



CHINT
CHINT ELECTRIC

Empower the World

Мастер-каталог
низковольтной продукции



CHNT

Наши достижения в области


- № 1 в Китае и № 2 в мире в фотоэлектрической промышленности — по оценке PHOTON, международного журнала, посвященного вопросам фотоэлектричества.
- Один из крупнейших производителей универсального оборудования для передачи и распределения энергии.
- № 1 на протяжении нескольких лет по объемам производства и продаж низковольтной электротехнической продукции в Китае.



CHINT - ведущая корпорация электротехнической промышленности в Азии, создающая продукцию и решения для всех этапов промышленной цепочки

Основанная в 1984 году группа компаний CHINT предоставляет безопасное, надежное и стабильное промышленное электротехническое оборудование и решения для систем управления повышением энергоэффективности. Благодаря 30 годам разработок эта группа компаний превратилась в крупнейшего в Азии поставщика низковольтной электротехнической продукции и является лидером всей электротехнической промышленности в Азии. Доходы от продаж корпорации CHINT в 2014 году превысили 5 миллиардов евро. Корпорация имеет три научно-исследовательских центра, расположенные в Европе, Северной Америке и Китае, а также филиалы в более чем 20 странах мира. Штат корпорации насчитывает более 30 000 сотрудников по всему миру. CHINT предлагает надежные продукты, системные решения и услуги в более чем 100 странах по

всему миру. Суб-бренды группы CHINT: CHINT, NOARK, ASTRONERGY, XINHUA, CHITIC и другие. Эти бренды охватывают следующие области: производство электроэнергии фотоэлектрическими установками, промышленная автоматизация, оборудование для передачи и распределения энергии, низковольтные электротехнические приборы, инструменты и счетчики, электроприборы для помещений, автоэлектрика и другое. Это обеспечивает группе непревзойденное преимущество в электротехнической отрасли на всем пути электрической энергии: от производства, передачи, перераспределения и распределения электрической энергии до конечного потребления. Для заказчиков по всему миру CHINT обеспечивает системную поддержку продуктов, решений и услуг.



Низковольтные электротехнические приборы



Оборудование для передачи и распределения энергии



Новая энергия



Инструменты и счетчики



Автоматизация



Электроприборы для помещений

Повышая эффективность, безопасность и экологичность электричества

С момента выпуска первого миниатюрного автоматического выключателя в 1984 году корпорация CHINT придерживается философии повышения эффективности, безопасности и экологичности электричества. Всесторонняя и многоцелевая интеграция ресурсов позволила корпорации CHINT стать непревзойденным поставщиком низковольтной электротехнической продукции, и переключиться на отрасль передачи и распределения энергии, производство средне- и высоковольтного оборудования и постепенно превратиться в ведущее предприятие по производству инструментов и счетчиков, электротехнических приборов для помещений, автоэлектрики, автоматизации и других отраслей. Корпорация CHINT стала первым предприятием в Китае, занимающимся производством первоклассного оборудования для чистой энергии, что позволило ей постепенно превратиться в одного из ведущих мировых производителей в электротехнической отрасли.



CHINT Solar (Zhejiang) Co., Ltd.
CHINT New Energy Development (Zhejiang) Co., Ltd.
Shanghai CHINT POWER Systems Co., Ltd.



CHINT Electric Co., Ltd.
Zhejiang CHINT Cable Co., Ltd.
Shanxi CHINT Cable Co., Ltd.



Zhejiang CHINT Electrics Co., Ltd.
Shanghai NOARK Electric Co., Ltd.



Zhejiang CHINT Instruments & Meters Co., Ltd.
CHINT Measurement Technology Co., Ltd.



Wenzhou Minshang Bank Co., Ltd.



Zhejiang CHITIC Control Engineering Co., Ltd.
Shanghai XINHUA Control Technology (Group) Co., Ltd.



Zhejiang CHINT Auto Parts Industries Co., Ltd.



Ideal Energy Equipment (Shanghai) Ltd.



Zhejiang CHINT Building Electrics Co., Ltd.

Корпоративная культура SHINT

Гармония



Скромность



Практичность



Инновации



ВЕДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ





Низковольтные
электротехнические
приборы

Оборудование
для передачи
и распределения
энергии

Новая энергия

Инструменты
и счетчики

Автоматизация

Электроприборы
для помещений

CHINT — Empower the World



Демографическая схема: население земного шара по прогнозам достигнет 8,3 миллиардов к 2030 году*



Энергетическая схема: потребление энергии вырастет на 56% в следующие 30 лет*

Быстрый рост населения и быстрое экономическое развитие порождают высокий спрос на энергию. По прогнозам, население Земли достигнет 8,3 миллиардов к 2030 году. Это означает, что еще 1,3 миллиарда людей, вероятнее всего, столкнется с проблемой нулевых ресурсов. В течение следующих 30 лет промышленное потребление энергии в мире из-за экономического развития и градостроительства вырастет на 56%. Ни у кого во всем мире не вызывает сомнений необходимость сокращения энергопотребления и защиты окружающей среды. Являясь мировым лидером и поставщиком решений в электротехнической промышленности, корпорация CHINT занимается созданием мирового рынка электрической энергии и производством энергии по ее предельной стоимости. CHINT умело объединяет потребности общества с развитием корпорации и вносит свой вклад в мировую экономику. ASTROENERGY разрабатывает чистую энергию и существенно улучшает показатель преобразования энергии. Интеллектуальное оборудование для передачи и распределения с низким уровнем потребления энергии, производимое корпорацией CHINT, стабилизирует передачу электроэнергии и эффективно снижает затраты, связанные с потерей энергии. Глобальное решение CHINT для низковольтного распределения обеспечивает безопасное и надежное функционирование энергосистем. Решения CHINT для измерения и контроля энергии позволяют выполнять точный контроль измерений электроэнергии, что обеспечивает надежную основу для повышения эффективности использования энергии. Системы автоматизации и информатизации от CHINT способствуют эффективному использованию электроэнергии. Интеллектуальные решения для жилых и нежилых помещений от CHINT расширяют возможности домохозяйств. Высококачественное оборудование CHINT постоянно разрушает иностранную монополию на разработку чистой энергии, рациональное использование энергии и снижение выбросов вредных веществ. Интегрированные решения для автомобильной промышленности от CHINT создают безопасную, разумную и гармоничную современную среду для автомобилей.

В последние 30 лет корпорация CHINT занималась производством, передачей и распределением энергии конечным пользователям. Empower the World – вот чего корпорация CHINT стремится достичь.

* Приведенные данные взяты из обзора International Energy Outlook 2013 («Взгляд на мировую энергию 2013»), выпущенного Управлением по энергетической информации США (US Energy



Низковольтные электротехнические приборы



CHINT
Leading Brand of the Electric Safety Chain

Распределение энергии

— Отрасль низковольтных электротехнических систем

Гарантирует надежную работу цепей

Сферы применения в промышленности

- Электричество
- Управление электродвигателями
- Управление отоплением, вентиляцией и кондиционированием
- Строительство
- Телекоммуникации
- Производственное оборудование
- Производство OEM-оборудования

CHINT стремится распространять продукцию, формирующую прочное основание для создания экологически чистых городов и энерго-сберегающих электрических сетей, обеспечивать гарантированную надежность поставки энергии и стабильность работы электрических сетей, делая возможным появление идеальных интеллектуальных электросетей будущего. Ведущий мировой поставщик низковольтной электротехнической продукции CHINT выпускает более 100 серий и 10 000 спецификаций продуктов для распределения энергии. Являясь местным производителем низковольтной



NOARK
The Universal Solution of Energy, Information & Control



reddot design award

Первый производитель низковольтной электротехнической продукции в мире, получивший награду

электротехнической продукции с крупнейшим объемом производства и продажи в Азии, корпорация CHINT предоставляет универсальные низковольтные системы и решения распределения энергии для электрической отрасли, энергосетей, нефтехимической промышленности, обрабатывающей промышленности, рынка недвижимости, строительной отрасли и многих других отраслей. Более того, NOARK, новый бренд, созданный корпорацией CHINT, прорвался на международный рынок высококачественной интеллектуальной низковольтной электротехнической продукции и стал NOARK одним из немногих китайских высококачественных брендов в отрасли, способным конкурировать с иностранными брендами высочайшего класса на местном и международном массовых рынках.

A large, modern, multi-story office building with a dark facade and many windows. The word "EMERSON" is prominently displayed in large, white, sans-serif capital letters on the upper part of the building's facade. The sky is overcast.

EMERSON

EMERSON, СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

NOARK поставляет миниатюрные автоматические выключатели серий Ex9CD и BIE для компании EMERSON, входящей в список Fortune Global 500. Они применяются в силовых распределительных шкафах и обеспечивают стабильную работу оборудования, а также снижают эксплуатационные расходы на 20%.

A curved Samsung UHD TV is the central focus. The Samsung logo is displayed in large, blue, 3D block letters. Below the logo, the text "The World's First Curved UHD TV" is written in a smaller, black font. The background is a blurred exhibition hall with other displays and people.

SAMSUNG

The World's First Curved UHD TV

SAMSUNG

CHINT поставляет корпорации Samsung Electronics низковольтную продукцию

Задачи, стоящие перед корпорацией Samsung Electronics

– Обеспечение высочайшей надежности электротехнической продукции

Продукция CHINT

– NBI, NOARK MCB

Преимущества корпорации Samsung Electronics


– Высококачественная продукция NOARK позволяет корпорации Samsung Electronics выпускать высоко надежную электротехническую продукцию




Примеры использования



Финская национальная опера

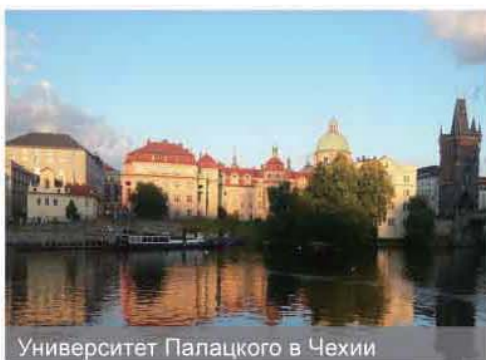

Университет Палацкого в Чехии

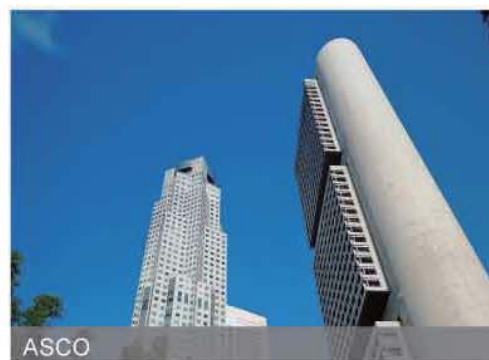

ASCO



CALTEX



Днепро́вская гидроэлектростанция в Украине



Торговый центр Shanghai Pentagonal Mart



Система скоростного общественного транспорта Малайзи
Продукция CHINT: АСВ, МССВ, МСВ



Хельсинкский метрополитен в Финляндии
Продукция CHINT: МСВ и RCBO



COSTAN
Продукция CHINT: NBI, NLI и NBIL



Компания «Уралкран»
Продукция CHINT: АСВ, МССВ, шкафы электроавтоматики и распределительные шкафы




OTIS
Продукция CHINT: автоматический переключатель NBI-63



Оборудование для передачи и распределения энергии

Глобальное решение CHINT для передачи и распределения энергии

- Данное решение включает в себя оборудование для передачи и распределения энергии, электрическую систему управления, услуги по проектированию, закупкам и строительству и многое другое.
- Широко применяется в сфере выработки энергии, строительства и обслуживания электросетей, инфраструктуры, энергетики, производства, строительства и в других областях.
- Предоставление услуг по проектированию, закупкам и строительству.

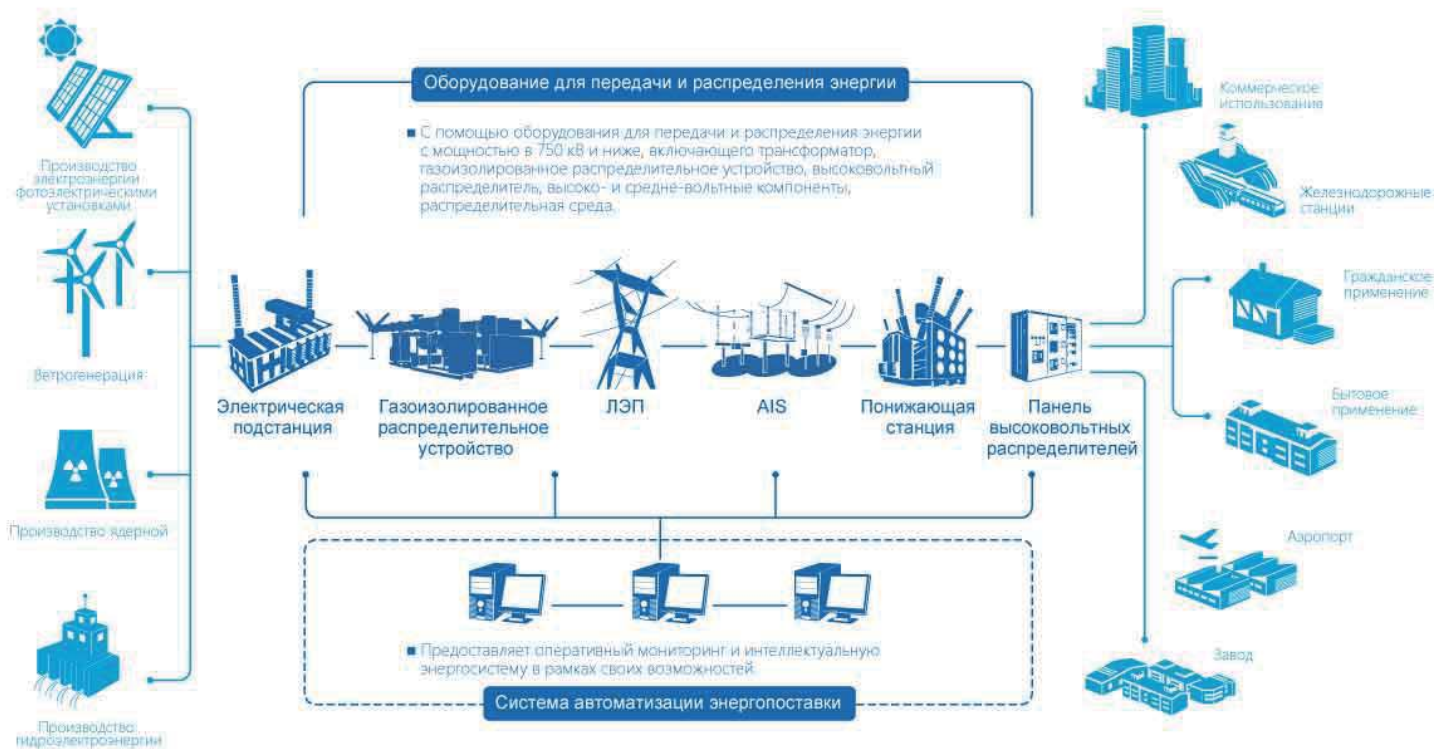

Передача энергии

— Отрасль передачи и распределения энергии

CHINT повышает эффективность и стабильность передаваемой энергии на всем пути от электростанции до конечных потребителей. Корпорация CHINT в области передачи и распределения энергии старается предоставить полноценные решения для систем передачи и распределения энергии, а также основные услуги по проектированию, закупке и строительству для множества потребителей энергии, отраслевых, инфраструктурных и бытовых секторов экономики. Благодаря обширному опыту в производстве и установке трансформаторов, газозолированных распределительных устройств, распределительных



Примеры использования

■ Энергетические коммуникации



Индия: трансформатор 420kV 60MVA



Сербия: трансформатор 400kV 400MVA



Пуэрто-Рико: трансформатор USA230kV 570MVA

■ Промышленные потребители



Австралия: трансформатор 132kV для ВНП



Япония: прерыватель 26kV для JFE Steel Corporation



Эквадор: силовой трансформатор для CELEC S.A

■ Проектные подрядчики



Япония: изолирующий трансформатор и силовой трансформатор для APR Energy



Бангладеш: силовой трансформатор для Aggreko



Буркина-Фасо: силовой трансформатор для Forclum

Помогает стабилизировать передачу энергии

щитов, высоко- и средне-вольтовых компонентов, проводных и кабельных линий и других полных линеек продуктов в сфере передачи и распределения энергии CHINT предоставляет надежную продукцию и услуги для STATE GRID Corporation Китая, China Southern Power Grid Corporation, Inner Mongolia Power (Group) Co., Ltd. и других основных электросетевых компаний в рамках примерно 500 проектов по перераспределению и передаче энергии по всей стране. При этом интеллектуальное энергоэффективное оборудование CHINT серии T&D продается в 129 странах мира, а корпорация CHINT предоставляет услуги генерального подрядчика по проектированию, закупкам и строительству универсальных систем для десятков стран во всем мире.



Оборудование для передачи и распределения энергии

Генерирующие предприятия

Поставщик универсальных решений

В отрасли энергопотребления корпорация CHINT предоставляет высококлассное электротехническое оборудование и высококачественные услуги для клиентов по всему миру. С помощью готовых решений – от генерации высоковольтного напряжения до распределения низковольтного напряжения – корпорация CHINT помогает развивать ваш бизнес по всему миру.





Партнеры


 Sedgman, Австралия	 JV, Австралия	 BHPB, Австралия	 VISI, Австралия	 Rio Tinto, Австралия	 Worley Parsons, Австралия	 NEK, Болгария	 DSB, Бельгия	 Coelco, Бразилия	 Ampla, Бразилия
 DEBSWANA, Бразилия	 Hatch, Канада	 CMEC, Китай	 Cobensa, Колумбия	 Chilectra, Чили	 enersis, Чили	 Ice, Коста-Рика	 CODELCO, Чили	 Eesti Energia, Эстония	 CELEC S.A., Эквадор
 UPM, Финляндия	 FINBRID, Финляндия	 EIFFAGE, Франция	 BOUYGUES, Франция	 SAINT-GOBAIN, Франция	 alfalacem, Гондурас	 FINCANTIERI, Италия	 Enel, Италия	 TATA, Индия	 TEPCO, Япония
 JFE Steel, Япония	 NEPCO, Иордания	 Samsung Engineering, Корея	 LITGRID, Латвия	 MATELEC, Панама	 ns, Оман	 Edelinor, Перу	 ANDE, Перу	 Iberdrola, Испания	 Koska Group, Испания
 xstrata, Швейцария	 EMS, Сербия	 AL-TUWAHIDI Group, Саудовская Аравия	 Eskom, ЮАР	 ICDAS, Турция	 TEDAS, Турция	 GAMA HOLDING, Турция	 Jacobs, США	 BECHTEL, США	 FLUOR, США
 Chevron, США	 GE, США	 Aggreko, Великобритания	 UTE, Уругвай	 PDVSA, Венесуэла	 UTE, Уругвай	 PDVSA, Венесуэла	 CORPOELEC, Венесуэла	 ZESCO, Зимбабве	



Новая энергия

Решения для систем фотоэлектрических станций CHINT

- Модульная конструкция и гибкое размещение, простота проектирования и построения.
- Увеличение эффективности системы на 2-10%.
- Полное отраслевое преимущество, обеспечивающее бесперебойную интеграцию каждого компонента, а также стабильность и экономичность системы.
- Предоставление универсальной услуги по проектированию, закупкам и строительству.

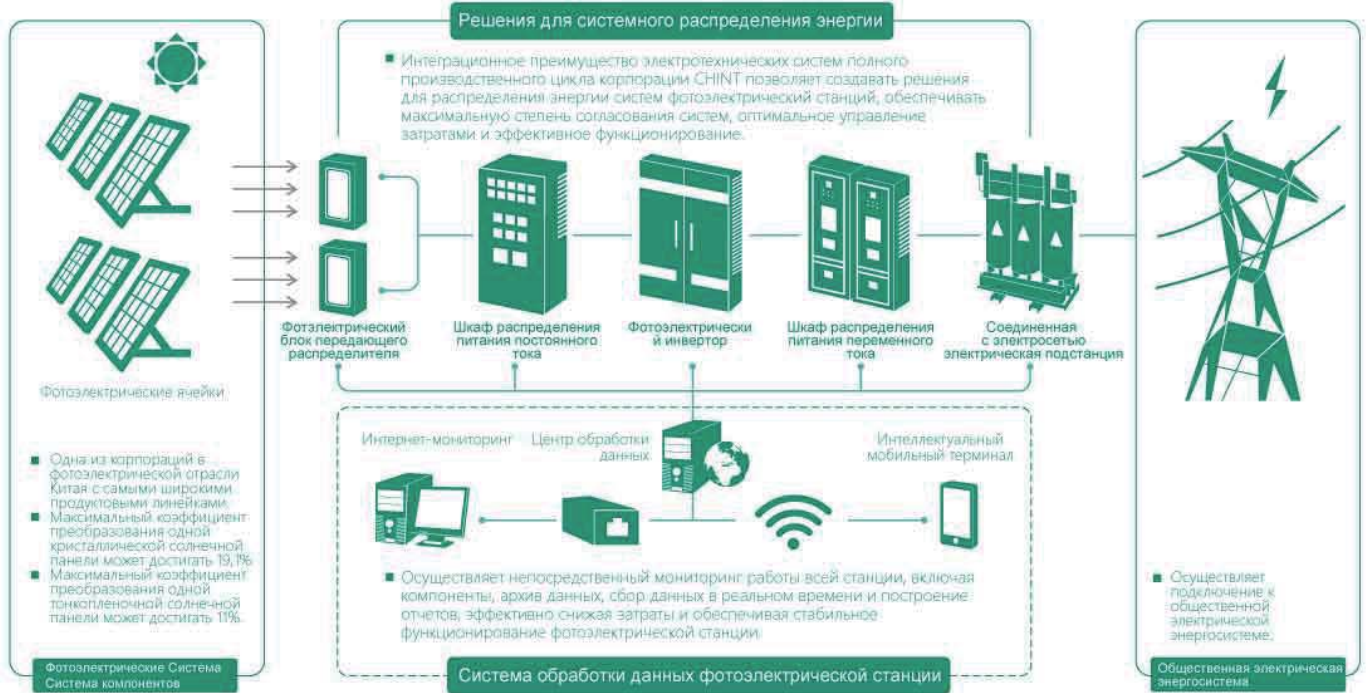

Расширение производства электроэнергии

— Фотоэлектрические продукты и решения

Являясь ведущим мировым поставщиком новой энергии, корпорация CHINT стремится применять и популяризировать концепцию новой энергии, в частности, солнечное фотоэлектричество. Интеграционное преимущество систем CHINT обеспечивается объединением разработки производственного оборудования для новой электроэнергии, производства фотоэлектрической продукции, например, фотоэлектрических батарей и компонентов, инвестиций и строительства фотоэлектрических станций. Строительство и



Примеры использования



Восточная железнодорожная станция в Ханчжоу

— Крупнейшая в Азии система генерации фотоэлектрической энергии в отдельно стоящем здании

Восточная железнодорожная станция в Ханчжоу – крупнейший железнодорожный узел в Азии общей площадью 1 130 000 м² с 15 платформами. CHINT отвечает за фотоэлектрический проект, реализованный на крыше площадью 120 000 м² и Восточную железнодорожную станцию Ханчжоу. Средний годовой объем электроэнергии, вырабатываемый 50 000 фотоэлектрическими модулями, составляет 10 миллионов кВт. Такого объема может хватить для удовлетворения потребностей в электричестве 5000 домохозяйств (более 20 000 человек) в год.



Безмер (LSIS & EVERTECHNO)



Depot Park (Сакраменто, Калифорния, США)



Проект Rovigo (Италия)

Развитие экологически чистых технологий выработки электроэнергии

обслуживание коммерческих солнечных фотоэлектрических станций с мощностью более чем 1 300 МВт по всему миру сделало корпорацию CHINT крупнейшей частной корпорацией, инвестирующей в электростанции. Благодаря производству полного набора фотоэлектрического оборудования, такого как фотоэлектрические элементы и компоненты, инверторы, низковольтное распределительное и высоковольтное передающее и преобразующее оборудование, группа компаний CHINT обеспечивает


интеграционные преимущества для предприятий электротехнической отрасли. В рамках проектов новой энергии корпорация CHINT предоставляет не только полноценные решения для фотоэлектрических станций, но и основные услуги по проектированию, закупке и строительству, позволяющие вырабатывать энергию с использованием более экологически чистых технологий и тем самым улучшать состояние окружающей среды.



Автоматизация

Решения CHINT по автоматизации и информатизации

- Позволяют достичь высокой надежности и доступности автоматического контроля.
- Позволяют осуществить интеграцию управления автоматизации и управления информацией.
- Применяется в таких областях, как автоматизация процессов, автоматизация предприятий, автоматизация оборудования, железнодорожные перевозки, муниципальное управление и т.д.

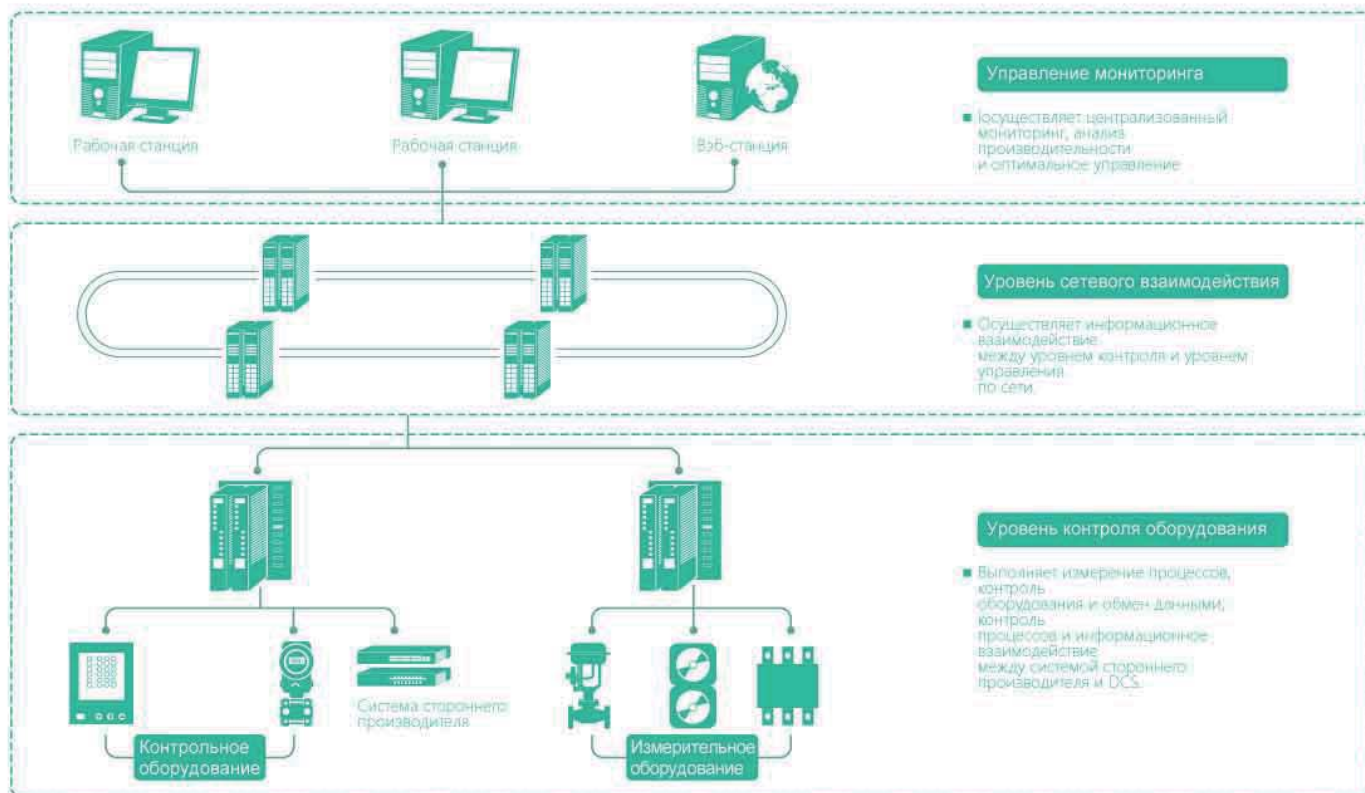

Управление электрической энергией

— Отрасли автоматизации

Промышленное будущее мира связано с будущим автоматизации. Являясь ведущим мировым поставщиком решений промышленной автоматизации и информатизации корпорация CHINT наблюдает увеличение требований к контролю качества и эффективному продвижению на рынке многих предприятий. Департамент автоматизации корпорации CHINT предоставляет высококачественные решения промышленной автоматизации и информатизации будущего для электроэнергетической, химической, текстильной,



Примеры использования



Городские железнодорожные перевозки в Шанхае

CHINT предоставляет решения автоматизации для 14 железнодорожных линий, включающие систему мониторинга энергии, центральную систему распределения электрической энергии и систему управления качеством электрической энергии с бесперебойной эксплуатацией на протяжении 10 лет.



Гидроэлектростанция в Армении



Ирак Salah - Электростанция Aldeen 2X630MW

Promotes the Efficient Use of Electric Energy

станкостроительной и машиностроительной, биофармацевтической отраслей, отрасли новой энергии и других промышленных потребителей. Продукция корпорации широко применяется в таких областях, как защита окружающей среды, очистка воды, создание городской инфраструктуры и железнодорожные перевозки, помогая потребителям увеличить уровень автоматизированного производства, обеспечивая при этом эффективное, безопасное, энергосберегающее, функционирование

оборудования и систем. Обладая всеми этими функциональными возможностями, продукция CHINT существенно снижает уровень потребления энергии и потребность в ресурсах и способствует развитию социальной экономики, сохранению окружающей среды и экономии энергии.

НИОКР, КАЧЕСТВО, ПРОДАЖИ, ЛОГИСТИКА

Превосходное качество

Концепция превосходного качества реализуется корпорацией CHINT путем предоставления клиентам надежной продукции и услуг. Управление качеством разделено на четыре области: научные исследования, контроль качества, маркетинговые услуги и логистика. Эти методы и стратегии позволяют обеспечить всестороннее качество продукции и услуг. В основе эффективной системы контроля качества лежит принцип «первичного предупреждения и непрерывного улучшения». Применение концепции превосходного качества в процессе производства позволяет тщательно контролировать выпуск каждой линейки продуктов и повсеместно реализовывать процедуры улучшения качества.

Превосходное качество - это не только девиз, но и стремление, заложенное в работу каждого сотрудника. Высокое качество и точность - ключевые требования. Корпорация CHINT является вашим надежным партнером на всех этапах, от рутинной операции любого сотрудника до высококачественного производства или обслуживания.





Вертикально интегрированная НИОКР

Отбор мировой отраслевой элиты позволяет предоставить современную, безопасную и стабильную энергоэффективную экологичную продукцию.

5% Минимум 5% выручки инвестируются в исследования и разработки



Великолепная система качества

Для обеспечения выпуска безотказной и качественной продукции выполняется многоуровневый и многосторонний контроль на этапах закупок, проверки, контроля качества и сертификации.



Универсальное обслуживание

Корпорация CHINT считает, что не так трудно реализовать высококачественный процесс логистики один раз, трудно сохранить такую же скорость и точность, как в первый раз. Нашими преимуществами являются высокая эффективность и высокая точность.



Ответ в течение 48 часов

Предоставление комплексного обслуживания клиентов, обработку жалоб, бизнес-консультирование и техническая поддержка для незамедлительного решения возникающих проблем и предупреждения любых возможных проблем в будущем.



Сертификаты


Наша продукция сертифицирована: UL, CE, TUV, EAC, KEMA, RCM и RCC.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ «CHINT»

Главный офис компании базируется в Китае. Также по всему миру работает большое количество представительств и филиалов:

- 3** Международные исследовательские центры: Европа, Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион
- 6** Зоны международной торговли и сбыта: Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка, Европа, Латинская Америка, Северная Америка, Китай
- 9** Производственные базы: Китай (Вэньчжоу, Шанхай, Ханчжоу, Сяньань, Цзюцюань), Египет, Германия, Таиланд
- 14** Международные филиалы
- 16** Торговые офисы в Китае
- 22** Логистические центры
- 2300** Сбытовые компании

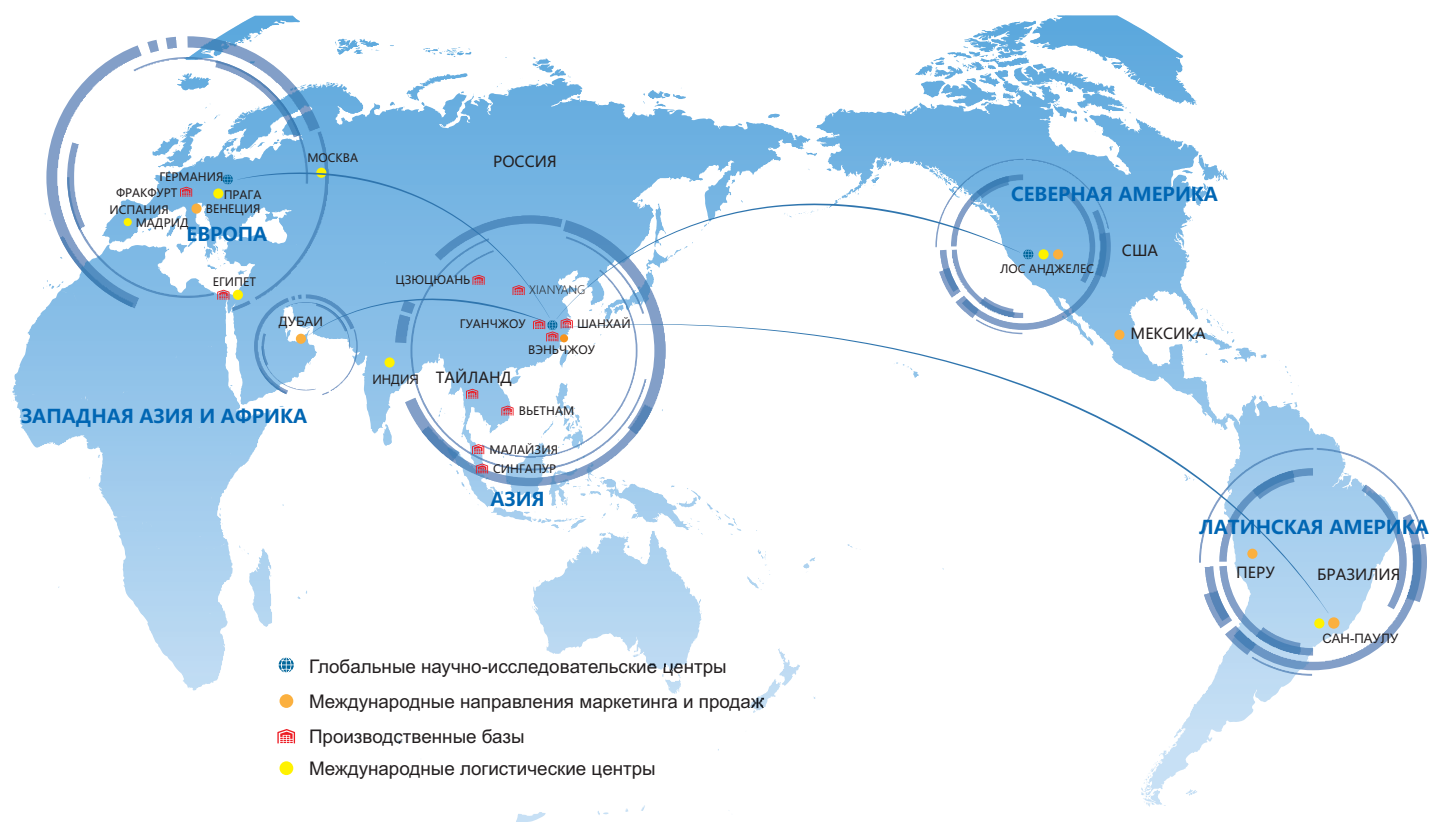

Мастер-каталог низковольтной продукции Содержание

Автоматические выключатели

Воздушные автоматические выключатели NA8G	001
Воздушный автоматический выключатель NA1	041
Автоматические выключатели NM8,NM8S	100
Автоматические выключатели NM1	169
Устройство автоматического ввода резерва(ABP) NZ7	205

Выключатели-разъединители/рубильники

Выключатели-разъединители/рубильники NH40	217
Предохранители-выключатели-разъединители NHRT40	226
Предохранители-выключатели-разъединители NHR17	229
Выключатели-разъединители с блоком АВР NH40SZ	232

Модульное оборудование

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели DZ47-60	239
Автоматические выключатели NB1-63	244
Автоматические выключатели NB1-63DC	253
Автоматические выключатели DZ158-125	256
Автоматические выключатели NBH8	259

Устройства дифференциальной защиты

Автоматы дифференциальные NB2LE	262
Автоматы дифференциальные DZ47LE	265
Автоматы дифференциальные NB1L	268
Автоматы дифференциальные NB310L	276
Автоматы дифференциальные NBH8LE	278
Выключатели дифференциальные NL1	280

Аксессуары

Вспомогательный контакт XF9 для NB1,NBH8	283
Сигнальный вспомогательный контакт XF9J для NB1,NBH8	284
Независимый расцепитель S9 для NB1,NBH8	285
Расцепитель минимального напряжения V9 для NB1,NBH8	286
Вспомогательный контакт AX-1 для DZ158-125	287

Выключатели нагрузки

Выключатели нагрузки NH2	288
Выключатели нагрузки NH4	290

Модульные переключатели

Переключатель NZK1-32	292
Переключатель NZK2-32	294

Плавкие вставки цилиндрические

Держатели для плавких вставок и плавкие вставки цилиндрические RT28	296
--	-----

Ограничители импульсных перенапряжений

Ограничители импульсных перенапряжений NU6-II	298
--	-----

Управление и контроль

Кнопки NP9	302
Световые индикаторы ND9	304
Модульные контакторы NCH8	306
Импульсное реле NJMC1	309
Таймеры электронные KG10D, NKG3	311
Реле времени NJS3	313

Шкафы и щиты(корпуса)

Модульные корпуса пластиковые NX2	315
Модульные корпуса пластиковые NX8	316
Щиты с монтажной панелью NXW5	318

Автоматизация и промышленный контроль

Контакторы

Контакторы NC6	322
Контакторы NC1	327
Контакторы NC1-N	343
Контакторы NC2	347
Контакторы NC2-N	356
Контакторы для цепей компенсации реактивной мощности CJ19	360

Реле

Тепловое реле NR2	362
Электронное реле NRE8	372
Реле контроля фаз XJ3-D	378
Реле контроля фаз NJYB3	379
Реле контроля фаз NJB1-X	382
Промежуточные реле JZX-22F	384
Промежуточное реле с кнопкой тестирования NJDC-17	386
Реле контроля уровня жидкости NJYW1	391
Реле времени NJS5	394
Реле времени NTE8	398
Реле задержки времени JSS48A	400
Реле задержки времени JSS48B	403
Реле задержки времени JSZ3	404
Реле задержки времени JSZ6	407
Реле времени KG10M	409

Пускатели

Пускатели для управления и защиты электродвигателей NS2	410
Пускатели электромагнитные в корпусе NQ3	420

Комплексное защитное устройство для двигателей

Комплексное защитное устройство для двигателей JD-5A	423
---	-----

Трансформаторы

Однофазные трансформаторы NDK	426
Однофазные трансформаторы JBK5	429

Стабилизаторы напряжения

Стабилизатор напряжения TM	431
Стабилизатор напряжения TND1/TNS1	434
Стабилизатор напряжения TNDZ/TNSZ	437

Переключатели

Кулачковые переключатели LW32	439
--	-----

Устройства управления и сигнализации

Кнопки управления NP2	442
Кнопки управления NP8	453
Кнопочные посты NPН1	458
Пульты кнопочные NP3	462
Световые индикаторы ND16	464

Выключатели путевые

Выключатели путевые YBLX-ME	466
Выключатели путевые YBLX-P1	469
Выключатели путевые YBLX-K1	473
Выключатели путевые YBLX-K3	475

Приводная техника

Преобразователи частоты NVF300M	477
Преобразователи частоты NVF2G	483
Устройство плавного пуска NJR2-D	496

Компенсация реактивной мощности

Сухой низковольтный шунтирующий конденсатор NWC6	500
Самовосстанавливающийся шунтирующий конденсатор BZMJ	504
Контроллер для компенсации реактивной мощности JKF8	508

Приборы измерения

Трансформаторы тока BH-0.66 I	511
Аналоговые амперметры и вольтметры NP72, NP96	514

Предохранители

Предохранители плавкие RT36	516
--	-----

Клеммные соединения

Клеммные зажимы наборные SAK	522
Клеммные зажимы наборные JXB	524
Клеммные зажимы наборные JCUK	527
Блок зажимов TB	529

Оборудование нового поколения : серия *NEXT*

Модульное оборудование

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели NXB-63	531
Автоматические выключатели NXB-80	538
Автоматический выключатель NXB-125G	539

Устройства дифференциальной защиты

Автоматы дифференциальные NXBLE-63	540
Автоматы дифференциальные NXBLE-63Y	541
Автоматы дифференциальные NXBLE-125G	542

Разъединитель

Разъединитель NXNB-125	543
-------------------------------------	-----

Аксессуары

Вспомогательный контакт AX-X1 для NXB-63	544
Сигнальный вспомогательный контакт AL-X1 для NXB-63	546
Независимый расцепитель SHT-X1 для NXB-63	548
Расцепитель максимального напряжения OVT-X1	550
Расцепитель минимального напряжения UVT-X1	551
Расцепитель максимального /минимального напряжения OUVT-X1	552
Вспомогательный контакт AX-X3	554
Вспомогательный контакт AL-X3	556
Независимый расцепитель SHT-X3	558
Расцепитель напряжения OVT-X3	560
Расцепитель напряжения UVT-X3	561
Расцепитель напряжения OUVT-X3	562

Автоматизация и промышленный контроль

Контакторы

Контакторы NXC	564
-----------------------------	-----

Реле

Тепловое реле NXR	580
--------------------------------	-----

Автоматический выключатель

Автоматический выключатель NXM	592
---	-----



Воздушные автоматические выключатели NA8G

Преимущества изделия

1. Различные способы подключения к шинам, вертикальные и горизонтальные.
2. Уникальная конструкция вторичных цепей.
3. Регулируемые параметры электронных расцепителей, наличие кнопки «тест», функция записи аварий, функция самодиагностики, функция отключения MCR, измерений высоких гармоник в сети.

1. Общие сведения

1.1 Область применения

Воздушные автоматические выключатели серии NA8G с номинальным током от 200 до 6300 А и номинальным рабочим напряжением 400 или 690 В перем. тока используются главным образом в распределительных сетях перем. тока частотой 50/60 Гц для распределения электроэнергии, а также для защиты электрических цепей и электрооборудования от перегрузки, пониженного напряжения, короткого замыкания, а также замыкания на землю одной из фаз.

Благодаря современному дизайну, высокой отключающей способности, нулевому дуговому пробое и набору интеллектуальных защитных функций выключатель можно использовать для избирательной защиты с точным срабатыванием, для надежной подачи электроэнергии без ненужных отключений.

Этот выключатель можно использовать на электростанциях, заводах, в шахтах и в современных высотных зданиях (особенно в распределительных системах зданий, оснащенных компьютерной системой управления), а также в экологически чистых проектах, таких как ветровая и солнечная энергетика.

1.2 Стандарт: IEC/EN 60947-2

2. Условия эксплуатации

- 2.1 Температура окружающего воздуха: $-25 - +40$ °C; среднее значение в течение 24 часов не должно превышать $+35$ °C (кроме особых ситуаций).
- 2.2 Высота над уровнем моря на месте установки: ≤ 2000 м.
- 2.3 Категория загрязнения окружающей среды: 3.
- 2.4 Атмосферные условия: на месте установки относительная влажность не должна превышать 50% при максимальной температуре $+40$ °C; при меньшей температуре допускается более высокая относительная влажность; относительная влажность 90% допускается при температуре $+20$ °C; необходимо принимать специальные меры против образования конденсата.
- 2.5 Примечание: без электронного расцепителя этот выключатель действует как выключатель-разъединитель.
- 2.6 Структура условного обозначения

NA8G - □-□□ / □

Число полюсов: 3, 4

Тип электронного расцепителя:

M: стандартный

N: многофункциональный

Номинальный ток, I_n



Номинальный ток типоразмера	Номинальный ток I_n , А
1600А	200, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600
2500А	630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500
3200А	2000, 2500, 2900, 3200
4000А	2500, 3200, 4000
6300А	4000, 5000, 6300

Номинальный ток типоразмера, I_{nm} :


1600А, 2500А, 3200А, 4000А, 6300А

Серия


3. Устройство изделия

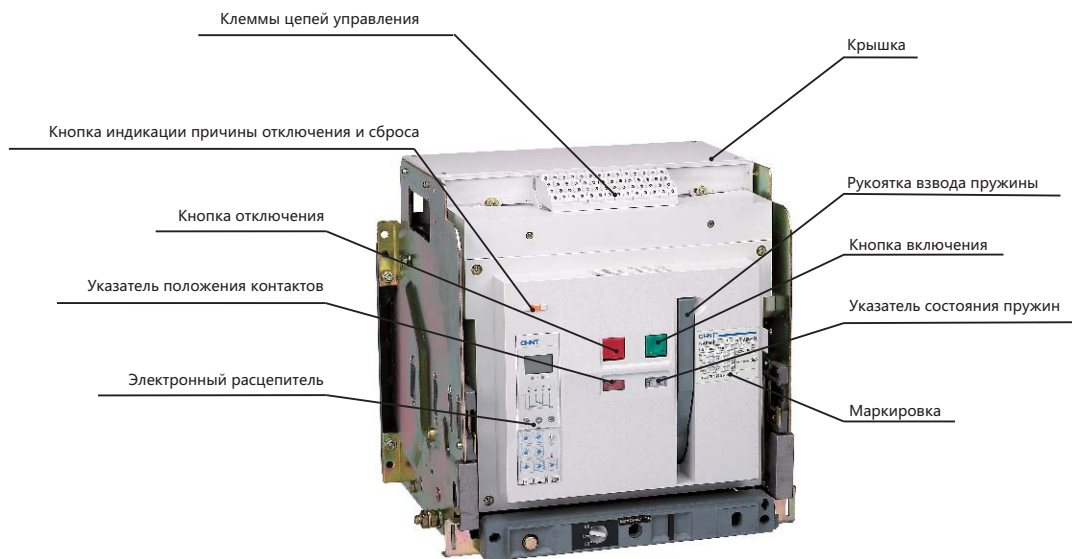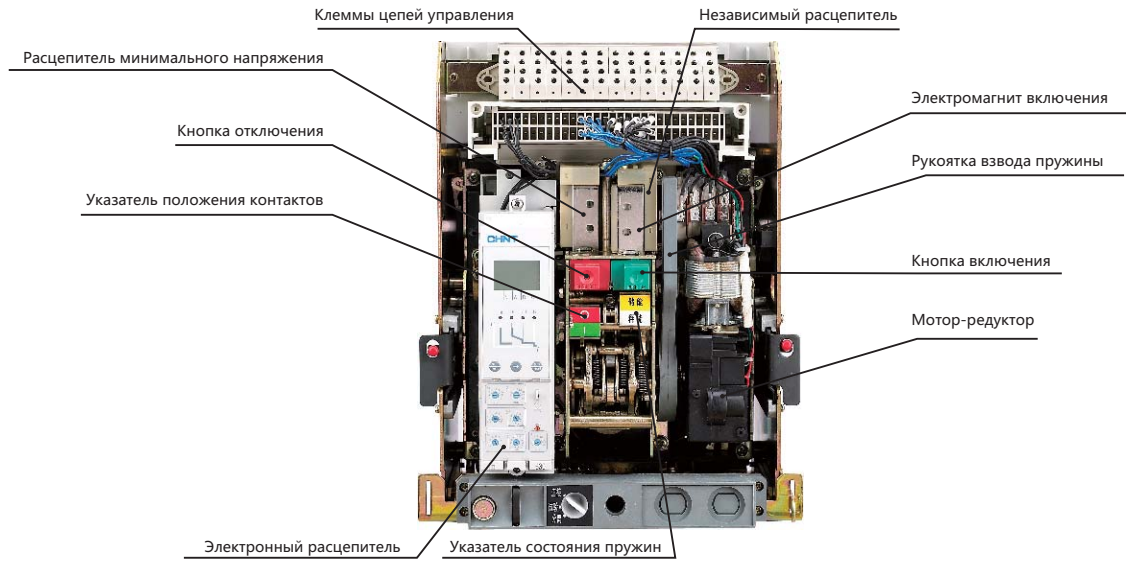


Выключатель отключен,
пружины взведены




Выключатель отключен,
пружины разряжены




Выключатель включен,
пружины взведены




Выключатель включен,
пружины разряжены




Выдвижное исполнение

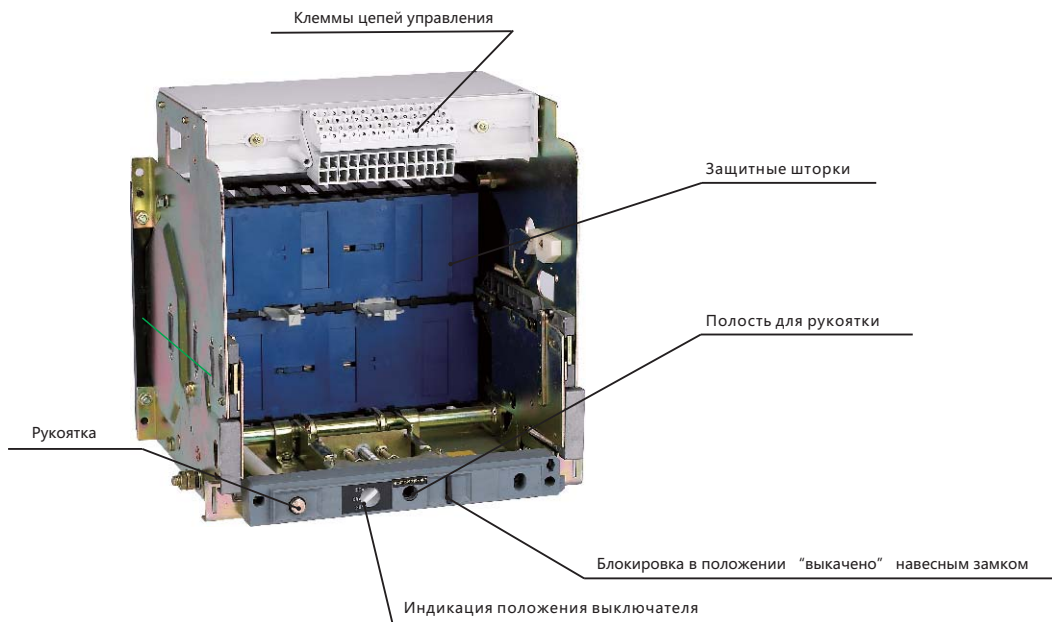


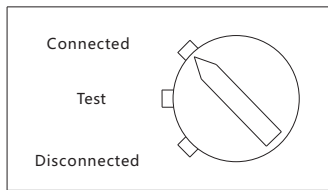


Connected - положение "вквачено" выключателя в шасси.

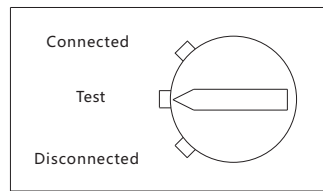


Test: - положение "испытание" выключателя в шасси.

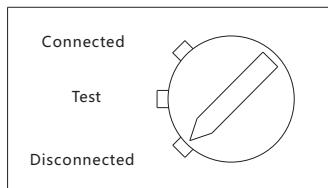


Disconnected - положение "выкачено" выключателя в шасси.




(1) Положите шасси горизонтально.

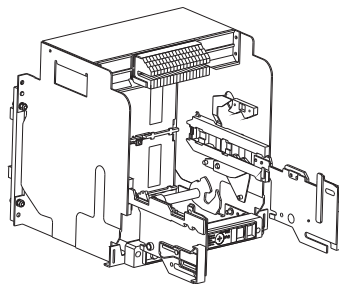


(2) Выдвиньте салазки.

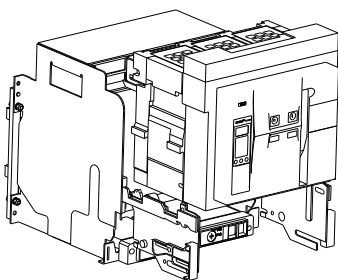

(3) Положите выключатель на салазках.

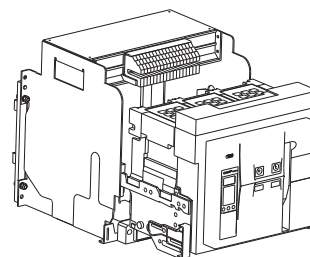

(4) Убедитесь в том, что основание выключателя опирается на все четыре точки.



(5) Вклатите выключатель в шасси в положение "вквачено".

4. Технические характеристики

4.1 Основные технические характеристики

Тип		NA8G-1600	NA8G-2500	NA8G-3200	NA8G-4000	NA8G-6300
Номинальный ток In, А		200,400,630 800,1000,1250 1600,	630,800,1000 1250, 1600 2000,2500	2000 , 2500 , 2900 , 3200	2500 , 3200 , 4000	4000,5000 6300
Номинальное напряжение изоляции Ui, В		690	1000	1000	1000	1000
Номинальное рабочее напряжение Ue, В		415 690	415 690	415 690	415 690	415
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА		50 25	80 50	100 65	100 65	120
Номинальная предельная рабочая отключающая способность Ics, кА		40 20	55 40	80 65	100 65	100
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw, 1s (кА)		40 20	55 40	80 65	85 65	100
Число полюсов		3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4 3
Макс. число коммутаций, циклов/час		20	20	10	10	10
Износостойкость, циклов В-О	Механическая	15000	10000	10000	10000	5000
	Электрическая	5000	4000	1500	1500	500
Подвод питания		сверху или снизу				
Масса(3P/4P), кг	стационарный	22/26.5	46/55	52.5/66.5	58/75	-
	выдвижной	42.5/55	80/91.5	98/121	110/145	210/233 233
Размеры(3P/4P),мм В x Ш x Г	стационарный	320 x (254 /324) x 258	402 x (362 /457) x 322	406 x (422 /537) x 329	402 x (432.5/547.5) x 330	-
	выдвижной	351 x (282 /352) x 352	439 x (375 /470) x 439	439.5 x (435 /550) x 445	439.5 x (435/550) x 445	439 x (813/928) x 501 439 x 928 x 501

4.2 Изменение характеристик выключателя

4.2.1 Изменение характеристик выключателя в зависимости от температуры окружающей среды

Исполнение Присоединение Температура, °C	Выдвижное									
	Горизонтальное					Вертикальное				
	-5~40	45	50	55	60	-5~40	45	50	55	60
1600	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	630	630	630	630	550	630	630	630	630	580
	800	800	800	800	700	800	800	800	800	700
	1000	1000	1000	950	900	1000	1000	1000	950	900
	1250	1250	1250	1150	1050	1250	1250	1250	1200	1100
	1600	1550	1500	1450	1350	1600	1600	1550	1500	1450
2500	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	1250	1250	1250	1150	1150	1250	1250	1250	1150	1150
	1600	1600	1500	1500	1500	1600	1600	1500	1500	1500
	2000	1900	1900	1800	1800	2000	1900	1900	1800	1700
	2500	2400	2300	2200	2200	2500	2400	2300	2200	2200
3200	2000	2000	2000	2000	1900	2000	2000	2000	2000	1950
	2500	2500	2500	2450	2350	2500	2500	2500	2500	2400
	2900	2900	2900	2800	2700	2900	2900	2900	2900	2800
	3200	3200	3100	3000	2900	3200	3200	3200	3050	2900
4000	2500	2500	2500	2450	2350	2500	2500	2500	2500	2400
	3200	3200	3100	3000	2900	3200	3200	3200	3050	2900
	4000	3800	3600	3400	3200	4000	3800	3600	3400	3200
6300	4000	4000	4000	3900	3800	3800	3800	3600	3400	3200
	5000	5000	4700	4600	4400	5000	5000	4800	4650	4500
	6300	6100	6000	5500	5200	6300	6100	6000	5500	5200

4.2.2 Изменение характеристик выключателя в зависимости от высоты над уровнем моря

До высоты 2000м над уровнем моря значения параметров автоматических выключателей NA8G не изменяются.

С увеличением высоты изменяются свойства среды, в которой работают выключатели: состав, диэлектрическая проницаемость, охлаждающая способность и давление. Зависимость от высоты выражается в основном в уменьшении основных параметров - максимального рабочего напряжения и номинального тока выключателя. В таблице ниже

высота над уровнем моря, м	2000	3000	4000	5000
Выдерживаемое напряжение, В	3500	3000	2500	2000
Напряжение изоляции, В	1000	800	700	600
Номинальное напряжение, В	690	580	500	400
Номинальный ток, А	1×In	0.96×In	0.92×In	0.87×In

4.3 Потребляемая мощности

Для автоматических выключателей потери мощности измеряются в соответствии со стандартом МЭК 60947-2. значения, приведенные в таблице, относятся к выделяемой автоматическим выключателем мощности для трех- и четырехполюсных исполнений с током равным номинальному току

Потребляемая мощности, Вт			
Типоразмер	Номинальный ток, А	Выдвижное исполнение	Стационарное исполнение
1600	200	115	45
	400	140	80
	630	161	100
	800	215	110
	1000	230	120
	1250	250	130
	1600	460	220
2500	630	122	45
	800	156	62
	1000	172	78
	1250	268	122
	1600	440	200
	2000	530	262
	2500	600	312
3200	2000	470	250
	2500	600	260
	2900	600	260
	3200	670	420
4000	2500	600	260
	3200	670	420
	4000	1047	656
6300	4000	550	-
	5000	590	-
	6100	950	-


4.4 Рекомендуемые шины для использования с выключателем и рекомендации для пользователей по монтажу шин.

Inn, A		NA8G-1600						NA8G-2500							
In, A		200	400	630	800	1000	1250	1600	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
Шина	Толщина, мм	5	5	5	5	5	8	10	5	5	5	8	6	6	5
	Ширина, мм	20	50	40	50	60	60	60	60	60	60	60	100	100	100
	Кол-во шин	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4

Inn, A		NA8G-3200				NA8G-4000			NA8G-6300		
In, A		2000	2500	2900	3200	2500	3200	4000	4000	5000	6300
Шина	Толщина, мм	6	5	10	10	6	10	10	10	10	10
	Ширина, мм	100	100	100	100	80	100	100	100	100	100
	Кол-во шин	3	4	3	4	4	4	5	5	7	8


5. Габаритные и установочные размеры, и присоединение, мм

NA8G-1600 (In=200A ~1250A) выдвижное исполнение

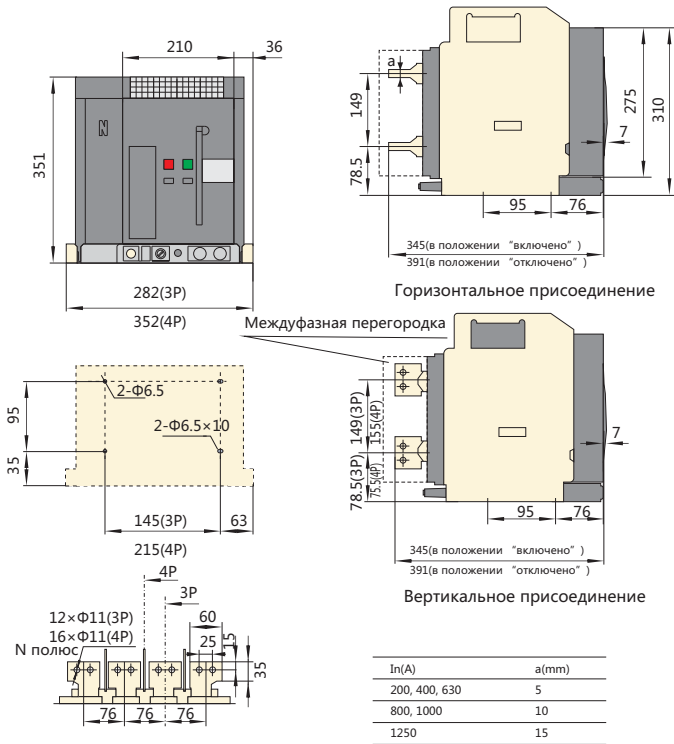


Примечание: если пользователь намерен изменить горизонтальное соединение на вертикальное, тогда требуется заменить крайние верхние и нижние шины на шины аналогичные средним.

NA8G-1600 (In=1600A) выдвижное исполнение

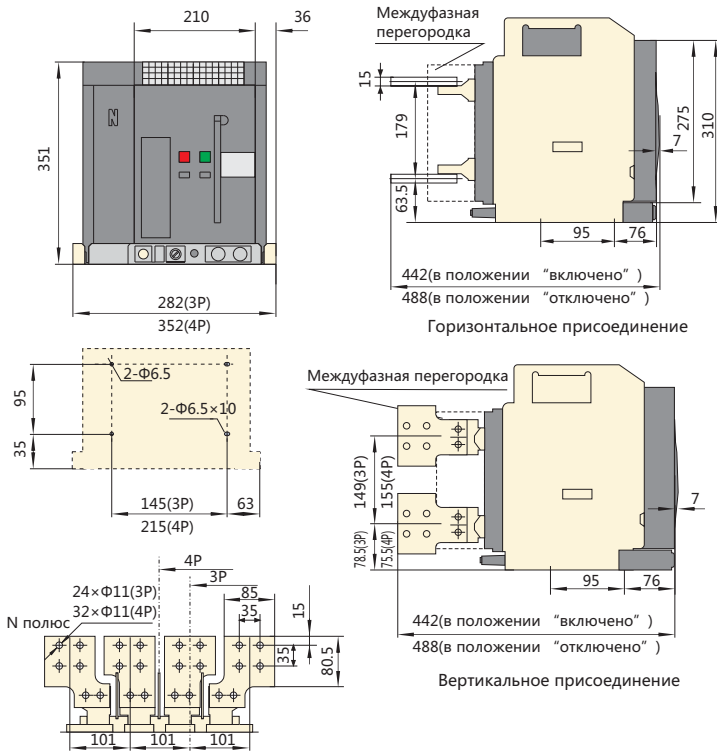


Примечание: если пользователь намерен изменить горизонтальное соединение на вертикальное, тогда требуется заменить крайние верхние и нижние шины на шины аналогичные средним.

NA8G-1600 (200A~1250A) стационарное исполнение

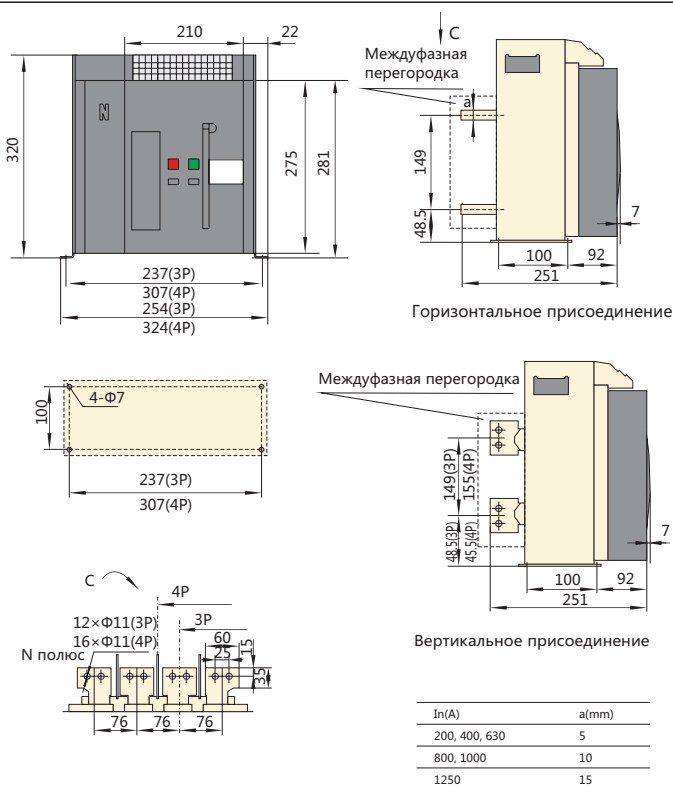

Примечание: если пользователь намерен изменить горизонтальное соединение на вертикальное, тогда требуется заменить крайние верхние и нижние шины на шины аналогичные средним.

NA8G-1600 (In=1600A) стационарное исполнение

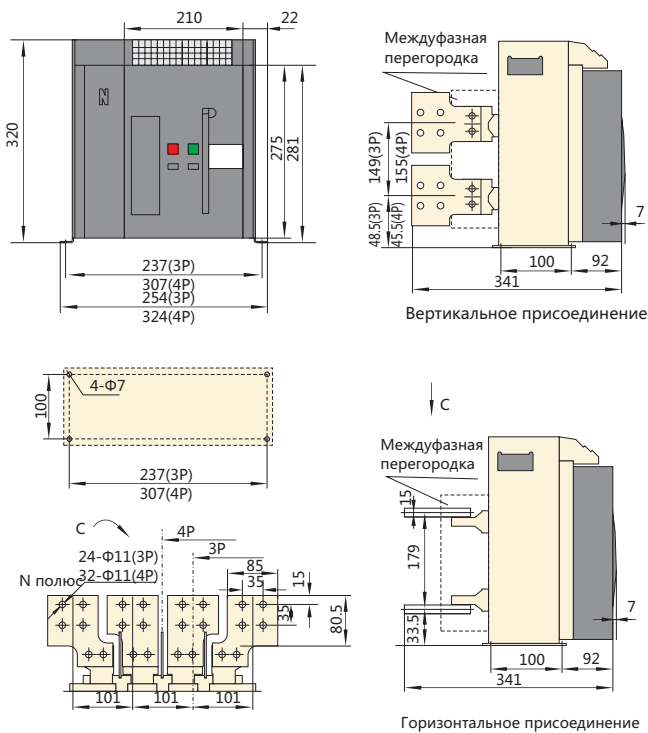

Примечание: если пользователь намерен изменить горизонтальное соединение на вертикальное, тогда требуется заменить крайние верхние и нижние шины на шины аналогичные средним.





NA8G-1600 выдвигное исполнение
Вырез в дверце




NA8G-1600 стационарное исполнение
Вырез в дверце



NA8G-2500 выдвигное исполнение

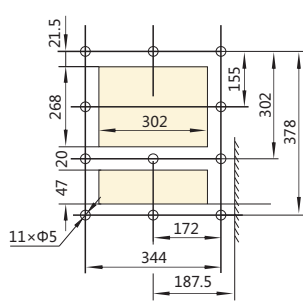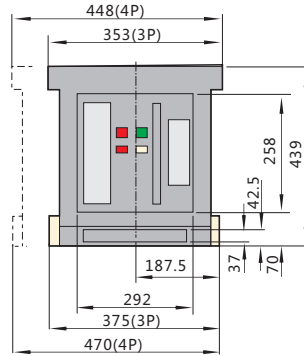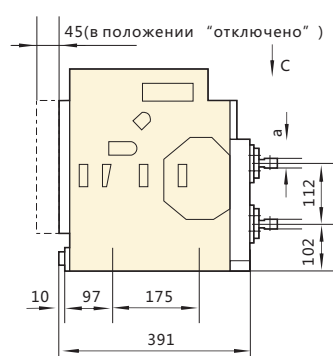


In (A)	a(mm)
630	10
800~1600	15
2000~2500	20




Примечание: если пользователь намерен изменить горизонтальное соединение на вертикальное, тогда требуется повернуть шины на 90°.


NA8G-2500 стационарное исполнение

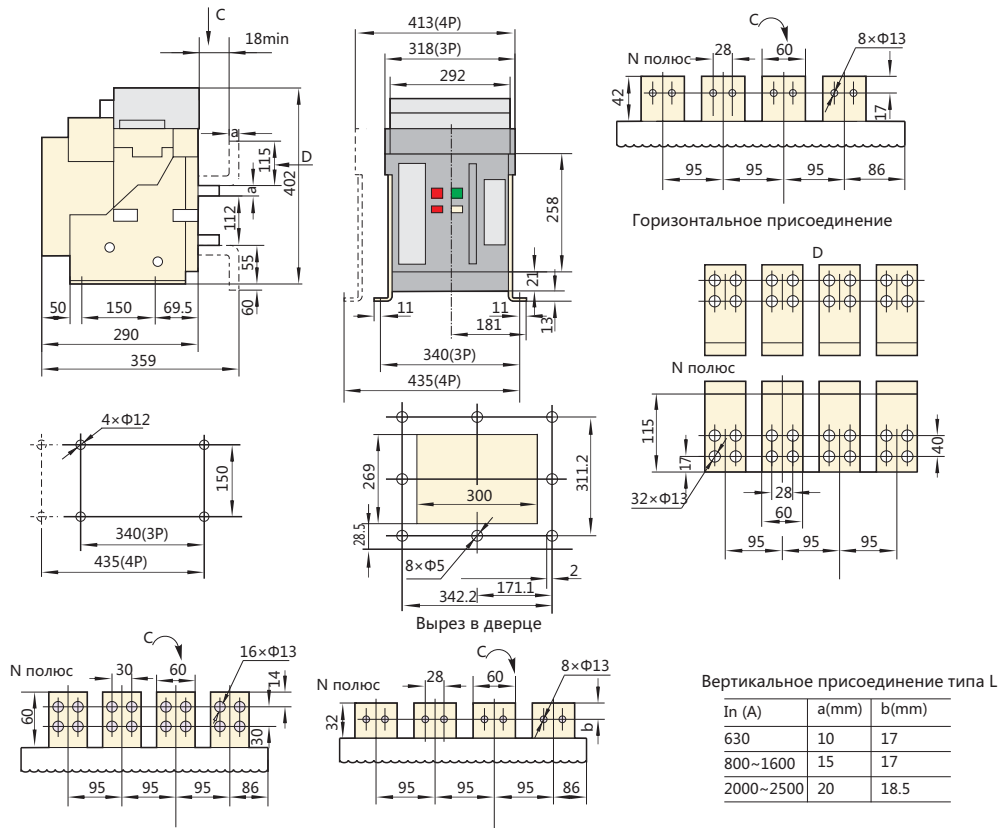

NA8G-3200 выдвижное исполнение

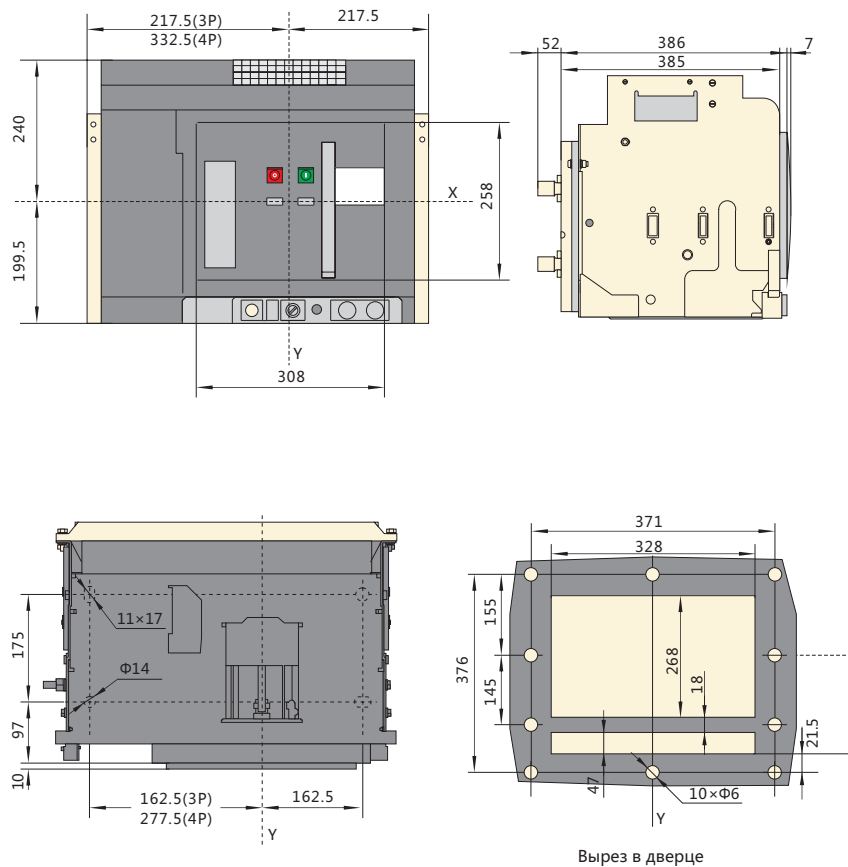


NA8G-3200 (In=2000A~2500A) выдвигное исполнение, заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины

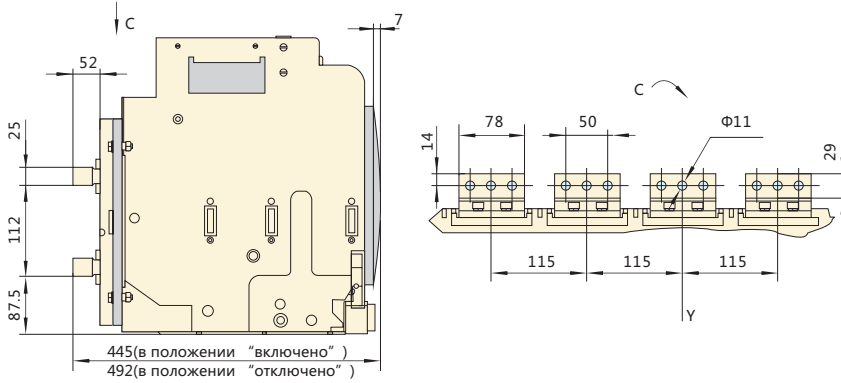


Примечание: если пользователь намерен изменить горизонтальное соединение на вертикальное, тогда требуется повернуть шины на 90°

NA8G-3200 (In=2000A~2500A) выдвигное исполнение, заднее присоединение, вертикальные контактные пластины

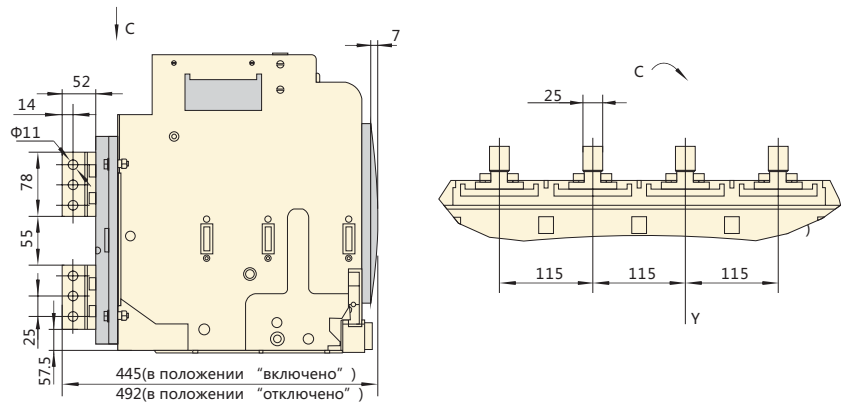


Примечание: если пользователь намерен изменить вертикальное соединение на горизонтальное, тогда требуется повернуть шины на 90°

NA8G-3200 выдвигное исполнение, переднее присоединение

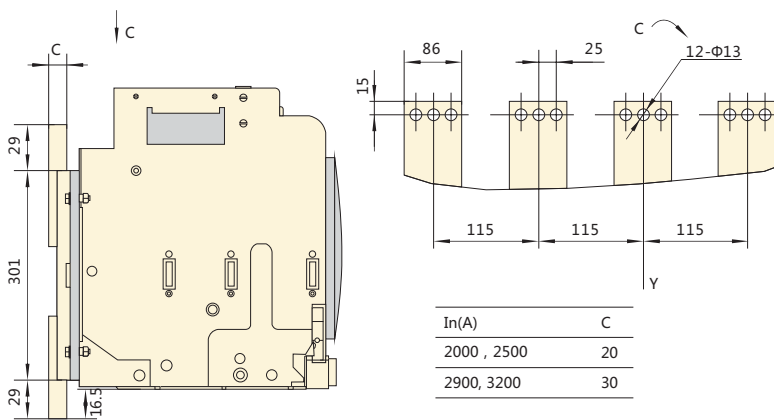


In(A)	C
2000 , 2500	20
2900, 3200	30


NA8G-3200(I_n=2900, 3200A) выдвижное исполнение ,заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины

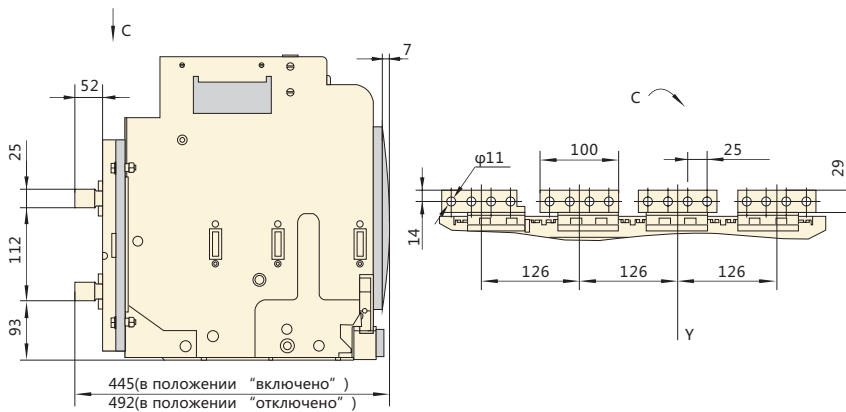


NA8G-3200(I_n=2900, 3200A) выдвижное исполнение , заднее присоединение, вертикальные контактные пластины

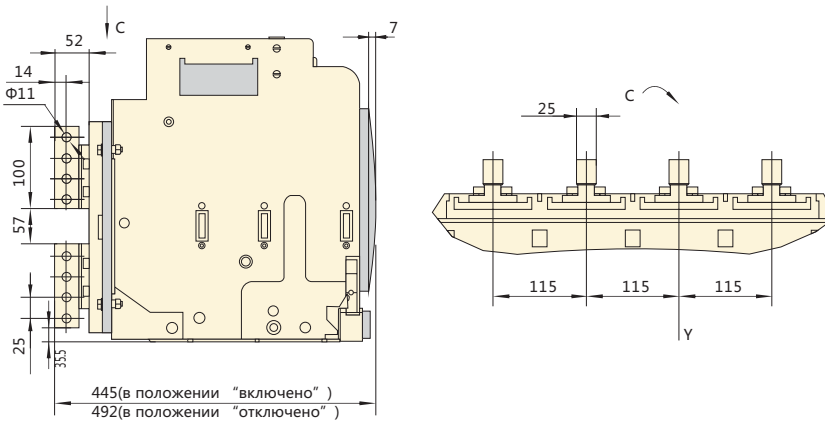


NA8G-3200 стационарное исполнение

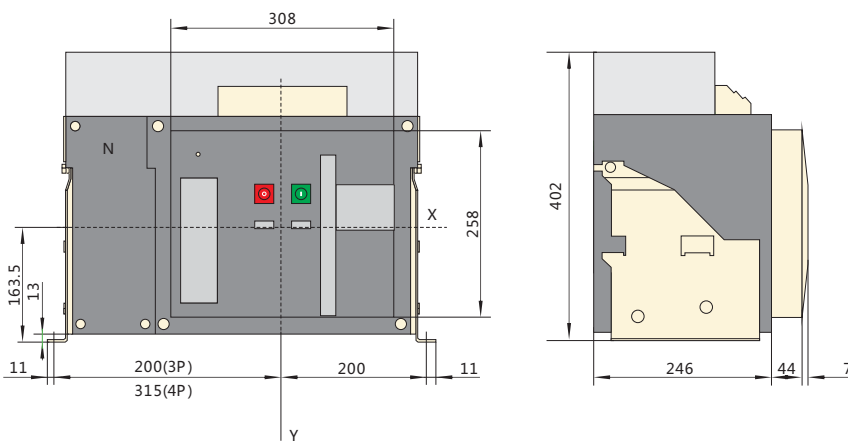

NA8G-3200 стационарное исполнение
Вырез в дверце

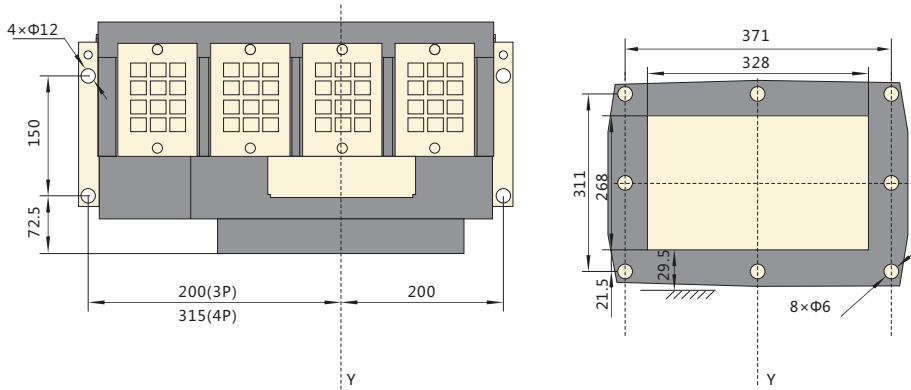


NA8G-3200 стационарное исполнение, заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины

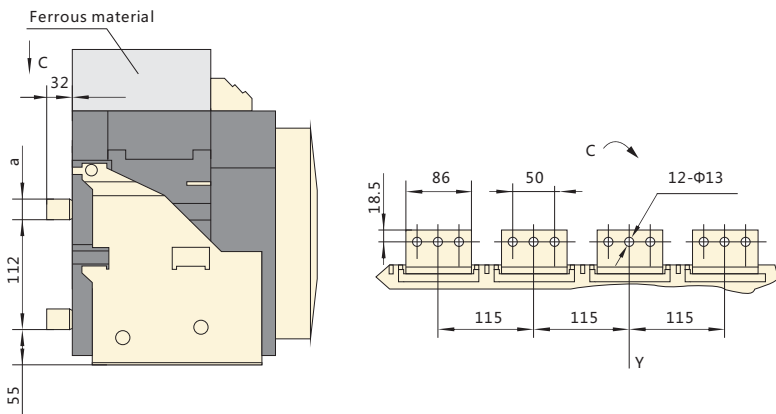


In(A)	a(mm)
2000~2500	20
2900~3200	30

NA8G-3200 стационарное исполнение (заднее присоединение, вертикальные контактные пластины)

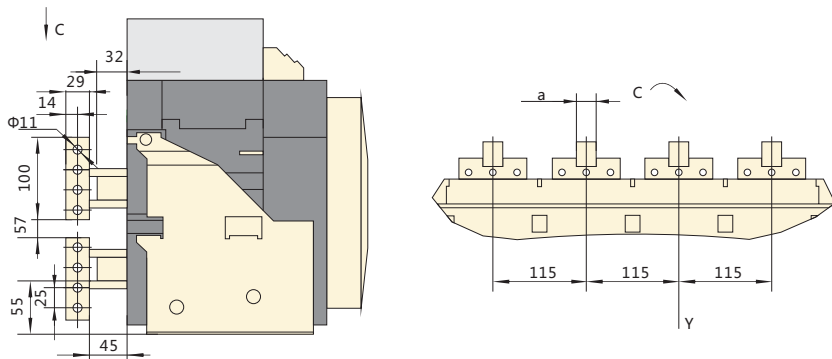


In(A)	a(mm)
2000~2500	20
2900~3200	30


NA8G-4000 выдвижное исполнение

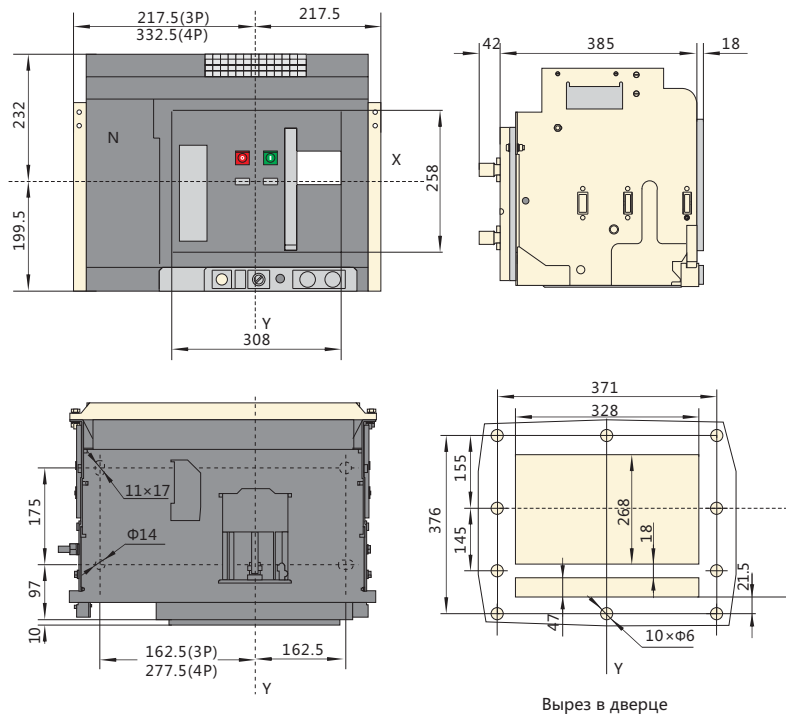


NA8G-4000 выдвижное исполнение, заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины

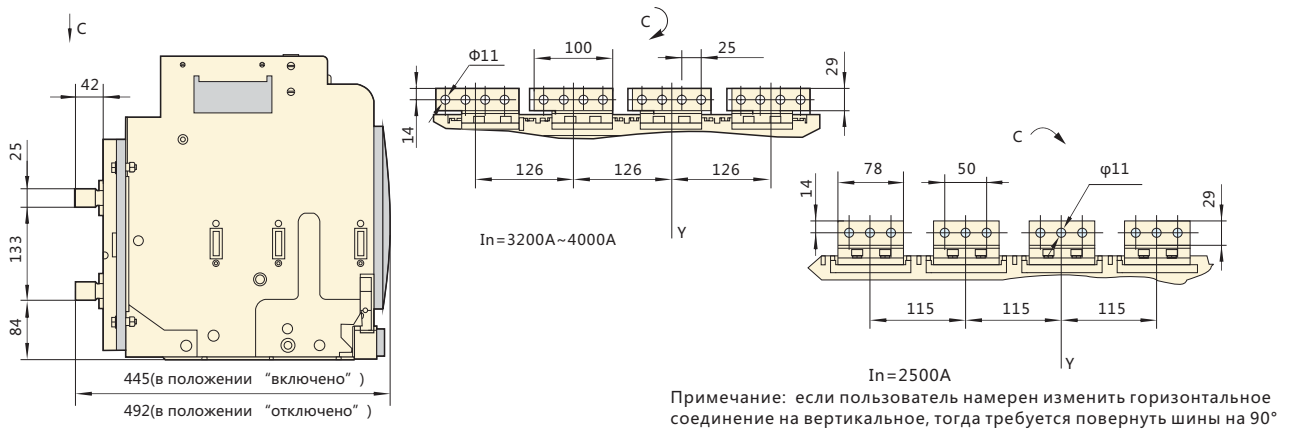


NA8G-4000 выдвижное исполнение (заднее присоединение, вертикальные контактные пластины)

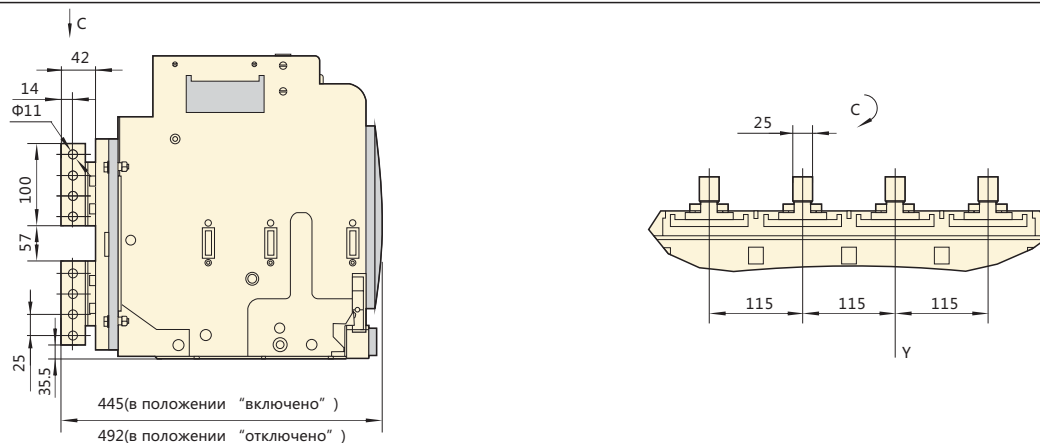


NA8G-4000 выдвигное исполнение, переднее присоединение

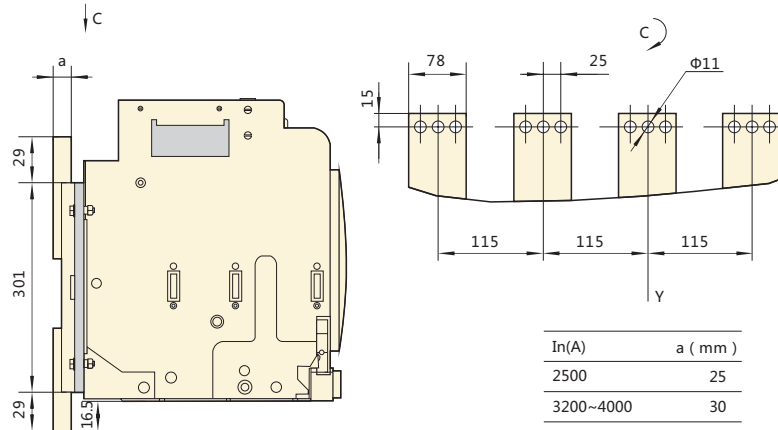

NA8G-4000 стационарное исполнение, заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины

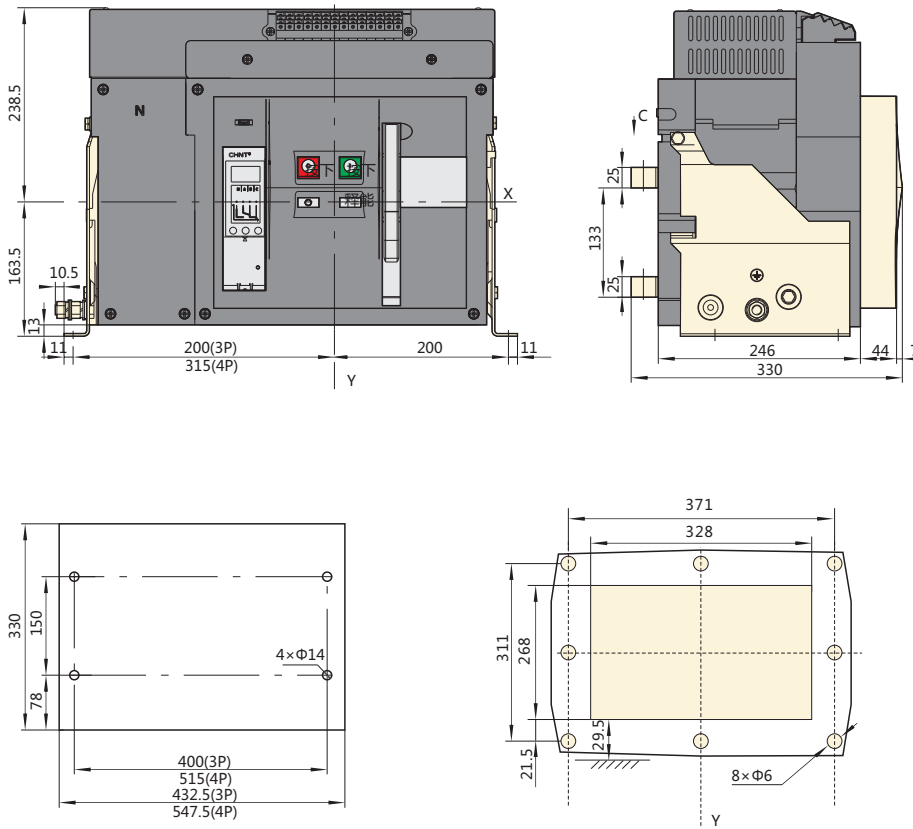


NA8G-4000 стационарное исполнение, заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины

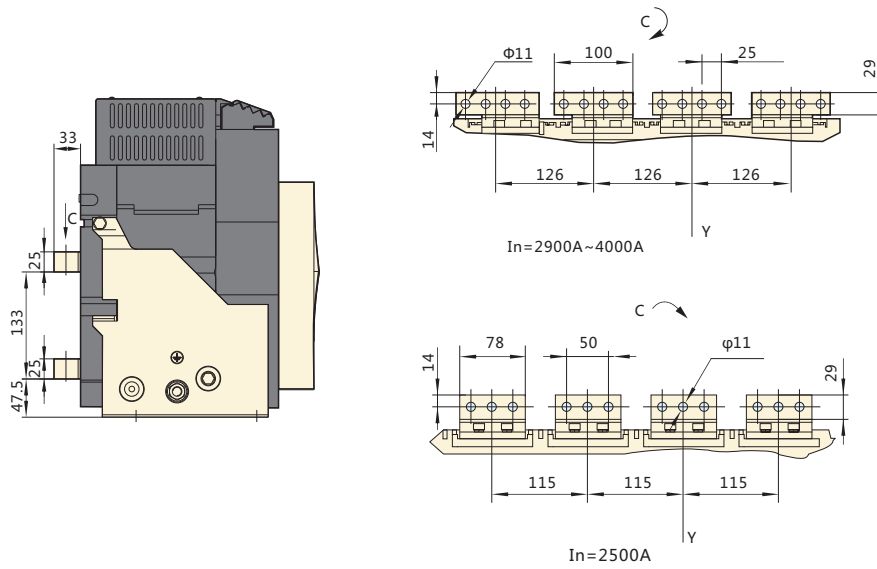


Примечание: если пользователь намерен изменить горизонтальное соединение на вертикальное, тогда требуется повернуть шины на 90°


NA8G-4000 стационарное исполнение, заднее присоединение, вертикальные контактные пластины

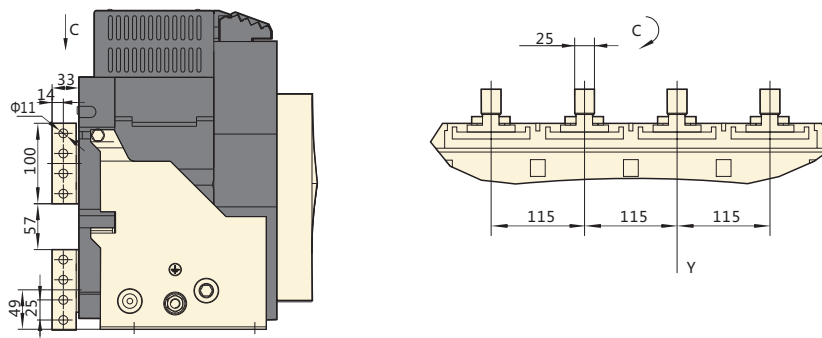


NA8G-4000 выдвижное исполнение, переднее присоединение

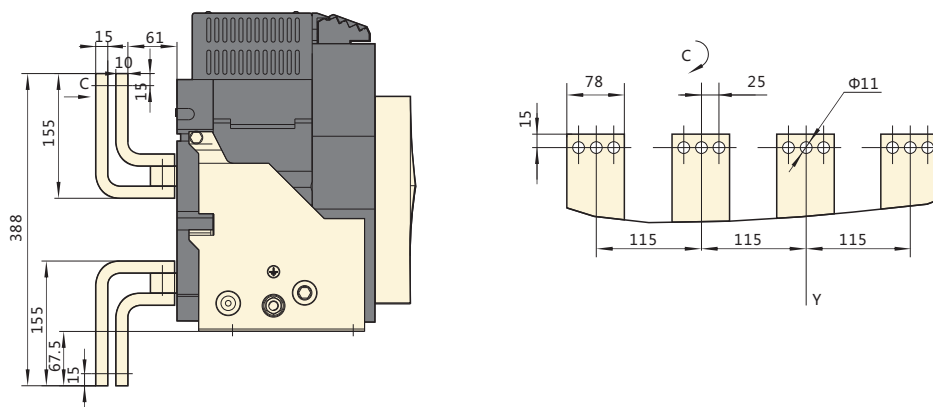


NA8G-6300 In=(4000A~5000A) выдвижное исполнение

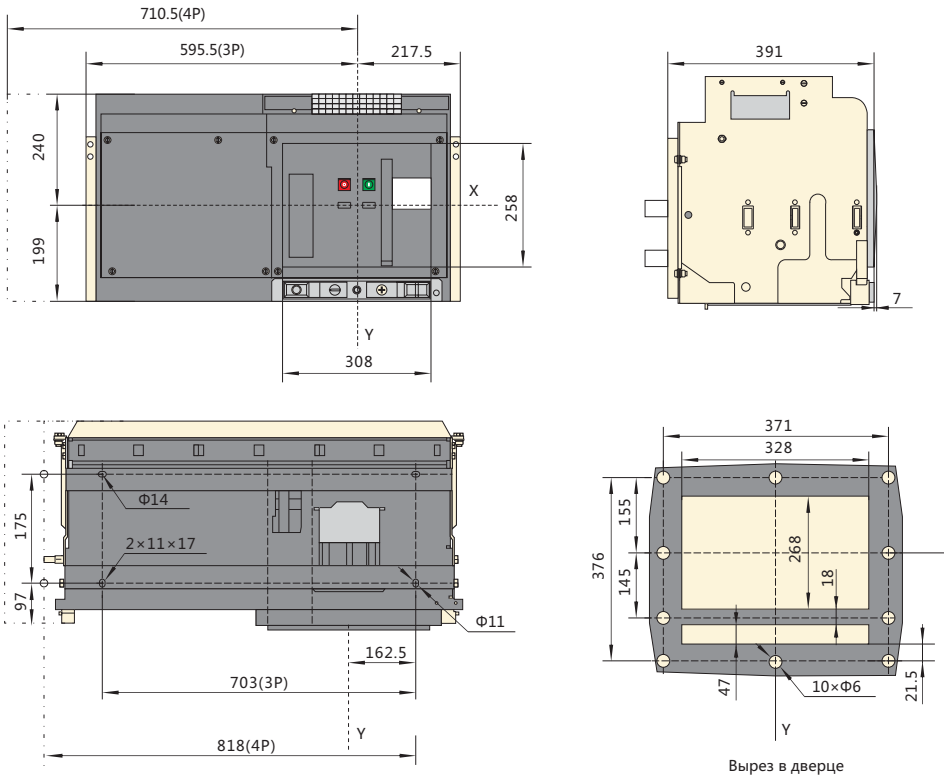

NA8G-6300 In=(6300A) выдвижное исполнение

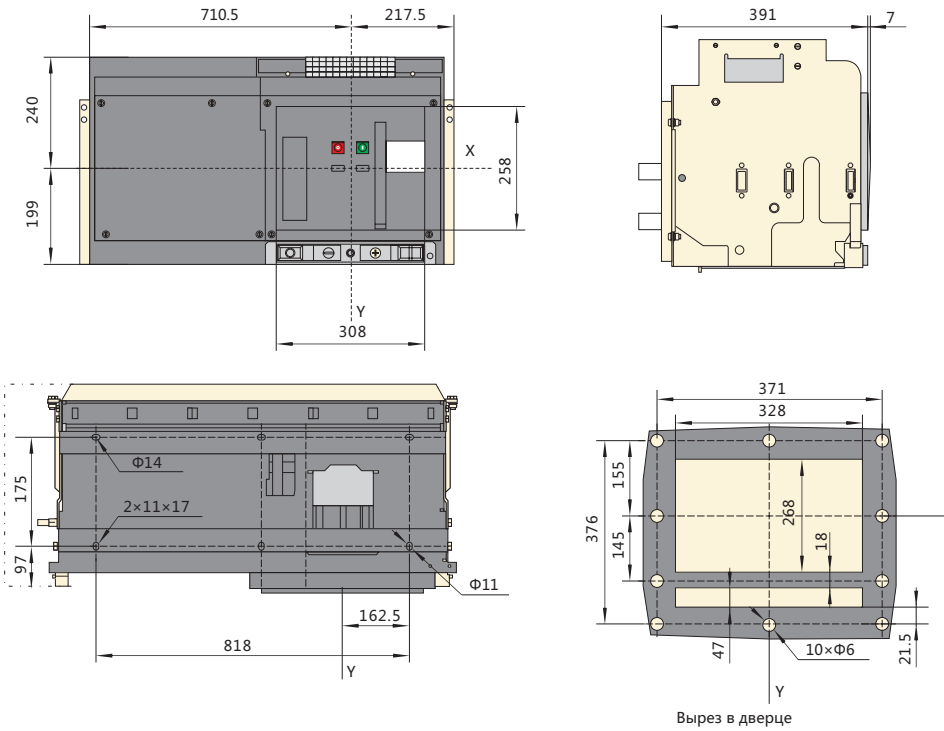


NA8G-6300($I_n=4000A\sim 5000A$) выдвижное исполнение, заднее присоединение, вертикальные контактные пластины

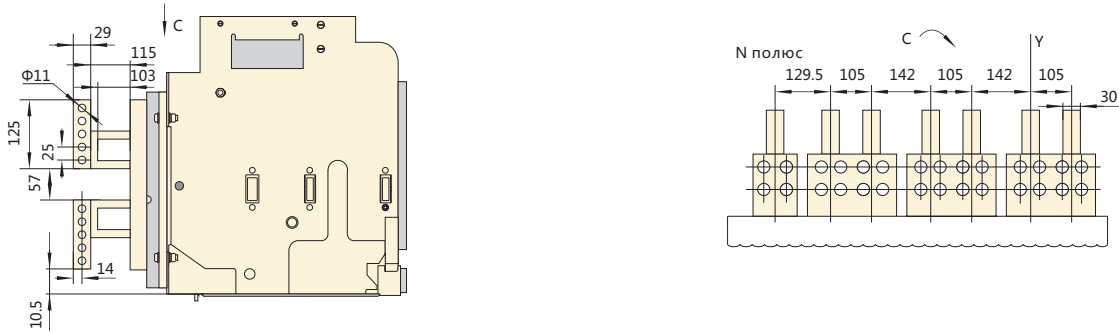

NA8G-6300($I_n=4000A\sim 5000A$) выдвижное исполнение, заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины



NA8G-6300($I_n=6300A$) выдвижное исполнение, заднее присоединение, вертикальные контактные пластины

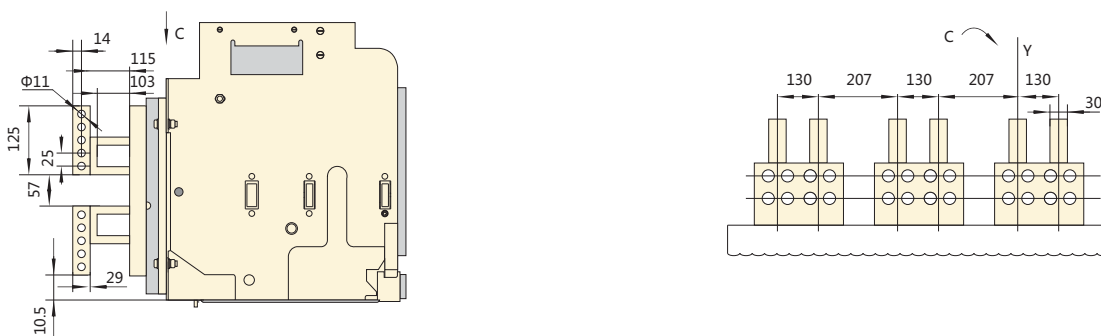


NA8G-6300($I_n=6300A$) выдвижное исполнение, заднее присоединение, горизонтальные контактные пластины



6. Электрические схемы

NA8G-1600 с электронным расцепителем типа M

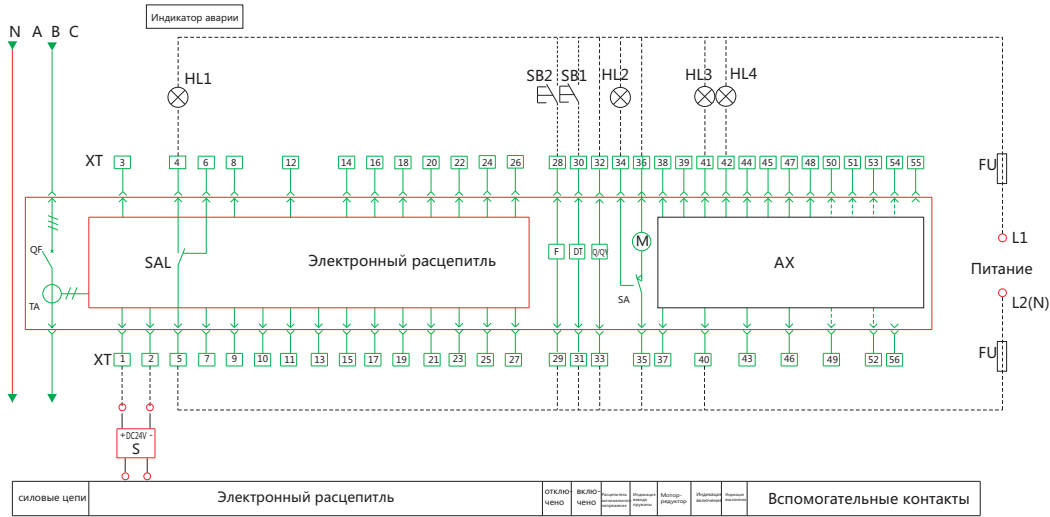


- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|
| DT — электромагнит включения | F — независимый расцепитель | Q/QY — расцепитель минимального напряжения |
| SA — путевого выключатель | M — мотор-редуктор | AX — вспомогательные контакты |
| SB1~SB2 — кнопки | HL1~HL4 — индикаторы | XT — клеммы |
| QF — автоматический выключатель | S — модуль питания DC24B | SAL — микровыключатель |
| | | Fu — предохранитель |
| | | TA — трансформатор тока |


*1 и *2: вводы внешнего питания
 *4, *5 и *6: выводы сигнализации аварии

Тип вспомогательных контактов


I четыре переключающих контактов (по молчанию)



II шесть переключающих контактов

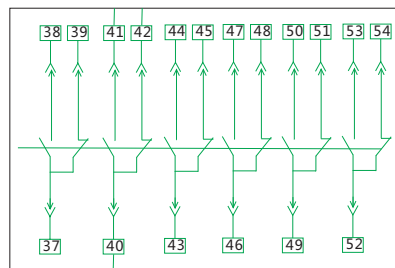


III 3 NO + 3 NC



Примечание: при подключении электронного расцепителя к напряжению AC230B, AC400B, DC220B, DC110B, прямое подключение на вводы *1 и *2 не допустимо, необходимо использовать модуль питания DC24B.

NA8G-2500 - 6300 с электронным расцепителем типа M

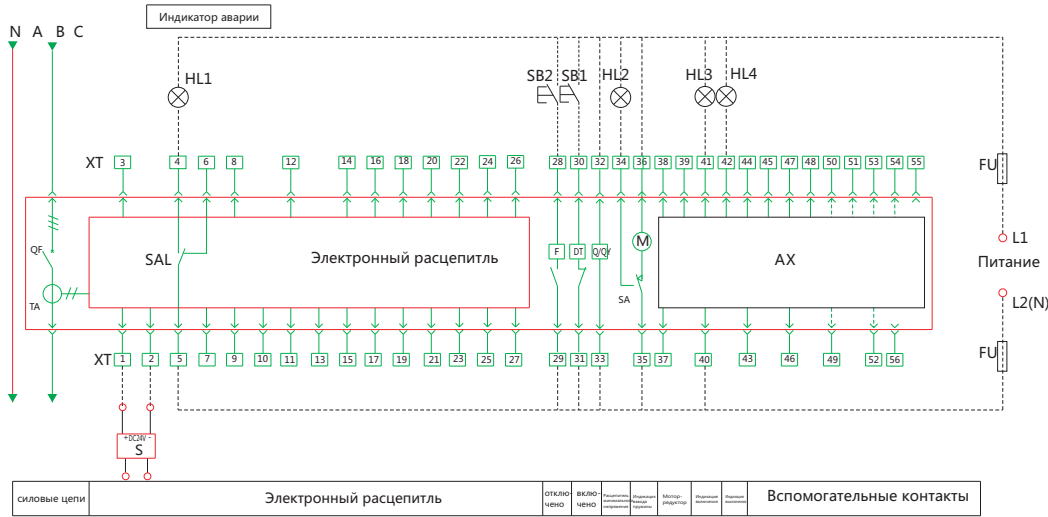

силовые цепи	Электронный расцепитель	отключено	включено	Реле тока	Реле напряжения	Мотор-редуктор	Дополнительные контакты	Вспомогательные контакты
--------------	-------------------------	-----------	----------	-----------	-----------------	----------------	-------------------------	--------------------------

- DT — электромагнит включения
- SA — путевой выключатель
- SB1~SB2 — кнопки
- QF — автоматический выключатель
- F — независимый расцепитель
- M — мотор-редуктор
- HL1~HL4 — индикаторы
- S — модуль питания DC24В
- Q/QY — расцепитель минимального напряжения
- XT — клеммы
- AX — вспомогательные контакты
- SAL — микровыключатель
- FU — предохранитель
- TA — трансформатор тока

*1 и *2: вводы внешнего питания
 *4, *5 и *6: вводы сигнализации аварии





Тип вспомогательных контактов

I четыре переключающих контактов (по умолчанию)

II шесть переключающих контактов


III 4NO+4NC

IV 5NO + 5NC

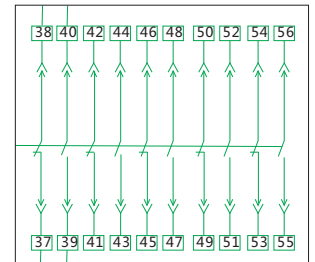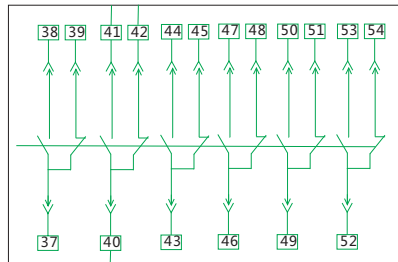

Примечание: при подключении электронного расцепителя к напряжению DC220, DC110, прямое подключение на вводы 1 и 2 не допустимо, необходимо использовать модуль питания DC24В. При напряжении AC230, AC400, прямое подключение без модуля питания DC24В возможно.

NA8G-1600 с электронным расцепителем типа H

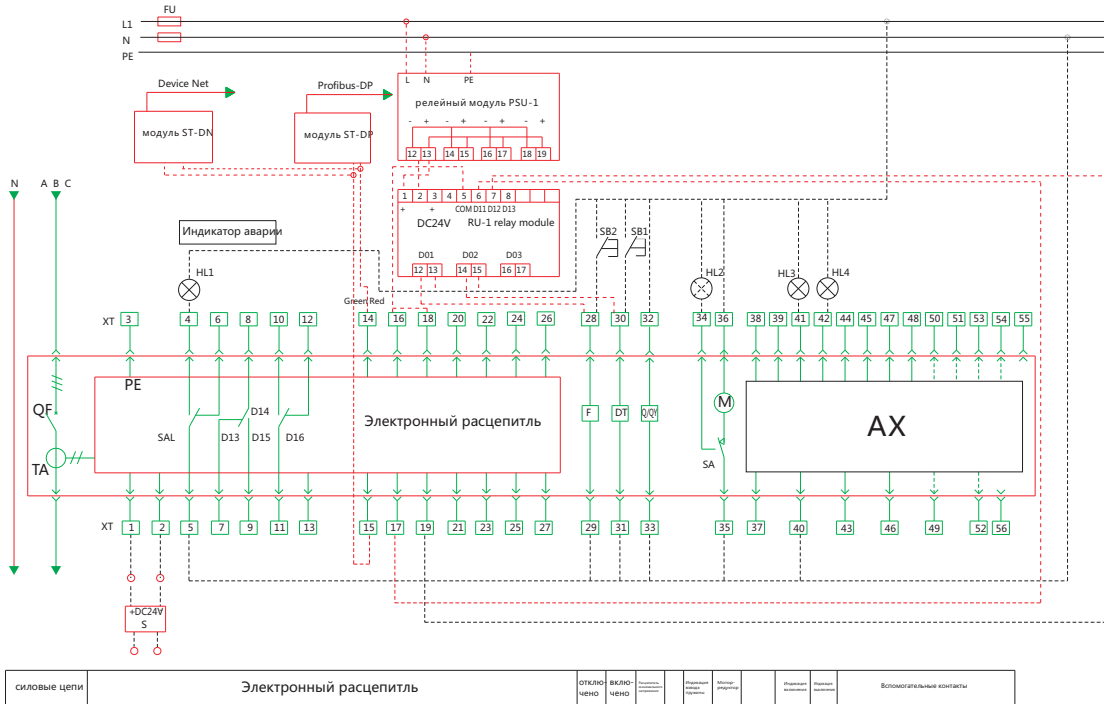


- DT — электромагнит включения
- SA — путевого выключатель
- SB1~SB2 — кнопки
- QF — автоматический выключатель
- PSU-1 — модуль питания (по желанию)
- F — независимый расцепитель
- M — мотор-редуктор
- HL1~HL4 — индикаторы
- S — модуль питания DC24B
- AX — вспомогательные контакты
- Q/QY — расцепитель минимального напряжения
- Xt — клеммы
- ST-DP — модуль связи
- ST-DN — модуль связи
- SAL — микровыключатель
- Fu — предохранитель
- TA — трансформатор тока
- RU-1 — релейный модуль (по желанию)


- *1 and *2: вводы внешнего питания
- *3: защитное заземление (PE)
- *4, *5 and *6: выводы контакта аварийного срабатывания (№ 5 – общий вывод, 250 В перем. тока, 5 А)
- *7, *8 and *9: выводы вспомогательного контакта (№ 8 – общий вывод, 250 В перем. тока, 5 А)
- *10, *11 and *12: выводы вспомогательного контакта (№ 11 – общий вывод, 250 В перем. тока, 5 А)
- *14 and *15 : интерфейс связи RS485 (при наличии связи) ; протокол связи MODBUS - RTU(по умолчанию)
- *16, *17, *18, *19, *26 and *27: программируемые точки ввода-вывода (110 В пост. тока, 0,5 А; 250 В перем. тока, 5 А)
- *20, *21, *22, and *23: вводы сигналов напряжения фаза А, В, С и N (для электронного расцепителя типа H) (допустимое напряжение: 400 В перем. тока)
- *24 and *25: для подключения внешнего трансформатора

Тип вспомогательных контактов


I четыре переключающих контактов (по умолчанию)




II шесть переключающих контактов

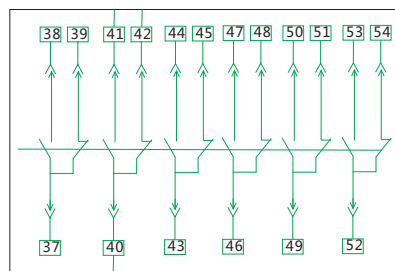

III 3 NO + 3 NC



NA8G-2500 - 6300 с электронным расцепителем типа H

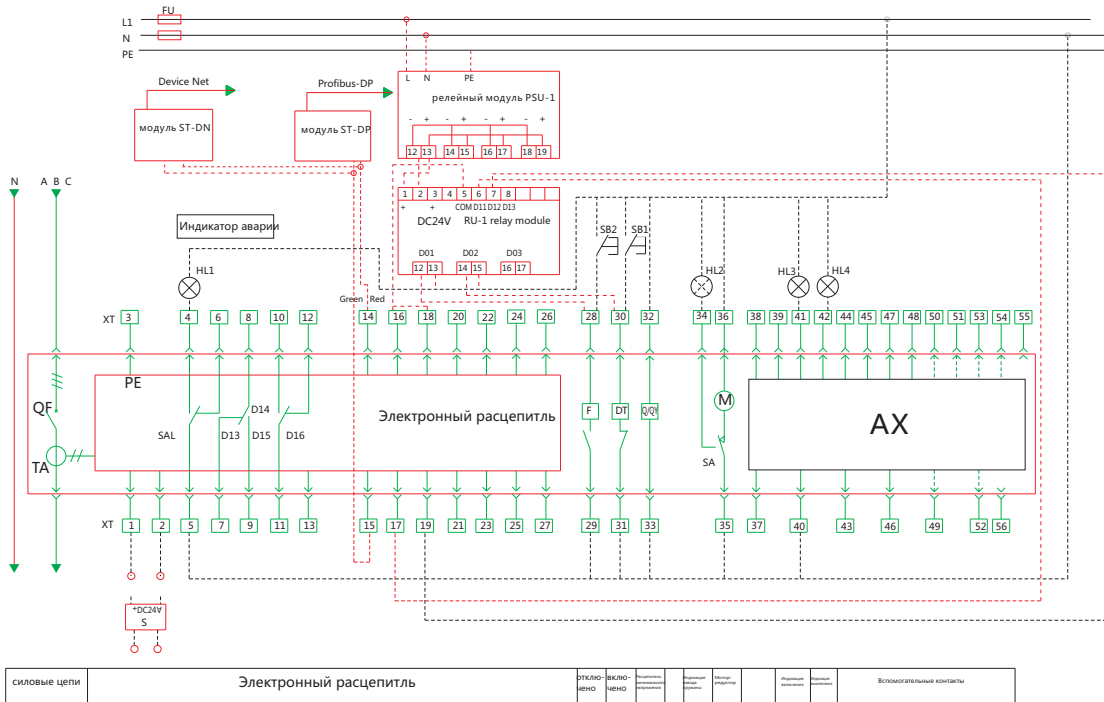

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| DT — электромагнит включения | F — независимый расцепитель | Q/QY — расцепитель минимального напряжения | Fu — предохранитель |
| SA — путевой выключатель | M — мотор-редуктор | TA — трансформатор тока | |
| SB1~SB2 — кнопки | HL1~HL4 — индикаторы | Xt — клеммы | RU-1 — релейный модуль (по желанию) |
| QF — автоматический выключатель | S — модуль питания DC24B | ST-DP — модуль связи | |
| PSU-1 — модуль питания (по желанию) | AX — вспомогательные контакты | ST-DN — модуль связи | |
| | | SAL — микровыключатель | |

- *1 and *2: вводы внешнего питания
- *3: защитное заземление (PE)
- *4, *5 and *6: выводы контакта аварийного срабатывания (№ 5 – общий вывод, 250 В перем. тока, 5 А)
- *7, *8 and *9: выводы вспомогательного контакта (№ 8 – общий вывод, 250 В перем. тока, 5 А)
- *10, *11 and *12: выводы вспомогательного контакта (№ 11 – общий вывод, 250 В перем. тока, 5 А)
- *14 and *15 : интерфейс связи RS485 (при наличии связи) ; протокол связи MODBUS - RTU (по умолчанию)
- *16, *17, *18, *19, *26 and *27: программируемые точки ввода-вывода (110 В пост. тока, 0,5 А; 250 В перем. тока, 5 А)
- *20, *21, *22, and *23: вводы сигналов напряжения фаза А, В, С и N (для электронного расцепителя типа H) (допустимое напряжение: 400 В перем. тока)
- *24 and *25: для подключения внешнего трансформатора





Тип вспомогательных контактов

I четыре переключающих контактов (по молчанию)

II шесть переключающих контактов

III 4NO+4NC


IV 5NO +5NC

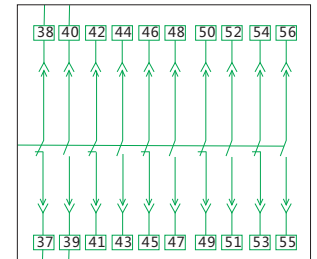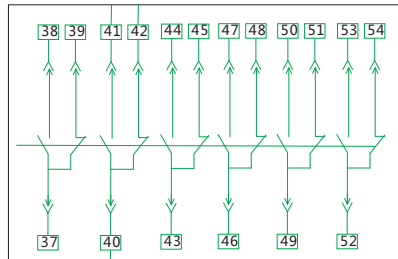

Примечание: Если электронного расцепителя для типоразмеров 2500 , 3200 и 6300 составляет 230/400 В перем. тока, то его можно непосредственно подключать к выводам *1 и *2; если это напряжение составляет 220/110 В пост. тока, то его можно подключать к выводам *1 и *2 после того, как модуль питания выведет напряжение 24 В пост. тока.

7. Электронный расцепитель

7.1 Электронный расцепитель типа М

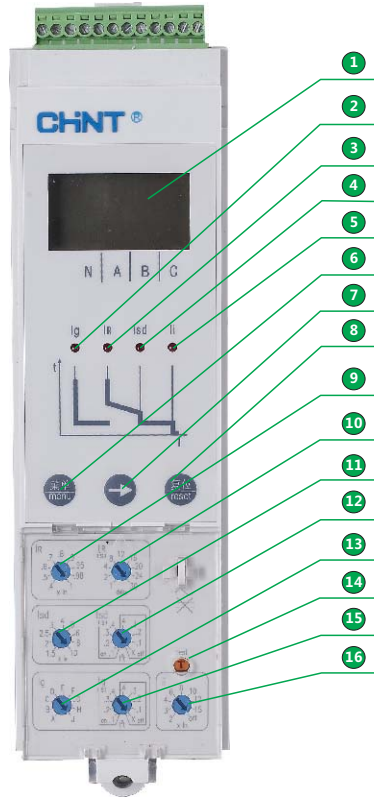

1	LED дисплей	На LED дисплее показывает ток ,время срабатывания и т.д.
2	" Ig " индикатор	Аварийная сигнализация функций защиты от замыкания на землю
3	" IR " индикатор	Аварийная сигнализация функций защиты от перегрузки
4	" Isd " индикатор	Аварийная сигнализация функций защиты от короткого замыкания с короткой задержкой срабатывания
5	" Ii " индикатор	Аварийная сигнализация функций защиты от короткого замыкания
6	" MENU " кнопка	Доступ к разным подменю
7	" → " кнопка	Кнопки перемещения по меню
8	" RESET " кнопка	Необходимо нажатие кнопки " RESET " после срабатывания аварии и настройки параметров.
9	" IR " переключатель	Настройка значение уставки тока для защиты от перегрузки
10	" tR " переключатель	Настройка задержки срабатывания защиты от перегрузки
11	" Isd " переключатель	Настройка значение уставки тока для защиты от КЗ с короткой задержкой срабатывания,
12	" tsd " переключатель	Настройка короткой задержки срабатывания
13	" Ig " переключатель	Настройка значение уставки тока замыкания на землю,
14	" test " кнопка	Тестирование мгновенной защиты от КЗ
15	" tg " переключатель	Настройка задержки срабатывания защиты от замыкания на землю
16	" Ii " переключатель	Настройка значение уставки тока для мгновенной защиты от КЗ


7.2. Интерфейс по умолчанию и метод управления для электронного расцепителя типа М

Интерфейс по умолчанию для электронного расцепителя типа М описан ниже. (Ток для каждой фазы можно выбрать нажатием кнопки «→»). Чтобы перейти к состоянию запроса с параметрами, следует однократно нажать кнопку меню. Затем следует нажать кнопку «→», чтобы перейти к запросу установки параметра для защиты от сверхтока.

Интерфейс по умолчанию для электронного расцепителя типа М



Состояние запроса с параметрами – установка тока защиты от перегрузки

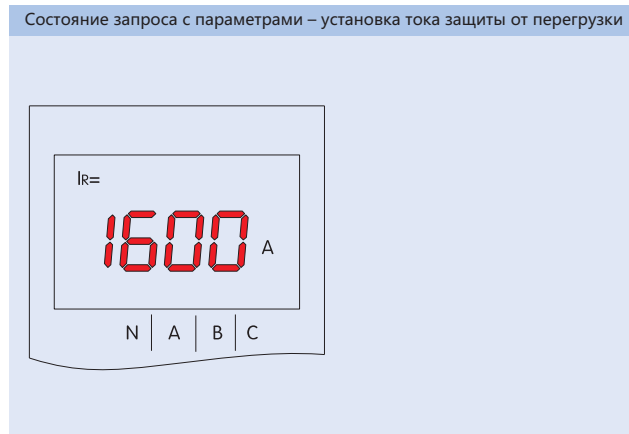

Дважды нажмите кнопку меню, чтобы перейти к состоянию запроса о срабатывании (отображаются сведения о последнем срабатывании).

Состояние запроса о срабатывании – ток срабатывания



Состояние запроса о срабатывании – время срабатывания



Нажмите кнопку "TEST", чтобы перейти к состоянию моделирования срабатывания при 6IR. После срабатывания можно просмотреть следующие данные :

Состояние моделирования срабатывания – моделируемый ток




Состояние моделирования срабатывания – моделируемое время




Press Чтобы вернуться к интерфейсу по умолчанию из любого состояния, следует нажать кнопку "RESET".

7.3 Электронный расцепитель типа H

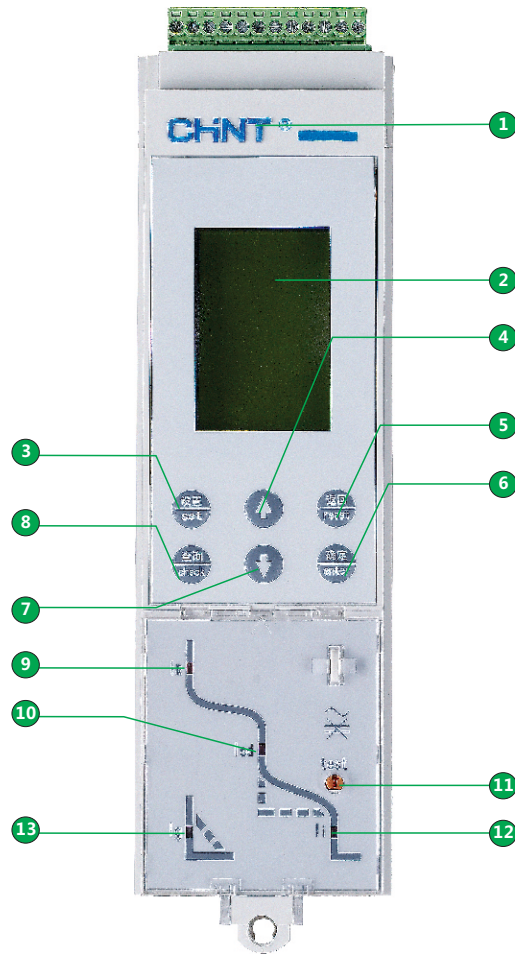






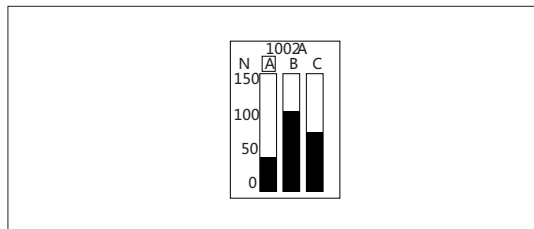

1	Товарная марка	Товарная марка "CHINT"
2	ЖК-экран	На ЖК-экране можно просмотреть ток каждой фазы, различные параметры настройки, номинальный ток, аварийный ток, время расцепления и другие данные.
3	Кнопка "SET"	Для перехода в меню уставки по умолчанию (кнопка «влево» при необходимости перехода влево или вправо в интерфейсе уставки).
4	Кнопка "UP"	Для перемещения курсора вверх в пределах текущего меню, а также для настройки параметра сложения в меню настройки параметров.
5	Кнопка "RETURN"	Выход из текущего меню и возврат к предшествующему меню или отмена значения текущего параметра настройки.
6	Кнопка "ACK"	Переход к следующему меню из выбранного в настоящий момент пункта (переход к состоянию установки в интерфейсе уставки или выход из состояния установки при повторном нажатии кнопки).
7	Кнопка "DOWN"	Для перемещения курсора вниз в пределах текущего меню, а также для настройки параметра вычитания в меню настройки параметров.
8	Кнопка "INQUIRY"	Для перехода в меню запроса по умолчанию (кнопка «вправо» при необходимости перехода влево или вправо в интерфейсе уставки).
9	"IR" индикатор	Аварийная сигнализация функций защиты от перегрузки
10	"Isd" индикатор	Аварийная сигнализация функций защиты от короткого замыкания с короткой задержкой срабатывания
11	"test"	Кнопка для моделирования мгновенного срабатывания
12	"Ii" индикатор	Аварийная сигнализация функций защиты от короткого замыкания
13	"Ig" индикатор	Аварийная сигнализация функций защиты от замыкания на землю

7.4 Интерфейс по умолчанию и метод управления для электронный расцепитель типа Н В электронном расцепителе имеется 4 меню высшего уровня (меню измерения, меню настройки параметров, меню настройки параметров защиты, меню архивирования и обслуживания), а также меню по умолчанию.



7.4.1 Структура меню измерения

Первое меню	Второе меню	Третье меню	Четвертое меню	Пятое меню
Ток, I	Мгновенное значение	Ia	Ia= 1000A	
		Ib	Ib= 1001A	
		Ic	Ic= 998A	
	Максимум	In	In= 0A	
		Ig= 0A or I ^Δ n=0.00A		
		Ia= 1300A		
	Коэффициент несимметрии	Ib= 1400A		
		Ic= 1380A		
		In= 200A		
	Ig= 0A or I ^Δ n=0.00A			
Ia= 3%				
Ib= 5%				
Ic= 1%				
Текущая теплоемкость	100%			
Требуемое значение	Значение реального времени I ^Δ a, I ^Δ b, I ^Δ c, I ^Δ n	I ^Δ a= 15min		
		I ^Δ a= 1000A		
	Максимум	I ^Δ b= 1000A		
		I ^Δ c= 998A		
I ^Δ n= 0A				
I ^Δ a= 1050A				
I ^Δ b= 1040A				
I ^Δ c= 1010A				
I ^Δ n= 0A				
Напряжение, U	Мгновенное значение	Uab= 380V		
		Ubc= 380V		
		Uca= 380V		
		Uan= 220V		
		Ubn= 220V		
	Ucn= 220V			
	Среднее значение	Uav= 380V		
Коэффициент несимметрии	0%			
Последовательность фаз	A,B,C			
Частота, F	50 Гц			
Электроэнергия, E	Общая электроэнергия	EP= 200кВт·ч		
		EQ= 10квар·ч		
		ES= 200кВА·ч		
	Электроэнергия на входе	EP= 200кВт·ч		
		EQ= 200квар·ч		
	Электроэнергия на выходе	EP= 0кВт·ч		
		EQ= 0квар·ч		
Сброс счетчика электроэнергии	Reset			

Первое меню	Второе меню	Третье меню	Четвертое меню	Пятое меню	
Мощность, P	IMгновенное значение	P, Q, S	P= 660кВт Q= 0квар S= 660кВА		
		Коэффициент мощности	-1.00 Расчетно PFa= 1.00 PFb= 1.00 PFc= 1.00		
		Pa, Qa, Sa	Pa= 220кВт Qa= 0квар Sa= 220кВА		
		Pb, Qb, Sb	Pb= 220кВт Qb= 0квар Sb= 220кВА		
		Pc, Qc, Sc	Pc= 220кВт Qc= 0квар Sc= 220кВА		
	Требуемое значение	$\bar{P}, \bar{Q}, \bar{S}$	\bar{P} = 660kW \bar{Q} = 0квар \bar{S} = 660кВА		
		Максимум	\bar{P} = 661кВт \bar{Q} = 2квар \bar{S} = 662кВА Reset(+/-)		
	Гармоники, H	Форма волны	Ia, Ib Ic, In	   	
			Uan, Ubn Ucn	  	
		Базовая форма	I(A)	Ia= 1000A Ib= 1000A Ic= 1000A In= 1000A	
U(V)			Uab= 380B Ubc= 380B Uca= 380B Uan= 220B Ubn= 220B Ucn= 220B		
THD	I(%)	I(%)	Ia= 0.0% Ib= 0.0% Ic= 0.0% In= 0.0%		
		U(%)	Uab= 0.0% Ubc= 0.0% Uca= 0.0% Uan= 0.0% Ubn= 0.0% Ucn= 0.0%		
	thd	I(%)	Ia= 0.0% Ib= 0.0% Ic= 0.0% In= 0.0%		

Первое меню	Второе меню	Третье меню	Четвертое меню	Пятое меню
	thd	U(%)	Uab= 0.0% Ubc= 0.0% Uca= 0.0% Uan= 0.0% Ubn= 0.0% Ucn= 0.0%	
	FFT	I(3, 5, 7...31)	Ia(3, 5, 7...31)	Ia FFT THD=0.0% 0.0% 3 5 7 9 11...31
Ib(3, 5, 7...31)			Ib FFT THD=0.0% 0.0% 3 5 7 9 11...31	
Ic(3, 5, 7...31)			Ic FFT THD=0.0% 0.0% 3 5 7 9 11...31	
In(3, 5, 7...31)			In FFT THD=0.0% 0.0% 3 5 7 9 11...31	
		U(3, 5, 7...31)	Uab(3, 5, 7...31)	Uab FFT THD=0.0% 0.0% 3 5 7 9 11...31
Ubc(3, 5, 7...31)			Ubc FFT THD=0.0% 0.0% 3 5 7 9 11...31	
Ubc(3, 5, 7...31)			Ubc FFT THD=0.0% 0.0% 3 5 7 9 11...31	
Uca(3, 5, 7...31)			Uca FFT THD=0.0% 0.0% 3 5 7 9 11...31	

7.4.2 Структура меню параметров настройки

Первое меню	Второе меню	Третье меню	Четвертое меню	Пятое меню
Настройка измерительного счетчика	Тип системы	=3Ф4W 4CT		
	Схема ввода проводов	=Провода вводятся через верхний проем		
Тест и блокирование	Тестовое срабатывание	Тип теста	=three section protection	
		Параметр теста	=I:9999A	
	Инициирование теста	=запуск		
Дистанционное блокирование	Блокирование параметра	Дистанционное блокирование	=разблокирование	
		Блокирование параметра (ввод) пользовательского пароля =0000	Блокирование параметра =блокирование Пользовательский пароль (изменение) =0000	
Настройка связи	Адрес	=3		
	Скорость передачи данных	=9.6K		
Настройка ввода-вывода	Настройка функций	=DO1 =региональная блокировка		
		=DO1 =замыкающий импульс =360с		
	Состояние ввода-вывода	Состояние ввода-вывода DO1 DO2 DO3 DI1 1 1 1 1		

8.4.3 Структура меню настройки параметров защиты

Первое меню	Второе меню	Третье меню	Четвертое меню	Пятое меню
Токовая защита	Большая задержка	I _r	Пример: =1000A=100%I _n	
		Токовая защита	Пример: =ON	
		Время задержки	Пример: =C1, I _s @6I _r	
		Время охлаждения	Пример: =3ч	

Первое меню	Второе меню	Третье меню	Четвертое меню	Пятое меню
Токовая защита	Малая задержка	Предел независимой выдержки времени	Рабочий ток	Пример: = 5000A=5.0Ir
		Предел обратнозависимой выдержки времени	Время задержки	Пример: =0.1с
	Мгновенное срабатывание	Рабочий ток	Пример: =10000A=10.0In	Пример: =2000A=2.0Ir
		Защита нейтрального полюса	Защита нейтрального полюса	Пример: =C1, 0.1с@6Ir
	Защита от повреждения при замыкании на землю	Рабочий ток	Пример: =800A	
		Время задержки	Пример: =0.4с	
	Защита от утечки	Кoeffициент заземления	Пример: =6.0	
		Пусковой ток	Пример: =600A	
	Сигнализация замыкания на землю	Время запуска	Пример: =0.1с	
		Возвратный ток	Пример: =100A	
	Сигнализация утечки тока	Время возврата	Пример: =0.1с	
		Рабочий ток	Пример: =8.0A	
Контроль нагрузки	Режим исполнения	Уставка времени задержки	Пример: =0.75с	
		Пусковой ток	Пример: =5.0A	
	Значение разгрузки 1	Время запуска	Пример: =0.1с	
		Возвратный ток	Пример: =4.0A	
	Время возврата	Пример: =0.1с		
Защита по напряжению	Минимальное напряжение	Режим исполнения	Пример: = I, первый метод	
		Пусковое значение	Пример: = 800 A	
		Время запуска	Пример: = 50% tr	
		Возвратное значение	Пример: = 700 A	
	Превышение напряжения	Время возврата	Пример: = 25% tr	
		Режим исполнения	Пример: = Alarm	
		Пусковое значение	Пример: = 200В	
		Время запуска	Пример: = 0.2с	
	Дисбаланс U	Возвратное значение	Пример: = 320В	
Время возврата		Пример: = 60.0с		
Режим исполнения		Пример: = Alarm		
Пусковое значение		Пример: = 480В		
Время запуска		Пример: = 1с		
Дисбаланс U	Возвратное значение	Пример: = 400В		
	Время возврата	Пример: = 60.0с		
	Режим исполнения	Пример: = Alarm		
	Пусковое значение	Пример: = 10%		
Дисбаланс U	Время запуска	Пример: = 1с		
	Возвратное значение	Пример: = 5%		
Дисбаланс U	Время возврата	Пример: = 60.0с		

7.4.4 Структура меню архивирования и обслуживания

Первое меню	Второе меню	Третье меню	Четвертое меню	Пятое меню
Сигнализация по токовым параметрам	Например, сигнализация нарушения порядка чередования фаз, сигнализация обратной мощности, сигнализация превышения частоты			
Количество событий срабатывания	Общее количество записей Количество событий срабатывания	Пример:300 Пример:219(кнопки подтверждения и сброса)		
Износ контактов	Общий износ Эл. износ контактов	Пример:120 Пример:20(кнопки подтверждения и сброса)		
Информация об изделии	Zhejiang CHINT electrics co., LTD			
Запись о срабатывании	Возвратное значение Время возврата	Срабатывание при минимальном напряжении T=0.20с Umax=0В 11:24:59		
	Пример: 1. Срабатывание при минимальном напряжении 2004/06/17	6/17 F=0.00Гц Uab= 0В Ubc= 0В Uca= 0В		
Запись о срабатывании		
	Пример: 8 (независимая выдержка времени для срабатывания при коротком замыкании с малой задержкой) 2004/05/30	A phase short-circuit definite-time limit T= 0.4s I= 4300A 15:28:25 5/30 Ia= 4300A Ib= 4200A Ic= 4000A In= 150A		
Регистрация сигнализации	Пример: 1 DI (для сигнализации по входному сигналу DI) 2004/07/16	Di input alarm Di1 2004/07/16 20:38:45		
		
Запись изменения положения	Пример: 8 (сигнализация минимального напряжения) 2004/06/20	Under voltage alarm Umax= 0V 2004/06/20 22:29:40		
	Пример: 1 (для включения локального переключателя) 2002/06/18 Примечание. Можно записать не более 8 событий сигнализации.	local switch on 2002/06/18 9:30:56		
Запись изменения положения		
	Пример: 8 (для тестового срабатывания) 2002/06/15 Примечание. Можно записать не более 8 событий.	Test tripping 2002/06/15 10:30:20		

Примечания. а. Фактическая конфигурация меню зависит от набора функций, выбранных пользователем.
 б. После 10 минут бездействия на экране контроллера появляется заставка.

7.5 Список функций электронного расцепителя
Стандартная конфигурация


Стандартный тип (тип М)	Многофункциональный тип (тип Н)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Защита от сверхтока (с большой задержкой, с малой задержкой при коротком замыкании, с мгновенным срабатыванием, при замыкании на землю); замыкание на землю определяется векторной суммой (тип Т). 2. Установка параметров: функция настройки фиксированных значений для определенных позиций 3. Измерение тока 4. Функция тестирования 5. Функция записи событий срабатывания 6. Функция самодиагностики 7. Функция включения-отключения расцепителя тока включения 8. ЖК-экран 33×22 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Четырехполюсная защита от сверхтока (с большой задержкой, с малой задержкой при коротком замыкании, с мгновенным срабатыванием, при замыкании на землю); замыкание на землю определяется векторной суммой (тип Т). 2. Установка параметров: функция настройки фиксированных значений с помощью клавиатуры 3. Функция измерения тока 4. Функция измерения коэффициента несимметрии тока 5. Две функции тестирования: (1) Тест мгновенного срабатывания, моделируемый с помощью панели (2) Тест трехполюсной защиты от сверхтока, тест утечки на землю и тест времени срабатывания, моделируемые с помощью ПО 6. Функция записи событий срабатывания: можно записать не более 8 событий срабатывания. 7. Функция самодиагностики 8. Функция включения-отключения расцепителя тока включения 9. Функция связи: протокол MODBUS 10. Функция регистрации событий сигнализации 11. Группировка операций по номерам 12. Учет износа контактов 13. Запись изменения положения 14. ЖК-экран 28×43 15. Измерение теплоемкости


Измерение теплоемкости

Стандартный тип (тип М)	Многофункциональный тип (тип Н)	
	Функции группы Р	Функции группы Н
Отсутствует	<ol style="list-style-type: none"> 1. Измерение напряжения 2. Измерение дисбаланса напряжений 3. Измерение частоты 4. Контроль последовательности фаз 5. Измерение электроэнергии 6. Измерение мощности 7. Измерение коэффициента мощности 8. Защита от утечки тока на землю 9. Защита от утечки тока 10. Функция контроля нагрузки 11. Функция вывода счетверенного сигнала DO 12. Функция ввода сигнала DI 13. Функция региональной блокировки 14. Защита от недостаточного и избыточного напряжения 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Измерение напряжения 2. Измерение дисбаланса напряжений 3. Измерение частоты 4. Контроль последовательности фаз 5. Измерение электроэнергии 6. Измерение мощности 7. Измерение коэффициента мощности 8. Защита от утечки тока на землю 9. Защита от утечки тока 10. Функция контроля нагрузки 11. Функция вывода счетверенного сигнала DO 12. Функция ввода сигнала DI 13. Функция региональной блокировки 14. Защита от недостаточного и избыточного напряжения 15. Измерение гармонических токов 16. Защита нейтрального полюса

7.6 Характеристические параметры электронного расцепителя типа М

Характеристики защиты от сверхтока

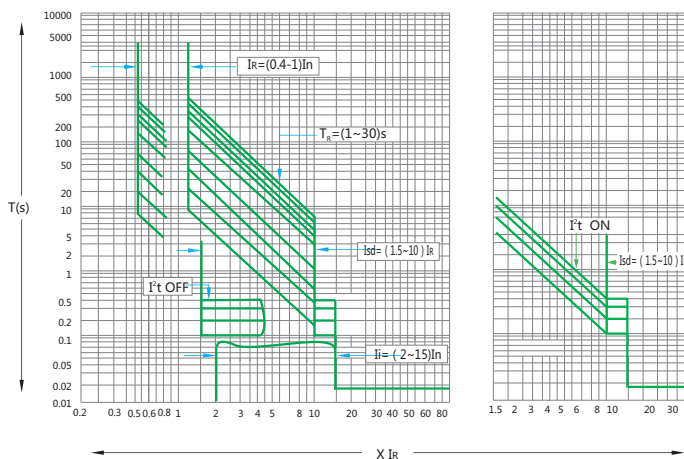

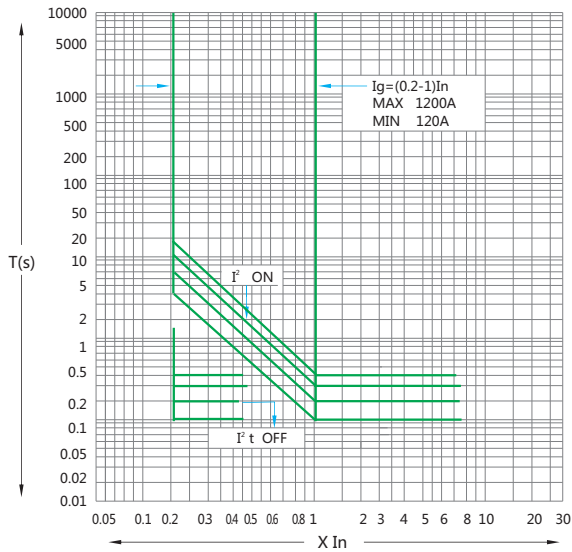

7.6.1 Характеристики защиты от перегрузки

Диапазон номинального тока [IR]	Погрешность	Ток [I]	Время срабатывания [t _r (с)]	Погрешность времени
(0.4~1)In	±10%	≤1.05I _R	не срабатывает в течение 2ч	
		>1.30I _R	<1ч срабатывает	
		1.5I _R	16 32 64 128 192 256 320 384 480	±15%
2.0I _R	9 18 36 72 108 144 180 216 270			
6.0I _R	1 2 4 8 12 16 20 24 30			


Разъяснение параметров настройки

Ток защиты от перегрузки:

$$I_R = (0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,95-0,98-1) \times I_n, \text{ по желанию}$$

Время срабатывания защиты от перегрузки соответствует характеристике обратнoзависимой выдержки времени. Предусмотрено девять вариантов выбора для времени срабатывания в случае 6I_R: t_R=(1-2-4-8-12-16-20-24-30)с.

Чтобы выполнить настройку, введите плоский наконечник небольшой отвертки в прорез поворотного регулятора (см. рисунок справа). Поверните регулятор так, чтобы установить стрелку на регуляторе напротив необходимого значения тока или времени. На рисунке изображена следующая комбинация параметров настройки: ток защиты от перегрузки составляет I_R=0.6I_n, а время задержки срабатывания составляет 2с (в случае 6I_R).

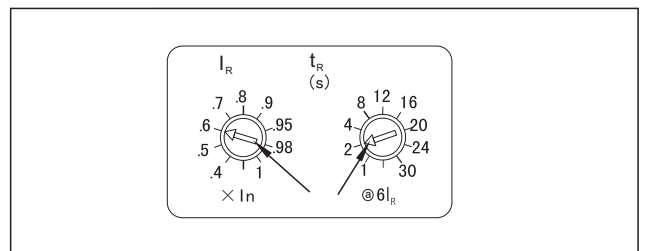

Пример 1: по условию известно, что I = 6I_R. Уставка времени срабатывания составляет 2 с, а фактический ток в цепи составляет I = 1,5I_R. В этом случае фактическое время срабатывания T_R можно рассчитать следующим образом: (1,5I_R)² × t_R = (6I_R)² × 2. В результате получаем I_R = 32 с

7.6.2 Защита от короткого замыкания с кратковременной задержкой


Диапазон номинального тока [I _{sd}]	Error	Ток [I]	Время срабатывания [tsd(c)]	Погрешность времени
(1,5~10)I _R +OFF(Power off)	± 15%	<0.85I _{sd}	не срабатывает	± 15%
		>1.15I _{sd}	срабатывает с задержкой	
		I ² t OFF	0.1 0.2 0.3 0.4	
		I ² t ON	0.1 0.2 0.3 0.4	
		1>10I _R	0.1 0.2 0.3 0.4	
		1≤10I _R	независимая выдержка по времени :I ² Tsd=(10I _R) ² tsd	

Разъяснение параметров настройки Ток защиты от короткого замыкания с кратковременной задержкой: I_{sd} = (1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10)×I_R, по желанию.

Всего имеется девять вариантов настройки времени срабатывания защиты от короткого замыкания с кратковременной задержкой. 4 варианта настройки относятся к характеристике независимой выдержки времени (I²t OFF), 4 варианта настройки относятся к характеристике обратнoзависимой выдержки времени, и 1 вариант относится к функции времени срабатывания защиты от короткого замыкания с кратковременной задержкой: (X).

Если время срабатывания устанавливается как операционная характеристика независимой выдержки времени (т.е. стрелка указывает на зону OFF), то время срабатывания можно выбрать как tsd = 0,1 с- 0,2 с-0,3 с-0,4 с-X (функция срабатывания с кратковременной задержкой).

Если время срабатывания устанавливается как операционная характеристика обратнoзависимой выдержки времени (т.е. в зоне ON шкалы I²t), то возможны два варианта: если 1>1,15I_{sd} и 1>10I_R относится к независимой выдержке времени; □ если 1>1,15I_{sd} и I≤10I_R относится к обратнoзависимой выдержке времени, то фактическое время срабатывания рассчитывается по формуле I²Tsd = (10I_R)²tsd, где I – линейный ток, Tsd – фактическое время срабатывания, а tsd – уставка времени срабатывания. Метод установки параметров защиты от короткого замыкания с кратковременной задержкой: аналогичен методу установки параметров защиты от перегрузки. На рисунке и изображена следующая комбинация параметров настройки: ток защиты от короткого замыкания с кратковременной задержкой: составляет 3I_R, а время срабатывания установлено как tsd = 0,2 с в зоне установки обратнoзависимой выдержки времени (зоне ON шкалы I²t).

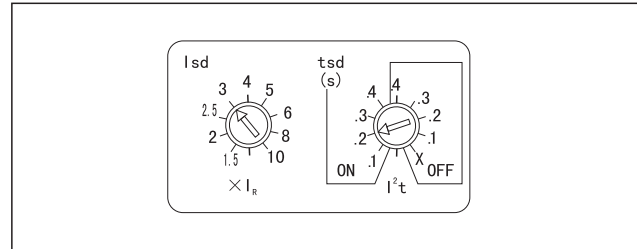

Пример 2: Известно, что ток защиты от короткого замыкания с кратковременной задержкой составляет I_{sd} = 3I_R.

В этом случае время срабатывания установлено как tsd = 0,2 с в зоне установки обратнoзависимой выдержки времени (зоне ON шкалы I²t). Если линейный ток составляет 7I_R, то время срабатывания защиты от короткого замыкания с кратковременной задержкой можно вычислить по формуле: 1,5I_{sd} = 1,15×3I_R = 3,45I_R
Тогда I = 7I_R>1,15I_{sd}
А поскольку I = 7I_R<10I_R,
то, согласно I²×Tsd = (10I_R)²tsd,
(7I_R)²×Tsd = (10I_R)²×0,2
Tsd = 0,41 с


7.6.3 Мгновенная защита от короткого замыкания

Диапазон номинального тока [I _i]	Погрешность	Ток [I]	Рабочие характеристики
(2~15)I _n +OFF(питание выкл.)	±15%	≤0.85I _i	не срабатывает
		> 1.15I _i	срабатывает

Разъяснение параметров настройки Ток мгновенной защиты от короткого замыкания: I_i=[2-3-4-6-8-10-12-15-off]×I_n, по желанию.

Метод установки параметров мгновенной защиты от короткого замыкания аналогичен методу установки параметров защиты от перегрузки.

На рисунке изображена конфигурация, в которой уставка тока мгновенной защиты от короткого замыкания составляет 8I_n.

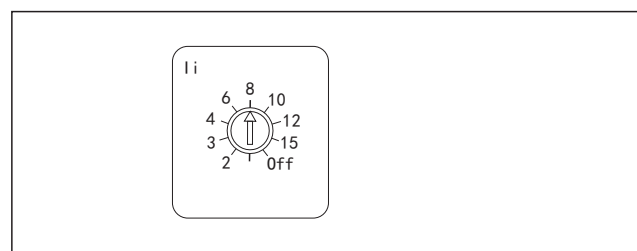

7.6.4 Защита от замыкания на землю


Диапазон номинального тока [Ig]	Погрешность	Ток [I]	Время срабатывания [tg(c)]	Погрешность времени (задержки)
(A~J)In + OFF(питание выкл.)	±10%	< 0.9Ig	не срабатывает	±15%
		> 1.1Ig	срабатывает с задержкой	
		I²T OFF	0.1 0.2 0.3 0.4	
		I²T ON	0.1 0.2 0.3 0.4	
		I > J		
		I²T ON	независимая выдержка по времени: I²Tg = (J)²tg	
		I ≤ J		

Значение параметра Ig

Номинальный ток, In	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Примечание
In ≤ 400A	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	×In
400A < In ≤ 1200A	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	×In
1200A < In	500A	640A	720A	800A	880A	960A	1040A	1120A	1200A	

Описание параметров настройки

Ток защиты от замыкания на землю $I_g = (A-B-C-D-E-F-G-H-J) \times I_n$, по желанию. Всего имеется девять вариантов настройки задержки времени срабатывания защиты. 4 варианта настройки относятся к характеристике обратнoзависимой выдержки времени (I^2t OFF), 4 варианта настройки относятся к характеристике независимой выдержки времени (I^2t ON), и 1 вариант относится к функции срабатывания при коротком замыкании (X). Если время срабатывания устанавливается как операционная характеристика независимой выдержки времени (т. е. стрелка указывает на зону OFF), то время срабатывания можно выбрать как $t_g = 0,1 \text{ с} - 0,2 \text{ с} - 0,3 \text{ с} - 0,4 \text{ с} - X$ (функция срабатывания при однофазном замыкании на землю). Если время срабатывания устанавливается как операционная характеристика обратнoзависимой выдержки времени (т. е. в зоне ON шкалы I^2t), то возможны два варианта: если $I > 1,1I_g$ и $I > J$, то результат процесса автоматического переключения представляет собой как операционную характеристику независимой выдержки времени, $t_g = 0,1 \text{ с} - 0,2 \text{ с} - 0,3 \text{ с} - 0,4 \text{ с}$; если ток, отвечающий условию $1,1I_g < I \leq J$, соответствует характеристике обратнoзависимой выдержки времени, а фактическое время срабатывания рассчитывается по формуле $I^2T_g = (J)^2t_g$. Параметры формулы: I – ток в цепи, T_g – фактическое время срабатывания, J – ток уставки, а t_g – установочное время срабатывания. Метод установки параметра аналогичен методу установки защиты от сверхтока с большой задержкой. На рисунке изображена конфигурация, при которой ток защиты при однофазном замыкании на землю находится на уровне $S \times I_n$, а уставка времени срабатывания составляет $t_g = 0,4 \text{ с}$ в зоне обратнoзависимой выдержки времени (зоне ON шкалы I^2t).

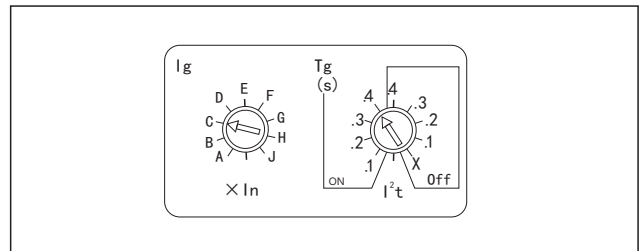

Пример 3: известно, что ток защиты от замыкании на землю для электронного расцепителя выключателя с номинальным током $I_n = 800 \text{ A}$ находится в установочном положении C, то есть время срабатывания, установленное в режиме обратнoзависимой выдержки времени, составляет $0,4 \text{ с}$. При возникновении неисправности в цепи, ток в которой составляет $I = 400 \text{ A}$, можно рассчитать фактическое время срабатывания; результат, полученный по таблице, $C = 0,4$
 $I_g = C \times I_n = 0,4 \times 800 = 320 \text{ A}$
 Поэтому $I = 400 \text{ A} > 1,1I_g$
 Согласно формуле, $I^2T_g = (J)^2t_g$
 $(400)^2 \times T_g = (1,0 \times 800)^2 \times 0,4$
 $T_g = 1,6 \text{ с}$
 Примечание. Для электронного расцепителя установки тока в отношении защиты от перегрузки, защиты от короткого замыкания с кратковременной задержкой, мгновенной защиты от короткого замыкания не должны противоречить друг другу. Кроме того, обязательно выполнение условия $I_R < I_{sd} < I_i$.

7.7 Описание вспомогательных функций

а. Описание тестовых функций При регулировке по месту установки, при периодической проверке или после ремонта выключателя с электронным расцепителем следует несколько раз выполнить отключение с помощью тестовых функций контроллера, чтобы проверить слаженность работы электронного расцепителя и выключателя. При включенном выключателе нажмите кнопку теста, и электронный расцепитель мгновенно отключит выключатель. Примечание. □ Эта функция может быть использована только при регулировке по месту установки или после ремонта выключателя: ее нельзя использовать во время нормальной работы. Перед каждым включением электронного расцепителя необходимо нажать кнопку сброса в верхней части панели и электронного расцепителя, чтобы выключатель можно было снова ввести в работу.

б. Описание памяти неисправностей электронный расцепитель оснащен функцией памяти неисправностей, что позволяет после сброса или обесточивания сохранить записи о последних событиях для последующего анализа. Первоначальная информация удаляется только при перезаписи, при замещении данными о новой неисправности.

При использовании метода запроса следует иметь в виду приведенное выше описание отображения сведений о неисправностях.

8. Аксессуары

8.1 Расцепитель минимального напряжения

Если на расцепителе минимального напряжения отсутствует питание, то включить выключатель ни механическим приводом, ни ручным методом невозможно. Для расцепителя минимального напряжения предусмотрено два варианта срабатывания: мгновенное и с задержкой по времени. Для расцепителя минимального напряжения, встроенного в выключатель $I_{nm}=1600$ А, время задержки срабатывания можно выбирать (без коррекции) в диапазоне 0–7 с; для расцепителя, встроенного в выключатель $I_{nm}=3200$ или 6300 А, время задержки можно выбирать (без коррекции) среди значений 0,5, 1, 3 и 5 с. Если в течение $1/2$ времени задержки напряжение питания вернется на уровень $85\%U_e$ или выше, разъединение выключателя не произойдет.

Рабочие характеристики:

Номинальное рабочее напряжение, U_e (В)	230 и 400 В перем. тока
Порог срабатывания отключения	$(0.35\sim 0.7)U_e$
Порог срабатывания включения	$(0.85\sim 1.1)U_e$
Порог срабатывания включения	$\leq 0.35U_e$
Потребление, ВА	20

8.2 Независимый расцепитель

При подаче напряжения на расцепитель происходит мгновенное отключение выключателя.

7.8 Описание функции отображения

Если номинальный ток составляет 400 А или превышает этот уровень, то первичный ток для нормальной работы выключателя должен быть не меньше $0,4I_n$ для одной фазы и $0,2I_n$ для трех фаз. Если номинальный ток составляет менее 400 А, то первичный ток для нормальной работы выключателя должен быть не меньше $0,8I_n$ для одной фазы и $0,4I_n$ для трех фаз.

Примечание. При задействованном модуле питания ST (220 В перем. тока), если напряжение падает до 120 В перем. тока, то отображение данных на контроллере прекращается.

При задействованном модуле питания ST (380 В перем. тока), если напряжение падает до 200 В перем. тока, то отображение данных на контроллере прекращается.

а. Отображение тока Диапазон погрешности при отображении тока: $\pm 5\%$ б. Отображение напряжения

Диапазон погрешности при отображении напряжения: $\pm 1,5\%$



Рабочие характеристики:

Напряжение управления Us, В	AC230 AC400	DC220 DC110
Порог срабатывания	(0.7~1.1)Us	
Потребление	200ВА	200Вт
Время отключения	50±10мс	

8.3 Электромагнит включения

Вызывает дистанционное включение выключателя при взведенном приводе.

Рабочие характеристики:

Напряжение управления Us, В	AC230 AC400	DC220 DC110
Порог срабатывания	(0.85~1.1)Us	
Потребление	200ВА	200Вт
Потребление	50±10мс	



8.4 Мотор-редуктор

Мотор-редуктор осуществляет автоматический взвод пружин накопления энергии с момента включения выключателя. Этот механизм обеспечивает выполнениеповторного включения без выдержки времени после отключения.

Рабочие характеристики:

Напряжение управления Us, В	AC230 AC400	DC220 DC110
Диапазон напряжения срабатывания, В	(0.85~1.1)Us	
Потребляемая мощность	75/150ВА	75/150Вт
Время взвода	< 4с	
Частота коммутаций	до 3 циклов в минуту	



8.5 Вспомогательные контакты

стандартный тип: 4 переключающих контактов
 другие типы:5 переключающих контактов
 6 переключающих контактов (Inm =1600A)
 3 NO + 3 NC
 4 NO + 4 NC(Inm =2500-6300A)



Рабочие характеристики:

Номинальное напряжение (В)	Условный тепловой ток, А		Мощность
AC	230	6	300ВА
	400		
DC	220	6	60Вт

8.6 Межфазные перегородки

Межфазные перегородки представляют собой гибкие изолирующие перегородки, служащие для повышения уровня изоляции точек присоединения в электроустановках с изолированными или неизолированными сборными шинами.



8.7 Замок

Кнопку отключения выключателя можно заблокировать в разомкнутом положении. В таком состоянии выключатель невозможно перевести в рабочее положение. Если пользователь выбирает такой вариант комплектации, то на заводе предоставляются замки и ключи. Один выключатель снабжается одним замком и одним ключом для него. Два выключателя снабжаются замками и одним ключом для них. Три выключателя снабжаются тремя одинаковыми замками и двумя одинаковыми ключами для этих замков.

Примечание.

Если воздушный выключатель оснащен замком, то при необходимости извлечения ключа следует нажать кнопку выключения, повернуть ключ против часовой стрелки, а затем извлечь ключ из замка.



8.8 Замочное устройство для кнопки

Используется для блокировки кнопок включения и отключения выключателя навесным замком. (Навесной замок предоставляет пользователь.)

8.9 Дверная рама

Устанавливается на дверь распределительного шкафа с целью герметизации до уровня защиты IP40.



8.10 Блокировочное устройство для «разъединенного» положения выдвижного выключателя. Для «отсоединенного» положения открытого (выдвижного) автоматического выключателя может быть предусмотрен телескопический шток, блокирующий выдвинутый корпус. Заблокированный таким методом выключатель нельзя перевести в положение «тест» или «соединение». Навесной замок предоставляет пользователь.



8.11 Трехпозиционное блокировочное устройство для выдвижного выключателя. После автоматического блокирования корпуса выключателя в каком-либо рабочем положении необходимо повернуть ключ, чтобы разблокировать комплект, с тем чтобы можно было перевести выключатель в другое рабочее положение с помощью рукоятки. (Эта функция доступна только для типоразмеров от 3200 до 6300.)

8.12 Дверная блокировка

Блокировка дверцы по состоянию выключателя При включенном выключателе открыть дверцу шкафа должно быть невозможно; возможность открыть дверцу должна появляться после отключения выключателя.

Блокировка дверцы по положению выключателя Если выключатель находится в положении «соединено» или «тест», то открыть дверцу шкафа невозможно. При нахождении выключателя в положении «отсоединено» дверцу шкафа можно открыть.

9. Монтаж

9.1. Прежде чем приступать к монтажу, следует проверить следующие моменты. Ознакомьтесь с табличкой на панели выключателя, чтобы проверить, соответствует ли устройство техническим характеристикам заказанных товаров.

- Номинальный ток
- Напряжение расцепителя минимального напряжения и время задержки
- Напряжение независимого расцепителя
- Напряжение включающего электромагнита
- Напряжение электродвигателя

9.2. Перед установкой, эксплуатацией, техобслуживанием и осмотром устройства необходимо прочитать настоящее руководство и проконсультироваться с производителем по непонятным вопросам, если таковые имеются.

9.3. Подготовка к монтажу Перед монтажом выключателя следует проверить сопротивление его изоляции с помощью мегомметра (1000 В) в соответствии с действующими правилами. Температура окружающей среды при этом должна составлять $(25 \pm 5)^\circ\text{C}$, а относительная влажность – 50–70%. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм. Места проверки сопротивления изоляции: промежутки между фазами, а также между фазами и рамой при включенном выключателе. Следует проверить также места между входными и выходными линиями фаз.

9.4. Монтаж выключателя стационарного типа Поместите выключатель в распределительный шкаф и закрепите с помощью 4 болтов M6 ($I_n=1600\text{ A}$) или M10 ($I_n=3200\text{ A}$ и более) и шайб. Выключатель должен быть закреплен устойчиво, без дополнительного механического напряжения, во избежание повреждения выключателя или ненадежного контакта с главной шиной.

- 9.5. Монтаж открытого (выдвижного) автоматического выключателя Извлеките корпус выключателя из базы выдвижного узла и установите базу в распределительный шкаф. Закрепите базу с помощью 4 болтов M6 (In=1600 A) или M10 (In=3200 A и более) с шайбами. Выключатель должен быть закреплен устойчиво, без дополнительного механического напряжения, во избежание повреждения выключателя или ненадежного контакта с главной шиной. По окончании этих работ вставьте корпус в базу выдвижного узла.
- 9.6. Характеристики электропроводящих медных шин для первичной цепи выключателя должны соответствовать техническим требованиям к медным шинам, используемым в условиях обычного отопления, по стандарту IEC/EN 60947-2.
- 9.7. Выключатель необходимо надежно заземлить.

10. Распространенные неисправности, их поиск и устранение

Ниже перечислены неполадки, с которыми пользователь может столкнуться во время установки, настройки и эксплуатации выключателя, а также возможные причины этих неполадок и методы их устранения.

No.	Техническая неполадка	Возможные причины
1	Срабатывание выключателя (горит индикатор срабатывания)	<p>Аварийное срабатывание при перегрузке (загорается индикатор большой задержки)</p> <p>Диагностика, поиск и устранение неполадки</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте ток отключения и время срабатывания интеллектуального контроллера 2. Проанализируйте работу потребителей и силовой сети 3. Безотлагательно выявите и устраните причины подтвержденной перегрузки 4. При несоответствии между фактическим рабочим током и рабочим током большой задержки измените установку рабочего тока большой задержки, чтобы согласовать эти параметры и обеспечить защиту согласно фактическому рабочему току 5. Нажмите кнопку сброса, чтобы включить выключатель
		<p>Срабатывание при коротком замыкании (горит индикатор малой задержки или мгновенного срабатывания защиты от сверхтока)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте ток отключения и время срабатывания интеллектуального контроллера 2. Безотлагательно выявите и устраните причины подтвержденной перегрузки 3. Проверьте значение уставки интеллектуального контроллера 4. Проверьте состояние автоматического выключателя на исправность для выяснения возможности его включения 5. Нажмите кнопку сброса, чтобы включить выключатель
		<p>Срабатывание при замыкании на землю (горит индикатор замыкания на землю)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте ток отключения и время срабатывания интеллектуального контроллера 2. Безотлагательно выявите и устраните причину подтвержденного замыкания на землю 3. Если замыкание на землю не обнаружено, оцените правильность текущей уставки тока защиты от замыкания на землю и соответствие этой уставки фактической защите. При выявлении несоответствия этот параметр необходимо скорректировать 4. Нажмите кнопку сброса, чтобы включить выключатель

No.	Техническая неполадка	Возможные причины	
2	Выключатель не включается	Срабатывание расцепителя минимального напряжения	1. Проверьте, не опустилось ли напряжение питания ниже $70\%U_e$ 2. Проверьте расцепитель минимального напряжения и блок управления на наличие неисправности
		Срабатывание механической блокировки	Проверьте рабочее состояние двух выключателей, соединенных механической блокировкой.
		Расцепитель минимального напряжения не втягивается	1. Задействован ли расцепитель минимального напряжения 2. Не опустилось ли напряжение питания ниже $85\%U_e$ 3. Если расцепитель минимального напряжения или блок управления неисправен, следует заменить расцепитель
		Сброс при нажатии кнопки сброса не происходит	Нажмите кнопку сброса, чтобы включить выключатель
		Открытый (выдвижной) автоматический выключатель невозможно перевести в необходимое положение кривошипом	Проверьте состояние контактов вторичной цепи, выявите и устраните неполадку (при наличии)
		Открытый (выдвижной) автоматический выключатель, ненадежный контакт вторичной цепи	1. Проверьте питание цепи управления электродвигателем. Напряжение должно составлять $\geq 85\%U_s$ 2. Проверьте состояние механизма взвода с электроприводом
		В выключателе не срабатывает механизм взвода	Переведите открытый (выдвижной) автоматический выключатель в необходимое положение с кривошипом (при блокировании в подсоединенном положении)
3	Выключатель выключается сразу после включения	Немедленное срабатывание с задержкой	1. Возможно возникновение тока короткого замыкания при включении системы. В этом случае следует выявить и устранить неисправность 2. Проверьте наличие сверхтока в цепи, найдите и устраните неисправность 3. Проверьте параметры настройки интеллектуального контроллера на согласованность. Если настройки не согласованы, повторите процесс настройки 4. Нажмите кнопку сброса, чтобы включить выключатель
4	Выключатель не отключается	Выключатель не отключается в механическом режиме; выключатель не отключается в ручном режиме	1. Проверьте цепь независимого расцепителя на надежность соединений. Проверьте работоспособность независимого расцепителя. При обнаружении неисправности расцепитель необходимо заменить 2. Проверьте рабочий механизм на наличие механической неисправности.
5	В выключателе не происходит запасание энергии	Не происходит запасание энергии в механическом режиме	1. Проверьте напряжение питания механизма взвода с электроприводом. Напряжение должно быть $\geq 85\%U_s$. Проверьте состояние соединений в цепи 2. Проверьте электродвигатель
		Не происходит запасание энергии в ручном режиме	Проверьте рабочий механизм на наличие механической неисправности
6	Автоматический выключатель открытого типа (выдвижной) невозможно выдвинуть при его нахождении в положении отсоединения	Невозможно выдвинуть шток кривошипа. Выключатель невозможно полностью вывести в положение отсоединения	Вытяните шток кривошипа Полностью выведите выключатель в положение отсоединения кривошипной рукояткой

No.	Техническая неполадка	Возможные причины
7	Открытый (выдвижной) автоматический выключатель невозможно перевести в положение соединения кривошипной рукояткой	<p>Произошло заклинивание выдвижного узла вследствие попадания инородного предмета; механизм поврежден при втягивании с помощью шестерни; не разблокируется фиксирующее устройство</p> <p>Проверьте аппарат на наличие посторонних предметов, а также на исправность зубчатой рейки и шестерни Поверните ключ на выдвижном узле, чтобы разблокировать выключатель</p>
8	Не отображаются данные на экране интеллектуального контроллера	<p>Отсутствует питание интеллектуального контроллера: ненадлежащее напряжение во вспомогательной цепи питания; ненадлежащее выходное напряжение во второй цепи; ненадежное соединение между выходным выводом второй цепи и контроллером</p> <p>1. Проверьте, надежно ли подсоединена цепь питания интеллектуального контроллера и исправна ли эта цепь 2. Отключите питание интеллектуального контроллера, затем подключите снова Если неисправность не устранена, то неисправен сам контроллер: необходимо заменить его</p>

Информация для заказа

1. Стандартный комплект выключателя:

- Стационарное исполнение

- Основа выключателя
- Микропроцессорный модуль (тип М)
- Двигательный привод
- Независимый расцепитель
- Электромагнит включения
- Счетчик циклов
- Вспомогательный контакты
- Рамка дверцы
- Горизонтальные шины
- Паспорт
- Упаковка

- Выдвижное исполнение

- Основа выключателя
- Шасси для выдвижного исполнения
- Микропроцессорный модуль (тип М)
- Двигательный привод
- Независимый расцепитель
- Электромагнит включения
- Счетчик циклов
- Вспомогательный контакты
- Рамка дверцы
- Горизонтальные шины
- Паспорт
- Упаковка

Воздушный авт. выкл. NA8G, 3P

Ном.напряжение цепи управления: 220В

Тип микропроцессорного модуля: М

Типоразмер	Отключающая способность		Номинальный ток I _n , А	Наименование	Артикул
	I _{cu} , кА(415В)	I _{cs} , кА(415В)			
NA8G-1600	50	40	800	NA8G-1600-800M/3P выдвиж.	111231
			1000	NA8G-1600-1000M/3P стац.	111232
			1000	NA8G-1600-1000M/3P выдвиж.	111233
			1250	NA8G-1600-1250M/3P выдвиж.	111419
			1600	NA8G-1600-1600M/3P выдвиж.	111235
			1600	NA8G-1600-1600M/3P стац.	111234
NA8G-2500	80	55	1600	NA8G-2500-1600M/3P выдвиж.	111624
			1600	NA8G-2500-1600M/3P стац.	111625
			2000	NA8G-2500-2000M/3P выдвиж.	111626
			2000	NA8G-2500-2000M/3P стац.	111627
			2500	NA8G-2500-2500M/3P выдвиж.	111628
			2500	NA8G-2500-2500M/3P стац.	111629
NA8G-3200	100	80	2500	NA8G-3200-2500M/3P выдвиж.	111242
			2500	NA8G-3200-2500M/3P стац.	111241
			3200	NA8G-3200-3200M/3P выдвиж.	111244
			3200	NA8G-3200-3200M/3P стац.	111243
NA8G-4000	100	100	4000	NA8G-4000-4000M/3P выдвиж.	111630
			4000	NA8G-4000-4000M/3P стац.	111631



Описание

5 основных типоразмеров выключателя

Для различных применений заказчиком, воздушный автоматический выключатель NA1(X) включает в себя 5 основных типоразмеров, как указано ниже.

NA1-1000X
от 200 А до 1000 А



NA1-2000X, NA1-2000XN, NA1-2000XH
от 630 А до 2000 А



NA1-3200X, NA1-3200XN, NA1-4000X
от 2000 А до 4000 А



NA1-6300X, NA1-6300XN
от 4000 А до 6300 А



1. Общая информация

1.1 Область применения

Воздушный автоматический выключатель серии NA1(X) подходит для цепи переменного тока 50 Гц / 60 Гц с номинальным рабочим напряжением 400 В, 690 В и номинальным рабочим током до 6300 А. Воздушный автоматический выключатель серии NA1(X) в основном используется для распределения электрической энергии и защиты цепей и электрооборудования от перегрузки, низкого напряжения, короткого замыкания и однофазного замыкания на землю.

Выключатель может повысить надежность питания и избежать ненужного сбоя питания благодаря программируемым и выборочным функциям защиты. Выключатель применим для электростанций, заводов, шахт (для 690 В) и современных зданий, особенно для системы распределения программируемого управления зданием.

1.2 Стандарт: IEC/EN 60947-2.

2. Условия эксплуатации

2.1 Температурные условия:

от -5°C до 40°C; среднее значение за 24 часа
Не должны превышать +35°C (особая ситуация исключена);

2.2 Высота над уровнем моря: ≤2000 м;

2.3 Степень загрязнения: 3 степень;

2.4 Воздушный режим:

На монтажной площадке относительная влажность не должна превышать 50% при максимальной температуре + 40°C, более высокая относительная влажность допустим

а

при более низкой температуре, относительная влажность воздуха может составлять 90% при + 20°C, следует принять особые меры против возникновения росы;

2.5 Примечание: Без интеллектуального контроллера выключатель функционирует как выключатель-разъединитель.

2.6 Обозначение типа

NA1 - □□-□□/□-□-□-□-□

Напряжение вторичной цепи
220 В перем. тока, 380 В перем. тока
230 В перем. тока, 400 В перем. тока
220 В пост. тока, 110 В пост. тока

Электропроводка главной цепи:

H: Горизонтальные выводы

V: Вертикальные выводы

Режим установки:

F: Стационарное исполнение

D: Выдвижной тип выключателя

Рабочий режим:

M: Ручной

P: Автоматический

Кол-во полюсов:

3:3-полюса

4:4-полюса

Микропроцессорный контроллер:

M: Стандартный тип

3M: Многофункциональный тип

3N: Передача данных

Номинальный ток:

Номинальный ток типоразмеров выключателя	Номинальный ток
1000 A	200 A
	400 A
	630 A
	800 A
	1000 A
2000 A	630 A
	800 A
	1000 A
	1250 A
	1600 A
	2000 A
3200 A	2000 A
	2500 A
	3200 A
4000 A	4000 A
6300 A	4000 A
	5000 A
	6300 A

Отключающая способность:

X

XN

XH


Номинальный ток типоразмера выключателя:

1000,2000,3200,4000,6300


Номер последовательности операций при автоматизированном проектировании

ACB

Код компании

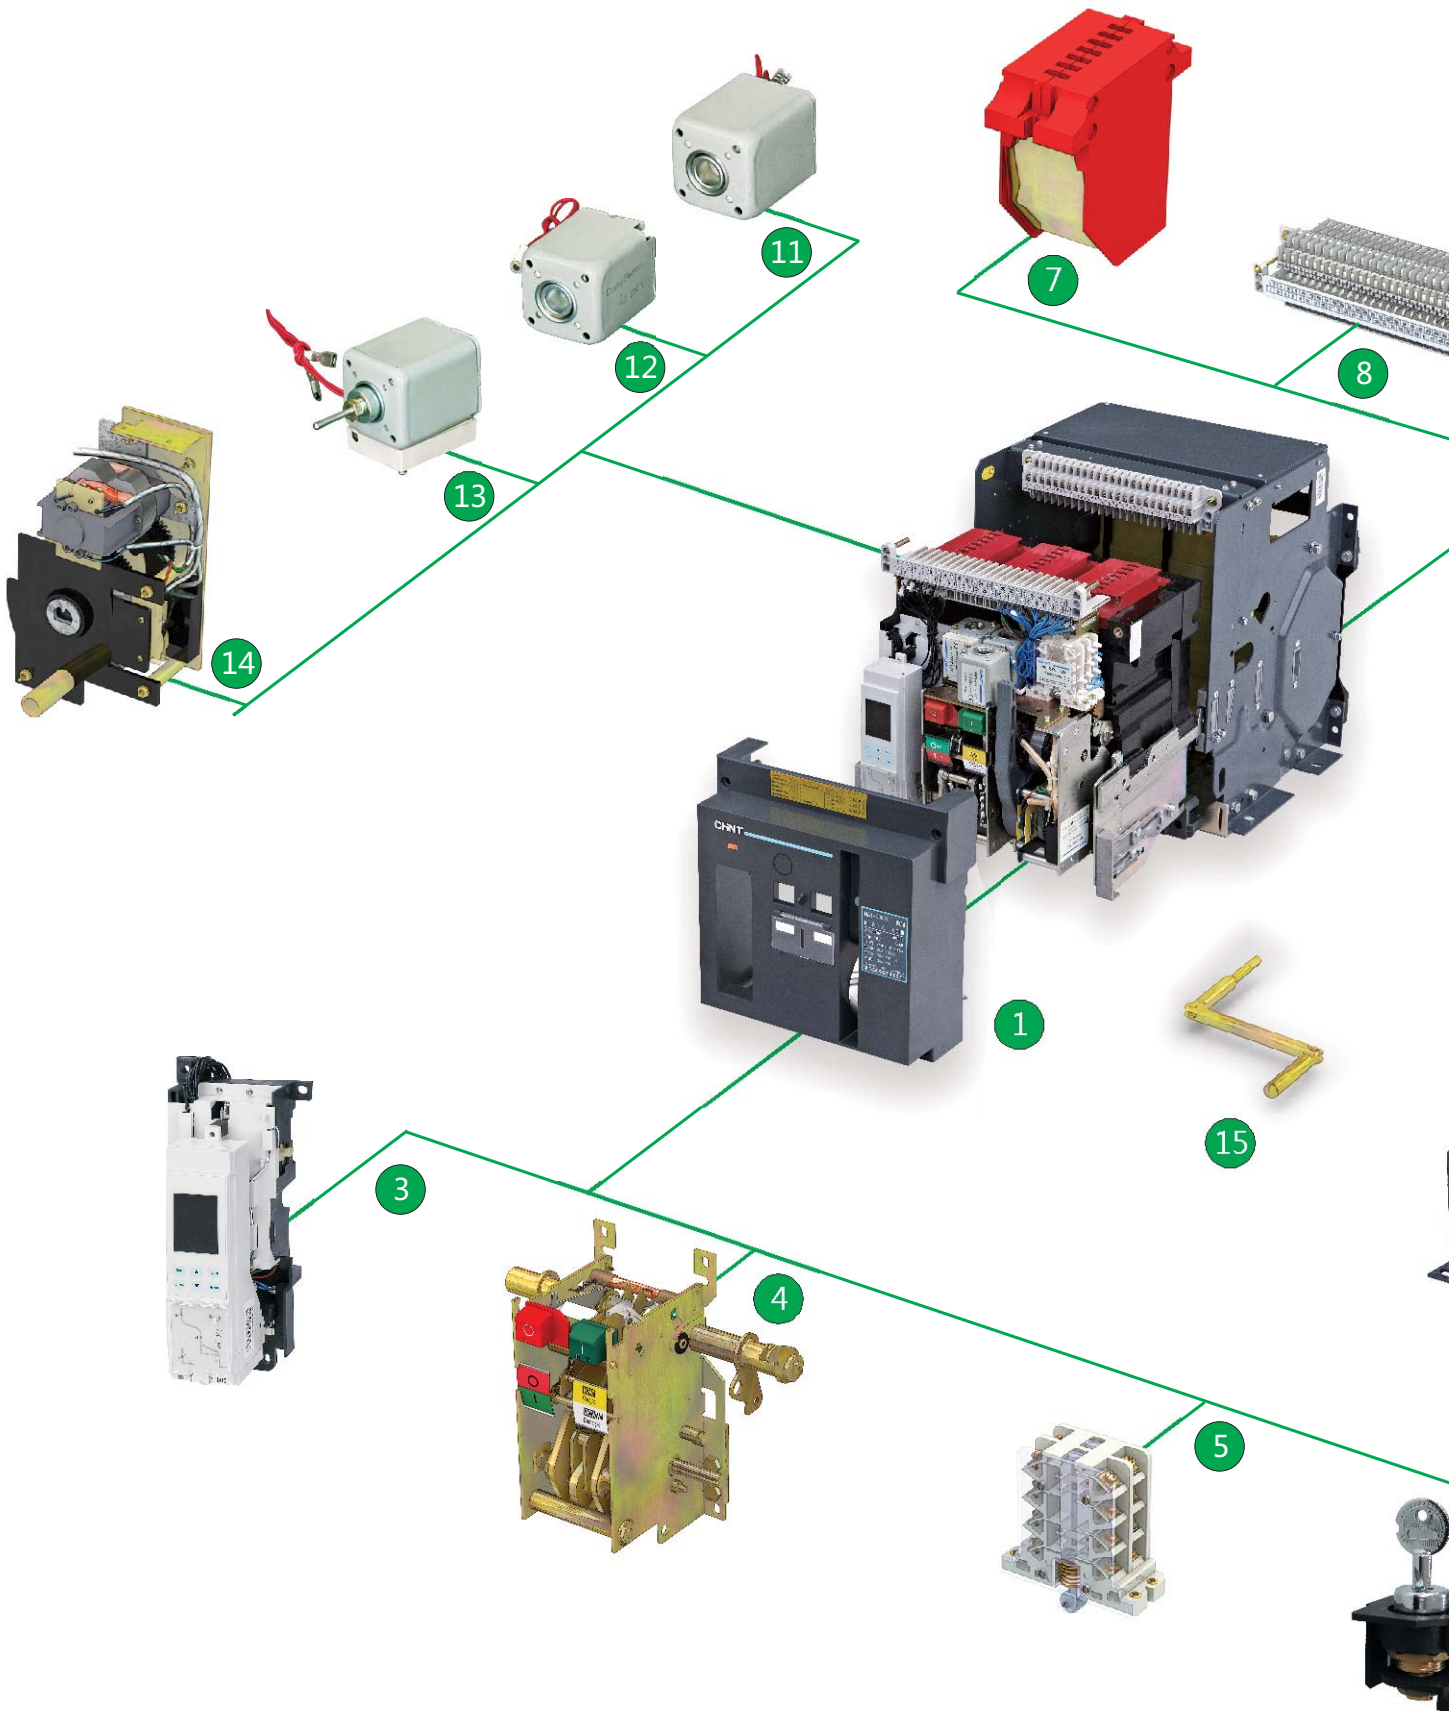


Воздушный автоматический выключатель NA1(X)

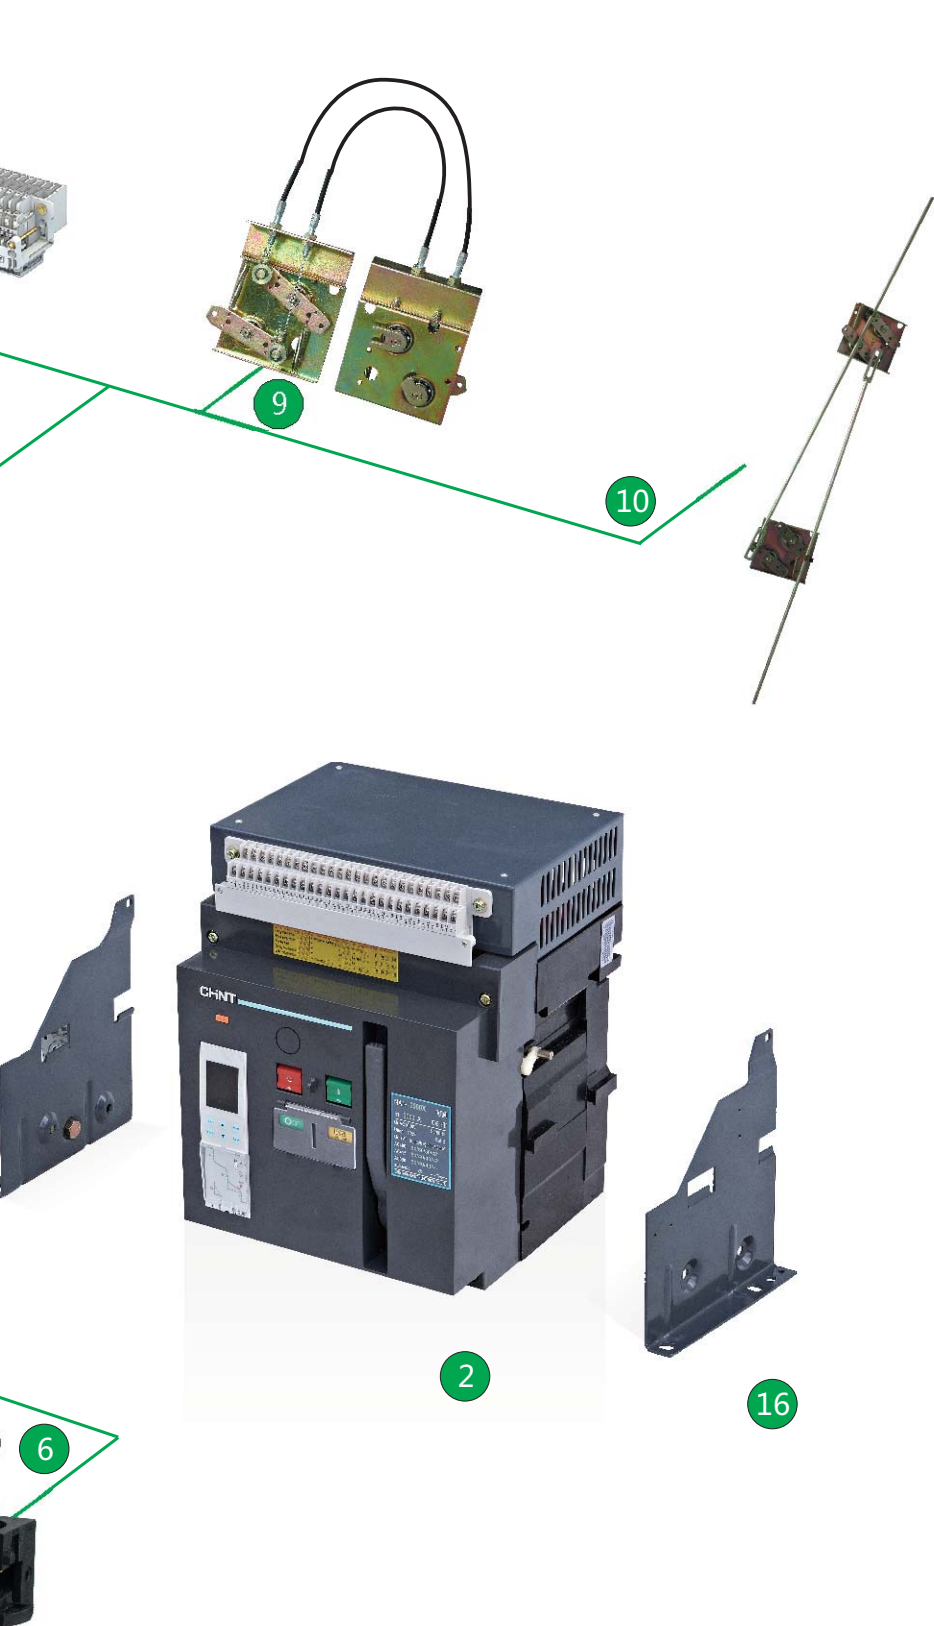



- 1 Выдвижное исполнение
- 2 Стационарное исполнение
- 3 Микропроцессорный модуль
- 4 Рабочий механизм
- 5 Вспомогательные контакты
- 6 Замок
- 7 Дугогасительная камера
- 8 Клемма вторичных цепей
- 9 Тросовая механическая блокировка
- 10 Механическая блокировка соединительной штангой
- 11 Независимый расцепитель
- 12 Электромагнит включения
- 13 Расцепитель минимального напряжения
- 14 Двигательный взводной механизм
- 15 Поворотная ручка
- 16 Монтажная панель

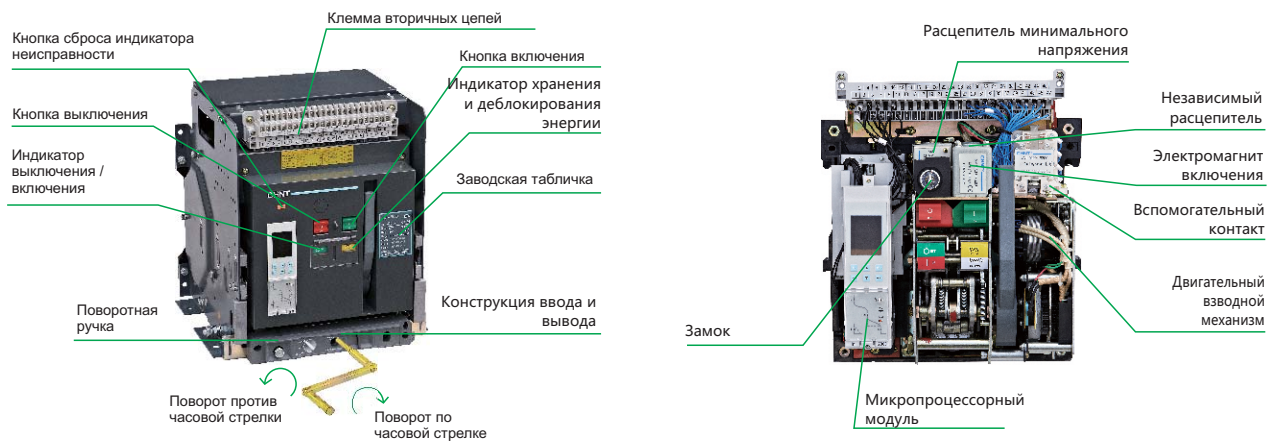

3. Конструкция




4. Главные технические параметры

Тип		NA1-1000X				
						
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu)	400 В перем. тока	42				
	690 В перем. тока	25				
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность (Ics)	400 В перем. тока	30				
	690 В перем. тока	20				
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw.1s)	400 В перем. тока	30				
	690 В перем. тока	20				
Номинальный ток In (A)		200	400	630	800	1000
Кол-во полюсов		3, 4				
Номинальное напряжение Ue (В)		400 В перем. тока, 690 В перем. тока				
Номинальное напряжение по изоляции Ui (В)		800				
Номинальный ток Полюса N In (A)		100%In				
Фиксированное время отключения (м/с)		23~32				
Микропроцессорный модуль	Стандартный тип (M)	●	●	●	●	●
	Телекоммуникационный тип (H)	●	●	●	●	●
Рабочие характеристики	Срок службы электрики	400 В перем. тока : 6500, 690 В перем. тока : 3000				
	Срок службы механики	Без технического обслуживания 15,000 Техническое обслуживание 30,000				
Схема соединений		Горизонтальная, вертикальная				
Масса (кг)	Выдвижной выключатель ЗР/4Р	38/55				
	Фиксированный ЗР/4Р	22/26.5				

Тип		NA1-2000X			NA1-2000XN		NA1-2000XH
							
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu)	400 В перем. тока	80			50		65
	415 В перем. тока	50			40		50
	690 В перем. тока	50			40		50
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность (Ics)	400 В перем. тока	65			50		65
	415 В перем. тока	40			40		40
	690 В перем. тока	40			40		40
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw.1s)	400 В перем. тока	50			50		50
	415 В перем. тока	40			40		40
	690 В перем. тока	40			40		40
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (Icw.3s)	400 В перем. тока	42			42		42
	415 В перем. тока	42			42		42
Номинальный ток In (A)		630	800	1000	1250	1600	2000
Кол-во полюсов		3, 4					
Номинальное напряжение Ue (В)		400 В перем. тока, 690 В перем. тока					
Номинальное напряжение по изоляции Ui (В)		1000					
Номинальный ток Полюса N In (A)		100%In					
Фиксированное время отключения (м/с)		23~32					
Микропроцессорный модуль	Стандартный тип (M)	●	●	●	●	●	●
	Телекоммуникационный тип (H)	●	●	●	●	●	●
Рабочие характеристики	Срок службы электрики	400 В перем. тока : 6500 690 В перем. тока : 3000					
	Срок службы механики	Без технического обслуживания 15,000					
		Техническое обслуживание 30,000					
Схема соединений		Горизонтальная, вертикальная					
Масса (кг)	Выдвижной выключатель 3P/4P	67.5 / 80			70 / 84		79 / 90.5
	Фиксированный 3P/4P	42 / 52			44 / 52		45 / 54


Тип		NA1-3200X		NA1-3200XN	NA1-4000X
					
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu)	400 В перем. тока	80		65	80
	415 В перем. тока	65		50	—
	690 В перем. тока	65		50	65
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность (Ics)	400 В перем. тока	65		65	65
	415 В перем. тока	65		50	—
	690 В перем. тока	65		50	65
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw.1s)	400 В перем. тока	65		65	65
	415 В перем. тока	50		50	—
	690 В перем. тока	50		50	50
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (Icw.3s)	400 В перем. тока	45		45	—
	415 В перем. тока	45		45	—
Номинальный ток In (A)		2000	2500	3200	4000
Кол-во полюсов		3, 4			3
Номинальное напряжение Ue (В)		400 В перем. тока, 690 В перем. тока			
Номинальное напряжение по изоляции Ui (В)		1000			
Номинальный ток Полюса N In (A)		100%In			
Фиксированное время отключения (м/с)		23~32			
Микропроцессорный модуль	Стандартный тип (M)	●	●	●	●
	Телекоммуникационный тип (H)	●	●	●	●
Рабочие характеристики	Срок службы электрики	400 В перем. тока : 3000 690 В перем. тока : 2000			
	Срок службы механики	400 В перем. тока : 1500 690 В перем. тока : 1000			
Схема соединений		Без технического обслуживания 10,000 Техническое обслуживание 20,000			
		Горизонтальная, вертикальная			
Масса (кг)	Выдвижной выключатель ЗР/4Р	90.5 / 116	90.5 / 116	103 / 130	132
	Фиксированный ЗР/4Р	55 / 68	55 / 68	56.5 / 71	72 / -

Type		NA1-6300X	NA1-6300XN
			
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu)	400 В перем. тока	120	100
	415 В перем. тока	85	75
	690 В перем. тока	85	75
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность (Ics)	400 В перем. тока	100	100
	415 В перем. тока	75	75
	690 В перем. тока	75	75
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw.1s)	400 В перем. тока	100	100
	415 В перем. тока	75	75
	690 В перем. тока	75	75
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (Icw.3s)	400 В перем. тока	50	50
	415 В перем. тока	50	50
Номинальный ток In (A)		4000 5000	6300
Кол-во полюсов		3, 4	3
Номинальное напряжение Ue (V)		400 В перем. тока, 690 В перем. тока	
Номинальное напряжение по изоляции Ui (V)		1000	
Номинальный ток Полюса N In (A)		50%In	
Фиксированное время отключения (м/с)		23~32	
Микропроцессорный модуль	Стандартный тип (M)	●	●
	Телекоммуникационный тип (H)	●	●
Рабочие характеристики	Срок службы электрики	400 В перем. тока : 1500 690 В перем. тока : 1000	
	Срок службы механики	Без технического обслуживания 5000 Техническое обслуживание 10,000	
Схема соединений		Горизонтальная, вертикальная	
Масса (кг)	Выдвижной выключатель 3P/4P	210 / 233	210 / 233
	Фиксированный 3P/4P	- / -	- / -


Стандартная конфигурация микропроцессорный модуль типа M, расцепитель минимального напряжения; независимый расцепитель;
Двигательный взводной механизм



5. Размеры и соединения

Выключатель выдвижного типа NA1-1000X

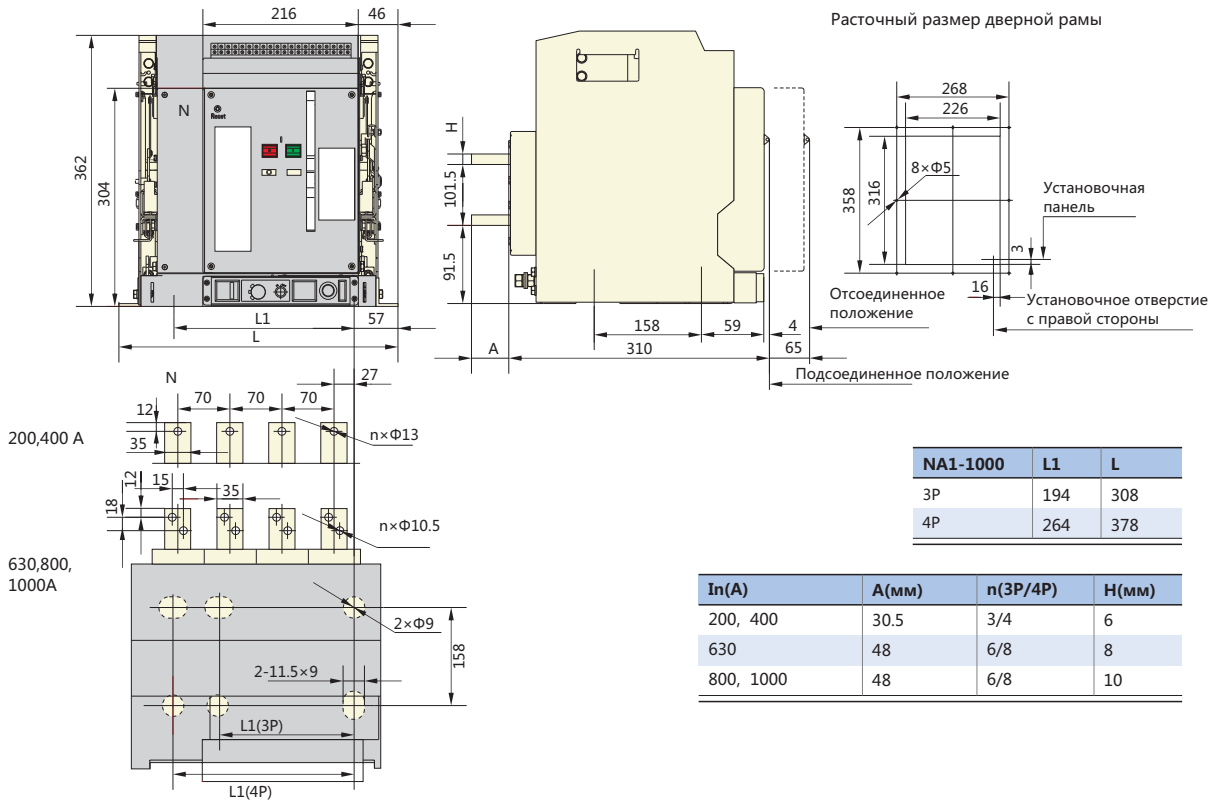


Стационарное исполнение NA1-1000X

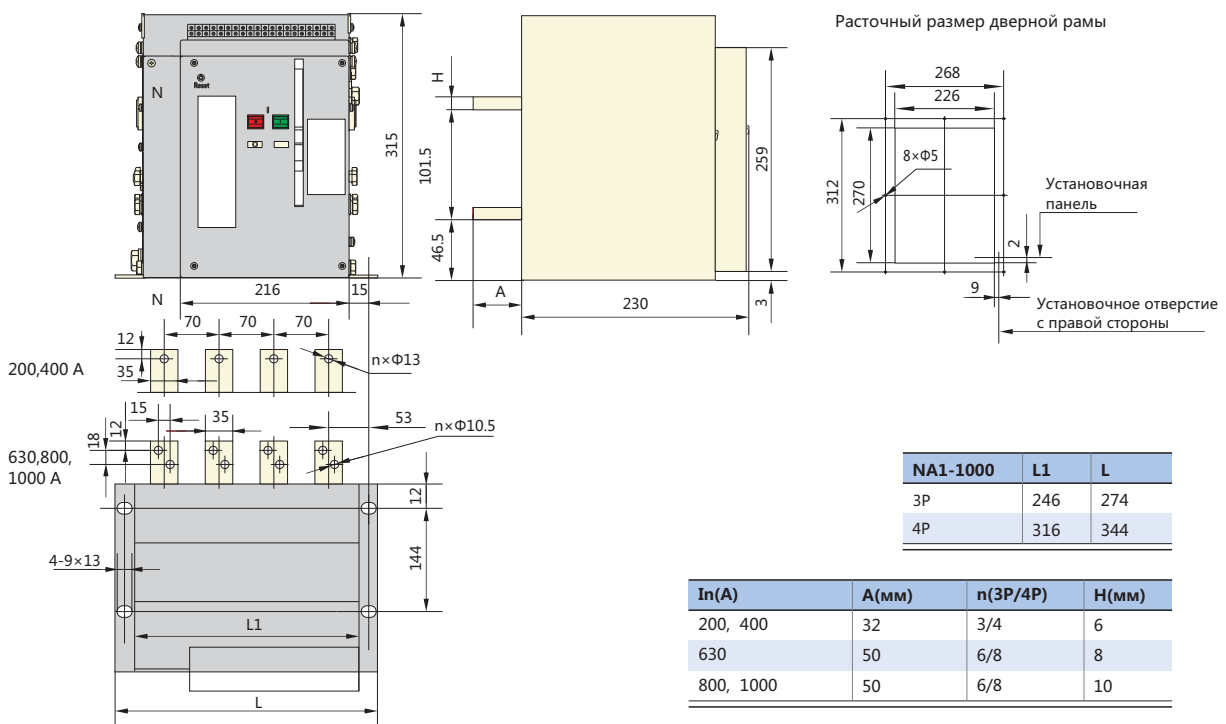


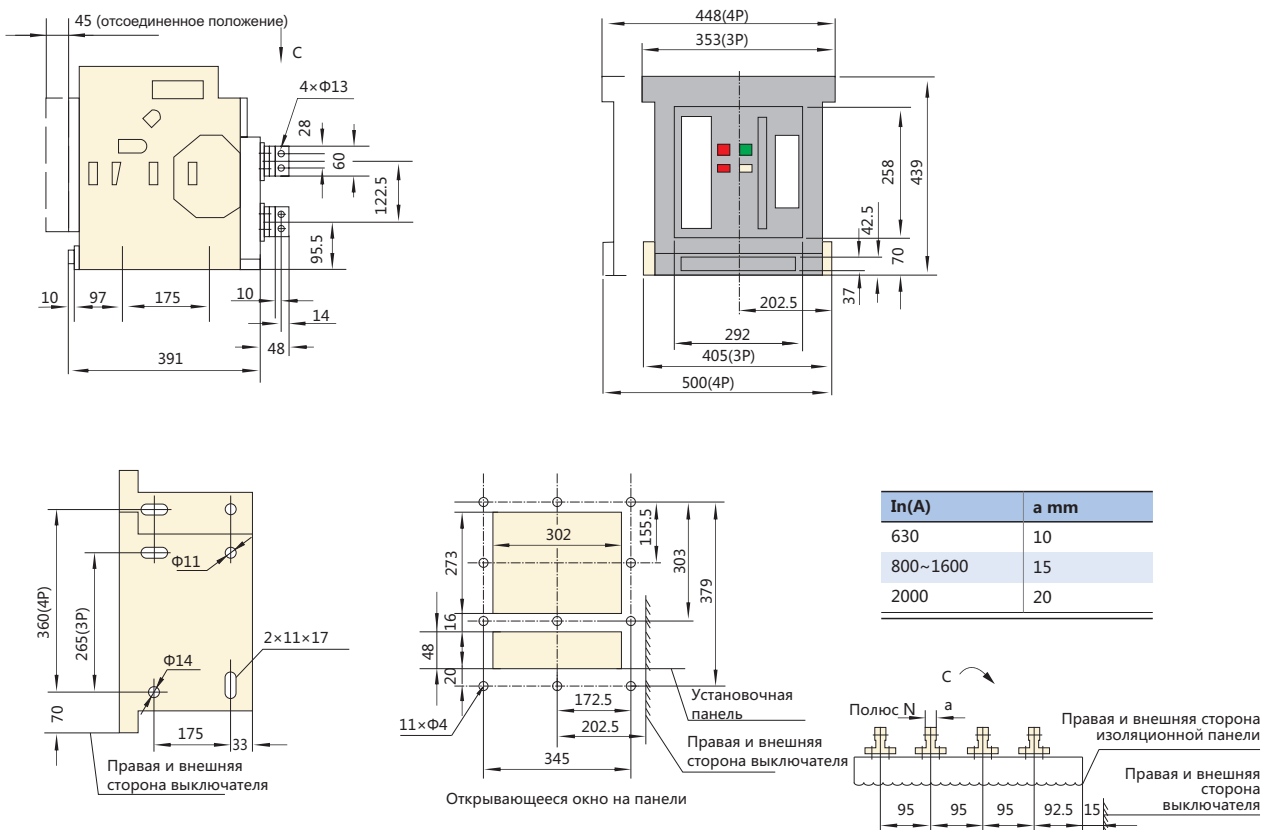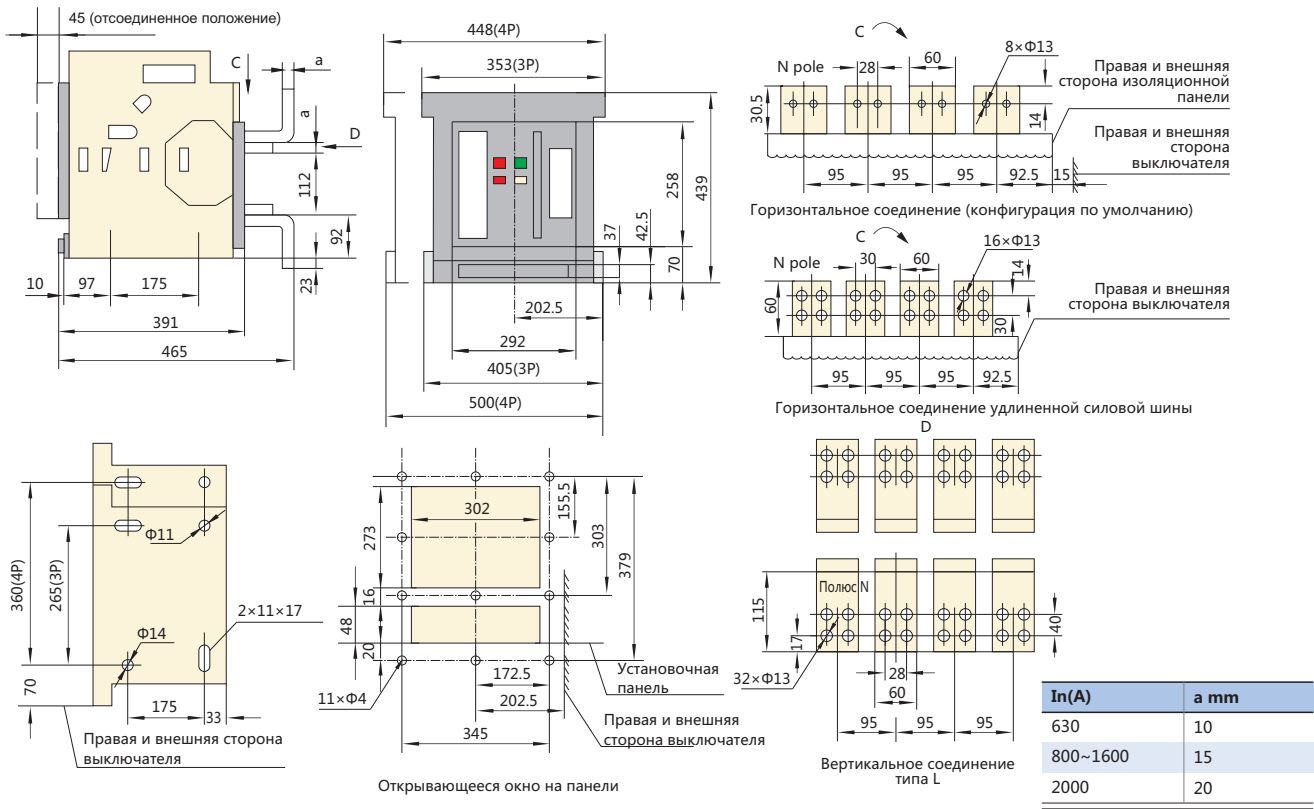


Выключатель выдвигного типа горизонтальный, заднее подсоединение NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XN

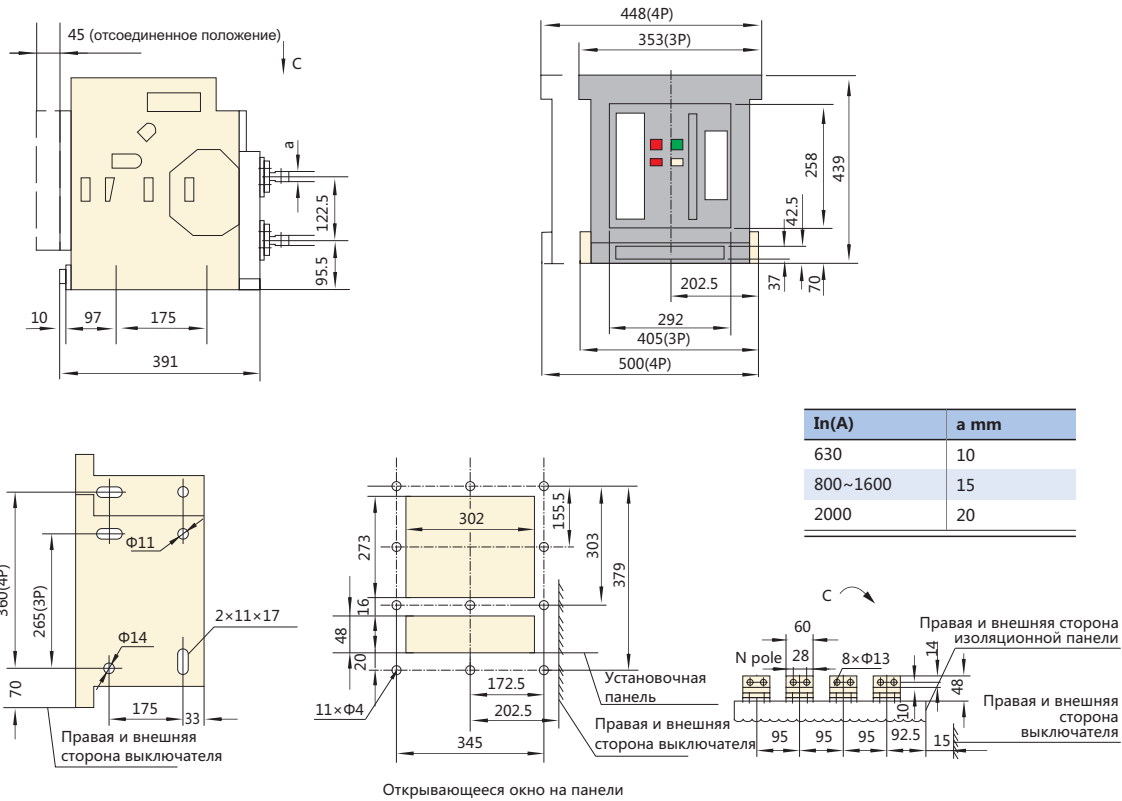


Выключатель фиксированного типа NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XN

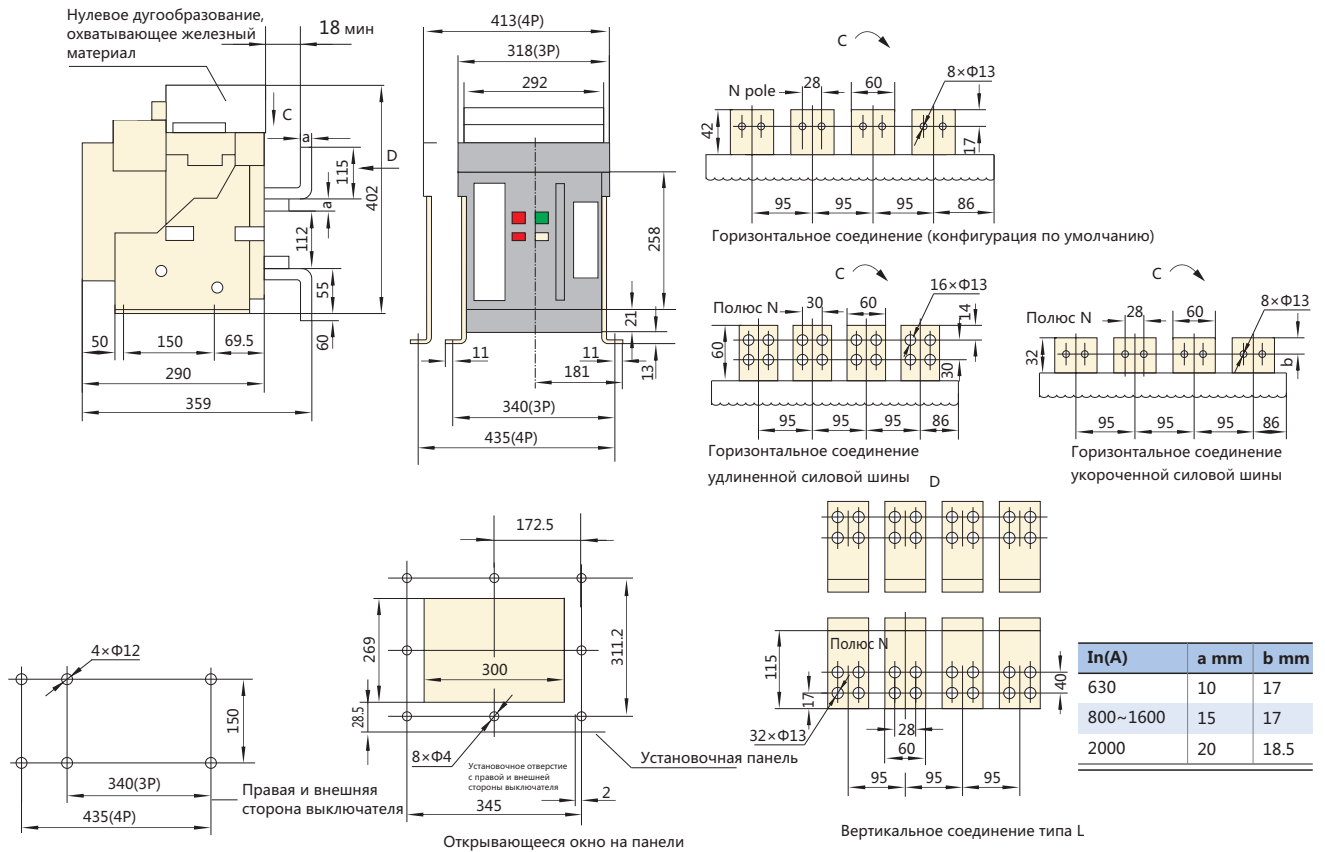


Выключатель выдвижного типа NA1-3200X/NA1-3200XN

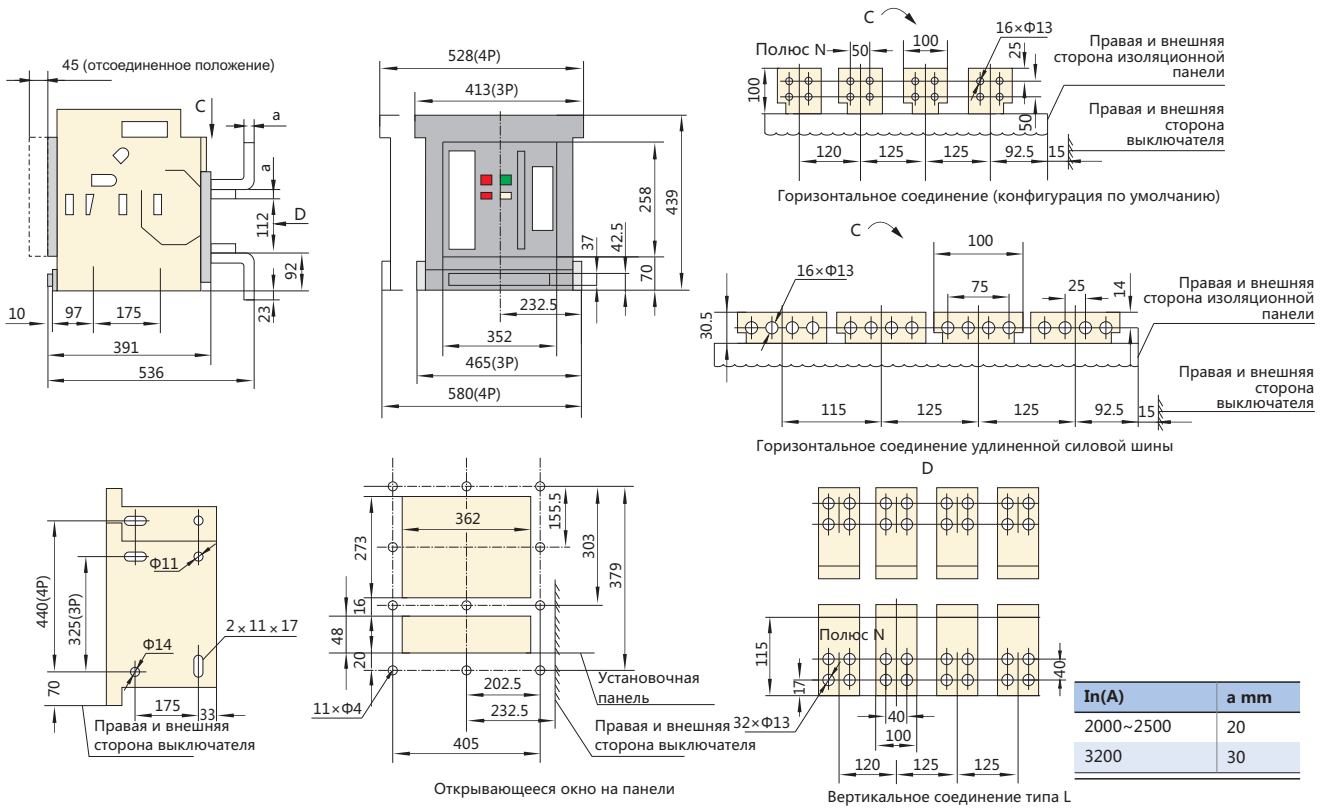


Выключатель выдвижного типа горизонтальный, заднее подсоединение NA1-3200X/NA1-3200XN







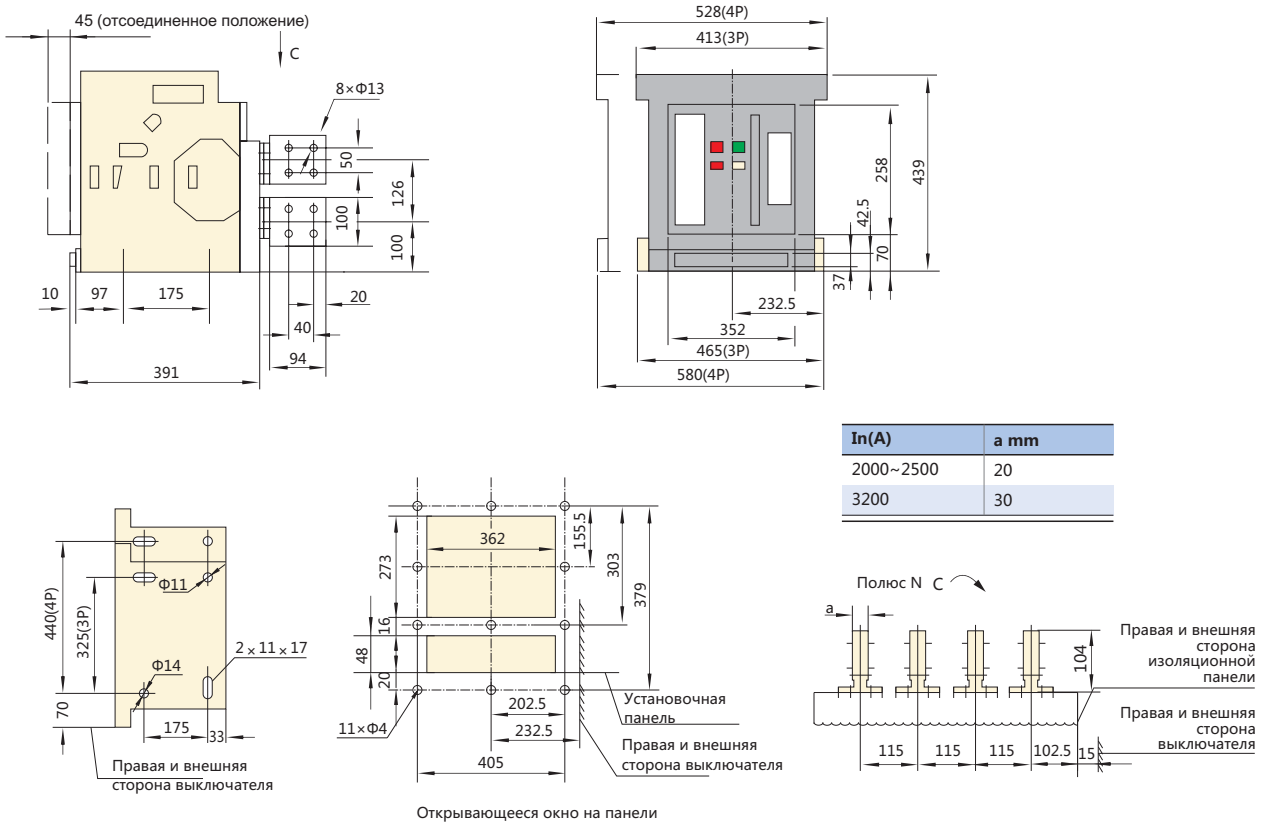


Выключатель выдвигного типа горизонтальный, заднее подсоединение NA1-3200X/NA1-3200XN

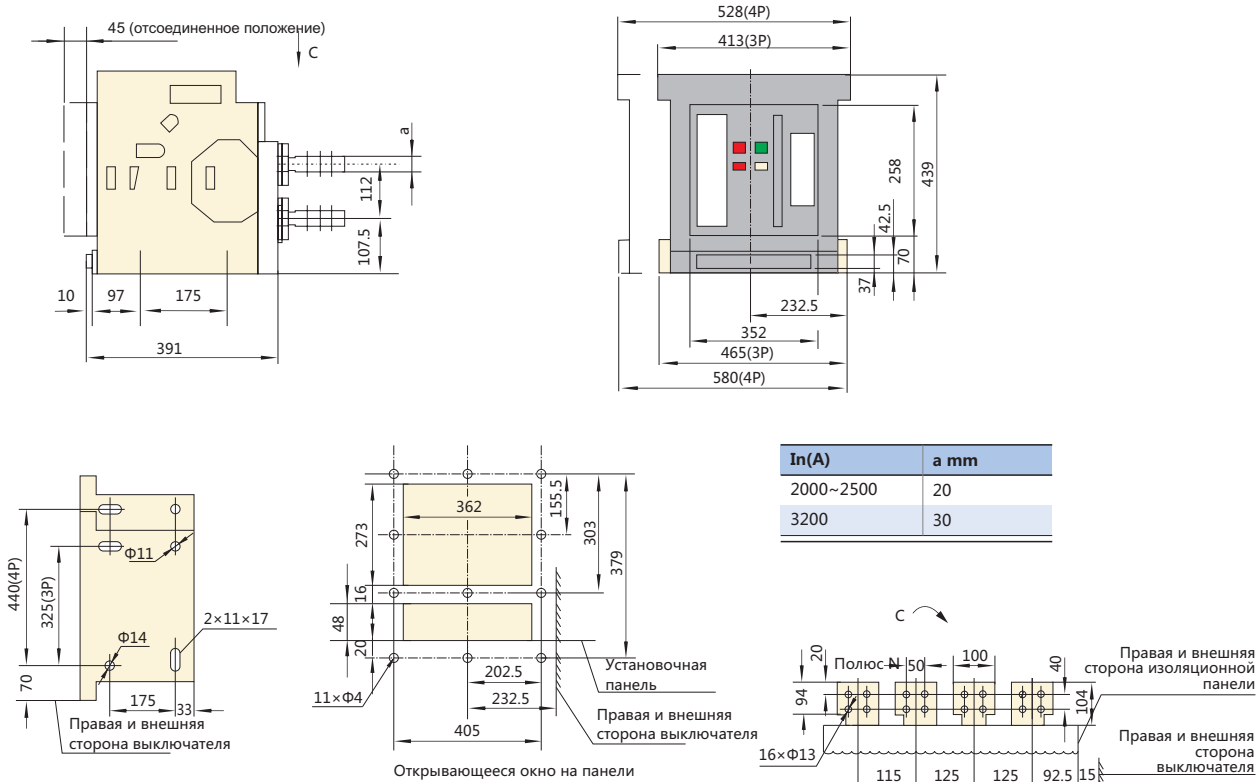

Выключатель фиксированного типа NA1-3200X/NA1-3200XN

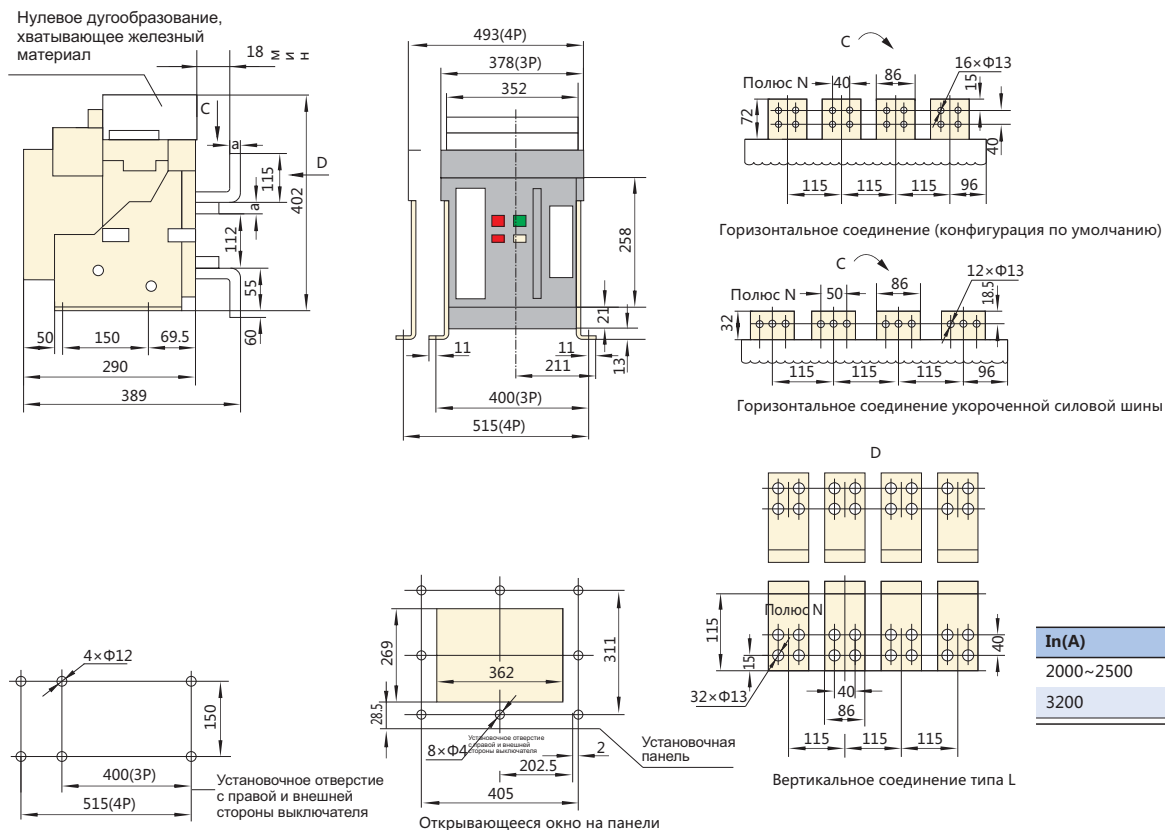


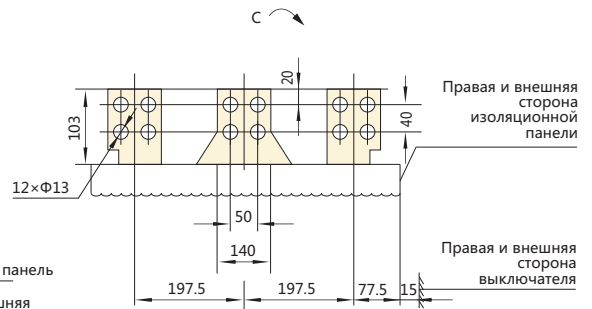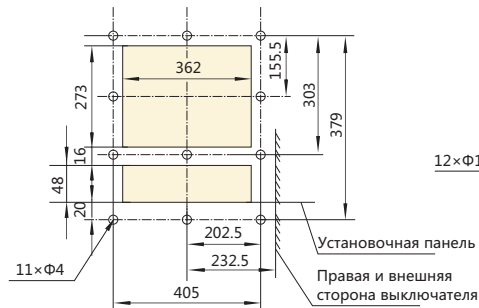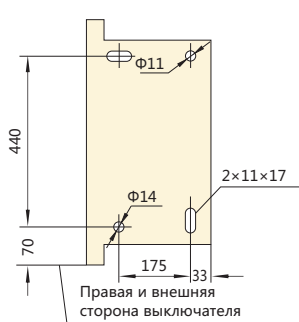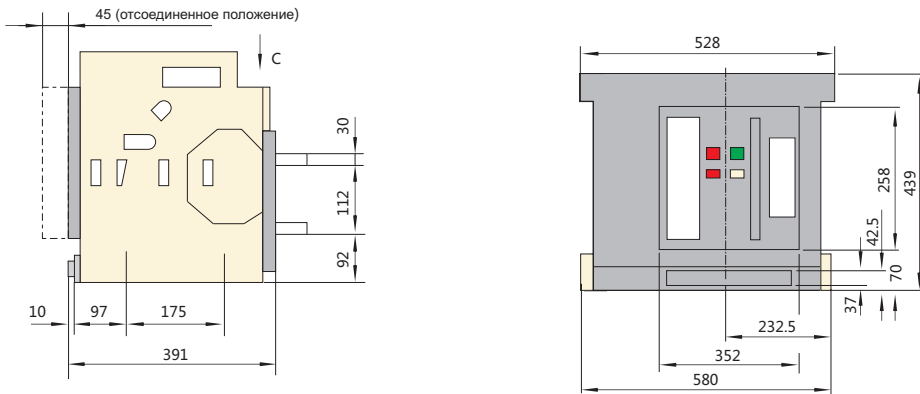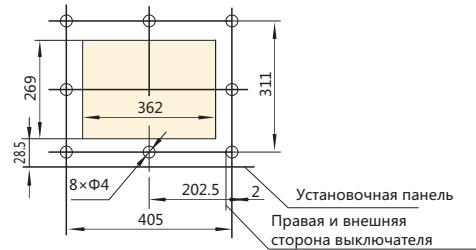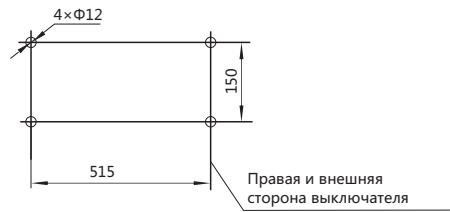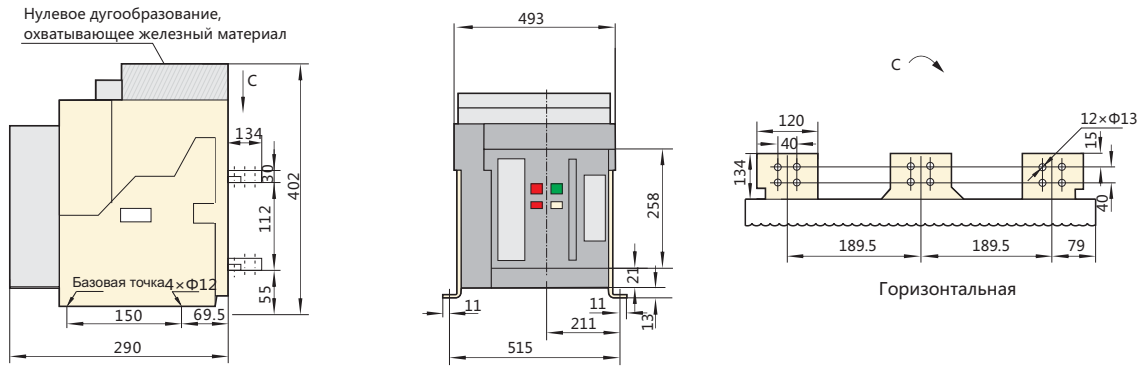


Правая и внешняя сторона выключателя

Открывающееся окно на панели

Выключатель выдвижного типа NA1-6300X/NA1-6300XN (In=4000 A, 5000 A)

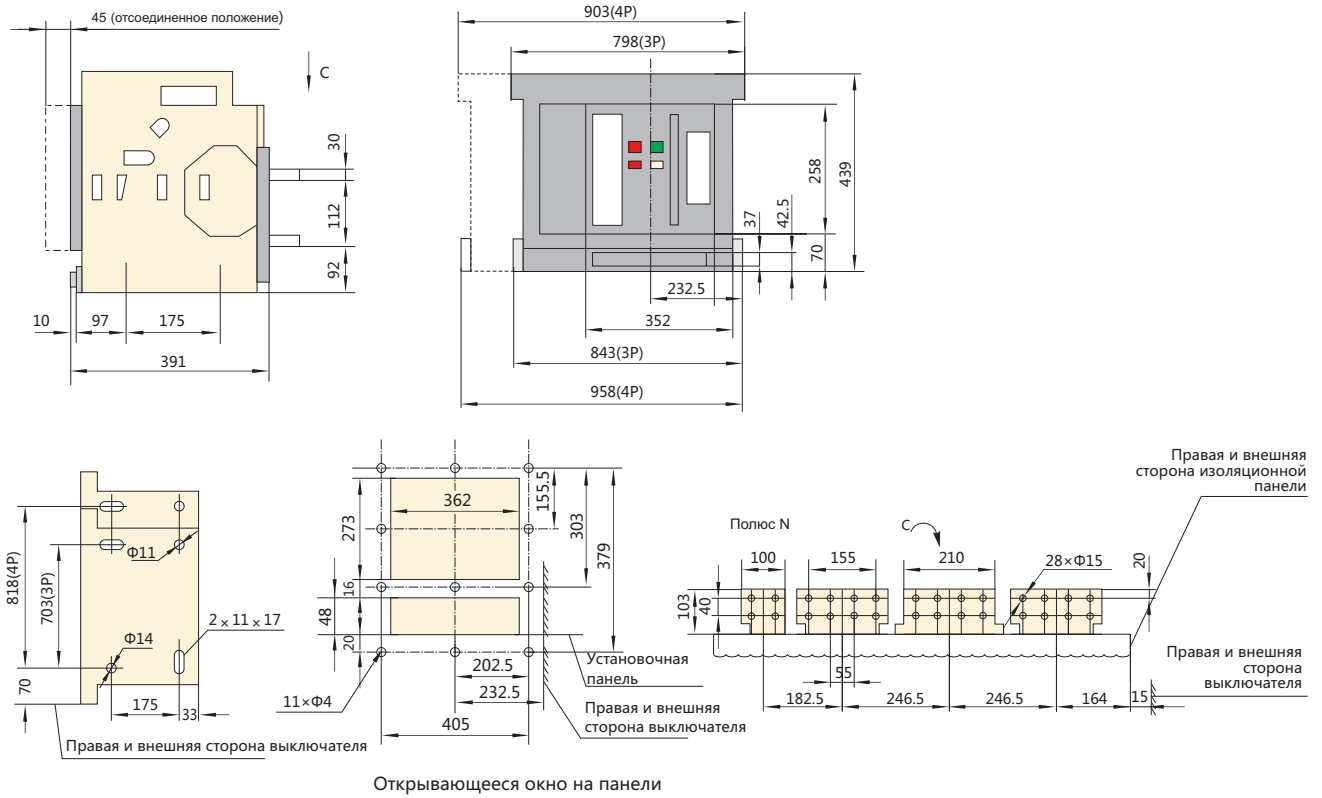


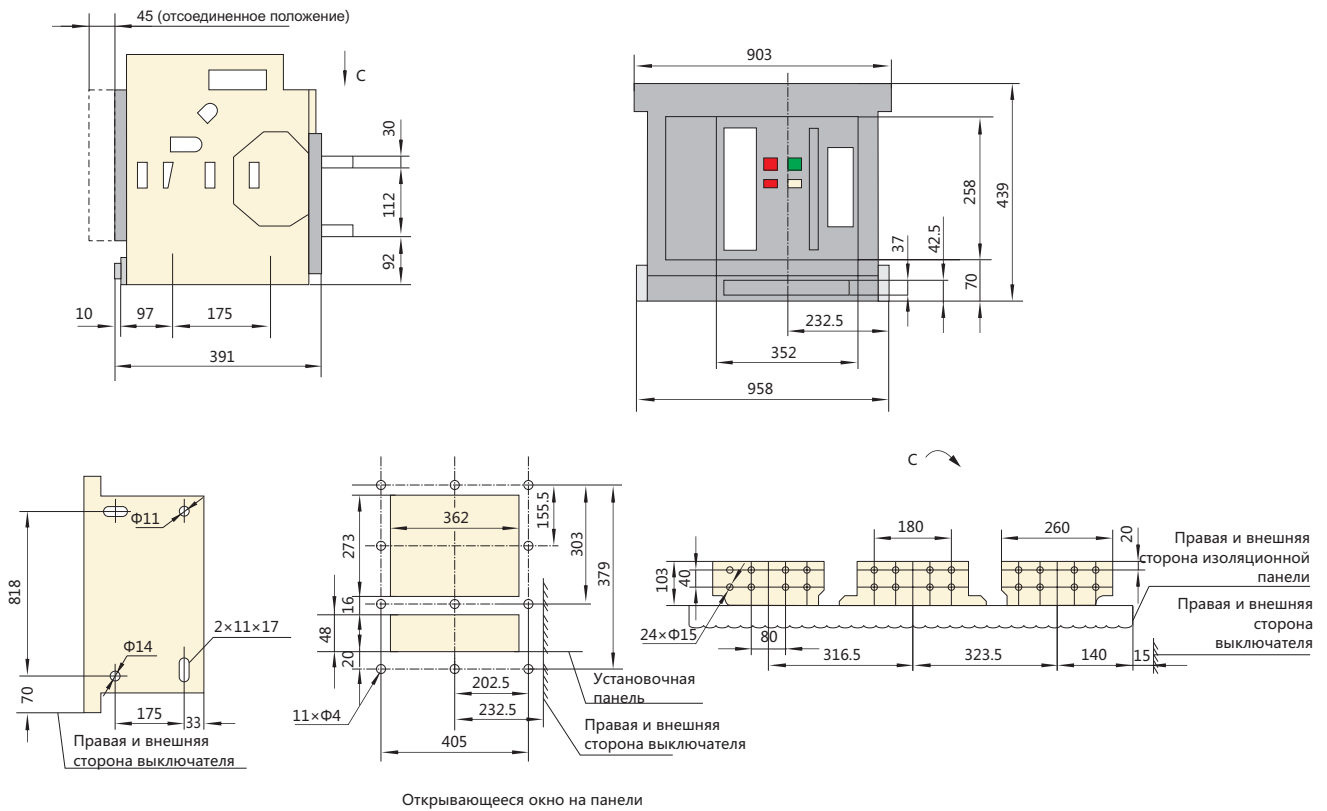

6. Вспомогательные цепи

6.1 NA1-1000X

Стандартный тип, тип (M)

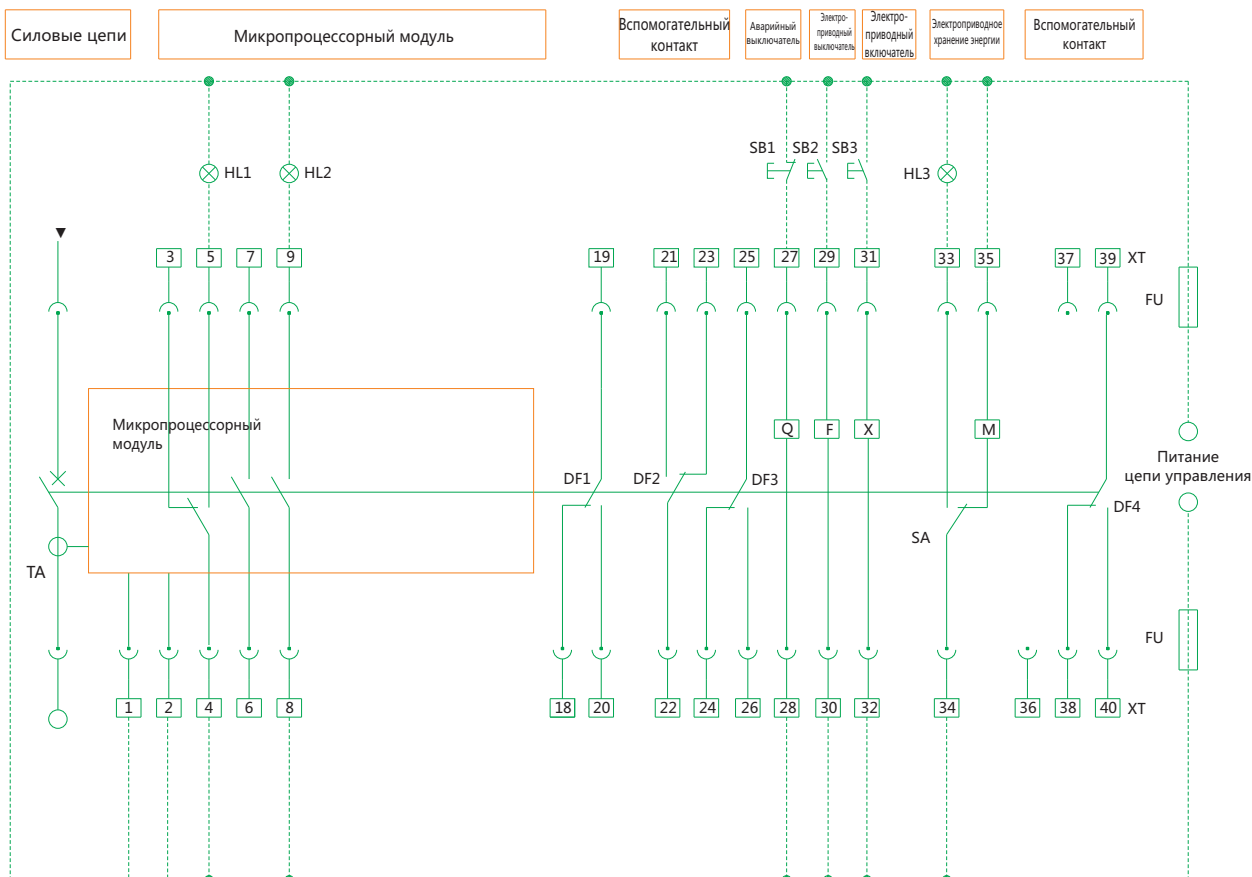


- HL1: Индикатор аварии
- HL2: Индикатор включения
- HL3: Индикатор взведённого состояния
- Sb1: Кнопка расцепителя минимального напряжения
- Sb2: Кнопка независимого расцепителя
- Sb3: Кнопка включения
- Q: Расцепитель минимального напряжения
- F: Независимый расцепитель
- X: Электромагнит включения
- M: Двигательный привод механизма взвода
- DF1-DF4: Вспомогательный выключатель
- 1, 2: Ввод вспомогательного питания
- 3, 4, 5: Выходной контакт аварийного отключения
(4 - клемма общего провода,
мощность контакта 230 В перем. тока, 5 А)
- 6, 7: Подсоединяется к трансформатору тока (выборочно)

- 8, 9: Индикатор включения
(мощность 400 В перем. тока, 1 А)
- 27, 28: Расцепитель минимального напряжения
- 29, 30: Независимый расцепитель
- 31, 32: Электромагнит включения
- 33, 34, 35: Электродвигатель для хранения энергии
- 18~26, 38~40: Вспомогательный контакт
(мощность вспомогательного контакта:
230 В перем. тока, 5 А)

Примечание:

Пунктиром отмечены линии, подсоединяемые пользователем.

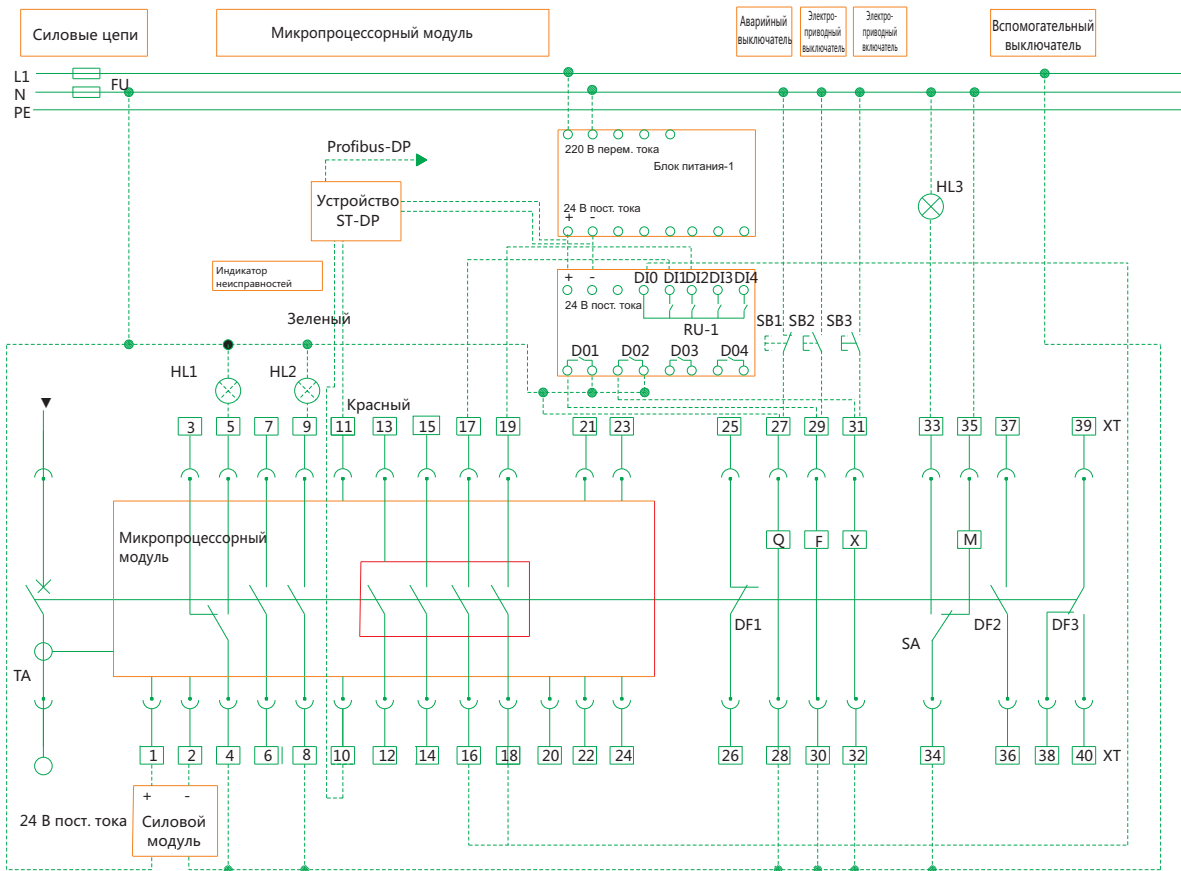


- HL1: Индикатор аварии
- HL2: Индикатор включения
- HL3: Индикатор взведенного состояния
- SB1: Кнопка расцепителя минимального напряжения
- SB2: Кнопка независимого расцепителя
- SB3: Кнопка включения
- Q: Расцепитель минимального напряжения
- F: Независимый расцепитель
- X: Включающий электромагнит
- M: Двигательный привод механизма взвода
- DF1-DF4: Вспомогательные контакты
- 1[#], 2[#]: Ввод питания (DC24В)
- 3[#], 4[#], 5[#]: Контакт включения индикации аварии (4[#] общая точка, ток контакта 5А, AC230В)
- 6[#], 7[#]: Присоединяются к датчикам тока (у селективного исполнения)

- 8[#], 9[#]: Выводы индикатора включения (AC400В,1А)
- 10[#], 11[#]: Телекоммуникационный вывод
- 12[#], 13[#]: Вывод сигнализации нагрузки №1
- 14[#], 15[#]: Вывод сигнализации нагрузки №2
- 16[#], 17[#]: Вывод сигнализации включения
- 18[#], 19[#]: Вывод сигнализации отключения
- 20[#]: Вывод присоединения заземления
- 21[#]~24[#]: Выводы подачи напряжения от фаз А,В,С и N
- 25[#], 26[#]: Выводы вспомогательных контактов (AC230В,5А)
- 27[#], 28[#]: Выводы Расцепителя минимального напряжения
- 29[#], 30[#]: Выводы независимого расцепителя
- 31[#], 32[#]: Выводы включающего электромагнита
- 33[#], 34[#], 35[#]: Выводы двигательного привода механизма взвода
- 36[#]~40[#]: Выводы вспомогательных контактов (AC230В,5А)

Примечание:

Цепи обозначенные пунктиром подсоединяются потребителем.

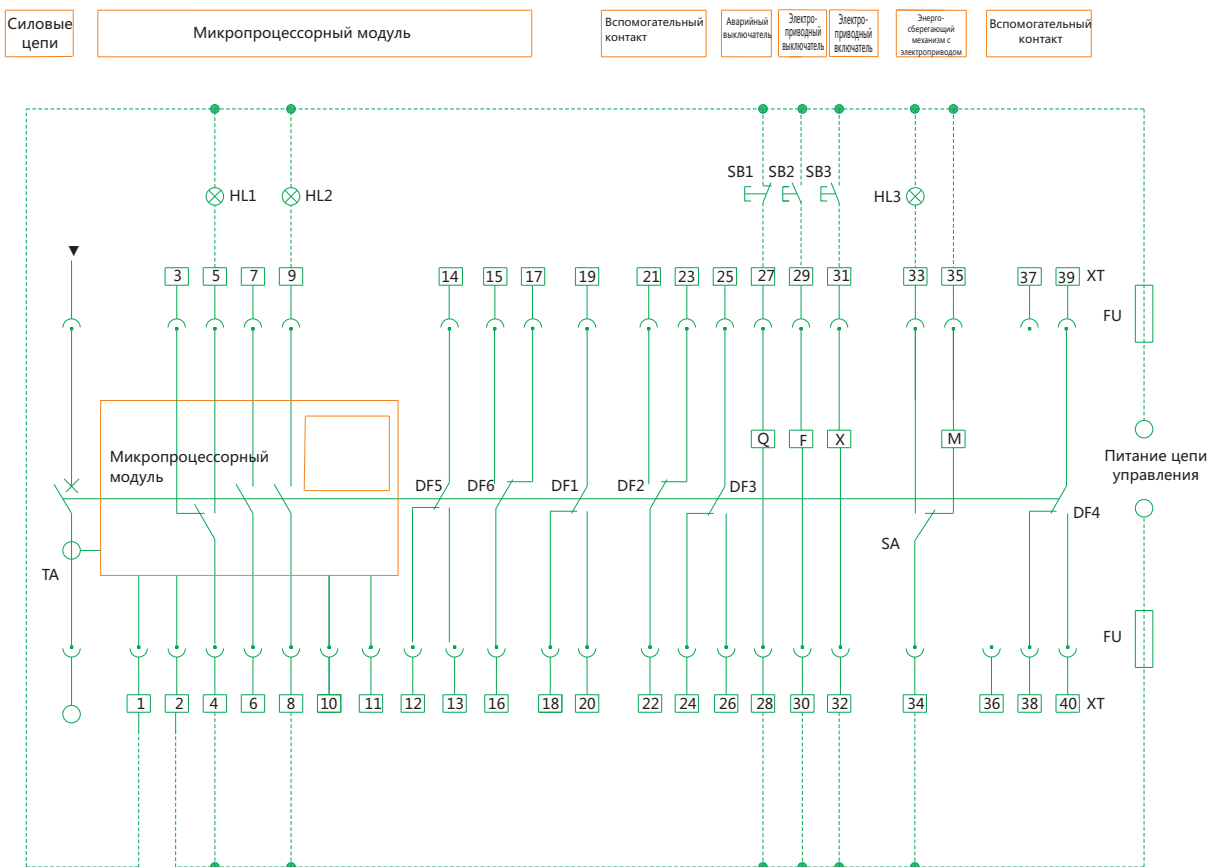


- HL1:Индикатор аварии
- HL2: Индикатор включения
- HL3:Индикатор взведенного состояния
- SB1: Кнопка расцепителя минимального напряжения
- SB2: Кнопка независимого расцепителя
- SB3:Кнопка включения
- Q: Расцепитель минимального напряжения
- F: Независимый расцепитель
- X: Включающий электромагнит
- M:Двигательный привод механизма взвода
- DF1-DF6: Вспомогательные контакты
- 1[#], 2[#]: Ввод питания (DC24В)
- 3[#],4[#],5[#]: Контакты включения индикации аварии (4[#] общая точка, ток контакта 5А, AC230В)
- 6[#], 7[#]: Присоединяются к трансформатору тока (не обязательно)

- 8[#],9[#]: Выводы индикатора включения (AC400В,1А)
- 12[#]~26[#]: Выводы вспомогательных контактов (AC230В,5А)
- 27[#],28[#]: Выводы Расцепителя минимального напряжения
- 29[#],30[#]: Выводы независимого расцепителя
- 31[#],32[#]: Выводы включающего электромагнита
- 33[#],34[#]: Выводы индикации двигательного привода механизма взвода
- 34[#],35[#]: Выводы двигательного привода механизма взвода
- 38[#]~40[#]: Выводы вспомогательных контактов (AC230В,5А)

Примечание:


Цепи обозначенные пунктиром подсоединяются потребителем.

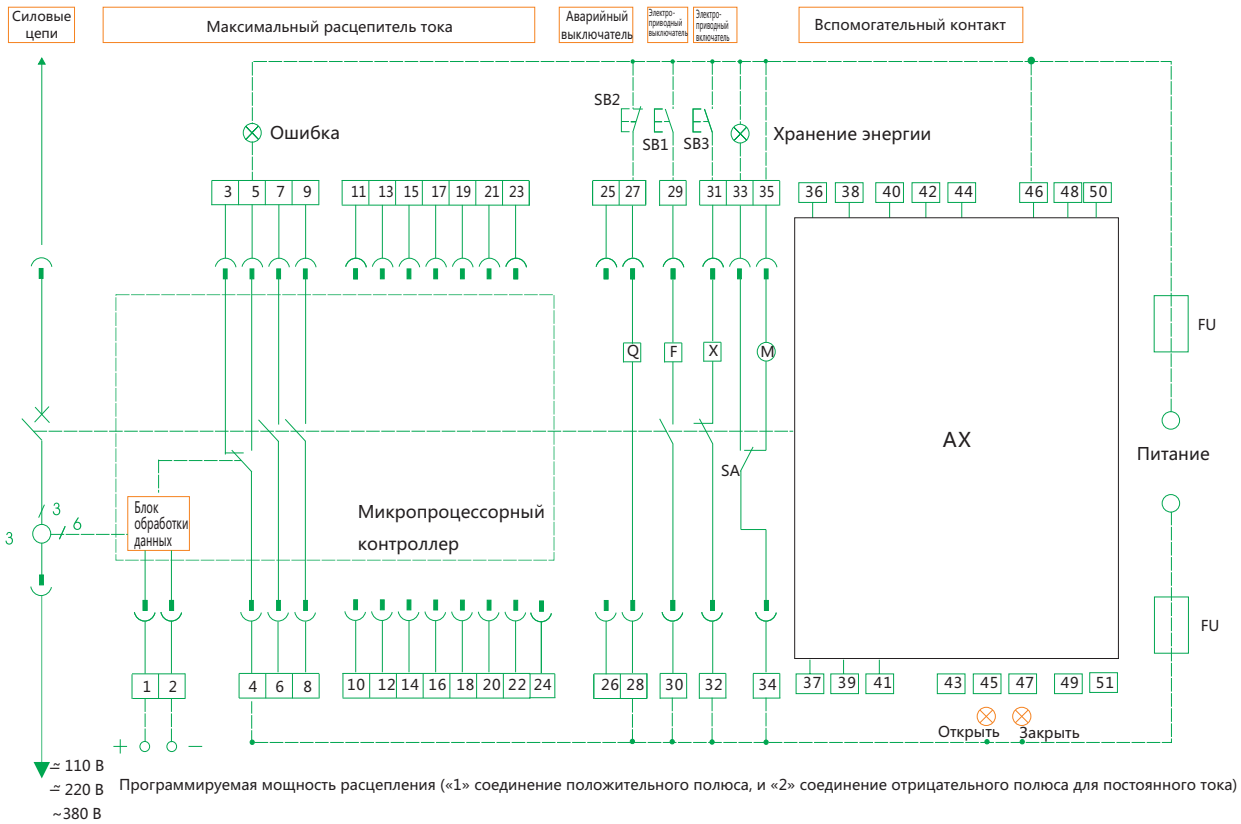


- SB1: Кнопка независимого расцепителя
 - SB2: Кнопка расцепителя минимального напряжения
 - SB3: Кнопка включения
 - Q: Расцепитель минимального напряжения
 - F: Независимый расцепитель
 - X: Включающий электромагнит
 - M: Двигательный привод механизма взвода
 - XT: Клеммник
 - SA: Переключающий контакт
- Примечание: если напряжения для расцепителей Q, F, X различны, то их цепи управления должны присоединяться к соответствующим источникам питания.

Режимы вспомогательного контакта для пользователя

I Контакт с четырьмя коммутаторами (принятие по умолчанию)



II Контакт с пятью коммутаторами




- 1[#], 2[#]: Ввод питания
- 3[#], 4[#], 5[#]: Контакты включения индикации аварии (4[#] общая точка)
- 6[#], 7[#], 8[#], 9[#]: Вспомогательные контакты, н.о.
- 10[#]~24[#]: Пустые
- 25[#], 26[#]: Присоединяются к трансформатору тока (не обязательно)
- 27[#], 28[#]: Выводы Расцепителя минимального напряжения
- 29[#], 30[#]: Выводы независимого расцепителя
- 31[#], 32[#]: Выводы включающего электромагнита
- 33[#], 34[#]: Выводы индикации двигательного привода механизма взвода
- 34[#], 35[#]: Выводы двигательного привода механизма взвода
- 36[#], 51[#]: Выводы вспомогательных контактов

Расширение цепи для вывода сигнала:


- а. Детали неисправной линии должен предоставить заказчик.
- б. Клеммы 6, 7 могут воспроизводить контакт вывода НЗ (нормальное закрытие), по желанию пользователей.
- с. Клемму 35 можно напрямую подсоединять к питанию (автоматическое предварительное сохранение энергии), альтернативно подключите питание после подключения кнопки NO (ручное управление предварительным хранением энергии).
- д. Клеммы 21~24 предназначены исключительно для соединения с экраном счетчика функций (за исключением специального соединения)

Вторичная схема микропроцессорного блока типа 3М NA1-2000X~6300X (с мгновенным расцепителем минимального напряжения)

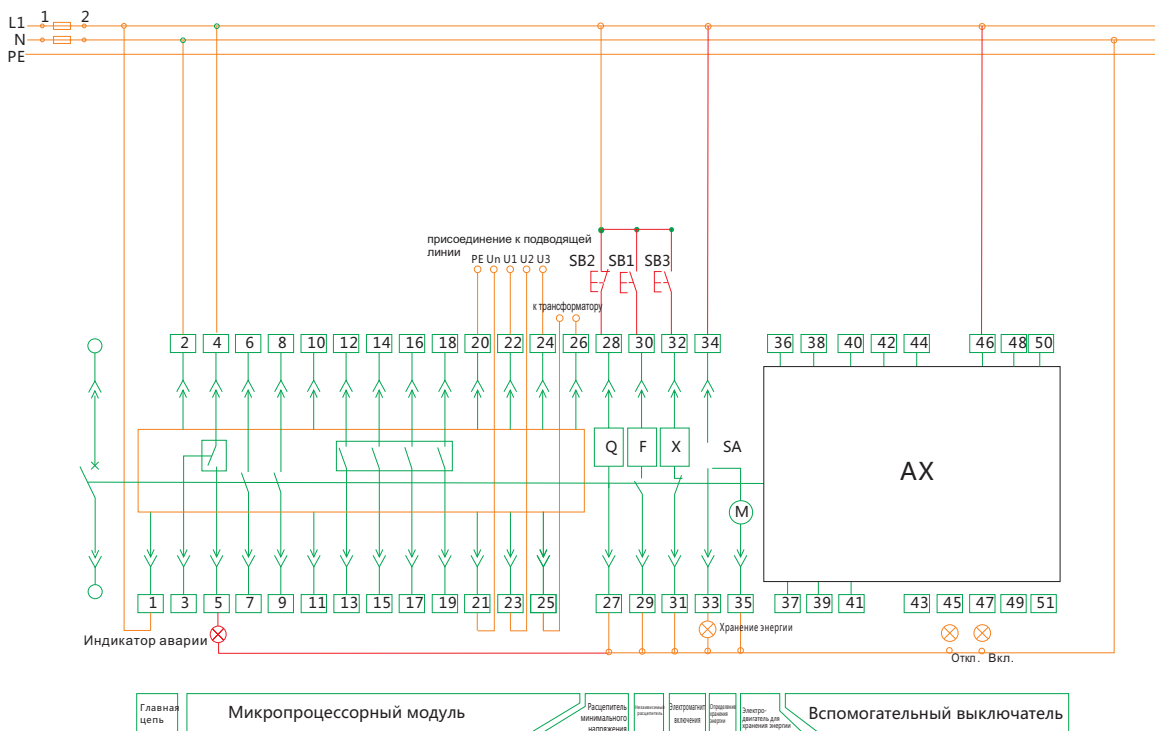


Режимы вспомогательного контакта для пользователя

I Контакт с четырьмя коммутаторами (принятие по умолчанию)



II Контакт с пятью коммутаторами



- SB1: Кнопка независимого расцепителя
- SB2: Кнопка расцепителя минимального напряжения
- SB3: Кнопка включения
- Q: Расцепитель минимального напряжения
- F: Независимый расцепитель
- X: Включающий электромагнит
- M: Двигательный привод механизма взвода
- XT: Клеммник
- SA: Переключающий контакт

1[#], 2[#]: Ввод питания
 Примечание: Питание к микропроцессорному блоку должно быть переменным током(AC). Нельзя подключать 1[#] - 2[#] к питанию постоянного тока(DC) напрямую.
 Когда источником питания является постоянный ток, присоединение 1[#] - 2[#] должно посредством коммутатора питания. Иначе микропроцессорный модуль будет поврежден.

3[#], 4[#], 5[#]: Контакты включения индикации аварии (4[#] общая точка)

6[#], 7[#], 8[#], 9[#]: Вспомогательные контакты, н.о.

10[#]~11[#]: Пустые

12[#]~19[#]: Терминалы программируемые (не обязательно)

Основные выводы 3М типа

12[#], 13[#]: Аварийная сигнализация нагрузки 1[#] ; 14[#], 15[#]: Аварийная сигнализация нагрузки 2[#]

16[#], 17[#]: Вывод сигнала самодиагностики; 18[#], 19[#]: Индикация аварии; 20[#]: PE линия;

21[#]~24[#]: Дисплей напряжения вводного сигнала (не обязательно)

21[#]: Ввод нейтрали N

22[#], 23[#], 24[#]: А, В, С ввод 3-фазного питания (внимание на очередь)

25[#], 26[#]: Выводы к внешнему трансформатору. (не обязательно)

27[#], 28[#]: Выводы Расцепителя минимального напряжения; 29[#], 30[#]: Выводы независимого расцепителя ;


31[#], 32[#]: Выводы включающего электромагнита; 33[#], 34[#]: Выводы индикации двигательного привода механизма взвода

34[#], 35[#]: Выводы двигательного привода механизма взвода; 36[#]~51[#]: Выводы вспомогательных контактов

Примечание:


a. Та часть в схеме, выделенная красным, должна подключить пользователями.

b. При источнике питания 3-фазного 3-проводного ,необходимо присоединить выводы 21[#] и 23[#]. (Выключатели с межфазном напряжением более 400 В , изготавливаются по спецзаказу.)

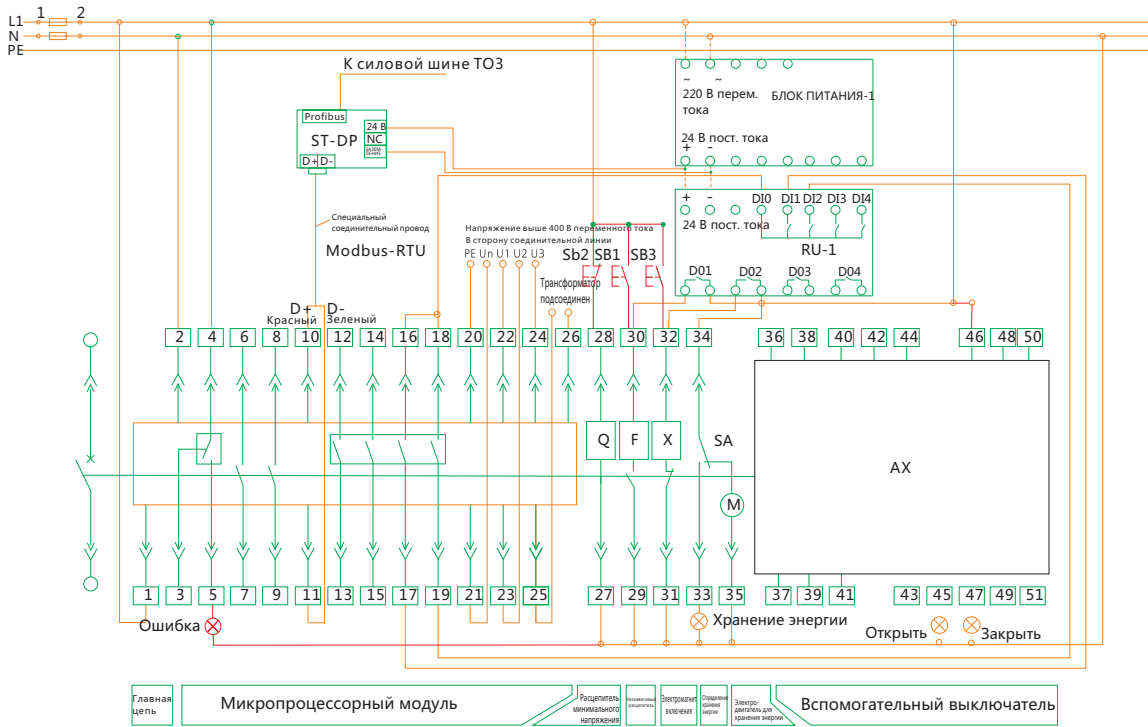


Режимы вспомогательного контакта для пользователя

I Контакт с четырьмя коммутаторами (принятие по умолчанию)



II Контакт с пятью коммутаторами



- SB1: Кнопка независимого расцепителя;
- SB2: Кнопка расцепителя минимального напряжения
- SB3: Кнопка включения; Q: Расцепитель минимального напряжения
- F: Независимый расцепитель
- X: Включающий электромагнит
- M: Двигательный привод механизма взвода
- XT: Клеммник SA: Переключающий контакт

1[#], 2[#]: Ввод питания
Примечание: Питание микропроцессорного модуля должно осуществляться переменным током (AC). Нельзя подключить 1[#] - 2[#] к питанию постоянного тока (DC) напрямую.

Когда источником питания является постоянный ток, присоединение 1[#] - 2[#] должно осуществляться посредством коммутатора питания. Иначе микропроцессорный модуль будет поврежден.

3[#], 4[#], 5[#]: Контакты включения индикации аварии (4[#] общая точка)

6[#], 7[#], 8[#], 9[#]: Вспомогательные контакты, н.о.

10[#]~11[#]: Выводы телекоммуникации

12[#], 13[#]: Аварийная сигнализация нагрузки 1[#]; 14[#], 15[#]: Аварийная сигнализация нагрузки 2[#]

16[#], 17[#]: Выводы сигнала отключения; 18[#], 19[#]: Выводы сигнала срабатывания

20[#]: Релиния; 21[#]: Ввод нейтрали N

22[#], 23[#], 24[#]: А, В, С ввод питания 3-фазного (внимание на очередь)

25[#], 26[#]: Выводы к внешнему трансформатору. (не обязательно)

ST~DP: Модуль DP заказывается отдельно при подключении к системам по протоколу Profibus-DP.

ST модуль питания IV: Коммутатор питания

ST201: Увеличение сигналы

27[#], 28[#]: Выводы Расцепителя минимального напряжения; 29[#], 30[#]: Выводы независимого расцепителя


31[#], 32[#]: Выводы включающего электромагнита; 33[#], 34[#]: Выводы индикации двигательного привода механизма взвода

34[#], 35[#]: Выводы двигательного привода механизма взвода; 36[#]~51[#]: Выводы вспомогательных контактов

Примечание:


- a. Та часть в схеме, выделенная красным, должна подключить пользователями.
- b. При источнике питания 3-фазного 3-проводного, необходимо присоединить выводы 21[#] и 23[#]. (Выключатели с межфазным напряжением более 400 В, изготавливаются по спецзаказу.)

Вторичная схема микропроцессорного блока стандартного типа M NA1-2000X~6300X (с расцепителем минимального напряжения с задержкой)

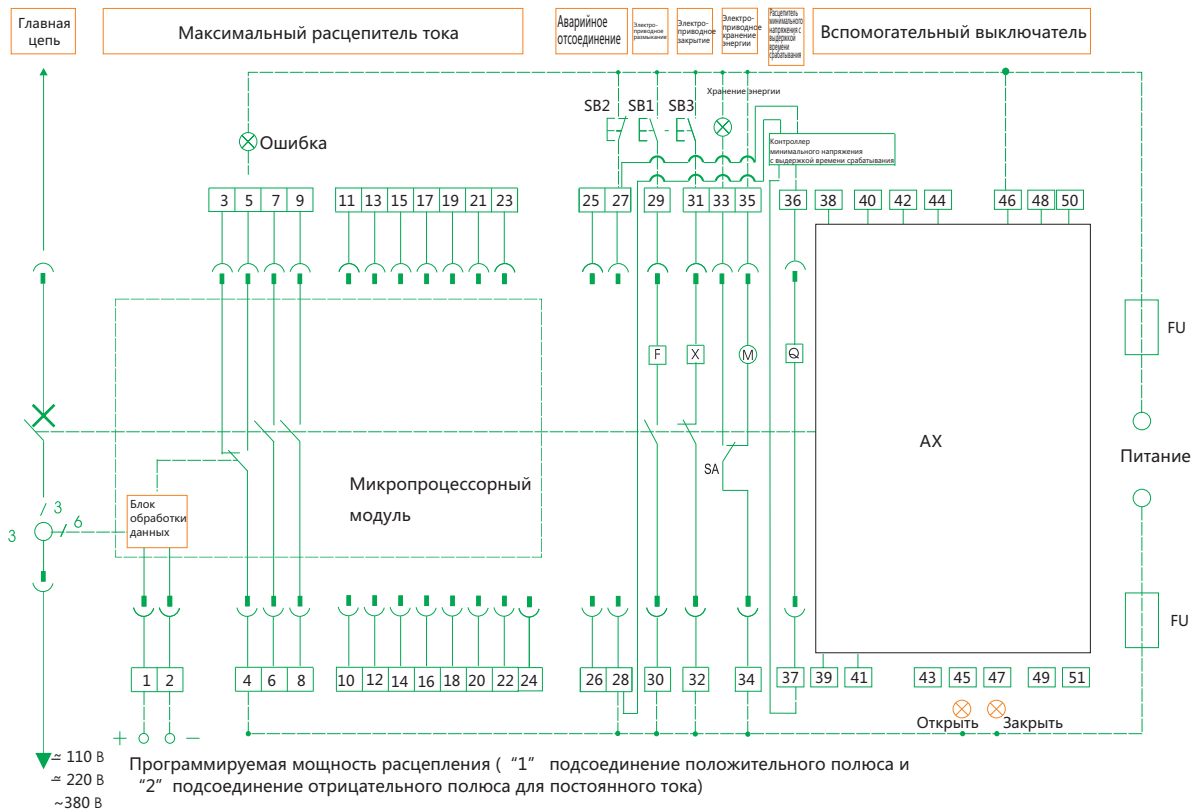

Режимы вспомогательного контакта для пользователя

I Контакт с четырьмя коммутаторами (принятие по умолчанию)




- SB1: Кнопка независимого расцепителя
 - SB2: Кнопка расцепителя минимального напряжения
 - SB3: Кнопка включения
 - Q: Расцепитель минимального напряжения
 - F: Независимый расцепитель
 - X: Включающий электромагнит
 - M: Двигательный привод механизма взвода
 - XT: Клеммник SA: Переключающий контакт
- Примечание: Если напряжения для расцепителей Q, F, X различны, то их цепи управления должны присоединяться к соответствующим источникам питания.

- 1[#], 2[#]: Ввод питания
- 3[#], 4[#], 5[#]: Контакты включения индикации аварии (4[#] общая точка)
- 6[#], 7[#], 8[#], 9[#]: Вспомогательные контакты, н.о.
- 10[#]~24[#]: Пустые
- 25[#], 26[#]: К трансформатору тока (не обязательно)
- 27[#], 28[#]: Выводы Расцепителя минимального напряжения
- 29[#], 30[#]: Выводы независимого расцепителя
- 31[#], 32[#]: Выводы включающего электромагнита
- 33[#], 34[#]: Выводы индикации двигательного привода механизма взвода
- 34[#], 35[#]: Выводы двигательного привода механизма взвода
- 36[#], 37[#]: Выводы минимального расцепителя напряжения с задержкой
- 38[#]~51[#]: Выводы вспомогательных контактов

Инструкция по сигнализации:


- а. Цепи обозначенные пунктирной линией соединяются вне выключателя.
- б. Выводы 6[#], 7[#] н.з. контакта могут быть применены по усмотрению пользователя.
- в. Вывод 35[#] может присоединяться непосредственно к питанию (автоматический взвод), или через н.о. кнопку (взвод механизма осуществляется при нажатии на данную кнопку).

Вторичная схема микропроцессорного блока типа 3М NA1-2000X~6300X
(с распределителем минимального напряжения с задержкой)

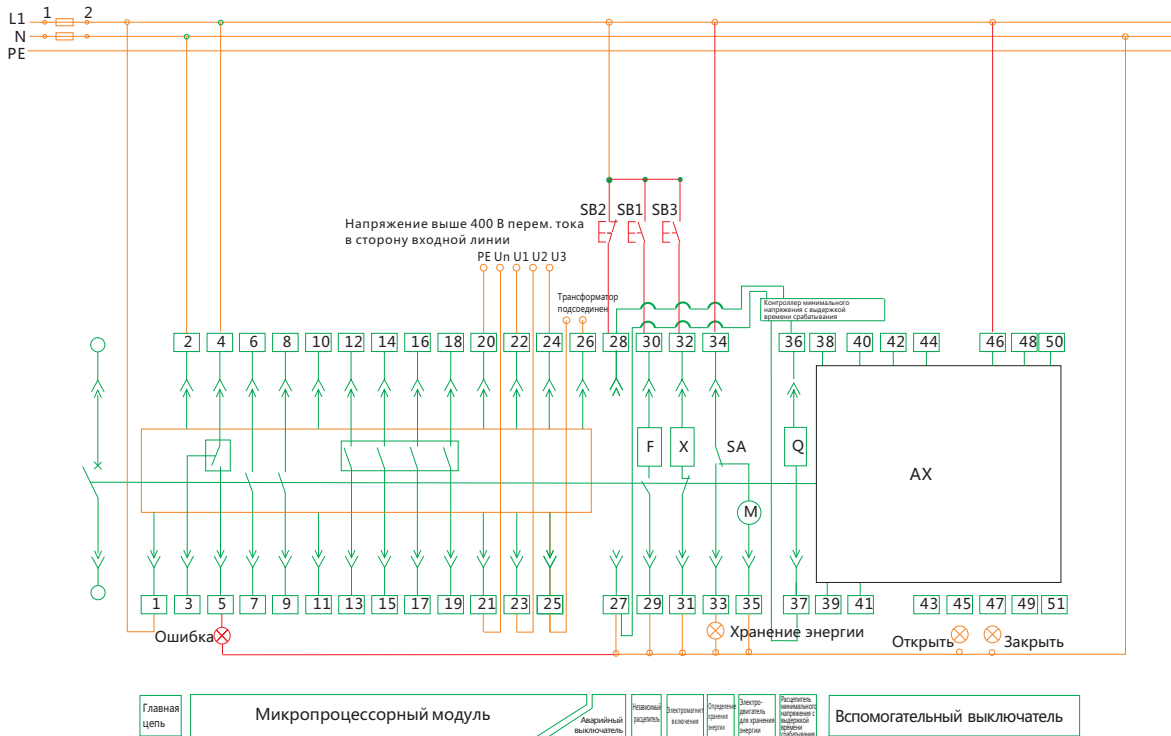

Режимы вспомогательного контакта для пользователя

I Контакт с четырьмя коммутаторами (принятие по умолчанию)



SB1: Кнопка независимого расцепителя;

SB2: Кнопка расцепителя минимального напряжения

SB3: Кнопка включения;

Q: Расцепитель минимального напряжения

F: Независимый расцепитель

X: Включающий электромагнит

M: Двигательный привод механизма взвода

XT: Клеммник SA: Переключающий контакт

1[#], 2[#]: Ввод питания

Примечание: Питание микропроцессорного модуля

должно осуществляться переменным током (AC).

Нельзя подключить 1[#] - 2[#] к питанию постоянного тока (DC) напрямую.

Когда источником питания является постоянный ток, присоединение

1[#] - 2[#] должно осуществляться посредством коммутатора питания.

Иначе модуль микропроцессорный будет поврежден.

3[#], 4[#], 5[#]: Контакты включения индикации аварии (4[#] общая точка); 6[#], 7[#], 8[#], 9[#]: Вспомогательные контакты, н.о.

10[#]~11[#]: Пустые; 12[#]~19[#] Терминалы программируемые (не обязательно)

Основные выводы 3М типа

12[#], 13[#]: Аварийная сигнализация нагрузки 1[#]; 14[#], 15[#]: Аварийная сигнализация нагрузки 2[#]

16[#], 17[#]: Вывод сигнала самодиагностики; 18[#], 19[#]: индикация аварии; 20[#]: PE линия;

21[#]~24[#]: Дисплей напряжения вводного сигнала (не обязательно)

21[#]: Ввод нейтрали N; 22[#], 23[#], 24[#]: A, B, C ввод питания 3-фазного (внимание на очередь)

25[#], 26[#] Выводы к внешнему трансформатору. (не обязательно)

27[#], 28[#]: Выводы Расцепителя минимального напряжения; 29[#], 30[#]: Выводы независимого расцепителя;

31[#], 32[#]: Выводы включающего электромагнита;

33[#], 34[#]: Выводы индикации двигательного привода механизма взвода

34[#], 35[#]: Выводы двигательного привода механизма взвода;

36[#], 37[#]: Выводы минимального расцепителя напряжения с задержкой


38[#]~51[#]: Выводы вспомогательных контактов

Примечание:

а. Та часть в схеме, выделенная красным, должна подключить пользователями.


б. При источнике питания 3-фазного 3-проводного, необходимо присоединить выводы 21[#] и 23[#]. (Выключатели с межфазным напряжением более 400 В, изготавливаются по спецзаказу.)

Вторичная схема микропроцессорного блока типа 3Н NA1-2000X~6300X (с расцепителем минимального напряжения с задержкой)

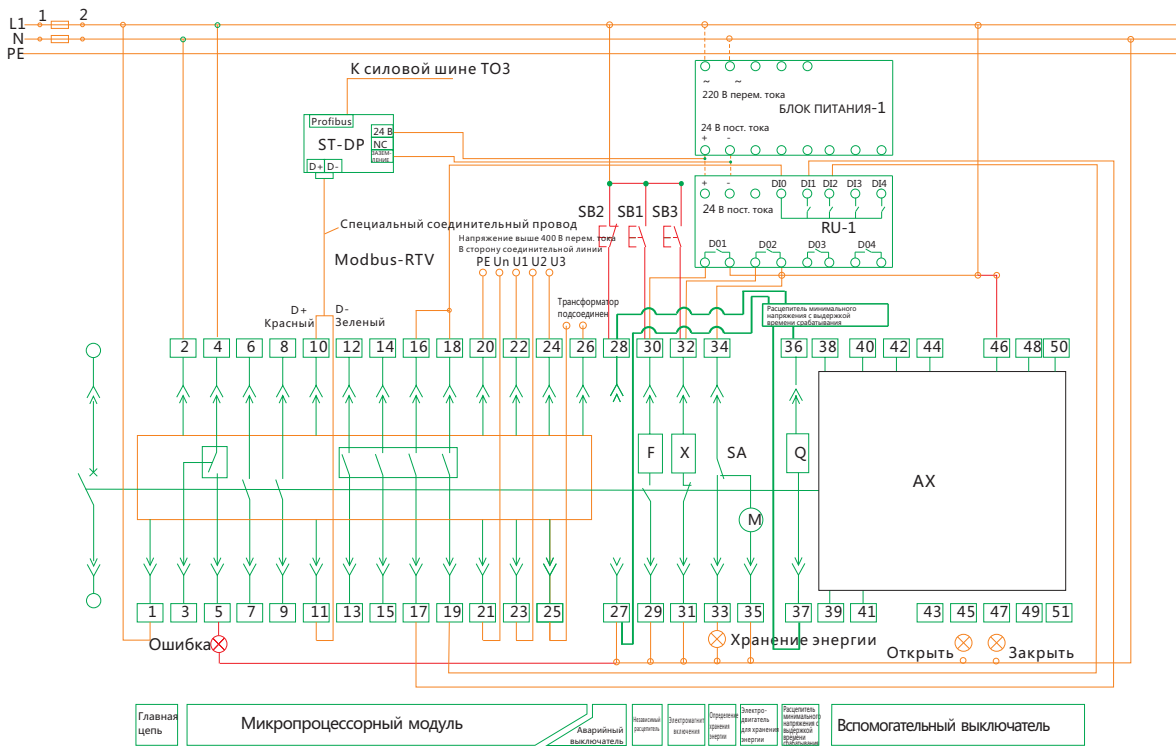

Режимы вспомогательного контакта для пользователя

I Контакт с четырьмя коммутаторами (принятие по умолчанию)



3[#],4[#],5[#]: Контакты включения индикации аварии (4[#] - общая точка)

6[#],7[#],8[#],9[#]: Вспомогательные контакты, н.о.

10[#]~11[#]: Выводы телекоммуникации

12[#],13[#]: Аварийная сигнализация нагрузки 1[#] ; 14[#],15[#]: Аварийная сигнализация нагрузки 2[#]

16[#],17[#]: Выводы сигнала отключения; 18[#],19[#]: Выводы сигнала срабатывания

20[#]: Релиния; 21[#]: Ввод нейтрали N

22[#],23[#],24[#]: А, В, С ввод питания 3-фазного (внимание на очередь)

25[#]26[#]: Выводы к внешнему трансформатору. (не обязательно)

ST~DP: Модуль DP заказывается отдельно при подключении к системам по протоколу Profibus-DP.

ST модуль питания IV: Коммутатор питания

ST201: Увеличение сигналы

27[#],28[#]: Выводы Расцепителя минимального напряжения; 29[#],30[#]: Выводы независимого расцепителя

31[#],32[#]: Выводы включающего электромагнита; 33[#],34[#]: Выводы индикации двигателя привода механизма взвода

34[#],35[#]: Выводы двигателя привода механизма взвода;

36[#],37[#]: Выводы минимального расцепителя напряжения с задержкой

38[#]~51[#]: Выводы вспомогательных контактов

Примечание:

a. Та часть в схеме, выделенная красным, должна подключить пользователями.

b. При источнике питания 3-фазного 3-проводного, необходимо присоединить выводы 21[#] и 23[#].

(Выключатели с межфазным напряжением более 400 В, изготавливаются по спецзаказу.)

- SB1: Кнопка независимого расцепителя
- SB2: Кнопка расцепителя минимального напряжения
- SB3: Кнопка включения
- Q: Расцепитель минимального напряжения
- F: Независимый расцепитель
- X: Включающий электромагнит
- M: Двигательный привод механизма взвода
- XT: Клеммник
- SA: Переключающий контакт
- 1[#], 2[#]: Ввод питания

Примечание: Питание микропроцессорного модуля должно осуществляться переменным током(AC).

Нельзя подключить 1[#] - 2[#] к питанию постоянного тока(DC) напрямую.

Когда источником питания является постоянный ток, присоединение

1[#] - 2[#] должно осуществляться посредством коммутатора питания.

Иначе модуль микропроцессорный будет поврежден.


7. Установка

7.1 Установка

7.1.1 Извлеките выключатель из упаковки. Если выключатель представляет собой выдвижное исполнение, то возьмите рукоятку ручного управления и вставьте ее в гнездо в центральной части под установочной ячейкой. Повернуть рукоятку против часовой стрелки, выключатель должен медленно выдвинуться из ячейки.

Когда выключатель займет разъединенное положение с ячейкой и рукоятка перестанет вращаться, возьмите за ручки на боковых сторонах выключателя и извлеките его из ячейки. Очистите внутри ячейку.

Возможные положения

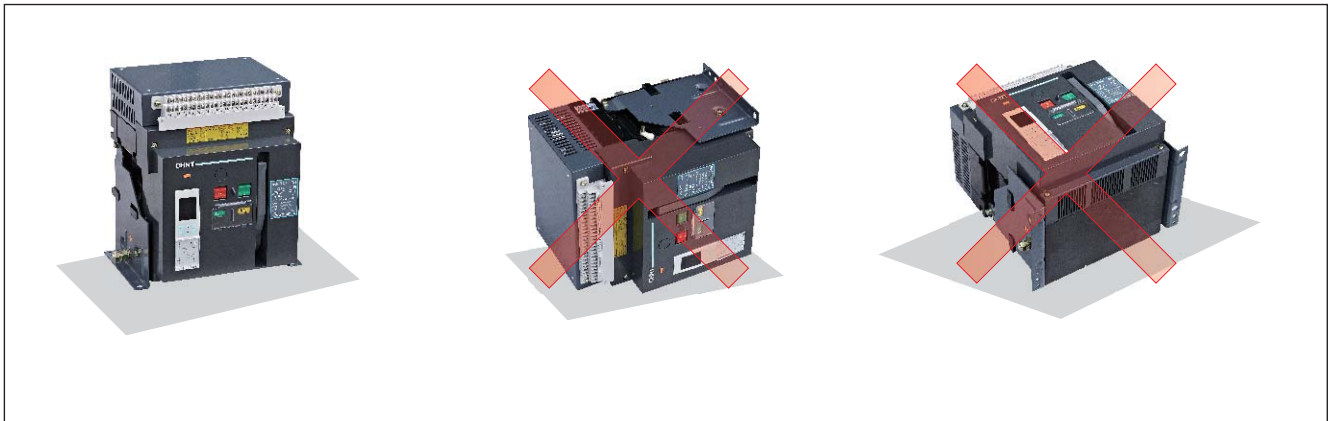

7.1.2 Проверьте сопротивление изоляции 500 В мегомметром, сопротивление не должно быть менее 20 МОм при температуре окружающей среды $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 50% - 70%. В обратном случае, высушите изоляцию.

7.1.3 Подача электропитания

Питание к устройствам NA1(X) может подаваться либо сверху, либо снизу без снижения производительности, чтобы облегчить соединение при установке в распределительном щите.




7.1.4 Поместите в монтажный кронштейн выключатель (фиксированный) или выдвижной ящик (выдвижной тип) и зафиксируйте его, напрямую подключите кабельную электропроводку основной цепи к шинной электропроводке фиксированного автоматического выключателя. В качестве альтернативного варианта поместите корпус выключателя на направляющую выдвижного ящика. Вставьте рукоятку в установочное отверстие, поворачивайте ее по часовой стрелке до тех пор, пока нижняя часть опорных точек выдвижного ящика в месте соединения не воспроизведет звук «щелчка». Это указывает на то, что корпус выключателя подключен к своему месту, затем подключите кабель главной цепи к основанию ящика.

Установка автоматического выключателя

Вес устройства важно распределить равномерно по жесткой монтажной поверхности, такой как рельсы или опорная плита.


Данная монтажная плоскость должна быть абсолютно ровной (допуски на опорную плоскость: 2 мм). Это устраняет любой риск деформации, который может помешать правильной работе автоматического выключателя.

Устройства NA1 также можно устанавливать на вертикальной плоскости с использованием специальных кронштейнов.

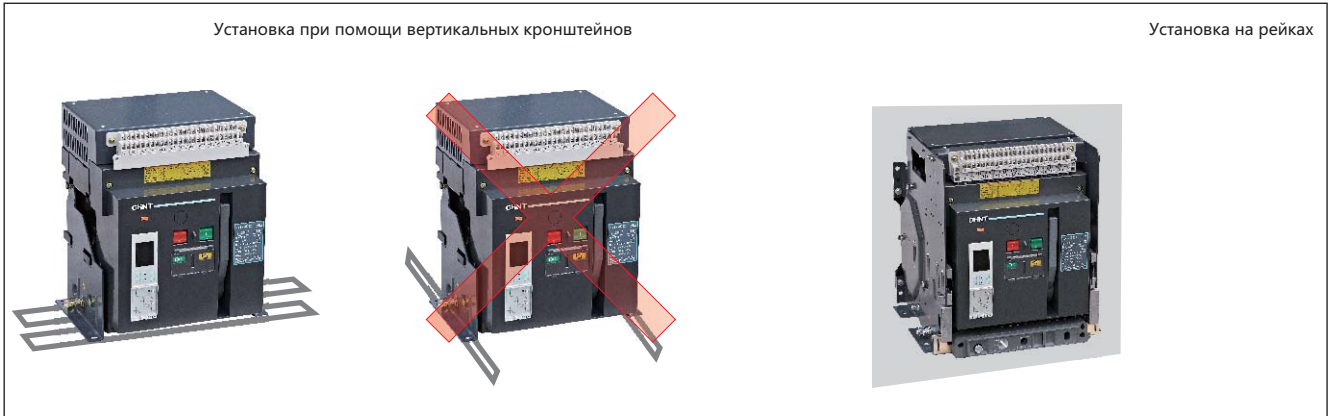


7.1.5 Разделение

В разделяющих перегородках должны быть выполнены отверстия для циркуляции охлаждающего воздуха. Перегородки, разделяющие вводные выводные зажимы должны быть выполнены из немагнитного материала. При токах выше 2500А металлические ограждения, установленные в непосредственной близости от проводников должны быть выполнены из немагнитного материала А. Панели, через которые проходят присоединяемые проводники не должны образовывать магнитный контур.

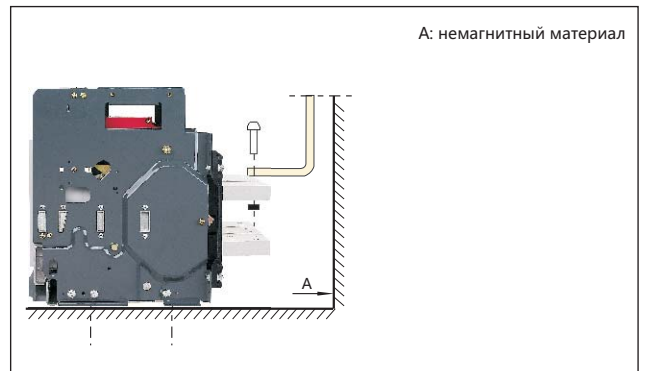


Силовые шины

Механическое соединение должно исключать возможность образования магнитной петли вокруг проводника.

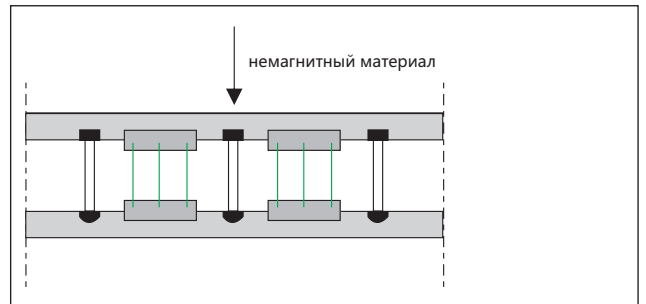


7.1.6 Подсоединение силовой шины

Силовые шины должны быть соответствующим образом отрегулированы так, чтобы точки соединения располагались на клеммах до того, как будут вставлены болты В. Соединения удерживаются держателем, который крепится к каркасу коммутатора, таким образом, клеммы автоматического выключателя не должны поддерживать его вес С. (Данный кронштейн должен располагаться близко к клеммам).

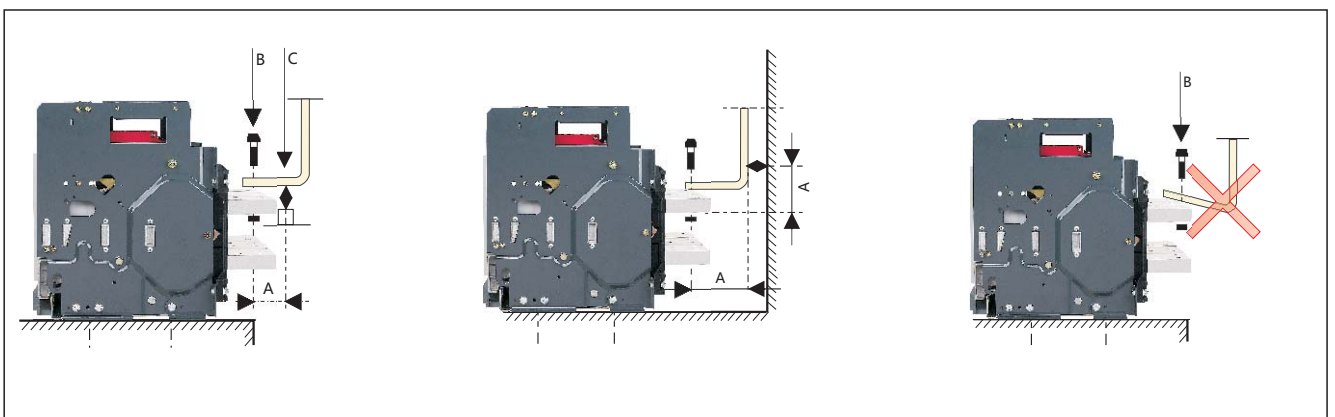


7.1.7 Присоединение шин

Необходимо соответствующим образом совместить шины и упор(С), затем зафиксировать болтами(В). Упор должен быть зафиксирован на щите, что бы не передавать свой вес на выводные зажимы. Фиксирующие элементы должны располагаться вблизи выводных зажимов.

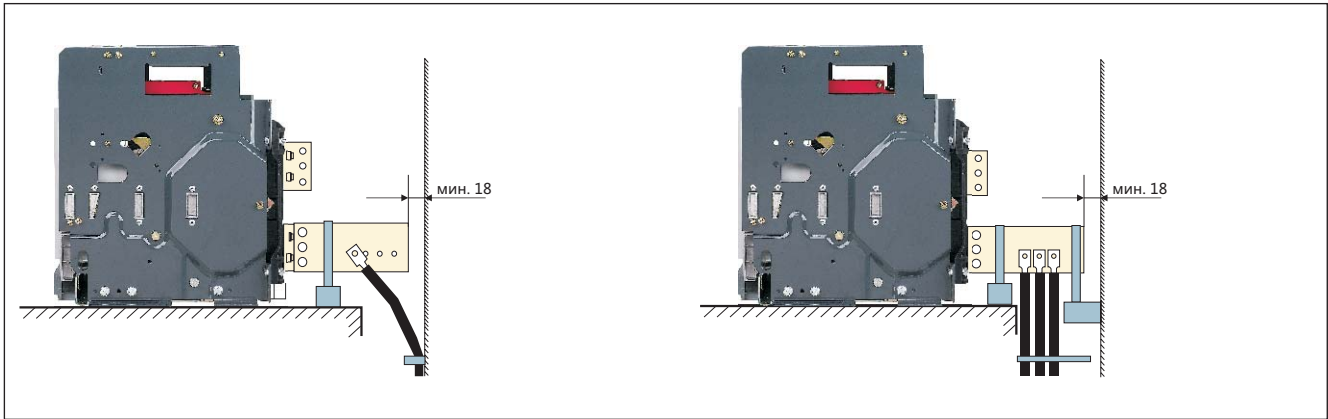


7.1.8 Правила затяжки болтовых соединений

Качество ошиновки зависит, в частности, от момента затяжки, удовлетворяющего требованиям надежной фиксации применяемых деталей. Важно принять в расчет, что чрезмерная затяжка может иметь те же отрицательные последствия, что и недостаточная затяжка. В приведенной таблице даны значения моментов затяжки, которые необходимо соблюдать при сборке шинных соединений(следует применять специальные динамометрические инструменты). Данные значения применимы для медных шин и стальных крепежных деталей класс 8.8. Те же значения моментов затяжки используются для шин из алюминия.

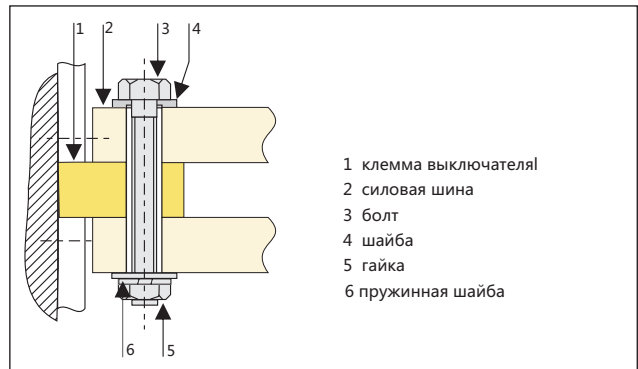


Примеры

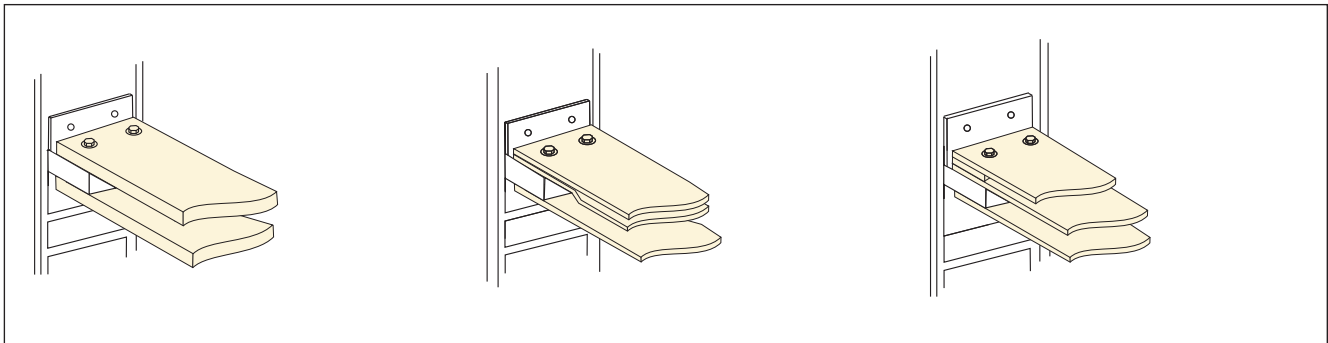

Рекомендуемый момент затяжки для затягивающихся элементов NA1(X)

Тип винта	Применение	Рекомендуемый момент затяжки
M3	Винты для вторичных клемм	0.5~0.7 Нм
M10	Установка болтов воздушного автоматического выключателя	38~55 Нм
M12	Клеммные соединения	61~94 Нм

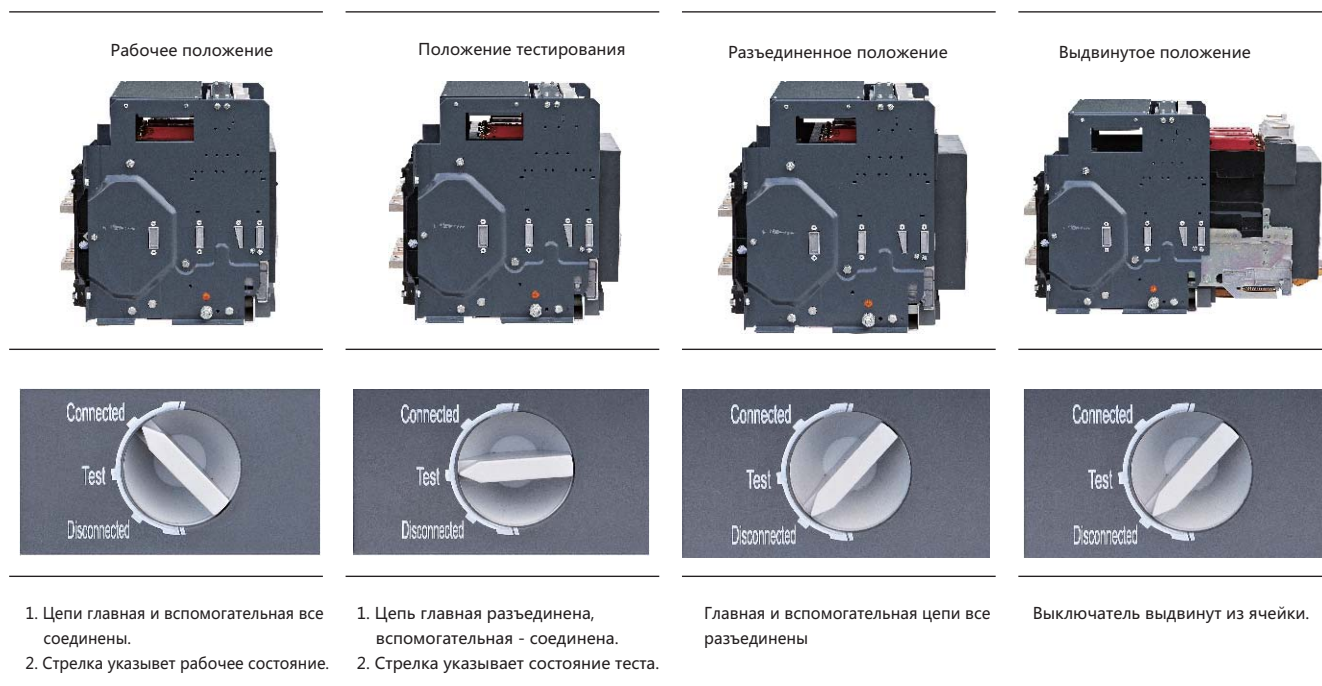

7.2 Присоединить вспомогательные цепи в соответствии со схемами соединений для различных исполнений управления.


Примечание: не допускается оставлять монтажный инструмент, гайки, болты, шайбы внутри ячейки выключателя.

7.3 Подача питания

Проверить соответствие характеристики сети подаваемых на независимый, минимальный, блокировочный расцепители, двигательный привод, электромагнит включения, микропроцессорный модуль их характеристикам (указанным на табличках узлов).

7.4 Обслуживание

Необходимо производить своевременное обслуживание, соблюдать периодичность смазывания узлов указанными смазками. Данные выключатели имеют компактную модульную конструкцию, удобное управление, высокие технические характеристики, различные способы установки и монтажа проводников.

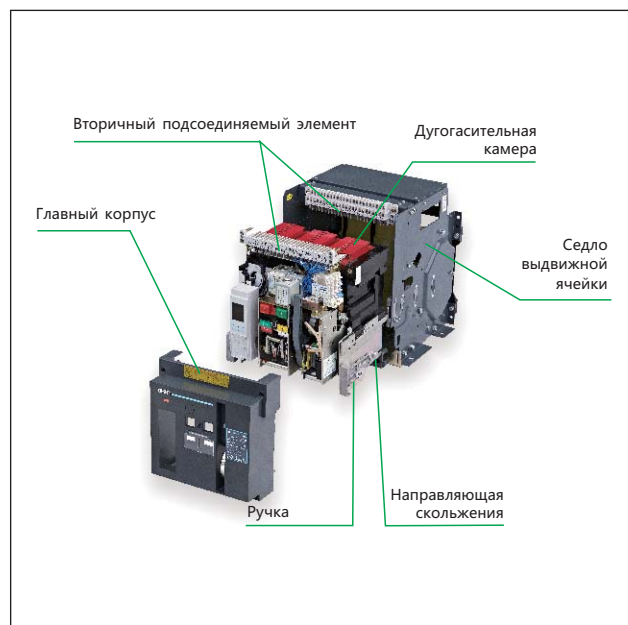

При включении питания вторичной цепи, электроприводной механизм может автоматически сохранять энергию до тех пор, пока не прозвучит щелчок, и на панели не появится сообщение о сохранении энергии.

В противном случае, 6 раз нажмите на рукоятку сохранения энергии до тех пор, пока не прозвучит щелчок, и на панели не появится сообщение о сохранении энергии.

Операцию закрытия можно выполнить либо при помощи замыкающего электромагнита, либо кнопкой ручного закрытия.



8. Рекомендации по выбору шин

Inm(A)		NA1-1000X					NA1-2000X					NA1-3200X				NA1-4000X		NA1-6300X			
In(A)		200	400	630	800	1000	630	800	1000	1250	1600	2000	2000	2500	2900	3200	4000/3P	4000/4P	4000	5000	6300
Шины	Толщина,мм	5	5	5	6	8	5	6	8	10	12	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10
	Ширина,мм	30	30	40	50	50	60	60	60	60	60	60	100	100	100	100	120	120	100	100	100
	Число шин	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	4	4	4	4	5	7	8

Примечание: технические характеристики в таблице получены при температуре окружающей среды воздушного автоматического выключателя 40°C при его открытой установке; это соответствует технической спецификации медных силовых шин, настроенных под тепловые условия в соответствии со стандартом IEC/EN60947-2.

9. Отключение электропитания

Inm(A)		NA1-1000X					NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH					NA1-3200X/NA1-3200XN			NA1-4000X		NA1-6300X/NA1-6300XN			
In(A)		200	400	630	800	1000	630	800	1000	1250	1600	2000	2000	2500	3200	4000/3P	4000/4P	4000	5000	6300
Отключение электропитания (Вт)	Тип ячейки	40	101	123	110	171	70	110	172	268	440	530	384	600	737	921	-	575	898	1426
	Фиксированный тип	33	85	107	94	146	34.4	50	78	122	200	262	200	312	307	450	-	-	-	-





10. Характеристика интеграла отключения I²t



11. Коррекция температурной компенсации

Стандарт	Температура окружающей среды	NA1-1000X					NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH					NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X			NA1-6300X/NA1-6300XN				
		200	400	630	800	1000	630	800	1000	1250	1600	2000	2000	2500	3200	4000	4000	5000	6300
IEC/EN60947-2	40°C	200	400	630	800	1000	630	800	1000	1250	1600	2000	2000	2500	3200	4000	4000	5000	6300
	45°C	195	395	623	790	985	630	800	1000	1250	1600	2000	2000	2500	3200	3800	4000	5000	6000
	50°C	192	384	605	768	960	630	800	1000	1250	1600	2000	2000	2500	3200	3600	4000	5000	5600
	55°C	182	328	584	725	924	630	800	1000	1250	1500	1900	2000	2300	3000	3400	4000	4800	5400
	60°C	174	248	548	696	870	610	800	1000	1150	1300	1800	2000	2200	2800	3200	4000	4800	5200
	65°C	163	192	500	620	810	610	800	1000	1150	1300	1650	2000	2200	2600	3200	4000	4800	5100
	70°C	150	170	473	600	750	473	640	750	938	1200	1400	1760	2000	2208	2520	3480	4000	4221

Примечание: значения номинальных токов при температуре 40°C и выше

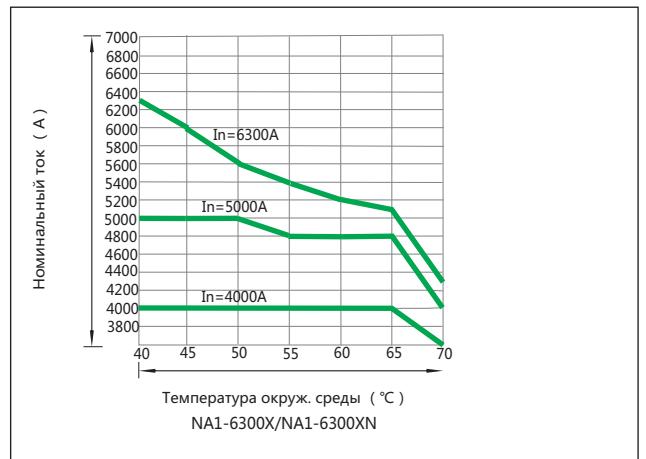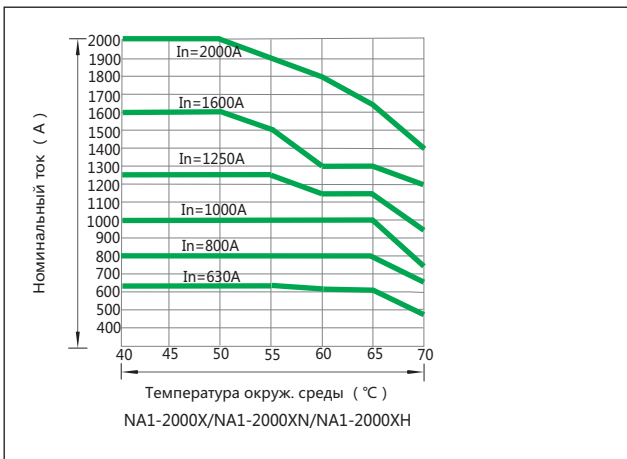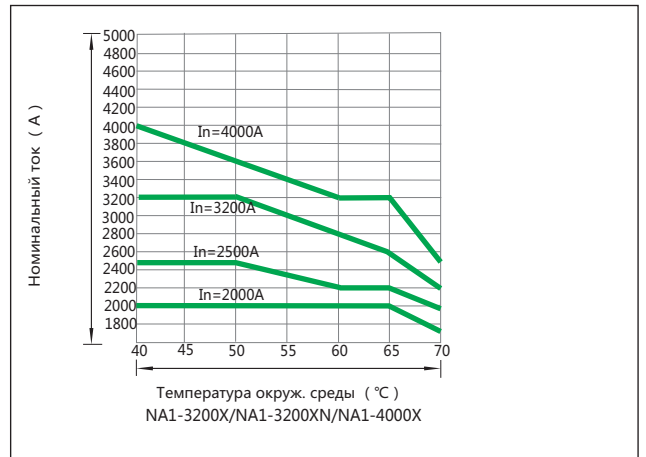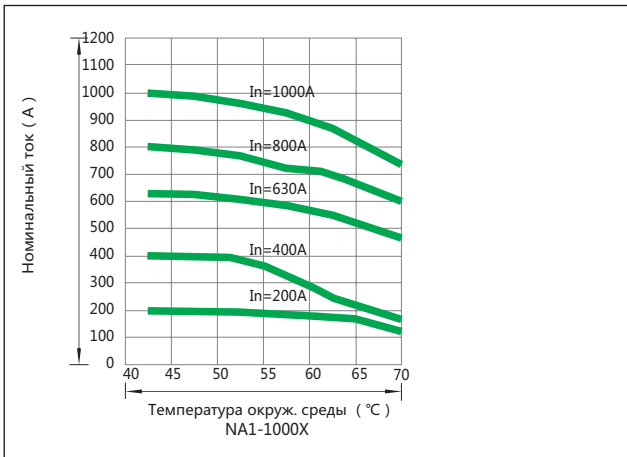

12. Рекомендации по координации

Мощность трансформатора, кВА x количество трансформаторов	Номинальный ток трансформатора In (A)	Ток короткого замыкания в главной цепи (кА)	Необходимая отключающая способность вводного выключателя (кА)
1×250	360	9	9
2×250	360	9	9
3×250	360	9	18.5
1×315	455	11.4	11.4
2×315	455	11.4	11.4
3×315	455	11.4	22.7
1×400	578	14.4	14.4
2×400	578	14.4	14.4
3×400	578	14.4	28.8
1×500	722	18	18
2×500	722	18	18
3×500	722	18	36.1
1×630	910	22.7	22.7
2×630	910	22.7	22.7
3×630	910	22.7	44.5
1×800	1154	19.3	19.3
2×800	1154	19.3	19.3
3×800	1154	19.3	38.5
1×1000	1444	24	24
2×1000	1444	24	24
3×1000	1444	24	48.1
1×1250	1805	30	30
2×1250	1805	30	30
3×1250	1805	30	60.1
1×1600	2310	36.5	36.5
2×1600	2310	36.5	36.5
3×1600	2310	36.5	73
1×2000	2887	48.2	48.2
2×2000	2887	48.2	48.2
3×2000	2887	48.2	96.3
1×3150	3608	75.8	75.8
2×3150	3608	75.8	75.8
1×2500	4550	60	60
2×2500	4550	60	60

Тип воздушного автоматического выключателя	Количество и размер шин (n×W×T)	Необходимая отключающая способность выключателя на фидерах, кА	Рекомендуемые фидерные выключатели
NA1-1000X-400 NA1-1000X-400 NA1-1000X-400	2×(5×30)	9 18.5 27.5	NA1, NM8
NA1-1000X-630 NA1-1000X-630 NA1-1000X-630	2×(5×40)	11.4 22.7 34.1	NA1, NM8
NA1-1000X-630 NA1-1000X-630 NA1-1000X-630	2×(5×40)	14.4 28.8 43.2	NA1, NM8
NA1-1000X-800 NA1-1000X-800 NA1-1000X-800	2×(6×50)	18 36.1 54.1	NA1, NM8
NA1-1000X-1000 NA1-1000X-1000 NA1-2000X-1000	2×(8×50)	22.7 44.5 67.2	NA1, NM8
NA1-2000X-1250 NA1-2000X-1250 NA1-2000X-1250	2×(10×60)	19.3 38.5 57.8	NA1, NM8
NA1-2000X-1600 NA1-2000X-1600 NA1-2000X-1600	2×(12×60)	24 48.1 72.1	NA1, NM8
NA1-2000X-2000 NA1-2000X-2000 NA1-2000X-2000	3×(10×60)	30 60.1 90.1	NA1, NM8
NA1-3200X-2500 NA1-3200X-2500 NA1-3200X-2500	2×(10×100)	36.5 73 109.5	NA1, NM8
NA1-3200X-3200 NA1-3200X-3200 NA1-3200X-3200	4×(10×100)	48.2 96.3 144.5	NA1, NM8
NA1-6300X-4000 NA1-6300X-4000	4×(10×120)	75.8 151.6	NA1, NM8
NA1-6300X-5000 NA1-6300X-5000	7×(10×100)	60 120	NA1, NM8

13. Селективная защита

13.1 Обеспечение селективности между выключателями NM8 и NA1(X)

			Тип выключателя	NA1-2000X			
Нижестоящий		Вышестоящий	Номинальный ток (А)	630	800	1000	1250
			Рекомендуемое значение тока срабатывания 8In (кА)	5.04	6.4	8	10
			Диапазон регулировки тока срабатывания(кА)	0.63~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
			Регулируемые значения задержки срабатывания (с)	0.1, 0.2, 0.3, 0.4			
			Предельное время**, с	0.06, 0.14, 0.23, 0.35			
Тип	Номин. ток (А)	Величина тока отсечки расцепителя (кА)					
NM8-125 NM8S-125	16	0.16 0.19 *		0.63~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
				0.63~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
	20	0.2 0.24 *		0.63~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
				0.63~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
	25	0.25 0.30 *		0.63~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
				0.63~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
	32	0.32 0.38 *		0.63~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
				0.63~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
	40	0.40 0.48 *		0.63~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
				0.6624~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
50	0.50 0.60 *		0.69~9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75	
			0.828~9.45	0.828~12	1~15	1.25~18.75	
63	0.63 0.75 *		0.8694~9.45	0.8694~12	1~15	1.25~18.75	
			1.035~9.45	1.035~12	1.035~15	1.25~18.75	
80	0.80 0.96 *		1.104~9.45	1.104~12	1.104~15	1.25~18.75	
			1.325~9.45	1.325~12	1.325~15	1.325~18.75	
100	1.0 1.20 *		1.38~9.45	1.38~12	1.38~15	1.38~18.75	
			1.656~9.45	1.656~12	1.656~15	1.656~18.75	
125	1.25 1.5 *		1.725~9.45	1.725~12	1.725~15	1.725~18.75	
			2.07~9.45	2.07~12	2.07~15	2.07~18.75	
NM8-250 NM8S-250	100	1.0 1.2 *		1.38~9.45	1.38~12	1.38~15	1.38~18.75
				1.656~9.45	1.656~12	1.656~15	1.656~18.75
	160	1.6 1.92 *		2.208~9.45	2.208~12	2.208~15	2.208~18.75
				2.65~9.45	2.65~12	2.65~15	2.65~18.75
200	2.0 2.4 *		2.76~9.45	2.76~12	2.76~15	2.76~18.75	
			3.312~9.45	3.312~12	3.312~15	3.312~18.75	
250	2.5 3.0 *		3.45~9.45	3.45~12	3.45~15	3.45~18.75	
			4.14~9.45	4.14~12	4.14~15	4.14~18.75	

Примечание:* - исполнения для защиты электродвигателей.

			Тип выключателя	NA1-2000X				
Нижестоящий			Вышестоящий	Номинальный ток (А)	630	800	1000	1250
				Рекомендуемое значение тока срабатывания 8In (кА)	5.04	6.4	8	10
				Диапазон регулировки тока срабатывания (кА)	0.63 ~ 9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75
				Регулируемые значения задержки срабатывания (с)	0.1, 0.2, 0.3, 0.4			
				Предельное время**, с	0.06, 0.14, 0.23, 0.35			
Тип	Номин. ток (А)	Величина тока отсечки расцепителя (кА)						
NM8-630 NM8S-630	250	2.5			3.45~9.45	3.45~12	3.45~15	3.45~18.75
		3.0 *			4.14~9.45	4.14~12	4.14~15	4.14~18.75
	315	3.15			4.347~9.45	4.347~12	4.347~15	4.347~18.75
		3.78 *			5.216~9.45	5.216~12	5.216~15	5.216~18.75
350	3.5			4.83~9.45	4.83~12	4.83~15	4.83~18.75	
	4.2 *			5.796~9.45	5.796~12	5.796~15	5.796~18.75	
400	4.0			5.52~9.45	5.52~12	5.52~15	5.52~18.75	
	4.8 *			6.624~9.45	6.624~12	6.624~15	6.624~18.75	
500	5.0			6.9~9.45	6.9~12	6.9~15	6.9~18.75	
	6.0 *			8.28~9.45	8.28~12	8.28~15	8.28~18.75	
NM8S-630	630	6.3			8.694~9.45	8.694~12	8.694~15	8.694~18.75
		7.56 *				10.44~12	10.44~15	10.44~18.75
630	6.3				8.694~12	8.694~15	8.694~18.75	
	7.56 *				10.44~12	10.44~15	10.44~18.75	
700	7.0				9.66~12	9.66~15	9.66~18.75	
	8.4 *				11.59~12	11.59~15	11.59~18.75	
NM8-1250 NM8S-1250	800	8.0				11.04~12	11.04~15	11.04~18.75
		9.6 *					13.25~15	13.25~18.75
1000	10					13.8~15	13.8~18.75	
	12 *						16.56~18.75	
1250	12.5						17.25~18.75	
	15.0 *							

Примечание:* - исполнения для защиты электродвигателей.

		NA1-3200X			NA1-4000X	NA1-6300X		
1600	2000	2000	2500	3200	4000	4000	5000	6300
12.8	16	16	20	25.6	32	32	40	50.4
1.6~24	2~30	2~30	2.5~37.7	3.2~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
0.1, 0.2, 0.3, 0.4								
0.06, 0.14, 0.23, 0.35								
3.45~24	3.45~30	3.45~30	3.45~37.7	3.45~48	4~60	4~60	5~75	6.3~94.5
4.14~24	4.14~30	4.14~30	4.14~37.7	4.14~48	4.14~60	4.14~60	5~75	6.3~94.5
4.347~24	4.347~30	4.347~30	4.347~37.7	4.347~48	4.347~60	4.347~60	5~75	6.3~94.5
5.216~24	5.216~30	5.216~30	5.216~37.7	5.216~48	5.216~60	5.216~60	5.216~75	6.3~94.5
4.83~24	4.83~30	4.83~30	4.83~37.7	4.83~48	4.83~60	4.83~60	5~75	6.3~94.5
5.796~24	5.796~30	5.796~30	5.796~37.7	5.796~48	5.796~60	5.796~60	5.796~75	6.3~94.5
5.52~24	5.52~30	5.52~30	5.52~37.7	5.52~48	5.52~60	5.52~60	5.52~75	6.3~94.5
6.624~24	6.624~30	6.624~30	6.624~37.7	6.624~48	6.624~60	6.624~60	6.624~75	6.624~94.5
6.9~24	6.9~30	6.9~30	6.9~37.7	6.9~48	6.9~60	6.9~60	6.9~75	6.9~94.5
8.28~24	8.28~30	8.28~30	8.28~37.7	8.28~48	8.28~60	8.28~60	8.28~75	8.28~94.5
8.694~24	8.694~30	8.694~30	8.694~37.7	8.694~48	8.694~60	8.694~60	8.694~75	8.694~94.5
10.44~24	10.44~30	10.44~30	10.44~37.7	10.44~48	10.44~60	10.44~60	10.44~75	10.44~94.5
8.694~24	8.694~30	8.694~30	8.694~37.7	8.694~48	8.694~60	8.694~60	8.694~75	8.694~94.5
10.44~24	10.44~30	10.44~30	10.44~37.7	10.44~48	10.44~60	10.44~60	10.44~75	10.44~94.5
9.66~24	9.66~30	9.66~30	9.66~37.7	9.66~48	9.66~60	9.66~60	9.66~75	9.66~94.5
11.59~24	11.59~30	11.59~30	11.59~37.7	11.59~48	11.59~60	11.59~60	11.59~75	11.59~94.5
11.04~24	11.04~30	11.04~30	11.04~37.7	11.04~48	11.04~60	11.04~60	11.04~75	11.04~94.5
13.25~24	13.25~30	13.25~30	13.25~37.7	13.25~48	13.25~60	13.25~60	13.25~75	13.25~94.5
13.8~24	13.8~30	13.8~30	13.8~37.7	13.8~48	13.8~60	13.8~60	13.8~75	13.8~94.5
16.56~24	16.56~30	16.56~30	16.56~37.7	16.56~48	16.56~60	16.56~60	16.56~75	16.56~94.5
17.25~24	17.25~30	17.25~30	17.25~37.7	17.25~48	17.25~60	17.25~60	17.25~75	17.25~94.5
20.7~24	20.7~30	20.7~30	20.7~37.7	20.7~48	20.7~60	20.7~60	20.7~75	20.7~94.5


13.2 Селективность защиты в NA1

			Тип выключателя	NA1-2000X					
Нижестоящий		Вышестоящий	Номинальный ток (А)	630	800	1000	1250		
			Рекомендуемое значение тока срабатывания 8In (kA)	5.04	6.4	8	10		
			Диапазон регулировки тока срабатывания (kA)	0.63 ~ 9.45	0.8~12	1~15	1.25~18.75		
			Регулируемые значения задержки срабатывания(с)	0.1, 0.2, 0.3, 0.4					
			Предельное время**, с	0.06, 0.14, 0.23, 0.35					
Тип	Номин. ток (А)	Рекомендуемое значение тока срабатывания 12In (kA)							
NA1-2000	400	4.8			6.348~9.45	6.348~12	6.348~15	6.348~18.75	
	630	7.56				9.998~12	9.998~15	9.998~18.75	
	800	9.6					12.696~15	12.696~18.75	
	1000	12						15.87~18.75	
	1250	15							
	1600	19.2							
NA1-3200	2000	24							
	2000	24							
	2500	30							
NA1-4000	3200	38.4							
	3200	38.4							
NA1-6300	4000	48							
	4000	48							
	5000	60							
	6300	75							

Примечание: Селективность может быть обеспечена при условии, что значение выдержки времени на срабатывание вышестоящего выключателя не менее чем в 1,32 превышает значение выдержки нижестоящего выключателя и значения уставки тока срабатывания соответствующим образом отрегулированы.

Микропроцессорные модули серии NA1(X) 14 Функции защиты микропроцессорного модуля

14.1 Микропроцессорный модуль М/Н и ЗМ/ЗН

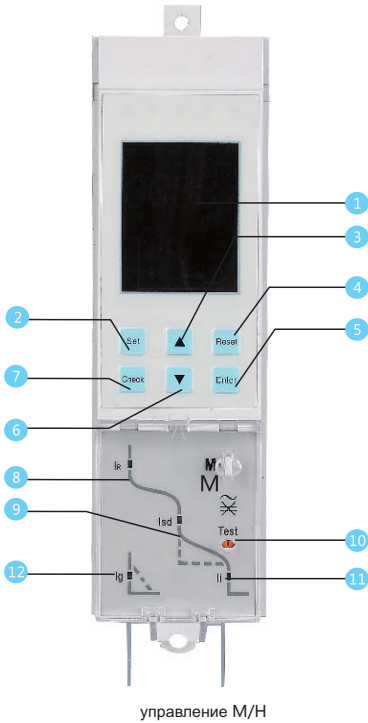

управление М/Н



управление ЗМ/ЗН

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Окно дисплея 2 «Set»
Переключение в меню настроек 3 «Up»
Изменение области, выделенной треугольником или выбранного параметра 4 «Return»
Выход из этого уровня и возврат в верхнее меню или отмена текущего выбранного параметра 5 «Enter»
Вход в следующее меню, направленный текущим элементом, или выбор текущего параметра и сохранение изменения 6 «Down»
Изменение области, выделенной треугольником или выбранного параметра | <ul style="list-style-type: none"> 7 «Check»
Переключение в меню запросов 8 Лампа «IR»
Определение неисправности выдержки долгого времени срабатывания при перегрузке 9 Лампа «Isd»
Определение короткого замыкания / короткой выдержки времени срабатывания 10 «Test»
Кнопка проверки отключения 11 Лампа «Ii»
Мгновенный определение неисправностей короткого замыкания 12 Лампа «Ig»
Асимметричное заземление нейтральной линии определения неисправностей 13 Индикатор аварийного сигнала 14 Коммуникационный индикатор 15 Индикатор пуска |
|--|---|


Примечание: Способ применения контроллера ЗМ/ЗН, см. инструкцию контроллера ЗМ/ЗН

14.2 Интерфейс по умолчанию контроллера ЗМ/ЗН и структура меню

У контроллера ЗМ/ЗН имеется четыре предметных меню и интерфейс по умолчанию:

Предметные меню состоят из 4 частей: меню измерений, меню параметров настройки, меню параметров настройки защиты настройки, меню истории и технического обслуживания.

Интерфейс по умолчанию контроллера ЗМ/ЗН



14.3 Пояснение символов меню контроллера М/Н

14.3.1 Пояснение символов для ссылки


№	символ	пояснение
1	IR= tR=	Настройка длительной выдержки тока, настройка длительной выдержки срабатывания
2	Isd= tsd=	Настройка кратковременной выдержки тока, настройка кратковременной выдержки срабатывания
3	Ig= tg=	Установка тока заземления, установка времени заземления
4	Ii=	Мгновенная настройка тока
5	N=	Настройка параметров защиты нейтральной линии
6	TM	Отключение, смоделированное программным обеспечением
7	TRIP	Отключено
8	RUN	Нормальный пуск
9	SET	Нормально включено: в устанавливаемом состоянии; Мерцание: изменяемый параметр
10	LIN	Состояние хранения
11	Pf 0	Интерфейс настройки защиты
12	GES	Отключение, смоделированное интерфейсом настройки программного обеспечения
13	RLR	Настройка аварийного сигнала или интерфейс запросов
14	SYS	Интерфейс настройки системы (текущая калибровка, настройка частоты ...)
15	DBS	Интерфейс настройки связи контроллера Н-типа
16	DOS	Интерфейс настройки DO (тип Н с функцией DO)
17	FRU	Интерфейс запроса записи об ошибке
18	COU	Интерфейс запроса количества циклов
19	HDF	Интерфейс запроса тепловой мощности
20	DOC	Интерфейс запроса DO состояния
21	H	Данные теплоемкости
22	F--	Номер записи ошибки
23	R--	Номер записи аварийного сигнала
24	Lg L1 L2 L3 LN	Заземление, фазы А, В, С, N
25		Соответствующая светодиодная лампа начнет мигать, указывая на тип неисправности после отключения. При нормальной работе системы светодиодные лампы всегда включены.

14.3.2 Инструкция по эксплуатации и по работе с экраном

Существует четыре состояния: состояние по умолчанию, состояние настройки, состояние запроса и состояние отключения.

① Состояние по умолчанию: состояние по умолчанию также называется состоянием измерения. Все индикаторы неисправности выключены и отображается максимальный фазовый ток. В данном состоянии, если нажата кнопка «▲» или «▼» ток L1, L2, L3 (LN), Lg в свою очередь, может отображаться на экране.


Ниже показан пример:




Интерфейс отображения фазного тока L1

② Состояние настройки: нажмите кнопку «Set» («Установить») в интерфейсе по умолчанию, чтобы войти в интерфейс настройки. В состоянии настройки могут быть запрошены или изменены параметры текущей защиты, значение предварительной аварийной сигнализации при перегрузке, пороговое значение аварийного сигнала заземления и время выдержки. Отключение можно смоделировать при помощи программного обеспечения. В данном состоянии можно нажать кнопку «▲» или «▼» для добавления или удаления значения, при мигании лампы «SET». Не забудьте нажать кнопку «Enter» («Ввод»), чтобы сохранить данные после настройки.

Пример 1 изменения долгого времени выдержки показан ниже:

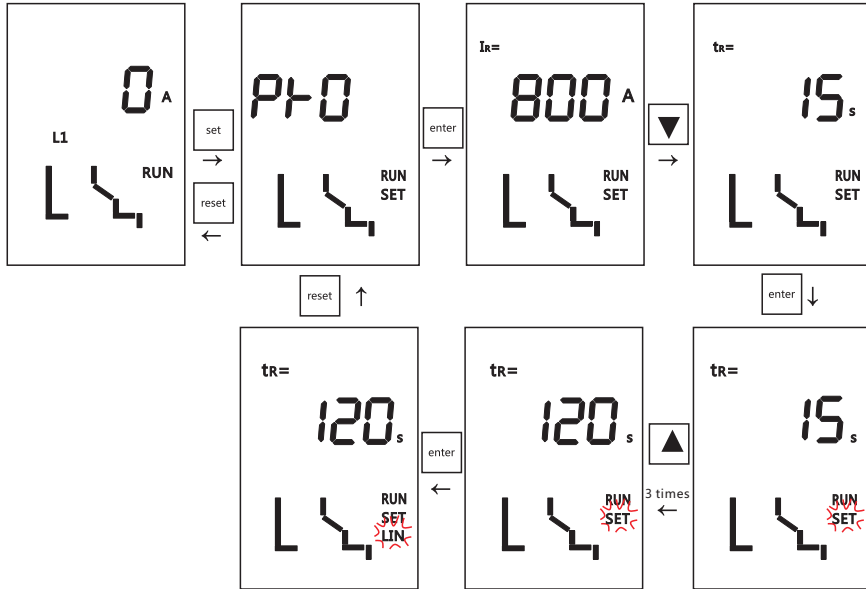

Пример 2 короткого времени выдержки отключения, моделируемого программным обеспечением, показан ниже:

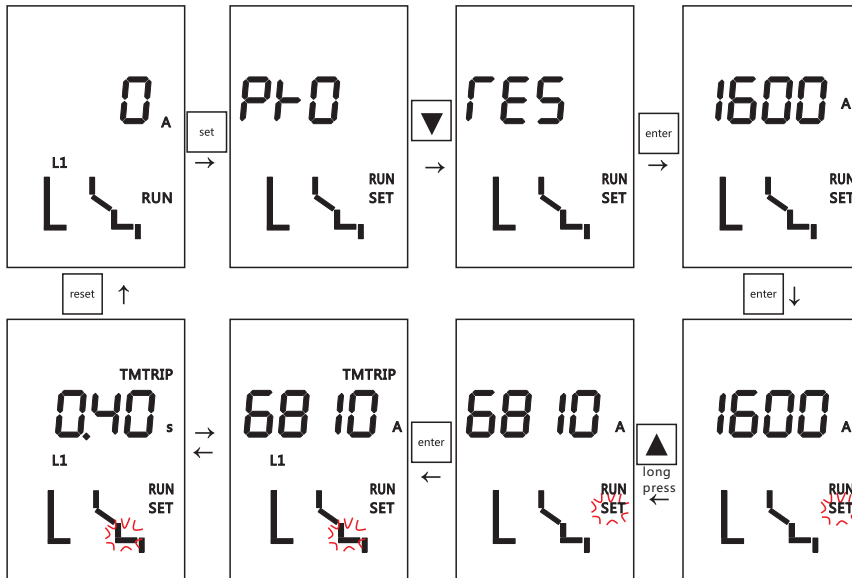


Пример 3 установки порогового тока аварийного сигнала заземления показан ниже




③ Состояние запроса: нажмите кнопку «Check» («Проверка») в интерфейсе по умолчанию, чтобы войти в интерфейс запроса. В состоянии запроса могут быть запрошены последние 8 записей ошибок, последние 8 записей аварийного сигнала, время работы выключателя, запись количества циклов и тепловая мощность.
Пример 4 запроса второй ошибки показан ниже:




③ Состояние запроса: нажмите кнопку «Check» («Проверка») в интерфейсе по умолчанию, чтобы войти в интерфейс запроса. В состоянии запроса могут быть запрошены последние 8 записей ошибок, последние 8 записей аварийного сигнала, время работы выключателя, запись количества циклов и тепловая мощность. Пример 4 запроса второй ошибки показан ниже:

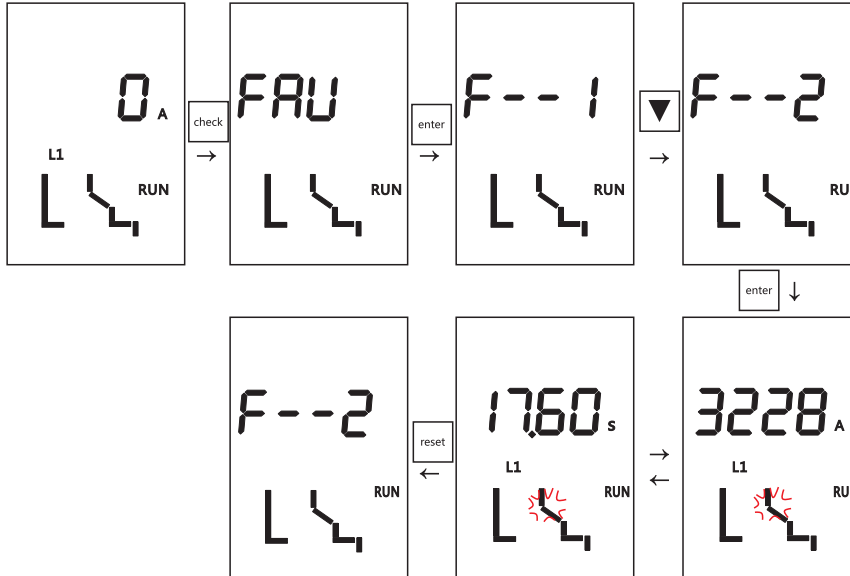


Пример 5 запроса записи первого аварийного сигнала показан ниже:

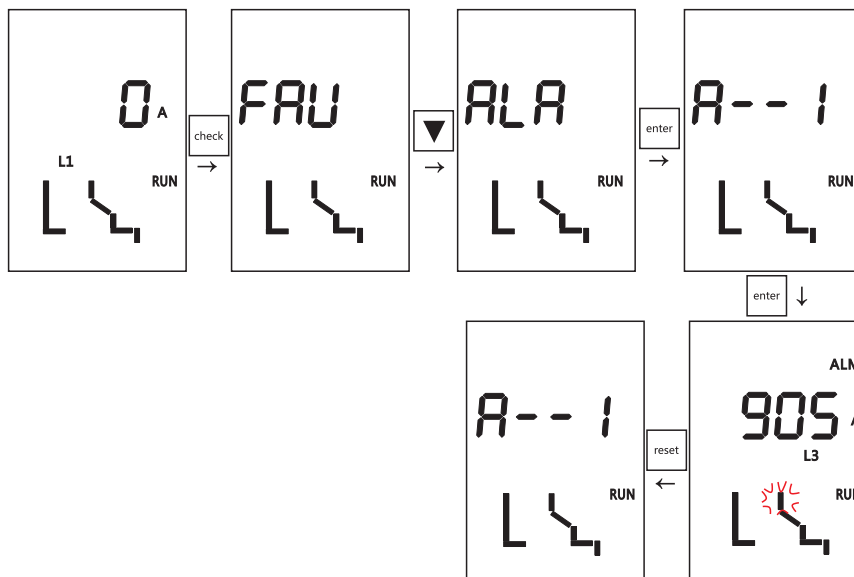


Пример 6 запроса времени работы выключателя и записи количества циклов показан ниже:

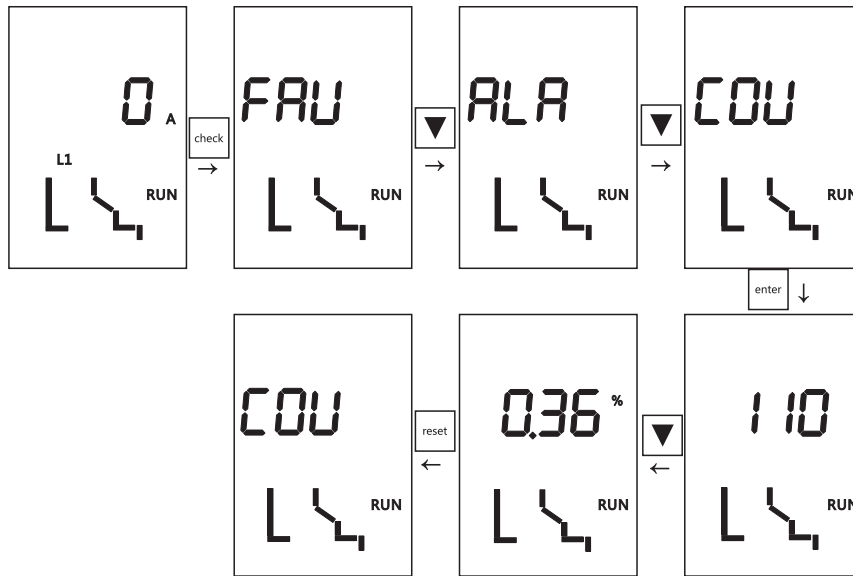

Пример 7 запроса данных теплоемкости после отключения показан ниже:

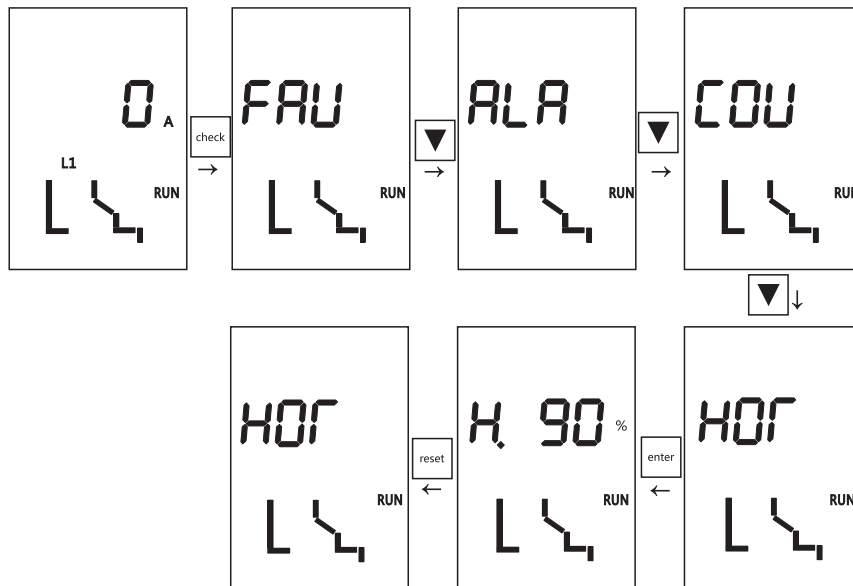

④ Состояние отключения: Для возврата интерфейса по умолчанию после отключения при ошибке необходимо нажать кнопку «Return» («Назад»).



Для моделирования мгновенного отключения нажмите кнопку «Test» («Тест»).




14.3.3 Список функций контроллера

Тип М	Тип Н
1 Защита от перегрузки по току (перегрузка, короткая задержка, мгновенное отключение, заземление); векторная сумма режима заземления 2 Защита нейтральной линии 3 Измерение тока 4 Две проверочные функции: (1) Проверка мгновенного отключения, смоделированная механической кнопкой (2) Другие проверки отключения, смоделированные программным обеспечением 5 Восемь записей ошибки 6 Восемь записей аварийного сигнала 7 Защита MCR 8 Записи рабочих циклов 9 Данные теплоемкости 10 Предварительная аварийная сигнализация при перегрузке	1 Защита от перегрузки по току (перегрузка, короткая задержка, мгновенное отключение, заземление); векторная сумма режима заземления. 2 Защита нейтральной линии 3 Измерение тока 4 Две проверочные функции: (1) Проверка мгновенного отключения, смоделированная механической кнопкой (2) Другие проверки отключения, смоделированные программным обеспечением 5 Восемь записей ошибки 6 Восемь записей аварийного сигнала 7 Защита MCR 8 Записи рабочих циклов 9 Данные теплоемкости 10 Предварительная аварийная сигнализация при перегрузке 11 Функция коммуникации Протокол MODBUS 12 четыре функции DO (опционно)
Тип 3М	Тип 3Н
1 Включены все функции контроллера типа М 2 НМІ: 128*64 ЖКД	1 Включены все функции контроллера типа 3М 2 Измерение напряжения и защита 3 Измерение частоты и защита 4 Измерение мощности и защита 5 Электрическая энергия, коэффициент мощности, измерение гармоник 6 Функция коммуникации Протокол MODBUS 7 Функция DI/DO

14.4 Технические спецификации характеристик
 14.4.1 Время-токовые характеристики

Время-токовые характеристики

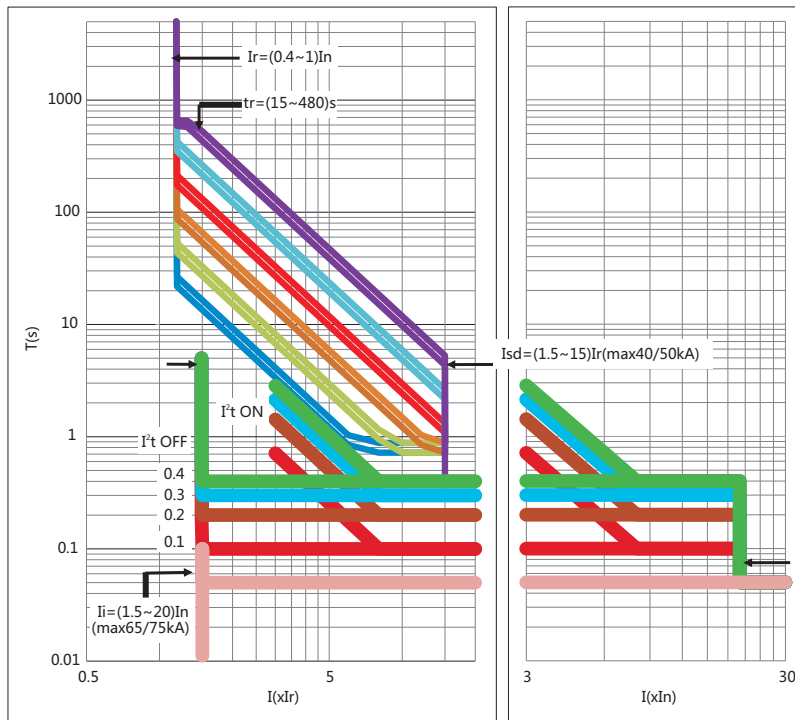

14.4.2 Защита с длительной выдержкой времени срабатывания при перегрузке
 Эксплуатационные характеристики

Регулируемый ток (IR)	Погрешность	Ток	Время срабатывания, с							Погрешность по времени
(0.4~1)In+ Выкл.	±10%	≤1.05Ir	> 2 ч без отключения							
		> 1.3Ir	<1 ч с отключением							
		1.5Ir(время настройки)	15	30	60	120	240	480	±10%	
		2.0Ir	8.4	16.9	33.7	67.5	135	270	±10%	
Перегрузка фазы N и Характеристика сверхтока			100% или 50% (Применимо к 3P+N или 4P)							

14.3 Защита с маленькой выдержкой времени при коротком замыкании

Защита с маленькой выдержкой времени при коротком замыкании имеет два режима. Один из них - это обратное время и определенное время защиты. $I^2Tsd = (8Ir)^2tsd$ работает при низком уровне тока. В данной формуле, I – фактический ток, Tsd – фактическое время отключения, tsd – настройка времени выдержки отключения. Когда I превышает значение дольше установленного времени, но находится ниже 8Ir, контроллер будет работать в соответствии с кривой характеристики защиты от сверхтоков. Когда I превышает как инвертированное время, так и 8Ir, контроллер будет работать в соответствии с временем определенной защиты. Другая - защита определенного времени, а установленное время - 0.11 с, 0.21 с, 0.31 с и 0.41 с. Когда I превышает Isd, но находится ниже Ii, контроллер будет работать в соответствии с определенным временем защиты.

Эксплуатационные характеристики

Регулируемый ток (IR)	Погрешность	Ток	Время срабатывания, с							Погрешность по времени
(1.5~15)Ir+ Выкл.	±10%	≤0.9Isd	При отсутствии отключения 2tsd							
		> 1.1Isd	При выдержке отключения 2tsd							
		tsd	0.1	0.2	0.3	0.4			±15%	
		Возвратное время	0.06	0.14	0.25	0.33			±15%	

Примечание: а. При рамке I (Inm=3200A, 4000A) микропроцессорного контроллера, Isd не должен превышать 40 КА.
 б. При рамке III (Inm=6300) микропроцессорного контроллера, Isd не должен превышать 50 КА.
 с. При tsd 0,1 с или 0,2 с, допустимая временная ошибка ±0,040 с.

14.4.4 Мгновенная защита

Время отключения мгновенной защиты должно быть менее 100 мс. при мгновенной защите не должно быть менее 100 мс.
 Эксплуатационные характеристики


Регулируемый ток (IR)	Допуск	Ток	Погрешность по времени
(1.5~20)In+ ВЫКЛ.	±15%	≤0.85Ii	При отсутствии отключения 0.2 с
		> 1.15Ii	При отключении 0.2 с

Примечание: а. При рамке I (Inm=2000A) микропроцессорного контроллера, Ii не должен превышать 50 КА.
 б. При рамке II (Inm=3200 A, 4000 A) микропроцессорного контроллера, Ii не должен превышать 65 КА.
 в. При рамке III (Inm=6300) микропроцессорного контроллера, Ii не должен превышать 75 КА.

14.4.5 Защита от короткого замыкания на землю

Защита от короткого замыкания на землю обладает определенными временными характеристиками. Ниже показано время выдержки при ошибке.

Время-токовые характеристики

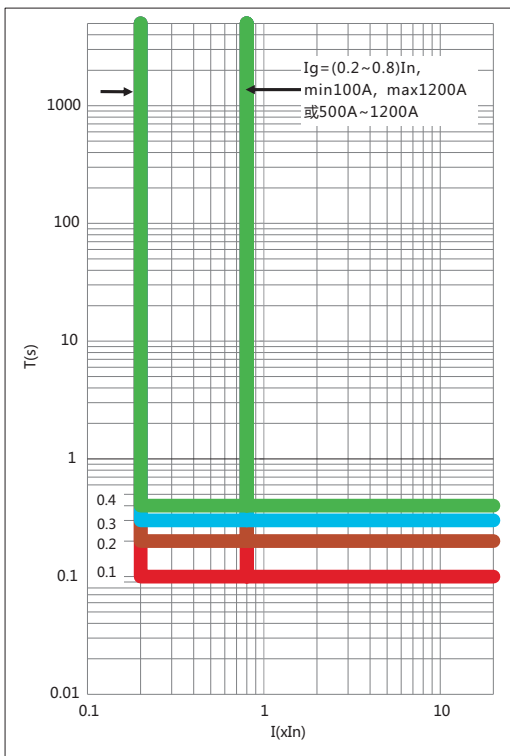

Эксплуатационные характеристики однофазного защитного заземления

Погрешность по времени


Регулируемый ток (IR)	Погрешность	Ток	Время срабатывания, с				Временной допуск
Inm=1000/2000 , (0.2~0.8)In+ ВЫКЛ. Inm=3200/4000/6300, (500~1200)A+ ВЫКЛ.	10%	≤0.9Ig	При отсутствии отключения 2tg				
		> 1.1Ig	При отключении tg±0.032 с или tg(1±25%)				
		tg	0.1	0.2	0.3	0.4	±15%
		Возвратное время	0.06	0.14	0.25	0.33	±15%

Примечание: а. При tg 0.1 с или 0.2с временная допустимая ошибка составляет ±0.040 с;
 б. При Inm 1000 A, Ig должно превышать 100 A. При Inm 2000 A, Ig не должно превышать 1200 A.
 в. При Inm 3200 A, 4000 A или 6300 A, Ig должно быть между 500 A и 1200 A.

Однофазная защита обычно используется в системе заземления с нейтральной точкой. В контроллере имеется два разных режима защиты: режим векторной суммы и режим внешнего трансформатора.


В трехфазной трехпроводной системе с использованием трехполюсного выключателя без внешнего трансформатора сигнал замыкания на землю поступает из трехфазной векторной суммы тока. Эксплуатационная характеристика - это определенная временная защита.

Режим ЗРТ

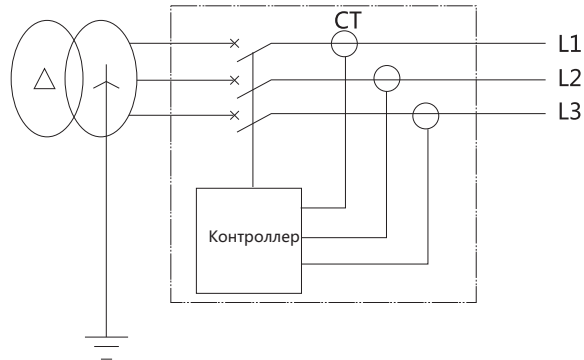


В трехфазной четырехпроводной системе с использованием 4-полюсного выключателя без внешнего трансформатора сигнал замыкания на землю поступает от трехфазного тока и суммы вектора тока полюса N. Эксплуатационная характеристика - это определенная временная защита

Режим 4РТ

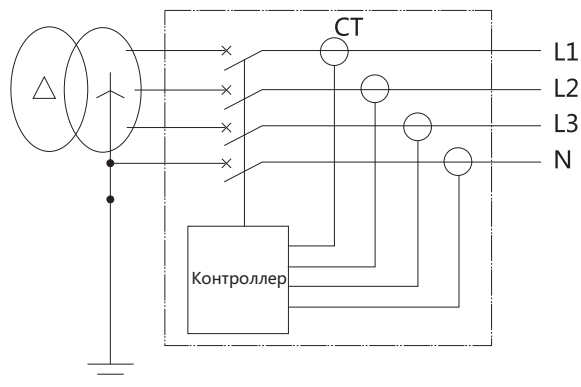

В трехфазной четырехпроводной системе с использованием трехполюсного выключателя с внешним трансформатором полюса N сигнал замыкания на землю поступает от трехфазной и векторной суммы тока полюса N. Эксплуатационная характеристика - это определенная временная защита.

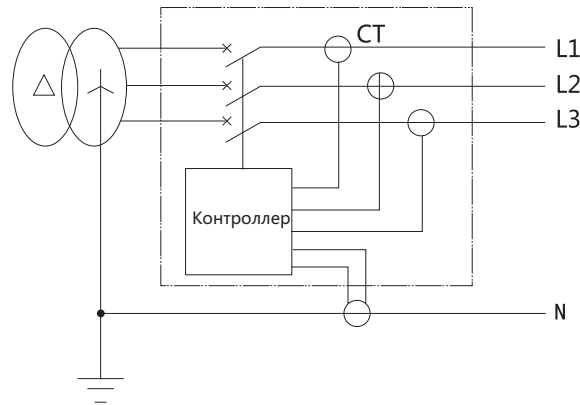

Примечание:

- ① Внешний трансформатор полюса N (подключенный к клемме 6, 7 для NA1-1000, подключенный к клемме 25, 26 для NA1-2000-6300). Провод по умолчанию длиной 2 метра.
- ② Защитное заземление в режиме ЗРТ может использоваться только в балансировочной нагрузке. Оно должно быть выключено или должно быть задано значение выше допустимого тока небаланса, когда нагрузка в состоянии небаланса или может работать контроллер.
- ③ Расстояние между внешним трансформатором и выключателем должно быть менее 5 м в режиме (3P + N) T. Если свинцовый провод наружного трансформатора должен быть длиннее 2 метров, при заказе следует соблюдать особые требования.

15. Комплектующие

15.1 Расцепитель минимального напряжения

Расцепитель минимального напряжения препятствует включению без подачи электропитания.

Он бывает как мгновенный и с выдержкой времени срабатывания.

Выдержка времени 1 с, 3 с, 5 с, 7 с фиксирована для NA1-1000; 1 с, 3 с, 5 с фиксированы для NA1-2000, 3200, 4000, 6300.

В пределах 1/2 диапазона выдержки времени срабатывания автоматический выключатель не отключается, когда напряжение питания восстанавливается и превышает 85% U_e .

Техническая характеристика



Тип	NA1-1000X	NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XN/NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X/NA1-6300X/NA1-6300XN
Исполнения по напряжению $U_s(V)$	230, 400 В перем. тока	400, 230, 127 В перем. тока 220, 110 В пост. тока
Напряжения срабатывания (В)	(0.35-0.7) U_s	
Напряжения включения (В)	(0.85-1.1) U_s	
Напряжение препятствия включению (В)	$\leq 0.35U_s$	
Потребляемая мощность	20 ВА	48 ВА
		48 Вт

Оptionальная конфигурация: Расцепитель минимального напряжения с режимом всасывания, это устройство может заменить обычное, оно может предотвратить неправильную работу механизма.

Перед тем, как включить автоматический выключатель, убедитесь, что источник питания подключен к расцепителю минимального напряжения.

15.2 Независимый расцепитель

Независимый расцепитель может выполнять дистанционное управление для размыкания автоматического выключателя.

Техническая характеристика



Тип	NA1-1000X		NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH/NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X/NA1-6300X/NA1-6300XN		
Исполнения по напряжению Us(В)	230, 400 В перем. тока	220, 110 В пост. тока	400, 230, 127 В перем. тока		220, 110 В пост. тока
Напряжения срабатывания (В)	(0.7-1.1)Us				
Потребляемая мощность	56 ВА	250Вт	300 ВА	132 В	70 В
Время срабатывания	(50±10) мс	(50±10) мс	(30~50) мс	(30~50) мс	

Необходима длительная выдержка времени перед повторным срабатыванием расцепителя

15.3 Электромагнит включения

После завершения взвода механизма двигателем приводом, электромагнит включает выключает



Тип	NA1-1000X		NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH/NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X/NA1-6300X/NA1-6300XN		
Исполнения по напряжению Us(В)	230, 400 В перем. тока	220, 110 В пост. тока	400, 230, 127 В перем. тока		220, 110 В пост. тока
Напряжения срабатывания (В)	(0.85-1.1)Us				
Потребляемая мощность	56 ВА	250 Вт	300 ВА	132 Вт	70 Вт
Время срабатывания	(50±10) мс	(50±10) мс	≤70 мс	≤70 мс	

Необходима длительная выдержка времени перед повторным срабатыванием расцепителя

15.4 Механизм взвода - двигательный привод

С помощью двигательного привода, включение и отключение выключателя может выполнено автоматически и дистанционно, в том числе автовзвод после операций включения и отключения.

Кроме двигательного, возможен также взвод механизма посредством рукоятки.

Техническая характеристика



Тип	NA1-1000X		NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XH/NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X/NA1-6300X/NA1-6300XN	
Исполнения по напряжению Us(В)	AC230, 400	DC220, 110	AC400, 230, 127	DC220, 110
Диапазон рабочего напряжения (В)	(0.85-1.1)Us			
Потребляемая мощность	90 Вт	90 Вт	85/110/150 Вт	85/110/150 Вт
Время взвода	<4 с	<4 с	<5 с	<5 с
Частота оперирования	Не более 3 раз в минуту			

15.5 Вспомогательный контакт

Стандартная модель: 4NO / 4NC и 6NC.

Техническая характеристика




Тип	NA1-1000X			NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XN/NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X/NA1-6300X/NA1-6300XN		
	230 В перем. тока	400 В перем. тока	220 В пост. тока	230 В перем. тока	400 В перем. тока	220 В пост. тока
Значение теплового тока I _{th} (A)	10	6	0.5	6	6	6
Коммутируемая мощность	300 ВА	100 ВА	60 Вт	300 ВА	300 ВА	60 Вт

NA1-1000X			NA1-2000X/NA1-2000XN/NA1-2000XN/NA1-3200X/NA1-3200XN/NA1-4000X/NA1-6300X/NA1-6300XN		
Категория	Напряжение	Ток	Категория	Напряжение	Ток
AC-15	230 В перем. тока	1.3 А	AC-15	230 В перем. тока	1.3 А
	400 В перем. тока	0.25 А		400 В перем. тока	0.75 А
DC-13	110 В пост. тока	0.55 А	DC-13	110 В пост. тока	0.55 А
	220 В пост. тока	0.27 А		220 В пост. тока	0.27 А

15.6 Дверная рама

Устанавливается на двери распределительной камеры для герметизации распределительной ячейки и обеспечения класса защиты IP40 (стационарного типа и выдвижного типа).

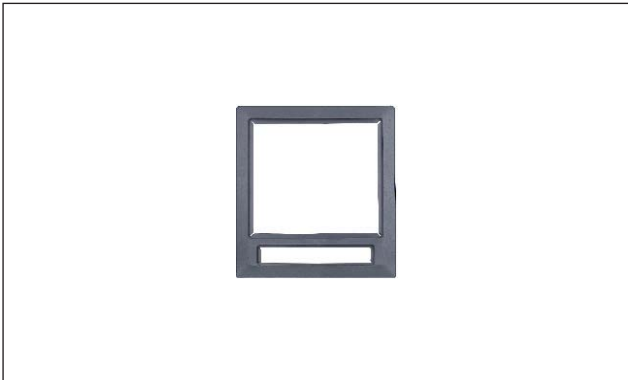

15.7 Межфазные перегородки

Устанавливается между силовыми шинами для увеличения расстояния пути утечки.



15.8 Прозрачный экран (NA1-2000) (опционно)

Маленькая дверка, установленная на дверной раме камеры, согласно с классом защиты IP54. Подходит для автоматического выключателя стационарного выдвижного типа и переключателя нагрузки.



15.9 Механизм блокировки положений

Механизм обеспечивает блокировку выключателя выдвижного исполнения в положение «разъединено», «Тест» или «подключено».

15.11 Блокировка замком с ключом

Блокировка замком осуществляется в отключенном состоянии, при этом оператор не может включить выключатель, пока не воспользуется соответствующим ключом.

Замок и ключ применяется пользователем по усмотрению.

Могут использоваться различные замки со своими ключами.

Могут быть использованы три замка с двумя ключами на одном выключателе.


Примечание: перед разблокированием, кнопка отключения должна быть сначала утоплена, повернут ключ для отмыкания.

★ Установка блокирующей системы NA1(X)

1. Элементы блокирующей системы:



2. Последовательность установки

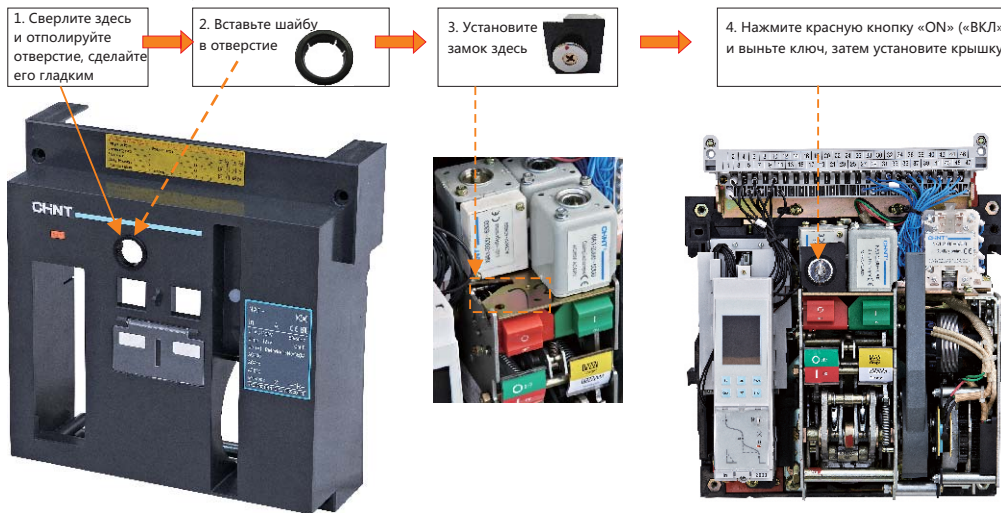

15.11 Тросовый механизм блокировки.

Применяется для взаимоблокирования двух выключателей, установленных вертикально(друг над другом) или горизонтально, трех и четырехполюсных стационарного исполнения.

- a. Расположите тросы так, чтобы угол между ветвями тросов был более 120°
- b. Смажьте маслом тросы
- c. Максимальное расстояние между выключателями должно быть не более 1.5м.




Примечания:

- a. если не достаточно усилия для передачи движения, попробуйте расположить тросы по другому;
- b. попробуйте применить другую смазку для нормальной работы привода блокировки.


15.12 Механическая блокировка на жестких тягах

Обеспечивает взаимоблокировку 2-х вертикально расположенных трех или четырехполюсных выключателей стационарного типа.

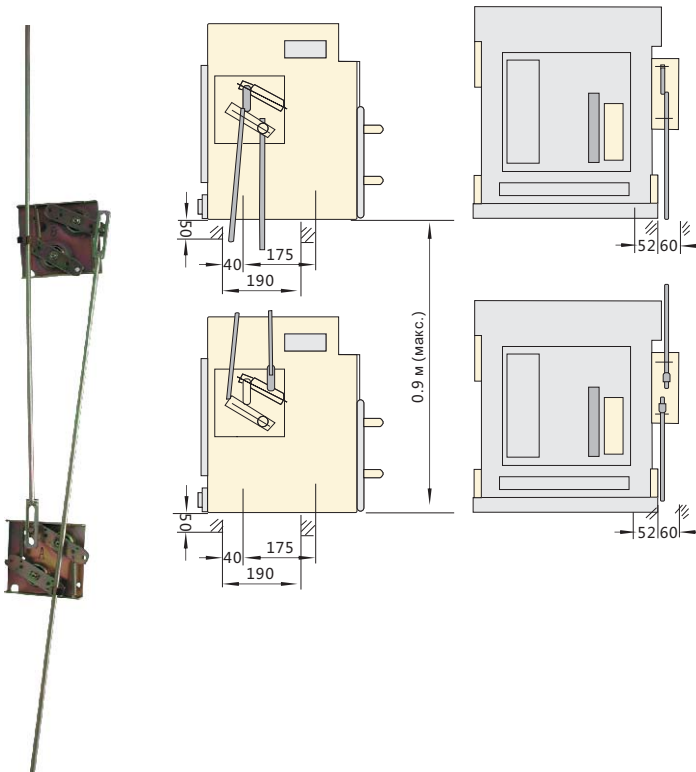

Принципиальная электрическая схема Доступный метод работы

Метод 1: три источника питания предназначены только для одного выключателя



1QF	2QF
0	0
0	1
1	0

16. Основные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Срабатывание (автоматическое отключение)	Срабатывание от перегрузки (Индикатор IL мигает)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте значение отключенного тока и времени на дисплее. 2. Сопоставьте параметры отключения с приложенной нагрузкой. 3. Установите необходимую характеристику в зоне токов перегрузки.. 4. Нажмите кнопку "reset" для возможности повторного включения.
	Срабатывание от короткого замыкания ("Is" или "Ii" мигают)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте значение отключенного ток и времени на дисплее. 2. Устраните, если возможно, причину короткого замыкания. 3. Проверьте настройку защиты от короткого замыкания. 4. Проверьте исправность выключателя. 5. Нажмите кнопку "reset" для возможности повторного включения.
	Срабатывание от замыкания на землю (IG мигает)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте значение отключенного ток и времени на дисплее. 2. Устраните, если возможно, причину замыкания на землю. 3. Установите необходимую характеристику защиты. 4. Нажмите кнопку "reset" для возможности повторного включения.
	Срабатывание расцепителя минимального напряжения: 1. Напряжение питания в цепи менее 70%Ue. 2. Обрыв в цепи питания	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте наличие напряжения питания цепи расцепителя. 2. Установите необходимое напряжение питания, которое должно быть не менее 85%Ue. 3. При необходимости отремонтируйте цепь питания расцепителя.
	Сработала взаимоблокировка	Проверьте коммутационные состояния взаимосблокированных выкл.
Выключатель не включается	Не произведен сброс предыдущего состояния у микропроцесс. модуля	Нажмите кнопку "reset" для возможности повторного включения
	Вспомогательные цепи у выключателя выдвижного исполнения разъединены	Доведите корпус в ячейке до рабочего положения "making" (при сочленении будет услышан щелчек)
	Механизм выключателя не взводится	<p>Проверьте вспомогательные цепи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Напряжение питания двигат. привода должно быть не менее 85%Ue. 2. Проверьте механизм взвода, отремонтируйте при необходимости.
Выключатель не включается	Механизм взаимоблокировки блокирует включение	Проверьте рабочие состояния взаимосблокированных выключателей.
	Включающий электромагнит: 1. Напряжение питания ниже чем 85%Us; 2. Включающий электромагнит поврежден.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Напряжение питания должно быть не менее 85%Us; 2. Замените электромагнит.
Автоматическое срабатывание после включения (Индикатор повреждения мигает)	Мгновенное срабатывание: 1. Включение на КЗ. 2. Уставка по току срабатывания ниже тока нагрузки; 3. Включение на ток перегруженный.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте значение отключаемого тока и времени на модуле; 2. Устраните причины короткого замыкания; 3. Устраните причины перегрузки; 4. Проверьте состояние выключателя; 5. Откорректируйте значения токов отключения 6. Нажмите кнопку "reset" для возможности повторного включения
Выключатель не отключается	Выключатель не отключается ручным управлением 1. Возможно неисправен механизм или цепь отключения.	1. Проверьте работоспособность механизма.
	Выключатель не отключается дистанционно: 1. Возможно неисправен механизм или цепь отключения. 2. Напряжение в цепи независимого расц. ниже 70%Us; 3. Независимый расц. поврежден.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте работоспособность механизма. 2. Проверьте напряжение питания цепи независимого расцепителя, которое должно быть более 70%Us. 3. Замените независимый расцепитель.

Неисправность	Анализ причины	Способ устранения
Механизм выключателя не взводится	Ручной взвод не возможен	Механические повреждения механизма взвода - отремонтировать
	Двигательный взвод не возможен: 1. Напряжение питания двигателя привода менее 85%Us; 2. Механические повреждения взводного механизма.	1. Напряжение питания не должно быть ниже 85%Us 2. Механические повреждения механизма взвода - отремонтировать
Рукоятка выключателя выдвижного исполнения не поворачивается	1. Вращение блокируется навесным замком. 2. Заклинивание корпуса выключателя в ячейке.	1. Снимите навесной замок. 2. Устраните заклинивание корпуса в ячейке.
Выключатель выдвижного исполнения не переводится из положения "разъединено"	1. Рукоятка не извлечена. 2. Выключатель не полностью переведен в это положение.	1. Извлеките рукоятку из гнезда. 2. Полностью доведите выключатель в положение "разъединено"
Выключатель выдвижного исполнения не переводится в рабочее положение	1. Что-то попало в ячейку и заблокировало фиксацию или поломка ячейки. 2. Несовпадение номинальных токов ячейки и корпуса выключателя (скоба - замок блокирует доводку)	1. Проверьте ячейку и устраните или свяжитесь с изготовителем. 2. Ячейка и корпус должны соответствовать друг другу по номинальному току.
Не функционируют дисплей на микропроцессорном модуле выключателя	1. Не подано напряжение питания на модуль. 2. Ошибка модуля	1. Проверьте подачу напряжения питания на модуль. 2. Отключите питание и подайте снова. Если указанные действия не дадут эффекта, свяжитесь с изготовителем.
	Включающий электромагнит: 1. Напряжение питания ниже 85%Us; 2. Электромагнит поврежден	1. Напряжение питания электромагнита не должно быть менее 85%Us. 2. Замените включающий электромагнит.
Индикатор повреждения продолжают мигать после сброса кнопки "rest"	Ошибка модуля микропроцессорного	Отключите питание модуля и подайте снова. Если указанные действия не дадут эффекта, свяжитесь с изготовителем.

Спецификация заказа NA1-1000X~6300X

Заказчик:

Тел.:

Дата:

Кол-во:

Модель	<input type="checkbox"/> NA1-1000X	<input type="checkbox"/> NA1-2000X <input type="checkbox"/> NA1-2000XN <input type="checkbox"/> NA1-2000XH	<input type="checkbox"/> NA1-3200X <input type="checkbox"/> NA1-3200XN	NA1-4000X	<input type="checkbox"/> NA1-6300X <input type="checkbox"/> NA1-6300XN	
Номинальный ток In (A)	<input type="checkbox"/> 200 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 630 <input type="checkbox"/> 800 <input type="checkbox"/> 1000	<input type="checkbox"/> 630 <input type="checkbox"/> 800 <input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 1250 <input type="checkbox"/> 1600 <input type="checkbox"/> 2000	<input type="checkbox"/> 2000 <input type="checkbox"/> 2500 <input type="checkbox"/> 3200	<input type="checkbox"/> 4000	<input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 5000 <input type="checkbox"/> 6300(no four poles)	
Тип монтажа	<input type="checkbox"/> Выдвижной тип		<input type="checkbox"/> Стационарное исполнение (Примечание: нет стационарного исполнения при In > 4000 A)			
Кол-во полюсов	<input type="checkbox"/> Три полюса		<input type="checkbox"/> Четыре полюса			
Микропроцессорный контроллер	<input type="checkbox"/> Стандартный тип M (Конфигурация по умолчанию)	Защитные функции		Доп. функции	Опционально	
	<input type="checkbox"/> Тип 3М Много-функциональный (дополнительная конфигурация)	1. <input type="checkbox"/> Ig долгая выдержка при перегрузке Isd обратное время короткой выдержки при коротком замыкании + определенное время Ii переходное короткое замыкание, Ig 4-секционная защита однофазного заземления 2. <input type="checkbox"/> Ig долгая выдержка при перегрузке Isd определенное время короткой выдержки при коротком замыкании Ii переходное короткое замыкание, Ig 4-секционная защита однофазного заземления		1. Функция амперметра 2. Функция самодиагностики 3. Функция настройки 4. Функция тестирования 5. Функция дисплея	/	
	<input type="checkbox"/> Тип 3Н Коммуникационный тип (дополнительная конфигурация)	1. <input type="checkbox"/> Ig длительная выдержка при перегрузке Isd обратное время короткой выдержки при коротком замыкании + определенное время Ii переходное короткое замыкание, Ig 4-секционная защита однофазного заземления 2. <input type="checkbox"/> Ig длительная выдержка при перегрузке Isd определенное время короткой выдержки при коротком замыкании Ii переходное короткое замыкание, Ig 4-секционная защита однофазного заземления 3. <input type="checkbox"/> с коммуникационным протоколом PROFIBUS-DP <input type="checkbox"/> с коммуникационным протоколом MODBUS				
	Примечания: Функция защиты Устанавливаемый диапазон и типовая заводская настройка	Ig диапазон настройки длительной выдержки: (от 0,4 td 1) In ! Первоначальная установка изготовителя: защита от перегрузки: 1.0In Диапазон настройки времени действия при перегрузке 1,5 Ir 15, 30, 60 480 с ! Первоначальная установка изготовителя при 1.5Ir1- 15с				! Первоначальная установка изготовителя: величина тока 8Ir1 ! Первоначальная установка изготовителя: время задержки защиты от К.З.-0.4с [в 3М и 3Н тип (1.5~15)Ir1
Питание контроллера	<input type="checkbox"/> 380 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 400 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 220 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 230 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 127 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 220В пост. тока, <input type="checkbox"/> 110 В пост. тока		(Опционально)			
Электрические комплектующие	Расцепитель минимального напряжения (конфигурация по умолчанию)	<input type="checkbox"/> 380 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 400 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 220 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 230 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 127 В пер. тока, <input type="checkbox"/> Заказ ___V, <input type="checkbox"/> Без минимального напряжения		(Опционально)		
	Независимый расцепитель	<input type="checkbox"/> 380 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 400 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 220 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 230 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 127 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 220В пост. тока, <input type="checkbox"/> 110 В пост. тока		(Опционально)		
	Электромагнит включения	<input type="checkbox"/> 380 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 400 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 220 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 230 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 127 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 220В пост. тока, <input type="checkbox"/> 110 В пост. тока		(Опционально)		
Специальные требования	Электродвигатель	<input type="checkbox"/> 380 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 400 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 220 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 230 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 127 В пер. тока, <input type="checkbox"/> 220В пост. тока, <input type="checkbox"/> 110 В пост. тока		(Опционально)		
	Устройство блокировки (за дополнительную плату)	Механическое соединение: <input type="checkbox"/> Блокировка соединения <input type="checkbox"/> Блокировка кабеля Блокиратор двери: <input type="checkbox"/> Переключатель блокировки положения корпуса <input type="checkbox"/> Включить / выключить блокировку двери (выдвижной)		(Опционально)		
	Комплектующие (за дополнительную плату)	Кнопочный замок: <input type="checkbox"/> Кнопочный замок вкл/выкл на панели продукции Замок под ключ: <input type="checkbox"/> 1 замок 1 ключ <input type="checkbox"/> 2 замка 1 ключ <input type="checkbox"/> 3 замка 1 ключ <input type="checkbox"/> 3 замка 2 ключа <input type="checkbox"/> 5 замков 3 ключа <input type="checkbox"/> Специальный пользовательский замок_ ключ Наружный трансформатор: <input type="checkbox"/> Наружный фазовый трансформатор [(3P+N)T, [No 3P+N:NA1-4000/3(In:4000A), NA1-6300(In:6300A)] (Опционально) <input type="checkbox"/> Внешний трансформатор утечки тока нулевой последовательности (режим E) <input type="checkbox"/> Внешний трансформатор тока заземления (W) Модуль: <input type="checkbox"/> Силовой модуль Блок питания-1 <input type="checkbox"/> Релейный модуль RU-1 <input type="checkbox"/> Модуль преобразования протокола ST-DP <input type="checkbox"/> Позиционные сигнальные устройства (<input type="checkbox"/> Подключено <input type="checkbox"/> Тест <input type="checkbox"/> Не подключен) <input type="checkbox"/> Механическое счетное устройство				
Подключение главной цепи	<input type="checkbox"/> Горизонтальное соединение (по умолчанию) <input type="checkbox"/> Вертикальное соединение (с вертикальной силовой шиной L) <input type="checkbox"/> Поворотное горизонтальное соединение силовой шины (ящик в ≤ 3200) <input type="checkbox"/> Вертикальное соединение силовой шины (выдвижной тип In ≤ 3200)		(Опционально)			

Примечание: При заказе необходимо указывать ток ячейки, номинальный ток и вспомогательное управляющее напряжение!

Примечание: 1) Пожалуйста, отметьте "✓" или напишите цифру в соответствующей "☐", если пометки не будет, мы предоставим типовую продукцию.

Примечание: 2) Эксплуатационная функция микропроцессорного модуля и специальные требования требуют дополнительных затрат.



NA1-6300X



NA1-4000X



NA1-3200X



NA1-2000X



NA1-1000X

Инструкции по конфигурации

1. Типовые конфигурации NA1-2000X~6300X

Электроприводные;
Мгновенный расцепитель минимального напряжения;
Независимый расцепитель;
Электромагнит включения;
4 Комплект подходит для трансформационного контакта;
Двигательный привод;
микропроцессорный модуль М-типа;
горизонтальная проводка силовой цепи;
дверная рама;
Элемент силовой цепи;
Инструкции по эксплуатации микропроцессорного модуля воздушного автоматического выключателя типа М;
Упаковочный ящик;
Корзина выдвижной ячейки (выдвижной тип)

b. Ручное управление:

Мгновенный расцепитель минимального напряжения;
4 Комплект подходит для трансформационного контакта;
Микропроцессорный модуль типа М;
Горизонтальная электропроводка силовой цепи;
Дверная рама;
Элемент силовой цепи;
Инструкции по эксплуатации микропроцессорного модуля воздушного автоматического выключателя типа М;
Упаковочный ящик;
Корзина выдвижной ячейки (выдвижной тип)

3. Операционная конфигурация NA1-2000X - 6300X (дополнительная плата)

Регулируемый расцепитель минимального напряжения с выдержкой времени срабатывания (1 с, 3 с, 5 с);
Механическая блокировка на жестких тягах штангой (для выдвижного типа);
Механическая блокировка стальным тросом;
Кнопочный блокиратор;
Дверной замок;
Блокиратор двери/Замок;
Защитное заземление наружного трансформатора тока;
Вертикальная силовая шина;
Поворотная силовая шина ($I_N \leq 3200$);
Контакты 3NO (нормально открытие) и 3NC (нормально закрытие);
контакты 4NO и 4NC;
5 групп сменных контактов;
3 группы сменных контактов;
Микропроцессорный модуль типа Н;
Позиционный сигнал;
Счетчик циклов;
Защитная крышка (NA1-2000);
Двойной контроллер мощности.

2. Типовые конфигурации NA1-1000X а. Электроприводные:

Расцепитель минимального напряжения;
Независимый расцепитель;
Электромагнит включения;
Двигательный привод;
4 вспомогательных контакта нормально открытых и 4 вспомогательных контакта нормально закрытых;
Микропроцессорный модуль типа М;
Замок с нажимными кнопками замыкания и размыкания;
Горизонтальная электропроводка силовой цепи;
Дверная рама;
Элемент главной цепи;
Инструкции по эксплуатации воздушного автоматического выключателя;
Упаковочная коробка;
Корзина выдвижной ячейки (выдвижной тип)

b. Ручное управление:

Мгновенный расцепитель минимального напряжения;
4 вспомогательных контакта нормально открытых и 4 вспомогательных контакта нормально закрытых;
Микропроцессорный модуль типа М;
Горизонтальная электропроводка главной цепи;
Замок с нажимными кнопками замыкания и размыкания;
Дверная рама;
Элемент силовой цепи;
Инструкции по эксплуатации воздушного автоматического выключателя;
Упаковочная коробка;
Корзина выдвижной ячейки (выдвижной тип)

4. NA1-1000X рабочая конфигурация (за дополнительную плату)





Расцепитель минимального напряжения;
Механическая блокировка стальным тросом;
замок под ключ;
защитное заземление наружного трансформатора тока;
Вертикальная силовая шина 6 групп сменных контактов;
Микропроцессорный модуль типа Н;
позиционный сигнал фазового барьера.

5. Технические характеристики

5.1 Характеристики и параметры

Автоматические выключатели NM8	NM8-225 Трёхполюсный 2	NM8-400 Трёхполюсный 3	NM8-630 Трёхполюсный 4	NM8-850 Трёхполюсный 4	NM8-1000 Трёхполюсный 4	NM8-1250 Трёхполюсный 4	NM8-1500 Трёхполюсный 4	NM8S-225 Трёхполюсный 2	NM8S-400 Трёхполюсный 3	NM8S-630 Трёхполюсный 4	NM8S-850 Трёхполюсный 4	NM8S-1000 Трёхполюсный 4	NM8S-1250 Трёхполюсный 4	NM8S-1500 Трёхполюсный 4	
<p>Энергетическая характеристика по ГОСТ Р 50362</p> <p>Номинальный ток (In) в AC 220/230 В</p> <p>Номинальное амперное значение при температуре окружающей среды 40°С</p> <p>Номинальный рабочий ток при температуре 40°С</p> <p>Число полюсов</p>	<p>36, 20, 25, 21, 40, 51, 61, 80, 100, 125</p> <p>100, 125, 160, 180, 200, 215, 230</p> <p>240, 315, 350, 400</p> <p>450, 500, 630, 800</p> <p>600, 700, 800, 1000, 1250</p> <p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>100, 125, 160, 180, 200, 215, 230</p> <p>240, 315, 350, 400</p> <p>450, 500, 630, 800</p> <p>600, 700, 800, 1000, 1250</p> <p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>100, 125, 160, 180, 200, 215, 230</p> <p>240, 315, 350, 400</p> <p>450, 500, 630, 800</p> <p>600, 700, 800, 1000, 1250</p> <p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>100, 125, 160, 180, 200, 215, 230</p> <p>240, 315, 350, 400</p> <p>450, 500, 630, 800</p> <p>600, 700, 800, 1000, 1250</p> <p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>100, 125, 160, 180, 200, 215, 230</p> <p>240, 315, 350, 400</p> <p>450, 500, 630, 800</p> <p>600, 700, 800, 1000, 1250</p> <p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>100, 125, 160, 180, 200, 215, 230</p> <p>240, 315, 350, 400</p> <p>450, 500, 630, 800</p> <p>600, 700, 800, 1000, 1250</p> <p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>100, 125, 160, 180, 200, 215, 230</p> <p>240, 315, 350, 400</p> <p>450, 500, 630, 800</p> <p>600, 700, 800, 1000, 1250</p> <p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>100, 125, 160, 180, 200, 215, 230</p> <p>240, 315, 350, 400</p> <p>450, 500, 630, 800</p> <p>600, 700, 800, 1000, 1250</p> <p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>100, 125, 160, 180, 200, 215, 230</p> <p>240, 315, 350, 400</p> <p>450, 500, 630, 800</p> <p>600, 700, 800, 1000, 1250</p> <p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>100, 125, 160, 180, 200, 215, 230</p> <p>240, 315, 350, 400</p> <p>450, 500, 630, 800</p> <p>600, 700, 800, 1000, 1250</p> <p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>100, 125, 160, 180, 200, 215, 230</p> <p>240, 315, 350, 400</p> <p>450, 500, 630, 800</p> <p>600, 700, 800, 1000, 1250</p> <p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>100, 125, 160, 180, 200, 215, 230</p> <p>240, 315, 350, 400</p> <p>450, 500, 630, 800</p> <p>600, 700, 800, 1000, 1250</p> <p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>100, 125, 160, 180, 200, 215, 230</p> <p>240, 315, 350, 400</p> <p>450, 500, 630, 800</p> <p>600, 700, 800, 1000, 1250</p> <p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>100, 125, 160, 180, 200, 215, 230</p> <p>240, 315, 350, 400</p> <p>450, 500, 630, 800</p> <p>600, 700, 800, 1000, 1250</p> <p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	
<p>Класс селективности по ГОСТ Р 50362</p> <p>Номинальный ток (In) в AC 220/230 В</p> <p>Номинальное амперное значение при температуре окружающей среды 40°С</p> <p>Номинальный рабочий ток при температуре 40°С</p> <p>Число полюсов</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>
<p>Класс селективности по ГОСТ Р 50362</p> <p>Номинальный ток (In) в AC 220/230 В</p> <p>Номинальное амперное значение при температуре окружающей среды 40°С</p> <p>Номинальный рабочий ток при температуре 40°С</p> <p>Число полюсов</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>	<p>AC 220/230 В</p> <p>AC 230/240 В</p> <p>AC 50/60 Гц</p> <p>090</p>

Примечание: изображения и параметры приведены для типичных экземпляров. Для получения полной информации обратитесь к руководству по эксплуатации.


Автоматические выключатели		Только электромагнитный			NM8-125			NM8-250		
4 типоразмера		Типоразмер 1						Типоразмер 2		
Электрические характеристики по ГОСТ Р 50030.2										
Номинальный ток (А)		16,20,25,32,40,50,63,80,100,125			16,20,25,32,40,50,63,80,100,125			125,160,180,200,250		
Номинальное напряжение изоляции U_i , В		750			750			750		
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp} , кВ		8			8			8		
Номинальные рабочие напряжения U_e , В		АС 50/60 Гц			690			690		
Число полюсов		3			4			3		
										
Класс отключающей способности		S	H	R	S	H	S	H	R	
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность I_{cu} , кА (действующее значение)	АС 220/230/240В	85	100	125	85	100	85	100	125	
	АС 380/415В	50	100	125	50	100	50	100	125	
	АС 440В	50	100	125	50	100	50	100	125	
	АС 500В	35	50	70	35	50	35	50	70	
	АС 660/690В	8	10	20	8	10	8	10	20	
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность I_{cs} (% I_{cu})		100			100			100		
Пригодность к разьединению		■			■			■		
Категория применения		А			А			А		
Надёжность изоляции		■			■			■		
Износостойкость, циклов СО	Механическая	20,000			20,000			20,000		
	Электрическая (коммутационная)	20,000			20,000			20,000		
Расцепители защиты от сверхтоков		электромагнитный			электромагнитный			электромагнитный		
Защита в зоне токов перегрузки и короткого замыкания		■			■			■		
Защита в зоне токов короткого замыкания		■			■			■		
Защита от токов утечки	Посредством модуля защиты,	-			-			-		
	управляемого дифференциальным током	-			-			-		
Виды монтажа и подключения		■			■			■		
Стационарное на панели	Переднее присоединение проводников	■			■			■		
	Присоединение к шинам	■			■			■		
Стационарное на DIN - рейке	Переднее присоединение проводников	■			■			■		
Втычное	Переднее присоединение проводников	■			■			■		
	Присоединение к шинам	■			■			■		
Цепи для контроля и индикации		■			■			■		
Ручное управление выключателем	Посредством поворотной рукоятки	■			■			■		
	Управления через оперативную панель	■			■			■		
Моторный привод		■			■			■		
Возможность дистанционного ручного управления или от системы автоматического управления		■			■			■		
Независимый расцепитель и расцепитель минимального напряжения		■			■			■		
Вспомогательные и сигнальный контакты		■			■			■		
Устройства блокировки рукоятки		■			■			■		
Дополнительные узлы и принадлежности для монтажа и подключения		■			■			■		
Зажимы для присоединения проводников		■			■			■		
Внешние выводы для присоединения проводников		■			■			■		
Внешние выводы для присоединения к шинам		■			■			■		
Панель для установки выключателя на DIN- рейку		■			■			■		
Основание для втычного исполнения		■			■			■		
Защитные крышки выводов		■			■			■		
Перегородки (пластины) для разделения выхлопных газов		■			■			■		
Габаритные размеры и масса		■			■			■		
Размеры, мм (W×H×L)		90×140×79			120×140×79			105×127×88		
Масса, кг		1.2			1.6			2.1		

5.2 Специальные условия применения выключателей в цепях постоянного (DC) тока.

При применении выключателей в цепях постоянного тока необходимо учитывать число полюсов выключателя, используемых для коммутации сети при различных значениях рабочего напряжения, а также учитывать необходимость правильного подключения выключателей к сети и нагрузке.


Защитные и изоляционные характеристики трёх и четырёхполюсных выключателей обеспечиваются при условии присоединения сети и нагрузки в соответствии с нижеприведёнными схемами. $I_{cs}=I_{cu}=10kA$

Схема А: Использование по одному полюсу для разрыва цепи каждой полярности



Примечание: в случае отсутствия соединения отрицательного полюса с заземлёнными частями, следует исключить возможность замыкания на землю отрицательного потенциала при коммутационных операциях .

Схема В: Использование двух полюсов для разрыва цепи одной полярности и одного полюса для разрыва цепи другой полярности.



Примечание: в случае отсутствия соединения отрицательного полюса с заземлёнными частями, следует исключить возможность замыкания на землю отрицательного потенциала при коммутационных операциях .

Схема С: Использование трёх полюсов для разрыва цепи одной полярности .

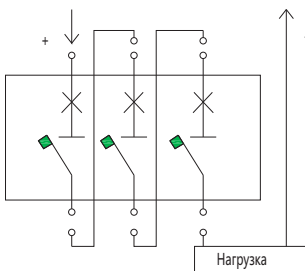


Схема D: Использование четырёх полюсов для разрыва цепи одной полярности (4C, 4D)



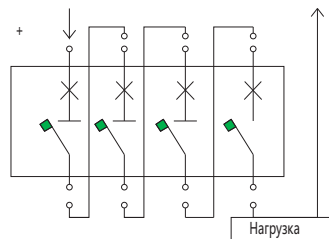


Схема Е: Использование трёх полюсов для разрыва цепи одной полярности и одного полюса для разрыва цепи другой полярности (4C, 4D)

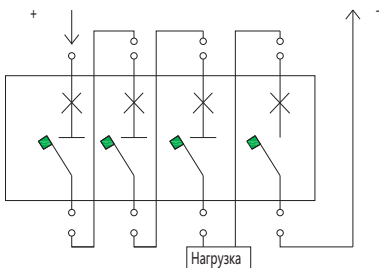

Примечание: в случае отсутствия соединения отрицательного полюса с заземлёнными частями, следует исключить возможность замыкания на землю отрицательного потенциала при коммутационных операциях .

Схема F: Использование двух полюсов для разрыва цепи каждой полярности (4C, 4D)

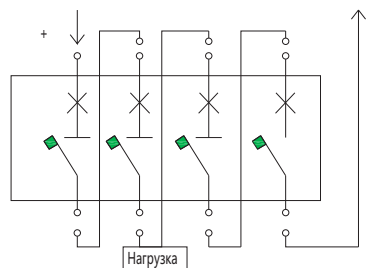

Примечание: в случае отсутствия соединения отрицательного полюса с заземлёнными частями, следует исключить возможность замыкания на землю отрицательного потенциала при коммутационных операциях .

В таблице приведены возможности применения выключателей в цепи постоянного тока в зависимости от величины рабочего напряжения, типа выключателя и типа сети:

Номинальное напряжение, В	Защитная функция	Обеспечение изоляции	Изолированная сеть	Сеть с заземлением одного из полюсов	Сеть со средней точкой заземления
≤250	■	■	A	A	A
	■	-	-	-	-
≤500	■	■	A	B	A
	■	-	-	C	-

Примечания:

A - Опасность двойного заземления следует учитывать при схемах включения нагрузки в разрыв полюсов выключателя.


B - При номинальном напряжении изоляции более 750В, соотв. характеристики принимаются как для напряжения 1000В.

C - При применении четырёхполюсных выключателей N полюс должен иметь все характеристики фазных полюсов.

6. Расцепители

6.1 Тепловой и электромагнитный расцепители

6.1.1 Тепловой и электромагнитный расцепители NM8-125, 250, 630 и 1250 имеют регулировку защитных характеристик

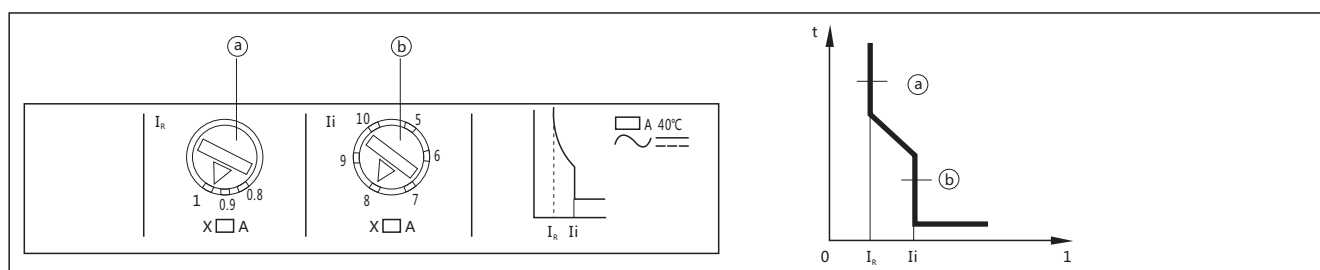

а - Регулятор характеристики в зоне токов перегрузки

б - Регулятор характеристики в зоне токов короткого замыкания

Характеристики расцепителей	NM8-125	NM8-250	NM8-400	NM8-630	NM8-800	NM8-1250
Номинальный ток, А при T 40°C	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	100, 125, 160, 180, 200, 225, 250	250, 315, 350, 400	250, 315, 350, 400, 500	630, 700, 800	630, 700, 800, 1000, 1250
Защита в зоне токов перегрузки	Тепловой (термобиметаллический) расцепитель					
Регулируемый ток $I_{r, A}$	Диапазон регулировки 0,8 - 1 I_n					
Защита полюса N 4A, 4B 4C, 4D 4E, 4F	Без защиты Ток защиты 1.0 x I_n Ток защиты 0.5 x I_n					
Защита в зоне токов короткого замыкания	Электромагнитный расцепитель					
Отсечка I_i кратная номинальному току	10 I_n (для защиты линий) 12 I_n (для защиты электродвигателей)	Регулируемая 5 - 10 I_n (для защиты линий), нерегулируемая 8 - 12 I_n (для защиты электродвигателей)				

6.1.2 Характеристики расцепителя в зоне токов перегрузки исполнения для защиты линий и оборудования

№	Испытательный ток	I/I _n	Время воздействия	Состояние ВА.
1	Условный ток не срабатывания	1.05	не менее 1 часа ($I_n \leq 63A$) не менее 2 часов ($I_n > 63A$)	Холодное
2	Условный ток срабатывания	1.3	не более 1 часа ($I_n \leq 63A$) не более 2 часов ($I_n > 63A$)	Нагретое (после исп. 1)


6.1.3 Характеристики расцепителя в зоне токов перегрузки исполнения для электродвигателей

№	Испытательный ток	I/In	Время воздействия	Состояние ВА
1	Условный ток не срабатывания	1.0	не менее 2 часов	Холодное
2	Условный ток срабатывания	1.2 1.5 7.2	не более 2 часов не более 4 минут 4 сек. ≤ T ≤ 10 сек.	Нагретое (после исп. 1)

6.2 Электронные расцепители

6.2.1 Электронные расцепители для выключателей NM8S-250 имеют несколько исполнений по номинальным токам:

40А, 50А, 63А, 80А, 100А, 125А, 160А, 200А и 250А. Расцепители обеспечивают возможность ряда регулировок для обеспечения

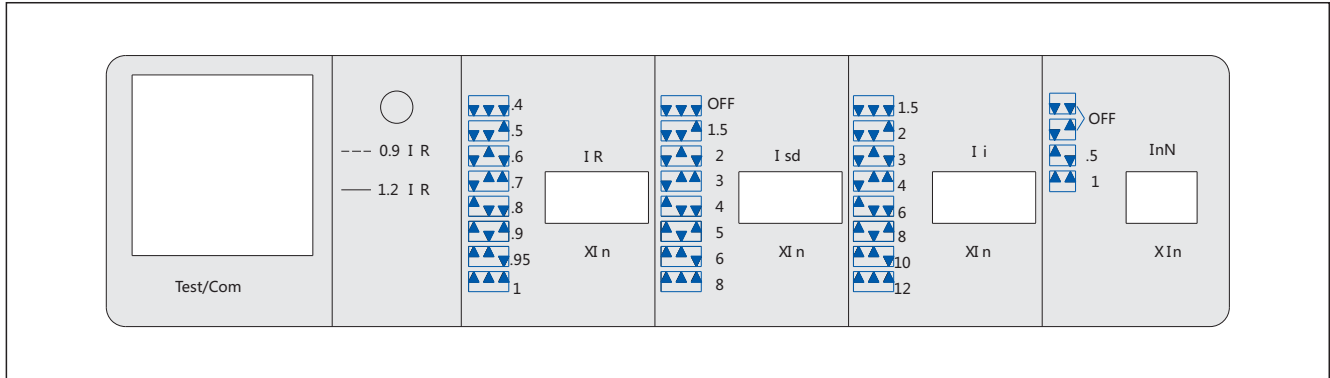

Световая индикация (мигание), если токи нагрузок по фазам < 90% I_R


Световая индикация (постоянное свечение), если токи нагрузок по фазам ≥ 115% I_R

Электронный расцепитель	NM8S-250
Номинальные токи I_n , А (20-70°C)	40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250
Защита в зоне перегрузки	Тепловая защита
Регулировка тока, I_R	Регулируемые значения 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 1 x I_n
Время срабатывания, при:	не менее 2 часов - не срабатывание
1.05 I_R	≤ 1 часа
1.3 I_R	96сек.
1.5 I_R	6 сек.
6 I_R	
Защита N полюсов различных типов: 4A, 4B 4C, 4D 4E, 4F	Без защиты 1.0XIn 0.5XIn
Регулируемый ток I_i	Диапазон регулировки 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12x I_n 12In(для защиты электродвигателей)
Уставка тока при коротком замыкании I_{sd}	Регулируемые значения: "OFF" , 1.5, 2, 3, 4, 6, 8 x I_n

6.2.2 Электронные расцепители для выключателей NM8S-400, 630 имеют исполнения на токи 250, 315, 350, 400, 500 и 630А .


Расцепители обеспечивают возможности ряда регулировок характеристик для обеспечения оптимальной защиты.

Электронный расцепитель выключателей NM8S-400, 630

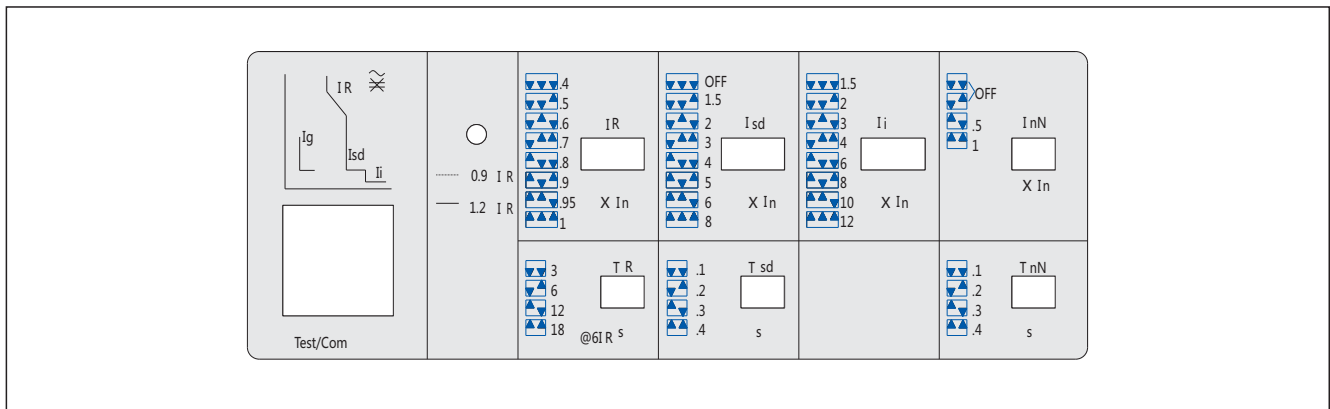

Электронный расцепитель выключателей NM8S-800, 1250, 1600

Расцепитель для NM8S-800, 1250, 1600 имеет универсальный модуль с исполнениями на токи 630, 700, 800, 1000, 1250 и 1600 А. Расцепители обеспечивают возможности ряда регулировок характеристик для обеспечения оптимальной защиты.

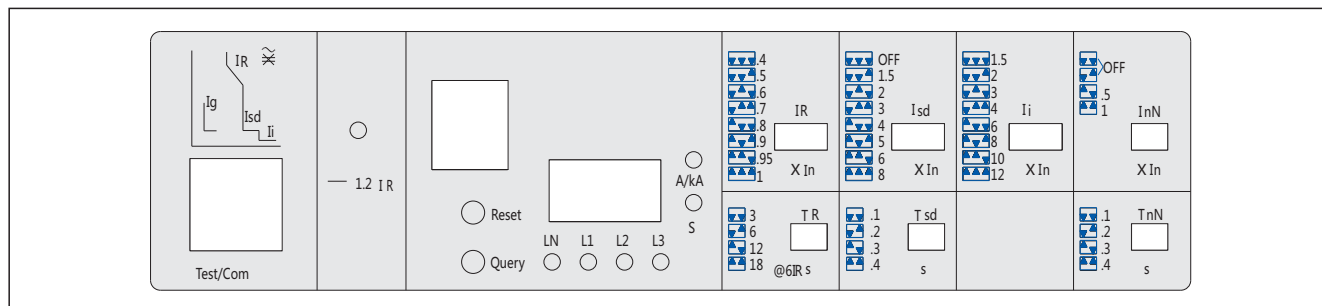

Регулировка токов I_{Rv} , I_{sd} , I_i осуществляется 3-х полюсными ДИП переключателями или поворотными переключателями.

- I_R - регулируемая уставка защиты от перегрузки с длительной выдержкой
 I_R регулируется потребителем, T_R (время нерасцепления) регулируется для значения тока равного $6 I_n$

	$1.05 I_R$	$1.3 I_R$	$1.5 I_R$ (сек .)	$2.0 I_R$ (сек .)	$6 I_R$ (сек .)
NM8S-400, 630	не менее 2 часов - не срабатывание	не более 1 часа - срабатывание	48,96, 192, 288	27, 54, 108, 162	3, 6, 12, 18
NM8S-800, 1250, 1600	не менее 2 часов - не срабатывание	не менее 1 часов - не срабатывание	48, 96, 192, 288	27, 54, 108, 162	3, 6, 12, 18


- I_{sd} - световой индикатор информирования о величине нагрузки и выполнении защитных функций
 Индикатор мигает, когда нагрузка по фазам $i < 90\% I_R$
 Индикатор постоянно горит, когда нагрузка по фазам $\geq 115\% I_R$.
- I_{sd} - регулируемая уставка защиты от токов короткого замыкания и времени срабатывания (задержки срабатывания)
 Значения уставки по току срабатывания I_{sd} и время срабатывания T_{sd} регулируются потребителем, для реализации исполнения без защиты от КЗ регулятор ST переводится в положение " OFF " .
- I_i - Регулируемая уставка мгновенного срабатывания защиты от токов короткого замыкания
 Значение уставки регулируется потребителем, погрешность срабатывания от номинального значения - $\pm 15\%$;
- I_{nN} - Регулируемая защита нейтрального (N) полюса четырёхполюсных выключателей.
 Значение уставки по току срабатывания нейтрального полюса устанавливается потребителем, для реализации исполнения без защиты в полюсе N, регулятор устанавливается в положение OFF.

Электронный расцеп.	NM8S-400	NM8S-630	NM8S-800	NM8S-1250	NM8S-1600
Номинальные токи, A In 20~70°C	250, 315, 350, 400	250, 315, 350 400, 500, 630	630, 700, 800	630, 700, 800 1000, 1250	1000, 1250, 1600
Защита в зоне токов перегрузки (тепловая защита)					
Регулируемый ток кратный I_R	Значения 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,95, 1XIn		Значения 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,95, 1XIn		Значения 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,95, 1XIn
Регулируемое время при $6I_R$ (сек)	Регулируемые значения 3, 6, 12, 18		Регулируемые значения 3, 6, 12, 18		Регулируемые значения 3, 6, 12, 18
Защита в зоне токов короткого замыкания (с выдержкой времени)					
Регулируемый ток кратный In	Регулируемые значения: "OFF" , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 x In		Регулируемые значения: 1,5, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 x In		Регулируемые значения: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 x In
Регулируемое время T_{sd} (сек)	Регулируемые значения: 0,1, 0,2, 0,3, 0,4		Регулируемые значения: "OFF" , 0,1, 0,2, 0,3, 0,4		Регулируемые значения: "OFF" , 0,1, 0,2, 0,3, 0,4
Защита N-полюса					
Регулируемый ток I_i (A)	Регулируемые значения: 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 x In 12In (для защиты электродвигателей)		Регулируемые значения: 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 x In 12In (для защиты электродвигателей)		Регулируемые значения: 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 x In 12In (для защиты электродвигателей)
Защита N-полюса	Регулируемые значения: "OFF" , 0,5, 1 x In		Регулируемые значения: "OFF" , 0,5, 1 x In		Регулируемые значения: "OFF" , 0,5, 1 x In
Время срабатывания T_{in} (s)	Регулируемые значения: 0,1, 0,2, 0,3, 0,4		Регулируемые значения: 0,1, 0,2, 0,3, 0,4		Регулируемые значения: 0,1, 0,2, 0,3, 0,4


7. Время - токовые характеристики

7.1 Время-токовые характеристики (при окружающей температуре 40°C)


NM8-125(16A, 20A)

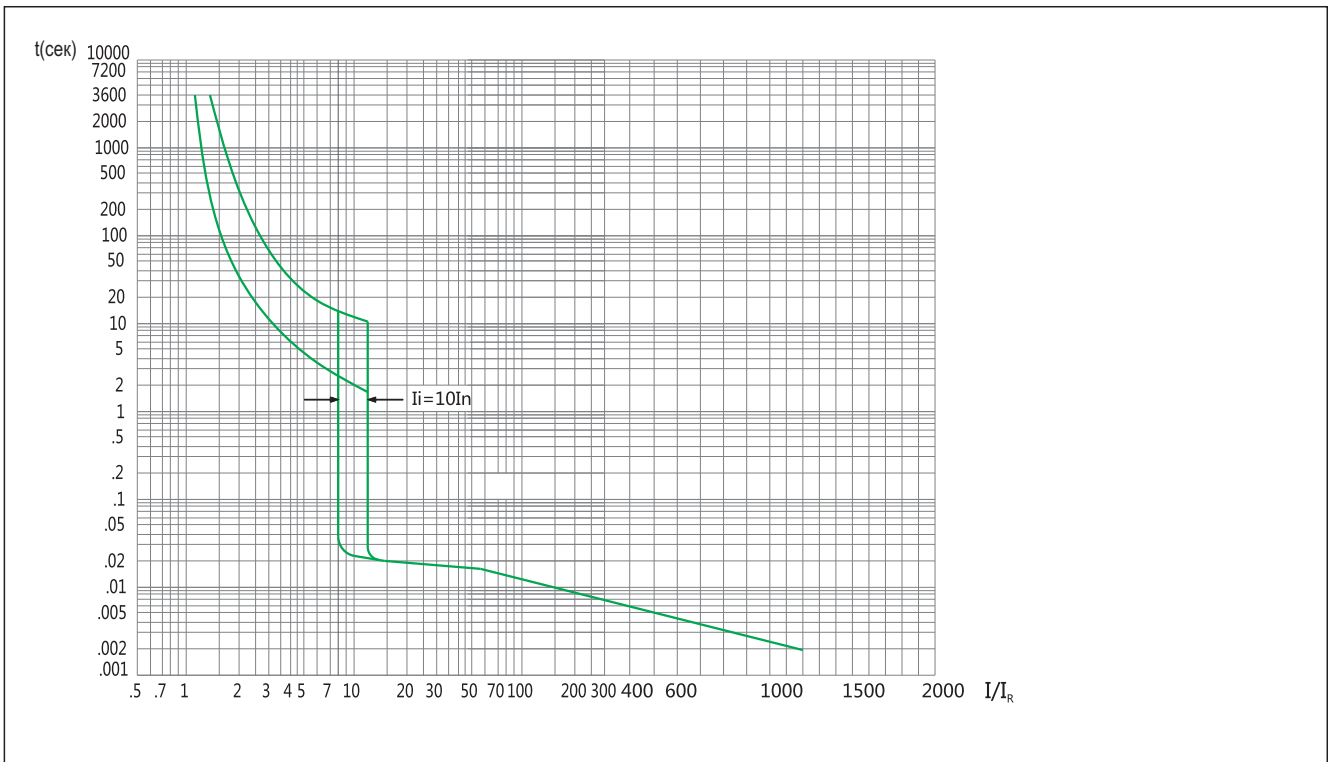


NM8-125(25A, 32A)

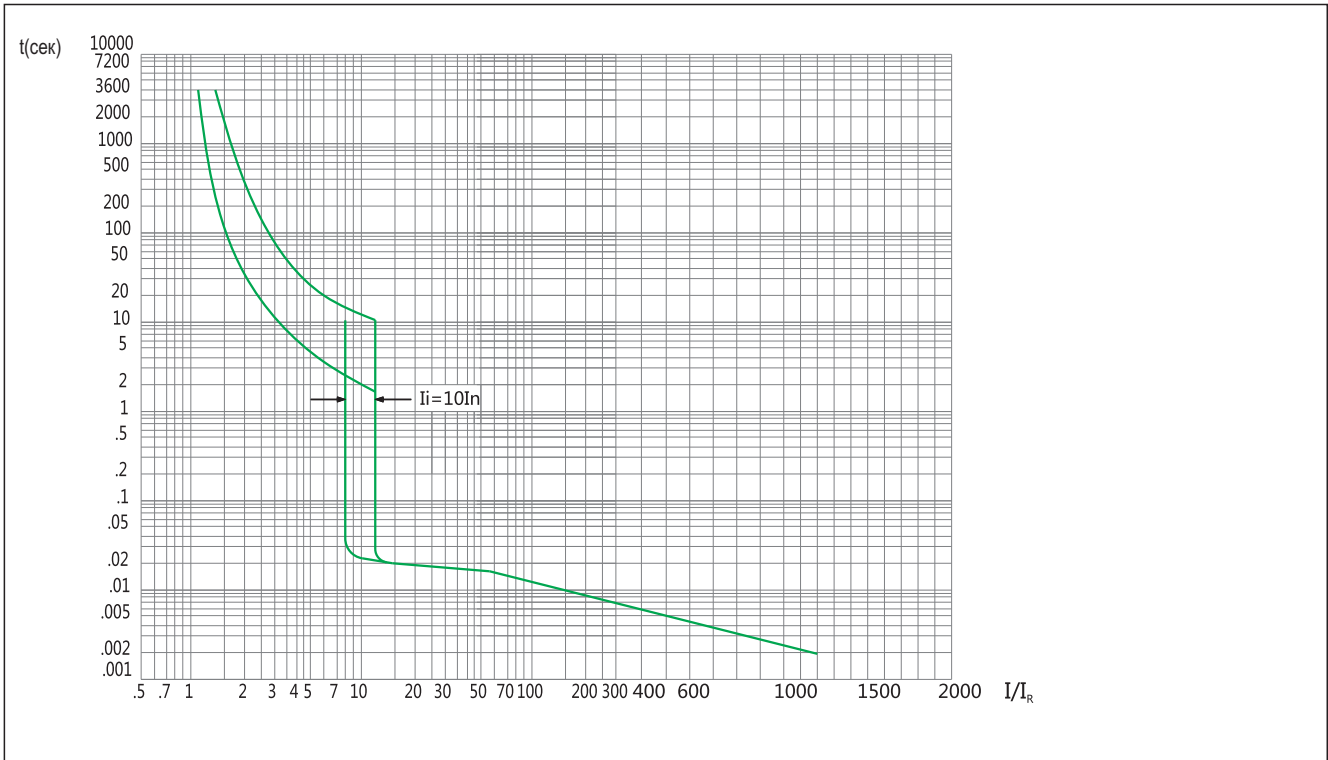


NM8-125(40A, 50A)

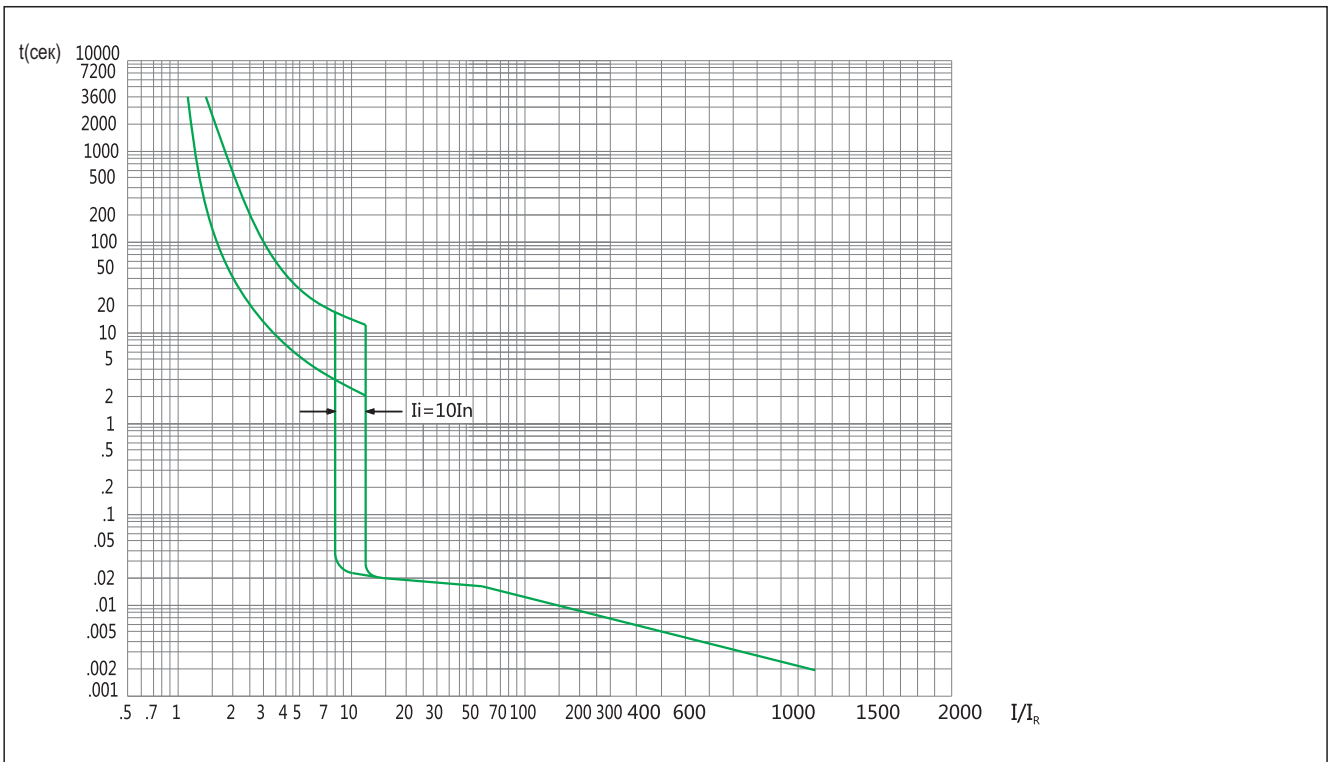


NM8-125(63A, 80A, 100A, 125A)

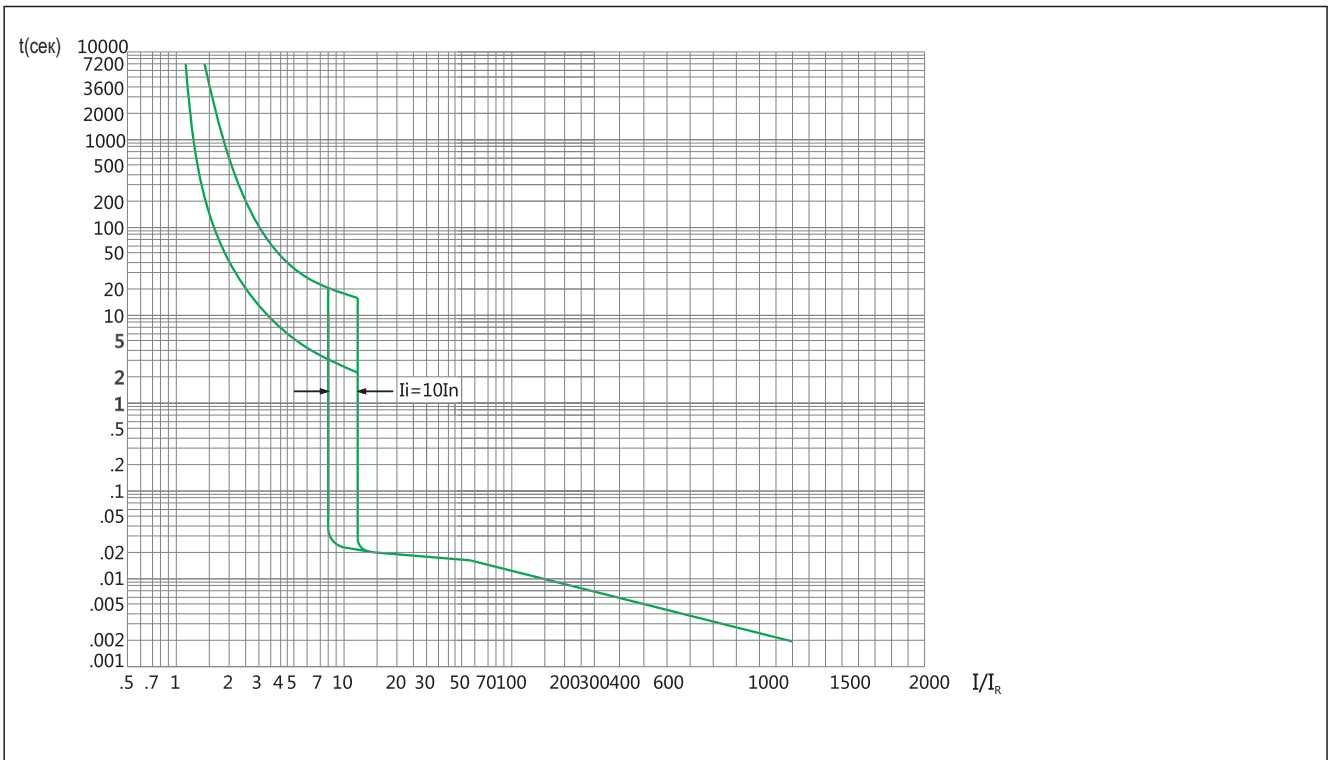


NM8-125(125A)

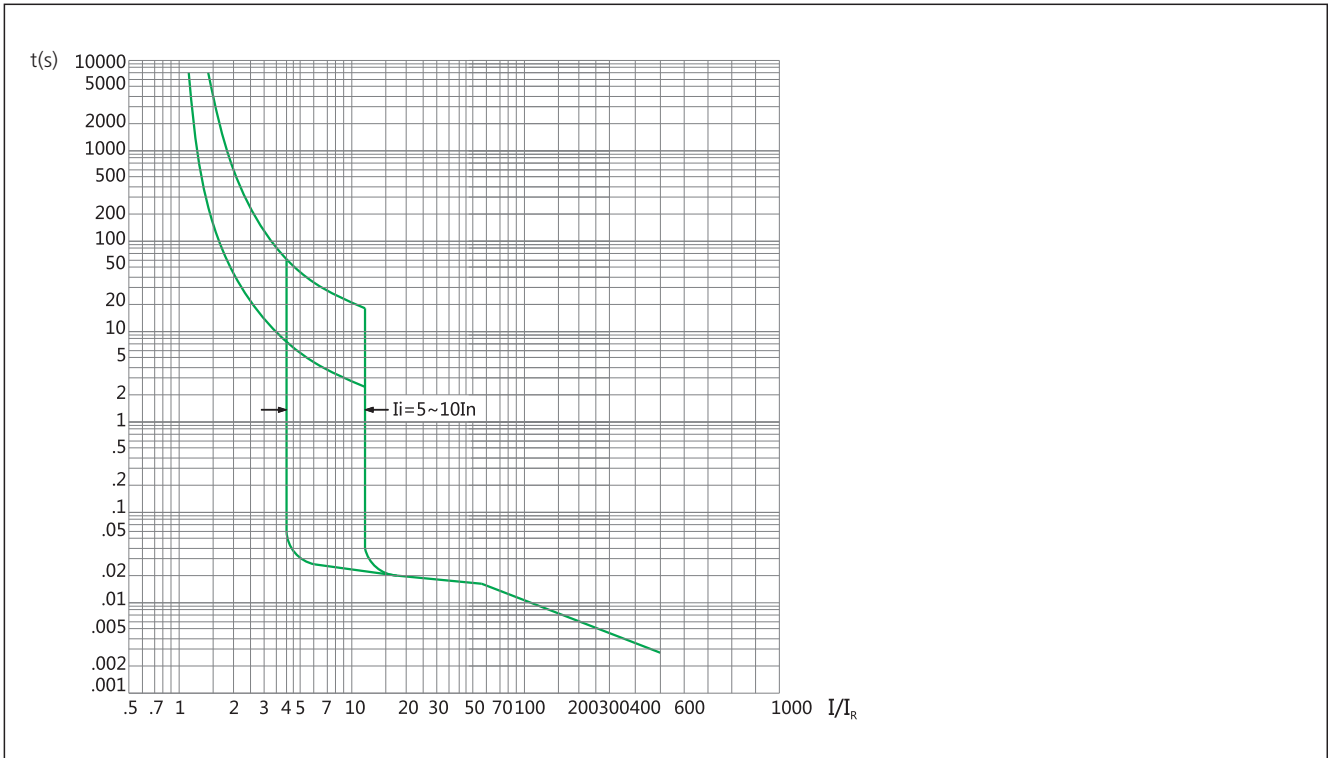


NM8-250(160A,180A)

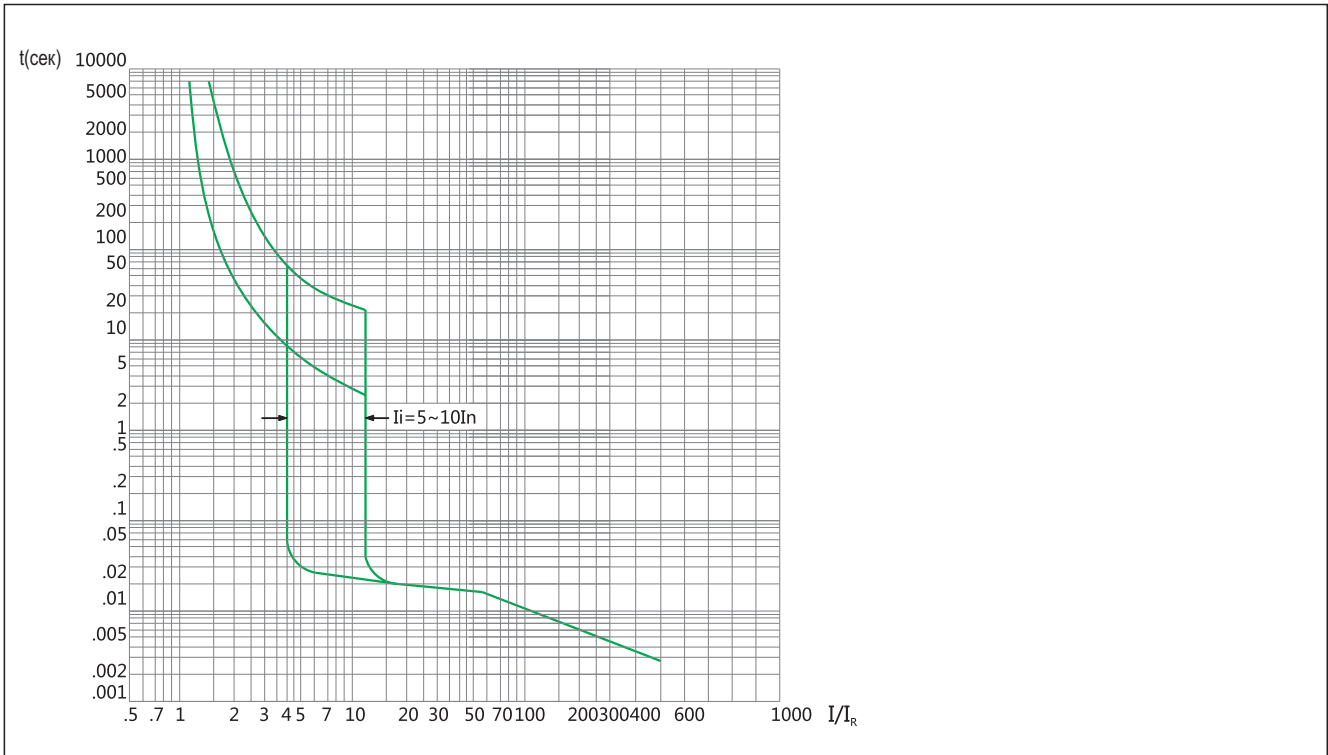


NM8-250(200A,225A,250A)

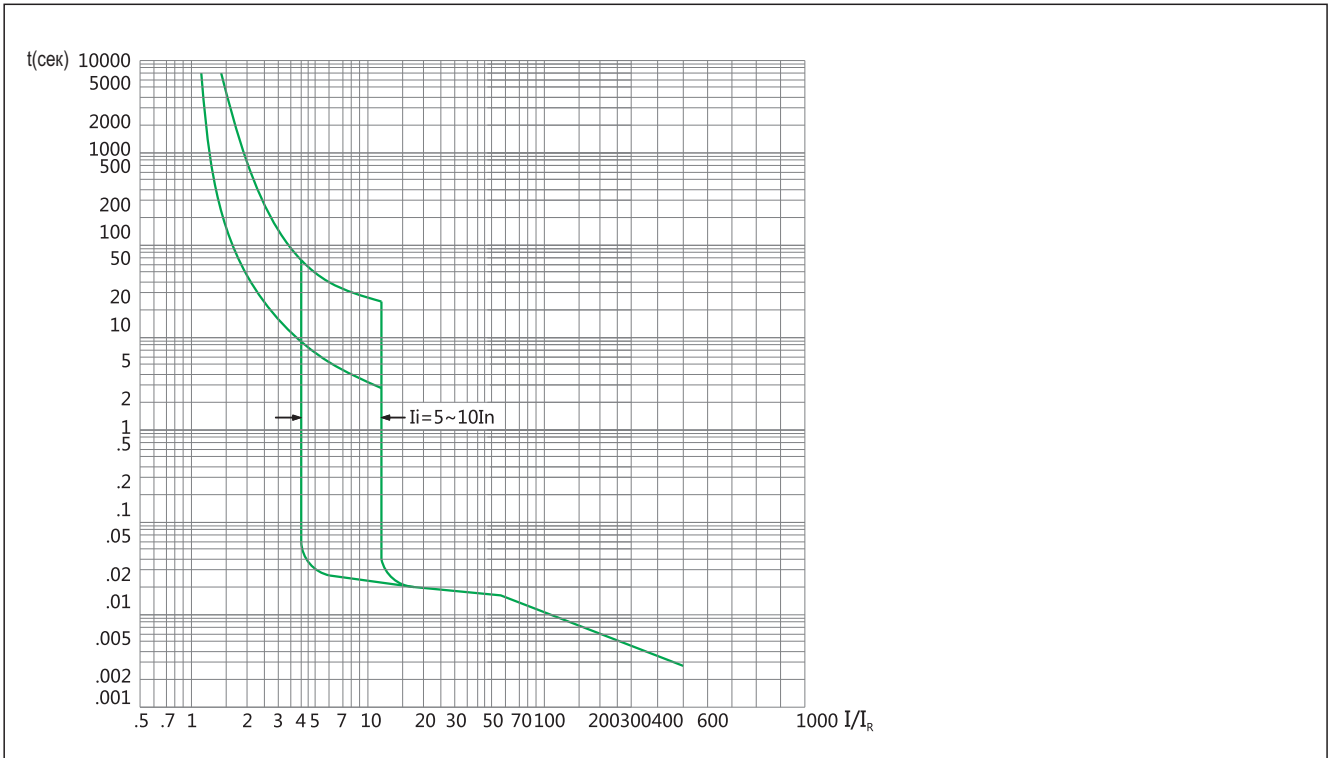


NM8-400,630(250A~,500A)

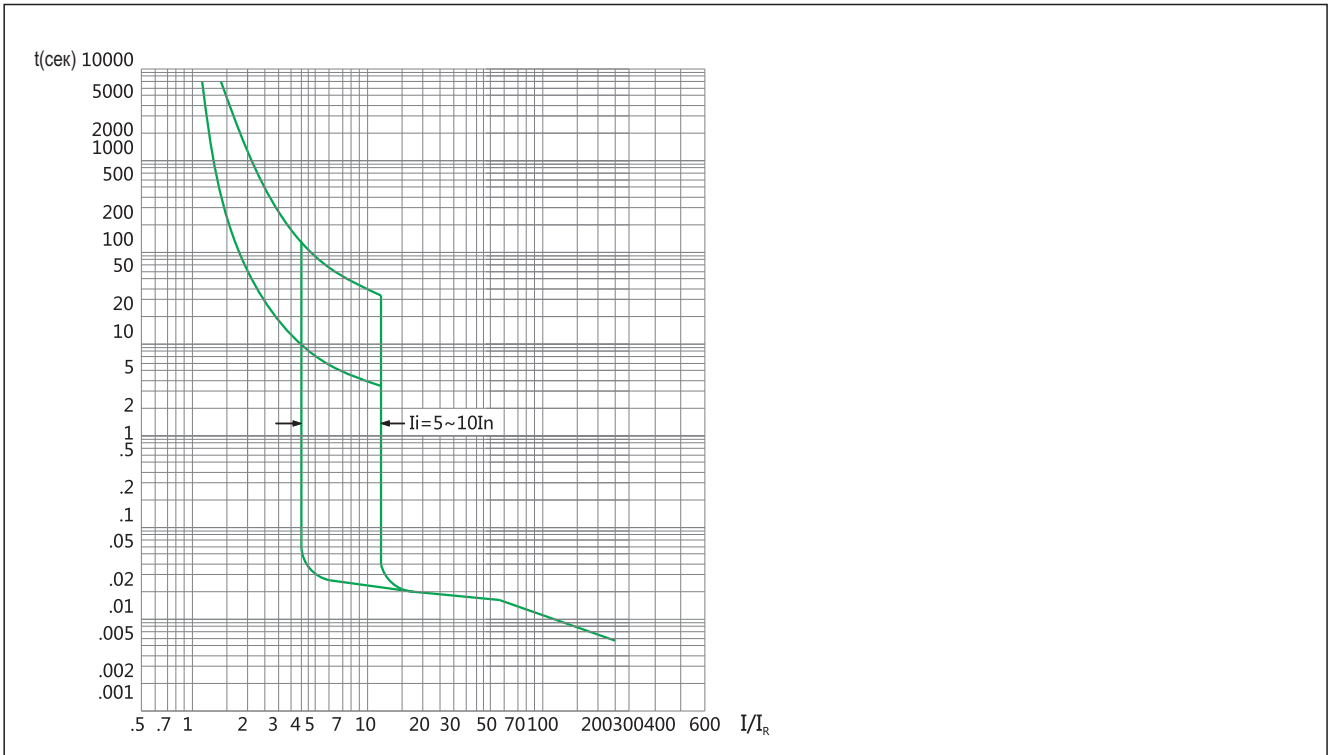


NM8-800(630~800A)
 NM8-1250(630A~1250A)

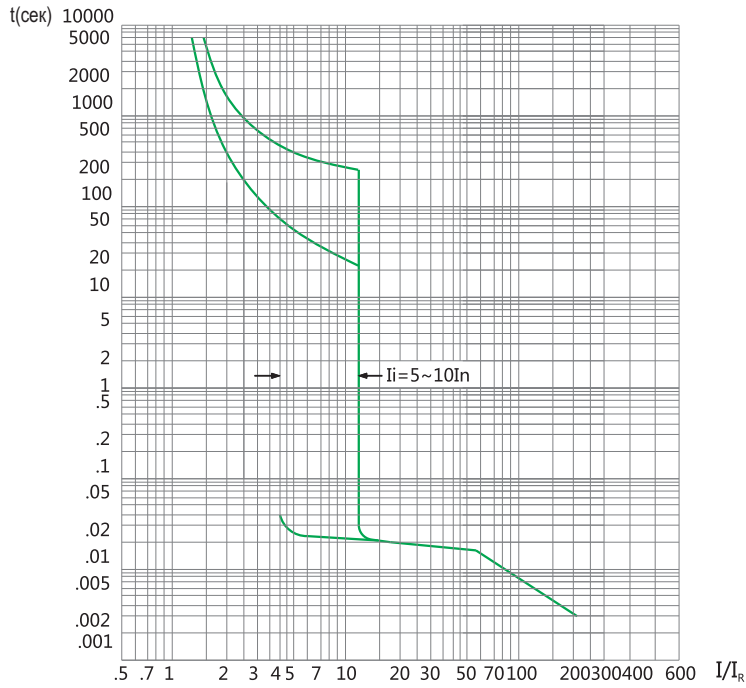


NM8S-125 50 40A~250A

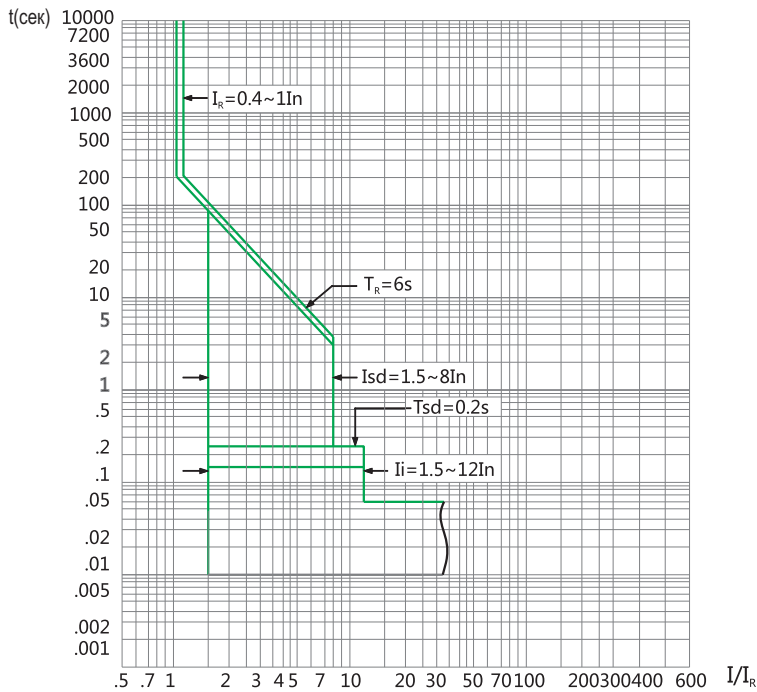


NM8S-400,630(250A~630A)
 NM8S-800,1250(630A~1250A)
 NM8S-1600(1000A~1600A)

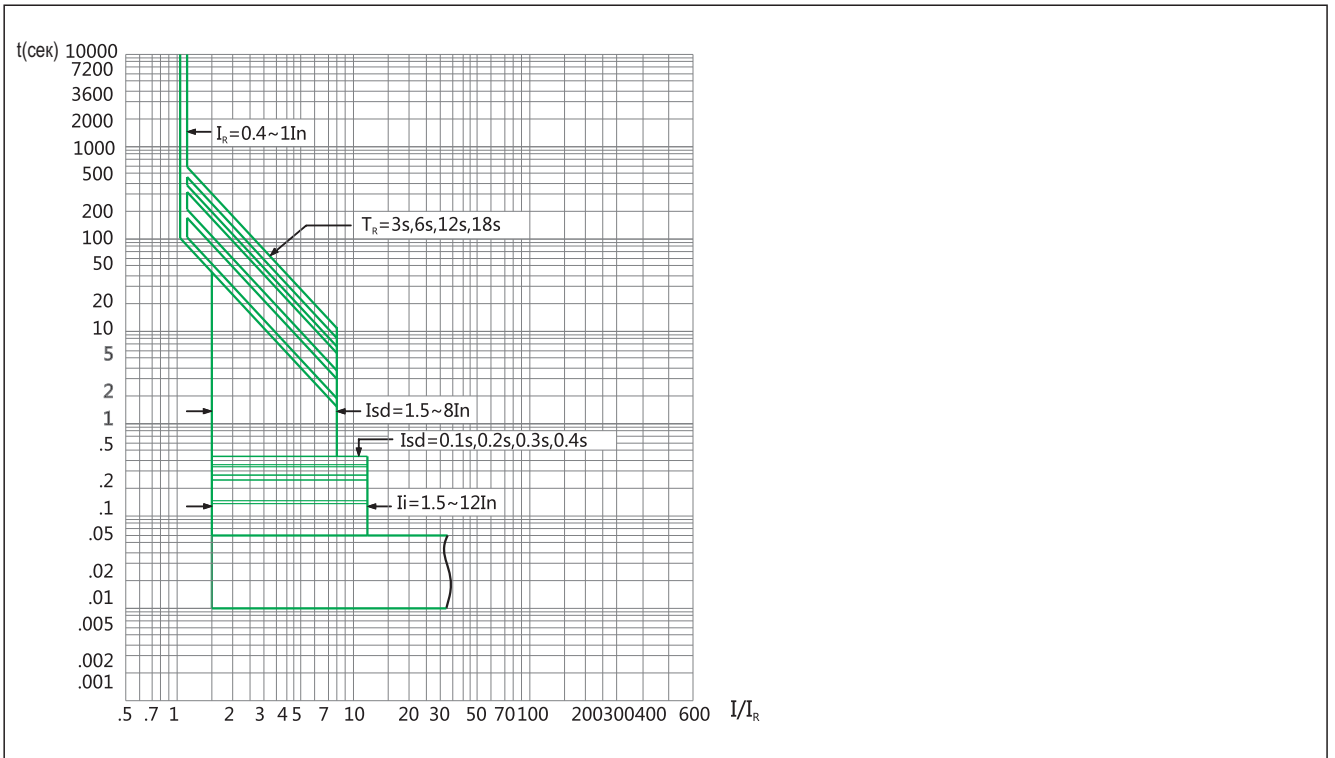


Электронный расцепитель
 NM8-125(16A~125A)

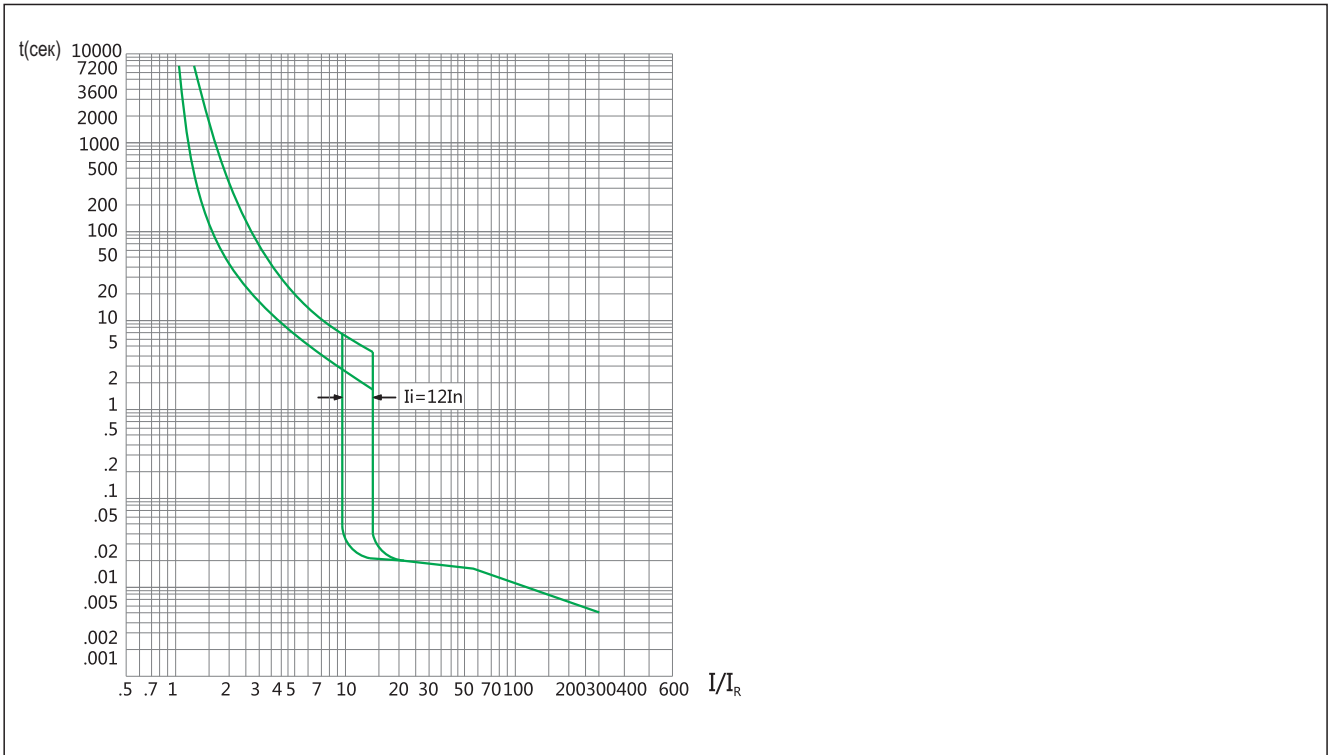

NM8-250(100A~250A)

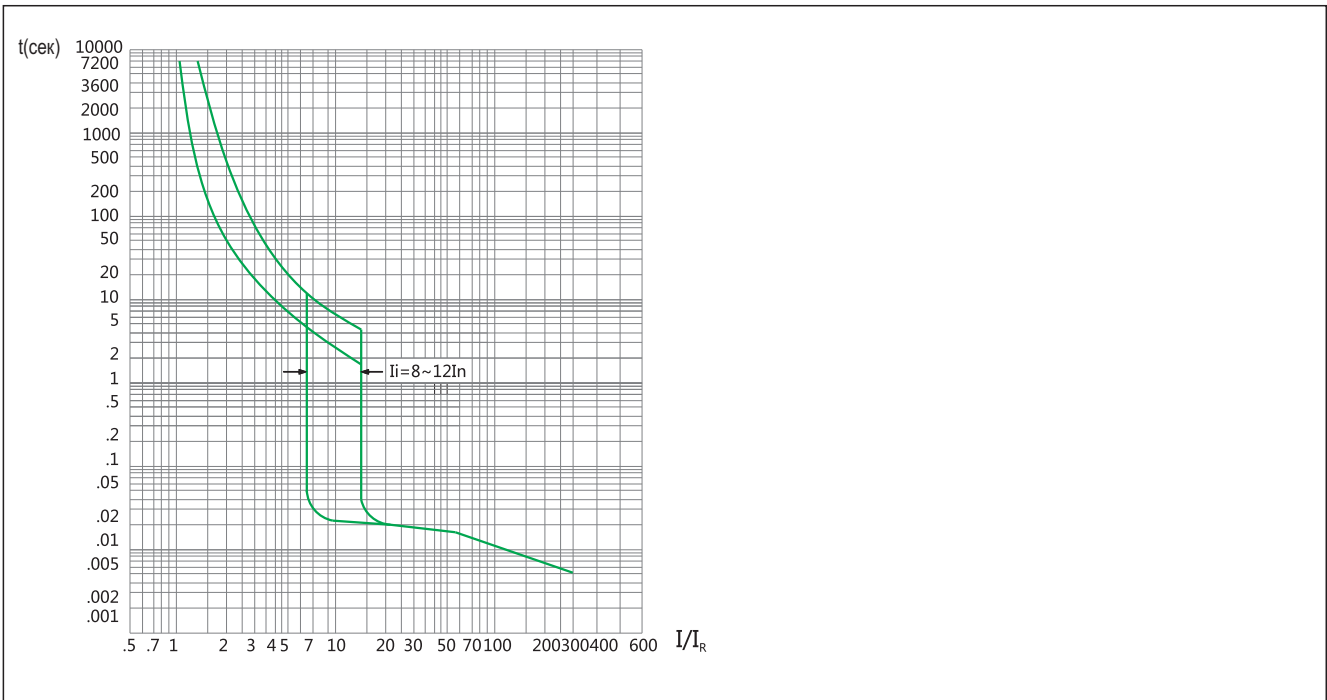

NM8-400,630(250A~500A)

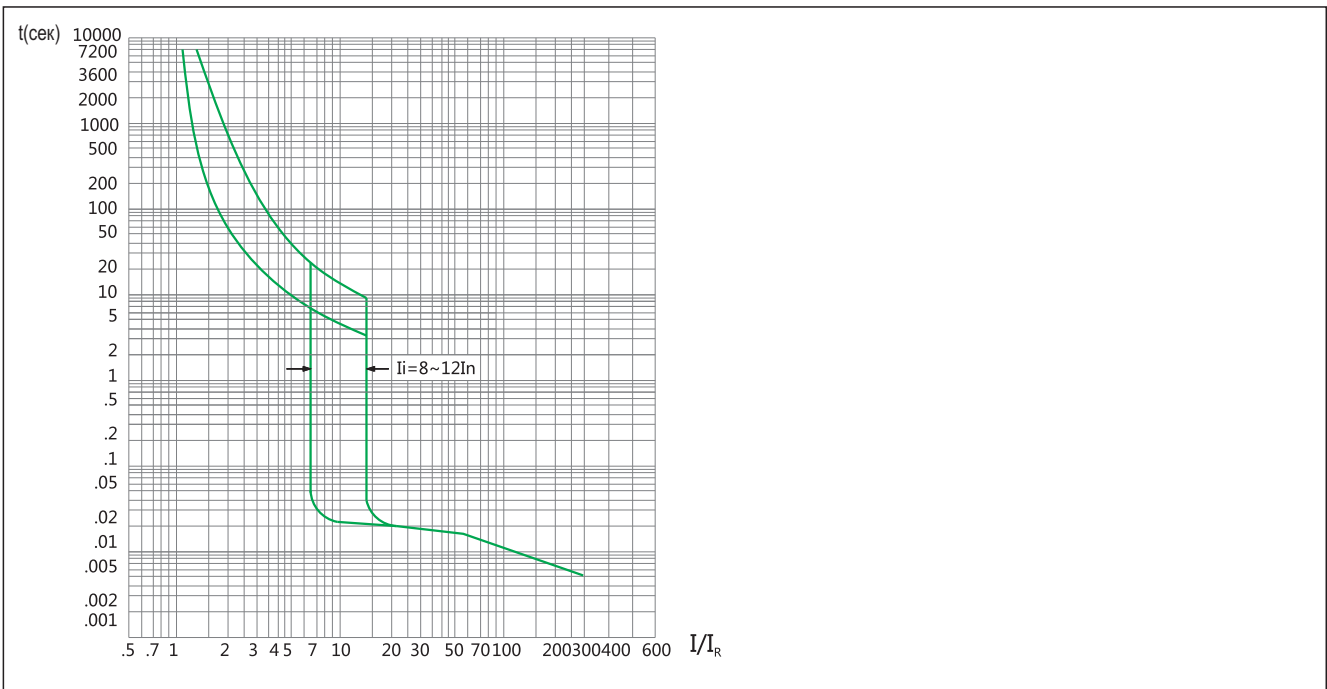

7.2 Температурная зависимость

С изменением температуры окружающей среды изменяется защитная характеристика в зоне токов перегрузки (изменяется значение тока срабатывания).

7.2.1 Значения температурных коэффициентов в зависимости от температуры окружающей среды для выключателей с тепловым и электромагнитным расцепителями

Температура окружающей среды, °C	-40°C	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C
Температурный коэффициент	1.4	1.375	1.35	1.325	1.3	1.275	1.25	1.225

Температура окружающей среды, °C	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	65°C	70°C
Температурный коэффициент	1.2	1.175	1.15	1.125	1.1	1.075	1.05	1.025	1.0	0.975	0.95	0.925	0.90	0.875	0.85

7.2.2 Значения температурных коэффициентов для выключателей с электронными расцепителями

Диапазон токов / температура окружающей среды, °C	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	65°C	70°C
NM8S-250S/H(40~160)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NM8S-250S/H(200~250)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.95	0.90	0.90	0.90
NM8S-630S/H/R(250~400)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.98	0.95	0.93	0.90
NM8S-630S/H/R(500~630)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.98	0.95	0.93	0.90	0.88
NM8S-1250S/H/R(630~800)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.975	0.975	0.95	0.95	0.925
NM8S-1250S/H/R(1000~1250)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.9	0.875	0.80	0.80
NM8S-1600S/H/R(1000~1600)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.95	0.9	0.875	0.80	0.80

8. Установка и монтаж автоматических выключателей


8.1 Способы подвода питания (линии)

Подсоединение питания к выключателю можно осуществлять сверху или снизу, т.к. место подвода не оказывает существенного влияния на работоспособность и характеристики выключателей.




8.2 Способы установки выключателей в пространстве

Выключатели стационарного и втычного исполнений могут быть установлены в следующих положениях.

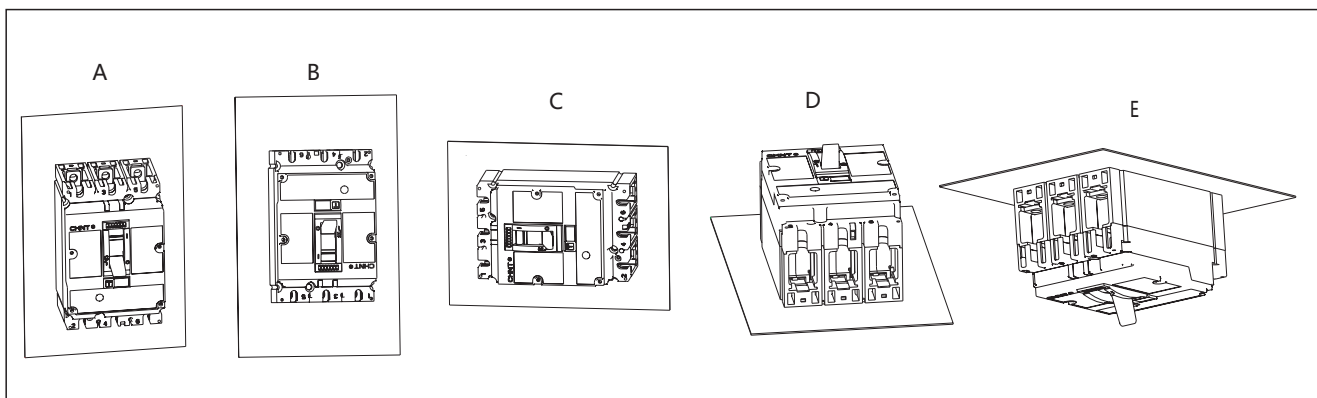


8.3 Способы установки и крепления

8.3.1 Выключатели стационарного и втычного исполнений могут монтироваться следующим образом.

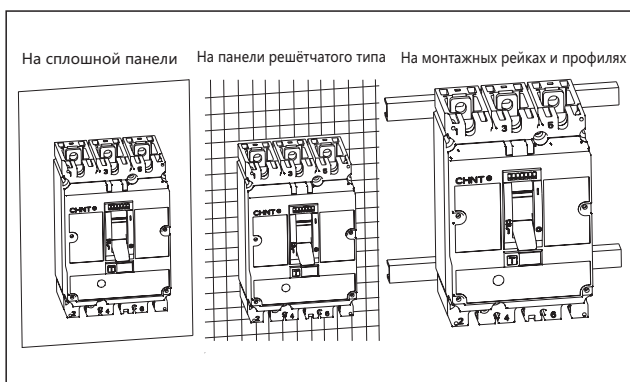


8.3.2 Автоматические выключатели типов NM8(S)-125, 250

стационарного исполнения переднего присоединения крепятся к DIN - рейке с помощью переходной панели .

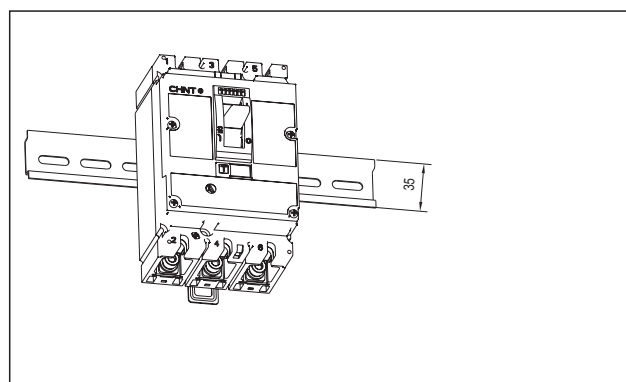


8.4 Расстояния безопасности


8.4.1 Минимальные расстояния между выключателями

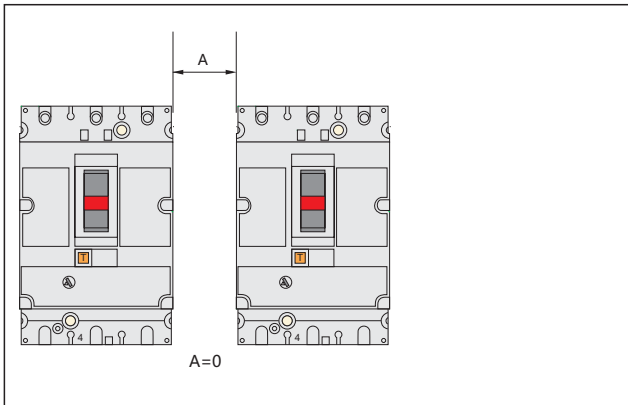


8.4.2 Минимальное расстояние между выключателем и защитной оперативной панелью для управления выключателем выступающей за панель рукояткой.

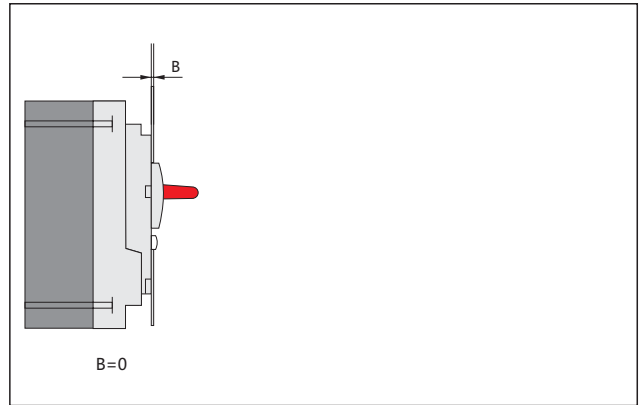

8.4.3 Минимальные расстояния между выключателем и боковой стороной защитной панели.

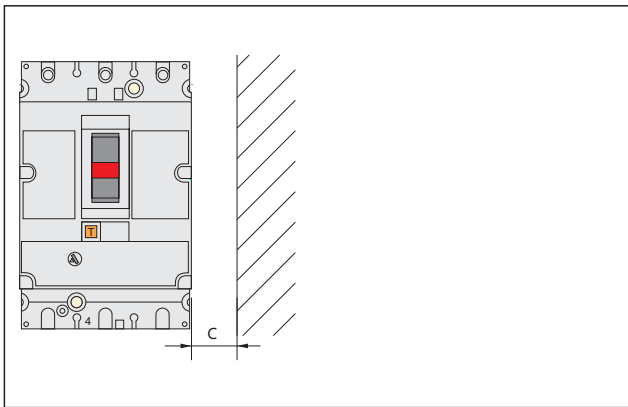

8.4.4 Минимальные расстояния между вышеле и нижерасположенными частями и выключателями

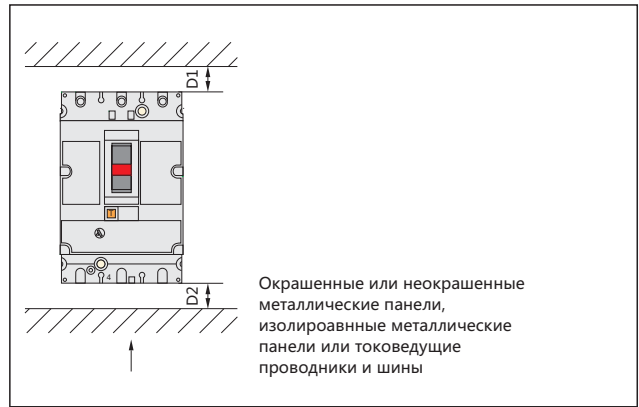

Выключатели серии NM8	Ue	C	Расстояния до изолированных металлических панелей или изолированных проводников, мм		Расстояния до окрашенных или неокрашенных метал. панелей, мм	
			D1	D2	D1	D2
NM8-125	Ue ≤ 440В	10	30	30	35	35
	Ue < 600В	20	30	30	35	35
	Ue ≥ 600В	30	30	30	35	35
NM8-250 NM8S-250	Ue ≤ 440В	10	30	30	35	35
	Ue < 600В	20	30	30	35	35
	Ue ≥ 600В	30	30	30	35	35
NM8-400, 630, NM8S-400, 630	Ue ≤ 440В	10	30	30	60	60
	Ue < 600В	20	30	30	60	60
	Ue ≥ 600В	30	30	30	100	100
NM8-800, 1250, NM8S-800, 1250, 1600	Ue ≤ 690В	50	130	100	70	70

Примечание: При напряжениях 500В, присоединяемые проводники перед монтажом должны быть изолированы.

8.5 Способы присоединения проводников

8.5.1 Присоединение кабелей и медных шин

а. Винты (болты) для переднего присоединения медных


(алюминиевых) кабелей и медных шин к внутренним зажимам

Размеры присоединительных винтов и болтов

NM8-125: M6

NM8S-125, NM8-250, NM8S-250 : M8

NM8-400, 630, NM8S-400, 630 : M10

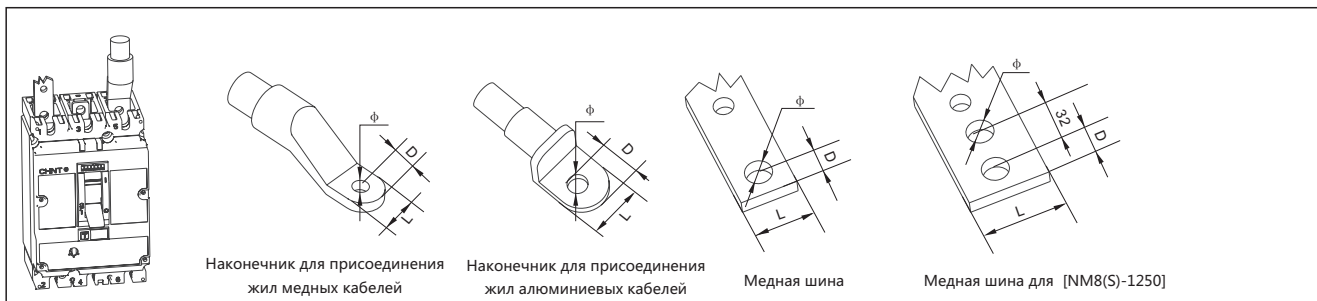

Выключатели серии NM8	NM8-125	NM8-250 NM8S-250	NM8-400, 630 NM8S-400, 630	NM8-800, 1250 NM8S-800, 1250, 1600
Расстояния между полюсами, мм	30	35	45	70
L, мм	≤ 15	≤ 25	≤ 32	≤ 50
D, мм	≤ 7	≤ 10	≤ 16	≤ 16
Φ, мм	>6	>8	>10	>11


б. Болты и винты для переднего присоединения медных (алюминиевых) кабелей и медных шин к внешним выводам

NM8-125: M6

NM8S-125, NM8-250, NM8S-250: M8

NM8-400, 630, NM8S-400, 630: M12

NM8-800, 1250, NM8S-800, 1250, 1600: M10

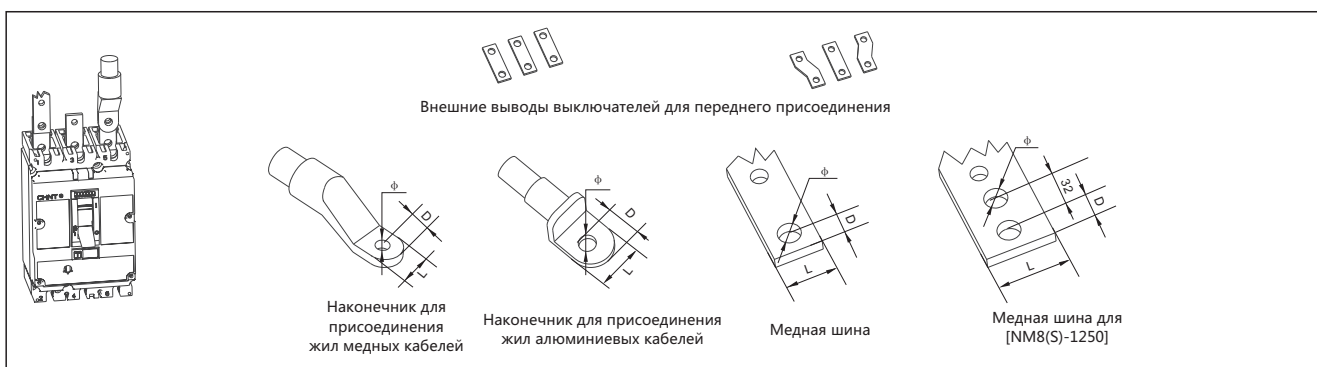

Выключатели серии NM8	NM8-125	NM8-250 NM8S-250	NM8-400, 630 NM8S-400, 630		NM8-800, 1250 NM8S-800, 1250, 1600
Расстояния между полюсами, мм	30	35	52.5	70	70
L, мм	≤ 15	≤ 25	≤ 40	≤ 60	≤ 50
D, мм	≤ 7	≤ 10	≤ 20	≤ 20	≤ 16
Ф, мм	>6	>8	>12	>12	>11

8.5.2 Присоединение к гнездовым зажимам



NM8	NM8-125	NM8S-125 NM8-250 NM8S-250
L, мм	16	20
Сечения, мм ²	2.5~70	2.5~185

NM8	NM8-400, 630 NM8S-400, 630		
Число проводов	1	2	4
L, мм	26	30, 60	30
Сечение, мм ²	35~370	35~185	35~125


8.5.3 Заднее присоединение проводников (к шинам)

Для данного способа монтажа выводы выключателя должны быть предназначены для присоединения медных шин



8.5.4 Присоединение к втычному исполнению выключателей

Применяется два способа присоединения кабелей и шин: фронтальное и вертикальное, при присоединении шинами

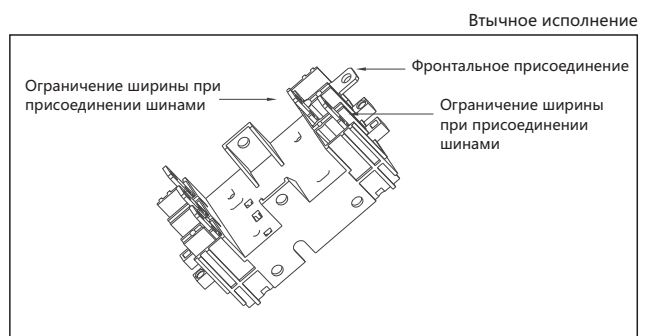

8.5.5 Стандартные сечения присоединяемых медных кабелей и шин


Номинальный ток, А	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	350	400	500	630	700	800	1000	1250 1600	
Сечение, мм ²	Жилы медных кабелей	2.5	2.5	4.0	6.0	10	10	16	25	35	50	70	95	120	185	185	240	2×150	2×185	2×240	2×240	-	-
	Медные шины	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2×30×5	2×40×5	2×50×5	2×50×5	2×60×5	2×70×5

8.5.6 Сечение присоединяемых проводников

In(A)	Медные проводники	Гнущиеся шины
	Поперечное сечение, мм ²	Размеры, мм ²
10	1.5	—
16	2.5	—
20	2.5	—
25	4	—
32	6	—
40	10	—
63	16	—
80	25	—
100	35	—
125	50	—
160	70	—
200	95	—
250	120	—
315	185	—
400	240	—
500	2×150	2×30×5
630	2×185	2×40×5
800	2×240	2×50×5
1000	—	2×60×5
1250	—	2×80×5
1600	—	2×80×5

8.6 Габаритные и установочные размеры

8.6.1 Габаритные и установочные размеры стационарного исполнения переднего присоединения

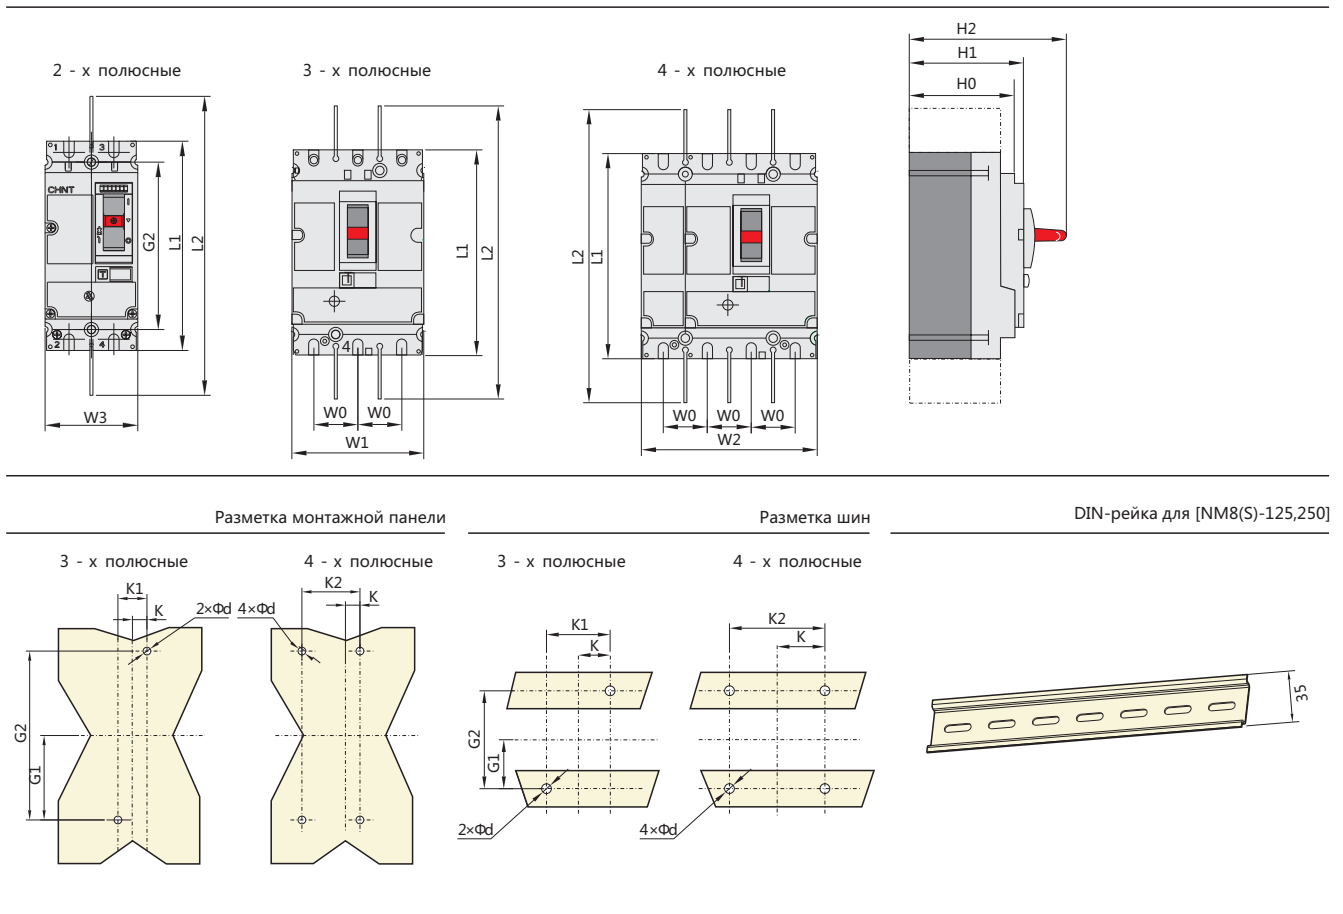


MM

	L1	L2	H0	H1	H2	K	K1	K2	G1	G2	W0	W1	W2	W3	d
NM8-125	140	240	72	79	103	15	30	60	56	112	30	90	120	62	6
NM8-250/NM8S-250	157	357	82	88	126	17.5	35	70	62.5	125	35	105	140	70	6
NM8-400, 630/NM8S-400, 630	255	474	95	113	168	22.5	45	90	100	200	45	140	185	-	6
NM8-800, 1250/NM8S-800, 1250	370	570	132	144	206	35	70	140	120	240	70	210	280	-	7
NM8S-1600	370	570	137	151	211	35	70	140	120	240	70	210	280	-	7

8.6.2 Габаритные и установочные размеры выключателей заднего присоединения (к шинам)

Разметка монтажной панели

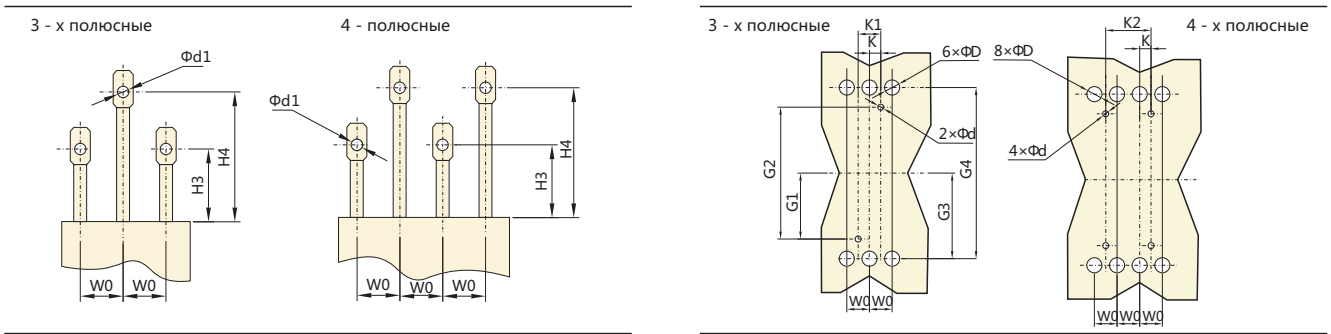


MM

	H3	H4	W0	K	K1	K2	G1	G2	G3	G4	d	d1	D
NM8-125	47	87	30	15	30	60	56	112	62.5	125	6	6	15
NM8-250/NM8S-250	57	97	35	17.5	35	70	62.5	125	72	144	6	8	20
NM8-400/NM8S-400	56	100	45	22.5	45	90	100	200	113.5	227	6	13	32
NM8-630/NM8S-630	56	100	45	22.5	45	90	100	200	113.5	227	6	13	32


8.6.3 Габаритные и установочные размеры выключателей втычного исполнения

Расположение монтажных панелей

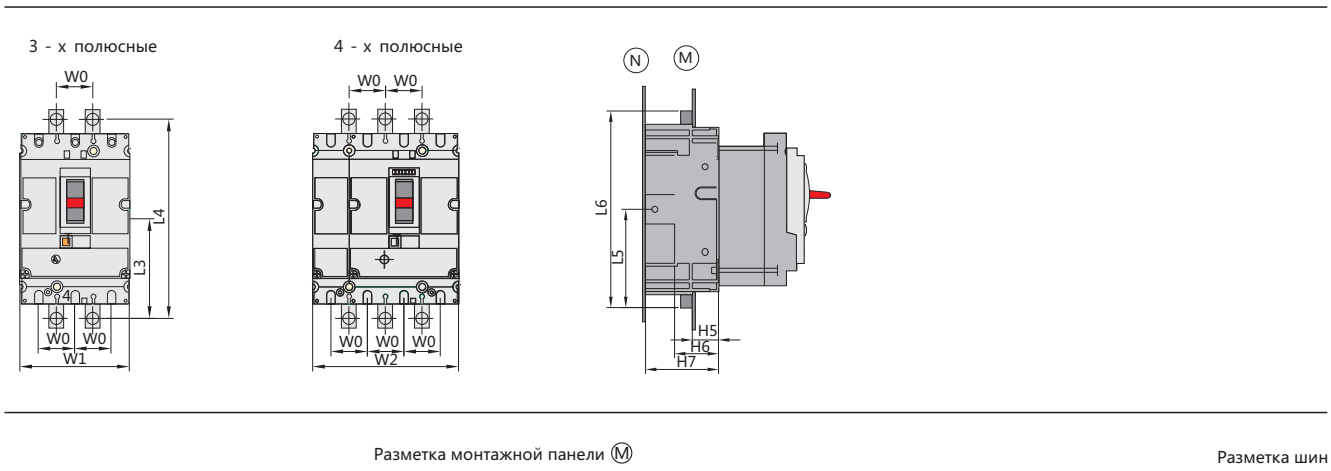

Разметка монтажной панели


Разметка шин

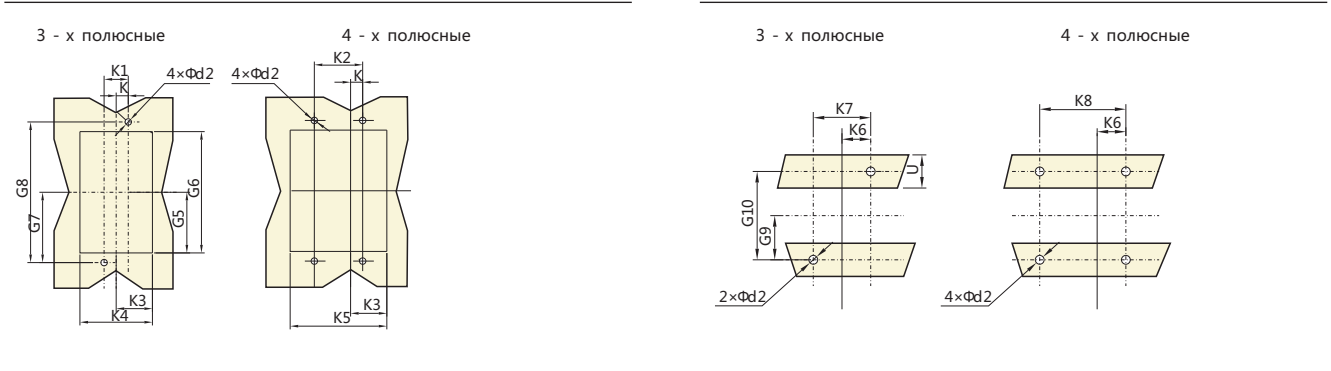



Разметка монтажной панели (M) для фронтального присоединения. Изоляционная панель должна быть установлена ранее основания и монтажной панели

Разметка монтажной панели (N) для присоединения к шинам. Изоляционная панель должна быть установлена ранее основания и монтажной панели

3 - х полюсные




4 - х полюсные

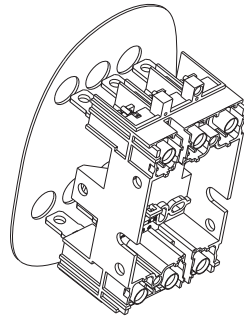



Ограничение по ширине шин !

3 - х полюсные




4 - х полюсные

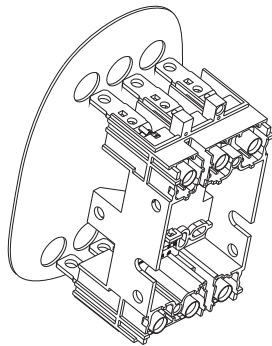


3 - х полюсные

Ограничение шин по ширине !

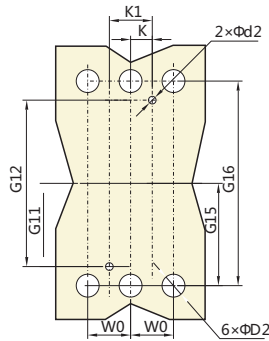

4 - х полюсные

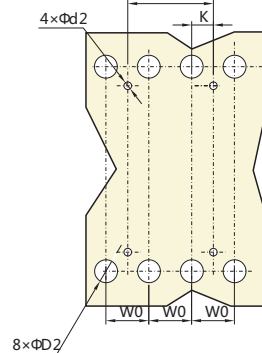


MM

	W0	W1	W2	L5	L6	H5	H6	H7	K	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
NM8-125	30	90	120	90	180	24	40	67	15	30	60	47	94	124	30	60
NM8-250/NM8S-250	35	105	140	102.5	205	27	45	75	17.5	35	70	54.5	109	144	35	70
NM8-400, 630/NM8S-400, 630	45	140	185	157.5	315	27	45	45	22.5	45	90	71.5	143	188	45	90

	K8	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	d2	D2	U
NM8-125	90	77	154	85.2	170.4	32.5	65	68	136	54.5	109	70.5	141	6	26	≤32
NM8-250/NM8S-250	105	87	174	95	190	37.5	75	77.5	155	61	122	79	158	6	30	≤32
NM8-400, 630/NM8S-400, 630	140	137	274	150	300	75	150	125	250	100	200	126	252	6	33	≤32

8.6.4 Утопленная установка выключателей (стационарного и втычного типа)

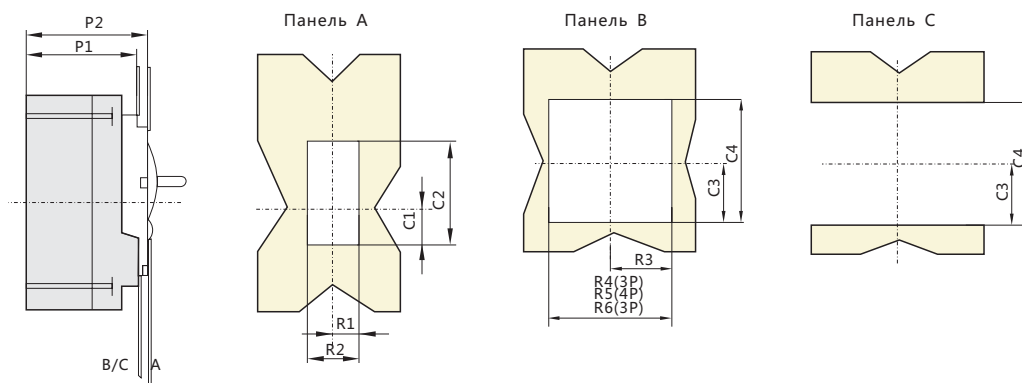

MM

	P1	P2	R1	R2	R3	R4	R5	R6	C1	C2	C3	C4
NM8-125	73	80	13	26	46.5	93	123	65	26	68	50.5	101
NM8-250/NM8S-250	83	90	14.5	29	54	108	143	73	33	78	56.5	113
NM8-400, 630/NM8S-400, 630	109	114	26.5	53	71.5	143	188	-	41.5	116	108	205

9. Дополнительные узлы принадлежности

9.1 Встраиваемые дополнительные узлы

9.1.1 Независимый расцепитель

Напряжение срабатывания $U_s = 70 \sim 100\%$ рабочего напряжения цепи выключателя
 Предельное время нахождения расцепителя под напряжением: - время для срабатывания: импульс напряжения ≥ 20 мсек, ≤ 60 мсек

9.1.2 Минимальный расцепитель напряжения

Напряжение срабатывания (отключение выключателя) $U_s = 35 \sim 70\%$ рабочего напряжения цепи выключателя
 Напряжение обеспечивающее включение выключателя $U_s \geq 85\%$ рабочего напряжения цепи выключателя
 Напряжение препятствующее включению выключателя $U_s < 35\%$ рабочего напряжения цепи выключателя
 Примечание: при величине напряжения $U_s \geq 85\%$ цепи, выключатель нормально включается и отключается

9.1.3 Вспомогательные контакты

Назначение: индикация состояния выключателя
 (включённое или отключённое)

Автоматический выключатель в отключённом положении	
Автоматический выключатель во включённом положении	




9.1.4 Сигнальный контакт

Назначение: индикация автоматического отключения выключателя

- от перегрузки
- от короткого замыкания
- от механических толчков и ударов
- от минимального расцепителя напряжения или других факторов.

При включённом или отключённом положении выключателя, если не было автоматического срабатывания, сигнальный контакт выключен. При автоматическом срабатывании (под действием расцепителей, кнопки "ТЕСТ") сигнальный контакт включается. После взвода выключателя, сигнальный контакт отключается (переходит в исходное состояние).

Автоматический выключатель во включённом или отключённом положении	
Автоматический выключатель в положении автоматического отключения	

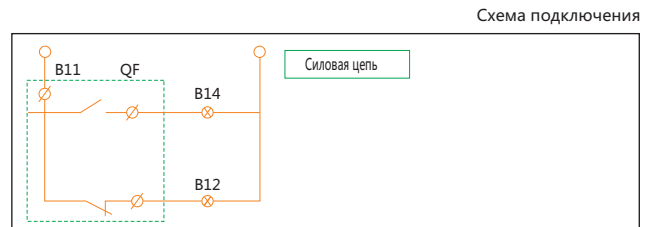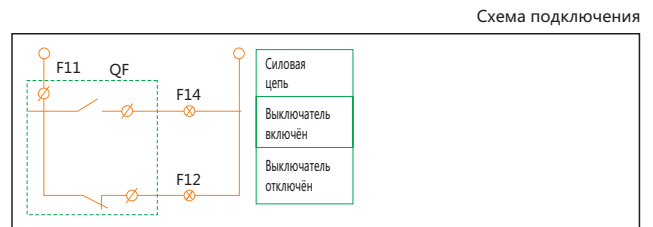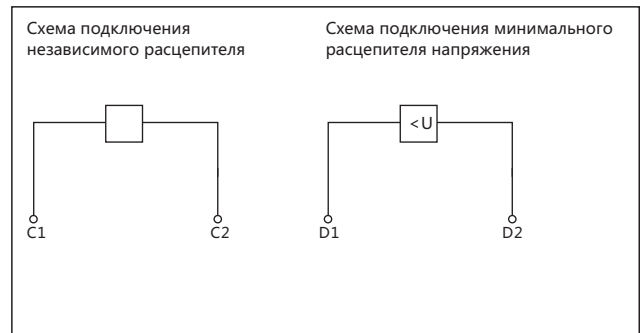

Дополнительные узлы	Обозначение (маркировка)	Место установки узлов в выключателе		
		NM8-125, 250 NM8S-250	NM8-400, 630 NM8S-400, 630	NM8-800, 1250 NM8S-800, 1250, 1600
		3-х и 4-х полюсные	3-х и 4-х полюсные	3-х и 4-х полюсные
Отсутствуют				
Сигнальный контакт	AL			
Независимый расцепитель	SM: AC220V, SQ: AC380V SB: DC24V			
Вспомогательные контакты	AX			
Расцепитель минимального напряжения	UM: AC220V UQ: AC380V			
Независимый расцепитель Вспомогательные контакты	SM: AC220V, SQ: AC380V, SB: DC24V AX			
Две группы вспомогательных контактов	AX, AX			
Вспомогательные контакты Минимальный расцепитель напряжения	AX UM: AC220V, UQ: AC380V			
Независимый расцепитель Сигнальный контакт	SM: AC220V, SQ: AC380V, SB: DC24V AL			
Вспомогательные контакты Сигнальный контакт	AX AL			
Минимальный расцепитель напряжения Сигнальный контакт	AL			
Независимый расцепитель Вспомогательные и сигнальные контакты	SM: AC220V, SQ: AC380V, SB: DC24V AX, AL			
Две группы вспомогательных контактов, сигнальный контакт	AX, AX AL			
Сигнальный контакт Вспомогательные контакты Минимальный расцепитель напряжения	AX, AL (UM: AC220V, UQ: AC380V)			

-Независимый расцепитель
 -Расцепитель минимального напряжения
 -Вспомогательные контакты
 -Сигнальный контакт

Примечания: 1: Для NM8-125, 250, 400, 630, NM8S-125, 250, 400, 630, не могут быть одновременно установлены независимый и минимальный расцепители напряжения.

2: Для NM8-800, 1250, NM8S-800, 1250, 1600, могут устанавливаться одновременно три группы вспомогательных контактов, независимый и минимальный расцепитель напряжения могут быть установлены одновременно, при этом их расположение в выключателях может быть любым.

9.2 Внешние дополнительные узлы и принадлежности

9.2.1 Ручной привод управления поворотной рукояткой через оперативную панель

Степень защиты: IP30 (со стороны рукоятки)


Назначение: повышение безопасности оперирования выключателем

Индикация состояния выключателя:

0 -отключено, 1 включено или отключено автоматически;

В положении "OFF" рукоятка может быть заблокирована тремя навесными замками с диаметром дужки 5 - 8 мм.

При этом дверь оперативной панели (оперативная панель) блокирована от нежелательного открывания.

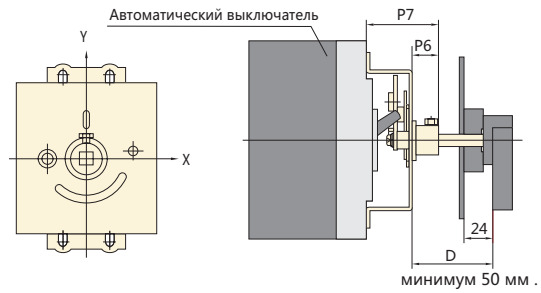

MM



Dimension	NM8-125	NM8-250, NM8S-250	NM8-400, NM8S-400	NM8-630, NM8S-630	NM8(S)-800	NM8(S)-1250, 1600
P6	14	14	20	20	21	21
P7	56	56	60	60	103	103



Разметка оперативной панели для привода (мм)

NM8(S)-125,250,400,630

NM8(S)-800,1250,1600

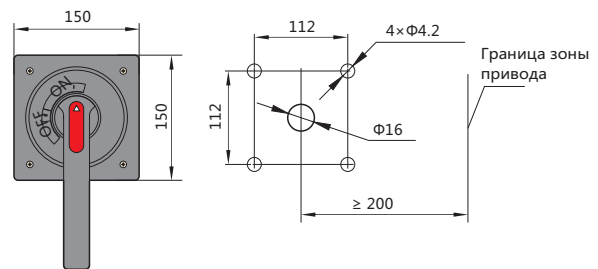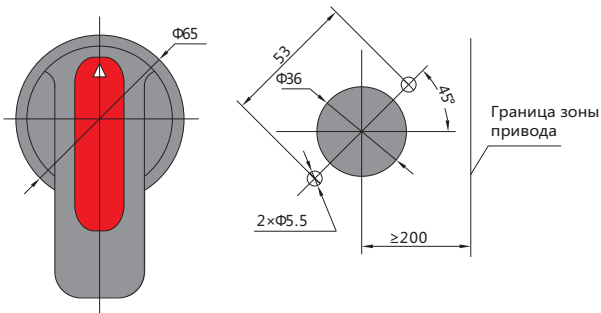

9.2.2 Ручной поворотный привод


Степень защиты - IP40 (со стороны рукоятки привода)
 Назначение - повышение безопасности оперирования выключателем

Индикация состояния выключателя:


0 - отключено, 1 - включено или отключено автоматически В положении "OFF" рукоятка может быть заблокирована тремя навесными замками с диаметром дужки 5 -8 мм.



Ручной поворотный привод

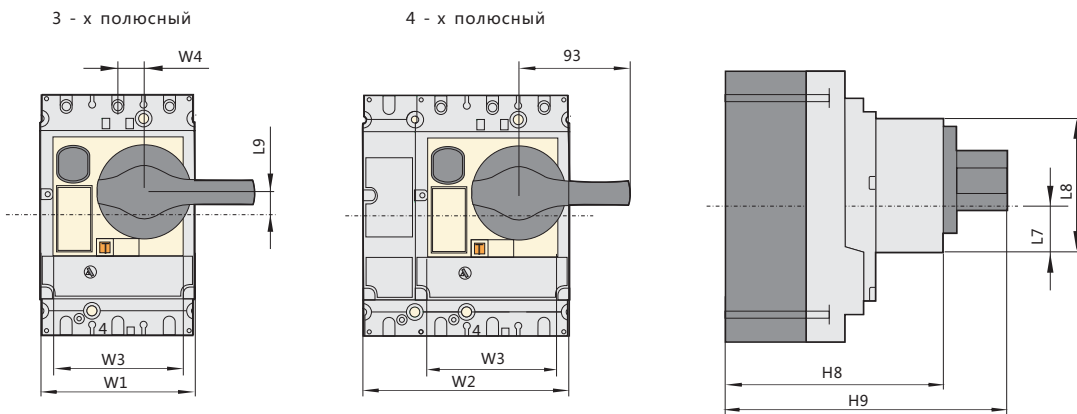


Разметка панели (для выключателей стационарного и вычного исполнения)

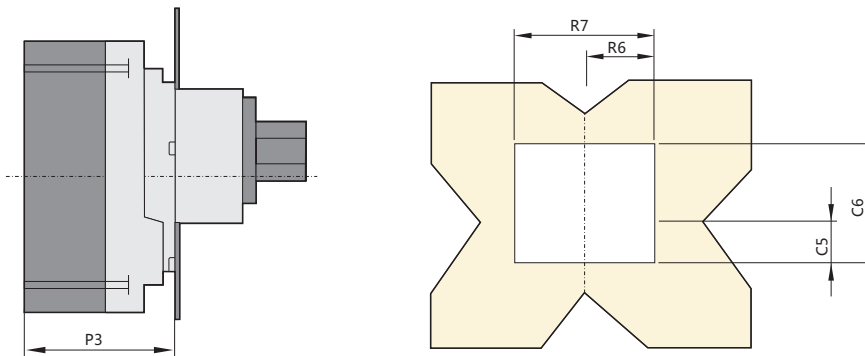

9.2.3 Ручной дистанционный поворотный привод
 (оперирование через дверь распреустройства)
 Степень защиты: IP55 (со стороны рукоятки)
 Назначение - повышение безопасности оперирования выключателем
 Индикация состояния выключателя:
 0 - отключено, 1 - включено или отключено автоматически
 При открытой дверце защита линии при включённом выключателе обеспечивается, но отключённый выключатель не может быть включён
 В положении "OFF" рукоятка может быть заблокирована тремя навесными замками с диаметром дужки 5 -8 мм.



фронтальная панель стационарного и втычного исполнения(мм)

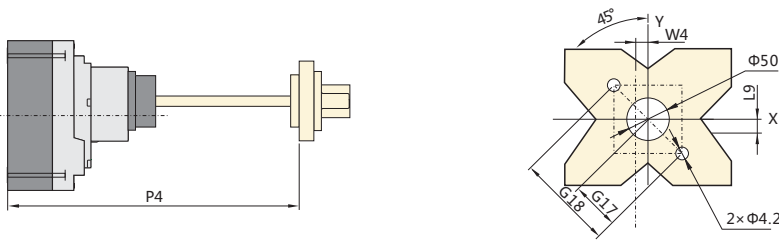

NM8	W1	W2	W3	W4	L7	L8	L9	H8	H9	P3	P4	R6	R7	C5	C6	G17	G18
NM8-125	30	90	76	15.25	37	70	13.3	114	148	80	≥175 ≤600	39	78	38	72	36	72
NM8-250 NM8S-250	35	105	93	9.25	39	73	9	125	159	90	≥175 ≤600	48	96	40.5	76	36	72
NM8-400 NM8S-400	45	140	122	5	69	121	24.5	148	198	115	≥175 ≤600	62	124	70.5	124	36	72
NM8-630 NM8S-630	45	140	122	5	69	121	24.5	148	198	115	≥175 ≤600	62	124	70.5	124	36	72

9.2.4 Двигательный привод
 Степень защиты: IP40 (со стороны привода)
 Назначение: повышение безопасности оперирования, обеспечение дистанционного управления выключателем;
 Индикация состояния выключателя:
 0 - отключено, 1 - включено или отключено автоматически;
 Управление выключателем может быть ручным или дистанционным.
 Ручное управление Включить переключатель "manual/auto" в положении "auto" и с помощью прилагаемой к приводу рукоятки включить или выключить выключатель..
 Автоматическое (дистанционное) управление Включить переключатель "manual/auto" в положение "manual" и управлять выключателем с помощью кнопок управления.
 Управление выключателем осуществляется путём подачи импульса напряжения управления или постоянно подающегося напряжения.
 Диапазон напряжения управления :
 85% -110% Un рабочего напряжения управления.



9.3 Устройство блокировки рукоятки

Устройство блокирует выключатель во включённом или отключённом положении.

Блокировка осуществляется 1 - 3 навесными замками с диаметром дужки 5~8мм.

9.4 Защитные крышки

Степень защиты: IP40

Защищают выводные зажимы главных контактов.

Виды защитных крышек:

-большие защитные крышки - для зажимов выключателей

переднего присоединения стационарного исполнения;

- малые защитные крышки - для зажимов выключателей для присоединения шинами, стационарного исполнения;


- малые защитные крышки - для зажимов выключателей втычного исполнения;

При номинальном рабочем напряжении $\geq 500V$, защитные крышки выбираются для определённого типа присоединения

Устройство блокировки

Большие защитные крышки

Малые защитные крышки

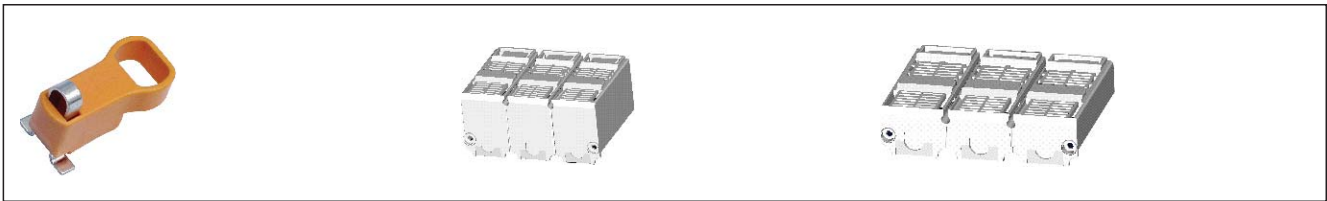

10. Дополнительная техническая информация

10.1 Функция разъединения


Функция разъединения соответствует требованиям ГОСТ Р 50030.1;

Функция разъединения реализуется при отключённом положении выключателя - O (OFF);

Рукоятка управления, индицирующая положения контактов должна находится в положении 0 (OFF), только тогда, когда контакты выключателя разомкнуты;

Замки на устройствах блокировки должны навешиваться только при разомкнутых контактах; Функция разъединения позволяет и обеспечивает:

- Однозначную индикацию отключённого положения при разомкнутых главных контактах;
- Исключение появления токов утечки при отключённом положении рукоятки выключателя;
- Повышение значения импульсного выдерживаемого напряжения со стороны питания и нагрузки.

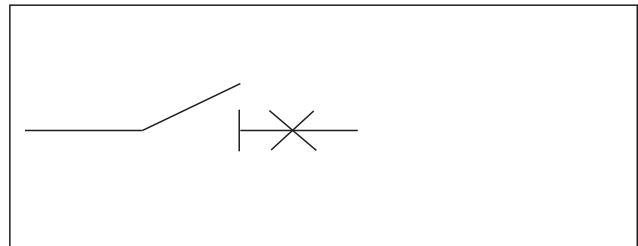

что обеспечивает отброс контактов за малое время и резкое нарастание напряжения на дуге, дающие следующие преимущества:

- a. Резкое ограничение отключаемого тока позволяет увеличить характеристики выключателя по отключающей способности и уравнивать значения $I_{cs}=100\%I_{cu}$ при больших заявляемых величинах;
- b. Большое значение предельной отключающей способности за счёт токоограничения снижает вероятность повреждения самого выключателя при отключении токов КЗ;
- c. Резкое ограничение отключаемого тока снижает нагрев проводов отключаемых линий, что увеличивает срок их эксплуатации. ;
- d. Резкое ограничение отключаемого тока снижает износ контактов и позволяет снизить сечение сборных шин;
- e. Резкое ограничение отключаемого тока снижает вероятность отключения близкорасположенных защитных аппаратов и другого оборудования.

10.2 Токоограничение

10.2.1 Токоограничивающая способность выключателя

Токоограничивающая способность выключателя позволяет ограничивать величину тока при отключениях токов КЗ. При отключении тока короткого замыкания токоограничивающий выключатель снижает значение интеграла I^2t до малых величин, что обеспечивает надёжную защиту отходящих защищаемых линий и неповреждённого оборудования. Повышенная отключающая способность выключателей серии NM8 достигается применением в конструкции поворотной подвижной контактной системы с двойным разрывом главных контактов и их динамическим отбросом при отключении токов больших величин,


10.2.2 Характеристики (кривые) токоограничения

Токоограничивающую характеристику выключателя представляют в виде двух графиков: график ожидаемого тока К.З. в функции от времени и график тока, фактически проходящего через выключатель в функции от времени.

Тепловая нагрузка (A^2S) - это количество тепловой энергии выделяемой в проводнике сопротивлением в 1 Ом .

В нижеприведённой таблице даны допустимые тепловые нагрузки для проводников различных типов в зависимости от изоляции и материала жилы (медь - Cu или алюминий - Al) и значения поперечного сечения.

Значения поперечного сечения даны в mm^2 , предельные значения тепловой нагрузки - в $A^2сек$.

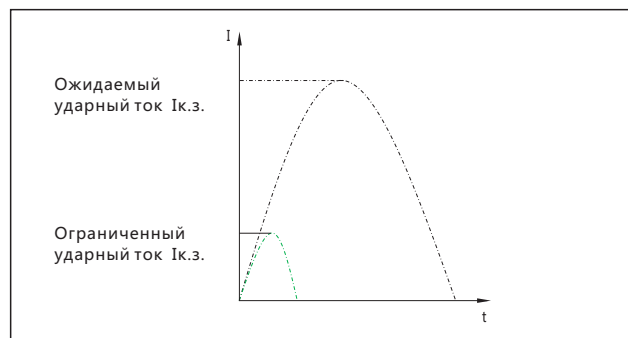

Сечение (mm^2)		1.5	2.5	4	6	10	16	25	35
Кабели с ПВХ изоляцией	Cu K=115	2.97×10^4	8.26×10^4	2.12×10^5	4.76×10^5	1.32×10^6	3.40×10^6	8.26×10^6	1.62×10^7
	Al K=76	1.30×10^4	3.61×10^4	9.26×10^4	2.08×10^5	5.78×10^5	1.48×10^6	3.16×10^6	7.08×10^6
Кабели с резиновой изоляцией	Cu K=131	3.86×10^4	1.07×10^5	2.75×10^5	6.18×10^5	1.72×10^6	4.39×10^6	1.07×10^7	2.10×10^7
	Al K=87	1.70×10^4	4.73×10^4	1.21×10^5	2.72×10^5	7.57×10^5	1.94×10^6	4.73×10^6	9.27×10^6
Кабели с этиленпропиленовой изоляцией	Cu K=143	4.60×10^4	1.28×10^5	3.27×10^5	7.36×10^5	2.04×10^6	5.23×10^6	1.28×10^7	2.51×10^7
	Al K=94	1.99×10^4	5.52×10^4	1.41×10^5	3.18×10^5	8.84×10^5	2.26×10^6	5.52×10^6	1.08×10^7

Сечение (mm^2)		50	70	95	120	150	185	240
Кабели с ПВХ изоляцией	Cu K=115	3.31×10^4	6.48×10^4	1.19×10^5	1.90×10^5	2.98×10^6	4.53×10^6	7.62×10^6
	Al K=76	1.44×10^4	2.83×10^4	5.21×10^4	8.32×10^4	1.30×10^6	1.98×10^6	3.33×10^6
Кабели с резиновой изоляцией	Cu K=131	4.29×10^4	8.41×10^4	1.55×10^5	2.47×10^5	3.86×10^6	5.87×10^6	9.88×10^6
	Al K=87	1.89×10^4	3.71×10^4	6.83×10^4	1.09×10^5	1.70×10^6	2.59×10^6	4.36×10^6
Кабели с этиленпропиленовой изоляцией	Cu K=143	5.11×10^4	1.00×10^5	1.85×10^5	2.94×10^5	4.60×10^6	7.00×10^6	1.18×10^7
	Al K=94	2.21×10^4	4.33×10^4	7.97×10^4	1.27×10^5	1.99×10^6	3.02×10^6	5.09×10^6

Примечание: Значения K взяты из норм GB-50052 для проектирования низковольтного силового электрооборудования Примеры:

а.Чему равно значение фактически отключаемого тока при значении ожидаемого тока короткого замыкания 125кА (ударное значение=275кА) при отключении токоограничивающим выключателем типа NM8-125R.



Ответ: Пиковое значение отключаемого тока равно 23кА (смотри кривые токоограничения для выключателя данного типа)

б.Будет ли медный кабель с ПВХ изоляцией сечением $10mm^2$ защищён выключателем типа NM8-125S.

Ответ: Согласно вышеприведённой таблице, допустимая тепловая нагрузка в месте подключения к выключателю NM8S-125 не может превышать $1.32 \times 10^6 A^2сек$, а при отключении тока короткого замыкания величиной $I_{cu}=50kA$ энергия ограничена выключателем до $1.32 \times 10^6 A^2сек$, следовательно кабель защищён.



I² t характеристика

A²сек характеристика

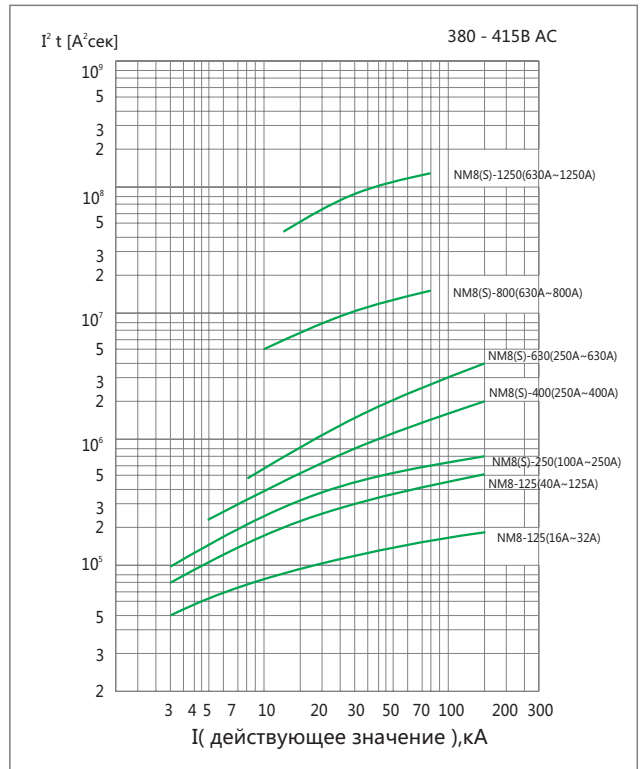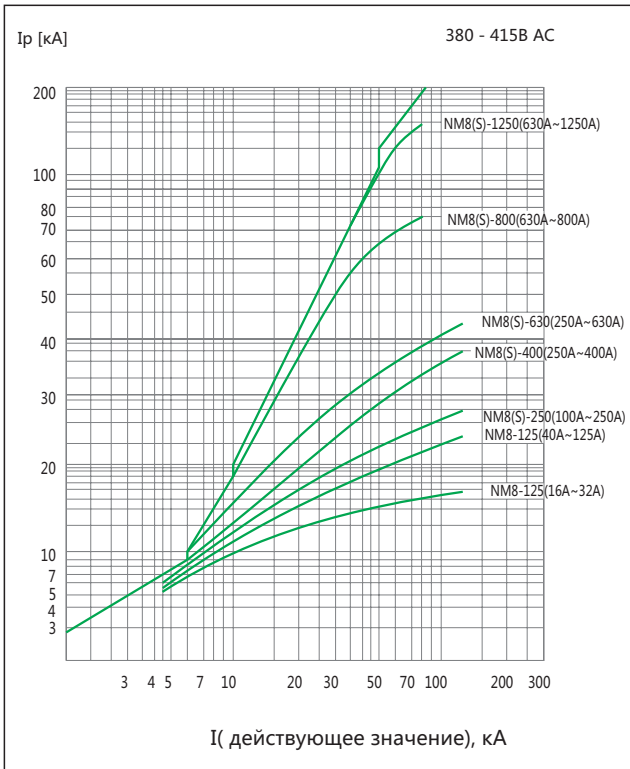

I² t характеристика

A²сек характеристика

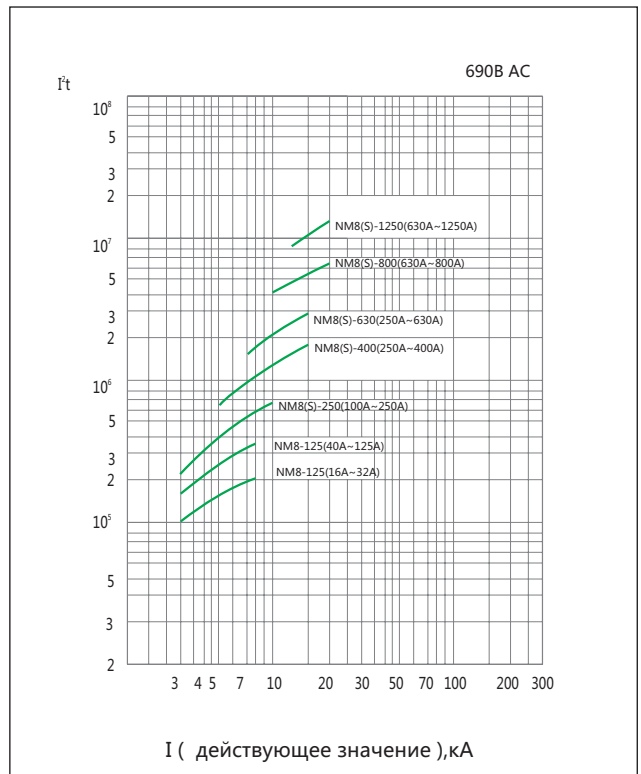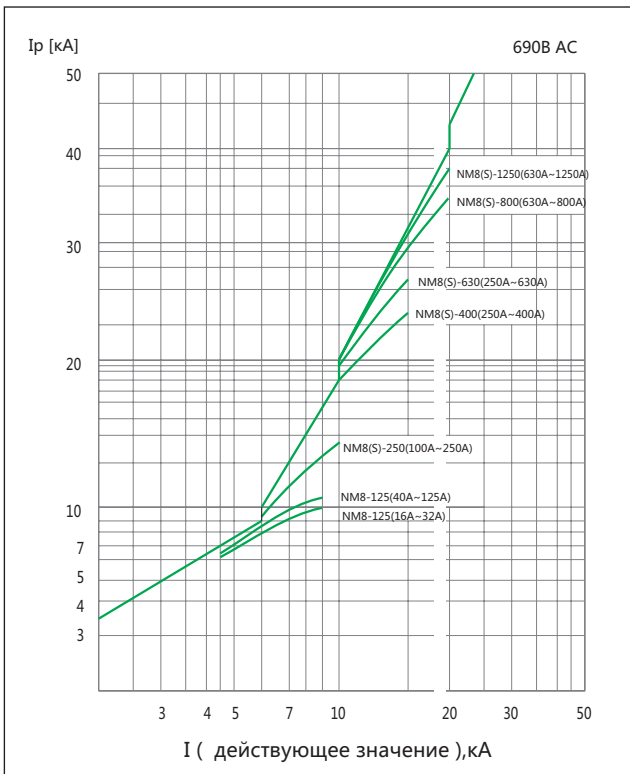

10.3 Падение напряжения и потери мощности на полюс выключателей

Падение напряжения и потери мощности, мОм / Вт	NM8-125	NM8-250	NM8S-250	NM8-400	NM8S-400	NM8-630	NM8S-630	NM8-800	NM8S-800	NM8-1250	NM8S-1250, 1600
16	7.1/1.8										
20	6.2/2.5										
25	4.8/3										
32	3.7/3.8										
40	2.6/4.2										
50	2.7/6.8		0.85/1.4								
63	1.7/6.7		0.7/1.8								
80	1.3/8.3		0.7/2.8								
100	0.85/8.5		0.7/4.5								
125	0.71/11.1	1.0/10	0.5/5								
160		1.0/15.6	0.5/7.8								
180		0.55/14	0.36/9.2								
200		0.55/17.8	0.36/11.7								
225		0.55/22	0.36/14.4								
250		0.55/27.8	0.28/14.2	0.3/18.8	0.15/9.4	0.3/18.8	0.13/8.1				
315		0.55/34.4	0.28/17.5	0.28/27.8	0.15/14.9	0.28/27.8	0.13/12.9				
350				0.28/34.3	0.15/18.4	0.28/34.3	0.13/15.9				
400				0.24/38.4	0.15/24	0.24/38.4	0.13/20.8				
500						0.2/50	0.13/32.5				
630							0.13/51.6	0.04/15.9	0.04/15.9	0.04/15.9	0.04/15.9
700								0.04/19.6	0.04/19.6	0.04/19.6	0.04/19.6
800								0.04/25.6	0.04/25.6	0.04/25.6	0.04/25.6
1000										0.04/40	0.04/40
1250, 1600										0.04/62.5	0.04/62.5

10.4 Характеристики выключателей при различной высоте над уровнем моря

Все вышеприведённые характеристики выключателей справедливы для эксплуатации на высоте над уровнем моря не выше 2000 м.

При применении выключателей на высотах более 2000 м следует учитывать необходимость снижения ряда характеристик и параметров в соответствии с нижеприведённой таблицей, вызванного более разреженным воздухом.

Высота над уровнем моря, м	2000	3000	4000	5000
Напряжение диэлектрической прочности изоляции, не более, В	3000	2500	2100	1800
Максимальное рабочее напряжение, не более, В	690	550	480	420
Значение номинального тока при T 40° C	1In	0.96In	0.93In	0.9In

10.5 Каскадное включение выключателей

Принципы каскадного включения

Ограничение отключаемого тока может быть достигнуто за счёт последовательного включения двух выключателей, отключающих ток короткого замыкания совместно, при этом вышестоящие выключатели должны иметь значение номинальной предельной отключающей способности и выше ожидаемого тока короткого замыкания, в качестве которых целесообразно применять токоограничивающие выключатели серии NM8(S), осуществляющие токоограничение, а последовательно нижестоящие выключатели могут иметь более низкие характеристики отключающей способности, что позволяет применять более дешёвые типы выключателей на отходящих линиях.

Поскольку вышестоящий выключатель осуществляет ограничение тока, то от вышестоящего выключателя могут отходить несколько защищаемых цепей с выключателями более низких параметров, при этом обеспечивается надёжная защита отходящих силовых цепей и низковольтного оборудования.

Принципы каскадного включения широко применяются при проектировании и комплектации широкой номенклатуры распределительных устройств, шкафов, панелей и другого щитового оборудования. Применение данного принципа позволяет экономить средства за счёт применения дешёвых выключателей для комплектации щитового оборудования. Ниже приведены таблицы подбора вышестоящего и нижестоящих выключателей ChINT при проектировании щитового оборудования с каскадным принципом включения при различных ожидаемых токах короткого замыкания. Каскадное включение должно отвечать требованиям ГОСТ Р 50030.2.

NM8-400H 100	NM8-400R 150	NM8-630S 85	NM8-630H 100	NM8-630R 150	NM8-800S 65	NM8-800H 100	NM8-1250S 65	NM8-1250H 100
65	65							
100	150		100	150		100		100
	150			150				
100	150		100	150		100		100
	150			150				
100	150		100	150		100		100
	150			150				
			100	150		100		100
				150				
						100		100
						100		100
100	150		100	150		100		100
	150			150				
100	150		100	150		100		100
	150			150				
100	150		100	150		100		100
	150			150				
			100	150		100		100
				150				
						100		100
						100		100

Вышестоящие выключатели: NM8S-250~1600

Нижестоящие выключатели: DZ47, NBH8, NB1, DZ158, NM8(S)-125~1600

Вышестоящие Отключающая способность, (кА, действующее значение)	NM8S-250S 85	NM8S-250H 100	NM8S-400S 85	NM8S-400H 100	NM8S-400R 150	
Нижестоящие	Ожидаемый отключаемый ток (кА, действующее значение)					
DZ47	30	40				
NBH8	30	40				
NB1(Icn=6000A)	40	50				
NB1(Icn=10000A)	50	65				
DZ158-100	50	65	50	65	65	
NM8-125S		100		100	150	
NM8-125H					150	
NM8-250S		100		100	150	
NM8-250H					150	
NM8-400S				100	150	
NM8-400H					150	
NM8-630S						
NM8-630H						
NM8-800S						
NM8-800H						
NM8-1250S						
NM8-1250H						
NM8S-125S		100		100	150	
NM8S-125H					150	
NM8S-250S		100		100	150	
NM8S-250H					150	
NM8S-400S				100	150	
NM8S-400H					150	
NM8S-630S						
NM8S-630H						
NM8S-800S						
NM8S-800H						
NM8S-1250S						
NM8S-1250H						

NM8S-630S 85	NM8S-630H 100	NM8S-630R 150	NM8S-800S 65	NM8S-800H 100	NM8S-1250S 65	NM8S-1250H 100	NM8S-1600H 100
	100	150		100		100	100
		150					
	100	150		100		100	100
		150					
	100	150		100		100	100
		150					
	100	150		100		100	100
		150					
				100		100	100
				100		100	100
	100	150		100		100	100
		150					
	100	150		100		100	100
		150					
	100	150		100		100	100
		150					
				100		100	100
				100		100	100

Каскадное включение при напряжении (380/400/415В)

Вышестоящие выключатели: NM8-125~1250;

Нижестоящие выключатели: DZ47, DZ158, NB1, NBH8, NM8(S)-125~1250

Вышестоящие Отключающая способность, (кА, действующее значение)	NM8-125S 50	NM8-125H 100	NM8-125R 150	NM8-250S 50	NM8-250H 100	NM8-250R 150	NM8-400S 70
Нижестоящие	Ожидаемый отключаемый ток (кА, действующее значение)						
DZ47	15	20	20	15	20	20	
NB1(I _{cn} =6000А)	25	30	30	25	30	30	
NB1-63(I _{cn} =10000А)	25	40	40	25	40	40	
DZ158-100	25	40	40	25	40	40	25
NM8-125S		100	150		100	150	70
NM8-125H			150			150	
NM8-250S					100	150	70
NM8-250H						150	
NM8-400S							
NM8-400H							
NM8-630S							
NM8-630H							
NM8-800S							
NM8-800H							
NM8-1250S							
NM8-1250H							
NM8S-125S		100	150		100	150	70
NM8S-125H			150			150	
NM8S-250S					100	150	70
NM8S-250H						150	
NM8S-400S							
NM8S-400H							
NM8S-630S							
NM8S-630H							
NM8S-800S							
NM8S-800H							
NM8S-1250S							
NM8S-1250H							

NM8-400H 100	NM8-400R 150	NM8-630S 70	NM8-630H 100	NM8-630R 150	NM8-800S 50	NM8-800H 70	NM8-1250S 50	NM8-1250H 70
40	40							
100	150							
	150	70	100	150		70		70
100	150			150				
	150	70	100	150		70		70
100	150			150				
	150		100	150		70		70
				150				
			100	150		70		70
				150				
						70		70
						70		70
100	150							
	150	70	100	150		70		70
100	150			150				
	150	70	100	150		70		70
100	150			150				
	150		100	150		70		70
				150				
			100	150		70		70
				150				
						70		70
						70		70

Вышестоящие выключатели : NM8S-125~1600

Нижестоящие выключатели : DZ47, NBH8, NB1, DZ158, NM8 (S) -125~1600

Вышестоящие Отключающая способность, (кА, действующее значение)	NM8S-250S 50	NM8S-250H 100	NM8S-400S 70	NM8S-400H 100	NM8S-400R 150	
Нижестоящие	Ожидаемый отключаемый ток (кА, действующее значение)					
DZ47	15	20				
NB1(I _{cn} =6000A)	25	30				
NB1-63(I _{cn} =10000A)	25	40				
DZ158	25	40	25	40	40	
NM8-250S		100		100	150	
NM8-250H				100	150	
NM8-400S				100	150	
NM8-400H					150	
NM8-630S						
NM8-630H						
NM8-800S						
NM8-800H						
NM8-1250S						
NM8-1250H						
NM8S-125S		100		100	150	
NM8S-125H		100		100	150	
NM8S-250S		100		100	150	
NM8S-250H				100	150	
NM8S-400S				100	150	
NM8S-400H					150	
NM8S-630S						
NM8S-630H						
NM8S-800S						
NM8S-800H						
NM8S-1250S						
NM8S-1250H						
NM8S-1600H						

10.6 Селективная защита

Селективная защита является важной составляющей проектирования низковольтных распределительных сетей в целях обеспечения устойчивой работы оборудования. Правильно построенная селективная защита обеспечивает при коротком замыкании отключение только выключателя на отходящей линии, в которой произошла авария, вышестоящий вводной выключатель при этом остаётся включённым, не прерывая питания остальных отходящих линий. Существует два вида (случая) селективной защиты - полная и частичная. При полной селективности, когда отключаемый ток не превышает значения тока мгновенного отключения вышестоящего (вводного) выключателя D1, отключается только нижестоящий выключатель D2, вышестоящий выключатель D1 остаётся включённым, при этом ограничение тока может осуществляться срабатывающим ранее нижестоящим выключателем (смотри нижеследующие таблицы - символ T). Частичная селективность - это возможное отключение вышестоящего и нижестоящего выключателей, когда значение отключаемого тока может превысить ток мгновенного срабатывания вышестоящего вводного выключателя, но за счёт меньшего времени срабатывания нижестоящего выключателя при определённых значениях тока отключится только нижестоящий выключатель (смотри нижеследующие таблицы, указаны значения отключаемых токов для случая частичной селективности). Полное отсутствие селективности - это случай когда значения токов мгновенного срабатывания обоих выключателей ниже протекающего через выключатели тока К.З. а их время срабатывания при этом токе становятся практически одинаково, происходит однозначное срабатывание обоих выключателей.


Вышестоящие выключатели: NM8-125~1250

Нижестоящие выключатели: DZ47, NBH8, NB1, DZ158

 Вышестоящие Нижестоящие, In, A Ii (kA)	NM8-125 S/H/R											NM8-250 S/H/R			
	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	100	160	200	250	
DZ47 Характеристика C	≤10	0.19	0.25	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	1.0	T	T	T	T
	16			0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	1.0	T	T	T	T
	20					0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	1.0	T	T	T	T
	25						0.5	0.5	0.63	0.8	1.0	T	T	T	T
	32							0.5	0.63	0.8	1.0	T	T	T	T
	40								0.63	0.8	1.0	T	T	T	T
	50									0.8	1.0	T	T	T	T
NBH8 Характеристика B C	≤10	0.19	0.25	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	1.0	T	T	T	T
	16			0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	1.0	T	T	T	T
	20					0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	1.0	T	T	T	T
	25						0.5	0.5	0.63	0.8	1.0	T	T	T	T
	32							0.5	0.63	0.8	1.0	T	T	T	T
NB1 Характеристика B C D	≤10	0.19	0.25	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	1.0	T	T	T	T
	16			0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	1.0	T	T	T	T
	20					0.5	0.5	0.5	0.63	0.8	1.0	T	T	T	T
	25						0.5	0.5	0.63	0.8	1.0	T	T	T	T
	32							0.5	0.63	0.8	1.0	T	T	T	T
	40								0.63	0.8	1.0	T	T	T	T
	50									0.8	1.0	T	T	T	T
DZ158	63									0.8	1.0	T	T	T	T
	80										1.0	T	T	T	T
	100											T	T		

Вышестоящие выключатели: NM8S-125~1600

Нижестоящие выключатели: DZ47, NBH8, NB1, DZ158

	Вышестоящие Нижестоящие, In, A Ii (kA)	NM8S-250 S/H						NM8S-400 S/H/R				
		40	100	125	100	160	200	250	250	315	350	400
DZ47 Характеристика C	≤10	0.5	0.8	1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
	16	0.5	0.8	1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
	20	0.5	0.8	1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
	25		0.8	1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
	32		0.8	1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
	40		0.8	1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
	50		0.8	1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
NBH8 Характеристика B C	≤10	0.5	0.8	1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
	16	0.5	0.8	1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
	20	0.5	0.8	1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
	25		0.8	1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
	32		0.8	1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
NB1 Характеристика B C D	≤10	0.5	0.8	1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
	16	0.5	0.8	1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
	20	0.5	0.8	1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
	25		0.8	1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
	32		0.8	1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
	40		0.8	1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
	50		0.8	1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
DZ158	63		0.8	1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
	80			1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
	100					T	T	T	T	T	T	T
	63		0.8	1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
	80			1.0	T	T	T	T	T	T	T	T
	100					T	T	T	T	T	T	T
	125					T	T	T	T	T	T	T

Вышестоящие Нижестоящие In, A Ii (кА)	NM8-125 S/H/R											NM8-250 S/H/R			
	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	100	160	200	250	
NM8S-630 S/H/R	250														
	315														
	350														
	400														
	500														
	630														
NM8-800 S/H	630														
	700														
	800														
NM8S-800 S/H	630														
	700														
	800														
NM8-1250 S/H	630														
	700														
	800														
	1000														
	1250														
NM8S-1250 S/H	630														
	700														
	800														
	1000														
	1250														

Вышестоящие выключатели: NM8S-125-1250

Нижестоящие: NM 8(S)-125-1250

Вышестоящие Нижестоящие In, A Ii (кА)	NM8S-250 S/H							NM8S-400 S/H/R				
	40	100	125	100	160	200	250	250	315	350	400	
NM8-125 S	16	1.2	1.2	1.2	T	T	T	T	T	T	T	
	20	1.2	1.2	1.2	T	T	T	T	T	T	T	
	25	1.2	1.2	1.2	T	T	T	T	T	T	T	
	32	1.2	1.2	1.2	T	T	T	T	T	T	T	
	40	1.2	1.2	1.2	T	T	T	T	T	T	T	
	50	1.2	1.2	1.2	T	T	T	T	T	T	T	
	63		1.2	1.2	T	T	T	T	T	T	T	
	80				T	T	T	T	T	T	T	
	100						T	T	T	T	T	
	125							T	T	T	T	
NM8-125 H/R	16	1.2	1.2	1.2	T	T	T	T	T	T	T	
	20	1.2	1.2	1.2	T	T	T	T	T	T	T	
	25	1.2	1.2	1.2	T	T	T	T	T	T	T	
	32	1.2	1.2	1.2	T	T	T	T	T	T	T	
	40	1.2	1.2	1.2	T	T	T	T	T	T	T	
	50	1.2	1.2	1.2	2	36	36	T	T	T	T	
	63		1.2	1.2	2	36	36	T	T	T	T	
	80				2	36	36	T	T	T	T	
	100						36	T	T	T	T	
	125						36	T	T	T	T	

	Вышестоящие Нижестоящий In, A Ii (кА)	NM8S-250 S/H						NM8S-400 S/H/R					
		40	100	125	100	160	200	250	250	315	350		400
NM8-250 S	100							3	5	5	5	5	
	160										5	5	
	200												
	250												
NM8-250 H/R	100							3	5	5	5	5	
	160										5	5	
	200												
	250												
NM8S-250 S/H	100							5	5	5	5	5	
	160							5	5	5	5	5	
	200										5	5	
	250											5	
NM8-400 S/H/R	250												
	315												
	350												
	400												
NM8S-400 S/H/R	250												
	315												
	350												
	400												
NM8-630 S/H/R	250												
	315												
	350												
	400												
	500												
NM8S-630 S/H/R	250												
	315												
	350												
	400												
	500												
NM8-800 S/H	630												
	700												
	800												
NM8S-800 S/H	630												
	700												
	800												
NM8-1250 S/H	630												
	700												
	800												
	1000												
	1250												
NM8S-1250 S/H	630												
	700												
	800												
	1000												
	1250												
NM8S-1600 S/H	1000												
	1250												
	1600												

Примечание:

- А. В области с указанием Т проясняется дискриминация общей защиты от вышестоящих и нижестоящих автоматических выключателей;
 В. В области с номерами проясняется дискриминация общей защиты от вышестоящих и нижестоящих автоматических выключателей;
 С. Для частичного дискриминации защиты, Макс. вина текущие ток для обеспечения исполнения времени дискриминация, приведенные в таблице, когда вина ток превышает это значение, вверх и вниз по течению выключателей могут работать одновременно.

10.7 Таблица для подбора аппаратов для управления и защиты электродвигателей 400В, 50кА, тип 2, выключатели для двигателей с нормальным пуском

Характеристики электродвигателей		Параметры управляющих автоматических выключателей		Параметры управляющих контакторов		Параметры защитных тепловых реле	
Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток, А	Исполнения выключателей	Уставка электромагнитной защиты, А	Исполнение контактора	Номинальный тепловой ток, А	Исполнение реле	Регулируемый ток, А
5.5	10.9	NM8-125S/16M	192	NC1-12	20	NR2-25	9~13
7.5	14.4	NM8-125S/20M	240	NC1-18	32	NR2-25	12~18
11	20.9	NM8-125S/25M	300	NC1-25	40	NR2-25	17~25
15	28	NM8-125S/32M	384	NC1-32	50	NR2-36	23~32
18.5	34.1	NM8-125S/40M	480	NC1-40	60	NR2-36	28~36
22	39.4	NM8-125S/50M	600	NC1-50	80	NR2-93	30~40
30	53.4	NM8-125S/63M	756	NC1-65	80	NR2-93	48~65
37	67.9	NM8-125S/80M	960	NC1-80	110	NR2-93	55~70
45	80.5	NM8-125S/100M	1200	NC1-95	110	NR2-93	80~93
55	98.5	NM8-125S/125M	1500	NC2-115	200	NR2-200	80~125
75	133	NM8-250S/160M	1920	NC2-150	200	NR2-200	100~160
90	158.7	NM8-250S/200M	2400	NC2-185	275	NR2-200	100~160
110	192	NM8-250S/250M	3000	NC2-225	275	NR2-200	125~200
132	229	NM8-400S/315M	3780	NC2-265	315	NR2-630	160~250
160	275	NM8-400S/350M	4200	NC2-330	380	NR2-630	200~315
200	343	NM8-400S/400M	4800	NC2-400	450	NR2-630	250~400
250	445	NM8-630S/500M	6000	NC2-500	630	NR2-630	315~500
290	520	NM8S-630S/630M	7560	NC2-630	800	NR2-630	400~630
315	560	NM8S-630S/630M	7560	NC2-630	800	NR2-630	400~630

Примечания:

1. Выключатели NM8 NM8S должны быть с электромагнитной защитой
2. Тепловые реле NR2, указанные в таблице, могут заменяться электронными реле NRE8 и NRE8's с теми же значениями рабочих регулируемых токов.

400V, 50kA, тип 2, выключатели для двигателей с тяжёлым пуском

Характеристики электродвигателей		Параметры управляющих автоматических выключателей		Параметры управляющих контакторов		Параметры защитных тепловых реле	
Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток, А	Исполнения выключателей	Уставка электромагнитной защиты, А	Исполнение контактора	Номинальный тепловой ток, А	Исполнение реле	Регулируемый ток, А
5.5	10.9	NM8-125S/16M	192	NC1-18	32	NR2-25	9~13
7.5	14.4	NM8-125S/20M	240	NC1-25	40	NR2-25	12~18
11	20.9	NM8-125S/25M	300	NC1-32	50	NR2-25	17~25
15	28	NM8-125S/32M	384	NC1-40	60	NR2-36	23~32
18.5	34.1	NM8-125S/40M	480	NC1-50	80	NR2-36	28~36
22	39.4	NM8-125S/50M	600	NC1-65	80	NR2-93	30~40
30	53.4	NM8-125S/63M	756	NC1-80	110	NR2-93	48~65
37	67.9	NM8-125S/80M	960	NC1-95	110	NR2-93	55~70
45	80.5	NM8-125S/100M	1200	NC2-115	200	NR2-93	80~93
55	98.5	NM8-125S/125M	1500	NC2-150	200	NR2-200	80~125
75	133	NM8-250S/160M	1920	NC2-185	275	NR2-200	100~160
90	158.7	NM8-250S/200M	2400	NC2-225	275	NR2-200	100~160
110	192	NM8-250S/250M	3000	NC2-265	315	NR2-200	125~200
132	229	NM8-400S/315M	3780	NC2-330	380	NR2-630	160~250
160	275	NM8-400S/350M	4200	NC2-400	450	NR2-630	200~315
200	343	NM8-400S/400M	4800	NC2-500	630	NR2-630	250~400
250	445	NM8-630S/500M	6000	NC2-630	800	NR2-630	315~500
290	520	NM8S-630S/630M	7560	NC2-630	800	NR2-630	400~630

Примечания:

1. Выключатели NM8 NM8S должны быть с электромагнитной защитой
2. Тепловые реле NR2, указанные в таблице, могут заменяться электронными реле NRE8 с теми же значениями рабочих регулируемых токов.

400V, 50kA, тип 2, выключатели для двигателей управляемых реверсированием и торможением противовключением




Характеристики электродвигателей		Параметры управляющих автоматических выключателей		Параметры управляющих контакторов			Параметры защитных тепловых реле	
Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток, А	Исполнения выключателей	Уставка электромагнитной защиты, А	для переключения питания	треугольник	звезда	Исполнение реле	Регулируемый ток, А
5.5	10.9	NM8-125S/16M	192	NC1-09	NC1-09	NC1-09	NR2-11.5	5.5~8
7.5	14.4	NM8-125S/20M	240	NC1-12	NC1-12	NC1-09	NR2-11.5	7~10
11	20.9	NM8-125S/25M	300	NC1-18	NC1-18	NC1-09	NR2-25	9~13
15	28	NM8-125S/32M	384	NC1-25	NC1-25	NC1-12	NR2-25	12~18
18.5	34.1	NM8-125S/40M	480	NC1-25	NC1-25	NC1-18	NR2-25	17~25
22	39.4	NM8-125S/50M	600	NC1-32	NC1-32	NC1-18	NR2-36	23~32
30	53.4	NM8-125S/63M	756	NC1-40	NC1-40	NC1-25	NR2-36	28~36
37	67.9	NM8-125S/80M	960	NC1-50	NC1-50	NC1-32	NR2-93	30~40
45	80.5	NM8-125S/100M	1200	NC1-65	NC1-65	NC1-32	NR2-93	37~50
55	98.5	NM8-125S/125M	1500	NC1-80	NC1-80	NC1-40	NR2-93	48~65
75	133	NM8-250S/160M	1920	NC1-95	NC1-95	NC1-50	NR2-93	63~80
90	158.7	NM8-250S/200M	2400	NC2-115	NC2-115	NC2-65	NR2-93	80~93
110	192	NM8-250S/250M	3000	NC2-150	NC2-150	NC2-80	NR2-200	80~125
132	229	NM8-400S/315M	3780	NC2-150	NC2-150	NC2-95	NR2-200	80~125
160	275	NM8-400S/350M	4200	NC2-185	NC2-185	NC2-115	NR2-200	100~160
200	343	NM8-400S/400M	4800	NC2-225	NC2-225	NC2-150	NR2-200	125~200
250	445	NM8-630S/500M	6000	NC2-330	NC2-330	NC2-185	NR2-630	200~315
290	520	NM8S-630S/630M	7560	NC2-400	NC2-400	NC2-185	NR2-630	200~315
315	560	NM8S-630S/630M	7560	NC2-400	NC2-400	NC2-225	NR2-630	250~400

Примечания:

1. Выключатели NM8 NM8S должны быть с электромагнитной защитой.
2. Тепловые реле NR2, указанные в таблице, могут заменяться электронными реле NRE8 с теми же значениями рабочих регулируемых токов.
3. Выключатель устанавливается со стороны питания
4. При подключении по схеме треугольник выключателя или теплового реле. рабочий ток составляет $0.58I_e$;
5. Максимальное время пуска электродвигателей не должно быть более 20 сек;
6. При переключении со звезды на треугольник, рекомендуется следующее соединение двигателя: L1, U1 to V2; L2, V1 to W2; L3, W1 to U2 для снижения бросков тока;
7. Время переключения со звезды на треугольник не должно превышать 0.1 сек.

Данные для выбора и заказа

★ NM8-125, для защиты линий и оборудования





Тип расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток In, А	Icu, кА (AC 380В/400В/415В)	Тип	Артикул			
 <p>тепловой и электромагнитный</p>	3	16	50	NM8-125S/16/3	149678			
		20		NM8-125S/20/3	149679			
		25		NM8-125S/25/3	149680			
		32		NM8-125S/32/3	149681			
		40		NM8-125S/40/3	149682			
		50		NM8-125S/50/3	149683			
		63		NM8-125S/63/3	149684			
		80		NM8-125S/80/3	149685			
		100		NM8-125S/100/3	149358			
		125		NM8-125S/125/3	149676			
		3		16	100	NM8-125H/16/3	149686	
				20		NM8-125H/20/3	149687	
	25		NM8-125H/25/3	149688				
	32		NM8-125H/32/3	149689				
	40		NM8-125H/40/3	149690				
	50		NM8-125H/50/3	149691				
	63		NM8-125H/63/3	149692				
	80		NM8-125H/80/3	149693				
	100		NM8-125H/100/3	149694				
	125		NM8-125H/125/3	149695				
	3		16	150		NM8-125R/16/3	149793	
			20			NM8-125R/20/3	149794	
		25	NM8-125R/25/3		149795			
		32	NM8-125R/32/3		149796			
		40	NM8-125R/40/3		149797			
		50	NM8-125R/50/3		149798			
		63	NM8-125R/63/3		149799			
		80	NM8-125R/80/3		149800			
		100	NM8-125R/100/3		149791			
		125	NM8-125R/125/3		149792			
		 <p>тепловой и электромагнитный</p>	4		16	50	NM8-125S/16/4C	149931
					20		NM8-125S/20/4C	149932
	25			NM8-125S/25/4C	149933			
	32			NM8-125S/32/4C	149934			
	40			NM8-125S/40/4C	149935			
	50			NM8-125S/50/4C	149936			
63	NM8-125S/63/4C			149937				
80	NM8-125S/80/4C			149938				
100	NM8-125S/100/4C			149939				
125	NM8-125S/125/4C			149940				
 <p>тепловой и электромагнитный</p>	2			16	100		NM8-125H/16/2	150037
				20			NM8-125H/20/2	149991
		25	NM8-125H/25/2	149990				
		32	NM8-125H/32/2	149967				
		40	NM8-125H/40/2	150038				
		50	NM8-125H/50/2	149968				
		63	NM8-125H/63/2	150002				
		80	NM8-125H/80/2	149969				
		100	NM8-125H/100/2	149845				
		125	NM8-125H/125/2	149675				

★ NM8 (S) -250, для защиты линий и оборудования





Тип Расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток I _n , А	I _{сн} , кА (AC 380В/400В/415В)	Тип	Артикул		
 <p>тепловой и электромагнитный</p>	3	100	50	NM8-250S/100/3	149476		
		125		NM8-250S/125/3	149447		
		160		NM8-250S/160/3	149477		
		200		NM8-250S/200/3	149478		
		250		NM8-250S/250/3	149479		
	3	100	100	NM8-250H/100/3	149469		
		125		NM8-250H/125/3	149450		
		160		NM8-250H/160/3	149470		
		200		NM8-250H/200/3	149471		
		250		NM8-250H/250/3	149472		
	3	100	150	NM8-250R/100/3	149837		
		125		NM8-250R/125/3	149614		
		160		NM8-250R/160/3	149838		
		200		NM8-250R/200/3	149839		
		250		NM8-250R/250/3	149840		
 <p>тепловой и электромагнитный</p>	4	100	50	NM8-250S/100/4C	149941		
		125		NM8-250S/125/4C	149993		
		160		NM8-250S/160/4C	149942		
		200		NM8-250S/200/4C	149943		
		250		NM8-250S/250/4C	149944		
	4	100	100	NM8-250H/100/4C	149359		
		125		NM8-250H/125/4C	149468		
		160		NM8-250H/160/4C	149360		
		200		NM8-250H/200/4C	149361		
		250		NM8-250H/250/4C	149362		
	 <p>электронный</p>	3	40	50	NM8S-250S/40/3	150266	
			50		NM8S-250S/50/3	150269	
			63		NM8S-250S/63/3	150272	
			80		NM8S-250S/80/3	150275	
			100		NM8S-250S/100/3	149885	
125			NM8S-250S/125/3		150042		
160			NM8S-250S/160/3		149855		
200			NM8S-250S/200/3		149886		
250			NM8S-250S/250/3		149887		
3			40		70	NM8S-250H/40/3	150242
		50	NM8S-250H/50/3	150246			
		63	NM8S-250H/63/3	150250			
		80	NM8S-250H/80/3	150254			
		100	NM8S-250H/100/3	149892			
		160	NM8S-250H/160/3	149893			
		200	NM8S-250H/200/3	149894			
		250	NM8S-250H/250/3	149895			
		3	100	100		NM8S-250R/100/3	149900
			160			NM8S-250R/160/3	149901
200			NM8S-250R/200/3		149902		
250	NM8S-250R/250/3		149903				
 <p>электронный</p>	4	40	50	NM8S-250S/40/4C	150268		
		50		NM8S-250S/50/4C	150271		
		63		NM8S-250S/63/4C	150274		
		80		NM8S-250S/80/4C	150277		
		100		NM8S-250S/100/4C	149948		
		125		NM8S-250S/125/4C	150043		
		160		NM8S-250S/160/4C	149949		
		200		NM8S-250S/200/4C	149950		
		250		NM8S-250S/250/4C	149951		
		4		100	70	NM8S-250H/100/4C	149908
	160		NM8S-250H/160/4C	149909			
	200		NM8S-250H/200/4C	149910			
	250		NM8S-250H/250/4C	149911			

Тип Расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток In, А	Icu, кА (AC 380В/400В/415В)	Тип	Артикул
 <p>тепловой и электромагнитный</p>	2	125	100	NM8-250H/125/2	149978
		160		NM8-250H/160/2	149979
		200		NM8-250H/200/2	149976
		250		NM8-250H/250/2	149982




★ NM8 (S) -400, для защиты линий и оборудования

Тип Расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток In, А	Icu, кА (AC 380В/400В/415В)	Тип	Артикул
 <p>тепловой и электромагнитный</p>	3	250	70	NM8-400S/250/3	149724
		315		NM8-400S/315/3	149725
		400		NM8-400S/400/3	149726
	3	250	100	NM8-400H/250/3	149731
		315		NM8-400H/315/3	149732
		400		NM8-400H/400/3	149734
	3	250	150	NM8-400R/250/3	149739
		315		NM8-400R/315/3	149740
		400		NM8-400R/400/3	149742
 <p>тепловой и электромагнитный</p>	4	250	70	NM8-400S/250/4C	149959
		315		NM8-400S/315/4C	149960
		400		NM8-400S/400/4C	149962
	4	250	100	NM8-400H/250/4C	149386
		315		NM8-400H/315/4C	149387
		400		NM8-400H/400/4C	149389
 <p>электронный</p>	3	250	70	NM8S-400S/250/3	149747
		315		NM8S-400S/315/3	149748
		400		NM8S-400S/400/3	149750
	3	250	100	NM8S-400H/250/3	149755
		315		NM8S-400H/315/3	149756
		400		NM8S-400H/400/3	149758
	3	250	150	NM8S-400R/250/3	149763
		315		NM8S-400R/315/3	149764
		400		NM8S-400R/400/3	149766
 <p>электронный</p>	4	250	70	NM8S-400S/250/4C	149952
		315		NM8S-400S/315/4C	149953
		400		NM8S-400S/400/4C	149955
	4	250	100	NM8S-400H/250/4C	149846
		315		NM8S-400H/315/4C	149847
		400		NM8S-400H/400/4C	149343


★ NM8 (S) -630, для защиты линий и оборудования

Тип Расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток In, А	Icu, кА (AC 380В/400В/415В)	Тип	Артикул
 тепловой и электромагнитный	3	500	70	NM8-630S/500/3	149486
	3	500	100	NM8-630H/500/3	149818
	3	500	150	NM8-630R/500/3	149367
 тепловой и электромагнитный	4	500	70	NM8-630S/500/4C	149964
	4	500	100	NM8-630H/500/4C	149398
 электронный	3	500	70	NM8S-630S/500/3	149489
		630		NM8S-630S/630/3	149490
	3	500	100	NM8S-630H/500/3	149496
		630		NM8S-630H/630/3	149497
	3	500	150	NM8S-630R/500/3	149377
		630		NM8S-630R/630/3	149378
 электронный	4	500	70	NM8S-630S/500/4C	149957
		630		NM8S-630S/630/4C	149958
	4	500	100	NM8S-630H/500/4C	149851
		630		NM8S-630H/630/4C	149349





★ NM8 (S) -800, для защиты линий и оборудования

Тип Расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток In, А	Icu, кА (AC 380В/400В/415В)	Тип	Артикул
 тепловой и электромагнитный	3	630	50	NM8-800S/630/3	149965
		700		NM8-800S/700/3	149986
		800		NM8-800S/800/3	149916
	3	630	70	NM8-800H/630/3	149984
		700		NM8-800H/700/3	149625
		800		NM8-800H/800/3	149930
 тепловой и электромагнитный	4	630	50	NM8-800S/630/4C	149994
		700		NM8-800S/700/4C	149624
		800		NM8-800S/800/4C	149995
	4	630	70	NM8-800H/630/4C	149987
		700		NM8-800H/700/4C	149626
		800		NM8-800H/800/4C	149988
 электронный	3	630	50	NM8S-800S/630/3	149924
		700		NM8S-800S/700/3	149925
		800		NM8S-800S/800/3	149926
	3	700	70	NM8S-800H/700/3	149928
		800		NM8S-800H/800/3	149929


★ NM8 (S) -800, для защиты линий и оборудования

Тип Расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток In, А	Icu, кА (АС 380В/400В/415В)	Тип	Артикул
 электронный	4	630	50	NM8S-800S/630/4C	149499
		700		NM8S-800S/700/4C	149627
		800		NM8S-800S/800/4C	149419
	4	630	70	NM8S-800H/630/4C	149628
		700		NM8S-800H/700/4C	149629
		800		NM8S-800H/800/4C	149997

★ NM8 (S) -1250, для защиты линий и оборудования


Тип Расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток In, А	Icu, кА (АС 380В/400В/415В)	Тип	Артикул
 тепловой и электромагнитный	3	800	50	NM8-1250S/800/3	149857
		1000		NM8-1250S/1000/3	149858
		1250		NM8-1250S/1250/3	149856
	3	800	70	NM8-1250H/800/3	149860
		1000		NM8-1250H/1000/3	149854
		1250		NM8-1250H/1250/3	149859
 тепловой и электромагнитный	4	800	50	NM8-1250S/800/4C	150001
		1000		NM8-1250S/1000/4C	149996
		1250		NM8-1250S/1250/4C	150000
	4	800	70	NM8-1250H/800/4C	149972
		1000		NM8-1250H/1000/4C	149637
		1250		NM8-1250H/1250/4C	149971
 электронный	3	800	50	NM8S-1250S/800/3	149920
		1000		NM8S-1250S/1000/3	149917
		1250		NM8S-1250S/1250/3	149918
	3	800	70	NM8S-1250H/800/3	149921
		1000		NM8S-1250H/1000/3	149922
		1250		NM8S-1250H/1250/3	149923
 электронный	4	800	50	NM8S-1250S/800/4C	149446
		1000		NM8S-1250S/1000/4C	149445
		1250		NM8S-1250S/1250/4C	149418
	4	800	70	NM8S-1250H/800/4C	149973
		1000		NM8S-1250H/1000/4C	149644
		1250		NM8S-1250H/1250/4C	149974

★ NM8S-1600, для защиты линий и оборудования



Тип Расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток In, А	Icu, кА (АС 380В/400В/415В)	Тип	Артикул
 электронный	3	1250	50	NM8S-1600S/1250/3	150065
		1600		NM8S-1600S/1600/3	150066
	3	1250	70	NM8S-1600H/1250/3	150067
		1600		NM8S-1600H/1600/3	150068

Данные для выбора и заказа

★NM8-125, для защиты электродвигателей

Тип Расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток I _n , А	I _{сн} , кА (АС 380В/400В/415В)	Тип	Артикул		
 <p>тепловой и электромагнитный</p>	3	16	50	NM8-125S/16/3/M	149783		
		20		NM8-125S/20/3/M	149784		
		25		NM8-125S/25/3/M	149785		
		32		NM8-125S/32/3/M	149786		
		40		NM8-125S/40/3/M	149787		
		50		NM8-125S/50/3/M	149788		
		63		NM8-125S/63/3/M	149789		
		80		NM8-125S/80/3/M	149790		
		100		NM8-125S/100/3/M	149781		
		125		NM8-125S/125/3/M	149782		
		3		16	100	NM8-125H/16/3/M	149773
				20		NM8-125H/20/3/M	149774
	25		NM8-125H/25/3/M	149775			
	32		NM8-125H/32/3/M	149776			
	40		NM8-125H/40/3/M	149777			
	50		NM8-125H/50/3/M	149778			
	63		NM8-125H/63/3/M	149779			
	80		NM8-125H/80/3/M	149780			
	100		NM8-125H/100/3/M	149771			
	125		NM8-125H/125/3/M	149772			

★ NM8 (S) -250, для защиты электродвигателей

Тип Расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток I _n , А	I _{сн} , кА (АС 380В/400В/415В)	Тип	Артикул
 <p>тепловой и электромагнитный</p>	3	100	50	NM8-250S/100/3/M	149480
		125		NM8-250S/125/3/M	149603
		160		NM8-250S/160/3/M	149481
		200		NM8-250S/200/3/M	149482
		250		NM8-250S/250/3/M	149483
	3	100	100	NM8-250H/100/3/M	149836
		125		NM8-250H/125/3/M	149609
		160		NM8-250H/160/3/M	149473
		200		NM8-250H/200/3/M	149474
		250		NM8-250H/250/3/M	149475
	3	100	150	NM8-250R/100/3/M	149841
		125		NM8-250R/125/3/M	149615
		160		NM8-250R/160/3/M	149842
		200		NM8-250R/200/3/M	149843
		250		NM8-250R/250/3/M	149844
	 <p>электронный</p>	3	40	50	NM8S-250S/40/3/M
50			NM8S-250S/50/3/M		150270
63			NM8S-250S/63/3/M		150273
80			NM8S-250S/80/3/M		150276
100			NM8S-250S/100/3/M		149888
160			NM8S-250S/160/3/M		149889
200			NM8S-250S/200/3/M		149890
250			NM8S-250S/250/3/M		149891
3		100	70	NM8S-250H/100/3/M	149896
		160		NM8S-250H/160/3/M	149897
		200		NM8S-250H/200/3/M	149898
		250		NM8S-250H/250/3/M	149899

★ NM8(S)-400, для защиты электродвигателей

Тип Расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток I _n , А	I _{сн} , кА (АС 380В/400В/415В)	Тип	Артикул
 тепловой и электромагнитный	3	315	70	NM8-400S/315/3/M	149728
		400		NM8-400S/400/3/M	149730
	3	315	100	NM8-400H/315/3/M	149736
		400		NM8-400H/400/3/M	149738
	3	315	150	NM8-400R/315/3/M	149744
		400		NM8-400R/400/3/M	149746
 электронный	3	315	70	NM8S-400S/315/3/M	149752
		400		NM8S-400S/400/3/M	149754
	3	315	100	NM8S-400H/315/3/M	149760
		400		NM8S-400H/400/3/M	149762
	3	315	150	NM8S-400R/315/3/M	149768
		400		NM8S-400R/400/3/M	149770





★ NM8 (S) -630, для защиты электродвигателей

Тип Расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток I _n , А	I _{сн} , кА (АС 380В/400В/415В)	Тип	Артикул
 тепловой и электромагнитный	3	500	70	NM8-630S/500/3/M	149816
	3	500	100	NM8-630H/500/3/M	149822
	3	500	150	NM8-630R/500/3/M	149372
 электронный	3	500	70	NM8S-630S/500/3/M	149712
		630		NM8S-630S/630/3/M	149491
	3	500	100	NM8S-630H/500/3/M	149830
		630		NM8S-630H/630/3/M	149831
	3	500	150	NM8S-630R/500/3/M	149383
		630		NM8S-630R/630/3/M	149384

★ Дополнительные аксессуары



Дополнительные аксессуары	Совместимое оборудование		Тип	Артикул	
 <p>внешние выводы для переднего присоединения</p>	NM8-125	3P	FM13,FM14	900403	
	NM8-250/NM8S-250	3P	FM23,FM24	900406	
	NM8-400,630/NM8S-400,630	3P	FM33	900408	
		4P	FM34	150825	
	NM8-800,1250/MM8S-800,1250	3P	FM43	150832	
		4P	FM44	150833	
 <p>внешние выводы для заднего присоединения</p>	NM8-125	3P	BM13	150808	
		4P	BM14	150806	
	NM8-250/NM8S-250	3P	BM23	150801	
		4P	BM24	150802	
	NM8-400,630/NM8S-400,630	3P	BM33	150893	
		4P	BM34	150894	
 <p>основание втычного исполнения</p>	NM8-125	3P	PL13	150762	
		4P	PL14	150875	
	NM8-250/NM8S-250	3P	PL23	150760	
		4P	PL24	150876	
	NM8-400,630/NM8S-400,630	3P	PL33	900362	
		4P	PL34	150878	
 <p>скобы для крепления на Дин-рейку</p>	NM8-125	3P	DIN13	150764	
		4P	DIN14	150767	
	NM8-250/NM8S-250	3P	DIN23	900384	
		4P	DIN24	150766	
	 <p>Малые защитные крышки выводов</p>	NM8-125	3P	ST13	900386
			4P	ST14	150942
NM8-250/NM8S-250		3P	ST23	900388	
		4P	ST24	150943	
NM8-400,630/NM8S-400,630		3P	ST33	900390	
		4P	ST34	150944	
NM8-800,1250/MM8S-800,1250		3P	-	900392	
		4P	-	150953	
 <p>Большие защитные крышки выводов</p>	NM8-125	3P	LT13	900394	
		4P	LT14	150780	
	NM8-250/NM8S-250	3P	LT23	900396	
		4P	LT24	150782	
	NM8-400,630/NM8S-400,630	3P	LT33	900398	
		4P	LT34	150784	
	NM8-800,1250/MM8S-800,1250	3P	-	150785	
		4P	-	150786	

★ Дополнительные аксессуары

Дополнительные аксессуары	Совместимое оборудование	Тип	Артикул
 <p>Экономичный дистанционный ручной поворотный привод</p>	NM8-125/3P	RH11	900343
	NM8-125/4P	RH14	150912
	NM8-250,NM8S-250/3P	RH21	900345
	NM8-250,NM8S-250/4P	RH24	150913
	NM8-400,630/NM8S-400,630	RH31	900347
	NM8-800,1250/MM8S-800,1250	RH41	150910
 <p>Ручной поворотный привод</p>	NM8-125	RH12	150902
	NM8-250	RH22	150903
	NM8S-250	RH25	150758
	NM8-400,630	RH32	150900
	NM8S-400,630	RH35	150898
 <p>Дистанционный ручной поворотный привод</p>	NM8-125	RH13	900353
	NM8-250	RH23	900354
	NM8S-250	RH26	900355
	NM8-400,630	RH33	900356
	NM8S-400,630	RH36	900357
 <p>Блокиратор рукоятки</p>	NM8-125	PD1	150838
	NM8-250,NM8S-250	PD2	150840
	NM8-400,630/NM8S-400,630	PD3	150842
	NM8-800,1250/MM8S-800,1250	-	150844


Дополнительные аксессуары	Номинальное напряжение Управления	Совместимое оборудование	Артикул
 <p>Двигательный привод</p>	DC24B	NM8-125	150742
	AC240B/DC220B		900385
	DC24B	NM8-250, NM8S-250	150740
	AC240B/DC220B		900337
	DC24B	NM8-400,630/ NM8S-400,630	150738
	AC240B/DC220B		900339
	AC230B	NM8-800,1250/ MM8S-800,1250,1600	900341
	AC380B		150891

★ Дополнительные аксессуары

Дополнительные аксессуары	Совместимое оборудование	Номинальное напряжение управления, В	Тип	Артикул
 <p>Независимый расцепитель</p>	NM8-125	DC24В	SB1	150745
		AC230В	SM6	900314
		AC400В	SQ6	150849
	NM8-250/NM8S-250 NM8-400,630/NM8S-400,630	DC24В	SB0	150748
		AC230В	SM5	900313
		AC400В	SQ5	150746
	NM8-800,1250 NM8S-800,1250,1600	DC24В	-	150753
		AC230В	SM7	900315
		AC400В	SQ7	150853
 <p>Расцепитель минимального напряжения</p>	NM8-125	AC230В	UM6	150752
		AC400В	UQ6	150751
	NM8-250/NM8S-250 NM8-400,630/NM8S-400,630	AC230В	UM5	150750
		AC400В	UQ5	150749
	NM8-800,1250 NM8S-800,1250,1600	AC230В	UM7	150855
		AC400В	UQ7	150856

	Наименование	Совместимое оборудование	Артикул
	Контакт аварийной сигнализации	NM8-125 NM8-250,NM8S-250 NM8-400,630/NM8S-400,630 NM8-800,1250/MM8S-800,1250,1600	900308
	Вспомогательный контакт	NM8-125 NM8-250,NM8S-250 NM8-400,630/NM8S-400,630 NM8-800,1250/NM8S-800,1250,1600	900307

Механическая блокировка

	Совместимое оборудование		Артикул
 <p>Механическая блокировка</p>	NM8-125	3P	150835
		4P	150793
	NM8-250/NM8S-250	3P	900370
		4P	150795
	NM8-400,630/NM8S-400,630	3P	150796

Клеммы

	Совместимое оборудование	Наименование	Артикул
	NM8-125	-Зажимы СТ1	900413
		Клеммы для 1 кабеля, 1X95mm ²	900421
	NM8-250	-Зажимы СТ2	900416
	NM8-250	Клеммы для 1 кабеля, 1X240mm ²	150819
		Клеммы для 2 кабелей, 2X250mm ²	900427
		NM8(S)-250	Клеммы для 6 кабелей, 6X35mm ²
	NM8-400, 630/ NM8S-400,630	Клеммы для 2 кабелей, 2X240mm ²	900432
		Клеммы для 4 кабелей, 4X95mm ²	900434
	NM8-800/1250	Клеммы для 4 кабелей, 4X240mm ²	900438
	NM8-1250	Клеммы для 3 кабелей, 3X240mm ²	900436



Автоматические выключатели серии NM1

1. Характеристики

- 1.1 Сертификаты: KEMA, RCC, GOST, UKrSEPRO, EK
- 1.2 Электрические характеристики: до 690В переменного тока частотой 50/60 Гц, 10 - 1250А
- 1.3 Условия монтажа: на вертикальной плоскости, в вертикальном или горизонтальном положении
- 1.4 Стандарт соответствия: ГОСТ Р 50030.2

2. Условия применения:

- 2.1 Диапазон температур: от -40 до 70°C.
Температура 40°C является контрольной для нормирования защитных характеристик выключателей с тепловыми и электромагнитными расцепителями сверхтоков. При применении выключателей с температурой окружающей среды отличной от 40°C следует корректировать значение номинального тока применяя температурный коэффициент, указанный в пункте 8.2.
- 2.2 Высота над уровнем моря: не более 2000м (при применении выключателей на большей высоте следует учитывать необходимость снижения величины номинального тока)
- 2.3 Категория загрязнения среды: 3
- 2.4 Допустимая влажность воздуха:
Допустимая относительная влажность воздуха в месте установки выключателя не должна превышать 50% при температуре 40°C. Более высокое значение влажности допустимо при более низкой температуре, например, влажность воздуха 90% допустима при температуре не более 20°C. Необходимо принять меры защиты от выпадения росы на выключателе.

3. Структура условного обозначения




* Примечание: ниже приведены условные обозначения четырёх типов N (нейтральных) полюсов:

- A: полюс без расцепителей в зоне сверхтоков, не обладающий коммутационной способностью фазных полюсов выключателя, коммутирующий только номинальный ток
- B: полюс без расцепителей в зоне сверхтоков, обладающий коммутационной способностью фазных полюсов выключателя
- C: полюс с расцепителями в зоне сверхтоков, обладающий коммутационной способностью фазных полюсов выключателя
- D: полюс с расцепителями в зоне сверхтоков, не обладающий коммутационной способностью фазных полюсов, коммутирующий только номинальный ток

4. Классификация

- по классу отключающей способности:

- с стандартной отключающей способностью (S)
- с высокой отключающей способностью(H)

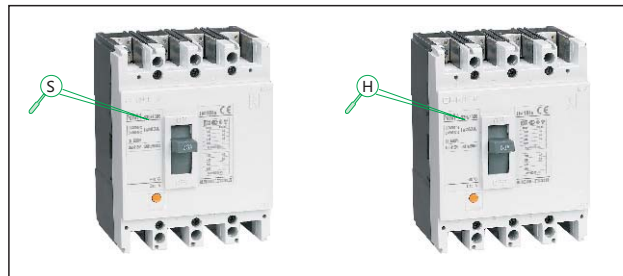

- токоограничивающий тип (R)



Исполнения по способу монтажа и присоединения проводников

- стационарное исполнение, переднее присоединение



- стационарное исполнение, заднее присоединение (шинами)



Исполнения по способу управления

- ручное управление рукояткой выключателя



- ручное управление поворотной рукояткой через оперативную панель



- управление посредством двигателя привода



Исполнения по числу полюсов

- двухполюсные (2P)



- трёхполюсные (3P)



- четырёхполюсные (4P, 3P + N)



4. Условия эксплуатации

4.1 Диапазон температур: от -5 до 40°C. Температура 40°C является контрольной для нормирования защитных характеристик выключателей с тепловыми и электромагнитными расцепителями сверхтоков. При применении выключателей с температурой окружающей среды отличной от 40°C следует корректировать значение номинального тока применяя температурный коэффициент, указанный в пункте 8.2.

4.2 Высота над уровнем моря: не более 2000м (при применении выключателей на большей высоте следует учитывать необходимость снижения величины номинального тока)





4.3 Категория загрязнения среды: 3

4.4 Допустимая влажность воздуха:

Допустимая относительная влажность воздуха в месте установки выключателя не должна превышать 50% при температуре 40°C. Более высокое значение влажности допустимо при более низкой температуре, например, влажность воздуха 90% допустима при температуре не более 20°C. Необходимо принять меры защиты от выпадения росы на выключателе.

8. Время-токовые характеристики и температурные коэффициенты (исполнения выключателей для защиты распределительных сетей)

8.1 Графики время-токовых характеристик и температурных коэффициентов

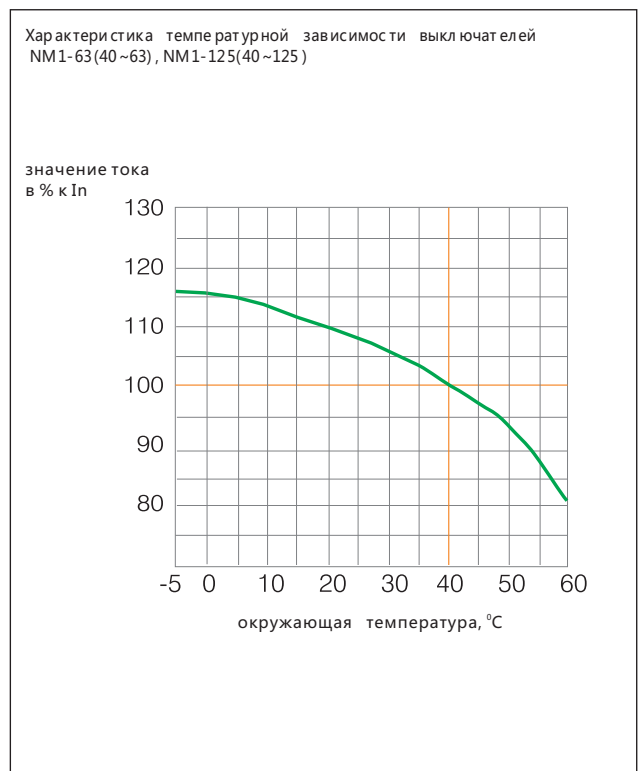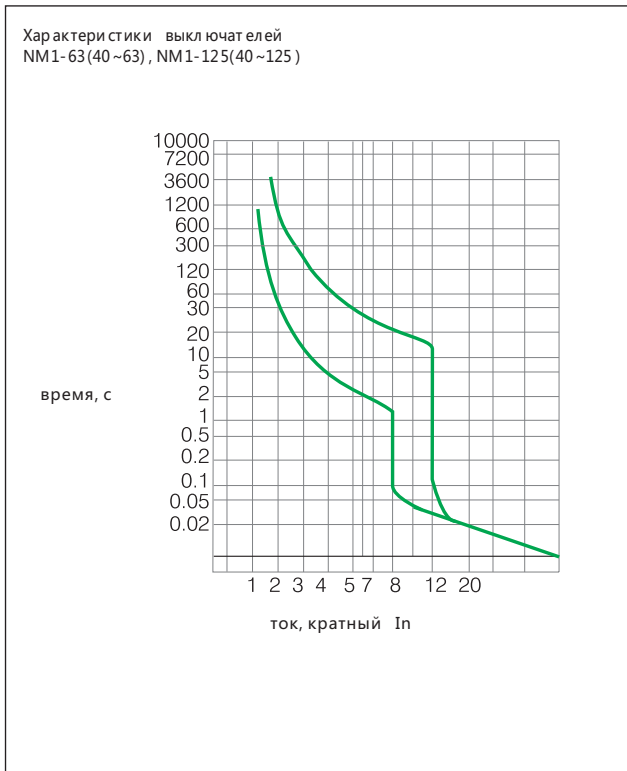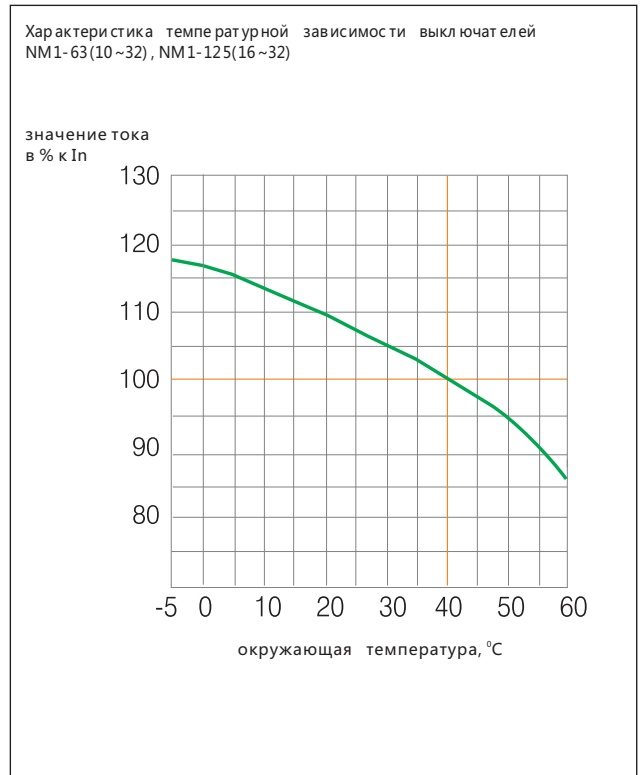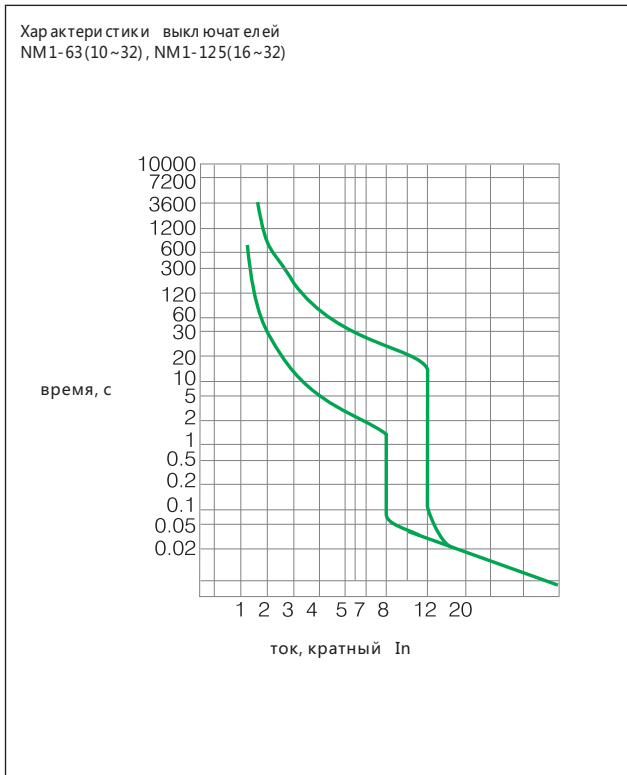

5. Технические характеристики

Наименование номинальный ток выключателя, А Электрические характеристики ГОСТ Р 50303.2	125					250					400					630					800					1250				
	10, 16, 20, 25, 30, 32, 40, 50, 63, 80	16, 20, 25, 30, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125	100, 125, 140, 150, 160, 175, 180, 200, 225, 250	225, 250, 300, 315, 350, 400	400, 500, 630	700, 800, 1000, 1250	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
Номинальное рабочее напряжение, В	20	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42		
Номинальное напряжение выдержки электронапряжения Uimp, В	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
Номинальное рабочее напряжение, В	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		
Расстояние между контактами, мм ¹⁾	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
Классы отключающей способности	S	C	S	H	R	C	S	H	R	S	H	R	S	H	R	S	H	R	S	H	R	S	H	R	S	H	R	S		
Число полюсов	2	3	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4		
Номинальное рабочее напряжение выключения отключающей способности (двухполюсный выключатель)	20	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42		
Номинальное рабочее напряжение выключения отключающей способности (трехполюсный выключатель)	15	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		
Номинальное рабочее напряжение выключения отключающей способности (с, А) (действующее значение)	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%		
Классы отключающей способности	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Пределы присоединения	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
Заднее присоединение шинками	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Неразъемный расцепитель	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Минимальный расцепитель-интраложия	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Вспомогательные контакты	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Сигнальные контакты	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

Примечания:
 1. Для выключателей исполнения 63N - 800N отсутствует отпаяный вибросъёмный винт в зоне при коммутации.
 2. Символы O, T, CO в испытательных циклах означают:
 O - операция автоматического отключения при появлении тока К.З. предварительно включенного выключателя;
 T - интервал времени между последовательными операциями при испытании в условиях короткого замыкания (3 минуты);
 CO - операция включения на короткое замыкание с последующей операцией автоматического отключения

6. Защитные характеристики

Время срабатывания выключателя в зоне токов перегрузки (используются для защиты сетей и оборудования) при нагрузке всех полюсов

№	Испытательный ток	I/In	Время срабатывания (включая время отключения)	Состояние выключателя
1	1,05	1,05	2 часа при In более 63A 1 час при In более 63A	Холодное состояние
2	Ток срабатывания (выключатель должен сработать)	1,30	2 часа при In более 63A 1 час при In более 63A	Неопределяемо после испытаний по п.1

Время срабатывания выключателя в зоне токов перегрузки (используются для защиты электродвигателей) при нагрузке всех полюсов (характеристики, согласованные с ГОСТ Р 50630.4.1)

№	Испытательный ток	Время срабатывания	Состояние выключателя	Для выключателей с номинальным током:
1	1,0In	2 часа	Холодное состояние	любого значения In
2	1,2In	менее 2 ч. часов не более 4-х минут	Неопределяемо после испытаний по п.1	любого значения In
3	1,5In	не более 8 минут от 4 ч. до 8 секунд, включительно	Холодное состояние	10In и 250
4	7,2In	от 6 до 10 секунд, включительно	Холодное состояние	10In и 600 250In и 600

Таблица значений номинальных токов N полюса четырехполюсных выключателей (расположен с правой стороны выключателя) для N полюсов типов C и D


Наибольший ток выключателя, А	Номинальные токи N полюсов, А		Наибольший ток выключателя, А	Номинальные токи N полюсов, А	
	10	16		100	125
63	10	16	100	100	100
	16	20	125	125	125
	20	25	140	140	140
	25	30	150	150	150
	30	32	160	160	160
	32	40	175	175	175
	40	50	200	200	200
	50	60	225	225	225
	60	63	250	250	250
	63	16	225	225	225
125	20	20	250	250	250
	25	25	300	300	300
	30	30	315	315	315
	32	32	350	350	350
	40	40	400	400	400
	50	50	400	400	400
	60	60	500	500	500
	63	63	600	600	600
	66	66	700	700	700
	100	66	800	800	800

Примечание: номинальный ток N полюса может быть


7. Конструкция выключателей

Автоматические выключатели серии NM1


- 1 Автоматический выключатель
- 2 Автоматический выключатель с индикатором срабатывания
- 3 Расцепитель минимального лабразжения
- 4 Независимый расцепитель
- 5 Сетевые контакты
- 6 Вспомогательные контакты
- 7 Моторный привод
- 8 Ручной лаваротный привод
- 9 Моментальная блокировка
- 10 Защитные крышки входов
- 11 Внешние входы для передаточного приспособления

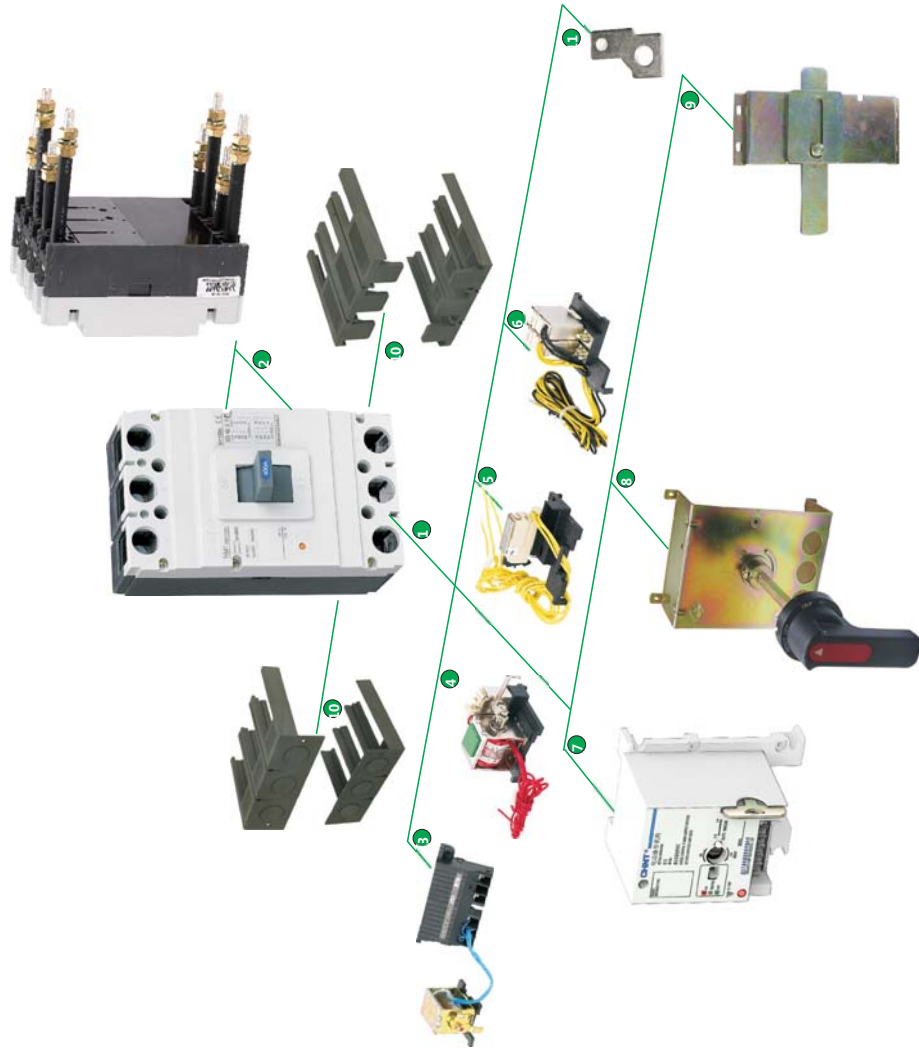


Характеристики выключателей NM1-250

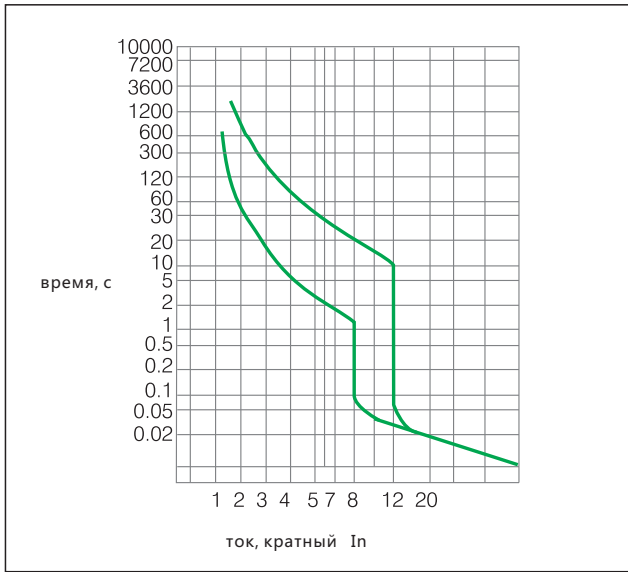


Характеристика температурной зависимости выключателя NM1-250

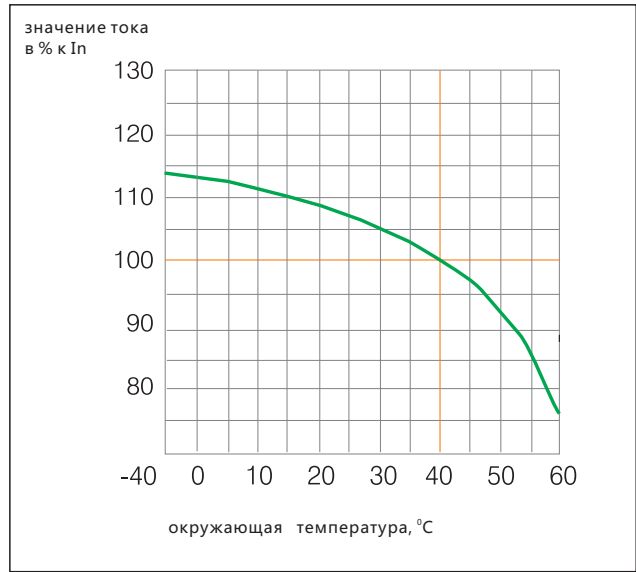


Характеристики выключателей NM1-400

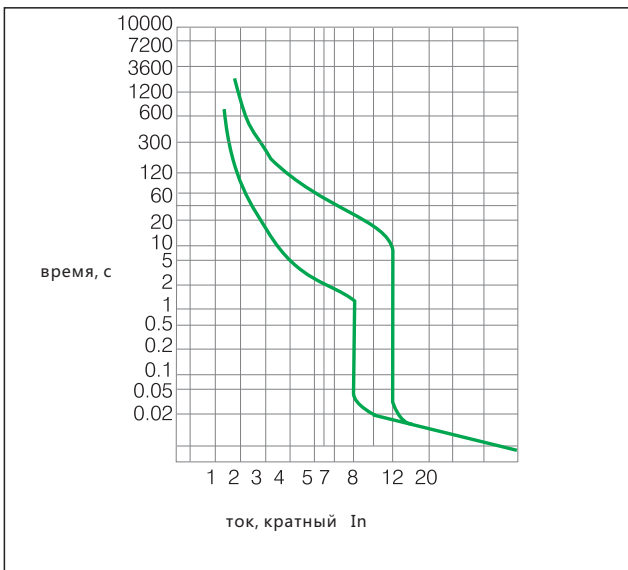


Характеристика температурной зависимости выключателя NM1-400

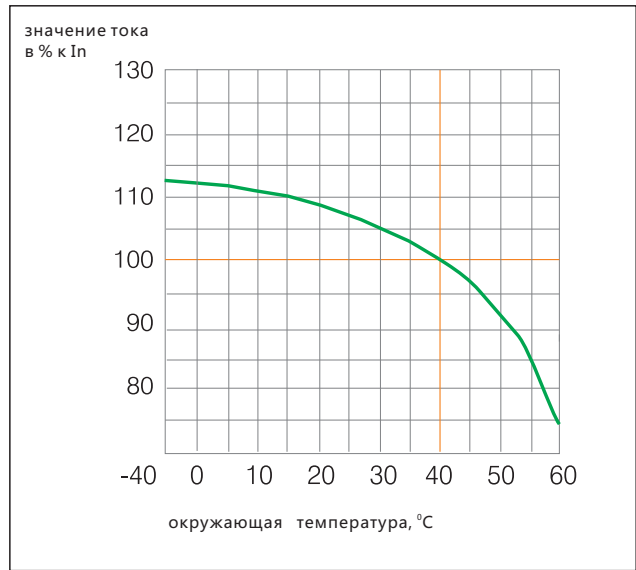


Характеристики выключателей NM1-630, NM1-800

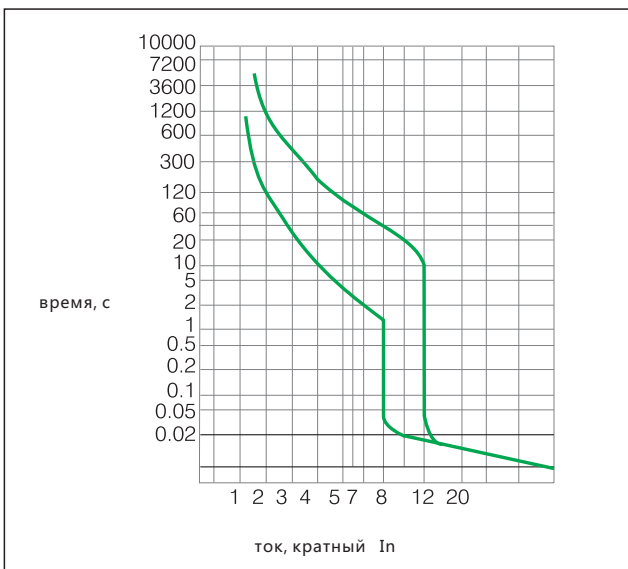


Характеристика температурной зависимости выключателей NM1-630, NM1-800

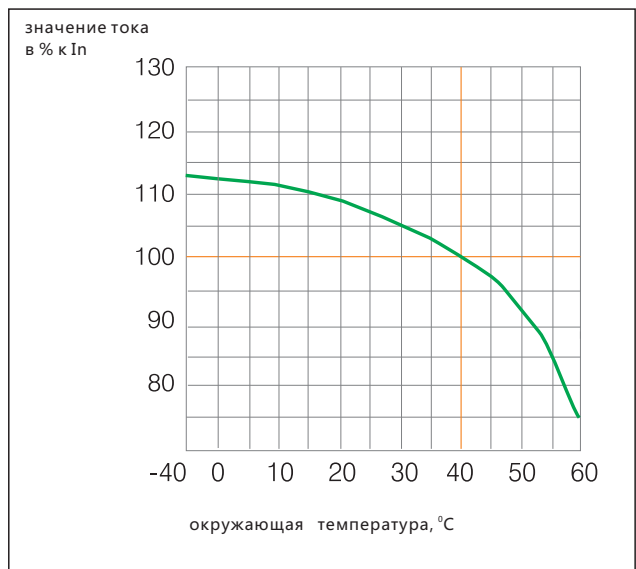

Характеристики выключателей NM1-1250

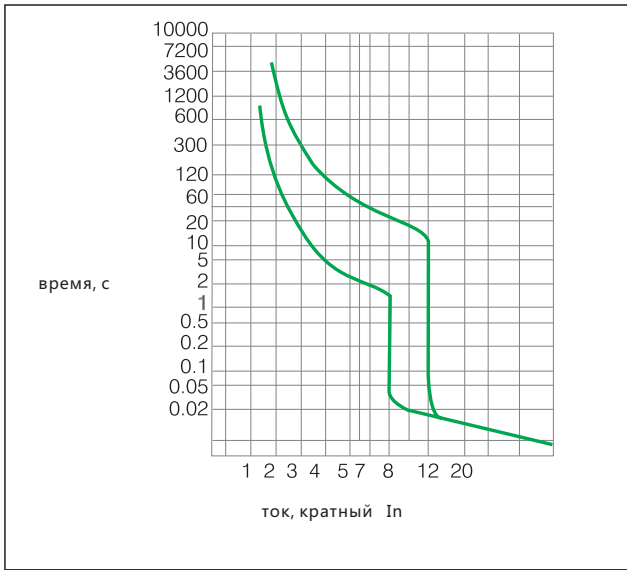

Характеристика температурной зависимости выключателей NM1-1250

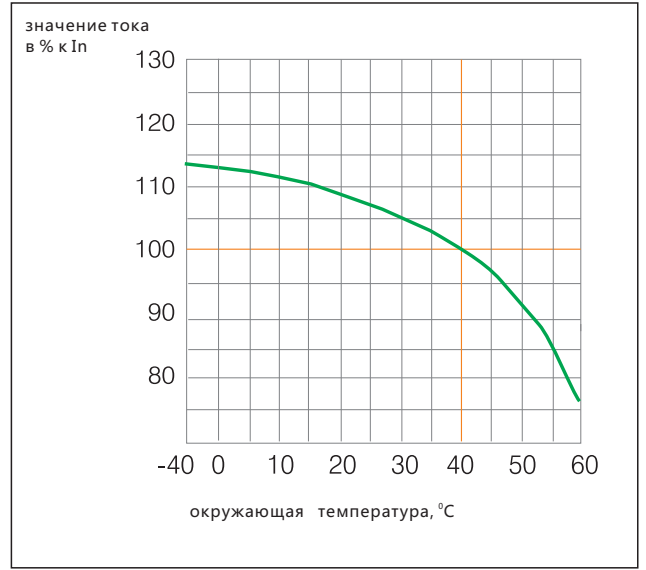

8.2 Температурная зависимость номинального тока. Значения номинального тока выключателей в диапазоне рабочих температур (выключатели отрегулированы для условной рабочей температуры 40°C)


Исполнения выключателя	Номинальные токи	Значения поправочных коэффициентов к номинальному току при различных температурах													
		-5°C	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C
NM1-63S, H	10~32A	1.18	1.17	1.16	1.14	1.12	1.09	1.07	1.05	1.03	1	0.97	0.95	0.92	0.87
NM1-63S, H	40~63A	1.16	1.16	1.15	1.14	1.12	1.10	1.08	1.06	1.03	1	0.97	0.94	0.87	0.82
NM1-125C, S, H, R	16~32A	1.18	1.17	1.16	1.14	1.12	1.09	1.07	1.05	1.03	1	0.97	0.95	0.92	0.87
NM1-125C, S, H, R	40~100A	1.16	1.16	1.15	1.14	1.12	1.10	1.08	1.06	1.03	1	0.97	0.94	0.87	0.82
NM1-250C, S, H, R	100~225A	1.14	1.13	1.13	1.12	1.10	1.08	1.07	1.05	1.03	1	0.97	0.93	0.86	0.76
NM1-400S, H, R	225~400A	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10	1.08	1.06	1.05	1.03	1	0.97	0.93	0.85	0.75
NM1-630S, H, R	400~630A	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10	1.08	1.07	1.05	1.03	1	0.97	0.93	0.85	0.75
NM1-800S, H, R	630~800A	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10	1.08	1.07	1.05	1.03	1	0.97	0.93	0.85	0.75
NM1-1250H	700~1250A	1.14	1.13	1.12	1.11	1.10	1.09	1.07	1.05	1.03	1	0.97	0.92	0.85	0.76

9. Присоединение проводников

Стационарное исполнение, переднее присоединение

- подсоединение с помощью кабельных наконечников, шин, внешних зажимов (для выключателей 10 - 1250A)

Типы крепёжных винтов и болтов

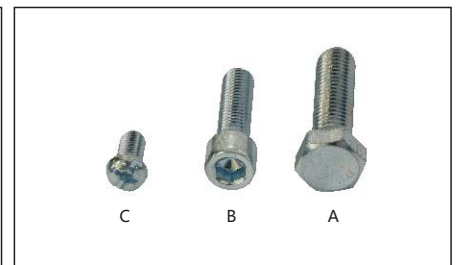


Наибольший номинальный ток исполнения, А	Номинальный ток, А	Класс отключающей способности	Виды крепёжных винтов и болтов		
			Болт с внутренним шестигранником	Болт с головкой под ключ	шлицем
63	10	S	■		
		H	■		
	16	S	■		
		H	■		
	20	S	■		
		H	■		
	25	S	■		
		H	■		
	30	S	■		
		H	■		
	32	S	■		
		H	■		
	40	S	■		
		H	■		
50	S	■			
	H	■			
60	S	■			
	H	■			
63	S	■			
	H	■			
125	16	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	20	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	25	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	30	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	32	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	40	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	50	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	60	C	■		
		S	■		
H		■			
R		■			
63	C	■			
	S	■			
	H	■			
	R	■			
75	C	■			
	S	■			
	H	■			
	R	■			

Наибольший номинальный ток исполнения, А	Номинальный ток, А	Класс отключающей способности	Виды крепёжных винтов и болтов		
			Болт с внутренним шестигранником	Болт с головкой под ключ	шлицем
125	80	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	100	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	125	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
250	100	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	125	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	140	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	150	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	160	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	175	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	180	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	200	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
	225	C	■		
		S	■		
		H	■		
		R	■		
250	C	■			
	S	■			
	H	■			
	R	■			
400	225	S	■		■
		H	■		■
		R	■		■
	250	S	■		■
		H	■		■
		R	■		■
	300	S	■		■
		H	■		■
		R	■		■

Наибольший номинальный ток исполнения, А	Номинальный ток, А	Класс отключающей способности	Виды крепёжных винтов и болтов		
			Болт с внутренним шестигранником	Болт с головкой под ключ	шлицем
400	315	S	■		■
		H	■		■
		R	■		■
	350	S	■		■
		H	■		■
		R	■		■
	400	S	■		■
		H	■		■
		R	■		■
630	400	S			■
		H			■
		R			■
	450	S			■
		H			■
		R			■
	500	S			■
		H			■
		R			■
	630	S			■
		H			■
		R			■
800	630	H			■
		R			■
	700	H			■
		R			■
	800	H			■
		R			■


Гнездовые зажимы для присоединения жил проводов и кабелей (применяются для выводов выключателей 16 - 630А)

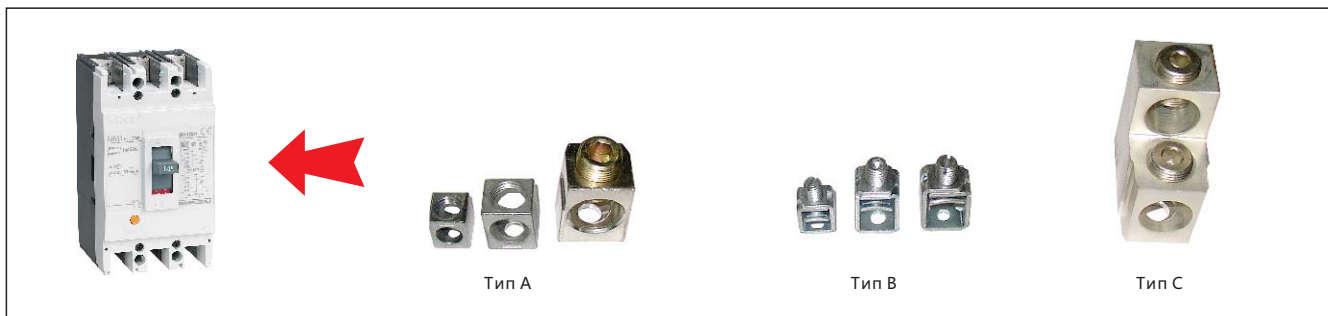

Заднее присоединение
шинами и кабельными
наконечниками


Имеется только
в исполнениях 3-х и 4-х
полюсных выключателей
NM1-63 - NM1-800



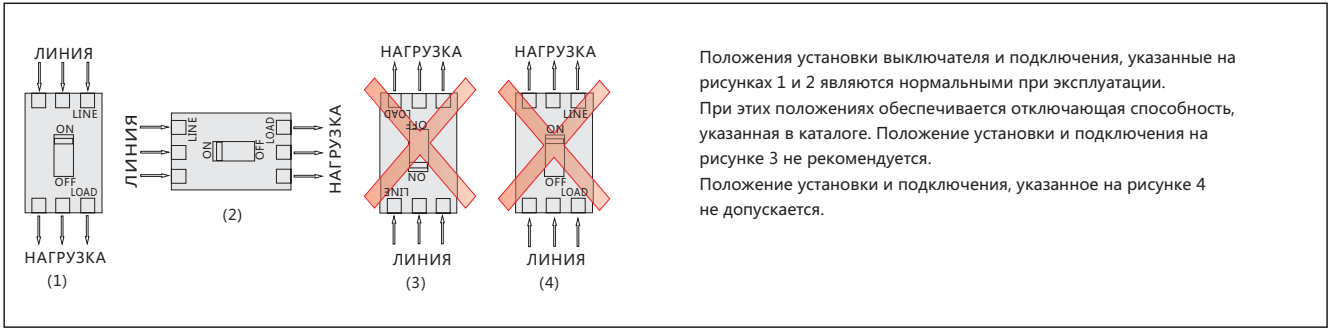

10. Габаритные и установочные размеры


Исполнения NM1-63, 125, 250(стационарное исполнение)

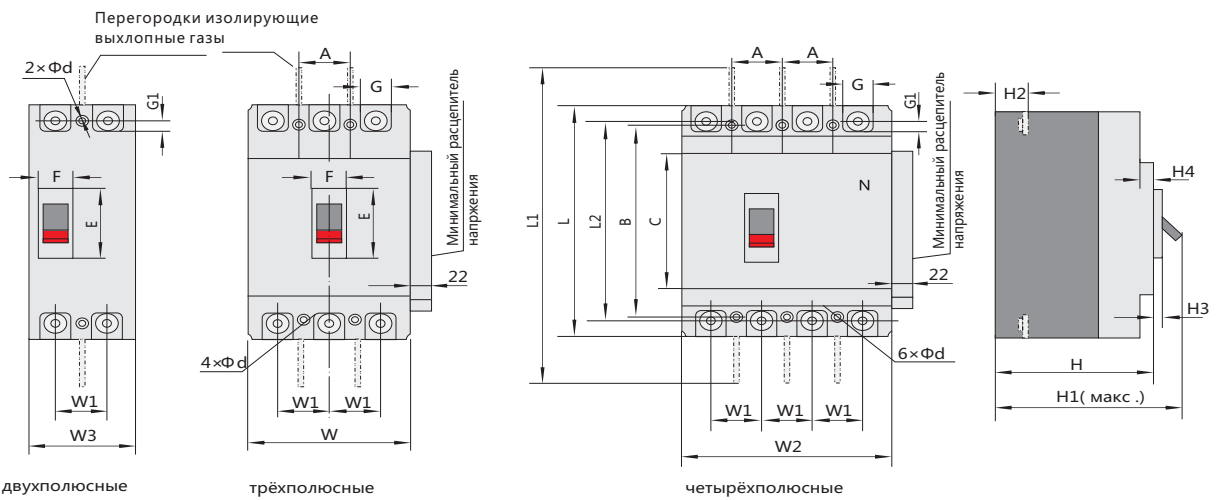

Исполнения выключателей		NM1-63S	NM1-63H	NM1-125C NM1-125S	NM1-125H NM1-125R	NM1-250C NM1-250S	NM1-250H NM1-250R
Габаритные размеры	C	85	85	84	84	102	102
	E	48	48	50.5	50.5	51	51
	F	22	22	22	22	22	22
	G	14	14	17.5	17.5	23	23
	G1	6.5	6.5	7.5	7.5	11.5	11.5
	H	72	82	67	87	86	103
	H1	90	100	84	103	110	127
	H2	18	28	24	24	24	24
	H3	4	4	4	4	4	4
	H4	6	6	7	7	5	5
	L	135	135	155	155	165	165
	L1	233	235	255	255	360	360
	L2	117	117	136	136	144	144
	W	76	76	90	90	105	105
W1	25	25	30	30	35	35	
W2	-	102.5	-	120	-	140	
W3	-	-	-	65	-	74.5	
Установочные размеры	A	25	25	30	30	35	35
	B	117	117	130.5	130.5	126	126
	Φd	4.5	4.5	4.5×6	4.5×6	5.5	5.5

MM

Исполнения NM1-400, 630, 800, 1250 (стационарное исполнение)

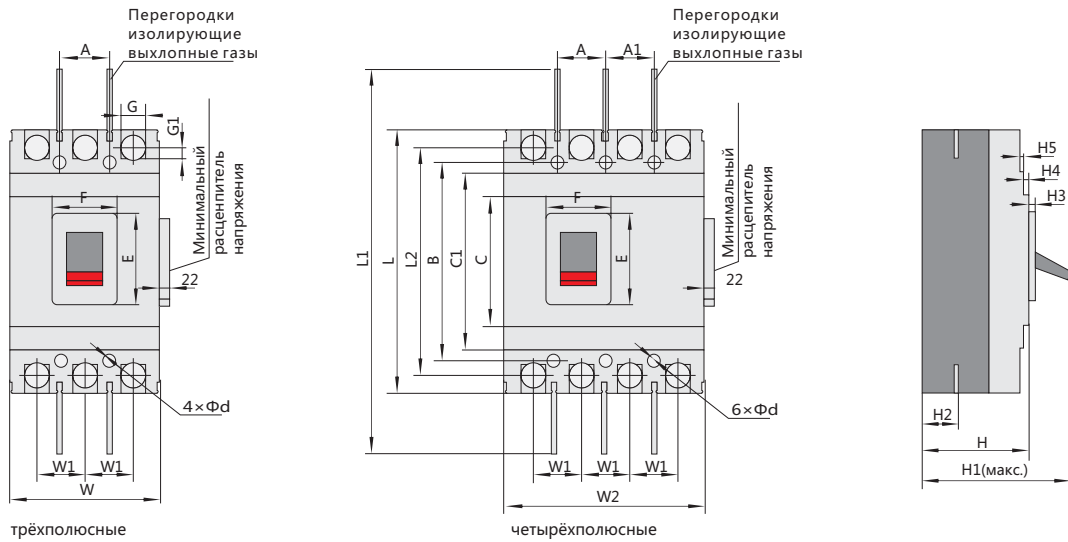


MM


Исполнения выключателей	NM1-400S NM1-400H NM1-400R	NM1-630S NM1-630H NM1-630R	NM1-800H/R	NM1-1250H	
Габаритные размеры	C	127.5	134.5	136	265.5
	C1	173.5	184.5	204	345.5
	E	88.5	89	81	97
	F	65	65.5	66	78
	G	30.5	44	45	-
	G1	11	13.5	12.5	-
	H	107	112	116	141
	H1	162	164.5	168	202
	H2	40	42	41.5	58
	H3	6.5	7	4.5	16.5
	H4	5	3.5	5	2
	H5	5	4.5	8	4.5
	L	257	270.5	280	406*
	L1	457	470	485	715
	L2	224	234	243	-
	W	150	182	210	210
W1	48	58	70	70	
W2	197.5	240	280	-	
Установочные размеры	A	44	58	70	70
	A1	50	-	-	-
	B	194	200	243	375
	Фd	7	7	7	10

*Примечание: длина NM1-1250H с клеммными выводами 545 мм



Исполнение NM1-63, 125, 250(заднее присоединение)

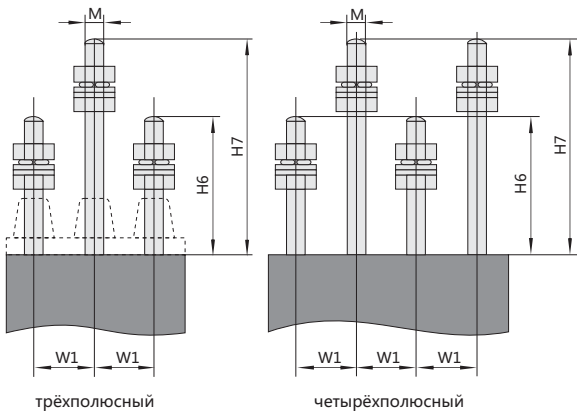

Исполнения NM1-400, 630, 800(заднее присоединение)

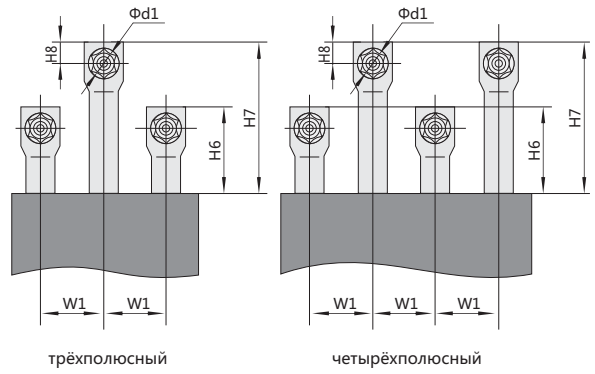

Размеры отверстий на монтажной панели установки выключателей заднего присоединения

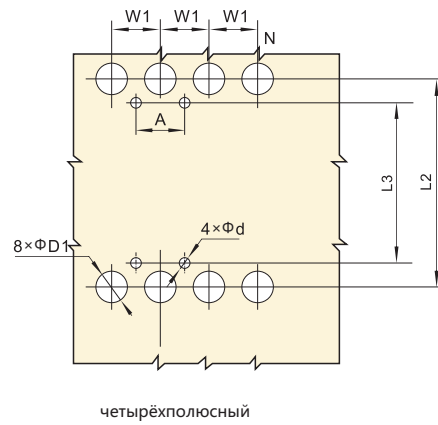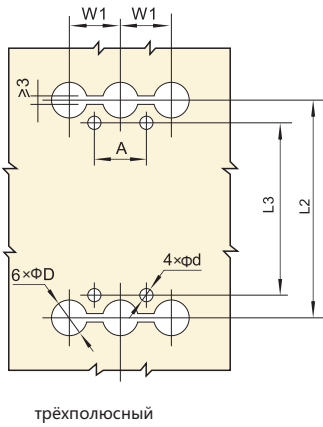

Исполнения выключателей		NM1-63S NM1-63H	NM1-125S NM1-125H NM1-125R	NM1-250S NM1-250H NM1-250R	NM1-400S NM1-400H NM1-400R	NM1-630S NM1-630H NM1-630R	NM1-800H NM1-800R
Размеры выключателей заднего присоединения	A	25	30	35	44	58	70
	Фd	4.5	4.5×6	5.5	7	7	7
	Фd1	-	-	-	Ф12	Ф16	Ф16
	ФD	8	10	12	33	37	37
	ФD1	8	10	12	33	37	37
	H6	S:32 / H:23	63.5	67.5	39	45	64
	H7	S:47 / H:38	96.5	118.5	74	79	64
	H8	-	-	-	18	20	20
	L2	117	136	144	224	234	243
	L3	117	130.5	126	194	200	243
	M	M6	M8	M10	-	-	-
	W1	25	30	35	48	58	70

Примечание: отмеченные "*" размеры - для четырёхполюсных выключателей

11. Дополнительные узлы

Расположение дополнительных узлов



Дополнительные узлы	Коды узлов		Места установки узлов в выключатели				
	для выключателей с электромагнитным расцепителем	для выключателей с электромагнитным и тепловым расцепителями	NM1-63S NM1-125C,S,H,R NM1-250C,S,H,R	NM1-63S,H NM1-125C,S,H,R NM1-250C,S,H,R NM1-400S,H,R	NM1-630S,H,R	NM1-800H, R	NM1-1250H
			2P	3P и 4P	3P и 4P	3P и 4P	3P
Отсутствуют	200	300					
Сигнальный контакт	208	308					
Независимый расцепитель	210	310					
Вспомогательные контакты	220	320					
Минимальный расцепитель напряжения	230	330					
Независимый расцепитель, вспомогательные контакты	240	340					
Независимый расцепитель, минимальный расцепитель напряжения	250	350					
Две группы вспомогательных контактов	260	360					
Вспомогательные контакты, минимальный расцепитель напряжения	270	370					
Независимый расцепитель, сигнальный контакт	218	318					
Вспомогательные сигнальные контакты	228	328					
Минимальный расцепитель напряжения, сигнальный контакт	238	338					
Независимый расцепитель, вспомогательные сигнальные контакты	248	348					
Вспомогательные контакты, вспомогательные сигнальные контакты	268	368					
Минимальный расцепитель напряжения, вспомогательные сигнальные контакты	278	378					

■-Независимый расцепитель ▲-Расцепитель минимального напряжения ○-Вспомогательные контакты ●-Сигнальный контакт


11.1 Характеристики минимального расцепителя напряжения

- a. $U_n = 70 \sim 35\% U_s$, не должен включаться, но может отключиться
- b. $U_n \leq 35\% U_s$, должен отключиться
- c. $U_n \geq 85\% U_s$, должен включиться

Номинальные напряжения переменного тока: 50Гц, 230В и 400В.

Типы и параметры исполнений минимального расцепителя напряжения

Тип	A2	A4	D1	D2
напряжение	AC 230В	AC 400В	DC 110В	DC 220В
номинальная частота переменного тока	50Гц	50Гц	-	-

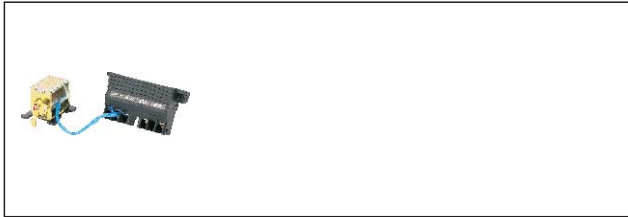

11.2 Характеристики независимого расцепителя



$U_n = 70\% \sim 110\% U_s$, напряжение срабатывания

Типы и параметры исполнений независимого расцепителя

Номинальные напряжения переменного тока: 50Hz, 230В и 400В.

Тип	A1	A2	A4	D1	D2	D3
напряжение	AC 110/127В	AC 230В	AC 400В	DC 110В	DC 220В	DC 24В
номинальная частота переменного тока	50Гц	50/ 60Гц	50/ 60Гц	-	-	-

Примечания: исполнения DC 24В, номинальный ток для срабатывания расцепителя $5A \pm 10\%$

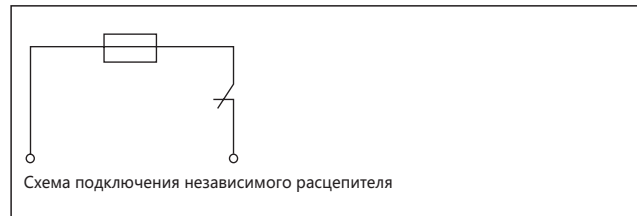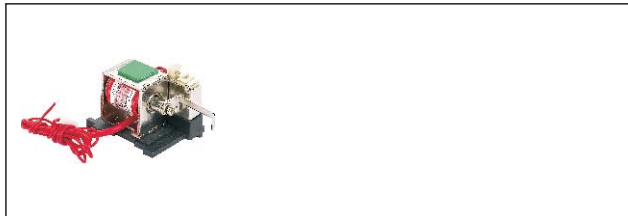


11.3 Вспомогательные контакты и сигнальные контакты

Номинальные характеристики:



Наибольший допустимый ток	Номинальный тепловой ток I_{th} , А	Номинальный рабочий ток I_e , А при AC 400В	Номинальный рабочий ток I_e , А при DC 230В
$I_{nm} \leq 225A$	3	0.26	0.14
$I_{nm} \geq 400A$	6	3	0.2

а. Вспомогательные контакты

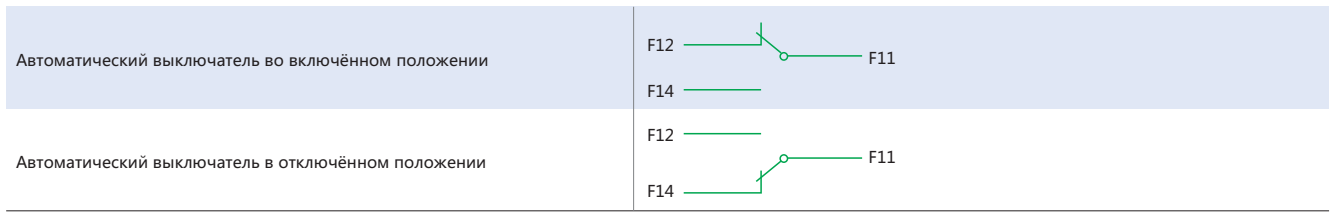

б. Сигнальный контакт

При включённом или отключённом положении выключателя, если не было автоматического отключения, сигнальный контакт выключен. При автоматическом срабатывании выключателя (под воздействием расцепителей или кнопки " TEST "), сигнальный контакт включается. После взвода механизма выключателя, сигнальный контакт отключается (переходит в исходное состояние).

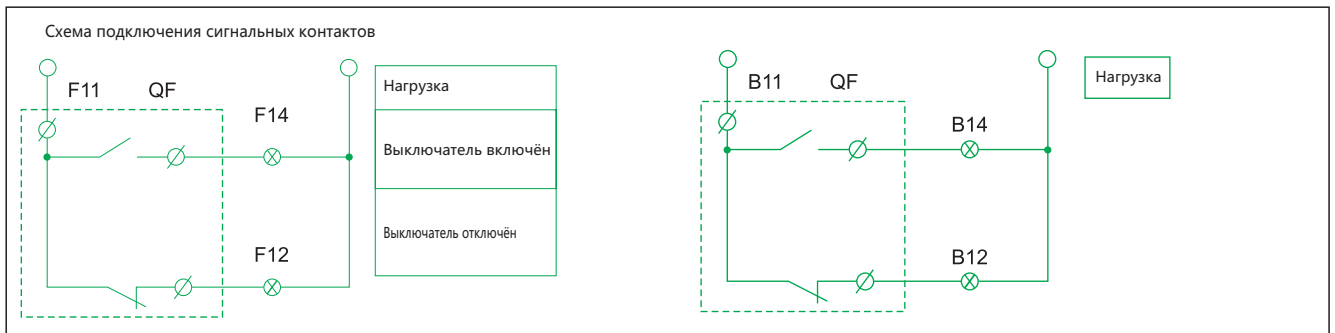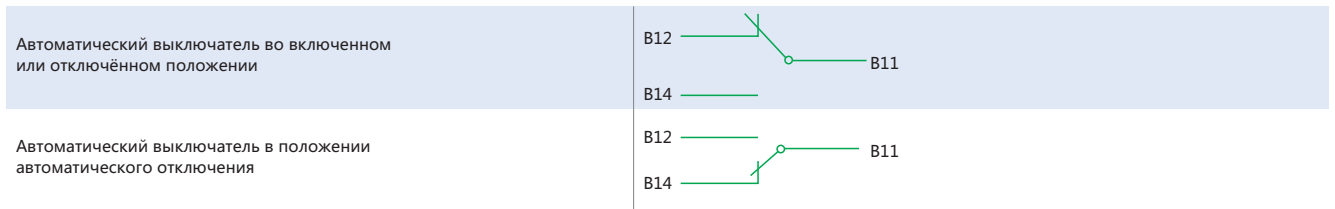


Внешние дополнительные узлы
11.4 Двигательные приводы


Пункты	Исполнения выключателя	NM1-63, NM1-125, NM1-250, NM1-400, NM1-630, NM1-800, NM1-1250
Тип конструкции привода		Электромагнитный Электродвигательный
Обозначения типов для приводов переменного тока		A1/D1, A2/D2, A4, D3

Примечания: A1 AC 110В, A2 AC 230В, A4 AC 400В, D1 DC 110В, D2 DC 220В, D3 DC 24В

схема подключения моторного привода(AC)

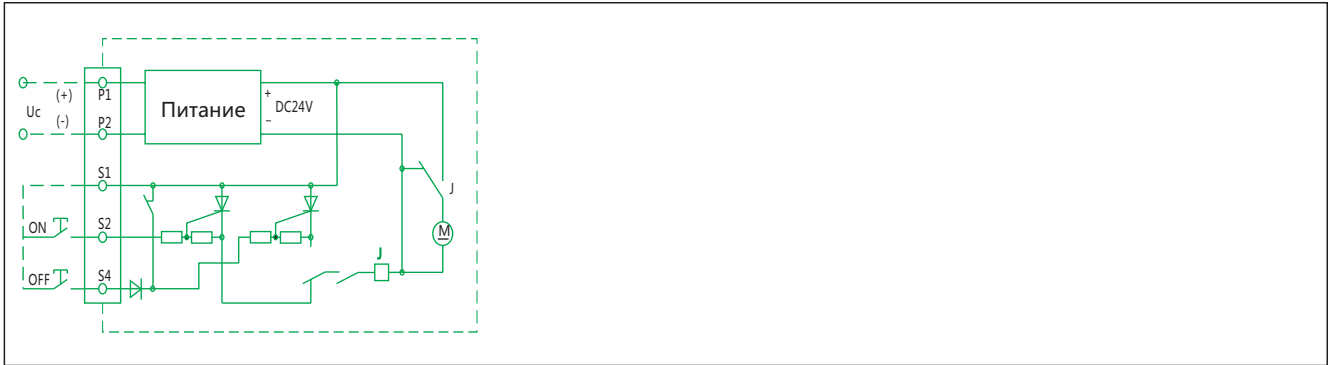


Ручной привод управления поворотной рукояткой через оперативную панель

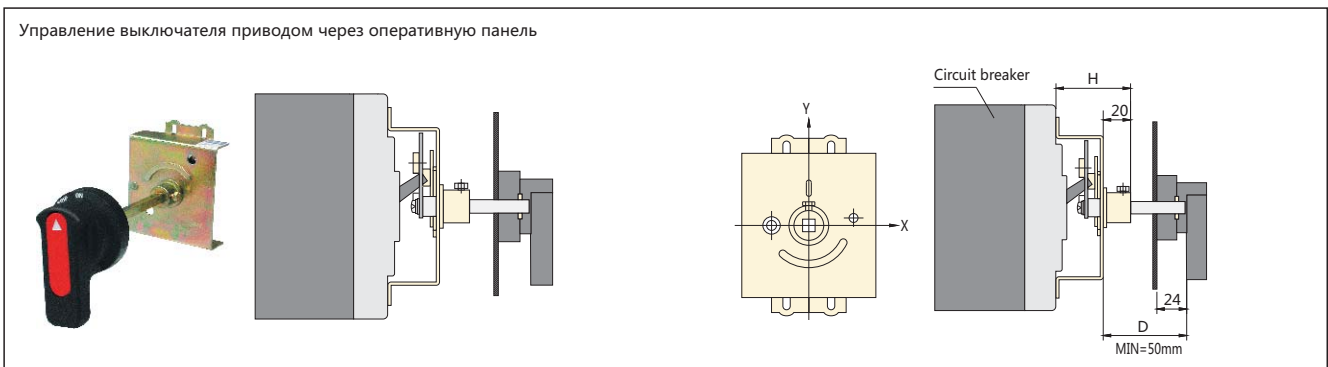

MM

Исполнение выключателя	NM1-63	NM1-125	NM1-250	NM1-400	NM1-630	NM1-800H NM1-800R
Монтажный размер H	49	51	54	88	89	76
Смещение центра привода по оси У от центра выключателя	0	0	0	0	0	0

Габаритные и установочные размеры

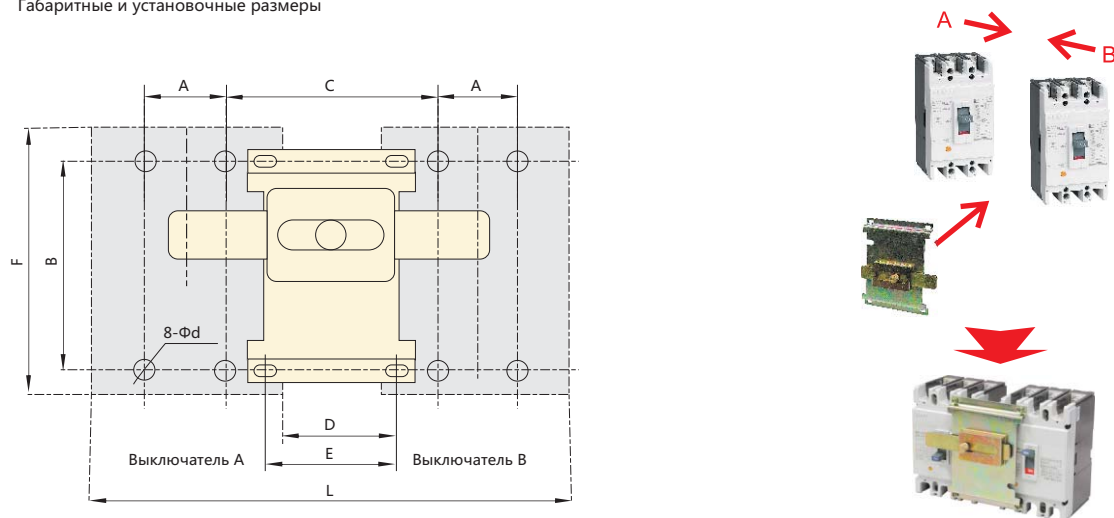

мм

Исполнения	A	B	C	D	E	F	L	Фd
NM1-63	25	117	80	30	80	135	182	4.5
NM1-100	30	130.5	90	30	90	155	210	4.5×6*
NM1-225	35	126	100	30	100	165	240	5.5
NM1-400	44	194	136	30	40	257	330	7
NM1-630	58	200	172	48	62	270	412	7
NM1-800	70	243	167	28	40	280	448	7


Примечания:

- * отверстия для установки выключателей
- выключатели должны быть установлены на панели до установки механизма блокировки.

12. Дополнительная техническая информация

- Номинальный ток выключателей NM1-225 по заказу может быть увеличен до 250А.
- Выводы для присоединения шин выключателя NM1-1250 входят в комплект поставки. Для выключателей других типов NM1 их необходимо заказывать.
- Выключатели серии NM1 исполнения Н выполняют функцию выключателя-разъединителя.
- Для выключателей серии NM1 предусмотрены крышки выводных зажимов, после установки которых обеспечивается степень защиты IP40.

- Минимальные расстояния от выключателей до заземлённых металлических частей и частей оборудования, находящегося по напряжением

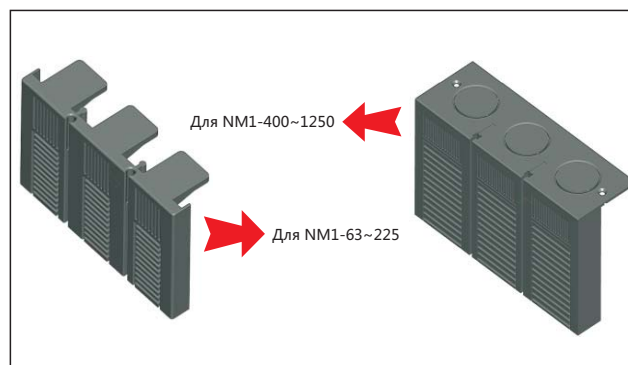

мм

Расстояния, не менее, мм:	Исполнение	NM1-63	NM1-100	NM1-225	NM1-400	NM1-630	NM1-800	NM1-1250
Со стороны подключения питания		50	50	50	100	100	100	100
Со стороны подключения нагрузки		20	20	20	20	20	20	20
С левой или правой стороны выключателя		25	25	25	25	25	25	25
		25	25	25	25	25	25	25

12.6 Моменты затяжки винтов зажимов проводников

Сечения медных проводников		Номинальный ток, А	Моменты затяжки, Нм	
AWG/MCM	мм ²		Винтов вывода присоединения шин	Винтов гнездовых зажимов
16-6	1.5-16	10 ≤ In ≤ 63	5	3
4-3	25-35	63 < In ≤ 100	10	8
2-4/0	50-95	100 < In ≤ 225	14	10
300-500	120-240	225 < In ≤ 400	18	16
250×2	150×2	400 < In ≤ 500	22	18
350×2	185×2	500 < In ≤ 630	26	20
500×2	240×2	630 < In ≤ 800	28	-
350×4	185×4	800 < In ≤ 1250	30	-

12.7 Технические характеристики выключателей серии NM1



Наибольший номинальный ток выключателя, А	Исполнение	Число полюсов	Ui, В	Значения Icu/Ics, кА				
				220 - 240В	380 - 415В	440В	480 - 500В	660 - 690В
63	NM1-63S	2	500	20/10	15/7.5	-	-	-
		3	500	20/10	15/7.5	10/5	-	-
	NM1-63H	3/4	500	42/21	35/17.5	20/10	-	-
125	NM1-125C	2	800	25/12.5	20/10	-	-	-
		3/4	800	25/12.5	20/10	15/7.5	10/5	3/1.5
	NM1-125S	2	800	42/21	25/12.5	-	-	-
		3/4	800	42/21	25/12.5	20/10	10/5	3/1.5
	NM1-125H	2	800	65/32.5	50/25	-	-	-
		3/4	800	65/32.5	50/25	42/21	25/12.5	8/4
NM1-125R	2	800	85/42.5	65/32.5	-	-	-	
3/4	800	85/42.5	65/32.5	55/27.5	35/17.5	10/5		
250	NM1-250C	2	800	25/12.5	20/10	-	-	-
		3/4	800	25/12.5	20/10	15/7.5	10/5	5/2.5
	NM1-250S	1	800	20/10	-	-	-	-
		2	800	42/21	25/12.5	-	-	-
	NM1-250H	2	800	65/32.5	50/25	-	-	-
		3/4	800	65/32.5	50/25	42/21	25/12.5	8/4
NM1-250R	2	800	85/42.5	65/32.5	-	-	-	
3/4	800	85/42.5	65/32.5	55/27.5	35/17.5	10/5		
400	NM1-400S	3/4	800	50/25	35/17.5	30/15	15/7.5	10/5
		3/4	800	85/42.5	50/25	42/21	25/12.5	12/6
	NM1-400R	3/4	800	100/50	70/35	65/32.5	42/21	15/7.5
630	NM1-630S	3/4	800	50/25	35/17.5	30/15	15/7.5	12/6
		3/4	800	85/42.5	50/25	42/21	25/12.5	15/7.5
	NM1-630R	3/4	800	100/50	70/35	65/32.5	40/20	20/10
800	NM1-800H	3/4	800	85/42.5	60/30	55/27.5	30/15	20/10
		3/4	800	100/50	70/35	65/32.5	40/20	20/10
1250	NM1-1250H	3	800	85/42.5	65/32.5	55/27.5	30/15	20/10

Наибольший номинальный ток выключателя, А	Исполнение	Число полюсов	Ui, В	Значения Icu/Ics, кА				
				220 - 240В	380 - 415В	440ВВ	480 - 500В	660 - 690ВВ
63	NM1-63S	2	500	20/40	15/30	-	-	-
		3	500	20/40	15/30	10/17	-	-
	NM1-63H	3/4	500	42/88.2	35/73.5	20/40	-	-
125	NM1-125C	2	800	25/52.5	20/40	-	-	-
		3/4	800	25/52.5	20/40	15/30	-	-
	NM1-125S	2	800	42/88.2	25/52.5	-	-	-
		3/4	800	42/88.2	25/52.5	20/40	-	-
	NM1-125H	2	800	65/43	50/105	-	-	-
		3/4	800	65/43	50/105	42/88.2	-	-
	NM1-125R	2	800	85/187	65/143	-	-	-
		3/4	800	85/187	65/143	55/121	-	-
250	NM1-250C	2	800	25/52.5	20/40	-	-	-
		3/4	800	25/52.5	20/40	15/30	-	-
	NM1-250S	1	800	20/40	-	-	-	-
		2	800	42/88.2	25/52.5	-	-	-
	3/4	800	42/88.2	25/52.5	20/40	-	-	
		2	800	65/43	50/105	-	-	-
	NM1-250H	3/4	800	65/43	50/105	42/88.2	-	-
		2	800	85/187	65/143	-	-	-
3/4	800	85/187	65/143	55/121	-	-		
	400	NM1-400S	3/4	800	50/105	35/73.5	30/63	-
NM1-400H		3/4	800	85/187	50/105	42/88.2	-	-
NM1-400R		3/4	800	100/220	70/154	65/143	-	-
630	NM1-630S	3/4	800	50/105	35/73.5	30/63	-	-
	NM1-630H	3/4	800	85/187	50/105	42/88.2	-	-
	NM1-630R	3/4	800	100/220	70/154	65/43	-	-
800	NM1-800H	3/4	800	85/187	60/132	55/121	-	-
	NM1-800R	3/4	800	100/220	70/154	65/143	-	-
1250	NM1-1250H	3	800	85/187	65/143	55/121	-	-


Примечание: Значения Icu/Ics и Icw/Icm, напечатанные чёрным цветом - справочные.

Данные для выбора и заказа



★ NM1-63, для защиты линий и оборудования

Тип расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток In, А	Icu, кА (AC 380В/400В)	Тип	Артикул
 <p>тепловой и электромагнитный</p>	3	10	15	NM1-63S/3300 10A	126676
		16		NM1-63S/3300 16A	126677
		20		NM1-63S/3300 20A	126678
		25		NM1-63S/3300 25A	126679
		32		NM1-63S/3300 32A	126680
		40		NM1-63S/3300 40A	126681
		50		NM1-63S/3300 50A	126682
		63		NM1-63S/3300 63A	126683
	3	10	35	NM1-63H/3300 10A	126692
		16		NM1-63H/3300 16A	126693
		20		NM1-63H/3300 20A	126694
		25		NM1-63H/3300 25A	126695
		32		NM1-63H/3300 32A	126696
		40		NM1-63H/3300 40A	126697
50		NM1-63H/3300 50A		126698	
63		NM1-63H/3300 63A		126699	
 <p>тепловой и электромагнитный</p>	4	20	35	NM1-63H/4300 20A	126710
		25		NM1-63H/4300 25A	126711
		32		NM1-63H/4300 32A	126712
		40		NM1-63H/4300 40A	126713
		50		NM1-63H/4300 50A	126714
		63		NM1-63H/4300 63A	126715


★ NM1-125, для защиты линий и оборудования



 <p>тепловой и электромагнитный</p>	2	25	50	NM1-125H/2300 25A	126523
		32		NM1-125H/2300 32A	126524
		40		NM1-125H/2300 40A	126525
		50		NM1-125H/2300 50A	126526
		63		NM1-125H/2300 63A	126527
		80		NM1-125H/2300 80A	126528
		100		NM1-125H/2300 100A	126529
		125		NM1-125H/2300 125A	126410

★ NM1-125, для защиты линий и оборудования



Тип расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток I _n , А	I _{сн} , кА (АС 380В/400В)	Тип	Артикул	
 <p>тепловой и электромагнитный</p>	3	25	25	NM1-125S/3300 25A	126505	
		32		NM1-125S/3300 32A	126506	
		40		NM1-125S/3300 40A	126507	
		50		NM1-125S/3300 50A	126508	
		63		NM1-125S/3300 63A	126509	
		80		NM1-125S/3300 80A	126510	
		100		NM1-125S/3300 100A	126511	
		125		NM1-125S/3300 125A	126382	
		3		25	50	NM1-125H/3300 25A
	32		NM1-125H/3300 32A	126536		
	40		NM1-125H/3300 40A	126537		
	50		NM1-125H/3300 50A	126538		
	63		NM1-125H/3300 63A	126539		
	80		NM1-125H/3300 80A	126540		
	100		NM1-125H/3300 100A	126541		
	125		NM1-125H/3300 125A	126383		
	3		25	65		NM1-125R/3300 25A
		32	NM1-125R/3300 32A		126568	
		40	NM1-125R/3300 40A		126569	
		50	NM1-125R/3300 50A		126570	
		63	NM1-125R/3300 63A		126571	
		80	NM1-125R/3300 80A		126572	
		100	NM1-125R/3300 100A		126573	
	 <p>тепловой и электромагнитный</p>	4	25	50	NM1-125H/4300 25A	126544
			32		NM1-125H/4300 32A	126545
			40		NM1-125H/4300 40A	126546
			50		NM1-125H/4300 50A	126547
63			NM1-125H/4300 63A		126548	
80			NM1-125H/4300 80A		126549	
100			NM1-125H/4300 100A		126550	
125			NM1-125H/4300 125A		126411	

★ NM1-250, для защиты линий и оборудования



Тип расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток I _n , А	I _{сн} , кА (АС 380В/400В/415В)	Тип	Артикул
 <p>тепловой и электромагнитный</p>	3	100	25	NM1-250S/3300 100A	126582
		125		NM1-250S/3300 125A	126583
		160		NM1-250S/3300 160A	126584
		200		NM1-250S/3300 200A	126586
		250		NM1-250S/3300 250A	126307
		3		100	50
	125		NM1-250H/3300 125A	126602	
	160		NM1-250H/3300 160A	126603	
	200		NM1-250H/3300 200A	126605	
	250		NM1-250H/3300 250A	126129	

Тип расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток I _n , А	I _{cu} , кА (АС 380В/400В/415В)	Тип	Артикул
 тепловой и электромагнитный	3	100	65	NM1-250R/3300 100A	126624
		125		NM1-250R/3300 125A	126625
		160		NM1-250R/3300 160A	126626
		200		NM1-250R/3300 200A	126628
		250		NM1-250R/3300 250A	126460
 тепловой и электромагнитный	4	100	50	NM1-250H/4300 100A	126607
		125		NM1-250H/4300 125A	126608
		160		NM1-250H/4300 160A	126609
		200		NM1-250H/4300 200A	126611
		250		NM1-250H/4300 250A	126379



★ NM1-400, для защиты линий и оборудования

Тип расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток I _n , А	I _{cu} , кА (АС 380В/400В)	Тип	Артикул
 тепловой и электромагнитный	3	250	35	NM1-400S/3300 250A	126641
		315		NM1-400S/3300 315A	126642
		400		NM1-400S/3300 400A	126644
	3	250	50	NM1-400H/3300 250A	126658
		315		NM1-400H/3300 315A	126659
		400		NM1-400H/3300 400A	126661
	3	250	70	NM1-400R/3300 250A	126668
		315		NM1-400R/3300 315A	126669
		400		NM1-400R/3300 400A	126671
 тепловой и электромагнитный	4	250	35	NM1-400S/4300 250A	126651
		315		NM1-400S/4300 315A	126652
		400		NM1-400S/4300 400A	126654


★ NM1-630, для защиты линий и оборудования

Тип расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток I _n , А	I _{сн} , кА (АС 380В/400В)	Тип	Артикул
 тепловой и электромагнитный	3	400	35	NM1-630S/3300 400A	126721
		500		NM1-630S/3300 500A	126722
		630		NM1-630S/3300 630A	126723
	3	400	50	NM1-630H/3300 400A	126732
		500		NM1-630H/3300 500A	126733
		630		NM1-630H/3300 630A	126734
3	630	70	NM1-630R/3300 630A	126740	
 тепловой и электромагнитный	4	500	35	NM1-630S/4300 500A	126728
		630		NM1-630S/4300 630A	126729

★ NM1-800, для защиты линий и оборудования

Тип расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток I _n , А	I _{сн} , кА (АС 380В/400В)	Тип	Артикул
 тепловой и электромагнитный	3	630	60	NM1-800H/3300 630A	126741
		700		NM1-800H/3300 700A	126742
		800		NM1-800H/3300 800A	126743
	3	800	70	NM1-800R/3300 800A	126749
 тепловой и электромагнитный	4	630	60	NM1-800H/4300 630A	126943
		800		NM1-800H/4300 800A	126945


★ NM1-1250, для защиты линий и оборудования

Тип расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток I_n, A	I_{cu}, kA (AC 380В/400В)	Тип	Артикул
 тепловой и электромагнитный	3	800	65	NM1-1250H/3300 800A	126639
		1000		NM1-1250H/3300 1000A	126636
		1250		NM1-1250H/3300 1250A	126637


★ NM1-125, для защиты электродвигателей

Тип расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток I_n, A	I_{cu}, kA (AC 380В/400В)	Тип	Артикул
 тепловой и электромагнитный	3	25	25	NM1-125S/33002 25A	126514
		32		NM1-125S/33002 32A	126515
		40		NM1-125S/33002 40A	126516
		50		NM1-125S/33002 50A	126517
		63		NM1-125S/33002 63A	126518
		80		NM1-125S/33002 80A	126519
		100		NM1-125S/33002 100A	126520
	3	25	50	NM1-125H/33002 25A	126553
		32		NM1-125H/33002 32A	126554
		40		NM1-125H/33002 40A	126555
		50		NM1-125H/33002 50A	126556
		63		NM1-125H/33002 63A	126557
		80		NM1-125H/33002 80A	126558
		100		NM1-125H/33002 100A	126559


★ NM1-250, для защиты электродвигателей

Тип расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток I_n, A	I_{cu}, kA (AC 380В/400В)	Тип	Артикул
 тепловой и электромагнитный	3	125	25	NM1-250S/33002 125A	126589
		160		NM1-250S/33002 160A	126590
		200		NM1-250S/33002 200A	126592
	3	125	50	NM1-250H/33002 125A	126614
		160		NM1-250H/33002 160A	126615
		200		NM1-250H/33002 200A	126617
		250		NM1-250H/33002 250A	126317

★ NM1-400, для защиты электродвигателей

Тип расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток I_n, A	I_{cu}, kA (AC 380В/400В)	Тип	Артикул
 <p>тепловой и электромагнитный</p>	3	250	50	NM1-400H/33002 250A	126663
		315		NM1-400H/33002 315A	126664
		400		NM1-400H/33002 400A	126666

★ NM1-630, для защиты электродвигателей

Тип расцепителя	Количество полюсов	Номинальный ток I_n, A	I_{cu}, kA (AC 380В/400В)	Тип	Артикул
 <p>тепловой и электромагнитный</p>	3	400	50	NM1-630H/33002 400A	126735
		500		NM1-630H/33002 500A	126736
		630		NM1-630H/33002 630A	126737

★ Дополнительные устройства и аксессуары

Расцепители напряжения

	Номинальное напряжение управления, В	Совместимое оборудование	Артикул	
 <p>Независимые расцепители (левые)</p>	AC 230	NM1-63S	132437	
	AC 400		NM1-63H	132436
	DC 24			132438
	AC 230	NM1-125S		132431
	AC 400		NM1-125H	132430
	DC 24			NM1-125R
	AC 230	NM1-250S		
	AC 400		NM1-250H	
	DC 24			NM1-250R
	AC 230	NM1-400S		
	AC 400		NM1-400H	
	DC 24			NM1-400R

Расцепители напряжения

	Номинальное напряжение управления, В	Совместимое оборудование	Артикул
Независимые расцепители (левые)	AC 230	NM1-630S	132413
	AC 400	NM1-630H	132412
	DC 24	NM1-630R	132414
	AC 230	NM1-800H NM1-800R	132407
	AC 400		132406
	DC 24		132408
Независимые расцепители (правые)	AC 230	NM1-63S NM1-63H	132434
	AC 400		132433
	DC 24		132435
	AC 230	NM1-125S NM1-125H NM1-125R	132428
	AC 400		132427
	DC 24		132429
	AC 230	NM1-250S NM1-250H NM1-250R	132422
	AC 400		132421
	DC 24		132423
	AC 230	NM1-400S NM1-400H NM1-400R	132416
	AC 400		132415
	DC 24		132417
	AC 230	NM1-630S NM1-630H NM1-630R	132410
	AC 400		132409
	DC 24		132411
	AC 230	NM1-800H NM1-800R	132404
	AC 400		132403
	DC 24		132405
	AC 230	NM1-1250H	132401
	AC 400		132400
DC 24	132402		



Независимые расцепители (правые)

	Номинальное напряжение управления, В	Совместимое оборудование	Артикул
Расцепители минимального напряжения	AC 220	NM1-63S NM1-63H	132452
	AC 380		132451
	AC 220	NM1-125S NM1-125H NM1-125R	132450
	AC 380		132449
	AC 230	NM1-250S NM1-250H NM1-250R	132448
	AC 380		132447
	AC 230	NM1-400S NM1-400H NM1-400R	132446
	AC 380		132445
	AC 230	NM1-630S NM1-630H NM1-630R	132444
	AC 380		132443
	AC 230	NM1-800S NM1-800H NM1-800R	132399
	AC 380		132398
	AC 230	NM1-1250H	132440
	AC 380		132439



Расцепители минимального напряжения

Вспомогательные контакты

	Наименование	Артикул
	Вспомогательный контакт для NM1-63 (левый)	132322
	Вспомогательный контакт для NM1-63 (правый)	132388
	Вспомогательный контакт для NM1-125 (левый)	132384
	Вспомогательный контакт для NM1-125 (правый)	132383
	Вспомогательный контакт для NM1-250 (левый)	132381
	Вспомогательный контакт для NM1-250 (правый)	132380
	Вспомогательный контакт для NM1-400 (левый)	132391
	Вспомогательный контакт для NM1-400 (правый)	132379
	Вспомогательный контакт для NM1-630 (левый)	132377
	Вспомогательный контакт для NM1-630 (правый)	132376
	Вспомогательный контакт для NM1-800 (левый)	132374
	Вспомогательный контакт для NM1-800 (правый)	132373
	Вспомогательный контакт для NM1-1250 (левый)	132372
	Вспомогательный контакт для NM1-1250 (правый)	132371


Сигнальные контакты

	Наименование	Артикул
	Сигнальный контакт для NM1-63 (левый)	132394
	Сигнальный контакт для NM1-125 (левый)	132385
	Сигнальный контакт для NM1-250 (левый)	132382
	Сигнальный контакт для NM1-400 (левый)	132390
	Сигнальный контакт для NM1-630 (левый)	132378
	Сигнальный контакт для для NM1-800 (левый)	132375


Двигательные приводы

	Номинальное напряжение управления, В	Совместимое оборудование	Артикул
 <p>Двигательный привод</p>	AC 230В/DC 220В	NM1-63S NM1-63H	132370
	AC 230В/DC 220В	NM1-125S 3P	132369
	AC 230В/DC 220В	NM1-250S 3P	132368
	AC 230В/DC 220В	NM1-400S NM1-400H NM1-400R	132367
	AC 230В/DC 220В	NM1-630S NM1-630H NM1-630R	132365
	AC 230В/DC 220В	NM1-800H 3P	132363
	AC 230В/DC 220В	NM1-1250H	132361


Ручные поворотные приводы

	Наименование	Артикул
 <p>Ручной поворотный привод</p>	Ручной поворотный привод ,NM1-63S.H/3P,4P	132358
	Ручной поворотный привод ,NM1-125S.H.R/3P	132357
	Ручной поворотный привод ,NM1-125H/4P	132356
	Ручной поворотный привод ,NM1-250S.H.R/3P,4P	132355
	Ручной поворотный привод ,NM1-400S.H.R/3P	132354
	Ручной поворотный привод ,NM1-630S.H.R/3P	132353
	Ручной поворотный привод ,NM1-800H.R/3P	132352
	Ручной поворотный привод ,NM1-1250H	132858

Механическая блокировка

	Наименование	Артикул
 <p>Механическая блокировка</p>	Механическая блокировка для NM1-63/3P	132457
	Механическая блокировка для NM1-63/4P	132456
	Механическая блокировка для NM1-125/3P	132455
	Механическая блокировка для NM1-125/4P	132460
	Механическая блокировка для NM1-250/3P	132459
	Механическая блокировка для NM1-250/4P	132458
	Механическая блокировка для NM1-400/3P	132463
	Механическая блокировка для NM1-400/4P	132462
	Механическая блокировка для NM1-630/3P	132461
	Механическая блокировка для NM1-630/4P	132466
	Механическая блокировка для NM1-800/3P	132465
	Механическая блокировка для NM1-800/4P	132464

Внешние выводы для переднего присоединения

	Наименование	Артикул
 <p>Внешний вывод для переднего присоединения</p>	Внешний вывод для переднего присоединения, NM1-63	132961
	Внешние выводы для переднего присоединения, NM1-125 и NM8-125	132957
	Внешние выводы для переднего присоединения, NM1-250 и NM8S-125, NM8(S)-250	132958
	Внешние выводы для переднего присоединения, NM1-400 (боковой)	132942
	Внешние выводы для переднего присоединения, NM1-400 (прямой)	132940
	Внешние выводы для переднего присоединения, NM1-630S.H	132944
	Внешние выводы для переднего присоединения, NM1-800(630R)/3P	132960

Защитные крышки выводов

	Наименование	Артикул
 <p>Защитные крышки выводов</p>	Защитные крышки выводов, NM1-63S/3P	132903
	Защитные крышки выводов, NM1-63H/3P	132904
	Защитные крышки выводов, NM1-125S/3P	132884
	Защитные крышки выводов, NM1-125H/3P	132885
	Защитные крышки выводов, NM1-250S/3P	132478
	Защитные крышки выводов, NM1-250H/3P	132477
	Защитные крышки выводов, NM1-400S/3P	132560
	Защитные крышки выводов, NM1-630S/3P	132893
	Защитные крышки выводов, NM1-800/3P	132896
	Защитные крышки выводов, NM1-1250/3P	132898



Устройство автоматического ввода резерва(ABP) NZ7

Преимущества изделия

1. Надежная конструкция с одним общим моторным приводом на два выключателя
2. Электромеханическая и электрические блокировки (плавкие предохранители)
3. 3 режима работы
4. Вторичные клеммы для автозапуска дизель-генератора
5. Широкие защитные настройки контроллера (время переключения, защита от пониженного и повышенного напряжения)
6. Съемная панель контроллера для установки на дверь шкафа АВР (провод 2м в комплекте)
7. Широкий выбор типоразмеров и номинальных токов

1. Общая информация

Nz7 предназначено для автоматического перехода на резервный ввод в сетях переменного тока частотой 50 Гц номинальным рабочим напряжением до 400 В и номинальным током от 16 А до 630 А, а также управление и автоматический переход на дизель-генератор.

NZ7 также обеспечивает автоматическое переключение одной или нескольких нагрузок сети с одного источника питания на другой в целях обеспечения нормального функционирования оборудования на объектах.

NZ7 применяется на промышленных, коммерческих и бытовых объектах, а также в жилых домах.

Сертификат: КЕМА,РСТ

Стандарт исполнения: IEC/EN 60947-6-1

ГОСТ Р 50030.6.1



2. Обозначение типа

NZ7-□□ / □□□□□□

Без кода: пользователь может сам устанавливать необходимые параметры
 R: Автоматический переход с основного ввода на резервный с самовозвратом(от одной электрической сети к другой)
 S: Автоматический режим работы на двух равноценных вводах (от одной электрической сети к другой)
 F: Автоматический переход от сети к генератору с самовозвратом(от электрической сети к генератору)

Тип контроллера
 А: базовый тип

Структура
 Y: интегрированный (тип)
 Без кода: разделенный (тип)

Тип коммутирующего устройства
 Без кода: NM1

Номинальный ток (арабскими цифрами)

Число полюсов: 3, 4

Код отключающей способности: S, H, R

Типоразмер (арабскими цифрами)

Серия

3. Условия работы

3.1 Температура окружающего воздуха
 Верхний предел атмосферной температуры воздуха: +40 °С, нижний предел: -5 °С, среднее значение температуры не должно превышать +35 °С в течение 24 часов;



3.2 Высота над уровнем моря
 Высота над уровнем моря: не более 2000 м в месте установки.



3.3 Атмосферные условия:
 Когда температура окружающего воздуха составляет +40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 50%. Более высокая относительная влажность допускается при более низкой температуре, например, 90% при +20 °С. Изменение температуры могут привести к конденсации, в связи с чем должны быть приняты специальные меры.




3.4 Класс загрязнения:
 Класс загрязнения: 3

4. Технические данные


Тип продукта	NZ7-63	NZ7-125	NZ7-250	NZ7-400	NZ7-630
Соответствует принятому стандарту	IEC/EN 60947-6-1,ГОСТ Р 50030.6.1				
Тип устанавливаемых выключателей	NM1-63	NM1-125	NM1-250	NM1-400	NM1-630
Электрические параметры					
Температура рабочей среды	-5°C~+40°C				
Высота над уровнем моря, м	2000				
Класс загрязнения	3				
Номинальный ток теплового расцепителя, А	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	100, 125, 160, 200	250, 315, 400	400, 500, 630
Номинальное рабочее напряжение (Ue), В	400, 50 Гц				
Номинальное напряжение изоляции (Ui), В	AC500	AC800	AC800	AC800	AC800
Максимально допустимое импульсное напряжение, кВ	6	8	8	8	8
Количество полюсов	3P 4P	3P 4P	3P 4P	3P, 4P	3P, 4P
Коды отключающей способности при коротком замыкании	S H H	S H R H	S H R H	S H R	S H R
Номинальная включающая способность при коротком замыкании (Icm), кА	31.5 73.5 73.5	52.5 105 143 105	52.5 105 143 105	73.5 110 154	73.5 110 154
Номинальная отключающая способность при коротком замыкании (Icn), кА	15 35 35	25 50 65 50	25 50 65 50	35 50 70	35 50 70
Ресурс, циклов ВО	6000	6000	6000	4000	3000
Категория применения	AC-33В				
Класс электрооборудования	СВ класс				
Уровень защиты	IP30 (кроме главного терминала цепи)				
Защита	Защита от перегрузки / короткого замыкания				
Характеристика контроллера					
Контроллер	Тип А (базовый тип)				
Номинальное напряжение питания цепей управления Us, В	230				
Режим установки контроллера	Интегрированный / разделенный (указано на поверхности корпуса NZ7)				
Рабочее время перехода (без временной задержки), с	≤3.2	≤3.5	≤3.6	≤4	≤5
Потребляемая мощность, Вт	≤10				
Исполнение и подключение					
Исполнение	стационарное				
Режим подсоединения	подсоединение с передней стороны				

5. Характеристики и функции

Устройство автоматического ввода резерва NZ7 относится к классу СВ – продукции нового поколения. NZ7 укомплектовано устройством цифрового электронного управления – контроллером, что обеспечивает высокую надежность, экономию электроэнергии, компактность и удобство эксплуатации. В устройстве NZ7 заложены все современные функции управления, а также предусмотрены электрическая и механическая блокировки, что делает безопасной эксплуатацию всего объекта.

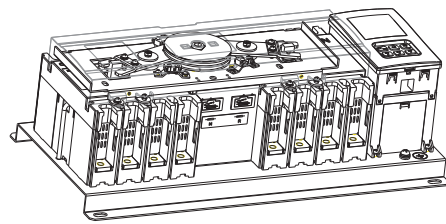

Однодвигательный привод, компактность



Визуальный контроль параметров

5.1 Компактность


Функция переключения достигается с помощью вращения вперед и назад одного и того же электродвигателя, что позволяет значительно снизить высоту устройства и уменьшить площадь для его установки.

5.2 Энергосбережение

Приводной механизм работает в режиме электродвигательного привода с уменьшенными энергопотреблением и уровнем шума.

Контроллер типа А (длительное включение)	Механизм включения (кратковременное включение)		
	NZ7-63/NZ7-125	NZ7-250	NZ7-400/NZ7-630
≤10W	20W	40W	20W

5.3 Расширенные и комплексные функции

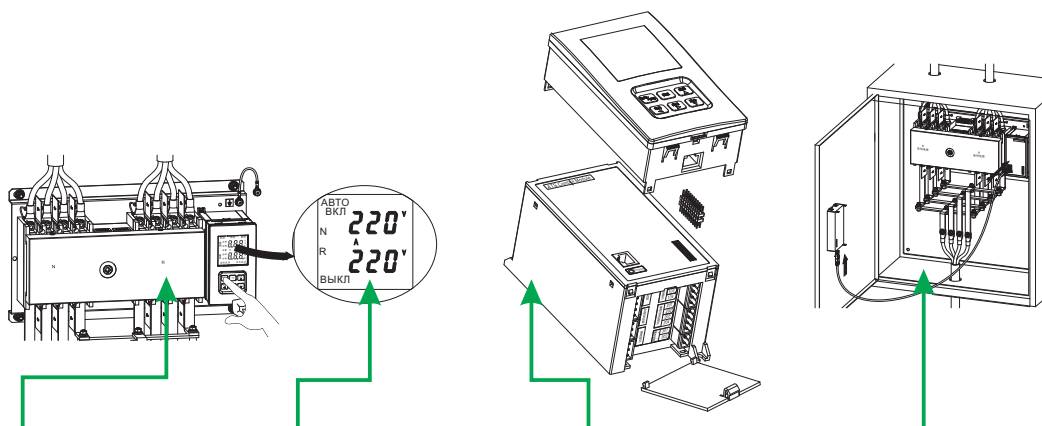

Настройка параметров

Нижний и верхний пределы напряжения на 1-м и 2-м вводах
 Время задержки переключения с одного ввода на другой и время самовозврата
 Автоматический переход с основного ввода на резервный с самовозвратом
 Автоматический режим работы на двух равноценных вводах (без приоритета)
 Автоматический переход от сети к генератору с самовозвратом

Визуализированное управление

Отображение напряжения на вводах
 Отображение установленных параметров
 Отображение статуса Выхл / Вкл

Разнообразные вспомогательные функции

Внешний терминал
 Отображение статуса Выхл / Вкл
 Связь с управлением противопожарной системой
 Сигнал генератора
 Внешний источник питания

Для удобства пользователей контроллер может быть встроен или установлен отдельно.

5.4 Двойная блокировка

Двойная механическая и электрическая блокировки используются в целях предотвращения одновременного подключения к нагрузке двух источников питания. Электрическая блокировка включает в себя контакты прерывателей цепи (дополнительные контакты NM1), что позволяет обеспечивать блокировку автоматического перевода на другой ввод при не отключенном первом вводе .

6. Контроллер

Тип и функция	Тип А (базовый тип)
Автоматический и ручной режим ввода резерва	■
Рабочее положение главного контакта (прерывателя NM1 цепи привода)	
Основной ввод включен, резервный ввод отключен	■
Резервный ввод включен, основной ввод отключен	■
Оба ввода отключены	■
Автоматический контроль	
Управление основным вводом	Неисправности, такие как потеря фазы / напряжения, пониженное напряжение и перенапряжение для любой из трех фаз сети
Управление резервным вводом	Неисправности, такие как потеря фазы / напряжения, пониженное напряжение и перенапряжение для любой из трех фаз сети
Автоматический переход с основного ввода на резервный с самовозвратом	■
Автоматический режим работы на двух равноценных вводах (без приоритета)	■
Автоматический переход от сети к генератору с самовозвратом	■
Перевод при отсутствии напряжения	■
Перевод при пониженном напряжении	■
Перевод при повышенном напряжении	■
Задержка перевода на второй ввод	Плавно регулируется в диапазоне от 0 с до 180 с
Задержка самовозврата на первый ввод	Плавно регулируется в диапазоне от 0 с до 180 с
Задержка запуска генератора	Плавно регулируется в диапазоне от 0 с до 180 с
Задержка остановки генератора	Плавно регулируется в диапазоне от 0 с до 180 с
Связь с противопожарной системой (неактивный контакт)	■
Индикаторы	
Индикаторы включения, выключения	■
Индикатор основного ввода	■(Отображение величина напряжения)
Индикатор резервного ввода	■(Отображение величина напряжения)
Индикатор отключения из-за неисправности	■
Терминал сигнала внешнего индикатора	■
Индикатор параметров настройки	■
Защита блокировкой	
Механическая блокировка	■
Электрическая блокировка	■

6.1 Встроенный контроллер типа А может устанавливаться встроено или автономно, он может быть установлен на корпус NZ7 или на отдельную панель в другом месте.

Переход от главного ввода на резервный зависит от параметров сети основного ввода.

6.2 Напряжение системы управления AC230 В 50Гц


6.3 Режим работы: автоматический режим, ручной режим

6.4 Установка задержки

Задержка перевода на резервный ввод: регулируется в диапазоне от 0с до 180 с при пропадании или ухудшении параметров сети на главном вводе. Время задержки перед переключением - QN.


Задержка возврата: плавная регулировка в диапазоне от 0с до 180 с, переход на главный ввод при восстановлении или улучшении параметров сети на главном вводе. Время задержки перед переключением - QR.

6.5 Интерфейс систем индикации и управления Светодиодный цифровой дисплей

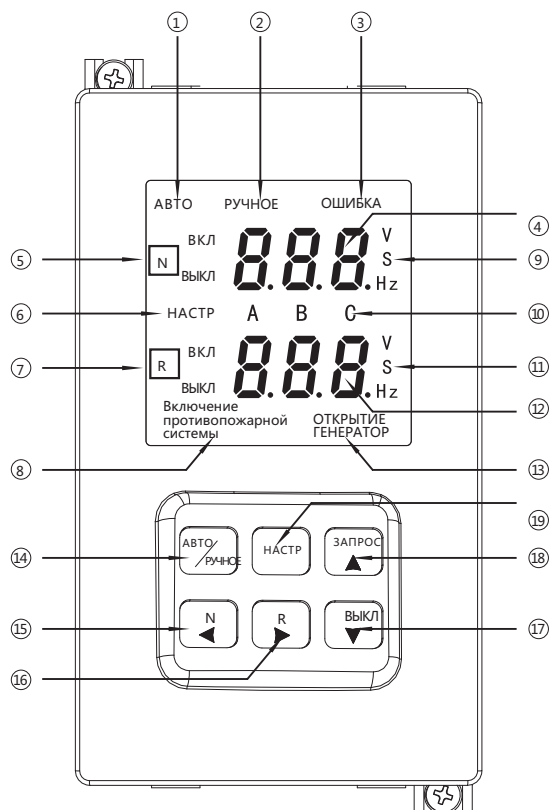

1. Индикатор автоматического режима работы;
2. Индикатор ручного режима работы;
3. Индикатор неисправности
Когда прерыватель отключается из-за сбоя или короткого замыкания выключателя, этот индикатор загорается;
4. Область отображения параметров напряжения
Отображаются параметры напряжения на главном вводе и время задержки переключения в рабочем состоянии, и параметры установок в меню установок;
5. Индикатор включения или выключения выключателя главного ввода;
6. Индикатор установки параметров
7. Индикатор включения или выключения выключателя резервного ввода;
8. Индикатор включения противопожарной системы;
9. Единицы напряжения, времени и частоты главного ввода;
10. Фазы А, В, и С;
11. Единицы напряжения, времени и частоты резервного ввода;
12. Область отображения параметров напряжения резервного ввода;
Отображаются параметры напряжения при резервного ввода и время задержки перевода на другой ввод в рабочем состоянии, а также установка параметров в меню установок;
13. Индикатор сигнала запуска генератора;
14. Выбор режима автоматического/ручного переключения;
При регулярном использовании может использоваться для выбора автоматического или ручного режима. При нажатие этой кнопки в меню установок приведет к сохранению параметров и выходу из меню установок;
15. Кнопка принудительного отключения главного ввода
В режиме ручного управления, если эта кнопка нажата, система может принудительно переключиться на главный ввод; в режиме установок эта кнопка является кнопкой "прокрутки вверх";
16. Кнопка принудительного отключения резервного ввода
В режиме ручного управления нажатие этой кнопки приведет к принудительному переключению на резервный ввод; в режиме установок эта кнопка является кнопкой "прокрутки вниз";
17. Кнопка выключения
В режиме ручного управления, если любой из двух вводов работает нормально и эта кнопка нажата, то это приведет к ее отключению; эта кнопка уменьшает значение параметра при настройке параметров в меню установок;
18. Кнопка запроса ошибки
Если переключатель работает неисправно и горит индикатор сбоя на экране, то с помощью нажатия этой кнопки можно запросить детальный код неисправности; эта кнопка увеличивает значение параметра при настройке параметров в меню установок;
19. Кнопка установок
Нажав эту кнопку, можно открыть меню настройки параметров контроллера.

6.6 Описание настроек параметров

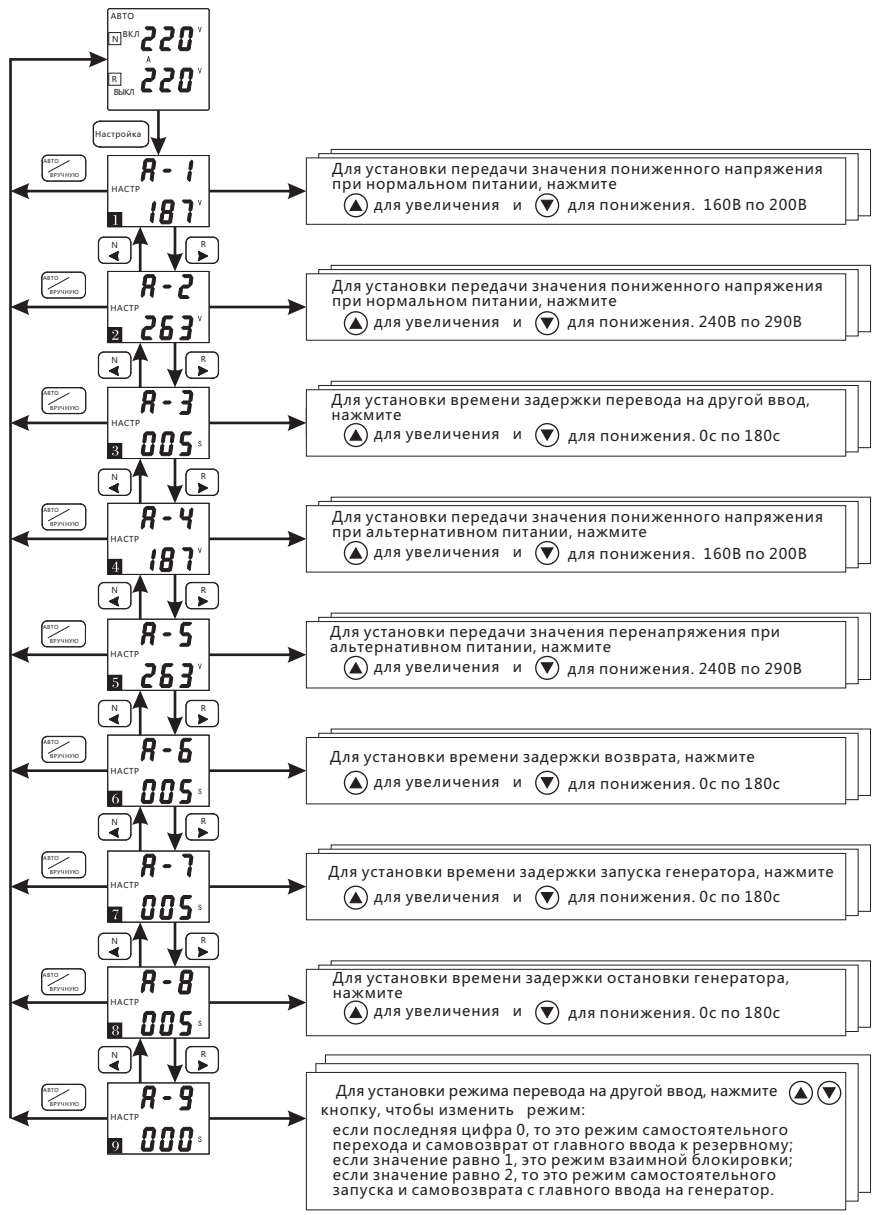


Примечания для клавиш


Описание кнопок:
 Нажмите кнопку настройки при включенном контроллере и на светодиодном дисплее появится меню настройки параметров, показанное на рисунке; нажимайте кнопки "▲" также кнопки "▼" в меню настроек для прокрутки вверх/вниз и просмотра доступных опций;
 Если нажата кнопка автоматического/ручного режима, система автоматически выйдет из меню настроек;
 нажимайте "▼" или "▲" для изменения параметров.

Рабочий процесс контроллера типа А


Автоматический переход с основного ввода на резервный с самовозвратом

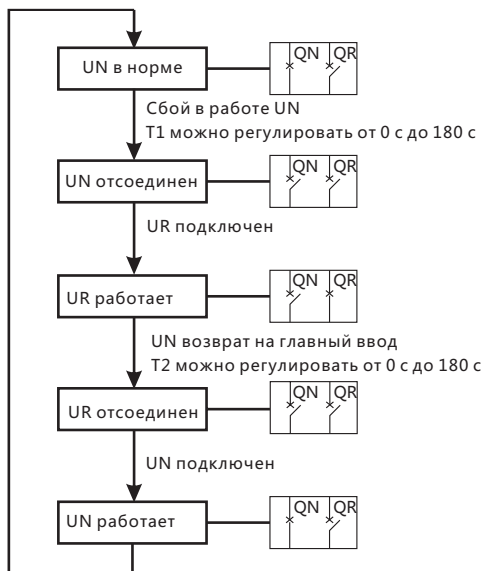

Автоматический режим работы на двух равноценных вводах (без приоритета)

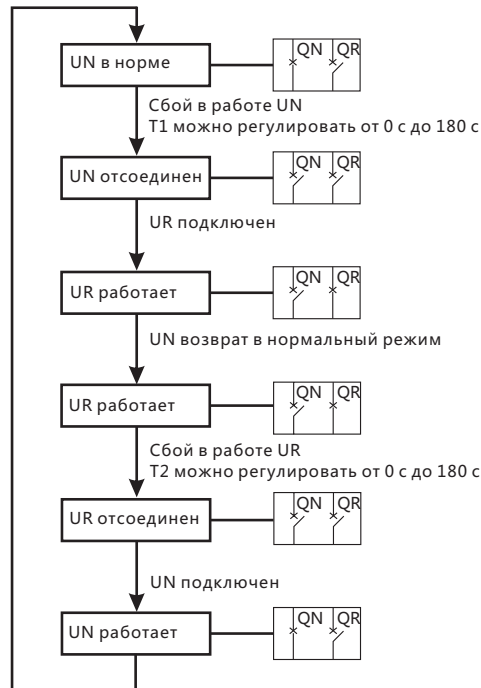


Автоматический переход от сети к генератору с самовозвратом

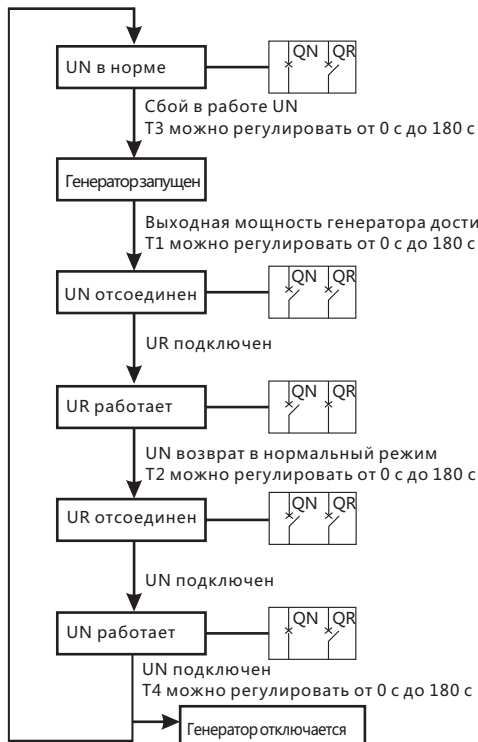


- T1: Задержку перевода на другой ввод можно регулировать от 0 с до 180 с
- Ошибка UN, время до отключения QN
- T2: Время задержки перехода на главный ввод можно регулировать от 0 с до 180 с
- UN в норме, время до отключения QR
- T3: Время задержки запуска генератора можно регулировать от 0 с до 180 с
- T4: Время задержки остановки генератора можно регулировать от 0 с до 180 с
- QR: Работающий выключатель на резервном вводе
- UN: Главный ввод
- UR: Резервный ввод (дизель-генератор)

7. NZ7 внешняя схема подключения

7.1 схема подключения устройства, 3P

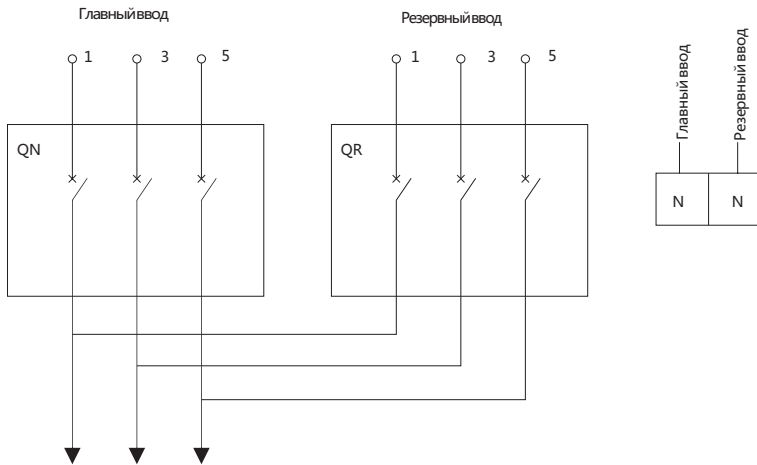

7.2 Схема подключения устройства ,4P

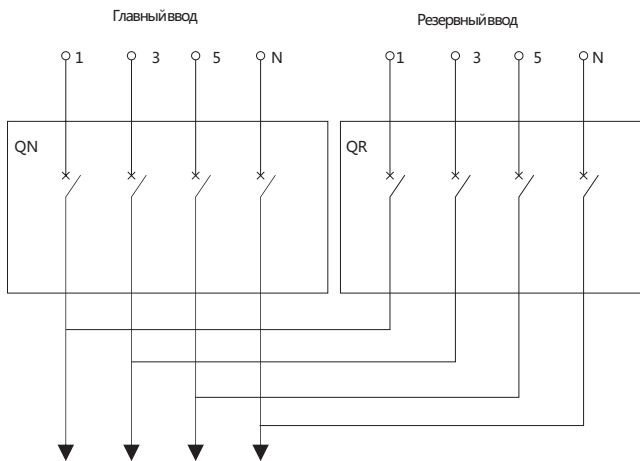

Примечание:


QN - выключатель на главном вводе

QR - выключатель на резервном вводе

7.3 Схема подключения внешних терминалов контроллера




Параметры цепей внешней индикации : AC230 В 0,5 А

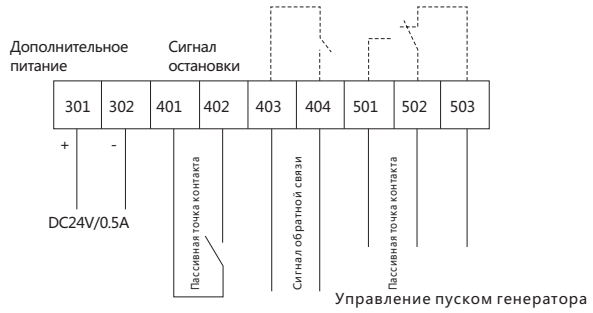


Примечание: пунктирной линией обозначена внутренняя проводка контроллера.

7.4 Применение

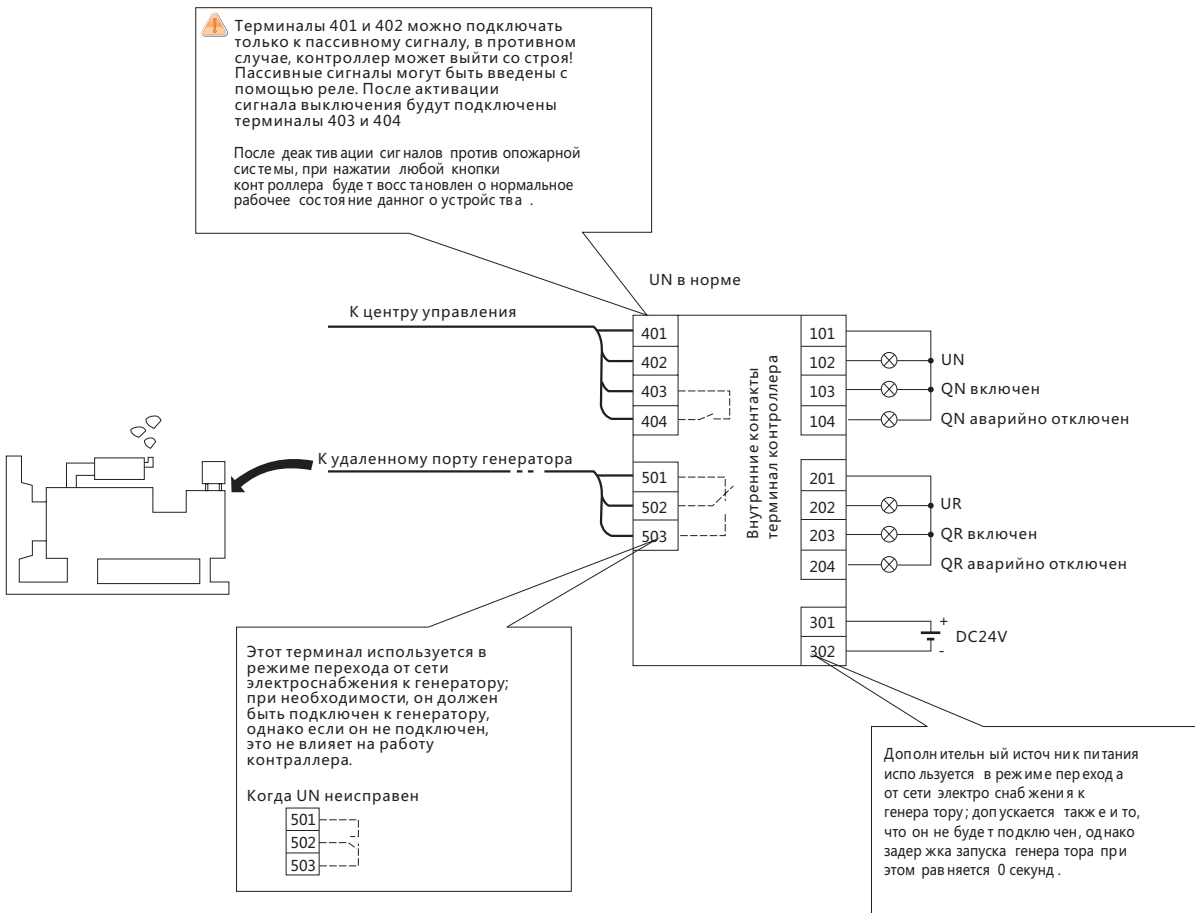

8. Схемы подсоединений


8.1 Подсоединение вводов

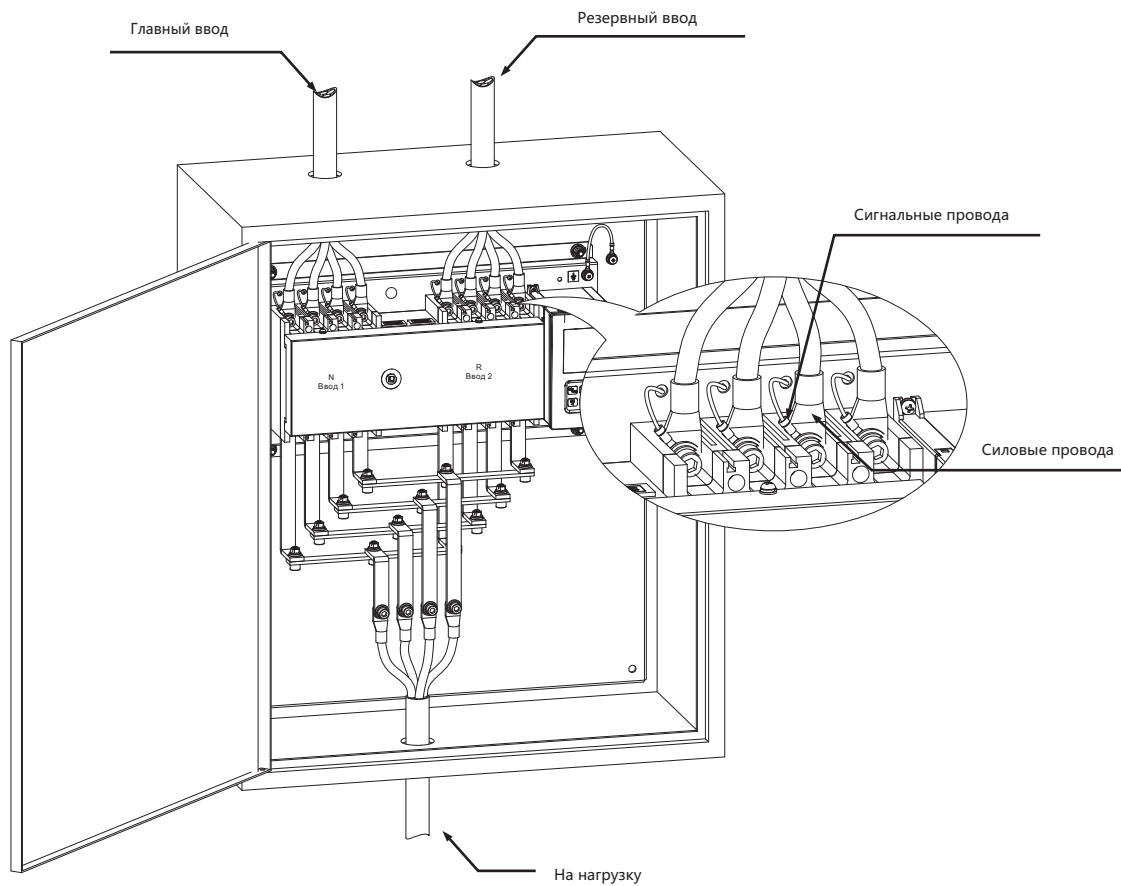

8.2 Режимы установки: вертикальная установка или горизонтальной установки

9. Размеры устройства


9.1 Габаритные и установочные размеры (мм)

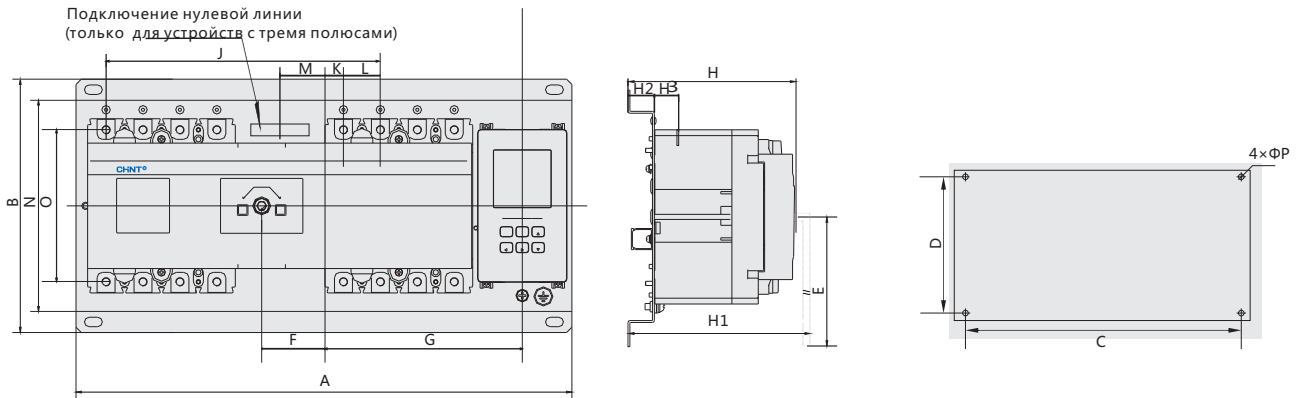

Размеры Модуль	A		B	E	F		G		J	K		L	M	N	O	H	H1	H2	H3
	3P	4P			3P	4P	3P	4P		3P	4P								
NZ7-63	355	380	240	200	40	52.5	132.5	145	178	24	11.5	25	40	200	117	150	170	25	18/28
NZ7-125	390	420	240	200	43	58	148	163	194	24	9	30	43	200	136	150	180	25	24
NZ7-250	435	470	240	200	41.5	59	170.5	188	225	36	18.5	35	41.5	200	144	160	190	25	24
NZ7-400	565	615	330	225	43.5	68.5	232.5	257.5	304	61.5	36.5	48	43.5	265	224	200	227	24	40
NZ7-630	680	740	330	225	45.5	74.5	291	320	385	89	60	58	45.5	270	234	200	232	24	42

Размеры Модуль	C		D	P
	3P	4P		
NZ7-63	322	347	220	Φ8
NZ7-125	357	387	220	Φ8
NZ7-250	402	437	220	Φ8
NZ7-400	505	555	300	Φ10
NZ7-630	622	680	300	Φ10

9.2 Модуль контроллера

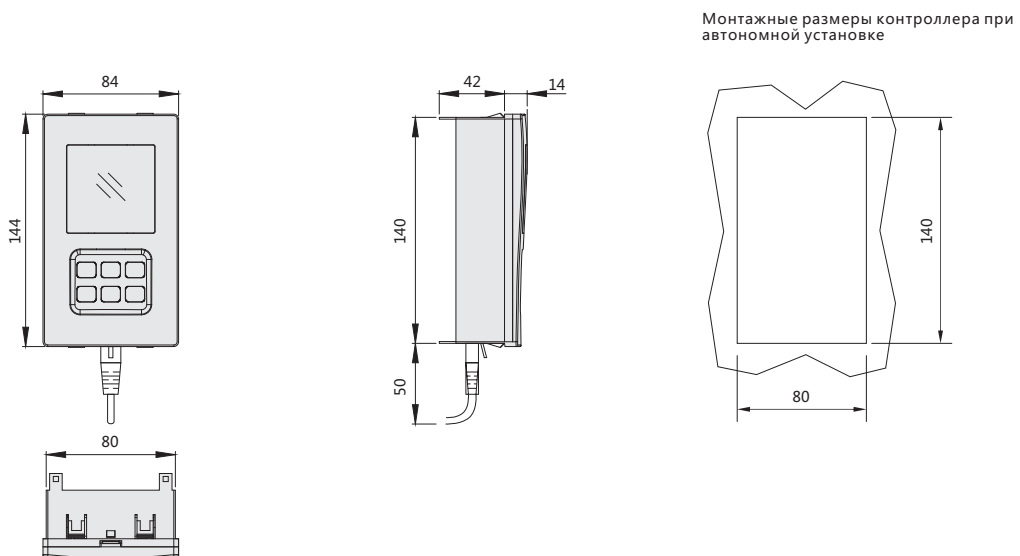

10. Данные для выбора и заказа

Устройство автоматического ввода резерва NZ7,3P

Типоразмер	Количество полюсов	Номинальный ток In,А	Icu,кА (АС 400В)	Тип	Артикул
NZ7-63	3	10	15	NZ7-63S/3 10A	422110
		16		NZ7-63S/3 16A	422111
		20		NZ7-63S/3 20A	422112
		25		NZ7-63S/3 25A	422113
		32		NZ7-63S/3 32A	422114
		40		NZ7-63S/3 40A	422115
		50		NZ7-63S/3 50A	422116
		63		NZ7-63S/3 63A	422117
NZ7-125	3	63	25	NZ7-125S/3 63A	422139
		80		NZ7-125S/3 80A	422140
		100		NZ7-125S/3 100A	422134
NZ7-250	3	100	25	NZ7-250S/3 100A	422155
		125		NZ7-250S/3 125A	422156
		160		NZ7-250S/3 160A	422157
		200		NZ7-250S/3 200A	422159
NZ7-400	3	250	35	NZ7-400S/3 250A	422174
		315		NZ7-400S/3 315A	422175
		400		NZ7-400S/3 400A	422177
NZ7-630	3	400	35	NZ7-630S/3 400A	422188
		500		NZ7-630S/3 500A	422189
		630		NZ7-630S/3 630A	422190

Устройство автоматического ввода резерва NZ7,4P

Типоразмер	Количество полюсов	Номинальный ток In,А	Icu,кА (АС 400В)	Тип	Артикул
NZ7-125	4	63	50	NZ7-125H/4 63A	422153
		80		NZ7-125H/4 80A	422154
		100		NZ7-125H/4 100A	422148
NZ7-250	4	100	50	NZ7-250H/4 100A	422167
		125		NZ7-250H/4 125A	422168
		160		NZ7-250H/4 160A	422169
		200		NZ7-250H/4 200A	422171
NZ7-400	4	250	35	NZ7-400S/4 250A	422179
		315		NZ7-400S/4 315A	422180
		400		NZ7-400S/4 400A	422182
NZ7-630	4	400	35	NZ7-630S/4 400A	422191
		500		NZ7-630S/4 500A	422192
		630		NZ7-630S/4 630A	422193



NH40

1. Назначение

Выключатели – разъединители/рубильники NH40 предназначены для коммутации силовых электрических цепей переменного тока номинальным напряжением до 690 В номинальной частоты 50Гц и постоянного тока на номинальное напряжение до 440 В .


2. Область применения

Используются для установки в низковольтные комплектные устройства, как ВРУ жилых и промышленных зданий, распределительные шкафы, ящики управления и другие.

3. Условия эксплуатации

- 3.1 Температура окружающего воздуха от минус 25 °С до плюс 40 °С
- 3.2 Высота над уровнем моря до 2000 м
- 3.3 Относительная влажность не более 50 % при температуре окружающего воздуха 40 °С в месте установки, при более низкой температуре относительная влажность может быть выше. Например, при температуре 20 °С относительная влажность может быть 90 %. Во избежание выпадения конденсата на поверхности изделия вследствие перепадов температур следует принять специальные меры.
- 3.4 Степень загрязнения: Ш.

4. Структура условного обозначения

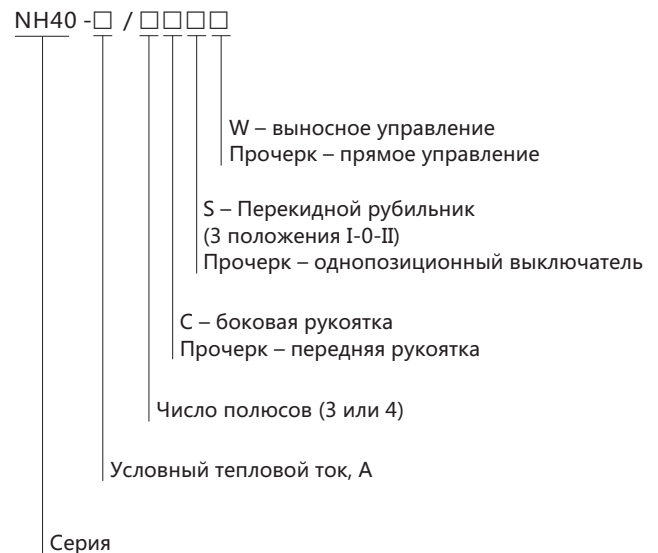

5. Преимущества



- 5.1 Гарантированное разъединение (Индикация положения контактов).
- 5.2 Простота монтажа.
- 5.3 Высокая электрическая и механическая износостойкость.

6. Технические характеристики

NH40-16~250												
Условный тепловой ток I _{th} , А		16	32	40	63	80	100	125	160	200	250	
Номинальное напряжение изоляции U _i , В		800										
Электрическая прочность изоляции, В		6200										
Импульсное выдерживаемое напряжение U _{imp} , кВ		6						8				
Номинальный рабочий ток I _e , А	380 В AC-21 (DC-21, 220 В)	16	32	40	63	80	100	125	160	200	250	
	AC-22 (DC-22, 220 В)	16	32	40	63	80	80	125	160	200	250	
	AC-23 (DC-23, 220 В)	16	32	40	63	63	63	125	160	200	200	
	660 В AC-21 (DC-21, 440 В)	16	32	40	63	63	63	125	125	200	200	
	AC-22 (DC-22, 440 В)	16	32	40	50	50	50	100	100	160	160	
	AC-23 (DC-23, 440 В)	16	32	40	40	40	40	50	63	70	80	
Номинальная мощность по AC-23, кВт	400 В	7.6	15	18.5	25	40	40	63	80	100	132	
	690 В	15	22	22	22	33	33	75	75	90	110	
Номинальный кратковременно допустимый ток I _{свр} , кА	400 В	5	5	5	5	5	5	10	10	12	12	
Номинальная наибольшая включ. способность I _{свр} , А	400 В	160	320	400	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	
Номинальная наибольшая отключ. способность I _{свр} , А		128	256	320	504	640	800	1000	1280	1600	2000	
Стандарт	ГОСТ Р 50030.3(МЭК 60947-3)											
Степень защиты	IP00											
Механическая износостойкость, циклов	12000											
Электрическая износостойкость при 400 В, циклов	1000											
Рабочее усилие для органа управления, Н	30~50						40~60					


NH40-315~3150												
Условный тепловой ток I _{th} , А		315	400	630	1000	1250	1600	2000	2500	3150		
Номинальное напряжение изоляции U _i , В		800										
Электрическая прочность изоляции, В		6200										
Импульсное выдерживаемое напряжение U _{imp} , кВ		12										
Номинальный рабочий ток I _e , А	380 В AC-21 (DC-21, 220 В)	315	400	630	1000	1250	1600	2000	2500	3150		
	AC-22 (DC-22, 220 В)	315	400	630	1000	1250	1600	2000	2500	3150		
	AC-23 (DC-23, 220 В)	315	400	630	800	800	800	1000	1000	1000		
	660 В AC-21 (DC-21, 440 В)	315	400	500	800	800	1000	1600	1600	2000		
	AC-22 (DC-22, 440 В)	200	250	315	800	800	800	1000	1000	1250		
	AC-23 (DC-23, 440 В)	125	160	200	315	400	400	500	500	630		
Номинальная мощность по AC-23, кВт	400 В	160	220	315	450	450	450	450	450	450		
	690 В	185	185	185	475	475	475	475	475	475		
Номинальный кратковременно допустимый ток I _{свр} , кА	400 В	20	20	25	50	50	50	50	50	50		
Номинальная наибольшая включ. способность I _{свр} , А	400 В	3150	4000	6300	3000	3750	4800	6000	7500	9450		
Номинальная наибольшая отключ. способность I _{свр} , А		2520	3200	5040	3000	3750	4800	6000	7500	9450		
Стандарт	ГОСТ Р 50030.3(МЭК 60947-3)											
Степень защиты	IP00											
Механическая износостойкость, циклов	12000				4000			2500				
Электрическая износостойкость при 400 В, циклов	1000				200							
Рабочее усилие для органа управления, Н	65~100				200~300							

7. Обзор монтажа

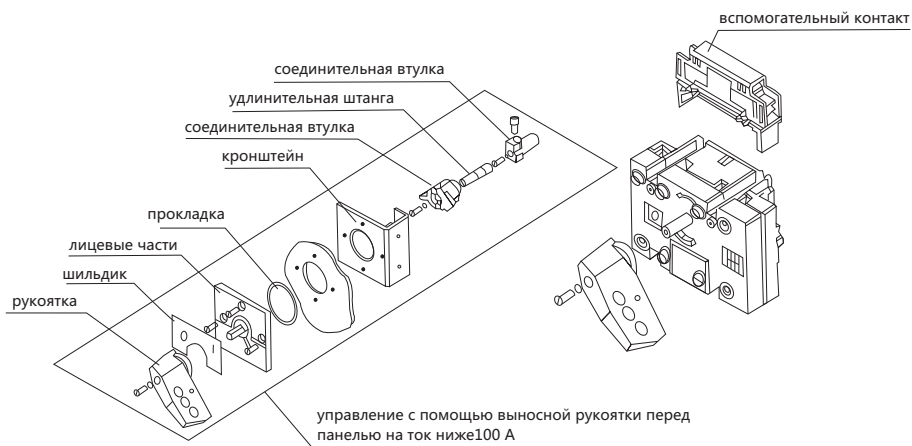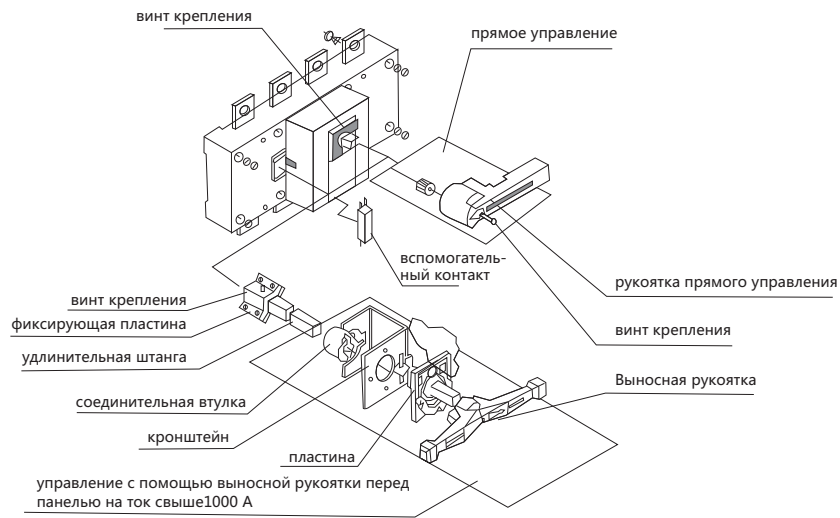

8. Габаритные и установочные размеры, мм



8.1 NH40 от 16 А до 100 А

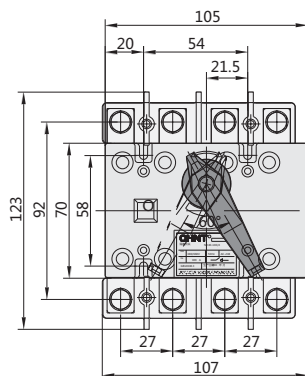

NH40-16A_100A



250~405(Управление с помощью выносной рукоятки)

100(Прямое управление)


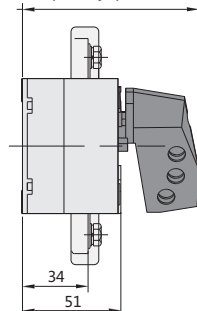


Отверстия в двери шкафа для монтажа выносной рукоятки

8.2 NH40 от 125 А до 630 А

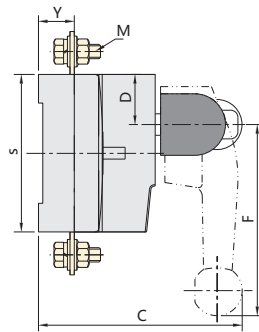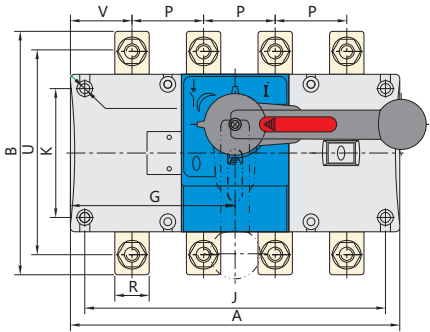

Прямое управление

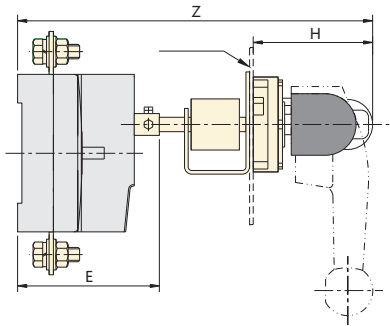


Управление с помощью выносной рукоятки

Отверстия в двери шкафа для монтажа выносной рукоятки


NH40-XX NH40-XX/W Габаритные и установочные размеры, мм																			
Ток / число полюсов	A	B	C	D	E	F	Ф	J	H	K	G	P	R	S	U	M	V	Y	Z
125A/3	140	135	130	27	93	135	5.5	120	85	65	54	36	18	85	115	8	32	24	355~460
160A/3	140	135	130	27	93	135	5.5	120	85	65	54	36	20	85	115	8	33	24	355~460
125A/4	170	135	130	27	93	135	5.5	150	85	65	79	36	18	85	115	8	31	24	355~460
160A/4	170	135	130	27	93	135	5.5	150	85	65	79	36	20	85	115	8	32	24	355~460
200A/3	180	170	145	35	103	135	6.5	160	85	90	60	50	25	110	142	10	44	25	365~470
250A/3	180	170	145	35	103	135	6.5	160	85	90	60	50	25	110	142	10	44	25	365~470
200A/4	230	170	145	35	103	135	6.5	210	85	90	110	50	25	110	142	10	38	25	365~470
250A/4	230	170	145	35	103	135	6.5	210	85	90	110	50	25	110	142	10	38	25	365~470
315A/3	230	240	195	50	135	160	7	210	105	140	84	65	32	160	205	12	53	37	440~555
400A/3	230	240	195	50	135	160	7	210	105	140	84	65	35	160	205	12	50	37	440~555
630A/3	230	260	195	50	135	160	7	210	105	140	84	65	40	160	220	12	53	37	440~555
315A/4	290	240	195	50	135	160	7	270	105	140	144	65	32	160	205	12	48	37	440~555
400A/4	290	240	195	50	135	160	7	270	105	140	144	65	35	160	205	12	45	37	440~555
630A/4	290	260	195	50	135	160	7	270	105	140	144	65	40	160	220	12	48	37	440~555

8.3 NH40 от 1000 А до 1600 А

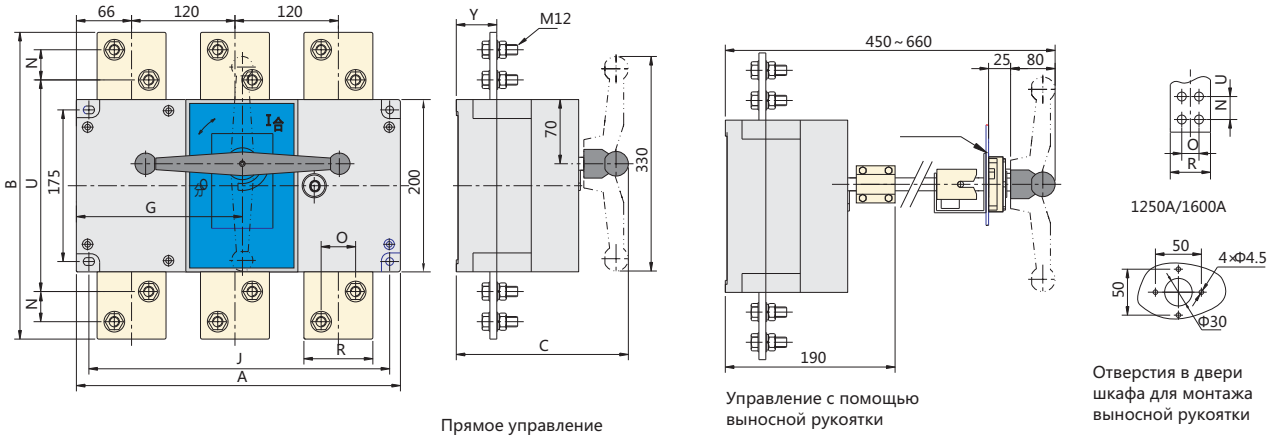


NH40-XX NH40-XX/W Габаритные и установочные размеры, мм											
Ток/число полюсов	A	B	C	G	J	N	R	O	U	Y	
1000A/3	378	316	240	192.5	353	20	60	35	240	48	
1250A/3	378	356	240	192.5	353	35	70	40	246	48	
1600A/3	378	356	240	192.5	353	35	80	40	246	48	
1000A/4	498	316	240	252.5	473	20	60	35	240	48	
1250A/4	498	356	240	252.5	473	35	70	40	246	48	
1600A/4	498	356	240	252.5	473	35	80	40	246	48	

8.4 NH40 от 2000 А до 3150 А

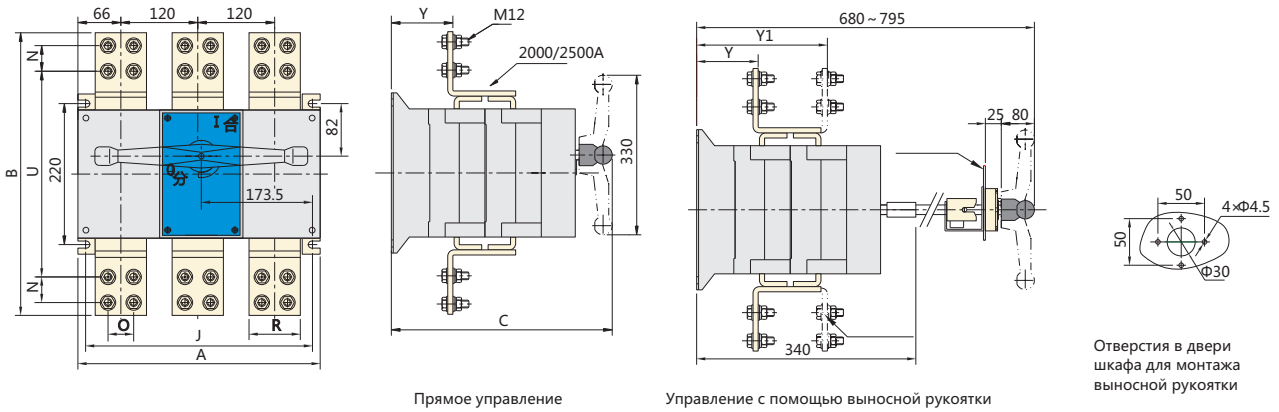


NH40-XX NH40-XX/W Габаритные и установочные размеры, мм										
Ток/число полюсов	A	B	C	J	N	O	R	Y	Y1	
2000A/3	378	450	374	353	40	40	80	80	-	
2500A/3	378	450	374	353	40	40	80	80	-	
3150A/3	378	510	374	353	50	50	120	80	230	
2000A/4	498	450	374	473	40	40	80	80	-	
2500A/4	498	450	374	473	40	40	80	80	-	
3150A/4	498	510	374	473	50	50	120	80	230	

8.5 NH40-125-3150/CS

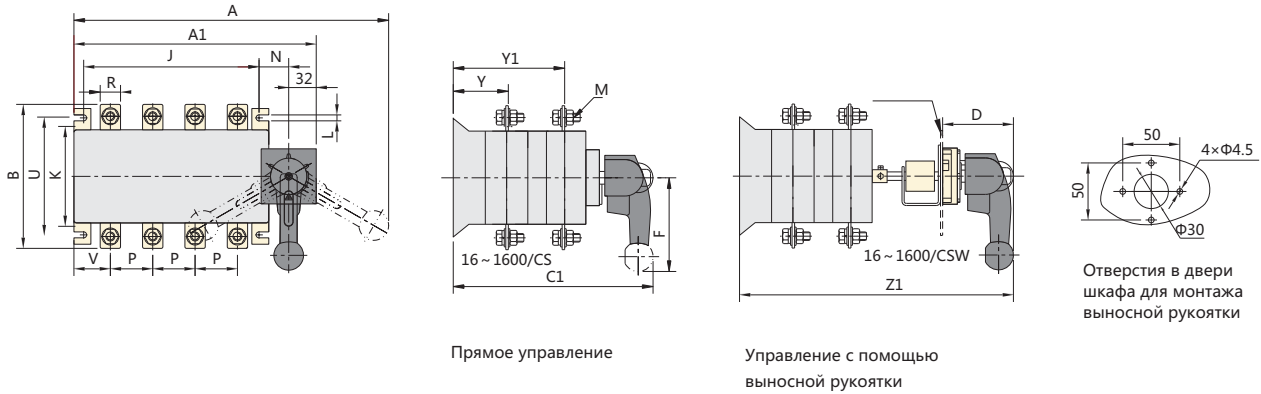

NH40-XX/CS NH40-XX/CSW Габариты и установочные размеры, мм																		
Ток/число полюсов	A	A1	B	C1	D	F	J	K	L	N	P	R	U	V	M	Y	Y1	Z1
125A/3	295	192	135	235	85	135	120	95	7	29.5	36	18	115	31	8	58	122	480~595
160A/3	295	192	135	235	85	135	120	95	7	29.5	36	20	115	29	8	58	122	480~595
125A/4	325	222	135	235	85	135	150	95	7	29.5	36	18	115	31	8	58	122	480~595
160A/4	325	222	135	235	85	135	150	95	7	29.5	36	20	115	29	8	58	122	480~595
200A/3	335	232	170	260	85	135	160	115	7	29.5	50	25	142	37	10	67	148	510~615
250A/3	335	232	170	260	85	135	160	115	7	29.5	50	25	142	37	10	67	148	510~615
200A/4	385	282	170	260	85	135	210	115	7	29.5	50	25	142	37	10	67	148	510~615
250A/4	385	282	170	260	85	135	210	115	7	29.5	50	25	142	37	10	67	148	510~615
315A/3	430	298	240	335	105	160	210	180	9	43	65	32	205	48	12	84	196	620~735
400A/3	430	298	240	335	105	160	210	180	9	43	65	35	205	48	12	84	196	620~735
630A/3	430	298	260	335	105	160	210	180	9	43	65	40	220	48	12	84	196	620~735
315A/4	490	358	240	335	105	160	270	180	9	43	65	32	205	48	12	84	196	620~735
400A/4	490	358	240	335	105	160	270	180	9	43	65	35	205	48	12	84	196	620~735
630A/4	490	358	260	335	105	160	270	180	9	43	65	40	220	48	12	84	196	620~735
1000A/3	580	472	316	424	105	165	353	220	11	50	120	60	240	78	12	108	253	750~865
1250A/3	580	472	356	424	105	165	353	220	11	50	120	70	246	78	12	108	253	750~865
1600A/3	580	472	356	424	105	165	353	220	11	50	120	80	246	78	12	108	253	750~865
1000A/4	700	592	316	424	105	165	473	220	11	50	120	60	240	78	12	108	253	750~865
1250A/4	700	592	356	424	105	165	473	220	11	50	120	70	246	78	12	108	253	750~865
1600A/4	700	592	356	424	105	165	473	220	11	50	120	80	246	78	12	108	253	750~865

8.6 NH40-2000-3150/CS

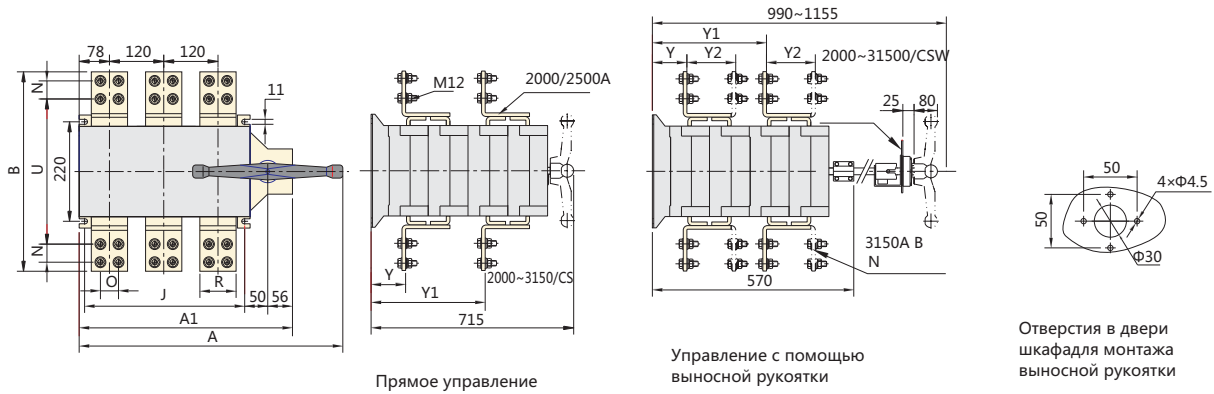

NH40-XX/CS NH40-XX/CSW Габаритные и установочные размеры, мм											
Ток/число полюсов	A	A1	B	R	J	U	O	N	Y	Y1	Y2
2000A/3	580	472	450	80	353	390	40	40	80	420	-
2500A/3	580	472	450	80	353	390	40	40	80	420	-
3150A/3	580	472	510	120	353	435	50	50	80	420	230
2000A/4	700	592	450	80	473	390	40	40	80	420	-
2500A/4	700	592	450	80	473	390	40	40	80	420	-
3150A/4	700	592	510	120	473	435	50	50	80	420	230

9. Информация для выбора и заказа

Количество полюсов	Номинальный ток Ie, A	Рукоятка управления	Тип	Артикул
3	40	Стандартная	NH40-40/3	393526
	63		NH40-63/3	393527
	80		NH40-80/3	393528
	100		NH40-100/3	393529
	125		NH40-125/3	393261
	160		NH40-160/3	393262
	200		NH40-200/3	393263
	250		NH40-250/3	393264
	315		NH40-315/3	393265
	400		NH40-400/3	393266
	630		NH40-630/3	393267
	1000		NH40-1000/3	393268
	1250		NH40-1250/3	393269
	1600		NH40-1600/3	393270
	2000		NH40-2000/3	393271
2500	NH40-2500/3	393272		
3150	NH40-3150/3	393273		
3	40	Выносная	NH40-40/3W	393475
	63		NH40-63/3W	393468
	80		NH40-80/3W	393470
	100		NH40-100/3W	393472
	125		NH40-125/3W	393274
	160		NH40-160/3W	393275
	200		NH40-200/3W	393276
	250		NH40-250/3W	393277
	315		NH40-315/3W	393278



NH40-125/3
NH40-160/3



NH40-200/3
NH40-250/3



NH40-315/3
NH40-400/3
NH40-630/3




NH40-1250/3
NH40-1600/3



NH40-16~100/4

NH40-125/4
NH40-160/4

NH40-400/4



NH40-2000/4



NH40-250/4CS



NH40-1600/3CS



NH40-1250/3CS

Количество полюсов	Номинальный ток I _e , А	Рукоятка управления	Тип	Артикул
3	400	Выносная	NH40-400/3W	393279
	630		NH40-630/3W	393280
	1000		NH40-1000/3W	393281
	1250		NH40-1250/3W	393282
	1600		NH40-1600/3W	393283
	2000		NH40-2000/3W	393284
	2500		NH40-2500/3W	393285
	3150		NH40-3150/3W	393286
4	40	Стандартная	NH40-40/4	393532
	63		NH40-63/4	393533
	80		NH40-80/4	393534
	100		NH40-100/4	393535
	125		NH40-125/4	393358
	160		NH40-160/4	393359
	200		NH40-200/4	393360
	250		NH40-250/4	393361
	315		NH40-315/4	393362
	400		NH40-400/4	393363
	630		NH40-630/4	393364
	1000		NH40-1000/4	393365
	1250		NH40-1250/4	393366
	1600		NH40-1600/4	393367
	2000		NH40-2000/4	393368
	2500		NH40-2500/4	393369
4	3150	Выносная	NH40-3150/4	393370
	100		NH40-100/4W	393539
	125		NH40-125/4W	393287
	160		NH40-160/4W	393288
	200		NH40-200/4W	393289
	250		NH40-250/4W	393290
	315		NH40-315/4W	393291
	400		NH40-400/4W	393292
	630		NH40-630/4W	393293
	1000		NH40-1000/4W	393294
	1250		NH40-1250/4W	393295
	1600		NH40-1600/4W	393260
	2000		NH40-2000/4W	393297
	2500		NH40-2500/4W	393296
	3150		NH40-3150/4W	393298

Перекидные рубильники NH40-100-2500/CS, 3 положения I-0-II

Количество полюсов	Номинальный ток I _e , А	Рукоятка управления	Тип	Артикул
3	100	Стандартная	NH40-100/3CS	393545
	125		NH40-125/3CS	393551
	160		NH40-160/3CS	393371
	200		NH40-200/3CS	393372
	250		NH40-250/3CS	393373
	400		NH40-400/3CS	393375
	630		NH40-630/3CS	393376
	1000		NH40-1000/3CS	393377
	1250		NH40-1250/3CS	393378
	1600		NH40-1600/3CS	393379
4	2000	NH40-2000/3CS	393380	
	2500	NH40-2500/3CS	393381	
	100	NH40-100/4CS	393551	
	125	NH40-125/4CS	393352	
	160	NH40-160/4CS	393383	
	200	NH40-200/4CS	393384	
250	NH40-250/4CS	393353		

Перекидные рубильники NH40-100-2500/CS,3 положения I-0-II



NH40-2000/3CS



NH40-3150/3CS

Количество полюсов	Номинальный ток Ie, А	Рукоятка управления	Тип	Артикул
4	400	Стандартная	NH40-400/4CS	393354
	630		NH40-630/4CS	393355
	1000		NH40-1000/4CS	393356
	1250		NH40-1250/4CS	393415
	1600		NH40-1600/4CS	393357
	2000		NH40-2000/4CS	393385
	2500		NH40-2500/4CS	393386
3	100	Выносная	NH40-100/3CSW	393557
	125		NH40-125/3CSW	393388
	160		NH40-160/3CSW	393389
	200		NH40-200/3CSW	393390
	250		NH40-250/3CSW	393391
	400		NH40-400/3CSW	393393
	630		NH40-630/3CSW	393394
1000	NH40-1000/3CSW		393395	
1250	NH40-1250/3CSW		393396	
1600	NH40-1600/3CSW		393397	
4	100		NH40-100/4CSW	393563
	125		NH40-125/4CSW	393401
	160		NH40-160/4CSW	393402
	200		NH40-200/4CSW	393403
	250	NH40-250/4CSW	393404	
	400	NH40-400/4CSW	393406	
	630	NH40-630/4CSW	393407	
	1000	NH40-1000/4CSW	393408	
	1250	NH40-1250/4CSW	393409	
	1600	NH40-1600/4CSW	393410	
		Вспомогательный контакт LXW20-11 AC11 15/380 для NH40	393978	




1. Описание Применение

Выключатель – разъединитель – предохранитель серии NHRT40 применяется в цепях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением до 660 В на токи 160 – 630 А

В силовых системах промышленных производств это наиболее часто используемый аппарат, применяемый в распределительных цепях и в цепях электродвигателей с большими токами короткого замыкания для нечастых ручных коммутаций и отключений источника питания. Однако, он не применим для пуска и отключения одиночных двигателей. Изделие соответствует стандарту GB 14048.3 /МЭК 60947-3.

2. Структура условного обозначения

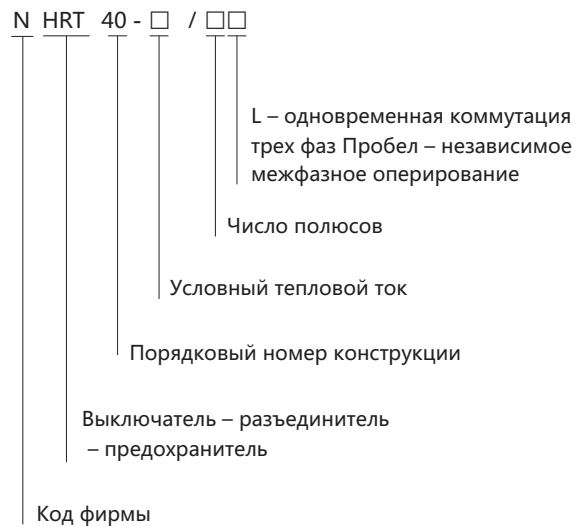

3. Нормальные условия монтажа и эксплуатации

- 3.1 Температура окружающего воздуха: от минус 5°C до плюс 40 °C
- 3.2 Высота над уровнем моря: не более 2000 м
- 3.3 Относительная влажность не более 50 % при температуре окружающего воздуха 40 °C в месте установки, при более низкой температуре относительная влажность может быть выше. Например, при температуре 20°C относительная влажность может быть 90 %. Во избежание выпадения конденсата на поверхности изделия вследствие перепадов температур следует принять специальные меры.
- 3.4 Степень загрязнения: III.
- 3.5 Изделие должно быть установлено в таком месте, где бы оно не испытывало значительных толчков, ударов и вибраций, а также воздействия дождя и снега, не во взрывоопасной среде, свободной от газа и токопроводящей пыли, способствующих коррозии металлов и влияющих на электроизоляционные свойства.

4. Основные технические параметры


Условный тепловой ток, А		160	250	400	630
Номинальное напряжение изоляции, В		800			
Номинальный рабочий ток, А	380 В AC20	160	250	400	630
	380 В AC21	160	250	400	630
	380 В AC22	160	250	400	630
	660 В AC20	160	250	400	630
	660 В AC21	100	200	315	425
	660 В AC22	100	160	315	315
Тип		NT00-RT16-00	NT1-RT16-1	NT2-RT16-2	NT3-RT16-3
Плавкая вставка	Номинальный ток предохранителя на 380 В, А	20/25/32/35/40/50/63/80/100/125/160	80/100/125/160/200/224/250	125/160/200/224/250/300/315/355/400	315/355/400/425/500/630
	Отключающая способность, кА	>100	>100	>100	>100
	Номинальный ток предохранителя на 380 В, А	20/25/32/35/40/50/63/80/100	80/100/125/160/200	123/160/200/224/250/300/315	315/355/400/425
	Отключающая способность, кА	>50	>50	>50	>50

5. Другие характеристики


Особенности конструкции
 Выключатель состоит из поддона, крышки основания, рукоятки и экрана. На крышке установлена плавкая вставка серии NT для действия в качестве подвижного контакта, рукояткой перемещается лопасть, опирающаяся на шарнир поддона, выполняя замыкание и размыкание крышки и предохра-

нителя. Выключатель обладает достаточным оперативным пространством и значительной отключающей способностью, отвечающими требованиям к разъединителю. Основание легко монтируется на шине с достаточной безопасностью и надежностью. На поддоне установлена дугогасительная камера, гарантирующая отключающую способность выключателя.


6 Габаритные и установочные размеры

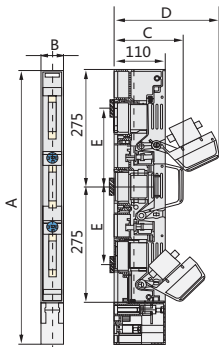


NHRT40-160
 Независимое межфазное оперирование

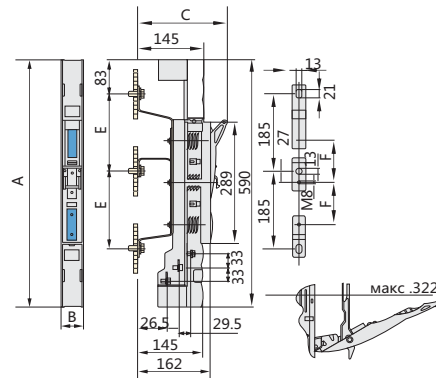

NHRT40-160/L
 Одновременная коммутация трех фаз

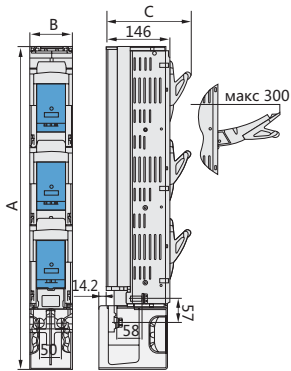

NHRT40-(250, 400, 630)
Независимое межфазное
оперирование

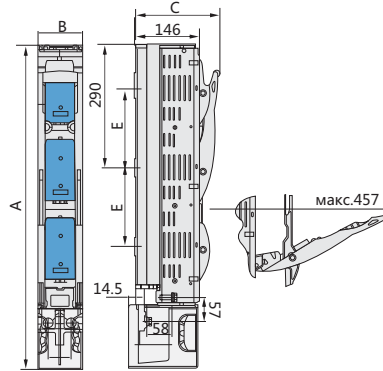

NHRT40-(250, 400, 630)/L
Одновременная коммутация
трех фаз

	A	B	C	D	E	F
NHRT40-160 Независимое межфазное оперирование	650	49	150	230	185	-
NHRT40-160/L Одновременная коммутация трех фаз	590	49	198	322	185	100
NHRT40-(250, 400, 630) Независимое межфазное оперирование	764	99	195	300	185	-
NHRT40-(250, 400, 630)/L Одновременная коммутация трех фаз	764	99	195	457	185	-

7. Информация для заказа


Наименование	Количество полюсов	Принцип отключения фаз	Условный тепловой ток I _{th} , A	Артикул
NHRT40-160/3L	3	одновременное	160	407004
NHRT40-250/3L	3	одновременное	250	407005
NHRT40-400/3L	3	одновременное	400	407006
NHRT40-630/3L	3	одновременное	630	407007
NHRT40-250/3	3	пофазное	250	407009
NHRT40-400/3	3	пофазное	400	407010
NHRT40-630/3	3	пофазное	630	407011



1. Описание Применение

Предохранители-выключатели-разъединители NHR17 серии NHR17 является новой разработкой фирмы. Он применяется в распределительных цепях и цепях двигателей с высокими токами короткого замыкания номинальное напряжение изоляции до 800 В, номинальное рабочее напряжение до 690 В, номинальный рабочий ток до 630 А частотой 50 Гц в качестве силового выключателя, разъединителя, а также для защиты цепи. Однако, его не применяют для прямой коммутации одиночного двигателя. Изделие соответствует стандарту МЭК 60947-3/GB-14048.3.

2. Структура условного обозначения

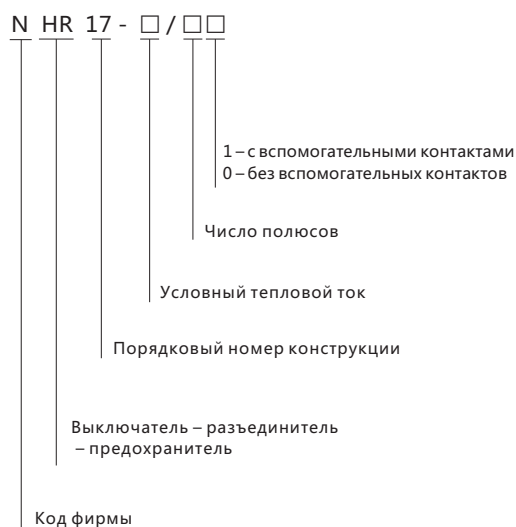



3. Нормальные условия монтажа и эксплуатации

- 3.1 Температура окружающего воздуха: от минус 5 °С до плюс 40 °С
- 3.2 Высота над уровнем моря: не более 2000 м
- 3.3 Относительная влажность не более 50 % при температуре окружающего воздуха 40 °С в месте установки, при более низкой температуре относительная влажность может быть выше. Например, при температуре 20 °С относительная влажность может быть 90 %. Во избежание выпадения конденсата на поверхности изделия вследствие перепадов температур следует принять специальные меры.
- 3.4 Степень загрязнения: Ш.
- 3.5 Изделие должно быть установлено в таком месте, где бы оно не испытывало значительных толчков, ударов и вибраций, а также воздействия дождя и снега, не во взрывоопасной среде, свободной от газа и токопроводящей пыли, способствующих коррозии металлов и влияющих на электроизоляционные свойства.

4. Основные технические параметры

Условный тепловой ток, А		160	250	400	630
Номинальное напряжение изоляции, В		800			
Номинальный рабочий ток, А	690 В AC20	160	250	400	630
	400 В AC21	160	250	400	630
	400 В AC22	160	250	400	630
	690 В AC20	160	250	400	630
	690 В AC21	100	200	315	425
690 В AC22	100	160	315	315	
Приводное усилие, Н		< 250	< 350	< 350	< 450
		NT00-RT16-00	NT1-RT16-1	NT2-RT16-2	NT3-RT16-3
Плавкая вставка	Номинальный ток предохранителя на 380 В, А	20/25/32/35/40/50/63/80/100/125/160	80/100/125/160/200/224/250	125/160/200/224/250/300/315/355/400	315/355/400/425/500/630
	Отключающая способность, кА	> 100	> 100	> 100	> 100
	Номинальный ток предохранителя на 380 В, А	20/25/32/35/40/50/63/80/100	80/100/125/160/200	123/160/200/224/250/300/315	315/355/400/425
	Отключающая способность, кА	> 50	> 50	> 50	> 50

5. Габаритные и установочные размеры

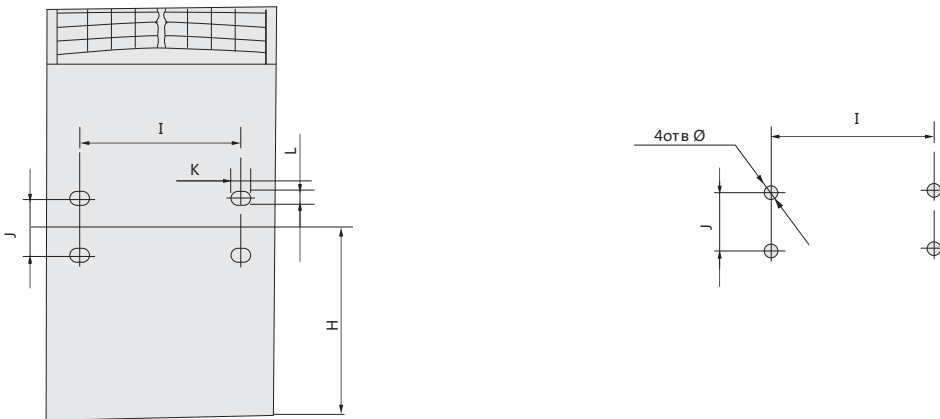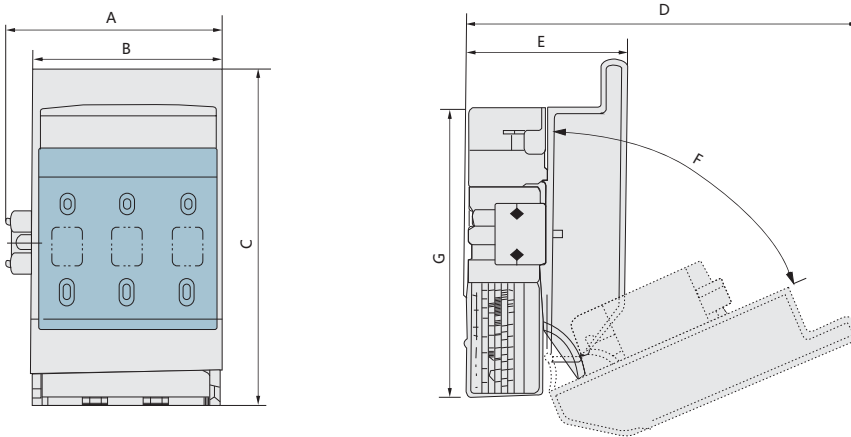

Исполнение	Размеры, мм												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Ф
160	123	106	186	215	90	66°	160	86	74	25	9.5	6.5	-
250	196	184	266	240	118	70°	230	125	114	50	25	9	-
400	260	250	330	390	145	72°	295	155	150	50	-	-	9
630	260	250	330	390	145	72°	295	155	150	50	-	-	9

6 Информация для заказа

Наименование	Количество полюсов	Условный тепловой ток I _{th} , А	Артикул
NHR17-100/31 с вспомогательным контактом	3	100	403017
NHR17-160/31 с вспомогательным контактом	3	160	403018
NHR17-250/31 с вспомогательным контактом	3	250	403016
NHR17-400/31 с вспомогательным контактом	3	400	403019
NHR17-630/31 с вспомогательным контактом	3	630	403020
NHR17-20/3	3	20	403038
NHR17-32/3	3	32	403039
NHR17-40/3	3	40	403040
NHR17-63/3	3	63	403036
NHR17-100/30	3	100	403021
NHR17-125/30	3	125	403037
NHR17-160/30	3	160	403022
NHR17-250/30	3	250	403023
NHR17-400/30	3	400	403024
NHR17-630/30	3	630	403025



1. Описание Применение

Выключатель – разъединитель с серии NH40SZ применяют в трех фазных четырехпроводных силовых системах переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением до 660 В и постоянного тока с номинальным напряжением до 440 В на номинальные токи до 3150 А.

Он может выполнять автоматическое и ручное переключение от основного к резервному источнику питания и отключать нагрузку в процессе переключения источника.

Выключатель предназначен для силового источника на две цепи в условиях, требующих высокое качество питания.

Изделие соответствует стандарту МЭК 60947-3/GB 14048.3 и GB 14048.11

2. Структура условного обозначения

N H 40 - □ / □ S Z + II, III

N	H	40	- □ / □	S	Z + II, III
					Пробел – Вводной силовой источник резервного питания общего типа с автоматическим переключением и с самовозвратом
					Основной источник – основной источник; оба могут быть резервными относительно один другого с защитой при обрыве фазы
					Основной – основной с автоматическим переключением и самовозвратом с защитой от максимального и минимального напряжения
					Основной источник – генератор с автоматическим переключением и самовозвратом с защитой от максимального и минимального напряжения.
					II - приоритет первого ввода
					III - приоритет первого ввода для ДГУ
					Переключатель двойного питания
					3 - трехполюсный
					4 - четырехполюсный
					Условный тепловой ток
					Порядковый номер конструкции
					Выключатель – разъединитель
					Код фирмы

3. Нормальные условия монтажа и эксплуатации

- 3.1 Температура окружающего воздуха: от минус 5 °С до плюс 40 °С
- 3.2 Высота над уровнем моря: не более 2000 м
- 3.3 Относительная влажность не более 50 % при температуре окружающего воздуха 40 °С в месте установки, при более низкой температуре относительная влажность может быть выше. Например, при температуре 20 °С относительная влажность может быть 90 %. Во избежание выпадения конденсата на поверхности изделия вследствие перепадов температур следует принять специальные меры.
- 3.4 Степень загрязнения: III.
- 3.5 Изделие должно быть установлено в таком месте, где бы оно не испытывало значительных толчков, ударов и вибраций, а также воздействия дождя и снега, не во взрывоопасной среде, свободной от газа и токопроводящей пыли, способствующих коррозии металлов и влияющих на электроизоляционные свойства.

4. Основные технические параметры

Условный тепловой ток	16	32	40	63	80	100	125	160	200	250	315	400	630	1000	1250	1600	2000	2500	3150	
Номинальное напряжение изоляции, В	800																			
Номинальный рабочий ток, А	380 В AC21	16	32	40	63	80	100	125	160	200	250	315	400	630	1000	1250	1600	2000	2500	3150
	380 В AC22	16	32	40	63	80	100	125	160	200	250	315	400	630	-	-	-	-	-	-
	660 В AC20	16	32	40	63	80	100	125	160	200	250	315	400	630	1000	1250	1600	2000	2500	3150
	660 В AC21	16	32	40	63	80	80	100	100	160	200	315	315	500	-	-	-	-	-	-
	220 В DC21	16	32	40	63	80	100	125	160	200	250	315	400	630	1000	1250	1600	2000	2500	3150
	220 В DC22	16	32	40	63	80	100	125	160	200	250	315	400	630	-	-	-	-	-	-
	440 В DC20	16	32	40	63	80	100	125	160	200	250	315	400	630	1000	1250	1600	2000	2500	3150
	440 В DC21	16	32	40	63	80	80	100	100	160	200	315	315	500	-	-	-	-	-	-
Приводное усилие, Н	30~50					40~60			65~100			75~120				200~300			250~400	

5 Другие характеристики

Функции управления (контроля)

3 – полюсные и 4 – полюсные (3р + N) выключатели предназначены для четырех типов

функции управления (контроля) общего типа:

1 Сетевой источник питания – резервный источник питания, автоматическое переключение, самовозврат

2 Основной – основной источник питания, автоматическое переключение и самовозврат с тестированием потери фазы

3 Основной – основной источник питания, автоматическое переключение и самовозврат с тестированием перенапряжения и минимального напряжения

4 Основной источник питания – генератор, автоматическое переключение и самовозврат с тестированием перенапряжения, минимального напряжения и частоты

Тип функции выбирается ключевым переключателем с его блокировкой навесным замком

Функция управления общего типа

1 Выключатель предназначен для автоматического переключения и самовозврата от первичной к резервной системе питания

Тип с функцией управления:

1 Выключатель предназначен для автоматического переключения и самовозврата от основного источника к основному первичному и резервному с переключением от первичного к резервному Дс длительной регулируемой выдержкой времени 1 – 16 с; и с переключением от резервного к первичному источнику длительной регулируемой выдержкой времени 1 – 250 с

2 С функцией тестирования потери фазы

3 Выбор предпочтительного типа выключателя осуществляется присоединительными зажимами

Тип с функцией контроля:

1 Выключатель предназначен для автоматического переключения и самовозврата от основной системы питания к основной при переключении от первичного источника к резервному с выдержкой времени 1 – 16 с и при переключении от резервного к первичному с выдержкой времени 1 – 250 с.

2 Выбор предпочтительного типа выключателя осуществляется присоединительными зажимами

3 С функцией контроля перенапряжения и минимального напряжения


Тип с функцией контроля:

1 Выключатель предназначен для автоматического переключения и самовозврата от основной системы питания к генератору, когда выключатель вначале производит пуск генератора с одновременным выполнением функций контроля напряжения генератора, частоты, выдержки времени пуска 8 с, выдержки времени нагреха 0 – 250 с.


При переключении от генератора Дк

5.2 Выключатель разъединитель серии 40-(16 - 100).Схема подключения

Основной источник питания

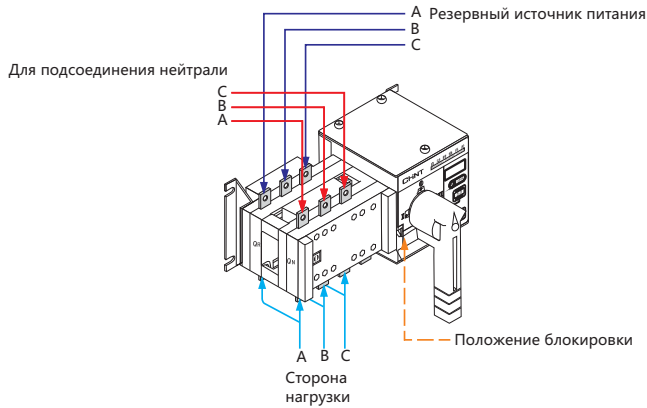


16_100A Схема трехполюсного подключения

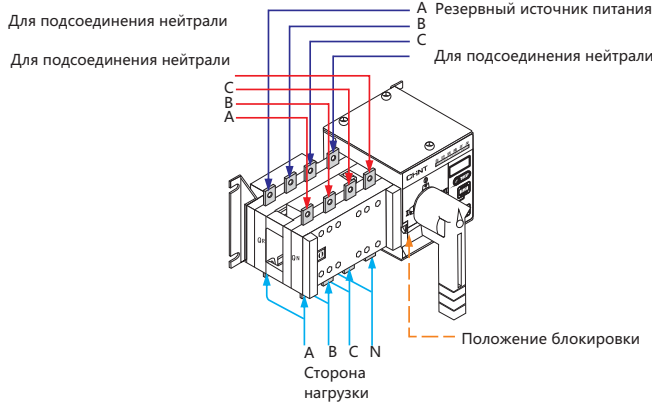

16_100A Схема четырехполюсного подключения

5.3 Присоединительные выводы выключателя управления серии NH 40-(125 - 1600)/SZ с автоматическим переключением

Общая схема подсоединения цепи управления типа В:


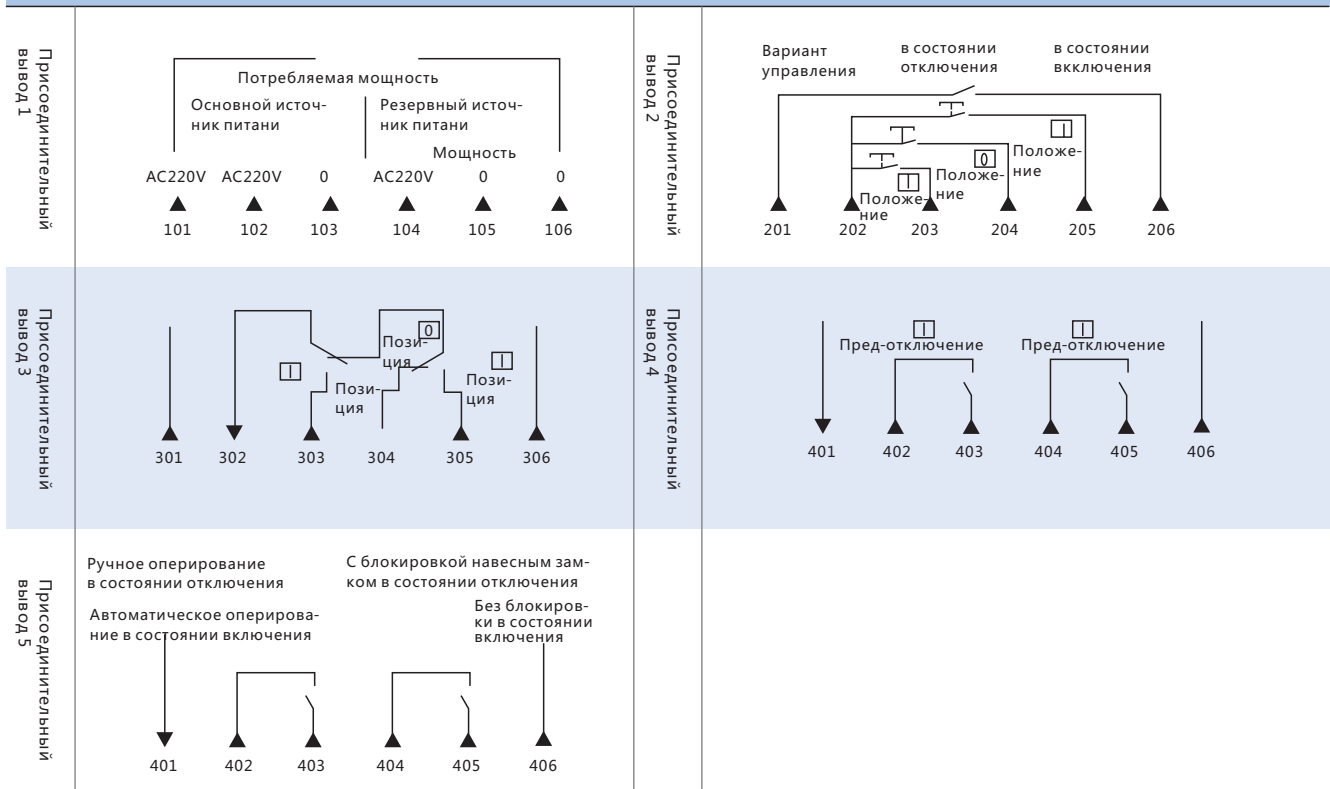


Присоединительный вывод цепи управления типа I и 0					
<p>Присоединительный вывод 1</p>	<p>Присоединительный вывод 2</p>				
<p>Присоединительный вывод 3</p>	<p>Присоединительный вывод 4</p>				
<p>Присоединительный вывод 5</p>	<p>Присоединительный вывод 6</p>				
<p>Ручное оперирование в состоянии отключения</p> <p>С блокировкой навесным замком в состоянии отключения</p> <p>Автоматическое оперирование в состоянии включения</p> <p>Без блокировки в состоянии включения</p>	<p>It is only for class 3 of type y. N1 NJGJ</p> <p>Ручное оперирование в состоянии отключения</p> <p>С блокировкой навесным замком в состоянии отключения</p> <p>Автоматическое оперирование в состоянии включения</p> <p>Без блокировки в состоянии включения</p>				

6. Установочные размеры выключателя – разъединителя серии NH 40SZ с автоматическим переключением




1600 А и ниже

Области присоединения электрических проводов

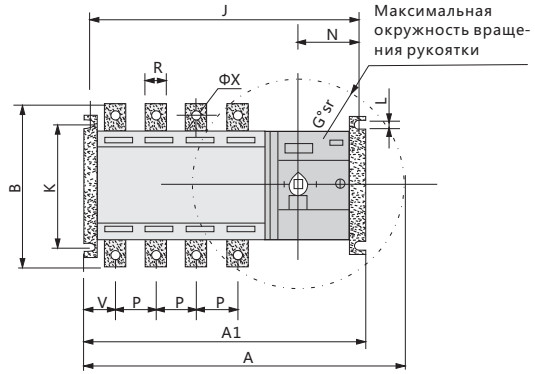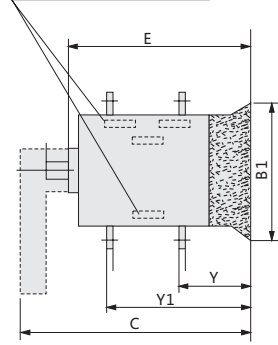


Максимальная окружность вращения рукоятки


2000 А и ниже

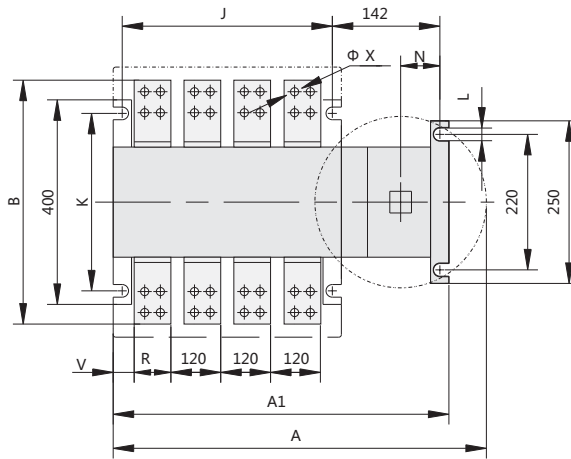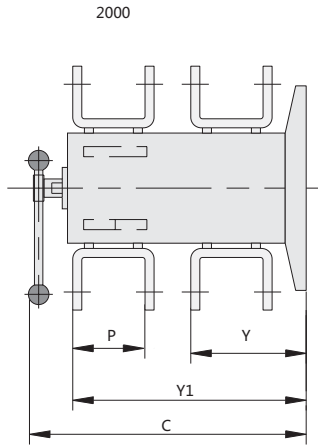


1000A



1250A 1600A



2000A



2500A 3150A

Исполнение	Обозначение размеров, мм														
	Ток и число полюсов	A	A1	B	C	E	J	K	L	N	P	R	V	Фх	Y
16 A/4	380	245	106	170	133	234	84	7	75	30	14	10.5	6	36	86
32 A/4	380	245	106	170	133	234	84	7	75	30	14	10.5	6	36	86
40 A/4	380	245	106	170	133	234	84	7	75	30	14	10.5	6	36	86
63 A/4	380	245	106	170	133	234	84	7	75	30	14	10.5	6	36	86
80 A/4	380	245	106	170	133	234	84	7	75	30	14	10.5	6	36	86
100 A/4	380	245	106	170	133	234	84	7	75	30	14	10.5	6	36	86
125 A/3	405	270	135	240	208	255	95/110	7	87	36	20	20	9	58	135
160 A/3	405	270	135	240	208	255	95/110	7	87	36	20	20	9	58	135
125 A/4	405	300	135	240	208	285	95/110	7	87	36	20	20	9	58	135
160 A/4	435	300	135	240	208	285	95/110	7	87	36	20	20	9	58	135
200 A/3	416	310	170	240	208	293	95/110	7	87	50	25	27	11	60	140
250 A/3	416	310	170	240	208	293	95/110	7	87	50	25	27	11	60	140
200 A/4	466	360	170	240	208	343	95/110	7	87	50	25	27	11	60	140
250 A/4	466	360	170	240	208	343	95/110	7	87	50	25	27	11	60	140
315 A/3	465	375	240	315	270	355	180	11	95	65	32	37.5	11	84	195
400 A/3	465	375	240	315	270	355	180	11	95	65	32	37.5	11	84	195
630 A/3	465	375	260	315	270	355	180	11	95	65	40	37.5	13	84	195
315 A/4	525	435	240	315	270	415	180	11	95	65	32	37.5	11	84	195
400 A/4	525	435	240	315	270	415	180	11	95	65	32	37.5	11	84	195
630 A/4	525	435	260	315	270	415	180	11	95	65	40	37.5	13	84	195
1000 A/3	887	515	310	368	320	490	220	13	88	120	60	198	13	108	252
1250 A/3	887	515	360	368	320	490	220	13	88	120	70	198	13	108	252
1600 A/3	887	515	360	368	320	490	220	13	88	120	80	198	13	108	252
1000 A/4	1007	635	310	368	320	610	220	13	88	120	60	198	13	108	252
1250 A/4	1007	635	360	368	320	610	220	13	88	120	70	198	13	108	252
1600 A/4	1007	635	360	368	320	610	220	13	88	120	80	198	13	108	252
2000 A/4	1007	633	455	562	495	467	220	11	85	120	80	33	13	226	457
2500 A/4	1007	633	455	562	495	467	220	11	85	120	120	33	13	230	462
3150 A/4	1007	633	505	562	495	467	220	11	85	120	120	33	13	230	462

7. Информация для заказа

Наименование	Количество полюсов	Условный тепловой ток I _{th} , А	Артикул
NH40-100/3SZ	3	100	420089
NH40-160/3SZ	3	160	420091
NH40-200/3SZ	3	200	420140
NH40-250/3SZ	3	250	420092
NH40-315/3SZ	3	315	420141
NH40-400/3SZ	3	400	420093
NH40-630/3SZ	3	630	420094
NH40-800/3SZ	3	800	420142
NH40-1000/3SZ	3	1000	420077
NH40-1250/3SZ	3	1250	420078
NH40-1600/3SZ	3	1600	420074
NH40-2000/3SZ	3	2000	420143
NH40-2500/3SZ	3	2500	420082
NH40-3150/3SZ	3	3150	420144
NH40-100/4SZ	4	100	420101
NH40-160/4SZ	4	160	420067
NH40-200/4SZ	4	200	420071
NH40-250/4SZ	4	250	420068
NH40-315/4SZ	4	315	420072
NH40-400/4SZ	4	400	420069
NH40-630/4SZ	4	630	420070
NH40-800/4SZ	4	800	420102

Наименование	Количество полюсов	Условный тепловой ток I_{th} , А	Артикул
NH40-1000/4SZ	4	1000	420079
NH40-1250/4SZ	4	1250	420080
NH40-1600/4SZ	4	1600	420073
NH40-2000/4SZ	4	2000	420103
NH40-2500/4SZ	4	2500	420104
NH40-3150/4SZ	4	3150	420139
NH40-125/3SZII	3	125	420126
NH40-160/3SZII	3	160	420125
NH40-200/3SZII	3	200	420124
NH40-250/3SZII	3	250	420123
NH40-400/3SZII	3	400	420122
NH40-630/3SZII	3	630	420121
NH40-125/3SZIII	3	125	420109
NH40-160/3SZIII	3	160	420108
NH40-200/3SZIII	3	200	420107
NH40-250/3SZIII	3	250	420106
NH40-400/3SZIII	3	400	420105
NH40-630/3SZ III	3	630	420075
NH40-125/4SZII	4	125	420120
NH40-160/4SZII	4	160	420119
NH40-200/4SZII	4	200	420118
NH40-250/4SZII	4	250	420117
NH40-400/4SZII	4	400	420116
NH40-630/4SZII	4	630	420115
NH40-125/4SZIII	4	125	420114
NH40-160/4SZIII	4	160	420113
NH40-200/4SZIII	4	200	420112
NH40-250/4SZIII	4	250	420111
NH40-400/4SZIII	4	400	420110
NH40-630/4SZIII	4	630	420076



DZ47-60 Автоматические Выключатели

1. Применение

1.1 Автоматические выключатели предназначены для защиты распределительных и групповых цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Применяются во вводно-распределительных щитах жилых и административных зданий, а также в промышленности.

1.2 выключатели имеют три типа характеристики срабатывания от тока короткого замыкания и различные области применения:

Кривая В 3-5 In

Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита протяженных кабельных линий электроснабжения с системами заземления TN и IT.

Кривая С 5-10 In

Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным током.

Кривая D 10-14 In

Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита нагрузки с высокими импульсными токами при включении нагрузки (низковольтные трансформаторы,



2. Техническая информация





2.1 Основные характеристики

Соответствие стандартам	ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-1)
номинальное напряжение изоляции U_i , В	500
номинальное напряжение U_e , В	230/400
номинальная частота, Гц	50/60
номинальный ток I_n , А	1- 63
характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя	B, C, D
номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) U_{imp} , кВ	4
номинальная отключающая способность, кА	4.5
электрическая износостойкость	4 000
механическая износостойкость	10 000
степень защиты	IP20
категория загрязнения среды	2
рабочая температура, °C	-25... +40
температура хранения, °C	-25... +70





2.2 Присоединение

сечение зажимов для медного кабеля	1-25 мм ²
	AWG 18-4
сечение верхних/нижних зажимов для шины	1-10 мм ²
	AWG 18-8
момент затяжки зажимов	2.5 Н.м
	22 In-lbs.





3. Данные для выбора и заказа**Автоматический выключатель DZ47-60, характеристика B**

	Номинальный ток In	Типовое обозначение	Артикул
 <p>1P</p>	1 A	DZ47-60 1P B1	188085
	2 A	DZ47-60 1P B2	188086
	3 A	DZ47-60 1P B3	188087
	4 A	DZ47-60 1P B4	188088
	6 A	DZ47-60 1P B6	188090
	10 A	DZ47-60 1P B10	188091
	16 A	DZ47-60 1P B16	188093
	20 A	DZ47-60 1P B20	188094
	25 A	DZ47-60 1P B25	188095
	32 A	DZ47-60 1P B32	188096
	40 A	DZ47-60 1P B40	188097
	50 A	DZ47-60 1P B50	188707
	63 A	DZ47-60 1P B63	188709
 <p>2P</p>	1 A	DZ47-60 2P B1	188098
	2 A	DZ47-60 2P B2	188099
	3 A	DZ47-60 2P B3	188100
	4 A	DZ47-60 2P B4	188101
	6 A	DZ47-60 2P B6	188103
	10 A	DZ47-60 2P B10	188104
	16 A	DZ47-60 2P B16	188106
	20 A	DZ47-60 2P B20	188107
	25 A	DZ47-60 2P B25	188108
	32 A	DZ47-60 2P B32	188109
	40 A	DZ47-60 2P B40	188110
	50 A	DZ47-60 2P B50	185733
	63 A	DZ47-60 2P B63	185741
 <p>3P</p>	1 A	DZ47-60 3P B1	188111
	2 A	DZ47-60 3P B2	188112
	3 A	DZ47-60 3P B3	188113
	4 A	DZ47-60 3P B4	188114
	6 A	DZ47-60 3P B6	188116
	10 A	DZ47-60 3P B10	188117
	16 A	DZ47-60 3P B16	188119
	20 A	DZ47-60 3P B20	188120
	25 A	DZ47-60 3P B25	188121
	32 A	DZ47-60 3P B32	188122
	40 A	DZ47-60 3P B40	188123
	50 A	DZ47-60 3P B50	187624
	63 A	DZ47-60 3P B63	187626
 <p>4P</p>	1 A	DZ47-60 4P B1	188124
	2 A	DZ47-60 4P B2	188125
	3 A	DZ47-60 4P B3	188126
	4 A	DZ47-60 4P B4	188127
	6 A	DZ47-60 4P B6	188129
	10 A	DZ47-60 4P B10	188130
	16 A	DZ47-60 4P B16	188132
	20 A	DZ47-60 4P B20	188133
	25 A	DZ47-60 4P B25	188134
	32 A	DZ47-60 4P B32	188135
	40 A	DZ47-60 4P B40	188136
	50 A	DZ47-60 4P B50	187640
	63 A	DZ47-60 4P B63	187642




Автоматический выключатель DZ47-60, характеристика C

	Номинальный ток In	Типовое обозначение	Артикул
 <p>1P</p>	1 A	DZ47-60 1P C1	187982
	2 A	DZ47-60 1P C2	188006
	3 A	DZ47-60 1P C3	188022
	4 A	DZ47-60 1P C4	188038
	6 A	DZ47-60 1P C6	188078
	10 A	DZ47-60 1P C10	187958
	16 A	DZ47-60 1P C16	187974
	20 A	DZ47-60 1P C20	187990
	25 A	DZ47-60 1P C25	187998
	32 A	DZ47-60 1P C32	188014
	40 A	DZ47-60 1P C40	188030
	50 A	DZ47-60 1P C50	188046
	63 A	DZ47-60 1P C63	188070
	 <p>2P</p>	1 A	DZ47-60 2P C1
2 A		DZ47-60 2P C2	188008
3 A		DZ47-60 2P C3	188024
4 A		DZ47-60 2P C4	188040
6 A		DZ47-60 2P C6	188080
10 A		DZ47-60 2P C10	187960
16 A		DZ47-60 2P C16	187976
20 A		DZ47-60 2P C20	187992
25 A		DZ47-60 2P C25	188000
32 A		DZ47-60 2P C32	188016
40 A		DZ47-60 2P C40	188032
50 A		DZ47-60 2P C50	188048
63 A		DZ47-60 2P C63	188072
 <p>3P</p>		1 A	DZ47-60 3P C1
	2 A	DZ47-60 3P C2	188010
	3 A	DZ47-60 3P C3	188026
	4 A	DZ47-60 3P C4	188042
	6 A	DZ47-60 3P C6	188082
	10 A	DZ47-60 3P C10	187962
	16 A	DZ47-60 3P C16	187978
	20 A	DZ47-60 3P C20	187994
	25 A	DZ47-60 3P C25	188002
	32 A	DZ47-60 3P C32	188018
	40 A	DZ47-60 3P C40	188033
	50 A	DZ47-60 3P C50	188050
	63 A	DZ47-60 3P C63	188074
	 <p>4P</p>	1 A	DZ47-60 4P C1
2 A		DZ47-60 4P C2	188012
3 A		DZ47-60 4P C3	188028
4 A		DZ47-60 4P C4	188044
6 A		DZ47-60 4P C6	188084
10 A		DZ47-60 4P C10	187964
16 A		DZ47-60 4P C16	187980
20 A		DZ47-60 4P C20	187996
25 A		DZ47-60 4P C25	188004
32 A		DZ47-60 4P C32	188020
40 A		DZ47-60 4P C40	188036
50 A		DZ47-60 4P C50	188052
63 A		DZ47-60 4P C63	188076

Автоматический выключатель DZ47-60, характеристика D

	Номинальный ток In	Типовое обозначение	Артикул
 <p>1P</p>	1 A	DZ47-60 1P D1	187981
	2 A	DZ47-60 1P D2	188005
	3 A	DZ47-60 1P D3	188021
	4 A	DZ47-60 1P D4	188037
	6 A	DZ47-60 1P D6	188077
	10 A	DZ47-60 1P D10	187957
	16 A	DZ47-60 1P D16	187973
	20 A	DZ47-60 1P D20	187989
	25 A	DZ47-60 1P D25	187997
	32 A	DZ47-60 1P D32	188013
	40 A	DZ47-60 1P D40	188029
	50 A	DZ47-60 1P D50	188045
	63 A	DZ47-60 1P D63	188069
	 <p>2P</p>	1 A	DZ47-60 2P D1
2 A		DZ47-60 2P D2	188007
3 A		DZ47-60 2P D3	188023
4 A		DZ47-60 2P D4	188039
6 A		DZ47-60 2P D6	188079
10 A		DZ47-60 2P D10	187959
16 A		DZ47-60 2P D16	187975
20 A		DZ47-60 2P D20	187991
25 A		DZ47-60 2P D25	187999
32 A		DZ47-60 2P D32	188015
40 A		DZ47-60 2P D40	188031
50 A		DZ47-60 2P D50	188047
63 A		DZ47-60 2P D63	188071
 <p>3P</p>		1 A	DZ47-60 3P D1
	2 A	DZ47-60 3P D2	188009
	3 A	DZ47-60 3P D3	188025
	4 A	DZ47-60 3P D4	188041
	6 A	DZ47-60 3P D6	188081
	10 A	DZ47-60 3P D10	187961
	16 A	DZ47-60 3P D16	187977
	20 A	DZ47-60 3P D20	187993
	25 A	DZ47-60 3P D25	188001
	32 A	DZ47-60 3P D32	188017
	40 A	DZ47-60 3P D40	188034
	50 A	DZ47-60 3P D50	188049
	63 A	DZ47-60 3P D63	188073
	 <p>4P</p>	1 A	DZ47-60 4P D1
2 A		DZ47-60 4P D2	188011
3 A		DZ47-60 4P D3	188027
4 A		DZ47-60 4P D4	188043
6 A		DZ47-60 4P D6	188083
10 A		DZ47-60 4P D10	187963
16 A		DZ47-60 4P D16	187979
20 A		DZ47-60 4P D20	187995
25 A		DZ47-60 4P D25	188003
32 A		DZ47-60 4P D32	188019
40 A		DZ47-60 4P D40	188035
50 A		DZ47-60 4P D50	188051
63 A		DZ47-60 4P D63	188075

4. Характеристики отключения

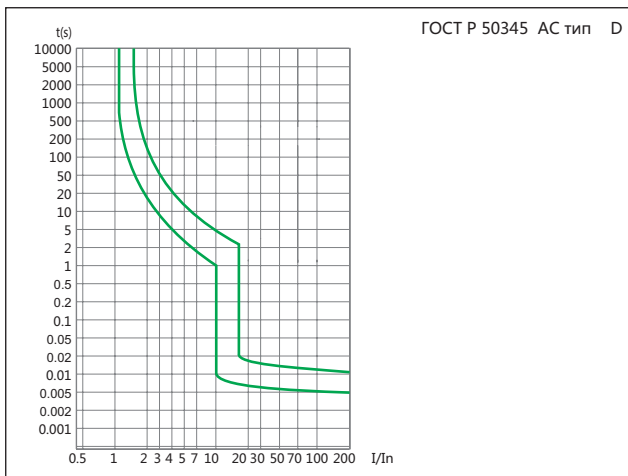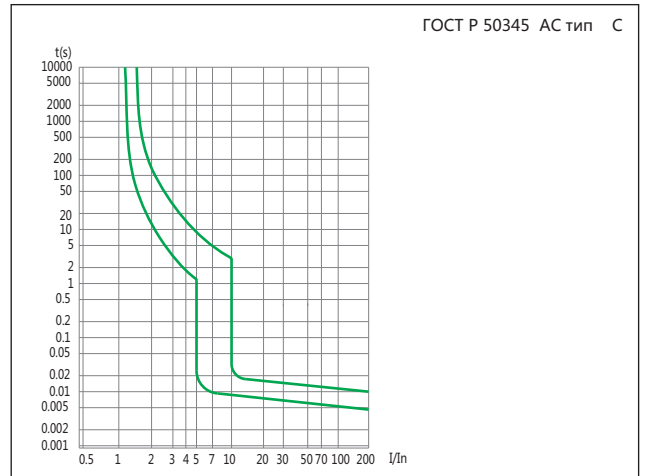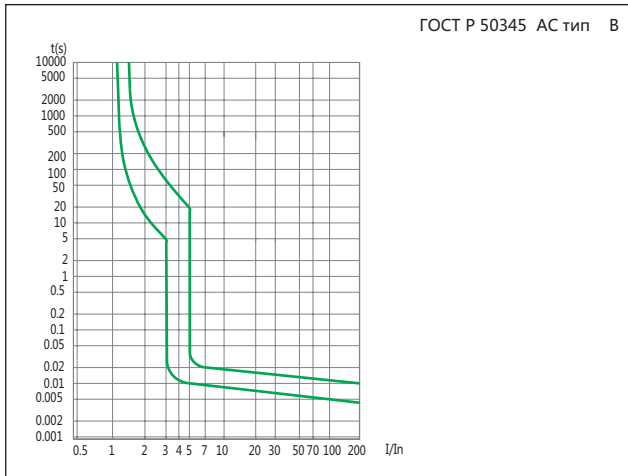


5. Температурная зависимость


Зависимость номинального тока выключателей от температуры окружающей среды.
Контрольная температура калибровки тепловых расцепителей 30°C

Номинальный ток In (A)	Коэффициент температурной компенсации для разных рабочих температур									
	-10°C	0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	55°C	60°C	
1~6	1.20	1.14	1.09	1.05	1.00	0.96	0.80	0.75	0.70	
10~32	1.18	1.12	1.08	1.04	1.00	0.96	0.92	0.88	0.84	
40~63	1.16	1.12	1.07	1.03	1.00	0.97	0.87	0.83	0.80	

6. Габаритные и установочные размеры, мм

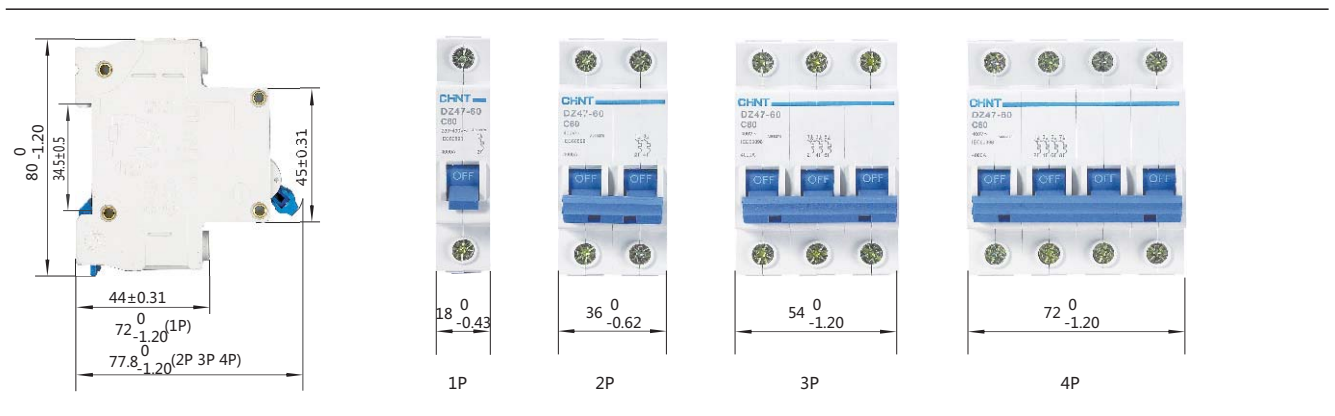

NB1 Автоматический выключатель

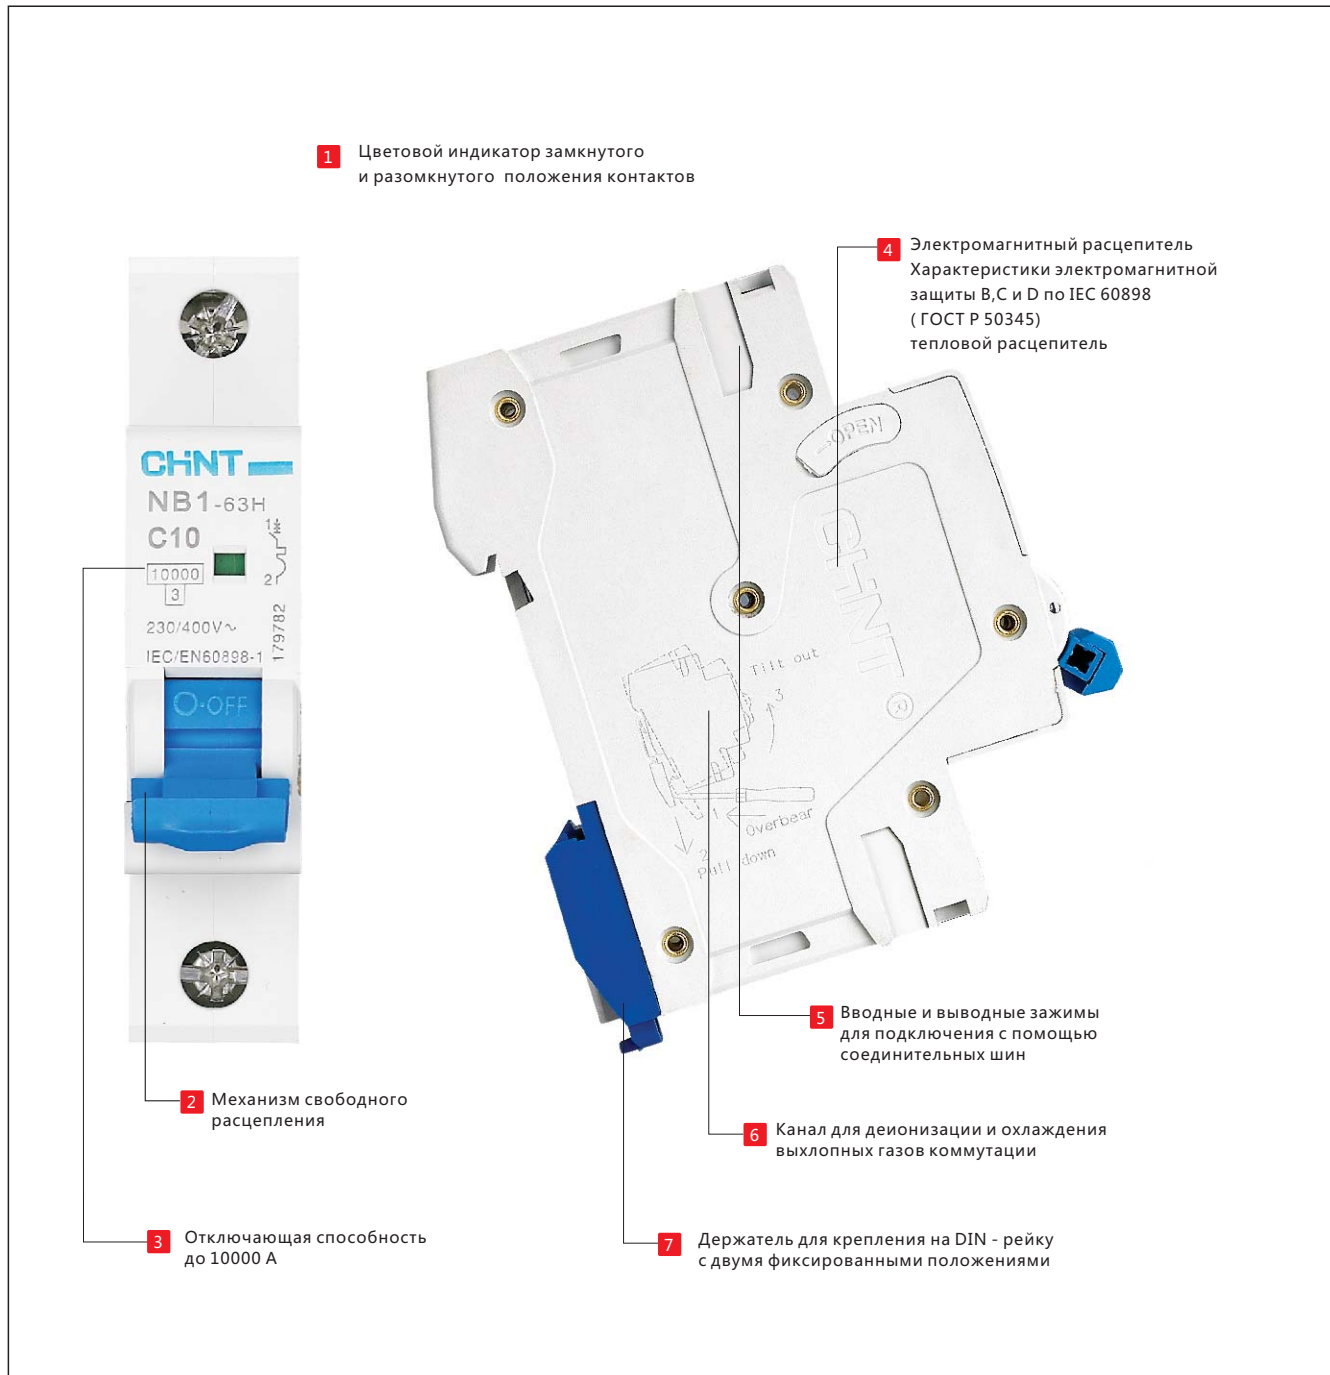



Преимущества изделия

1. Отключающая способность до 10 кА
2. Серия NB1-63DC для применения в сетях постоянного тока
3. Индикация положения контактов
4. Механизм быстрого включения
5. Возможность подключения провода и шин (PIN, FORK)

NB1 Автоматические выключатели

1. Применение

1.1 Автоматические выключатели предназначены для защиты распределительных и групповых цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Применяются во вводно-распределительных щитах жилых и административных зданий, а также в промышленности.

1.2 выключатели имеют три типа характеристики срабатывания от тока короткого замыкания и различные области применения:

Кривая В 3-5 In

Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита протяженных кабельных линий электроснабжения с системами заземления TN и IT.

Кривая С 5-10 In

Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным током.

Кривая D 10-14 In

Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита нагрузки с высокими импульсными токами при включении нагрузки (низковольтные трансформаторы, лампы-разрядники).



2. Техническая информация




2.1 Основные характеристики

Соответствие стандартам	ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-1)
номинальное напряжение изоляции U_i , В	500
номинальное напряжение U_e , В	230/400
номинальная частота, Гц	50/60
номинальный ток I_n , А	1- 63
характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя	B, C, D
номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) U_{imp} , кВ	4
номинальная отключающая способность, кА	6,10
электрическая износостойкость, циклов	4 000
механическая износостойкость, циклов	20 000
степень защиты	IP20
категория загрязнения среды	2
рабочая температура, °С	-25... +40
температура хранения, °С	-25... +70

2.2 Присоединение



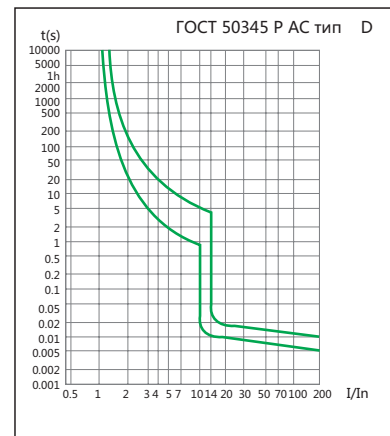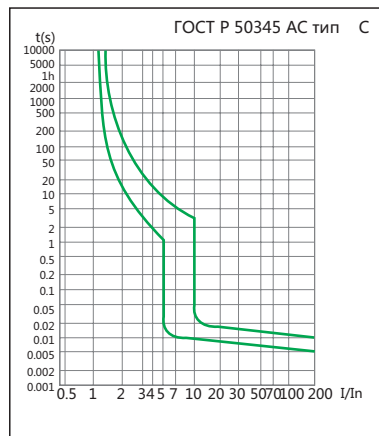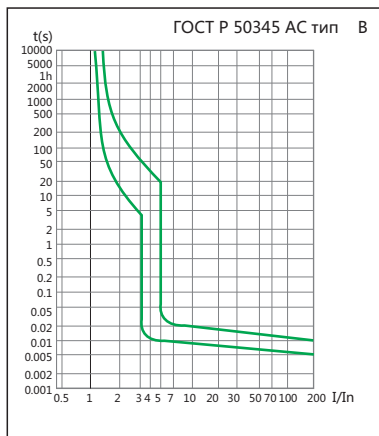

сечение зажимов для медного кабеля	1-25 мм ²
	AWG 18-4
сечение верхних/нижних зажимов для шины	1-10 мм ²
	AWG 18-8
момент затяжки зажимов	2.5 Н.м
	22 In-lbs.

2.3 Характеристики







3. Данные для выбора и заказа





Автоматический выключатель NB1-63, характеристика В

	Номинальный ток I_n	Типовое обозначение	Артикул
 <p>1P</p>	1 A	NB1-63 1P B1	179599
	2 A	NB1-63 1P B2	179603
	3 A	NB1-63 1P B3	179606
	4 A	NB1-63 1P B4	179608
	6 A	NB1-63 1P B6	179611
	10 A	NB1-63 1P B10	179600
	13 A	NB1-63 1P B13	179601
	16 A	NB1-63 1P B16	179602
	20 A	NB1-63 1P B20	179604
	25 A	NB1-63 1P B25	179605
	32 A	NB1-63 1P B32	179607
	40 A	NB1-63 1P B40	179609
	50 A	NB1-63 1P B50	179610
	63 A	NB1-63 1P B63	179612
 <p>2P</p>	1 A	NB1-63 2P B1	179641
	2 A	NB1-63 2P B2	179645
	3 A	NB1-63 2P B3	179648
	4 A	NB1-63 2P B4	179650
	6 A	NB1-63 2P B6	179653
	10 A	NB1-63 2P B10	179642
	13 A	NB1-63 2P B13	179643
	16 A	NB1-63 2P B16	179644
	20 A	NB1-63 2P B20	179646
	25 A	NB1-63 2P B25	179647
	32 A	NB1-63 2P B32	179649
	40 A	NB1-63 2P B40	179651
	50 A	NB1-63 2P B50	179652
	63 A	NB1-63 2P B63	179654
 <p>3P</p>	1 A	NB1-63 3P B1	179683
	2 A	NB1-63 3P B2	179687
	3 A	NB1-63 3P B3	179690
	4 A	NB1-63 3P B4	179692
	6 A	NB1-63 3P B6	179695
	10 A	NB1-63 3P B10	179684
	13 A	NB1-63 3P B13	179685
	16 A	NB1-63 3P B16	179686
	20 A	NB1-63 3P B20	179688
	25 A	NB1-63 3P B25	179689
	32 A	NB1-63 3P B32	179691
	40 A	NB1-63 3P B40	179693
	50 A	NB1-63 3P B50	179694
	63 A	NB1-63 3P B63	179696
 <p>4P</p>	1 A	NB1-63 4P B1	179725
	2 A	NB1-63 4P B2	179729
	3 A	NB1-63 4P B3	179732
	4 A	NB1-63 4P B4	179734
	6 A	NB1-63 4P B6	179737
	10 A	NB1-63 4P B10	179726
	13 A	NB1-63 4P B13	179727
	16 A	NB1-63 4P B16	179728
	20 A	NB1-63 4P B20	179730
	25 A	NB1-63 4P B25	179731
	32 A	NB1-63 4P B32	179733
	40 A	NB1-63 4P B40	179735
	50 A	NB1-63 4P B50	179736
	63 A	NB1-63 4P B63	179738





Автоматический выключатель NB1-63, характеристика С

	Номинальный ток In	Типовое обозначение	Артикул
 <p>1P</p>	1 A	NB1-63 1P C1	179613
	2 A	NB1-63 1P C2	179617
	3 A	NB1-63 1P C3	179620
	4 A	NB1-63 1P C4	179622
	6 A	NB1-63 1P C6	179625
	10 A	NB1-63 1P C10	179614
	13 A	NB1-63 1P C13	179615
	16 A	NB1-63 1P C16	179616
	20 A	NB1-63 1P C20	179618
	25 A	NB1-63 1P C25	179619
	32 A	NB1-63 1P C32	179621
	40 A	NB1-63 1P C40	179623
	50 A	NB1-63 1P C50	179624
	63 A	NB1-63 1P C63	179626
 <p>2P</p>	1 A	NB1-63 2P C1	179655
	2 A	NB1-63 2P C2	179659
	3 A	NB1-63 2P C3	179662
	4 A	NB1-63 2P C4	179664
	6 A	NB1-63 2P C6	179667
	10 A	NB1-63 2P C10	179656
	13 A	NB1-63 2P C13	179657
	16 A	NB1-63 2P C16	179658
	20 A	NB1-63 2P C20	179660
	25 A	NB1-63 2P C25	179661
	32 A	NB1-63 2P C32	179663
	40 A	NB1-63 2P C40	179665
	50 A	NB1-63 2P C50	179666
	63 A	NB1-63 2P C63	179668
 <p>3P</p>	1 A	NB1-63 3P C1	179697
	2 A	NB1-63 3P C2	179701
	3 A	NB1-63 3P C3	179704
	4 A	NB1-63 3P C4	179706
	6 A	NB1-63 3P C6	179709
	10 A	NB1-63 3P C10	179698
	13 A	NB1-63 3P C13	179699
	16 A	NB1-63 3P C16	179700
	20 A	NB1-63 3P C20	179702
	25 A	NB1-63 3P C25	179703
	32 A	NB1-63 3P C32	179705
	40 A	NB1-63 3P C40	179707
	50 A	NB1-63 3P C50	179708
	63 A	NB1-63 3P C63	179710
 <p>4P</p>	1 A	NB1-63 4P C1	179739
	2 A	NB1-63 4P C2	179743
	3 A	NB1-63 4P C3	179746
	4 A	NB1-63 4P C4	179748
	6 A	NB1-63 4P C6	179751
	10 A	NB1-63 4P C10	179740
	13 A	NB1-63 4P C13	179741
	20 A	NB1-63 4P C20	179744
	25 A	NB1-63 4P C25	179745
	32 A	NB1-63 4P C32	179747
	40 A	NB1-63 4P C40	179749
	50 A	NB1-63 4P C50	179750
	63 A	NB1-63 4P C63	179752





Автоматический выключатель NB1-63, характеристика D

	Номинальный ток In	Типовое обозначение	Артикул
 <p>1P</p>	1 A	NB1-63 1P D1	179627
	2 A	NB1-63 1P D2	179631
	3 A	NB1-63 1P D3	179634
	4 A	NB1-63 1P D4	179636
	6 A	NB1-63 1P D6	179639
	10 A	NB1-63 1P D10	179628
	13 A	NB1-63 1P D13	179629
	16 A	NB1-63 1P D16	179630
	20 A	NB1-63 1P D20	179632
	25 A	NB1-63 1P D25	179633
	32 A	NB1-63 1P D32	179635
	40 A	NB1-63 1P D40	179637
	50 A	NB1-63 1P D50	179638
	63 A	NB1-63 1P D63	179640
 <p>2P</p>	1 A	NB1-63 2P D1	179669
	2 A	NB1-63 2P D2	179673
	3 A	NB1-63 2P D3	179676
	4 A	NB1-63 2P D4	179678
	6 A	NB1-63 2P D6	179681
	10 A	NB1-63 2P D10	179670
	13 A	NB1-63 2P D13	179671
	16 A	NB1-63 2P D16	179672
	20 A	NB1-63 2P D20	179674
	25 A	NB1-63 2P D25	179675
	32 A	NB1-63 2P D32	179677
	40 A	NB1-63 2P D40	179679
	50 A	NB1-63 2P D50	179680
	63 A	NB1-63 2P D63	179682
 <p>3P</p>	1 A	NB1-63 3P D1	179711
	2 A	NB1-63 3P D2	179715
	3 A	NB1-63 3P D3	179718
	4 A	NB1-63 3P D4	179720
	6 A	NB1-63 3P D6	179723
	10 A	NB1-63 3P D10	179712
	13 A	NB1-63 3P D13	179713
	16 A	NB1-63 3P D16	179714
	20 A	NB1-63 3P D20	179716
	25 A	NB1-63 3P D25	179717
	32 A	NB1-63 3P D32	179719
	40 A	NB1-63 3P D40	179721
	50 A	NB1-63 3P D50	179722
	63 A	NB1-63 3P D63	179724
 <p>4P</p>	1 A	NB1-63 4P D1	179753
	2 A	NB1-63 4P D2	179757
	3 A	NB1-63 4P D3	179760
	4 A	NB1-63 4P D4	179762
	6 A	NB1-63 4P D6	179765
	10 A	NB1-63 4P D10	179754
	13 A	NB1-63 4P D13	179755
	16 A	NB1-63 4P D16	179756
	20 A	NB1-63 4P D20	179758
	25 A	NB1-63 4P D25	179759
	32 A	NB1-63 4P D32	179761
	40 A	NB1-63 4P D40	179763
	50 A	NB1-63 4P D50	179764
	63 A	NB1-63 4P D63	179766

Автоматический выключатель NB1-63H, I_{сн}=10кА, характеристика С

	Номинальный ток I _n	Типовое обозначение	Артикул
 <p>1P</p>	1 A	NB1-63H 1P C1	179781
	2 A	NB1-63H 1P C2	179785
	3 A	NB1-63H 1P C3	179788
	4 A	NB1-63H 1P C4	179790
	6 A	NB1-63H 1P C6	179793
	10 A	NB1-63H 1P C10	179782
	16 A	NB1-63H 1P C16	179784
	20 A	NB1-63H 1P C20	179786
	25 A	NB1-63H 1P C25	179787
	32 A	NB1-63H 1P C32	179789
	40 A	NB1-63H 1P C40	179791
	50 A	NB1-63H 1P C50	179792
	63 A	NB1-63H 1P C63	179794
 <p>2P</p>	1 A	NB1-63H 2P C1	179823
	2 A	NB1-63H 2P C2	179827
	3 A	NB1-63H 2P C3	179830
	4 A	NB1-63H 2P C4	179832
	6 A	NB1-63H 2P C6	179835
	10 A	NB1-63H 2P C10	179824
	16 A	NB1-63H 2P C16	179826
	20 A	NB1-63H 2P C20	179828
	25 A	NB1-63H 2P C25	179829
	32 A	NB1-63H 2P C32	179831
	40 A	NB1-63H 2P C40	179833
	50 A	NB1-63H 2P C50	179834
	63 A	NB1-63H 2P C63	179836
 <p>3P</p>	1 A	NB1-63H 3P C1	179865
	2 A	NB1-63H 3P C2	179869
	3 A	NB1-63H 3P C3	179872
	4 A	NB1-63H 3P C4	179874
	6 A	NB1-63H 3P C6	179877
	10 A	NB1-63H 3P C10	179866
	16 A	NB1-63H 3P C16	179868
	20 A	NB1-63H 3P C20	179870
	25 A	NB1-63H 3P C25	179871
	32 A	NB1-63H 3P C32	179873
	40 A	NB1-63H 3P C40	179875
	50 A	NB1-63H 3P C50	179876
	63 A	NB1-63H 3P C63	179878
 <p>4P</p>	1 A	NB1-63H 4P C1	179907
	2 A	NB1-63H 4P C2	179911
	3 A	NB1-63H 4P C3	179914
	4 A	NB1-63H 4P C4	179916
	6 A	NB1-63H 4P C6	179919
	10 A	NB1-63H 4P C10	179908
	16 A	NB1-63H 4P C16	179910
	20 A	NB1-63H 4P C20	179912
	25 A	NB1-63H 4P C25	179913
	32 A	NB1-63H 4P C32	179915
	40 A	NB1-63H 4P C40	179917
	50 A	NB1-63H 4P C50	179918
	63 A	NB1-63H 4P C63	179920

Автоматический выключатель NB1-63H, I_{сн}=10кА, характеристика D


	Номинальный ток I _n	Типовое обозначение	Артикул
 <p>1P</p>	1 A	NB1-63H 1P D1	179795
	2 A	NB1-63H 1P D2	179799
	3 A	NB1-63H 1P D3	179802
	4 A	NB1-63H 1P D4	179804
	6 A	NB1-63H 1P D6	179807
	10 A	NB1-63H 1P D10	179796
	16 A	NB1-63H 1P D16	179798
	20 A	NB1-63H 1P D20	179800
	25 A	NB1-63H 1P D25	179801
	32 A	NB1-63H 1P D32	179803
	40 A	NB1-63H 1P D40	179805
	50 A	NB1-63H 1P D50	179806
	63 A	NB1-63H 1P D63	179808
 <p>2P</p>	1 A	NB1-63H 2P D1	179837
	2 A	NB1-63H 2P D2	179841
	3 A	NB1-63H 2P D3	179844
	4 A	NB1-63H 2P D4	179846
	6 A	NB1-63H 2P D6	179849
	10 A	NB1-63H 2P D10	179838
	16 A	NB1-63H 2P D16	179840
	20 A	NB1-63H 2P D20	179842
	25 A	NB1-63H 2P D25	179843
	32 A	NB1-63H 2P D32	179845
	40 A	NB1-63H 2P D40	179847
	50 A	NB1-63H 2P D50	179848
	63 A	NB1-63H 2P D63	179850
 <p>3P</p>	1 A	NB1-63H 3P D1	179879
	2 A	NB1-63H 3P D2	179883
	3 A	NB1-63H 3P D3	179886
	4 A	NB1-63H 3P D4	179888
	6 A	NB1-63H 3P D6	179891
	10 A	NB1-63H 3P D10	179880
	16 A	NB1-63H 3P D16	179882
	20 A	NB1-63H 3P D20	179884
	25 A	NB1-63H 3P D25	179885
	32 A	NB1-63H 3P D32	179887
	40 A	NB1-63H 3P D40	179889
	50 A	NB1-63H 3P D50	179890
	63 A	NB1-63H 3P D63	179892
 <p>4P</p>	1 A	NB1-63H 4P D1	179921
	2 A	NB1-63H 4P D2	179925
	3 A	NB1-63H 4P D3	179928
	4 A	NB1-63H 4P D4	179930
	6 A	NB1-63H 4P D6	179933
	10 A	NB1-63H 4P D10	179922
	16 A	NB1-63H 4P D16	179924
	20 A	NB1-63H 4P D20	179926
	25 A	NB1-63H 4P D25	179927
	32 A	NB1-63H 4P D32	179929
	40 A	NB1-63H 4P D40	179931
	50 A	NB1-63H 4P D50	179932
	63 A	NB1-63H 4P D63	179934

4. Температурная зависимость

Зависимость номинального тока выключателей от температуры окружающей среды.
Контрольная температура калибровки тепловых расцепителей 30°C

Температура Номинальный ток In (A)	-35°C	-30°C	-20°C	-10°C	0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C
1	1.30	1.26	1.23	1.19	1.15	1.11	1.05	1.00	0.96	0.93	0.88	0.83
2	2.60	2.52	2.46	2.38	2.28	2.20	2.08	2.00	1.92	1.86	1.76	1.66
3	3.90	3.78	3.69	3.57	3.42	3.30	3.12	3.00	2.88	2.79	2.64	2.49
4	5.20	5.04	4.92	4.76	4.56	4.40	4.16	4.00	3.84	3.76	3.52	3.32
6	7.80	7.56	7.38	7.14	6.84	6.60	6.24	6.00	5.76	5.64	5.28	4.98
10	13.20	12.70	12.50	12.00	11.50	11.10	10.60	10.00	9.60	9.30	8.90	8.40
16	21.12	20.48	20.00	19.20	18.40	17.76	16.96	16.00	15.36	14.88	14.24	13.44
20	26.40	25.60	25.00	24.00	23.00	22.20	21.20	20.00	19.20	18.60	17.80	16.8
25	33.00	32.00	31.25	30.00	28.75	27.75	26.50	25.00	24.00	23.25	22.25	21.00
32	42.56	41.28	40.00	38.72	37.12	35.52	33.92	32.00	30.72	29.76	28.16	26.88
40	53.20	51.20	50.00	48.00	46.40	44.80	42.40	40.00	38.40	37.20	35.60	33.6
50	67.00	65.50	63.00	60.50	58.00	56.00	53.00	50.00	48.00	46.50	44.00	41.50
63	83.79	81.90	80.01	76.86	73.71	70.56	66.78	63.00	60.48	58.90	55.44	52.29

5. Габаритные и установочные размеры , мм

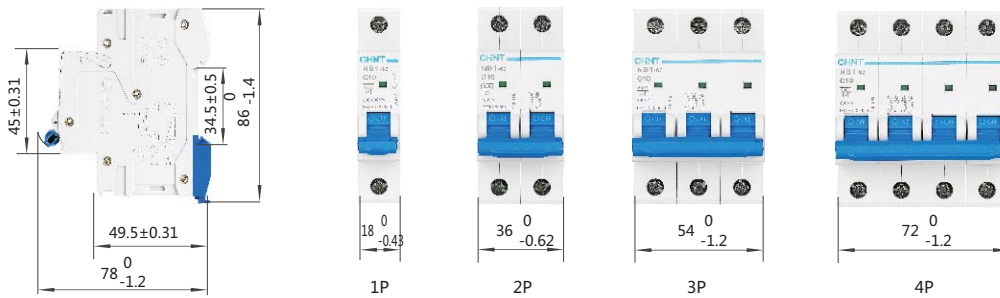



Автоматические выключатели NB1-63DC

1. Применение

1.1 Автоматические выключатели NB1-63DC применяются в цепях постоянного тока (системы автоматизации и управления промышленными процессами, транспорт, возобновляемая энергия и т.д.). Они выполняют функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки.



2. Технические характеристики


2.1 Основные характеристики

Соответствие стандартам	ГОСТ Р 50300.2 (МЭК 60947-2)
номинальный ток I_n , А	1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
количество полюсов	1, 2, 4
номинальное напряжение постоянного тока, В	250(1P), 500(2P), 1000(4P)
номинальная отключающая способность, кА	6
характеристики термомангнитного расцепителя	C (7-10In)
номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) U_{imp} , кВ	4
электрическая износостойкость, циклов	1 500
механическая износостойкость, циклов	20 000
степень защиты	IP20
категория загрязнения среды	2
рабочая температура, °C	-35... +70
температура хранения, °C	-35... +70

2.2 Присоединение

сечение зажимов для медного кабеля	1-25 мм ²
момент затяжки зажимов	2.5 Н.м

2.3 Характеристики отключения

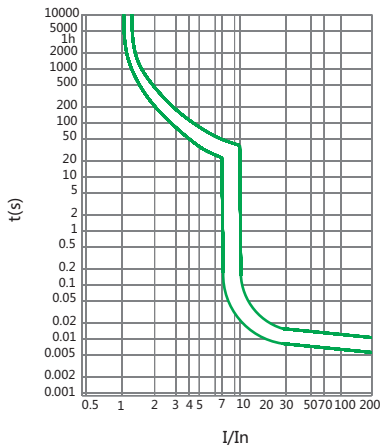


2.4 Номинальные характеристики при разных температурах окружающей среды

Номинальный ток, А	Температура	Номинальный рабочий ток при определенной температуре, А											
		-35°C	-30°C	-20°C	-10°C	0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C
1		1.3	1.26	1.23	1.19	1.15	1.11	1.05	1	0.96	0.93	0.88	0.83
2		2.6	2.52	2.46	2.38	2.28	2.2	2.08	2	1.92	1.86	1.76	1.66
3		3.9	3.78	3.69	3.57	3.42	3.3	3.12	3	2.88	2.79	2.64	2.49
4		5.2	5.04	4.92	4.76	4.56	4.4	4.16	4	3.84	3.76	3.52	3.32
6		7.8	7.56	7.38	7.14	6.84	6.6	6.24	6	5.76	5.64	5.28	4.98
10		13.2	12.7	12.5	12	11.5	11.1	10.6	10	9.6	9.3	8.9	8.4
13		17.16	16.51	16.25	15.6	14.95	14.43	13.78	13	12.48	12.09	11.57	10.92
16		21.12	20.48	20	19.2	18.4	17.76	16.96	16	15.36	14.88	14.24	13.44
20		26.4	25.6	25	24	23	22.2	21.2	20	19.2	18.6	17.8	16.8
25		33	32	31.25	30	28.75	27.75	26.5	25	24	23.25	22.25	21
32		42.56	41.28	40	38.72	37.12	35.52	33.93	32	30.72	29.76	28.16	26.88
40		53.2	51.2	50	48	46.4	44.8	42.4	40	38.4	37.2	35.6	33.6
50		67	65.5	63	60.5	58	56	53	50	48	46.5	44	41.5
63		83.79	81.9	80.01	76.86	73.71	70.56	66.78	63	60.48	58.9	55.44	52.29


2.5 Номинальные характеристики над разными уровнями моря

Высота над уровнем моря	≤2000m	2000~3000m	≥3000m
Номинальный непрерывный ток, %	100	90	80

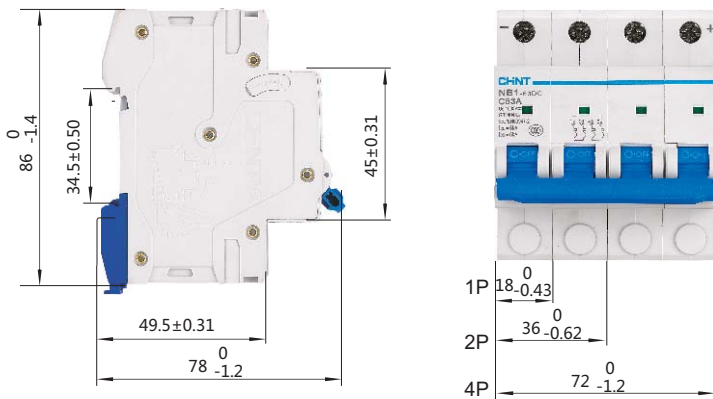


3. Габаритные и установочные размеры, мм

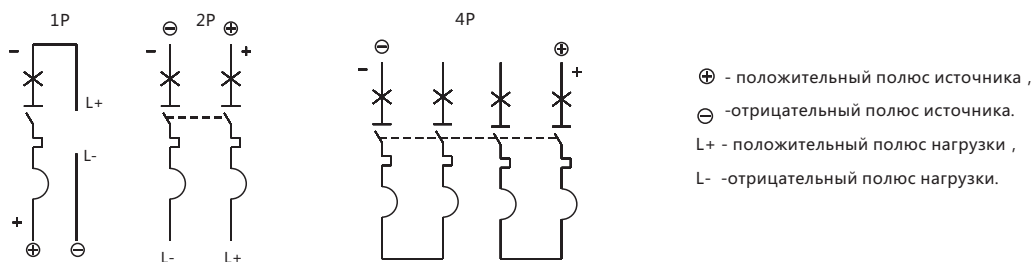

4. Схемы подключения



5. Информация для заказа

	Номинальный ток I_n	Типовое обозначение	Артикул
 1P	1 A	NB1-63DC 1P C1	182699
	2 A	NB1-63DC 1P C2	182700
	3 A	NB1-63DC 1P C3	182701
	4 A	NB1-63DC 1P C4	182702
	6 A	NB1-63DC 1P C6	182703
	10 A	NB1-63DC 1P C10	182704
	13 A	NB1-63DC 1P C13	182705
	16 A	NB1-63DC 1P C16	182706
	20 A	NB1-63DC 1P C20	182707
	25 A	NB1-63DC 1P C25	182708
	32 A	NB1-63DC 1P C32	182709
	40 A	NB1-63DC 1P C40	182710
	50 A	NB1-63DC 1P C50	182711
	63 A	NB1-63DC 1P C63	182712
 2P	1 A	NB1-63DC 2P C1	182713
	2 A	NB1-63DC 2P C2	182714
	3 A	NB1-63DC 2P C3	182715
	4 A	NB1-63DC 2P C4	182716
	6 A	NB1-63DC 2P C6	182717
	10 A	NB1-63DC 2P C10	182718
	13 A	NB1-63DC 2P C13	182719
	16 A	NB1-63DC 2P C16	182720
	20 A	NB1-63DC 2P C20	182721
	25 A	NB1-63DC 2P C25	182722
	32 A	NB1-63DC 2P C32	182723
	40 A	NB1-63DC 2P C40	182724
	50 A	NB1-63DC 2P C50	182725
	63 A	NB1-63DC 2P C63	182726
 4P	1 A	NB1-63DC 4P C1	182727
	2 A	NB1-63DC 4P C2	182728
	3 A	NB1-63DC 4P C3	182729
	4 A	NB1-63DC 4P C4	182730
	6 A	NB1-63DC 4P C6	182731
	10 A	NB1-63DC 4P C10	182732
	13 A	NB1-63DC 4P C13	182733
	16 A	NB1-63DC 4P C16	182734
	20 A	NB1-63DC 4P C20	182735
	25 A	NB1-63DC 4P C25	182736
	32 A	NB1-63DC 4P C32	182737
	40 A	NB1-63DC 4P C40	182738
	50 A	NB1-63DC 4P C50	182739
	63 A	NB1-63DC 4P C63	182740



Преимущества изделия

1. Отключающая способность 10 кА
2. Номинальный ток от 63А до 125 А
3. Ширина модуля 27 мм
4. Возможность использования аксессуаров


DZ158 Автоматические выключатели

1. Применение

- 1.1 Автоматические выключатели предназначены для защиты распределительных и групповых цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Применяются во вводно-распределительных щитах жилых и административных зданий, а также в промышленности.
- 1.2 Выключатели имеют три типа характеристики срабатывания от тока короткого замыкания и различные области применения:

2. Техническая информация

2.1 Характеристика

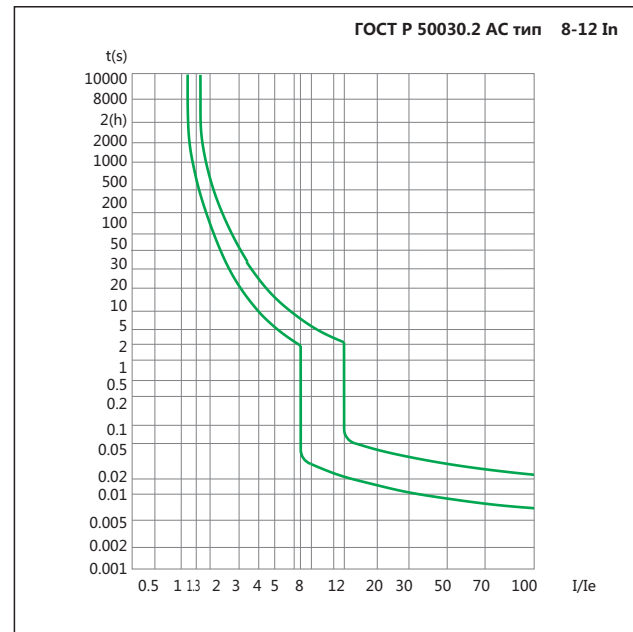

2.2 Основные характеристики

соответствие стандартам	ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2)
номинальное напряжение изоляции U_i , В	500
номинальное напряжение U_e , В	230/400
номинальная частота, Гц	50/60
номинальный ток I_n , А	63-125
характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя	8-12 I_n
номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) U_{imp} , кВ	4
номинальная отключающая способность, кА	6, 10
электрическая износостойкость	1 000 ($I_n=125A$) 1 500 ($I_n=63A, 80A, 100A$)
механическая износостойкость	7 000 ($I_n=125A$) 8 500 ($I_n=63A, 80A, 100A$)
степень защиты	IP20
категория загрязнения среды	3
рабочая температура, °C	-25... +40
температура хранения, °C	-25... +70

2.3 Присоединение

сечение зажимов для медного кабеля	16-50 мм ²
	AWG 18-0
сечение верхних/нижних зажимов для шины	1-35 мм ²
	AWG 18-2
момент затяжки зажимов	3.5 Н.м
	31 In-lbs.


2.4 Температурная зависимость

Зависимость номинального тока выключателей от температуры окружающей среды.





Контрольная температура калибровки тепловых расцепителей 30°C

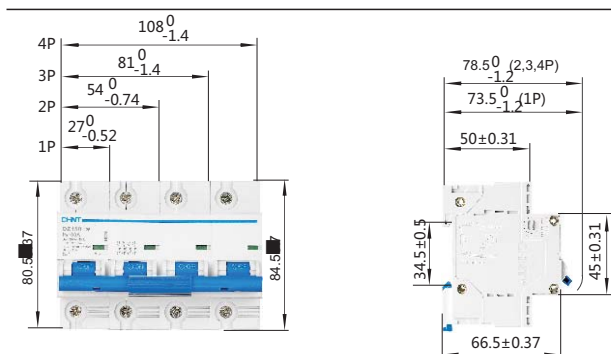Номинальный ток I_n (А)	Коэффициент температурной компенсации для разных рабочих температур							
	-10°C	0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C
63	1.275	1.215	1.15	1.075	1.00	0.915	0.825	0.735
80	1.27	1.205	1.135	1.07	1.00	0.925	0.845	0.755
100	1.275	1.21	1.135	1.075	1.00	0.925	0.845	0.755
125	1.25	1.19	1.125	1.08	1.00	0.93	0.86	0.78

3. Габаритные и установочные размеры, мм



4. Данные для выбора и заказа Автоматический выключатель DZ158-125

	Номинальный ток I_n	Типовое обозначение	Артикул
 1P	63 A	DZ158-125H 1P 63A	158088
	80 A	DZ158-125H 1P 80A	158089
	100 A	DZ158-125H 1P 100A	158087
	125 A	DZ158-125H 1P 125A	158107
 2P	63 A	DZ158-125H 2P 63A	158091
	80 A	DZ158-125H 2P 80A	158092
	100 A	DZ158-125H 2P 100A	158090
	125 A	DZ158-125H 2P 125A	158108
 3P	63 A	DZ158-125H 3P 63A	158094
	80 A	DZ158-125H 3P 80A	158095
	100 A	DZ158-125H 3P 100A	158093
	125 A	DZ158-125H 3P 125A	158109
 4P	63 A	DZ158-125H 4P 63A	158097
	80 A	DZ158-125H 4P 80A	158098
	100 A	DZ158-125H 4P 100A	158096
	125 A	DZ158-125H 4P 125A	158110



NBН8 Автоматические выключатели

1. Применение

1.1 Автоматические выключатели предназначены для защиты распределительных и групповых цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Применяются во вводно-распределительных щитах жилых и административных зданий, а также в промышленности.

1.2 Выключатели имеют три типа характеристики срабатывания от тока короткого замыкания и различные области применения:

Кривая В 3-5 I_n



Защита цепей от кабельных линий замыканий, защита протяженных кабелей систем электроснабжения с системами заземления TN и IT.

Кривая С 5-10 I_n

Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным током.

2. Техническая информация

2.1 Характеристики

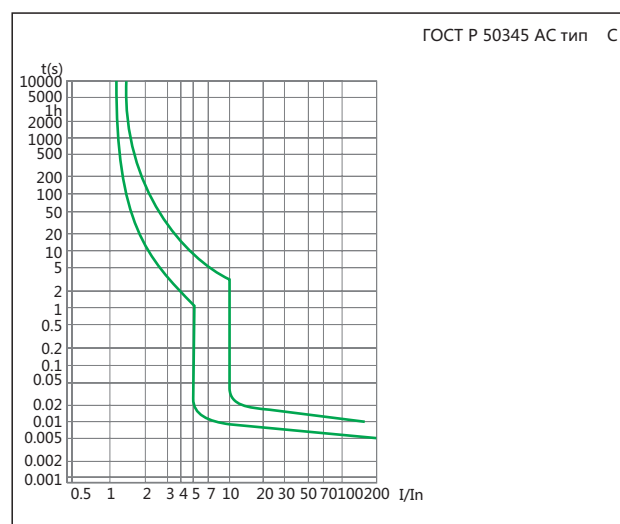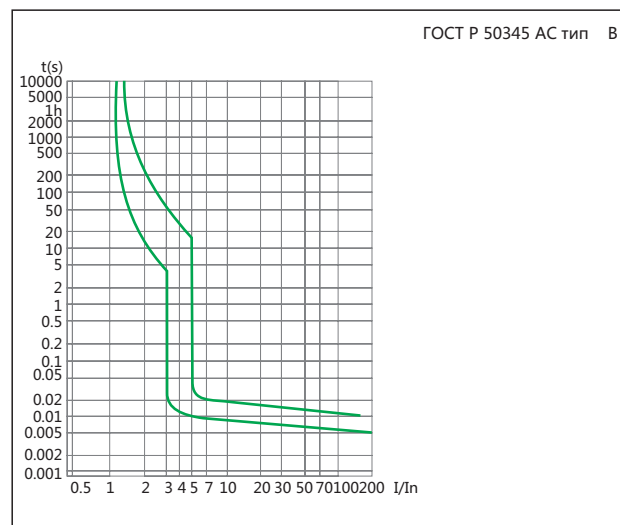

2.2 Основные характеристики

соответствие стандартам	ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-1)
номинальное напряжение изоляции U_i , В	300
номинальное напряжение U_e , В	230
номинальная частота, Гц	50/60
номинальный ток I_n , А	1- 40
характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя	B, C
номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) U_{imp} , кВ	4
номинальная отключающая способность, кА	4.5
электрическая износостойкость	4 000
механическая износостойкость	20 000
степень защиты	IP20
категория загрязнения среды	2
рабочая температура, °C	-25... +40
температура хранения, °C	-25... +70

2.3 Присоединение

сечение зажимов для медного кабеля	1-16 мм ²
	AWG 18-5
сечение верхних/нижних зажимов для шины	1-10 мм ²
	AWG 18-8
момент затяжки зажимов	2 Н.м
	18 In-lbs.


2.4 Температурная зависимость

Зависимость номинального тока выключателей от температуры окружающей среды.

Контрольная температура калибровки тепловых расцепителей 30°C

Температура	-10°C	0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	55°C	60°C
Коэффициент температурной компенсации	1.20	1.15	1.10	1.05	1.00	0.95	0.90	0.875	0.85

3. Габаритные и установочные размеры в мм

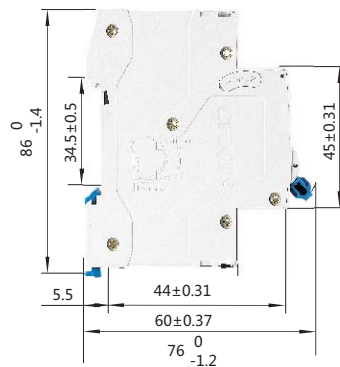

4. Данные для выбора и заказа

Автоматический выключатель NBH8-40, характеристика В

	Номинальный ток I_n	Типовое обозначение	Артикул
 <p>1P+N</p>	1 A	NBH8-40 1P+N B1	190219
	2 A	NBH8-40 1P+N B2	190220
	3 A	NBH8-40 1P+N B3	190221
	4 A	NBH8-40 1P+N B4	190222
	6 A	NBH8-40 1P+N B6	190223
	10 A	NBH8-40 1P+N B10	190224
	16 A	NBH8-40 1P+N B16	190225
	20 A	NBH8-40 1P+N B20	190226
	25 A	NBH8-40 1P+N B25	190227
	32 A	NBH8-40 1P+N B32	190228
	40 A	NBH8-40 1P+N B40	190229

Автоматический выключатель NBH8-40, характеристика С

	Номинальный ток I_n	Типовое обозначение	Артикул
 <p>1P+N</p>	1 A	NBH8-40 1P+N C1	190230
	2 A	NBH8-40 1P+N C2	190231
	3 A	NBH8-40 1P+N C3	190232
	4 A	NBH8-40 1P+N C4	190233
	6 A	NBH8-40 1P+N C6	190234
	10 A	NBH8-40 1P+N C10	190235
	16 A	NBH8-40 1P+N C16	190236
	20 A	NBH8-40 1P+N C20	190237
	25 A	NBH8-40 1P+N C25	190238
	32 A	NBH8-40 1P+N C32	190239
	40 A	NBH8-40 1P+N C40	190240



NB2LE

Автоматические выключатели дифференциального тока (электронные)

1. Описание

Автоматические выключатели дифференциального тока NB2LE для однофазных сетей в одном модульном исполнении (18мм) предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции и электроустановок, а также для защиты от перегрузки и короткого замыкания в сетях переменного тока напряжением 230В и частотой 50Гц.





2 Технические характеристики

Стандарт	ГОСТ Р 51327.1
Номинальный ток I_n , А	6, 10, 16, 20, 25
Характеристики срабатывания от сверхтоков	B, C
Число полюсов	1P + N
Тип защитной характеристики	AC
Номинальное рабочее напряжение, В	AC230/240
Номинальный отключающий дифференциальный ток $I_{\Delta n}$, А	0.03
Номинальный неотключающий дифференциальный ток $I_{\Delta n}$, А	0.015
Номинальная наибольшая коммутационная способность I_{cp} , А	4500
Номинальная наибольшая включающая и отключающая способность по дифференциальному току $I_{\Delta n}$, А	500
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее	2,000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее	2,000
Номинальное импульсное напряжение U_{imp} , В	6,000
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 25 до плюс 40
Степень защиты	IP20



3. Время отключения и несрабатывания для работы при наличии дифференциального тока

I_n (А)	$I_{\Delta n}$ (А)	Время отключения и несрабатывания для работы при наличии дифференциального тока, с				
		$I_{\Delta n}$	$2I_{\Delta n}$	$5I_{\Delta n}$	5A, 10A, 20A, 50A, 100A, 200A, 500A	$I_{\Delta t}$
6~25	0.03	0.1	0.05	0.04	0.04	0.04

4. Время-токовые характеристики отключения

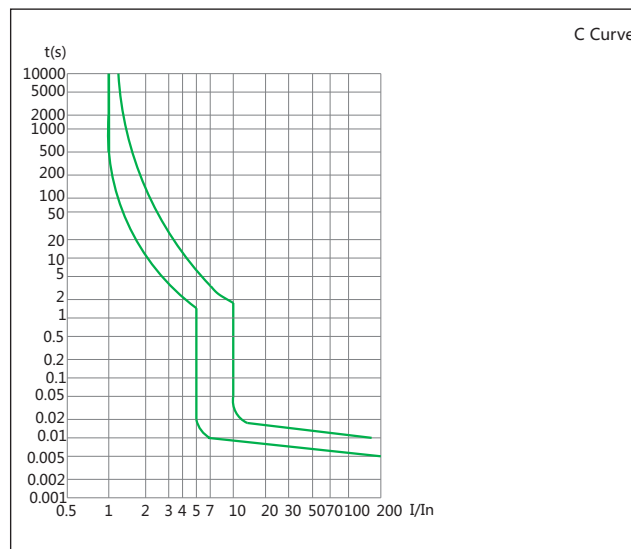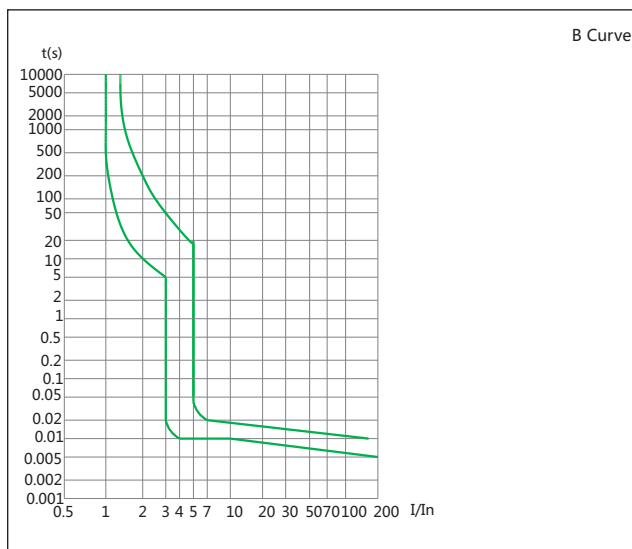

5. Габаритные и установочные размеры, мм

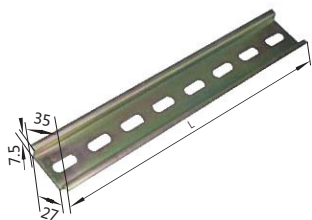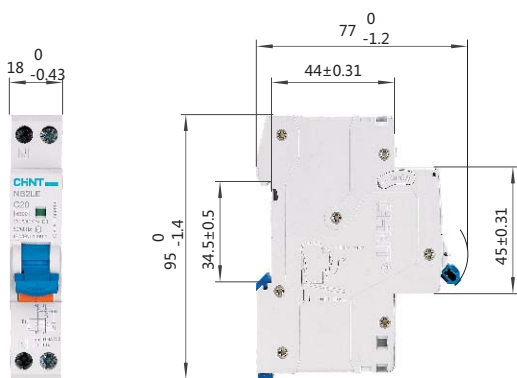

6. Информация для заказа

АВТОматы дифференциальные NB2LE

Характеристика С

	Номинальный ток I_n	Номинальный откл. дифф. ток $I_{\Delta n}$	Тип УЗО	Типовое обозначение	Артикул
 1P+N	6А	30МА		NB2LE 1P+N C6 30МА тип АС	689000
	10А	30МА		NB2LE 1P+N C10 30МА тип АС	689001
	16А	30МА	Тип АС	NB2LE 1P+N C16 30МА тип АС	689002
	20А	30МА		NB2LE 1P+N C20 30МА тип АС	689003
	25А	30МА		NB2LE 1P+N C25 30МА тип АС	689004
	6А	30МА		NB2LE 1P+N C6 30МА тип А	689005
	10А	30МА		NB2LE 1P+N C10 30МА тип А	689006
	16А	30МА	Тип А	NB2LE 1P+N C16 30МА тип А	689007
	20А	30МА		NB2LE 1P+N C20 30МА тип А	689008
	25А	30МА		NB2LE 1P+N C25 30МА тип А	689009



DZ47LE Автоматы дифференциальные (электронные)


1. Применение

1.1 Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, со встроенной защитой от сверхтоков, обеспечивают:

- в исполнениях с уставками срабатывания 30 и 100 мА защиту людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования;
- в исполнении с уставкой срабатывания 300 мА защиту от пожара из-за возгорания изоляции токоведущих частей;
- защиту от перегрузки и короткого замыкания.

2. Техническая информация

2.1 Характеристики

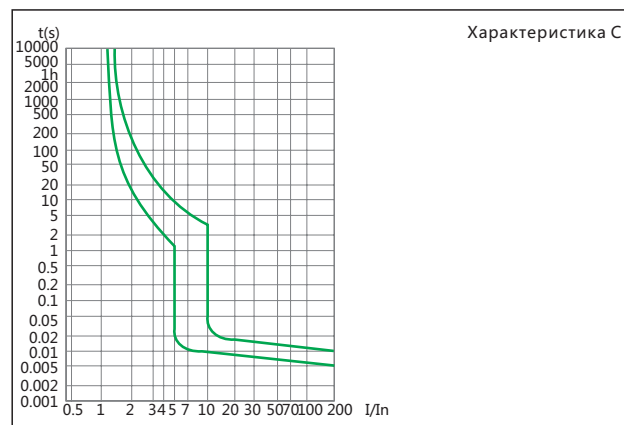

2.2 Основные технические данные

соответствие стандартам	ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1)
номинальное напряжение Ue, В	230/400
номинальная частота, Гц	50/60
номинальный ток In, А	6-40
количество полюсов	2, 4
тип (АС – пер. ток, А – пер. и пульс. пост ток)	АС
номинальный отключающий дифференциальный ток I ^{Δn} , А	0.03, 0.1, 0.3
номинальный дифференциальный ток отключения и включения I ^{Δm} , А	2 000
характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя	С
номинальная отключающая способность короткого замыкания I _{ср} , кА	6
время отключения менее I ^{Δn} , с	≤0.1
категория загрязнения среды	2
электрическая износостойкость	2 000
механическая износостойкость	2 000
степень защиты	IP20
рабочая температура, °С	-25...+40
температура хранения, °С	-25...+70

2.3 Присоединение

сечение зажимов для медного кабеля	1-25 мм ²
	AWG 18-3

3. Данные для выбора и заказа

Автоматы дифференциальные DZ47LE, тип АС

Характеристика С

	Номинальный ток In	Номинальный откл. дифф. ток I ^{Δn}	Типовое обозначение	Артикул
 2P	6 А	30 mA	DZ47LE-32 2P C6 30mA	199628
	10 А	30 mA	DZ47LE-32 2P C10 30mA	199629
	16 А	30 mA	DZ47LE-32 2P C16 30mA	199630
	20 А	30 mA	DZ47LE-32 2P C20 30mA	199631
	25 А	30 mA	DZ47LE-32 2P C25 30mA	199632
	32 А	30 mA	DZ47LE-32 2P C32 30mA	199633
	40 А	30 mA	DZ47LE-63 2P C40 30mA	199657
	10 А	100 mA	DZ47LE-32 2P C10 100mA	199681
	16 А	100 mA	DZ47LE-32 2P C16 100mA	199682
	20 А	100 mA	DZ47LE-32 2P C20 100mA	199683
	25 А	100 mA	DZ47LE-32 2P C25 100mA	199684
	32 А	100 mA	DZ47LE-32 2P C32 100mA	199685
	40 А	100 mA	DZ47LE-63 2P C40 100mA	199574
	25 А	300 mA	DZ47LE-32 2P C25 300mA	199566
	32 А	300 mA	DZ47LE-32 2P C32 300mA	199567
	40 А	300 mA	DZ47LE-63 2P C40 300mA	199572


	Номинальный ток I_n	Номинальный откл. диф. ток $I_{\Delta n}$	Типовое обозначение	Артикул
 <p>4P</p>	10 A	30 mA	DZ47LE-32 4P C10 30mA	199640
	16 A	30 mA	DZ47LE-32 4P C16 30mA	199641
	20 A	30 mA	DZ47LE-32 4P C20 30mA	199642
	25 A	30 mA	DZ47LE-32 4P C25 30mA	199643
	32 A	30 mA	DZ47LE-32 4P C32 30mA	199644
	40 A	30 mA	DZ47LE-63 4P C40 30mA	199659
	16 A	100 mA	DZ47LE-32 4P C16 100mA	199689
	20 A	100 mA	DZ47LE-32 4P C20 100mA	199691
	25 A	100 mA	DZ47LE-32 4P C25 100mA	199694
	32 A	100 mA	DZ47LE-32 4P C32 100mA	199555
	40 A	100 mA	DZ47LE-63 4P C40 100mA	199556
	16 A	300 mA	DZ47LE-32 4P C16 300mA	199690
	20 A	300 mA	DZ47LE-32 4P C20 300mA	199692
	25 A	300 mA	DZ47LE-32 4P C25 300mA	199693
	32 A	300 mA	DZ47LE-32 4P C32 300mA	199609
	40 A	300 mA	DZ47LE-63 4P C40 300mA	199620

4. Температурная зависимость

Зависимость номинального тока выключателей от температуры окружающей среды.
Контрольная температура калибровки тепловых расцепителей 30°C

Температура	-15°C	5°C	0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	55°C
Коэффициент температурной компенсации	1.19	1.15	1.13	1.06	1.05	1.00	0.96	0.89

5. Габаритные и установочные размеры в мм

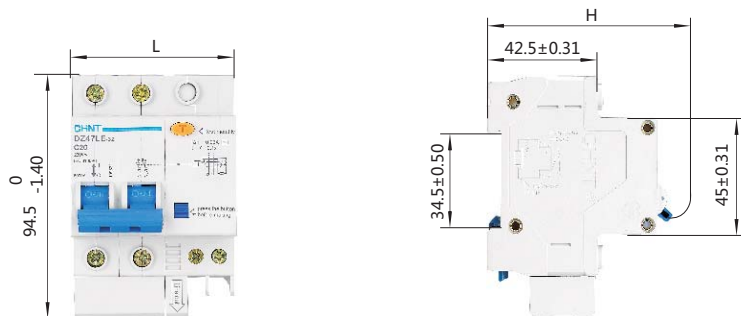

Исполнение	L(мм)		H(мм)
	1A-32A	40A	
2P	63 ⁰ _{-0.74}	72 ⁰ _{-0.74}	77.8 ⁰ _{-1.20}
4P	117 ⁰ _{-1.60}	135 ⁰ _{-1.60}	77.8 ⁰ _{-1.20}



Преимущества изделия

1. Отключающая способность до 10 кА
2. Электромеханический дифференциальный блок
3. Исполнение 1P+N, 2-3-4P
4. Тип AC(A)
5. Широкий выбор аксессуаров

NB1L Автоматы дифференциальные (электромеханические)

1. Применение

1.1 Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, со встроенной защитой от сверхтоков, обеспечивают:

- в исполнениях с уставками срабатывания 30 и 100 мА защиту людей от поражения электрическим током при прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования;
- в исполнении с уставкой срабатывания 300 мА защиту от пожара из-за возгорания изоляции токоведущих частей;
- защиту от перегрузки и короткого замыкания.

1.2 Выбор класса

АС – защита только от синусоидальных переменных токов утечки

A – как от синусоидальных, так и от пульсирующих постоянных токов утечки.

Кривая В 3-5 I_n



Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита протяженных кабелей систем электроснабжения со системами заземления TN и IT.

Кривая С 5-10 I_n

Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным током.

2. Техническая информация

2.1 Характеристики

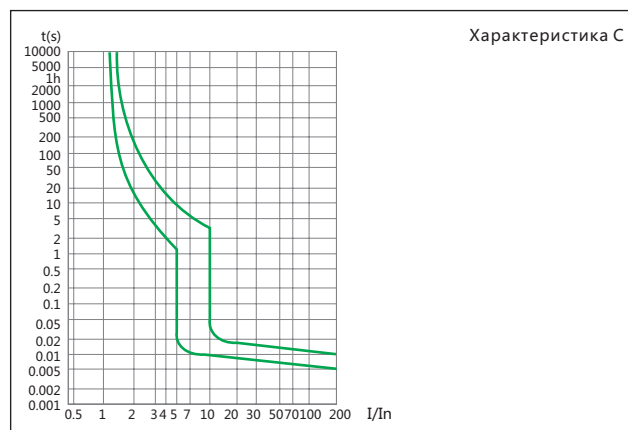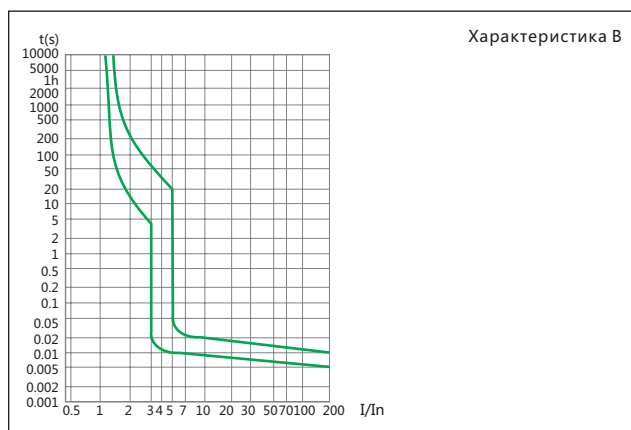

2.2 Технические данные

соответствие стандартам	ГОСТ Р 51327.1 (МЭК 61009-1)
номинальное напряжение изоляции U_i , В	500
номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) U_{imp} , кВ	6
номинальное напряжение U_e , В	230/400
номинальная частота, Гц	50/60
номинальный ток I_n , А	6-63
количество полюсов	1P+N, 2, 3, 4
тип (АС – пер. ток, А – пер. и пульс. пост ток)	АС, А
номинальный отключающий дифференциальный ток $I_{\Delta n}$, А	0.03, 0.1, 0.3
номинальный дифференциальный ток отключения и включения $I_{\Delta m}$, А	500($I_n \leq 40A$) 630($I_n > 40A$)
номинальная отключающая способность короткого замыкания I_{cp} , кА	6 / 10
характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя	В, С
время отключения менее $I_{\Delta n}$, с	≤ 0.1
категория загрязнения среды	2
электрическая износостойкость	2 000
механическая износостойкость	2 000
индикатор дифференциального тока	да
степень защиты	IP20
рабочая температура, °C	-25...+40
температура хранения, °C	-25...+70



Присоединение

сечение зажимов для медного кабеля	1-25 мм ²
	AWG 18-3
сечение верхних/нижних зажимов для шины	10 мм ²
	AWG 18-8
момент затяжки зажимов	2 Н·м
	18 In-lbs.

3. Данные для выбора и заказа




Автоматы дифференциальные NB1L ,тип АС

Характеристика В

	Номинальный ток I_n	Номинальный откл. дифф. ток $I_{\Delta n}$	Типовое обозначение	Артикул
 <p>1P+N 36мм, $I_{cn}=10$ кА</p>	6 A	30 mA	NB1L 1P+N B6 30mA(36мм)	203096
	10 A	30 mA	NB1L 1P+N B10 30mA(36мм)	203097
	16 A	30 mA	NB1L 1P+N B16 30mA(36мм)	203099
	20 A	30 mA	NB1L 1P+N B20 30mA(36мм)	203100
	25 A	30 mA	NB1L 1P+N B25 30mA(36мм)	203101
	32 A	30 mA	NB1L 1P+N B32 30mA(36мм)	203102
	40 A	30 mA	NB1L 1P+N B40 30mA(36мм)	203103
	6 A	100 mA	NB1L 1P+N B6 100mA(36мм)	203112
	10 A	100 mA	NB1L 1P+N B10 100mA(36мм)	203113
	16 A	100 mA	NB1L 1P+N B16 100mA(36мм)	203115
	20 A	100 mA	NB1L 1P+N B20 100mA(36мм)	203116
	25 A	100 mA	NB1L 1P+N B25 100mA(36мм)	203117
	32 A	100 mA	NB1L 1P+N B32 100mA(36мм)	203118
	40 A	100 mA	NB1L 1P+N B40 100mA(36мм)	203119
	6 A	300 mA	NB1L 1P+N B6 300mA(36мм)	203128
	10 A	300 mA	NB1L 1P+N B10 300mA(36мм)	203129
	16 A	300 mA	NB1L 1P+N B16 300mA(36мм)	203131
	20 A	300 mA	NB1L 1P+N B20 300mA(36мм)	203132
	25 A	300 mA	NB1L 1P+N B25 300mA(36мм)	203133
	32 A	300 mA	NB1L 1P+N B32 300mA(36мм)	203134
40 A	300 mA	NB1L 1P+N B40 300mA(36мм)	203135	
 <p>2P 54мм, $I_{cn}=10$ кА</p>	6 A	30 mA	NB1L 2P B6 30mA(54мм)	205080
	10 A	30 mA	NB1L 2P B10 30mA(54мм)	205081
	16 A	30 mA	NB1L 2P B16 30mA(54мм)	205083
	20 A	30 mA	NB1L 2P B20 30mA(54мм)	205084
	25 A	30 mA	NB1L 2P B25 30mA(54мм)	2050851
	32 A	30 mA	NB1L 2P B32 30mA(54мм)	205086
	40 A	30 mA	NB1L 2P B40 30mA(54мм)	205087
	6 A	100 mA	NB1L 2P B6 100mA(54мм)	205016
	10 A	100 mA	NB1L 2P B10 100mA(54мм)	205017
	16 A	100 mA	NB1L 2P B16 100mA(54мм)	205019
	20 A	100 mA	NB1L 2P B20 100mA(54мм)	205020
	25 A	100 mA	NB1L 2P B25 100mA(54мм)	205021
	32 A	100 mA	NB1L 2P B32 100mA(54мм)	205022
	40 A	100 mA	NB1L 2P B40 100mA(54мм)	205023
	6 A	300 mA	NB1L 2P B6 300mA(54мм)	205032
	10 A	300 mA	NB1L 2P B10 300mA(54мм)	205033
	16 A	300 mA	NB1L 2P B16 300mA(54мм)	205035
	20 A	300 mA	NB1L 2P B20 300mA(54мм)	205036
	25 A	300 mA	NB1L 2P B25 300mA(54мм)	205037
	32 A	300 mA	NB1L 2P B32 300mA(54мм)	205038
40 A	300 mA	NB1L 2P B40 300mA(54мм)	205039	




Автоматы дифференциальные NB1L, тип AC

Характеристика C

	Номинальный ток I_n	Номинальный откл. диф. ток $I_{\Delta n}$	Типовое обозначение	Артикул	
 <p>1P+N 36мм, $I_{cn}=10$ кА</p>	6 A	30 mA	NB1L 1P+N C6 30mA(36мм)	203104	
	10 A	30 mA	NB1L 1P+N C10 30mA(36мм)	203105	
	16 A	30 mA	NB1L 1P+N C16 30mA(36мм)	203107	
	20 A	30 mA	NB1L 1P+N C20 30mA(36мм)	203108	
	25 A	30 mA	NB1L 1P+N C25 30mA(36мм)	203109	
	32 A	30 mA	NB1L 1P+N C32 30mA(36мм)	203110	
	40 A	30 mA	NB1L 1P+N C40 30mA(36мм)	203111	
	6 A	100 mA	NB1L 1P+N C6 100mA(36мм)	203120	
	10 A	100 mA	NB1L 1P+N C10 100mA(36мм)	203121	
	16 A	100 mA	NB1L 1P+N C16 100mA(36мм)	203123	
	20 A	100 mA	NB1L 1P+N C20 100mA(36мм)	203124	
	25 A	100 mA	NB1L 1P+N C25 100mA(36мм)	203125	
	32 A	100 mA	NB1L 1P+N C32 100mA(36мм)	203126	
	40 A	100 mA	NB1L 1P+N C40 100mA(36мм)	203127	
	6 A	300 mA	NB1L 1P+N C6 300mA(36мм)	203136	
	10 A	300 mA	NB1L 1P+N C10 300mA(36мм)	203137	
	16 A	300 mA	NB1L 1P+N C16 300mA(36мм)	203139	
	20 A	300 mA	NB1L 1P+N C20 300mA(36мм)	203140	
	 <p>2P 54мм, $I_{cn}=10$ кА</p>	6 A	30 mA	NB1L 2P C6 30mA(54мм)	205088
		10 A	30 mA	NB1L 2P C10 30mA(54мм)	205089
16 A		30 mA	NB1L 2P C16 30mA(54мм)	205091	
20 A		30 mA	NB1L 2P C20 30mA(54мм)	205092	
25 A		30 mA	NB1L 2P C25 30mA(54мм)	205093	
32 A		30 mA	NB1L 2P C32 30mA(54мм)	205094	
40 A		30 mA	NB1L 2P C40 30mA(54мм)	205095	
6 A		100 mA	NB1L 2P C6 100mA(54мм)	205056	
10 A		100 mA	NB1L 2P C10 100mA(54мм)	205057	
16 A		100 mA	NB1L 2P C16 100mA(54мм)	205059	
20 A		100 mA	NB1L 2P C20 100mA(54мм)	205060	
25 A		100 mA	NB1L 2P C25 100mA(54мм)	205061	
32 A		100 mA	NB1L 2P C32 100mA(54мм)	205062	
40 A		100 mA	NB1L 2P C40 100mA(54мм)	205063	
6 A		300 mA	NB1L 2P C6 300mA(54мм)	205072	
10 A		300 mA	NB1L 2P C10 300mA(54мм)	205073	
16 A		300 mA	NB1L 2P C16 300mA(54мм)	205075	
20 A		300 mA	NB1L 2P C20 300mA(54мм)	205076	
25 A		300 mA	NB1L 2P C25 300mA(54мм)	205077	
 <p>2P, $I_{cn}=6$ кА (NB1+Дифф. блок)</p>		1 A	30 mA	NB1L-40 2P C1 30mA	197971
	2 A	30 mA	NB1L-40 2P C2 30mA	197983	
	3 A	30 mA	NB1L-40 2P C3 30mA	197995	
	4 A	30 mA	NB1L-40 2P C4 30mA	198003	
	6 A	30 mA	NB1L-40 2P C6 30mA	198011	
	10 A	30 mA	NB1L-40 2P C10 30mA	197975	
	16 A	30 mA	NB1L-40 2P C16 30mA	197979	
	20 A	30 mA	NB1L-40 2P C20 30mA	197987	
	25 A	30 mA	NB1L-40 2P C25 30mA	197991	
	32 A	30 mA	NB1L-40 2P C32 30mA	197999	
	40 A	30 mA	NB1L-40 2P C40 30mA	198007	
	50 A	30 mA	NB1L-63 2P C50 30mA	198398	
	63 A	30 mA	NB1L-63 2P C63 30mA	198401	

Автоматы дифференциальные NB1L ,тип АС

Характеристика С

	Номинальный ток I_n	Номинальный откл. дифф. ток $I_{\Delta n}$	Типовое обозначение	Артикул
 <p>2P, $I_{сп}=6$ кА (NB1+Дифф. блок)</p>	6 A	100 mA	NB1L-40 2P C6 100mA	198008
	10 A	100 mA	NB1L-40 2P C10 100mA	197972
	16 A	100 mA	NB1L-40 2P C16 100mA	197976
	20 A	100 mA	NB1L-40 2P C20 100mA	197984
	25 A	100 mA	NB1L-40 2P C25 100mA	197988
	32 A	100 mA	NB1L-40 2P C32 100mA	197996
	40 A	100 mA	NB1L-40 2P C40 100mA	198004
	50 A	100 mA	NB1L-63 2P C50 100mA	198396
	63 A	100 mA	NB1L-63 2P C63 100mA	198399
	6 A	300 mA	NB1L-40 2P C6 300mA	198009
	10 A	300 mA	NB1L-40 2P C10 300mA	197973
	16 A	300 mA	NB1L-40 2P C16 300mA	197977
	20 A	300 mA	NB1L-40 2P C20 300mA	197985
	25 A	300 mA	NB1L-40 2P C25 300mA	197989
	32 A	300 mA	NB1L-40 2P C32 300mA	197997
	40 A	300 mA	NB1L-40 2P C40 300mA	198005
	50 A	300 mA	NB1L-63 2P C50 300mA	198397
	63 A	300 mA	NB1L-63 2P C63 300mA	198400
 <p>3P, $I_{сп}=6$ кА (NB1+Дифф. блок)</p>	6 A	30 mA	NB1L-40 3P C6 30mA	198055
	10 A	30 mA	NB1L-40 3P C10 30mA	198019
	16 A	30 mA	NB1L-40 3P C16 30mA	198023
	20 A	30 mA	NB1L-40 3P C20 30mA	198031
	25 A	30 mA	NB1L-40 3P C25 30mA	198035
	32 A	30 mA	NB1L-40 3P C32 30mA	198043
	40 A	30 mA	NB1L-40 3P C40 30mA	198051
	50 A	30 mA	NB1L-63 3P C50 30mA	198404
	63 A	30 mA	NB1L-63 3P C63 30mA	198407
	6 A	100 mA	NB1L-40 3P C6 100mA	198052
	10 A	100 mA	NB1L-40 3P C10 100mA	198016
	16 A	100 mA	NB1L-40 3P C16 100mA	198020
	20 A	100 mA	NB1L-40 3P C20 100mA	198028
	25 A	100 mA	NB1L-40 3P C25 100mA	198032
	32 A	100 mA	NB1L-40 3P C32 100mA	198040
	40 A	100 mA	NB1L-40 3P C40 100mA	198048
	50 A	100 mA	NB1L-63 3P C50 100mA	198402
	63 A	100 mA	NB1L-63 3P C63 100mA	198405
 <p>4P, $I_{сп}=6$ кА (NB1+Дифф. блок)</p>	6 A	30 mA	NB1L-40 4P C6 30mA	198143
	10 A	30 mA	NB1L-40 4P C10 30mA	198107
	16 A	30 mA	NB1L-40 4P C16 30mA	198111
	20 A	30 mA	NB1L-40 4P C20 30mA	198119
	25 A	30 mA	NB1L-40 4P C25 30mA	198123
	32 A	30 mA	NB1L-40 4P C32 30mA	198131
	40 A	30 mA	NB1L-40 4P C40 30mA	198139
	50 A	30 mA	NB1L-63 4P C50 30mA	198416
	63 A	30 mA	NB1L-63 4P C63 30mA	198419

Автоматы дифференциальные NB1L ,тип AC

Характеристика C

	Номинальный ток I_n	Номинальный откл. дифф. ток $I_{\Delta n}$	Типовое обозначение	Артикул
 <p>4P, $I_{cn}=6$ кА (NB1+Дифф. блок)</p>	6 A	100 mA	NB1L-40 4P C6 100mA	198140
	10 A	100 mA	NB1L-40 4P C10 100mA	198104
	16 A	100 mA	NB1L-40 4P C16 100mA	198108
	20 A	100 mA	NB1L-40 4P C20 100mA	198116
	25 A	100 mA	NB1L-40 4P C25 100mA	198120
	32 A	100 mA	NB1L-40 4P C32 100mA	198128
	40 A	100 mA	NB1L-40 4P C40 100mA	198136
	50 A	100 mA	NB1L-63 4P C50 100mA	198414
	63 A	100 mA	NB1L-63 4P C63 100mA	198417
	6 A	300 mA	NB1L-40 4P C6 300mA	198141
	10 A	300 mA	NB1L-40 4P C10 300mA	198105
	16 A	300 mA	NB1L-40 4P C16 300mA	198109
	20 A	300 mA	NB1L-40 4P C20 300mA	198117
	25 A	300 mA	NB1L-40 4P C25 300mA	198121
	32 A	300 mA	NB1L-40 4P C32 300mA	198129
	40 A	300 mA	NB1L-40 4P C40 300mA	198137
	50 A	300 mA	NB1L-63 4P C50 300mA	198415
	63 A	300 mA	NB1L-63 4P C63 300mA	198418






Автоматы дифференциальные NB1L ,тип A

Характеристика B

	Номинальный ток I_n	Номинальный откл. дифф. ток $I_{\Delta n}$	Типовое обозначение	Артикул
 <p>1P+N 36mm, $I_{cn}=6$ кА</p>	6 A	30 mA	NB1L 1P+N B6 30mA типA(36мм)	203004
	10 A	30 mA	NB1L 1P+N B10 30mA типA(36мм)	203005
	16 A	30 mA	NB1L 1P+N B16 30mA типA(36мм)	203007
	20 A	30 mA	NB1L 1P+N B20 30mA типA(36мм)	203008
	25 A	30 mA	NB1L 1P+N B25 30mA типA(36мм)	203009
 <p>2P 54mm, $I_{cn}=6$ кА</p>	6 A	30 mA	NB1L 2P B6 30mA типA(54мм)	205000
	10 A	30 mA	NB1L 2P B10 30mA типA(54мм)	205001
	16 A	30 mA	NB1L 2P B16 30mA типA(54мм)	205003
	20 A	30 mA	NB1L 2P B20 30mA типA(54мм)	205004
	25 A	30 mA	NB1L 2P B25 30mA типA(54мм)	205005
	32 A	30 mA	NB1L 2P B32 30mA типA(54мм)	205006
	40 A	30 mA	NB1L 2P B40 30mA типA(54мм)	205007
	16 A	100 mA	NB1L 2P B16 100mA типA(54мм)	205019
	20 A	100 mA	NB1L 2P B20 100mA типA(54мм)	205020
	25 A	100 mA	NB1L 2P B25 100mA типA(54мм)	205021
	32 A	100 mA	NB1L 2P B32 100mA типA(54мм)	205022
	40 A	100 mA	NB1L 2P B40 100mA типA(54мм)	205023
	16 A	300 mA	NB1L 2P B16 300mA типA(54мм)	205035
	20 A	300 mA	NB1L 2P B20 300mA типA(54мм)	205036
	25 A	300 mA	NB1L 2P B25 300mA типA(54мм)	205037
	32 A	300 mA	NB1L 2P B32 300mA типA(54мм)	205038
	40 A	300 mA	NB1L 2P B40 300mA типA(54мм)	205039

Автоматы дифференциальные NB1L ,тип А

Характеристика С

	Номинальный ток I _n	Номинальный откл. дифф. ток I _{Δn}	Типовое обозначение	Артикул
 <p>1P+N 36mm, I_{cn}=6 кА</p>	6 А	30 мА	NB1L 1P+N C6 30mA типА(36мм)	203016
	10 А	30 мА	NB1L 1P+N C10 30mA типА(36мм)	203017
	16 А	30 мА	NB1L 1P+N C16 30mA типА(36мм)	203019
	20 А	30 мА	NB1L 1P+N C20 30mA типА(36мм)	203020
	25 А	30 мА	NB1L 1P+N C25 30mA типА(36мм)	203021
 <p>2P 54mm, I_{cn}=10 кА</p>	6 А	30 мА	NB1L 2P C6 30mA типА(54мм)	205008
	10 А	30 мА	NB1L 2P C10 30mA типА(54мм)	205009
	16 А	30 мА	NB1L 2P C16 30mA типА(54мм)	205011
	20 А	30 мА	NB1L 2P C20 30mA типА(54мм)	205012
	25 А	30 мА	NB1L 2P C25 30mA типА(54мм)	205013
	32 А	30 мА	NB1L 2P C32 30mA типА(54мм)	205014
	40 А	30 мА	NB1L 2P C40 30mA типА(54мм)	205015
	16 А	100 мА	NB1L 2P C16 100mA типА(54мм)	205027
	20 А	100 мА	NB1L 2P C20 100mA типА(54мм)	205028
	25 А	100 мА	NB1L 2P C25 100mA типА(54мм)	205029
	32 А	100 мА	NB1L 2P C32 100mA типА(54мм)	205030
	40 А	100 мА	NB1L 2P C40 100mA типА(54мм)	205031
	16 А	300 мА	NB1L 2P C16 300mA типА(54мм)	205043
	20 А	300 мА	NB1L 2P C20 300mA типА(54мм)	205044
25 А	300 мА	NB1L 2P C25 300mA типА(54мм)	205045	
32 А	300 мА	NB1L 2P C32 300mA типА(54мм)	205046	
40 А	300 мА	NB1L 2P C40 300mA типА(54мм)	205047	
 <p>2P , I_{cn}=6 кА (NB1+Дифф. блок)</p>	6 А	30 мА	NB1L-40 2P C6 30mA типА	198010
	10 А	30 мА	NB1L-40 2P C10 30mA типА	197974
	16 А	30 мА	NB1L-40 2P C16 30mA типА	197978
	20 А	30 мА	NB1L-40 2P C20 30mA типА	197986
	25 А	30 мА	NB1L-40 2P C25 30mA типА	197990
	32 А	30 мА	NB1L-40 2P C32 30mA типА	197998
	40 А	30 мА	NB1L-40 2P C40 30mA типА	198006
 <p>3P , I_{cn}=6 кА (NB1+Дифф. блок)</p>	6 А	30 мА	NB1L-40 3P C6 30mA типА	198054
	10 А	30 мА	NB1L-40 3P C10 30mA типА	198018
	16 А	30 мА	NB1L-40 3P C16 30mA типА	198022
	20 А	30 мА	NB1L-40 3P C20 30mA типА	198030
	25 А	30 мА	NB1L-40 3P C25 30mA типА	198034
	32 А	30 мА	NB1L-40 3P C32 30mA типА	198042
	40 А	30 мА	NB1L-40 3P C40 30mA типА	198050
 <p>4P , I_{cn}=6 кА (NB1+Дифф. блок)</p>	6 А	30 мА	NB1L-40 4P C6 30mA типА	198142
	10 А	30 мА	NB1L-40 4P C10 30mA типА	198106
	16 А	30 мА	NB1L-40 4P C16 30mA типА	198110
	20 А	30 мА	NB1L-40 4P C20 30mA типА	198118
	25 А	30 мА	NB1L-40 4P C25 30mA типА	198122
	32 А	30 мА	NB1L-40 4P C32 30mA типА	198130
	40 А	30 мА	NB1L-40 4P C40 30mA типА	198138


4. Температурная зависимость

Зависимость номинального тока выключателей от температуры окружающей среды.
Контрольная температура калибровки тепловых расцепителей 30°C


Температура	-10°C	0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C
Коэффициент температурной компенсации	1.20	1.15	1.10	1.05	1.00	0.95	0.90	0.85

5. Габаритные и установочные размеры в мм

5.1 Комбинированный NB1L

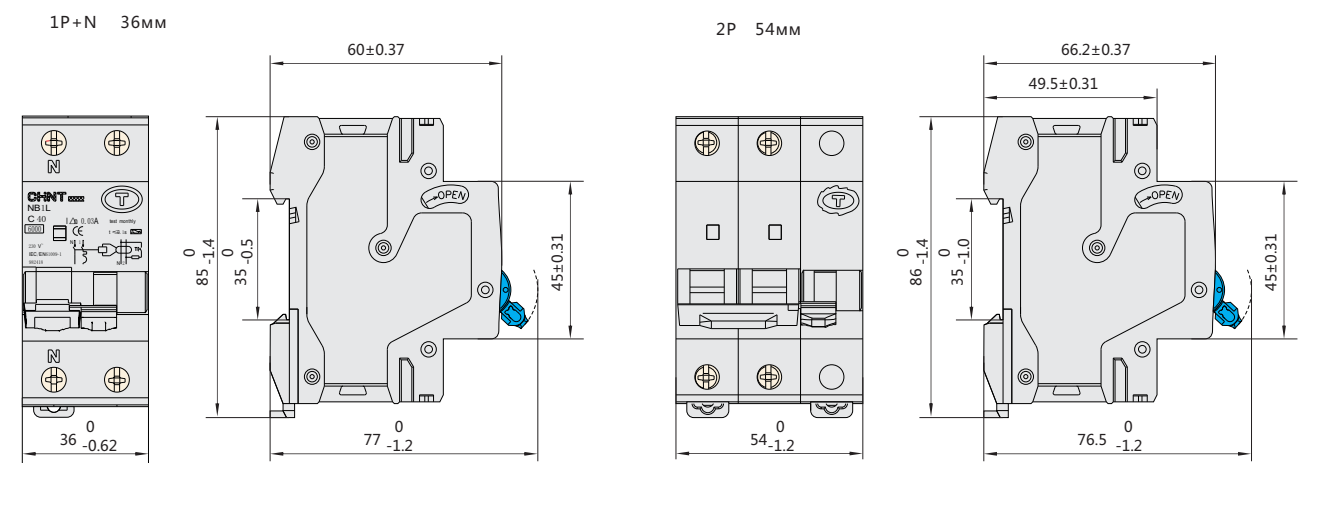

5.2 NB1 + Дифф. блок = NB1L-40,63

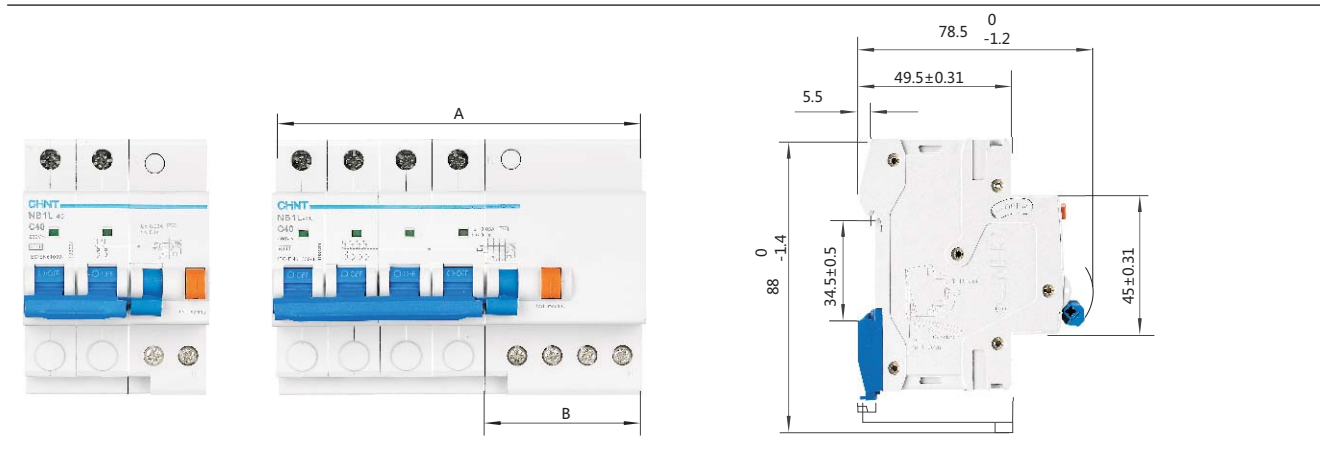

Исполнение	Габаритные и установочные размеры, мм	
	1~40А	50~63А
	А(мм)	
2P	63 ⁰ _{-0.74}	72 ⁰ _{-0.74}
3P	108 ⁰ _{-1.4}	117 ⁰ _{-1.4}
4P	126 ⁰ _{-1.6}	135 ⁰ _{-1.6}
	В(мм)	
2P	27 ⁰ _{-0.52}	36 ⁰ _{-0.62}
3P	54 ⁰ _{-1.20}	63 ⁰ _{-1.2}
4P	54 ⁰ _{-1.20}	63 ⁰ _{-1.2}



Автоматические выключатели дифференциального тока NB310L

1. Описание

Автоматические выключатели дифференциального тока NB310L предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания в сетях переменного тока напряжением 400В и частотой 50Гц.

Преимущества изделия



1. Электромеханический дифференциальный блок
2. Для исполнения 3P+N ширина модуля 72мм
3. Характеристики В, С
4. Тип защитной характеристики АС, А



2. Технические характеристики

Номинальный ток I_n , А	6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40
Характеристики срабатывания от сверхтоков	В, С
Число полюсов	3P + N
Тип защитной характеристики	АС, А
Номинальное рабочее напряжение, В	Ac400
Номинальный отключающий дифференциальный ток $I_{\Delta n}$, А	0.03
Номинальный неотключающий дифференциальный ток $I'_{\Delta n}$, А	0.015
Номинальная наибольшая коммутационная способность I_{cp} , А	6000
Номинальная наибольшая включающая и отключающая способность по дифференциальному току $I_{\Delta n}$, А	3000
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее	2,000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее	10,000
Номинальное импульсное напряжение U_{imp} , В	4,000
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 25 до плюс 40
Температура хранения, °С	от минус 25 до плюс 70
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP20


2. Время-токовые характеристики отключения

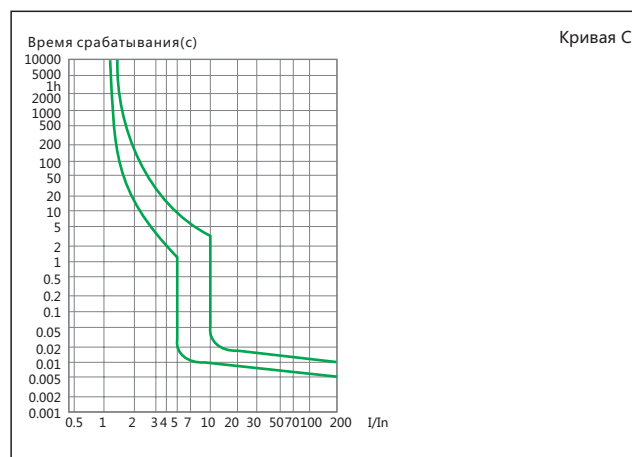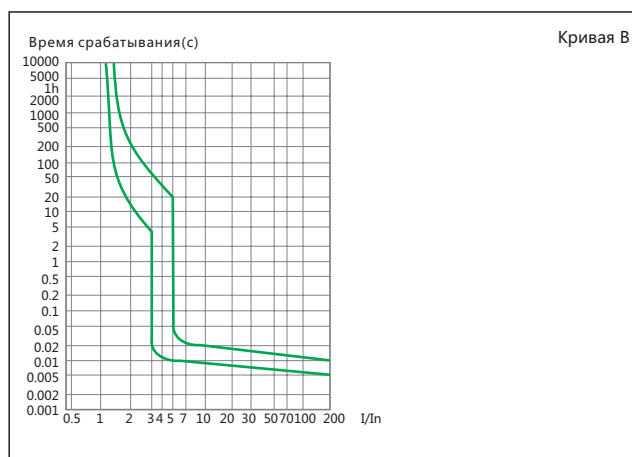

Зависимость номинального рабочего тока выключателей от температуры окружающего воздуха

Температура	-10°C	0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C
Температурный коэффициент	1.20	1.15	1.10	1.05	1.00	0.95	0.90	0.85

3. Габаритные и установочные размеры, мм

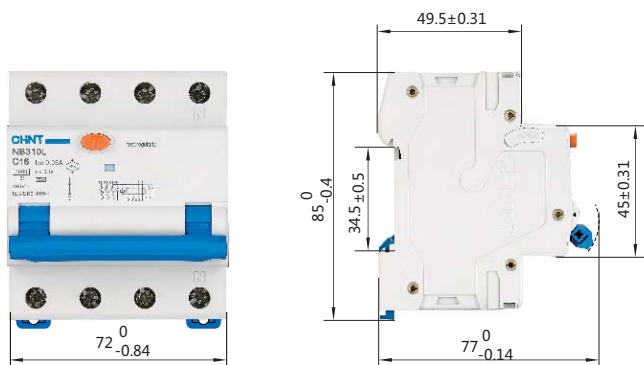

4. Информация для заказа

Автоматические выключатели дифференциального тока NB310L Характеристика С

	Номинальный ток I _n	Номинальный откл. дифф. ток I _{Δn}	Тип УЗО	Типовое обозначение	Артикул
 3P+N	10	30 mA	Тип АС	NB310L 3P+N C10 30МА Тип АС	660071
	13	30 mA		NB310L 3P+N C13 30МА Тип АС	660072
	16	30 mA		NB310L 3P+N C16 30МА Тип АС	660073
	20	30 mA		NB310L 3P+N C20 30МА Тип АС	660074
	25	30 mA		NB310L 3P+N C25 30МА Тип АС	660075
	32	30 mA		NB310L 3P+N C32 30МА Тип АС	660076
	40	100 mA		NB310L 3P+N C40 30МА Тип АС	660077
	6	30 mA		NB310L 3P+N C6 30МА Тип А	660048
	10	30 mA	Тип А	NB310L 3P+N C10 30МА Тип А	660049
	13	30 mA		NB310L 3P+N C13 30МА Тип А	660050
	16	30 mA		NB310L 3P+N C16 30МА Тип А	660051
	20	30 mA		NB310L 3P+N C20 30МА Тип А	660052
	25	30 mA		NB310L 3P+N C25 30МА Тип А	660053
	32	30 mA		NB310L 3P+N C32 30МА Тип А	660054
	40	30 mA		NB310L 3P+N C40 30МА Тип А	660055



NBH8LE Автоматы дифференциальные (электронные)

1. Применение

Выключатели дифференциальные NBH8LE предназначены для защиты людей от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования. Выключатели обладают высоким быстродействием, надежны и долговечны.



2. Технические характеристики

2.1 Технические данные

номинальное напряжение изоляции U_i , В	300
номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) U_{imp} , кВ	4
номинальное напряжение U_e , В	230
номинальная частота, Гц	50/60
номинальный ток I_n , А	1-40
количество полюсов	1P+N
тип (АС – пер. ток, А – пер. и пульс. пост ток)	АС
номинальный отключающий дифференциальный ток $I_{\Delta n}$, А	0.03
номинальный дифференциальный ток отключения и включения $I_{\Delta m}$, А	500
номинальная отключающая способность короткого замыкания I_{cp} , кА	4.5
характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя	C
время отключения менее $I_{\Delta n}$, с	≤ 0.1
категория загрязнения среды	2
электрическая износостойкость	4 000
механическая износостойкость	20 000
индикатор дифференциального тока	да
степень защиты	IP20
рабочая температура, °C	-25...+40
температура хранения, °C	-25...+70

2.2 Присоединение

сечение зажимов для медного кабеля	1-16 мм ²
	AWG 18-5
сечение верхних/нижних зажимов для шины	1-10 мм ²
	AWG 18-8
момент затяжки зажимов	2 Н·м
	11 In·lbs.


3. Данные для выбора и заказа

Автоматы дифференциальные NBH8LE ,тип AC

Характеристика C

	Номинальный ток I_n	Номинальный откл. дифф. ток $I_{\Delta n}$, mA	Типовое обозначение	Артикул
 1P+N	6 A	30	NBH8LE-40 1P+N C6 30mA	206060
	10 A	30	NBH8LE-40 1P+N C10 30mA	206061
	16 A	30	NBH8LE-40 1P+N C16 30mA	206062
	20 A	30	NBH8LE-40 1P+N C20 30mA	206063
	25 A	30	NBH8LE-40 1P+N C25 30mA	206064
	32 A	30	NBH8LE-40 1P+N C32 30mA	206065
	40 A	30	NBH8LE-40 1P+N C40 30mA	206066

4. Характеристики

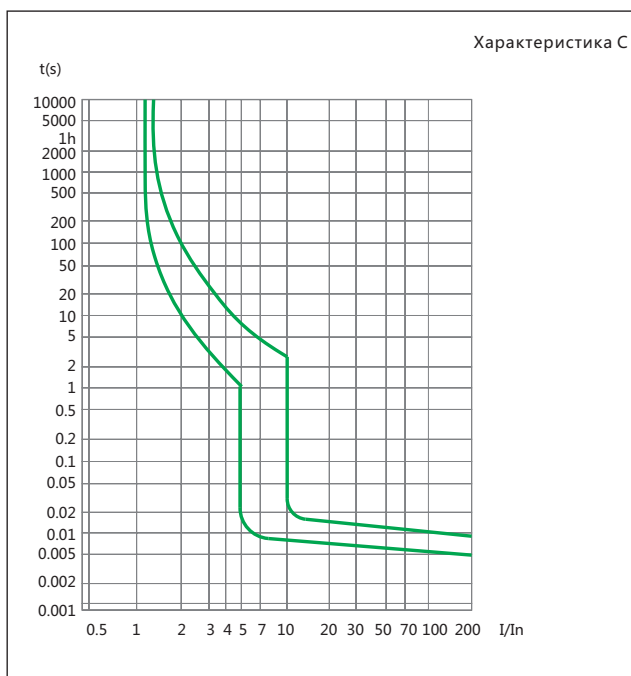


5. Температурная зависимость

Зависимость номинального тока выключателей от температуры окружающей среды.

Контрольная температура калибровки тепловых расцепителей 30°C

Температура	-10°C	0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C
Коэффициент температурной компенсации	1.20	1.15	1.10	1.05	1.00	0.95	0.90	0.85

6. Габаритные и установочные размеры (мм)





NL1 Устройство защитного отключения

1. Применение

1.1 Выключатели дифференциальные NL1 предназначены для защиты людей от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования. Выключатели обладают высоким быстродействием, надежны и долговечны.

1.2 Выбор класса

АС – защита только от синусоидальных переменных токов утечки

A – как от синусоидальных, так и от пульсирующих постоянных токов утечки.

Выбор тока утечки

30mA – применяются для защиты человека от поражения электрическим током в самых распространенных случаях – защита розеточных групп и общих цепей небольшой протяженности (сравнимых с квартирной или офисной проводкой).

100mA – применяются, в основном, для защиты от утечки тока в цепях большей для несколько сегментов и защиты каждого из них отдельным устройством.

300mA – служат только для защиты от возникновения пожаров, поэтому иногда называются «противопожарным».

Время отключения

мгновенное отключение

Отключение с выдержкой^G

Отключение «селективный» типа^S



2. Технические информации


2.1 Основные технические данные

соответствие стандартам	ГОСТ Р 51326.1 (МЭК 61008-1)
номинальное напряжение изоляции U_i , В	500
номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) U_{imp} , кВ	6
номинальное напряжение U_e , В	230/400
номинальная частота, Гц	50/60
номинальный ток I_n , А	25-100
количество полюсов	2, 4
тип (АС – пер. ток, А – пер. и пульс. пост ток)	АС, А, АС-G, А-G, АС-S
номинальный отключающий дифференциальный ток $I_{\Delta n}$, А	0.03, 0.1, 0.3
номинальный дифференциальный ток отключения и включения $I_{\Delta n}$, А	500 ($I_n=25A/40A$), 1000 ($I_n=80A/100A$)
короткого замыкания $I_{nc}=I_{\Delta c}$, кА	6(NL1-63) / 10(NL1-100)
время отключения $I_{\Delta n}$, мс	10~300(G тип) 150~500(S тип)
категория загрязнения среды	2
электрическая износостойкость	2 000
механическая износостойкость	2 000
индикатор дифференциального тока	да
степень защиты	IP20
рабочая температура, °C	-25...+40
температура хранения, °C	-25...+70

2.2 Присоединение



сечение зажимов для медного кабеля	1-25 мм ² (25A-63A)/1-35 мм ² (80A, 100A)
	AWG 18-3/18-2
сечение верхних/нижних зажимов для шины	10/16 мм ²
	AWG 18-8/18-5
момент затяжки зажимов	2.5 Н·м
	22 In-lbs.

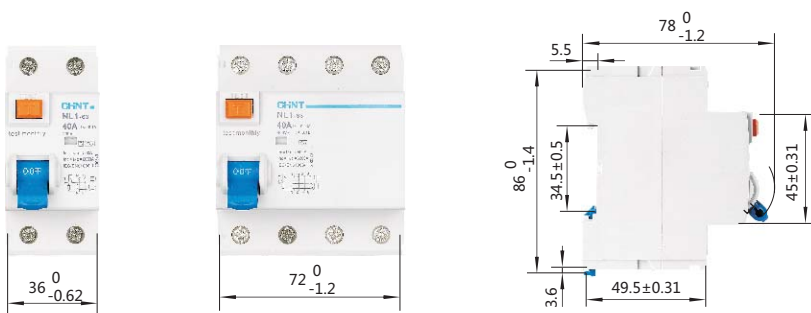3. Габаритные и установочные размеры в мм



4. Данные для выбора и заказа

Выключатели дифференциальные NL1, тип AC

	Номинальный ток I _n	Номинальный откл. дифф. ток I _{Δn}	Типовое обозначение	Артикул
 2P	16 A	10 mA	NL1-63 2P 16A 10mA тип AC	200823
	25 A	30 mA	NL1-63 2P 25A 30mA тип AC	200212
	40 A	30 mA	NL1-63 2P 40A 30mA тип AC	200213
	63 A	30 mA	NL1-63 2P 63A 30mA тип AC	200214
	80 A	30 mA	NL1-100 2P 80A 30mA тип AC	200277
	100 A	30 mA	NL1-100 2P 100A 30mA тип AC	200278
	25 A	100 mA	NL1-63 2P 25A 100mA тип AC	200215
	40 A	100 mA	NL1-63 2P 40A 100mA тип AC	200216
	63 A	100 mA	NL1-63 2P 63A 100mA тип AC	200217
	80 A	100 mA	NL1-100 2P 80A 100mA тип AC	200279
	100 A	100 mA	NL1-100 2P 100A 100mA тип AC	200280
	25 A	300 mA	NL1-63 2P 25A 300mA тип AC	200218
	40 A	300 mA	NL1-63 2P 40A 300mA тип AC	200219
	63 A	300 mA	NL1-63 2P 63A 300mA тип AC	200220
	80 A	300 mA	NL1-100 2P 80A 300mA тип AC	200281
100 A	300 mA	NL1-100 2P 100A 300mA тип AC	200282	
 4P	25 A	30 mA	NL1-63 4P 25A 30mA тип AC	200223
	40 A	30 mA	NL1-63 4P 40A 30mA тип AC	200224
	63 A	30 mA	NL1-63 4P 63A 30mA тип AC	200225
	25 A	100 mA	NL1-63 4P 25A 100mA тип AC	200226
	40 A	100 mA	NL1-63 4P 40A 100mA тип AC	200227
	63 A	100 mA	NL1-63 4P 63A 100mA тип AC	200228
	25 A	300 mA	NL1-63 4P 25A 300mA тип AC	200229
	40 A	300 mA	NL1-63 4P 40A 300mA тип AC	200230
	63 A	300 mA	NL1-63 4P 63A 300mA тип AC	200231

Выключатели дифференциальные NL1 ,тип А

	Номинальный ток I_n	Номинальный откл. дифф. ток $I_{\Delta n}$	Типовое обозначение	Артикул
 2P	16 A	10 mA	NL1-63 2P 16A 10mA тип А	200824
	25 A	30 mA	NL1-63 2P 25A 30mA тип А	200584
	40 A	30 mA	NL1-63 2P 40A 30mA тип А	200362
	63 A	30 mA	NL1-63 2P 63A 30mA тип А	200363
 4P	25 A	30 mA	NL1-63 4P 25A 30mA тип А	200368
	40 A	30 mA	NL1-63 4P 40A 30mA тип А	200364
	63 A	30 mA	NL1-63 4P 63A 30mA тип А	200365

Выключатели дифференциальные NL1 ,тип AC-S

	Номинальный ток I_n	Номинальный откл. дифф. ток $I_{\Delta n}$	Типовое обозначение	Артикул
 2P	63 A	100 mA	NL1-100 2P 63A 100mA тип AC-S	200420
	80 A	100 mA	NL1-100 2P 80A 100mA тип AC-S	200421
	100 A	100 mA	NL1-100 2P 100A 100mA тип AC-S	200422
	63 A	300 mA	NL1-100 2P 63A 300mA тип AC-S	200426
	80 A	300 mA	NL1-100 2P 80A 300mA тип AC-S	200427
	100 A	300 mA	NL1-100 2P 100A 300mA тип AC-S	200428
 4P	63 A	100 mA	NL1-100 4P 63A 100mA тип AC-S	200429
	80 A	100 mA	NL1-100 4P 80A 100mA тип AC-S	200430
	100 A	100 mA	NL1-100 4P 100A 100mA тип AC-S	200431
	63 A	300 mA	NL1-100 4P 63A 300mA тип AC-S	200423
	80 A	300 mA	NL1-100 4P 80A 300mA тип AC-S	200424
	100 A	300 mA	NL1-100 4P 100A 300mA тип AC-S	200425




XF9 Вспомогательный контакт (для NB1, NBH8, NB1L)

1. Применение

XF9 служат для получения информации о состоянии контакта выключателей автоматических и дифференциальных автоматов (NB1, NBH8, NB1L, NBH8LE). Изделия стыкуют с левой стороны с выключателем.

2. Габаритные и установочные размеры в мм

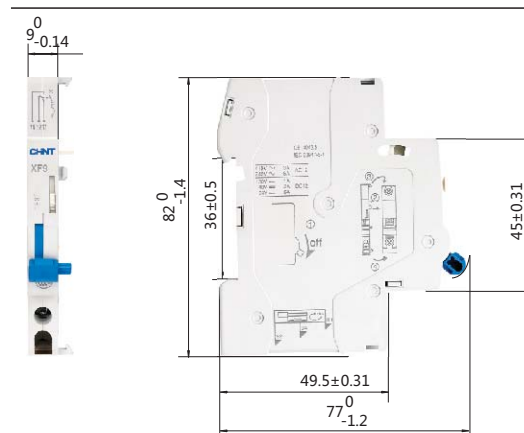

3. Технические данные

3.1 Основные характеристики

соответствие стандартам	ГОСТ Р 50030.5.1(МЭК 60947-5-1)
рабочий ток	3А/AC415В 50/60Гц,6А/AC240В 50/60Гц 1А/DC 130В
количество контактов	1НО+1НЗ
номинальное напряжение изоляции U_i , В	500
номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) $U_{имп}$, кВ	4
электрическая износостойкость	6 050
механическая износостойкость	10 000
степень защиты	IP20
категория загрязнения среды	2
рабочая температура, °С	-25... +40
температура хранения, °С	-25... +70

3.2 Присоединение

сечение зажимов для медного кабеля	1-2.5 мм ²
	AWG 18-14
момент затяжки зажимов	0.8 Н.м
	7 In-lbs.

4. Данные для заказа

Тип	Артикул
XF9	184994




XF9J Сигнальный вспомогательный контакт(для NB1, NBH8, NB1L)

1. Описание применение

XF9J сигнальный контакт предназначен для сигнализации положения механизма взвода выключателей (NB1, NBH8, NB1L). Переключение контактов происходит только при срабатывании выключателя от сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания). Стыкуется с левой стороны выключателя.

2. Габаритные и установочные размеры в мм

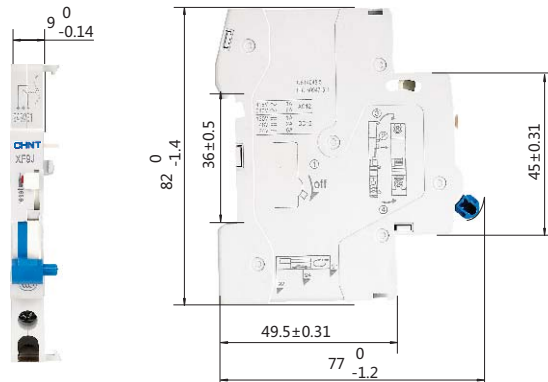

3. Технические данные

3.1 Основные характеристики

рабочий ток	3A/AC415В 50/60Гц,6A/AC240В 50/60Гц 1A/DC 130В
количество контактов	1НО+1НЗ
номинальное напряжение изоляции U_i , В	500
номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) U_{imp} , кВ	4
электрическая износостойкость	6 050
механическая износостойкость	10 000
степень защиты	IP20
категория загрязнения среды	2
рабочая температура, °С	-25... +40
температура хранения, °С	-25... +70

3.2 Присоединение

сечение зажимов для медного кабеля	1-2.5 мм ²
	AWG 18-14
момент затяжки зажимов	0.8 Н.м
	7 In-lbs.

4. Данные для заказа

Тип	Артикул
XF9J	184996



S9 Независимый расцепитель (для NB1, NBH8, NB1L)


1. Описание применения

S9 независимый расцепитель предназначен для дистанционного отключения автоматических выключателей (NB1, NBH8, NB1L).

Стыкуется с левой стороны выключателя и представляет собой электромагнит, который воздействует на механизм расцепления.

Управление осуществляется в импульсном режиме.

2. Габаритные и установочные размеры в мм

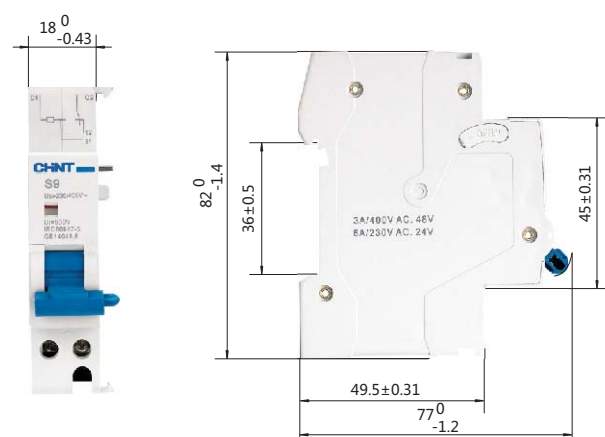

3. Технические данные

3.1 Основные характеристики

номинальное напряжение изоляции U_i , В	500
номинальное напряжение U_e , В	AC 230/400,50/60Гц DC 24,50/60Гц
номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) U_{imp} , кВ	4
электрическая износостойкость	4 000
механическая износостойкость	4 000
степень защиты	IP20
категория загрязнения среды	2
рабочая температура, °C	-25... +40
температура хранения, °C	-25°C... +70

3.2 Присоединение

сечение зажимов для медного кабеля	1-2.5 мм ²
	AWG 18-14
момент затяжки зажимов	0.8 Н.м
	7 In-lbs.

4. Данные для заказа

Тип	Артикул
S9 AC 230В	184986
S9 DC 24В	184985




V9 Расцепитель минимального напряжения (для NB1, NBH8, NB1L)

1. Применение

Расцепитель минимального напряжения V9 предназначен для аварийного отключения при недопустимом снижении напряжения электрической сети

2. Габаритные и установочные размеры в мм

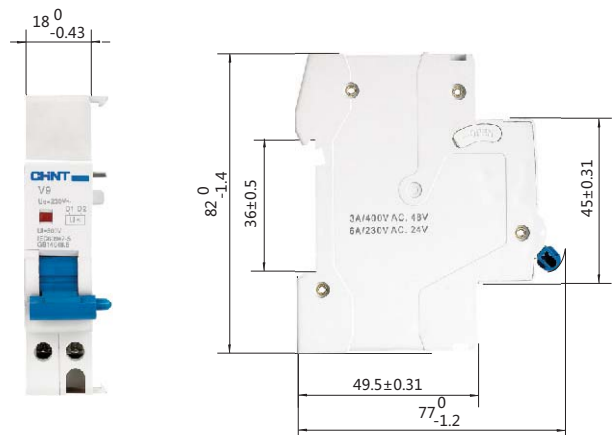

EAC

3. Технические данные

3.1 Основные характеристики

номинальное напряжение изоляции U_i , В	500
номинальное напряжение U_e , В	AC 230, 50/60Гц
номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) U_{imp} , кВ	4
электрическая износостойкость	4 000
механическая износостойкость	4 000
степень защиты	IP20
категория загрязнения среды	2
рабочая температура, °C	-25... +40
температура хранения, °C	-25... +70

3.2 Присоединение

сечение зажимов для медного кабеля	1-2.5 мм ²
	AWG 18-14
момент затяжки зажимов	0.8 Н.м
	7 In-lbs.

4. Данные для заказа

Тип	Артикул
V9 AC 230В	184974




AX-1 Вспомогательный контакт для DZ158, DZ158LE

1. Применение

AX-1 служат для получения информации о состоянии контакта выключателей автоматических и дифференциальных автоматов (DZ158, DZ158LE). Изделия стыкуют с левой стороны с выключателем.

2. Габаритные и установочные размеры в мм

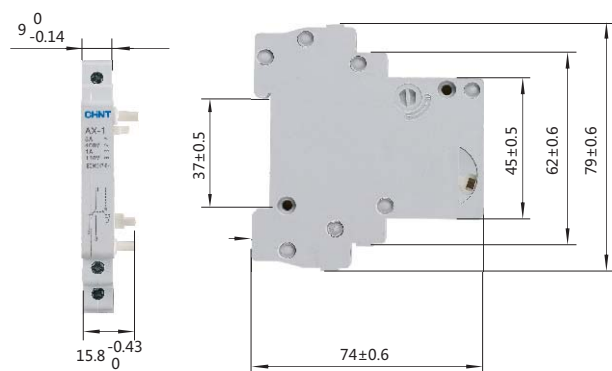

3. Технические данные

3.1 Основные характеристики

рабочий ток	3A/AC415B 50/60Гц 1A/DC 125B
количество контактов	1НО+1НЗ
номинальное напряжение изоляции U_i , В	500
номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) U_{imp} , кВ	4
электрическая износостойкость	6 050
механическая износостойкость	10 000
степень защиты	IP20
категория загрязнения среды	2
рабочая температура, °С	-25... +40
температура хранения, °С	-25... +70

3.2 Присоединение

сечение зажимов для медного кабеля	1-2.5 мм ²
	AWG 18-14
момент затяжки зажимов	0.8 Н.м
	7 In-lbs.

4. Данные для заказа

Тип	Артикул
AX-1 вспомогательный контакт для DZ158-125,DZ158LE	158999




NH2 Выключатели нагрузки

1. Применение

- 1.1 Используются для оперативного соединения и разъединения цепи.
- 1.2 Эта серия аппаратов не обеспечивает защиту цепи – для этого следует использовать модульное оборудование.

2. Габаритные и установочные размеры , мм

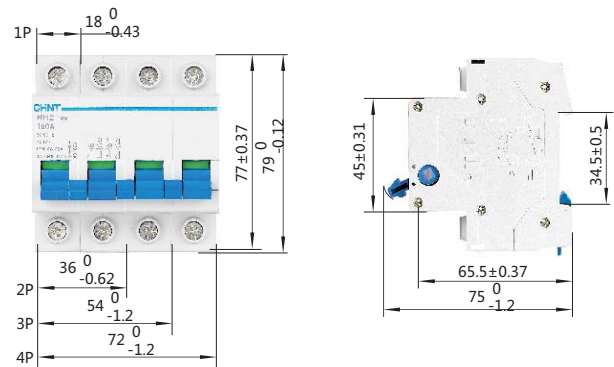

3. Технические данные

3.1 Основные характеристики

номинальное напряжение изоляции U_i , В	500
номинальное напряжение U_e , В	230/400
номинальная частота, Гц	50/60
номинальный ток I_e , А	32-100
номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) U_{imp} , кВ	4
номинальный кратковременно выдерживаемый ток I_{cw}	12 I_e , 1с
Номинальная наибольшая дифференциальная включающая и отключающая способность	3 I_e , 1.05 U_e , $\cos\phi=0.65$
номинальная отключающая способность короткого замыкания	20 I_e , $t=0.1c$
категория применения	AC-22A
электрическая износостойкость	1 500
механическая износостойкость	8 500
степень защиты	IP20
категория загрязнения среды	2
рабочая температура, °C	-25... +40
температура хранения, °C	-25... +70

3.2 Присоединение

сечение зажимов для медного кабеля	1-50 мм ²
	AWG 18-0
сечение верхних/нижних зажимов для шины	1-25 мм ²
	AWG 18-3
момент затяжки зажимов	2.5 Н.м
	22 In-lbs.

4. Данные для выбора и заказа Выключатели нагрузки NH2-125

	Номинальный ток I_n	Типовое обозначение	Артикул
 1P	32 A	NH2-125 1P 32A	401052
	63 A	NH2-125 1P 63A	401056
	100 A	NH2-125 1P 100A	401060
	125 A	NH2-125 1P 125A	401048
 2P	32 A	NH2-125 2P 32A	401053
	63 A	NH2-125 2P 63A	401057
	100 A	NH2-125 2P 100A	401061
	125 A	NH2-125 2P 125A	401049
 3P	32 A	NH2-125 3P 32A	401054
	63 A	NH2-125 3P 63A	401058
	100 A	NH2-125 3P 100A	401062
	125 A	NH2-125 3P 125A	401050
 4P	32 A	NH2-125 4P 32A	401055
	63 A	NH2-125 4P 63A	401059
	100 A	NH2-125 4P 100A	401063
	125 A	NH2-125 4P 125A	401051




NH4 Выключатели нагрузки

1. Применение

- 1.1 Используются для оперативного соединения и разъединения цепи.
- 1.2 Эта серия аппаратов не обеспечивает защиту цепи для этого следует использовать модульное оборудование.

2. Габаритные и установочные размеры , мм

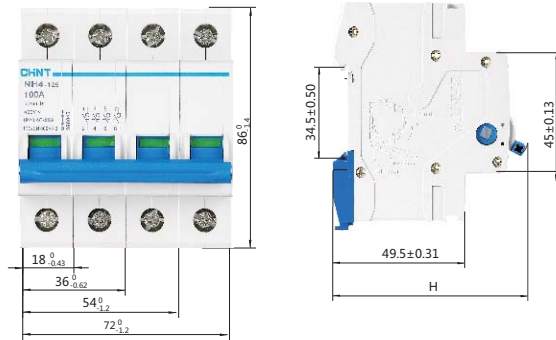

Число полюсов	1P	2P~4P
H (мм)	74 ⁰ _{-1.2}	78 ⁰ _{-1.2}



3. Технические данные





3.1 Основные характеристики

номинальное напряжение изоляции U_i , В	500
номинальное напряжение U_e , В	230/400
номинальная частота, Гц	50/60
номинальный ток I_e , А	32-125
номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) U_{imp} , кВ	4
номинальный кратковременно выдерживаемый ток I_{cw}	12 I_e , 1с
Номинальная наибольшая дифференциальная включающая и отключающая способность	3 I_e , 1.05 U_e , $\cos\varphi=0.65$
номинальная отключающая способность короткого замыкания	20 I_e , $t=0.1с$
категория применения	AC-22A
электрическая износостойкость	1 500
механическая износостойкость	8 500
степень защиты	IP20
категория загрязнения среды	2
рабочая температура, °C	-25... +40
температура хранения, °C	-25... +70

3.2 Присоединение

сечение зажимов для медного кабеля	1-50 мм ²
	AWG 18-0
сечение верхних/нижних зажимов для шины	1-25 мм ²
	AWG 18-3
момент затяжки зажимов	2.5 Н.м
	22 In-lbs.

4. Данные для выбора и заказа Выключатели нагрузки NH4-125

 <p>1P</p>	32 A	NH4-125 1P 32A	398037
	63 A	NH4-125 1P 63A	398038
	80 A	NH4-125 1P 80A	398109
	100 A	NH4-125 1P 100A	398036
	125 A	NH4-125 1P 125A	398032
 <p>2P</p>	32 A	NH4-125 2P 32A	398040
	63 A	NH4-125 2P 63A	398041
	80 A	NH4-125 2P 80A	398110
	100 A	NH4-125 2P 100A	398039
	125 A	NH4-125 2P 125A	398033
 <p>3P</p>	32 A	NH4-125 3P 32A	398043
	63 A	NH4-125 3P 63A	398044
	80 A	NH4-125 3P 80A	398111
	100 A	NH4-125 3P 100A	398042
	125 A	NH4-125 3P 125A	398034
 <p>4P</p>	32 A	NH4-125 4P 32A	398046
	63 A	NH4-125 4P 63A	398047
	80 A	NH4-125 4P 80A	398112
	100 A	NH4-125 4P 100A	398045
	125 A	NH4-125 4P 125A	398035



Переключатель NZK1-32

1. Общие сведения

- 1.1 Сертификаты: КЕМА
- 1.2 Номинальное напряжение: до 250 В
- 1.3 50/60 Гц, номинальный ток 32А; Стандарт: МЭК 60669-1

2. Условия эксплуатации

- 2.1 Температура: $-5 \sim +40^{\circ}\text{C}$;
среднее значение не должно превышать $+35^{\circ}\text{C}$
- 2.2 Высота над уровнем моря: 2000 м
- 2.3 Атмосферные условия:
На месте монтажа относительная влажность не должна превышать 50% при макс. температуре $+40^{\circ}\text{C}$, более высокая относительная влажность допускается при более низкой температуре.
Например, относительная влажность может составлять 90% при $+20^{\circ}\text{C}$, необходимо принять специальные меры для предотвращения выпадения росы.
- 2.4 Условия монтажа:
Угол между плоскостью монтажа и вертикальной плоскостью не должен превышать $\pm 5^{\circ}$
- 2.5 Монтаж с помощью стальной монтажной рейки TH35-7.5

3. Обозначение типа

NZK1-32

Номинальный ток типоразмера выключателя (А)

Конструкция SN
(1: трехпозиционный переключатель)


Переключатель

Специальный код предприятия


4. Технические характеристики

- 4.1 Полюса: 1P, 2P
- 4.2 Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц;
- 4.3 Номинальный рабочий ток I_e : 32 А;
- 4.4 Номинальное напряжение U_e : 250 В;
- 4.5 Номинальная включающая и отключающая способность:
 $1,1 U_e$; $1,25 I_e$; $\text{COS}\Phi = 0,3 \pm 0,05$; 200 раз
- 4.6 Эксплуатационные характеристики:
 $U_e + 5\%$; I_e ; $\text{COS}\Phi = 0,6 \pm 0,05$; 10000 раз

5. Принципиальная схема




NZK1-32/1

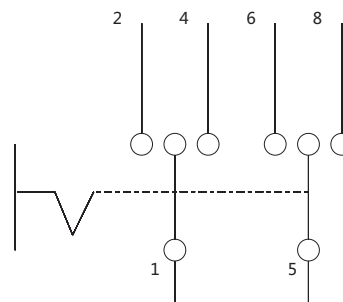


NZK1-32/2

6. Габаритные и установочные размеры (мм)

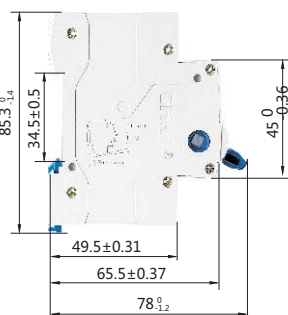

Размеры монтажной рейки

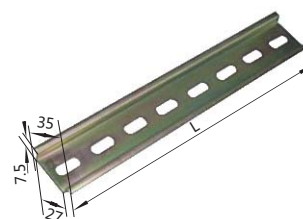


7. Монтаж и использование

- 7.1 Перед монтажом проверить, соответствует ли переключатель условиям эксплуатации.
- 7.2 Установить на монтажной рейке, как показано на рисунке. Контакт 1-2 замкнут, когда ручка находится в положении I, а контакты 1-2, 1-4 разомкнуты, когда ручка находится в положении "O", контакт 1-4 замкнут, когда ручка находится в положении II.
- 7.3 Перед включением питания несколько раз переключить контакт, чтобы убедиться в его надежном срабатывании без задержки.
- 7.4 При использовании, хранении, транспортировке и т.п. переключатель должен быть защищен от дождя.

8. Информация для заказа

- 8.1 Указать следующую информацию для заказа:
 - а) Модель и название изделия, например переключатель NZK1-32
 - б) Количество полюсов, например 2P
 - в) Объем заказа, например 100 шт.
- 8.2 Пример: переключатель NZK1-32/2, 100 шт.

Модульные переключатели NZK1

	Наименование	Артикул
	NZK1-32/1 1P	643000
	NZK1-32/2 2P	643001



Переключатель NZK2-32

1. Общие сведения

- 1.1 Сертификаты: КЕМА
- 1.2 Номинальное напряжение:
до 250 В; 50/60 Гц, номинальный ток 32 А
- 1.3 Стандарт: МЭК 60669-1

2. Условия эксплуатации

- 2.1 Температура: $-5 \sim +40^{\circ}\text{C}$;
среднее значение не должно превышать $+35^{\circ}\text{C}$
- 2.2 Высота над уровнем моря: 2000 м
- 2.3 Атмосферные условия:
На месте монтажа относительная влажность не должна превышать 50% при макс. температуре $+40^{\circ}\text{C}$, более высокая относительная влажность допускается при более низкой температуре.
Например, относительная влажность может составлять 90% при $+20^{\circ}\text{C}$, необходимо принять специальные меры для предотвращения выпадения росы.
- 2.4 Условия монтажа:
Угол между плоскостью монтажа и вертикальной плоскостью не должен превышать $\pm 5^{\circ}$
- 2.5 Монтаж с помощью стальной монтажной рейки TH35-7.5

3. Обозначение типа


NZK2-32

32	Номинальный ток типоразмера выключателя (А)
2	Конструкция SN (1: трехпозиционный переключатель)
NZK	Переключатель
	Специальный код предприятия


4. Технические характеристики

- 4.1 Полюса: 1P, 2P
- 4.2 Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц;
- 4.3 Номинальный рабочий ток I_e : 32А;
- 4.4 Номинальное напряжение U_e : 250 В;
- 4.5 Номинальная включающая и отключающая способность: $1,1 U_e$; $1,25 I_e$; $\text{COS}\Phi = 0,3 \pm 0,05$; 200 раз
- 4.6 Эксплуатационные характеристики:
 $U_{e0}^{+5\%}$, I_e ; $\text{COS}\Phi = 0,6 \pm 0,05$; 10 000 раз

5. Принципиальная схема

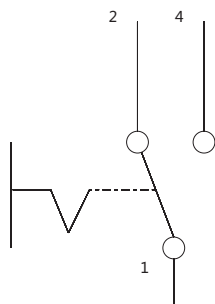



NZK2-32/1

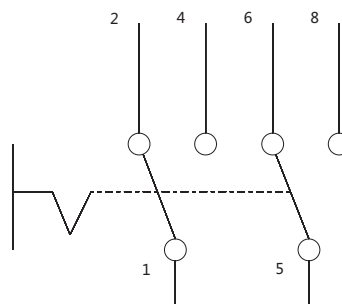

NZK2-32/2

6. Габаритные и установочные размеры (мм)

Размеры монтажной рейки

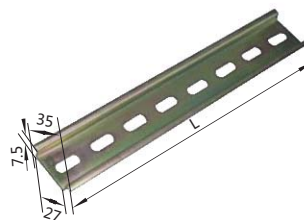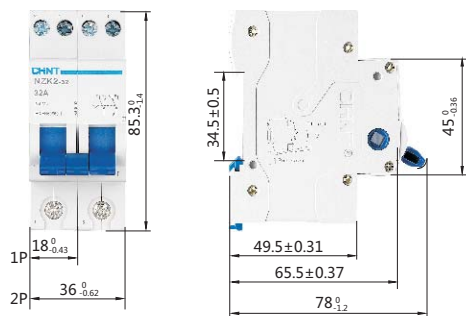

7. Монтаж и использование

- 7.1 Перед монтажом проверить, соответствует ли переключатель условиям эксплуатации.
- 7.2 Установить на монтажной рейке, как показано на рисунке. Контакт 1-2 замкнут, когда ручка находится в положении "О", контакт 1-4 замкнут, когда ручка находится в положении II.
- 7.3 Перед включением питания несколько раз переключить контакт, чтобы убедиться в его надежном срабатывании без задержки.
- 7.4 При использовании, хранении, транспортировке и т.п. переключатель должен быть защищен от дождя.

8. Информация для заказа

- 8.1 Указать следующую информацию для заказа:
 - а) Модель и название изделия, на пример переключатель NZK2-32
 - б) Количество полюсов, например 2P
 - в) Объем заказа, например 100 шт.

8.2 Пример: переключатель NZK2-32/2, 100 шт.

Модульные переключатели NZK2

	NZK2-32/1 1P	643002
	NZK2-32/2 2P	643003



Плавкие вставки цилиндрические RT28

Держатели для плавких вставок с индикацией

1. Общие сведения

Плавкие вставки цилиндрические RT28 применяется для защиты от перегрузки и короткого замыкания в распределительном оборудовании с рабочей частотой 50 Гц, номинальным напряжением 500В и номинальным током не более 63 А (в конденсаторных блоках вместо данного устройства рекомендуется применять плавкие предохранители RT36-00).


На корпусе плавкой вставки имеется сигнальное устройство (обозначение X), которое состоит из неоновой лампы и резисторов.

Плавкие вставки RT28-32 и RT28-63 делятся на типы gG и aM. К типу gG относятся обычные плавкие вставки с полной отключающей способностью.

Плавкие вставки типа aM используются для защиты двигателей и обладают частичной отключающей способностью.

Данное изделие соответствует стандартам IEC 60269.

2. Структура условного обозначения

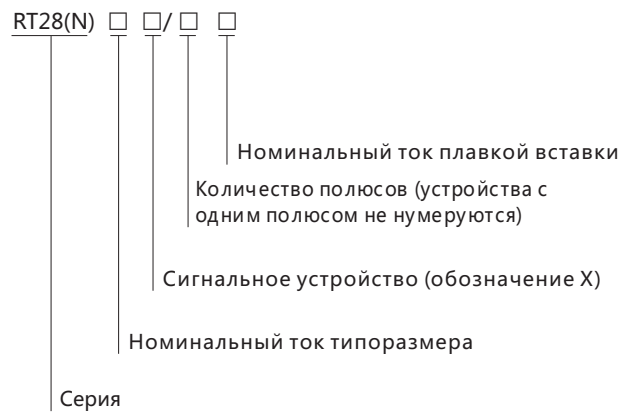

3. Технические характеристики

3.1 Параметры держателя (корпуса) плавкой вставки

Модель	Номинальное напряжение (В)	Номинальный ток (А)	Количество полюсов	Размер							Вес, кг
				A	B	D	E	F	G	K	
RT28N-32X	500	32	1P	79±1.5	74±1.5	55±1.0	60±1.5	17.5±0.5	10.3±0.2	38±0.6	0.075
	500	32	2P	79±1.5	74±1.5	55±1.0	60±1.5	35±1.0	10.3±0.2	38±0.6	0.075
	500	32	3P	79±1.5	74±1.5	55±1.0	60±1.5	52.5±1.5	10.3±0.2	38±0.6	0.075
RT28-63X	500	63	1P	102±2.0	100±1.2	72±1.0	80±2.0	26±0.6	14.3±0.5	51 ^{+0.6} _{-1.0}	0.18
	500	63	2P	102±2.0	100±1.2	72±1.0	80±2.0	52±1.2	14.3±0.5	51 ^{+0.6} _{-1.0}	0.18
	500	63	3P	102±2.0	100±1.2	72±1.0	80±2.0	78±1.8	14.3±0.5	51 ^{+0.6} _{-1.0}	0.18


3.2 Параметры плавкой вставки

Модель	Размер (G×K)	Номинальное напряжение (В)	Номинальный ток (А)	Рассеиваемая мощность (Вт)	Отключающая способность (кА)	Вес, кг
RT28-32	10×38	500	2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32	≤3	50	0.009
RT28-63	14×51	500	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	≤5	50	0.022

3.3 Параметры держателя (корпуса) плавкой вставки и плавкой вставки

Модель корпуса	Устанавливаемый в корпус плавкой вставки		
	Размер(мм)	Модель плавкой вставки	Ток(А)
RT28N-32X	10×38	RT28-32	2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32
RT28-63X	14×51	RT28-63	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
NRT28-125	22×58	RT29-125,	25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125

4. Габаритные и установочные размеры

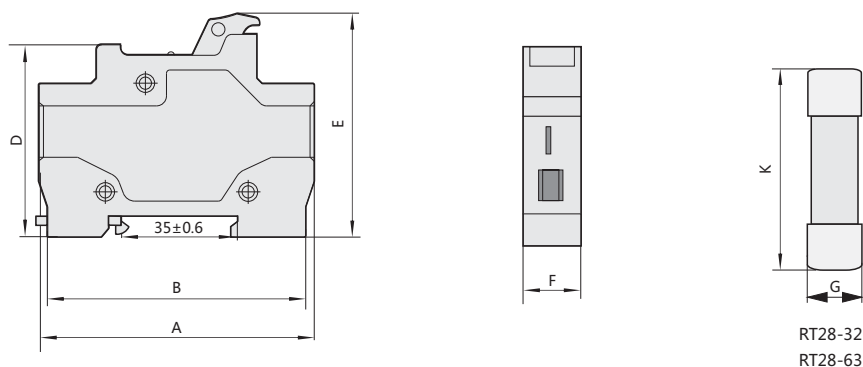

5. Информация для заказа

Плавкие вставки

Наименование	Номинальный ток In, А	Размер, мм	Артикул
RT28-32 2A gG/gL	2	10X38	520248
RT28-32 4A gG/gL	4	10X38	520250
RT28-32 6A gG/gL	6	10X38	520252
RT28-32 10A gG/gL	10	10X38	520254
RT28-32 16A gG/gL	16	10X38	520257
RT28-32 20A gG/gL	20	10X38	520258
RT28-32 25A gG/gL	25	10X38	520259
RT28-32 32A gG/gL	32	10X38	520261
RT28-63 1A gG/gL	1	14X51	520262
RT28-63 3A gG/gL	3	14X51	520264
RT28-63 10A gG/gL	10	14X51	520268
RT28-63 12A gG/gL	12	14X51	520171
RT28-63 15A gG/gL	15	14X51	520127
RT28-63 16A gG/gL	16	14X51	520269
RT28-63 20A gG/gL	20	14X51	520270
RT28-63 25A gG/gL	25	14X51	520271
RT28-63 32A gG/gL	32	14X51	520272
RT28-63 40A gG/gL	40	14X51	520154
RT28-63 50A gG/gL	50	14X51	520274
RT28-63 63A gG/gL	63	14X51	520155

Наименование	Ток типоразмера, А	Количество полюсов	Артикул
RT28N-32X 1P	32	1	520347
RT28N-32X 2P	32	2	520348
RT28N-32X 3P	32	3	520349
RT28-63X 1P	63	1	520439
RT28-63X 2P	63	2	520354
RT28-63X 3P	63	3	520355



NU6-II Ограничитель импульсных перенапряжений

1. Характеристики

- 1.1 Соответствует: международные сертификаты - в стадии оформления;
- 1.2 Число полюсов: 1, 2, 3, 4;
- 1.3 Электрические параметры: переменный ток 230/400 В, 50/60 Гц;
- 1.4 Применение: защита электрических сетей и электрооборудования при прямом или косвенном воздействии грозových или иных переходных перенапряжений;
- 1.5 Соответствует: ГОСТ Р 51992.


2. Технические данные

Тип	Макс. длительное рабочее напряжение U_c (В~)	Уровень защиты U_p , кВ	Номинальный разрядный ток I_n (8/20 мкс), кА	Макс. разрядный ток I_{max} (8/20 мкс), кА	Категория размещения защищенного аппарата
NU6-II	385	1.8	15	40	II, III
	460	2.0			II, III
NU6-II	385	1.8	25	60	II, III
	460	2.0			II, III
NU6-II	385	1.8	40	100	II, III
	460	2.0			III

Вспомогательный	Конфигурация	Номинальное напряжение U_n (V)	Номинальный ток I_n (A)
Контакт	1н.о. + 1н.з.	AC125	3

3. Функции

- 3.1 Изделие состоит из двух независимых компонентов: сменного защитного модуля 4 и основания 2;
- 3.2 Когда изделие повреждено, часть 3 указывает на необходимость замены сменного защитного модуля 4 без отключения цепей;
- 3.3 Часть 1 предназначена для исключения установки сменного модуля с несоответствующими параметрами максимального длительного рабочего напряжения

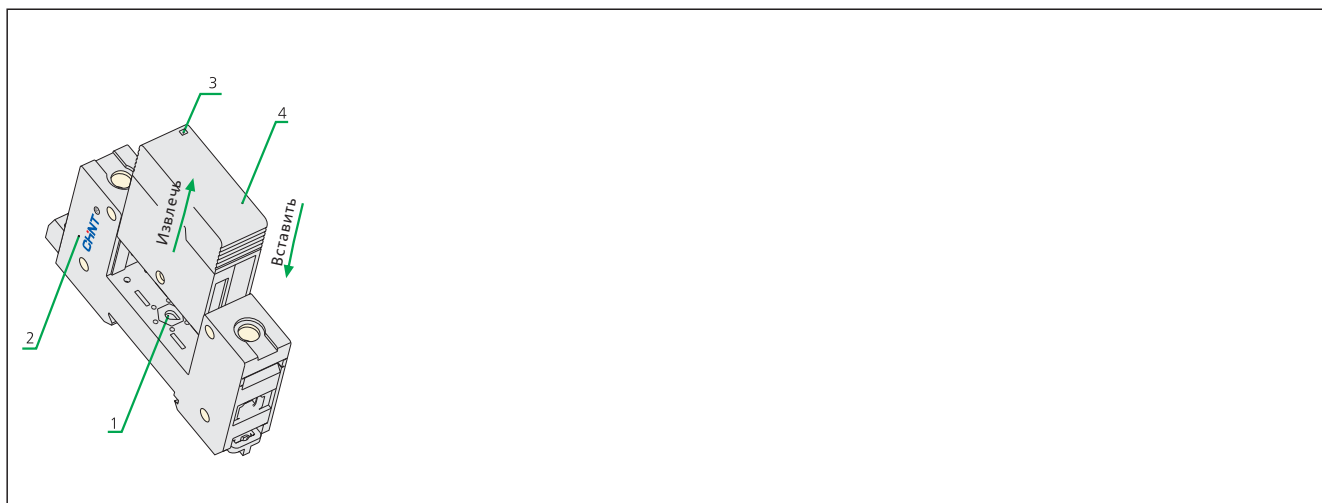


4. Данные для выбора и заказа

NU6 Ограничитель импульсных перенапряжений, класс II


Макс. разрядный ток I_{max} (8/20 мкс), кА	Номинальный разрядный ток I_n (8/20 мкс), кА	Макс. рабочее напряжение U_c (В~)	Число полюсов	Типовое обозначение	Артикул
15	40	385	1	NU6-II 40кА/385В 1P	213415
15	40		2	NU6-II 40кА/385В 2P	213608
15	40		3	NU6-II 40кА/385В 3P	213367
15	40		4	NU6-II 40кА/385В 4P	213625
15	40	460	1	NU6-II 40кА/460В 1P	213547
15	40		2	NU6-II 40кА/460В 2P	213616
15	40		3	NU6-II 40кА/460В 3P	213583
15	40		4	NU6-II 40кА/460В 4P	213595
25	60	385	1	NU6-II 60кА/385В 1P	213891
25	60		2	NU6-II 60кА/385В 2P	213609
25	60		3	NU6-II 60кА/385В 3P	213373
25	60		4	NU6-II 60кА/385В 4P	213397
25	60	460	1	NU6-II 60кА/460В 1P	213422
25	60		2	NU6-II 60кА/460В 2P	213550
25	60		3	NU6-II 60кА/460В 3P	213584
25	60		4	NU6-II 60кА/460В 4P	213596
40	100	385	1	NU6-II 100кА/385В 1P	213331
40	100		2	NU6-II 100кА/385В 2P	213610
40	100		3	NU6-II 100кА/385В 3P	213379
40	100		4	NU6-II 100кА/385В 4P	213403
40	100	460	1	NU6-II 100кА/460В 1P	213579
40	100		2	NU6-II 100кА/460В 2P	213570
40	100		3	NU6-II 100кА/460В 3P	213571
40	100		4	NU6-II 100кА/460В 4P	213574

5. Габаритные и установочные размеры, мм



Габаритные и установочные размеры NU6-II/F (5, 15, 25 кА) с выводом для дистанционного управления

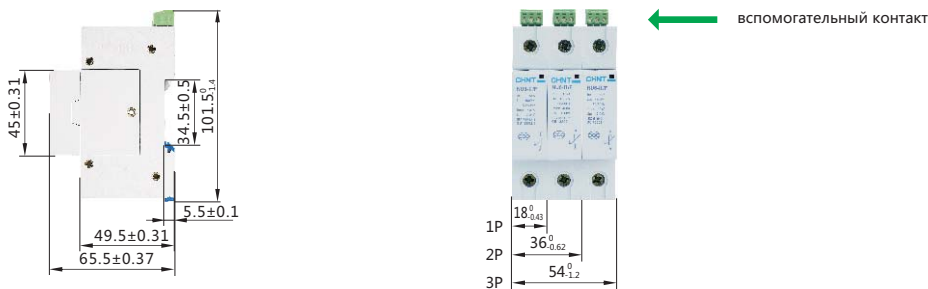



Габаритные и установочные размеры NU6-II (5, 15, 25 кА) без вывода для дистанционного управления

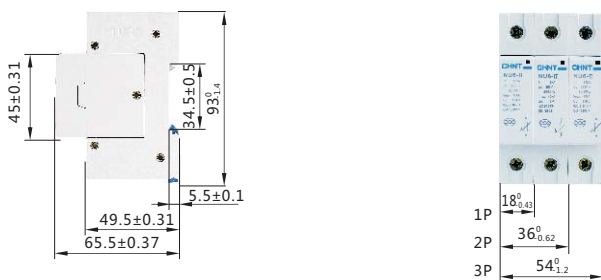

Габаритные и установочные размеры NU6-II/F (40 кА) с выводом для дистанционного управления

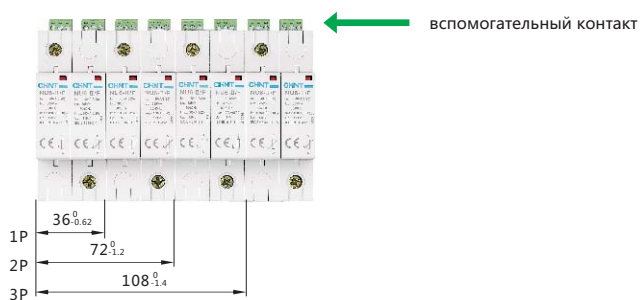

Габаритные и установочные размеры NU6-II/F (40 кА) без вывода для дистанционного управления

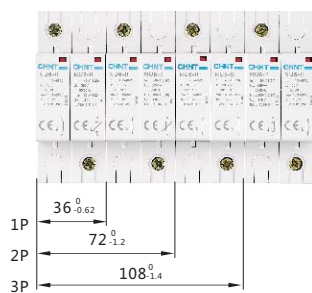



NP9 Кнопки

1. Характеристики

- 1.1 Электрические параметры: переменный ток 230 В, 50/60 Гц;
- 1.2 Категория применения: AC-14;
- 1.3 Номинальный условный тепловой ток I_{th} : 16 А;
- 1.4 Номинальный рабочий ток I_e : 6 А;
- 1.5 Номинальное напряжение изоляции U_i : 500 В;
- 1.6 Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp} : 5000 В;
- 1.7 Степень защиты: IP20;
- 1.8 Соответствует: ГОСТ Р 50030.5.1


2. Условия нормальной работы и установки

- 2.1 Температура окружающего воздуха: от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$, среднесуточная температура не более $+35^{\circ}\text{C}$;
- 2.2 Высота над уровнем моря: не более 2000 м;
- 2.3 Условия окружающей среды: В месте установки относительная влажность при максимальной температуре $+40^{\circ}\text{C}$, не более 50 %, при более низкой температуре допускается более высокая влажность. Например, при $+20^{\circ}\text{C}$ относительная влажность 90%. В случае вероятности выпадения росы необходимы дополнительные меры защиты.
- 2.4 Категория размещения: III;
- 2.5 Категория загрязнения среды: 2;
- 2.6 Вид установки: На стандартной рейке TH35-7,5; угол наклона между установочной поверхностью и вертикальной плоскостью не более 5°

3. Технические данные

- 3.1 Износостойкость (операций): коммутационная: 100×10^3 ; механическая: 250×10^3 ;
- 3.2 Параметры сигнальной лампочки: Номинальное рабочее напряжение: 24; 110; 230 В переменного и постоянного тока; Номинальный рабочий ток: не более 20 мА;
- 3.3 Срок службы: лампа накаливания свыше 1000 ч; неоновая лампа свыше 2000 ч; светодиодная свыше 30000 ч.

4. Габаритные и установочные размеры, мм

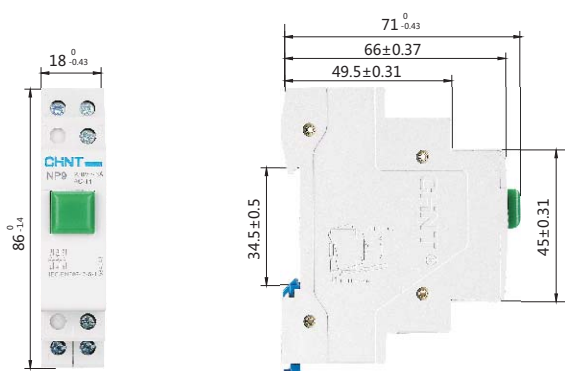

5. Данные для выбора и заказа

NP9-□□/□□	Тип	Цвет	┌	└	Артикул
★ Простые кнопки (без фиксации)	NP9-10/1	●	1	—	584052
	NP9-01/2	●	—	1	584057
	NP9-12/2	●	1	2	584041
	NP9-12/1	●	1	2	584044
	NP9-22/2	●	2	2	584105
	NP9-22/1	●	2	2	584074
★ Простые кнопки с подсветкой (без фиксации)	NP9-10D3/1 AC/DC-230B	●	1	—	584054
	NP9-12D3/1 AC/DC-230B	●	1	2	584075
	NP9-12D3/2 AC/DC-230B	●	1	2	584047



ND9 Световые индикаторы

1. Характеристики

- 1.1 Электрические параметры: переменный ток 230 В, 50/60 Гц;
- 1.2 Номинальное напряжение изоляции U_i : 500 В;
- 1.3 Степень защиты: IP20;
- 1.4 Номинальный рабочий ток I_e : не более 20 мА;
- 1.5 Срок службы светодиода: свыше 30000 ч;
- 1.6 Соответствует: ГОСТ Р 50030.5.1


2. Условия нормальной работы и установки

- 2.1 Температура окружающего воздуха: от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$, среднесуточная температура не более $+35^{\circ}\text{C}$;
- 2.2 Высота над уровнем моря: не более 2000 м;
- 2.3 Условия окружающей среды:
В месте установки относительная влажность при максимальной температуре $+40^{\circ}\text{C}$, не более 50 %, при более низкой температуре допускается более высокая влажность.
Например, при $+20^{\circ}\text{C}$ относительная влажность 90%.
В случае вероятности выпадения росы необходимы дополнительные меры защиты.
- 2.4 Категория размещения: III;
- 2.5 Категория загрязнения среды: II;
- 2.6 Вид установки: На стандартной рейке TH35-7,5; угол наклона между установочной поверхностью и вертикальной плоскостью не более 5°

3. Требования к зажимам

Сечение проводника $1,0 \text{ мм}^2$; момент затяжки 0,8 Нм.

4. Габаритные и установочные размеры, мм

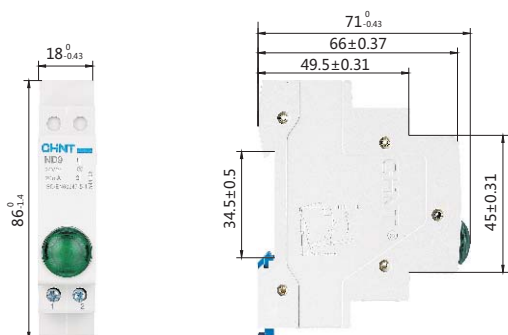

5. Данные для выбора и заказа

ND9-□/□	Тип	Цвет	Артикул
★ простые индикаторы без фиксации	ND9-1/g AC/DC 230B(LED)	●	594108
	ND9-1/r AC/DC 230B(LED)	●	594113
	ND9-1/y AC/DC 230B(LED)	●	594118
	ND9-1/b AC/DC 230B(LED)	●	594123
	ND9-1/w AC/DC 230B(LED)	○	594128
	ND9-1/g AC/DC 24B(LED)	●	594106
	ND9-1/r AC/DC 24B(LED)	●	594111
★ Двойные индикаторы	ND9-2/gr AC/DC 230B(LED)	● + ●	594138
	ND9-2/gg AC/DC 230B(LED)	● + ●	594133
	ND9-2/rr AC/DC 230B(LED)	● + ●	594158



NCH8 Модульные контакторы

1. Характеристики

- 1.1 Тип NCH8-20 соответствует CB, SEMKO, ESC;
Тип NCH8-63 соответствует CE;
- 1.2 Электрические параметры: переменный ток 20, 25, 40, 63 А; 230 В, 50/60 Гц;
- 1.3 Категория применения: AC-1, AC-7a, AC-7b;
- 1.4 Соответствует: ГОСТ Р 51731

2. Преимущества

- 2.1 Компактный дизайн и модульное исполнение;
- 2.2 Применение материалов, обеспечивающих высокие изоляционные свойства, надежную работу и повышенную безопасность;
- 2.3 Эстетичный вид. Наличие наглядной и понятной схемы присоединения;
- 2.4 Экономия энергии



3. Технические данные

3.1 Параметры

Тип	Категория применения	U _i (В)	U _e (В~)	Тепловой ток (А)	I _e (А)	Управляемая мощность (кВт)
NCH8-20/20	AC-1,AC-7a	500	230	20	20	4
NCH8-20/20	AC-7b	500	230	20	9	1.2
NCH8-20/11	AC-1,AC-7a	500	230	20	20	4
NCH8-20/11	AC-7b	500	230	20	9	1.2
NCH8-20/02	AC-1,AC-7a	500	230	20	20	4
NCH8-20/02	AC-7b	500	230	20	9	1.2
NCH8-20/40	AC-1,AC-7a	500	400	25	20	10
NCH8-20/22	AC-1,AC-7a	500	400	25	20	10
NCH8-25/40	AC-1,AC-7a	500	400	25	25	16
NCH8-25/22	AC-1,AC-7a	500	400	25	25	16
NCH8-40/20	AC-1,AC-7a	500	230	63	40	7.5
NCH8-40/11	AC-1,AC-7a	500	230	63	40	7.5
NCH8-63/20	AC-1,AC-7a	500	230	63	63	12
NCH8-63/11	AC-1,AC-7a	500	230	63	63	12
NCH8-40/40	AC-1,AC-7a	500	400	63	40	26
NCH8-63/40	AC-1,AC-7a	500	400	63	63	40

3.2 Включающая и отключающая способность

Тип	Категория применения	Параметры включения и отключения			Время нахождения под током (с)	Время паузы (с)	Колич. циклов операций
		I _c /I _e	U _r /U _e	cosφ			
NCH8-20	AC-1,AC-7a	1.5	1.05	0.8	0.05	10	50
NCH8-20	AC-7b	8	1.05	0.45	0.05	10	50
NCH8-25	AC-1,AC-7a	1.5	1.05	0.8	0.05	10	50
NCH8-40	AC-1,AC-7a	1.5	1.05	0.8	0.05	10	50
NCH8-63	AC-1,AC-7a	1.5	1.05	0.8	0.05	10	50

3.3 Параметры в условиях нормальных нагрузок

Тип	Категория применения	Параметры включения			Параметры отключения			Время нахождения под током (с)	Время паузы (с)	Колич. циклов операций
		I/I _e	U/U _e	cosφ	I _c /I _e	U _r /U _e	cosφ			
NCH8-20	AC-1	1.0	1.05	0.8	1.0	1.05	0.8	0.05	10	6000
NCH8-25										
NCH8-40	AC-7a	1.0	1.05	0.8	1.0	1.05	0.8	0.05	10	30000
NCH8-63										
NCH8-20	AC-7b	6.0	1.0	0.45	1.0	0.17	0.45	0.05	10	30000


3.4 Изменение теплового тока в зависимости от температуры окружающего воздуха

Номинальный ток	40°C	50°C	60°C	70°C
I _e =20A	20A	18A	16A	14A
I _e =25A	25A	22A	18A	16A
I _e =40A	40A	38A	36A	32A
I _e =63A	63A	57A	50A	46A

3.5 Количество ламп при напряжении до 230 В


Мощность лампы	Вольфрамовые и галогеновые лампы на 230 В					
	60Вт	100Вт	200Вт	300Вт	500Вт	1000Вт
20A	20	12	6	4	2	1
25A	36	20	11	7	4	2
40A	85	50	25	17	10	5
63A	115	70	35	23	14	7

4. Габаритные и установочные размеры, мм

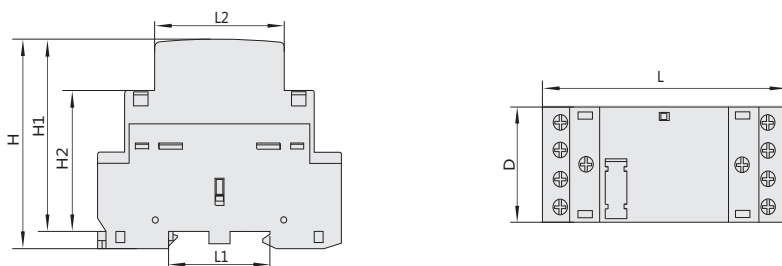

Тип	D		L	L1	L2	H	H1	H2
	2P	4P						
NCH8-20~25	18	36	85	35.5	45	65.5	60	44
NCH8-40~36	36	54	85	35.5	45	65.5	60	44

5. Данные для выбора и заказа

	Номинальный рабочий ток по категории AC-7a 230/400 В, А	Кол-во контактов	номинальные напряжения цепи управления, В	Типовое обозначение	Артикул
	20	2НО	230	NCH8-20/20 AC230B	256054
	20	1НО+1НЗ	230	NCH8-20/11 AC230B	256052
	20	2НЗ	230	NCH8-20/02 AC230B	256053
	20	4НО	230	NCH8-20/40 AC230B	256085
	20	2НО+2НЗ	230	NCH8-20/22 AC230B	256087
	20	3НО+1НЗ	230	NCH8-20/31 AC230B	256175
	20	2НО	24	NCH8-20/20 AC24B	256051
	20	2НЗ	24	NCH8-20/02 AC24B	256097
	20	4НО	24	NCH8-20/40 AC24B	256086
	20	2НО+2НЗ	24	NCH8-20/22 AC24B	256088
	20	3НО+1НЗ	24	NCH8-20/31 AC24B	256176
	25	4НО	230	NCH8-25/40 AC230B	256089
	25	2НО+2НЗ	230	NCH8-25/22 AC230B	256091
	25	3НО+1НЗ	230	NCH8-20/31 AC230B	256173
	25	4НО	24	NCH8-25/40 AC24B	256090
	25	2НО+2НЗ	24	NCH8-25/22 AC24B	256092
	25	3НО+1НЗ	24	NCH8-20/31 AC24B	256174
	40	2НО	230	NCH8-40/20 AC230B	256081
	40	1НО+1НЗ	230	NCH8-40/11 AC230B	256083
	40	4НО	230	NCH8-40/40 AC230B	256099
	40	2НО	24	NCH8-40/20 AC24B	256082
	40	1НО+1НЗ	24	NCH8-40/11 AC24B	256084
	40	4НО	24	NCH8-40/40 AC24B	256098
	63	2НО	230	NCH8-63/20 AC230B	256093
	63	1НО+1НЗ	230	NCH8-63/11 AC230B	256095
	63	4НО	230	NCH8-63/40 AC230B	256101
	63	2НО	24	NCH8-63/20 AC24B	256094
	63	1НО+1НЗ	24	NCH8-63/11 AC24B	256096
	63	4НО	24	NCH8-63/40 AC24B	256100



Импульсное реле NJMC1

1. Назначение

Импульсное реле NJMC1 предназначено для управления освещением, электроустановками и т.п. из нескольких мест по двухпроводной линии при помощи параллельно соединенных кнопочных выключателей.

2. Структура условного обозначения



3. Технические характеристики


Модели	NJMC1-16	NJMC1-32
Номинальный ток(AC-1), А	16	32
Рабочее напряжение, В	250В AC, 28В DC для 1Р и 2Р, 415В AC для 3Р и 4Р	
Количество полюсов	1Р, 2Р, 3Р, 4Р	
Напряжение катушки Uп, В	12, 24, 48,230 пер. тока, 12, 24, 48,110 пост. тока	
Продолжительность импульса	от 50 мс до 1 с (рекомендуется 200мс)	
Напряжение срабатывания	85%-110%Uп	
Механическая износостойкость, циклов	100,000	
Электрическая износостойкость, циклов	1,000,000	
Степень защиты	IP20	
Степень загрязнения	1	
Рабочая температура, °С	от минус 25 до плюс 55	
Монтаж	DIN-рейка	

4. Информация для заказа


Тип	Артикул
NJMC1-16/1P AC230V	657005
NJMC1-32/1P AC230V	657007
NJMC1-16/1P DC24V	657000
NJMC1-32/1P DC24V	657002

5. Габаритные и установочные размеры, мм

NJMC1-16

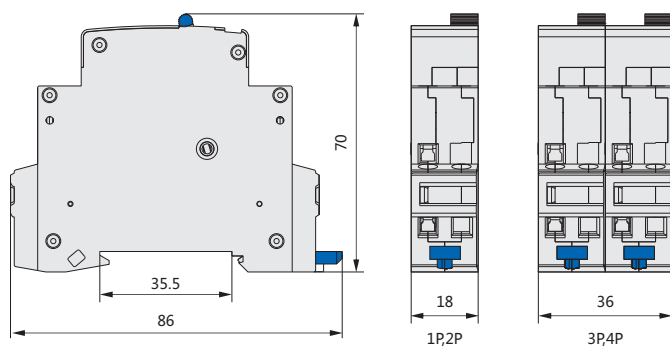

NJMC1-32

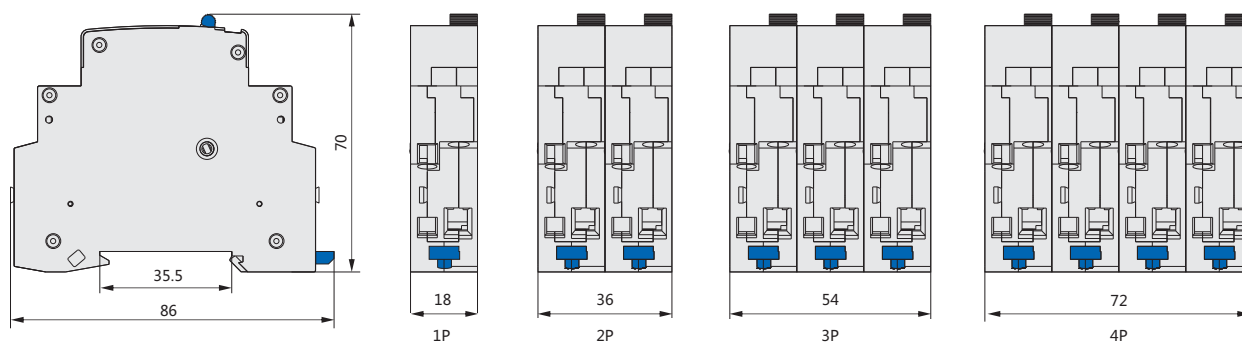



Таймеры электронные KG10D, NKG3

1. Описание

Таймеры электронные предназначены для отсчета интервалов времени, автоматического включения / отключения электротехнического оборудования через заданный промежуток времени.

Таймеры электронные применяются в промышленных и бытовых электроустановках.





2. Технические характеристики

Наименование параметра	KG10D	NKG3
Номинальное напряжение, В	220	
Номинальная частота, Гц	50	
Условный тепловой ток I _{th} , А	10	16
Номинальный ток по AC-15(230В), А	3	
Диапазон настройки	1 мин. - 168 час.	1 мин. - 24 час.
Погрешность по времени, плюс-минус, с/сутки	<2	
Количество программируемых включений и отключений	16	8
Потребляемая мощность, ВА	<4.5	
Механическая износостойкость, не менее,циклов	10×10 ⁵	3×10 ⁴
Электрическая износостойкость, не менее,циклов	1×10 ⁵	1×10 ⁴
Степень защиты	IP20	
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +40	
Способ установки	DIN-рейка	

3. Информация для заказа


Тип	Артикул
KG10D-1Z AC220В	309007
NKG3 AC220В	310004

4. Схемы подключения

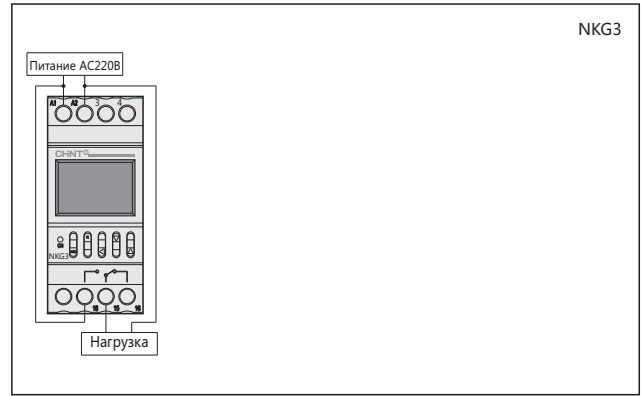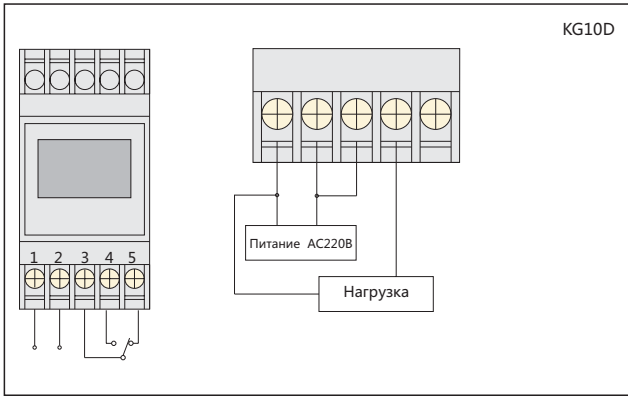


5. Габаритные и установочные размеры

KG10D

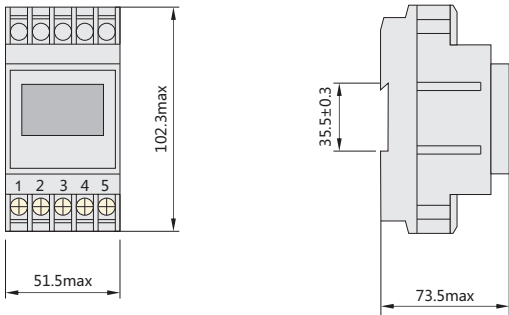

NKG3

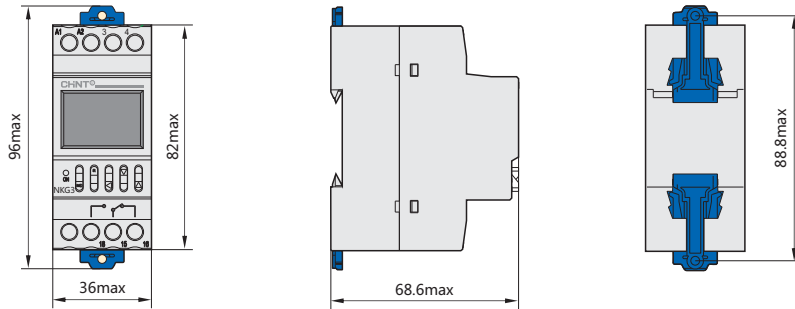




Реле времени серии NJS3

1. Общие сведения

Реле времени серии NJS3 используется главным образом в качестве элемента для регулирования по времени цепи управления с переменным током частотой 50/60 Гц и номинальным напряжением питания до 220 В; оно замыкает или размыкает цепь в заданное время.

2. Обозначение типа

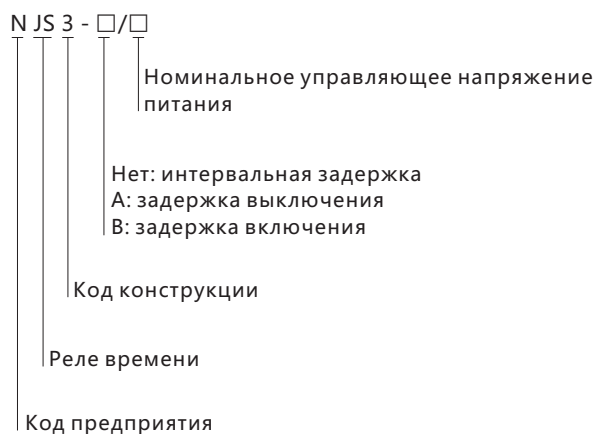


3. Технические параметры


Модель изделия	NJS3	NJS3-A	NJS3-B
Рабочий режим	Интервальная задержка	Задержка размыкания	Задержка включения
Количество контактов	Задержка, 1 нормально открытый		
Номинальное управляющее напряжение питания	220 В перем. тока, 110 В перем. тока		
Нагрузочная способность контакта	Ue/Ie: AC-15 220 В/3 А, 380 В/1,9 А; DC-13 24 В/1,1 А; Ith:16 А		
Срок службы электрических компонентов	1×10 ⁵		
Срок службы механических компонентов	1×10 ⁶		
Температура окружающей среды	-5°C ~ +40°C		
Диапазон задержки	0,5–20 мин	5 с, 10 с, 30 с, 60 с, 120 с, 180 с, 360 с, 480 с, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 60 мин, 120 мин, 180 мин, 360 мин, 480 мин	
Потребление мощности	≤ 3 ВА		
Монтаж	Направляющая шина		
Время перезапуска	≤ 1 с		

4. Электрическая схема

Figure 2 NJS3 wiring

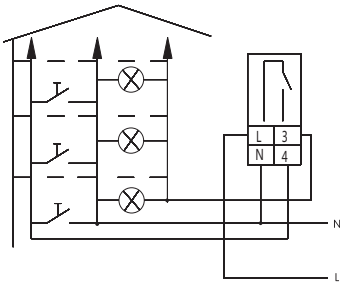



Электрическая схема NJS3 (3 провода)

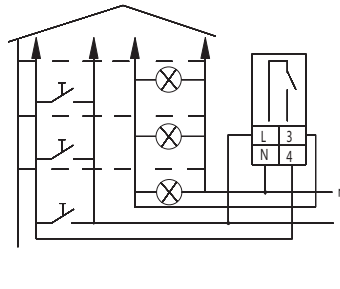

Электрическая схема NJS3 (4 провода)


Рис. 3, электрическая схема NJS3-A

Рис. 4, электрическая схема NJS3-B

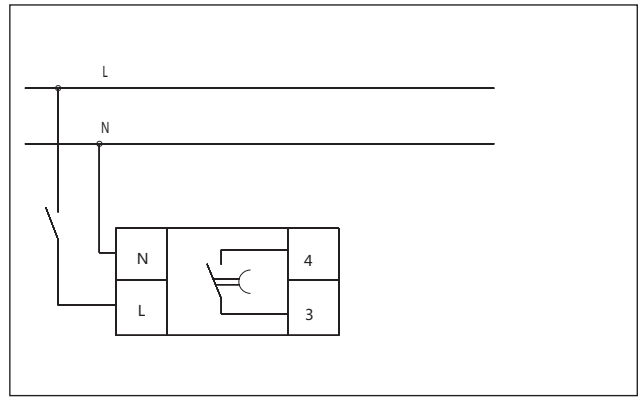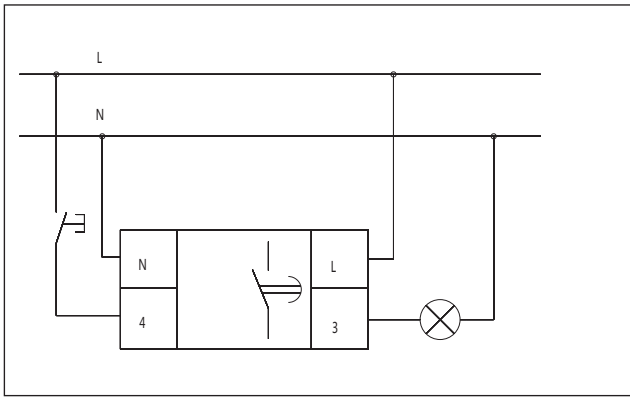

5. Габаритные и монтажные размеры (мм)

Монтажный размер: стальная монтажная шина TH35-7.5

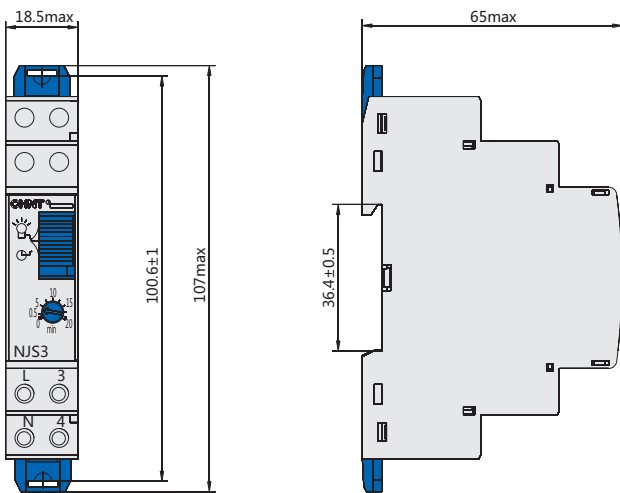

6. Информация для заказа

Наименование	Артикул
Реле времени NJS3 AC230B	303277



NX2 Модульные корпуса пластиковые

1. Характеристики

- 1.1 Электрические параметры: переменный ток до 100 А, 230 В, 50/60 Гц;
- 1.2 Число монтируемых аппаратов: 10, 14, 18;
- 1.3 Ток нагрузки, А: 100 однофазный, 63 трехфазный;
- 1.4 Допустимое превышение температуры оболочки: 40К;
- 1.5 Степень защиты: IP2XC;
- 1.6 Соответствует: ГОСТ Р 51321.3

2. Преимущества

- 2.1 Изделие запатентовано. Кроме стандартной монтажной рейки, поставляется фронтальная панель крепления и крепежные изделия;
- 2.2 Устанавливаемое внутри модульное оборудование отвечает требованиям соответствующих стандартов МЭК, также в них применяются 9 мм модули;
- 2.3 По заказу могут комплектоваться разными комбинациями аппаратов и схем; Количество модулей (18 мм) может быть от 10 до 18;
- 2.4 Удобное обслуживание, высокая безопасность;
- 2.5 Щиток спроектирован со встроенными зажимами для подсоединения нейтрали и защитного провода заземления;
- 2.6 Оболочка щитка выполнена из пластического материала



3. Габаритные и установочные размеры, мм



Тип	A	B	C	Примечание
NX2-8	194±2.5	218±2.5	230±2.5	1-ряд
NX2-10	232±2.5	256±2.5	230±2.5	
NX2-14	302±2.5	326±2.5	230±2.5	
NX2-18	374±2.5	398±2.5	230±2.5	
NX2-28	302±2.5	326±2.5	470±3	2-рада
NX2-36	374±2.5	398±2.5	470±3	

4. Данные для выбора и заказа Модульные корпуса пластиковые NX2

Наименование	Артикул
NX2-10 навесной.Типоразмер : 1 ряд , 10 модулей	215010
NX2-14 навесной.Типоразмер : 1 ряд , 14 модулей	215011
NX2-18 навесной.Типоразмер : 1 ряд , 18 модулей	215009



NX8 Модульные корпуса пластиковые


1. Характеристики

- 1.1 Электрические параметры: переменный ток до 100 А, 230 В, 50/60 Гц;
- 1.2 Число монтируемых аппаратов: 5, 8, 12, 15, 20, 24;
- 1.3 Ток нагрузки, А: 100 однофазный, 63 трехфазный;
- 1.4 Допустимое превышение температуры оболочки: 40К;
- 1.5 Степень защиты: IP30;
- 1.6 Соответствует: ГОСТ Р 51321.3


2. Преимущества

- 2.1 Усовершенствованная, свободно открываемая и закрываемая прозрачная крышка для обрамления встраиваемых аппаратов с самоблокировкой в открытом положении;
- 2.2 Внутри щитка имеется световой неоновый индикатор для указания состояния источника питания; Имеет эстетичный внешний вид и четкую индикацию;
- 2.3 Устанавливаемое внутри модульное оборудование отвечает требованиям соответствующих стандартов МЭК, также в них применяются 9 мм модули;
- 2.4 По заказу могут комплектоваться разными комбинациями аппаратов и схем; Количество модулей (18 мм) может быть от 5 до 24;
- 2.5 Удобное обслуживание, высокая безопасность;
- 2.6 Щиток спроектирован со встроенными зажимами для подсоединения нейтрали и защитного провода заземления;
- 2.7 Оболочка щитка выполнена из пластического материала с металлическим каркасом;
- 2.8 Цвет выбирается по заказу.

3. Габаритные и установочные размеры, мм

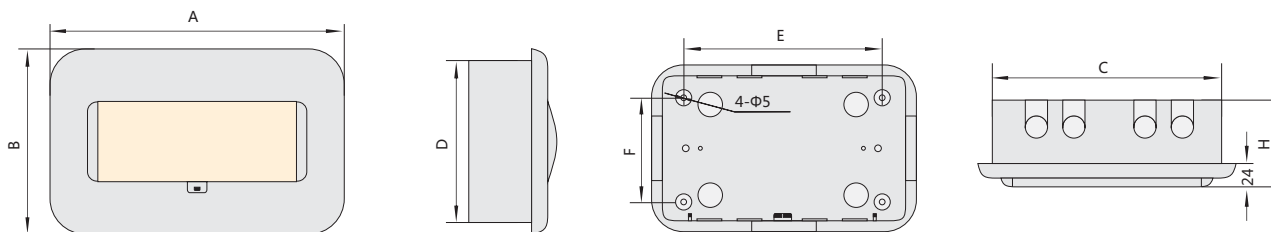

Модель	A	B	C	D	E	F	H	Примечание
NX8-5	184±0.88	200±0.88	164±0.8	180±0.88	114±0.57	130±0.64	105±0.57	Однорядные
NX8-8	238±1.05	200±0.88	218±0.96	180±0.88	168±0.8	130±0.64	105±0.57	Однорядные
NX8-12	310±1.25	200±0.88	290±1.25	180±0.88	240±1.05	130±0.64	105±0.57	Однорядные
NX8-15	364±1.55	200±0.88	344±1.4	180±0.88	294±1.25	130±0.64	105±0.57	Однорядные
NX8-20	274±1.15	350±1.4	254±1.15	330±1.4	204±0.96	280±1.25	105±0.57	Двухрядные
NX8-24	310±1.25	350±1.4	290±1.25	330±1.4	240±1.05	280±1.25	105±0.57	Двухрядные
NX8-5J	184±0.88	200±0.88	164±0.88	180±0.88	114±0.57	130±0.64	105±0.64	Однорядные
NX8-8J	238±1.05	200±0.88	218±0.96	180±0.88	168±0.8	130±0.64	105±0.64	Однорядные
NX8-12J	310±1.25	200±0.88	290±1.25	180±0.88	240±1.05	130±0.64	105±0.64	Однорядные
NX8-15J	364±1.55	200±0.88	344±1.4	180±0.88	294±1.25	130±0.64	105±0.64	Однорядные
NX8-20J	274±1.15	350±1.4	254±1.15	330±1.4	204±0.96	280±1.25	105±0.64	Двухрядные
NX8-24J	310±1.25	350±1.4	290±1.25	330±1.4	240±1.05	280±1.25	105±0.64	Двухрядные

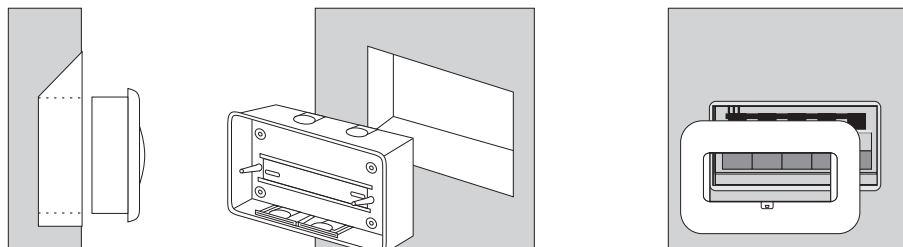

4. Данные для выбора и заказа Модульные корпуса пластиковые NX8

Наименование	Артикул
NX8-5 встраиваемый.Типоразмер : 1 ряд , 5 модулей	216038
NX8-8 встраиваемый.Типоразмер : 1 ряд , 8 модулей	216040
NX8-12 встраиваемый.Типоразмер : 1 ряд , 12 модулей	216033
NX8-15 встраиваемый.Типоразмер : 1 ряд , 15 модулей	216035
NX8-20 встраиваемый.Типоразмер : 2 ряда , 20 модулей	216024
NX8-24 встраиваемый.Типоразмер : 2 ряда , 24 модуля	216037
NX8-5J встраиваемый с металлической основой.Типоразмер : 1 ряд , 5 модулей	216039
NX8-8J встраиваемый с металлической основой.Типоразмер : 1 ряд , 8 модулей	216041
NX8-12J встраиваемый с металлической основой.Типоразмер : 1 ряд , 12 модулей	216034
NX8-15J встраиваемый с металлической основой.Типоразмер : 1 ряд , 15 модулей	216036
NX8-20J встраиваемый с металлической основой.Типоразмер : 2 ряда , 20 модулей	216023
NX8-20J встраиваемый с металлической основой.Типоразмер : 2 ряда , 24 модуля	216021



Щиты с монтажной панелью NXW5

1. Особенности и преимущества:

- 1.1 малогабаритная конструкция
- 1.2 повышенная антикоррозийная стойкость
- 1.3 высококачественное наружное покрытие
- 1.4 защитная оперативная панель
- 1.5 высокая технологичность и простота сборки
- 1.6 удобство монтажа


1.7 высокий уровень электробезопасности
Предназначены для установки модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии. Данные корпуса обладают уникальной конструкцией, которая обеспечивает удобство, быстроту монтажа.



2. Технические данные

соответствие стандартам	МЭК 62208
номинальное напряжение	220...240/380...415V
частота	50/60
мак. вводный ток (3-фаз)	250A
степень защиты	IP54/IP65

EAC





3. Конструкция

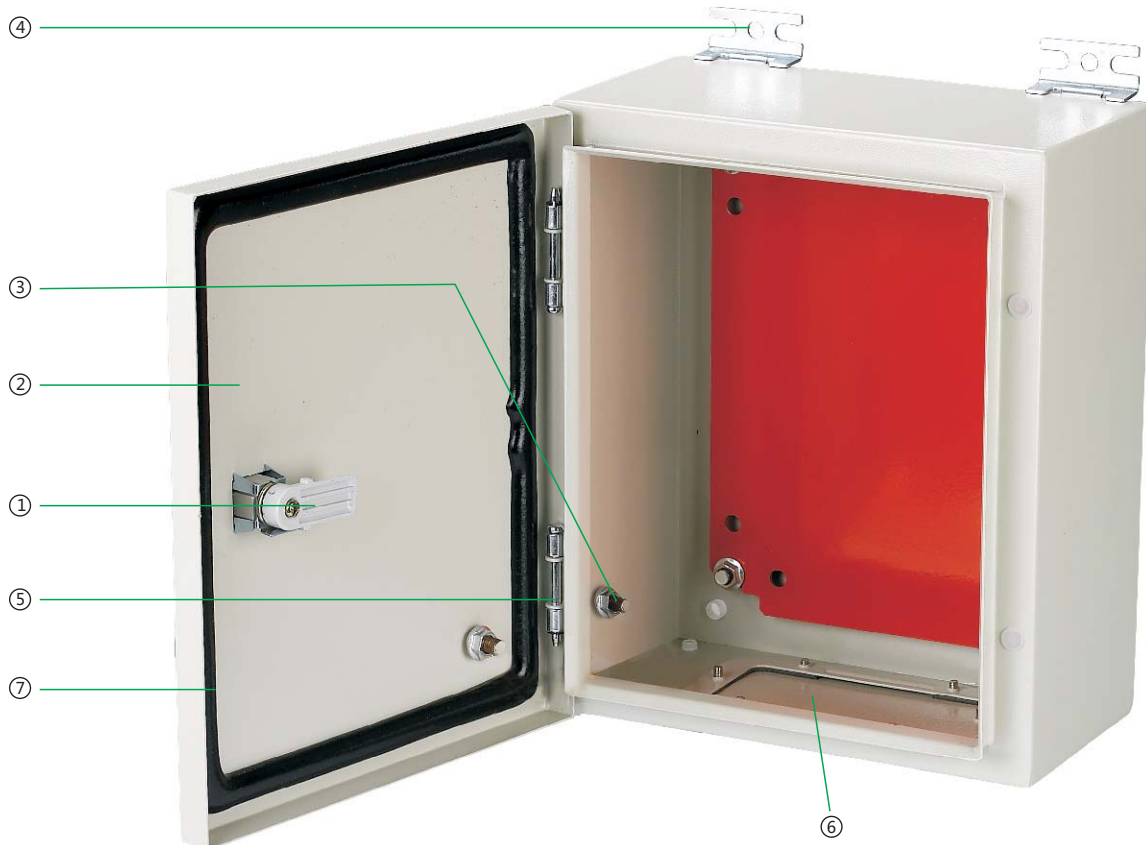

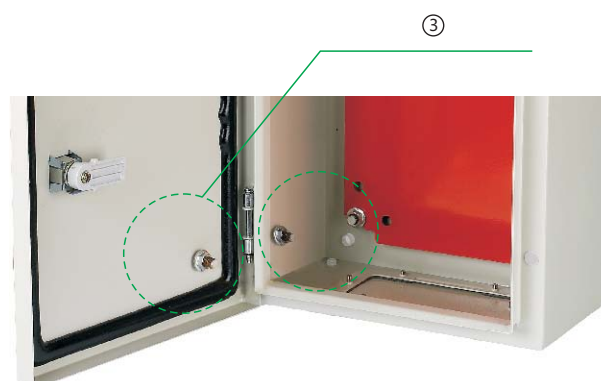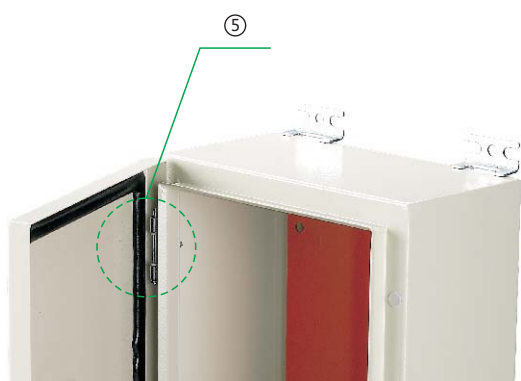


- ① Замок.
- ② Оцинкованная панель
- ③ Болты заземления.
- ④ Кронштейны для крепления на стену.
- ⑤ Усиленные петли.
- ⑥ Плата кабельного ввода.
- ⑦ Уплотнитель.



4. Габаритные и установочные размеры, мм

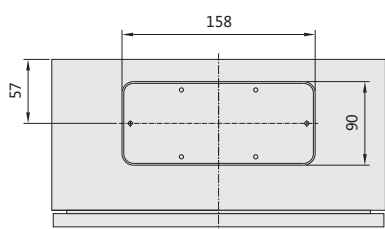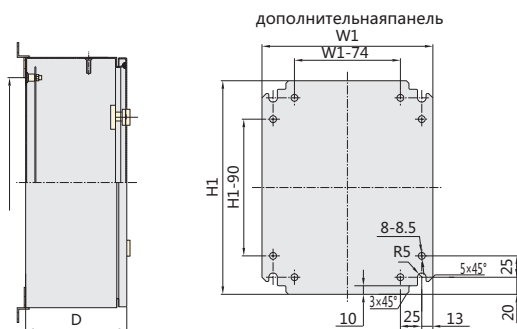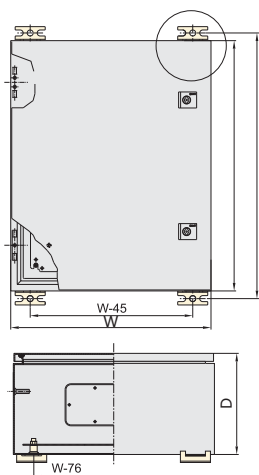

A

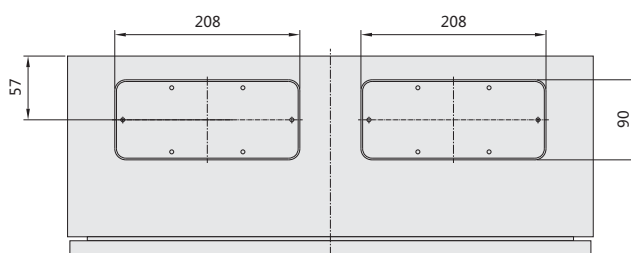

C

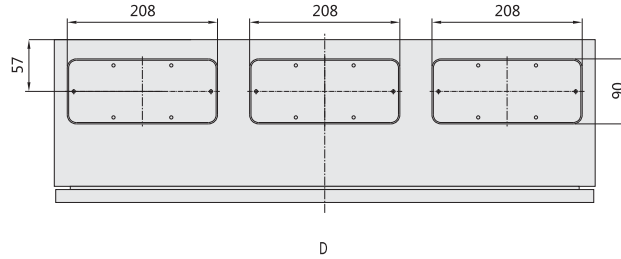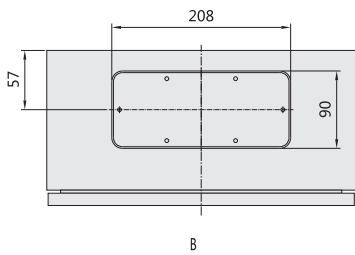

примечание: толщина металла может быть изменена по требованию клиентов. (макс. 2,0 мм)

5. Данные для выбора и заказа

Тип	Высота(В)×Ширина(Ш)× Глубина(Г), мм	Кол-во замков	Кол-во петель	Вид платы кабельного ввода	Толщина металла, мм	Артикул
NXW5-2520/15	250×200×150	1	2	A	1.2	640016
NXW5-3025/15	300×250×150	1	2	A	1.2	640017
NXW5-3025/20	300×250×200	1	2	A	1.2	640018
NXW5-3030/15	300×300×150	1	2	A	1.2	640019
NXW5-3030/20	300×300×200	1	2	A	1.2	640020
NXW5-3040/15	300×400×150	1	2	B	1.2	640021
NXW5-3040/20	300×400×200	1	2	B	1.2	640022
NXW5-4030/15	400×300×150	1	2	A	1.2	640023
NXW5-4030/20	400×300×200	1	2	A	1.2	640024
NXW5-4040/15	400×400×150	1	2	B	1.2	640025
NXW5-4040/20	400×400×200	1	2	B	1.2	640026
NXW5-4060/15	400×600×150	1	2	C	1.2	640027
NXW5-4060/20	400×600×200	1	2	C	1.2	640028
NXW5-4060/25	400×600×250	1	2	C	1.2	640029
NXW5-5040/15	500×400×150	2	2	B	1.2	640030
NXW5-5040/20	500×400×200	2	2	B	1.2	640031
NXW5-5040/25	500×400×250	2	2	B	1.2	640032
NXW5-5050/15	500×500×150	2	2	B	1.2	640033
NXW5-5050/20	500×500×200	2	2	B	1.2	640034
NXW5-5050/25	500×500×250	2	2	B	1.2	640035
NXW5-6040/15	600×400×150	2	2	B	1.2	640036
NXW5-6040/20	600×400×200	2	2	B	1.2	640037
NXW5-6040/25	600×400×250	2	2	B	1.2	640038
NXW5-6050/15	600×500×150	2	2	B	1.2	640039
NXW5-6050/20	600×500×200	2	2	B	1.2	640040
NXW5-6050/25	600×500×250	2	2	B	1.2	640041
NXW5-6060/20	600×600×200	2	2	C	1.2	640042
NXW5-6060/25	600×600×250	2	2	C	1.2	640043
NXW5-6060/30	600×600×300	2	2	C	1.2	640044
NXW5-7050/15	700×500×150	2	2	B	1.5	640045
NXW5-7050/20	700×500×200	2	2	B	1.5	640046
NXW5-7050/25	700×500×250	2	2	B	1.5	640047
NXW5-7050/30	700×500×300	2	2	B	1.5	640048

Тип	Высота(В)×Ширина(Ш)× Глубина(Г), мм	Кол-во замков	Кол-во петель	Вид платы кабельного ввода	Толщина металла,мм	Артикул
NXW5-8060/20	800×600×200	2	3	C	1.5	640049
NXW5-8060/25	800×600×250	2	3	C	1.5	640050
NXW5-8060/30	800×600×300	2	3	C	1.5	640051
NXW5-8060/38	800×600×380	2	3	C	1.5	640052
NXW5-8080/20	800×800×200	2	3	C	1.5	640053
NXW5-8080/25	800×800×250	2	3	C	1.5	640054
NXW5-8080/30	800×800×300	2	3	C	1.5	640055
NXW5-10060/25	1000×600×250	2	4	C	1.5	640002
NXW5-10060/30	1000×600×300	2	4	C	1.5	640003
NXW5-10060/38	1000×600×380	2	4	C	1.5	640004
NXW5-10060/45	1000×600×450	2	4	C	1.5	640005
NXW5-10080/25	1000×800×250	2	4	C	1.5	640006
NXW5-10080/30	1000×800×300	2	4	C	1.5	640007
NXW5-10080/38	1000×800×380	2	4	C	1.5	640008
NXW5-10080/45	1000×800×450	2	4	C	1.5	640009
NXW5-100100/25	1000×1000×250	2	4	D	1.5	640000
NXW5-12080/25	1200×800×250	3	5	C	1.5	640012
NXW5-12080/30	1200×800×300	3	5	C	1.5	640013
NXW5-12080/38	1200×800×380	3	5	C	1.5	640014
NXW5-12080/45	1200×800×450	3	5	C	1.5	640015
NXW5-120100/25	1200×1000×250	3	5	D	1.5	640010
NXW5-120100/30	1200×1000×300	3	5	D	1.5	640011



Контакторы NC6

1. Характеристики

- 1.1 Сертификаты: CE, VDE, ESC, UKrSEPRO, GOST, RCC, UL
- 1.2 Электрические характеристики:
до 690В переменного тока частотой 50/60 Гц, до 9А
- 1.3 Назначение: коммутация электрических цепей, защита от сверхтоков при применении совместно с тепловыми реле
- 1.3 Категории применения: AC-1, AC-3, AC-4
- 1.4 Диапазон температур эксплуатации:
от - 25°C до 40°C
- 1.5 Высота над уровнем моря: не более 2000 м
- 1.6 Категории размещения: 3
- 1.7 Условия монтажа: на вертикальной плоскости, с допустимым отклонением от вертикали не более 30°
- 1.8 Стандарт соответствия: ГОСТ Р 50030.4.1

2. Структура условного обозначения

NC6 - □ □ □ □ □

К: С присоединением Pin-type

обозначение исполнения

10: трёхполюсный с 1 н.о.
вспомогательным контактом

01: трёхполюсный с 1 н.з.
вспомогательным контактом

04: четырёхполюсный

08: четырёхполюсный (2 замыкающих,
2 размыкающих главных контакта)

условное обозначение исполнения
(цифры соответствуют рабочему
току в категории AC-3 при 380В)

условное обозначение типа





условное обозначение контактора

условный код изготовителя (компании)


3. Технические данные

3.1 Характеристики контакторов при AC токе

★ 3-полюсные

Параметры		Исполнения	NC6-06	NC6-06-K	NC6-09	NC6-09-K
						
Условный тепловой ток(A)	AC-1		20		20	
Номинальный рабочий ток(A)	AC-3/AC-4	380/400 В	6		9	
		660/690 В	3.8		5	
Номинальная мощность управляемого электродвигателя	кВт (AC-3)	220/230 В	1.5		2.2	
		380/400 В	2.2		4	
		660/690 В	3		4	
	л.с.	240 В	-		2	
		400 В	-		3	
600 В		-		3		
Допустимая частота включений (циклов в час)	под током	AC-3	1,200		1,200	
		AC-4	300		300	
		без тока в цепи	3,600		3,600	
Коммутационная износостойкость, тыс.циклов BO	AC-3		1,200		1,200	
	AC-4		25		25	
Механическая износостойкость, млн.циклов BO			10		10	
Тип защитного предохранителя			RT16-16		RT16-20	

★ 4-полюсные

Параметры		Исполнения	NC6-06	NC6-09		
						
Номинальный рабочий ток (A)	AC-1		20			
	AC-3/AC-4	380/400 В	6			
		660/690 В		3.8		
Номинальная мощность управляемого электродвигателя	кВт (AC-3)	220 В/230 В/240 В	1.5		2.2	
		380/400 В	2.2		4	
		660/690 В	3		4	
	л.с.	240 В	-		2	
		400 В	-		3	
600 В		-		3		
Допустимая частота включений (циклов в час)	под током	AC-3	1,200		1,200	
		AC-4	300		300	
		без тока в цепи	3,600		3,600	
Коммутационная износостойкость, тыс.циклов BO	AC-3		1,200		1,200	
	AC-4		25		25	
Механическая износостойкость, млн.циклов BO			10		10	
Тип защитного предохранителя			RT16-16		RT16-20	

3.2 Характеристики цепи управления контактора


Параметры	Исполнения	NC6-06	NC6-09
Номинальные напряжения, В (частота 50/60 Гц)		24, 36, 48, 110, 127, 220, 230, 380, 400	
Потребляемая мощность, Вт, не более	на включение	30	30
	на удержание *	4.5	4.5

4. Присоединение проводников



Исполнение	Кол. проводников присоединяемых к зажиму	Номинальное сечение, мм ²	Размер винта зажима	Момент затяжки винта, Нм
NC6-06	1	2.5	M3	0.5
NC6-09	1	2.5	M3	0.5

5. Дополнительные узлы



5.1 Вспомогательные контакты

	Вспомогательные контакты			
	Тип вспомогательных контактов	Номинальный тепловой ток, А	Характеристики в категориях применения:	Артикул
	NCF6-22	10	AC-15: 360ВА	247111
	NCF6-11			247110
	NCF6-31			261014
	NCF6-13			261012
	NCF6-40		261015	DC-13: 33Вт
	NCF6-04		261011	
	NCF6-20		261013	
	NCF6-02		261010	

5.2 Совместное применение контактора и теплового реле

Исполнение контактора	Присоединяемое тепловое реле			
	Тип реле	Номинальный ток (А)	Рекомендуемый предохранитель	
 NC6-09	 NR2-11.5	0.1~0.16	aM 0.25	gG 2
		0.16~0.25	0.5	2
		0.25~0.4	1	2
		0.4~0.63	1	2
		0.63~1	2	4
		1~1.6	2	4
		1.25~2	4	6
		1.6~2.5	4	6
		2.5~4	6	10
		4~6	8	16
		5.5~8	12	20
		7~10	12	20
		9~13	16	25

6. Габаритные и установочные размеры

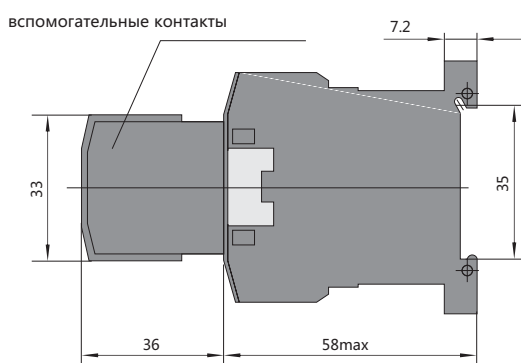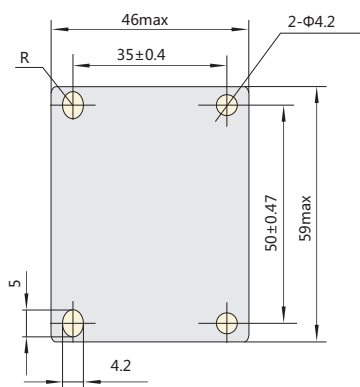

7. Данные для выбора и заказа



	Номинальный рабочий ток по категории AC-3 380/400 В, А	Количество и вид всп. контактов	Номинальные напряжения цепи управления, В	Типовое обозначение	Артикул
	9	1НО	24	NC6-0910 24В 50Гц	247606
	9	1НО	230	NC6-0910 230В 50Гц	247075
	9	1НО	400	NC6-0910 400В 50Гц	247073
	9	1НЗ	24	NC6-0901 24В 50Гц	247599
	9	1НЗ	230	NC6-0901 230В 50Гц	247074
	9	1НЗ	400	NC6-0901 400В 50Гц	247604
	9	-	230	NC6-0904 230В 50Гц	247084
	6	1НО	230	NC1-0610 230В 50Гц	247255
	6	1НЗ	230	NC1-0601 230В 50Гц	247187
	6	-	230	NC1-0604 230В 50Гц	247079



Контакторы NC1 9-95A

Преимущества изделия

1. Трёхполюсное и четырёхполюсное исполнение
2. Катушка управления постоянного тока и переменного тока
3. Износостойкость 1000 тыс. циклов
4. Широкий выбор аксессуаров
5. Возможность реализовать реверсивный, контактор для цепей компенсации реактивной мощности и пускатель звезда-треугольник самостоятельно.

1. Характеристики

- 1.1 Сертификаты: CE, VDE, EK, ESC, UKrSEPRO, GOST, RCC, UL
- 1.2 Электрические характеристики: до 690В переменного тока частотой 50/60 Гц, до 95А
- 1.3 Назначение: коммутация электрических цепей, в том числе при повышенной частоте с управлением от сети переменного тока, защита от сверхтоков при применении совместно с тепловым реле
- 1.4 Категории применения: AC-3; AC-4
- 1.5 Высота над уровнем моря: не более 2000 м
- 1.6 Диапазон температур эксплуатации: от -25° до 40°С
- 1.7 Категория размещения: 3
- 1.8 Условия монтажа: на вертикальной плоскости с допустимым отклонением от вертикального положения не более 5°
- 1.9 Стандарт соответствия: ГОСТ Р 50030.4.1

2. Структура условного обозначения

NC 1-□□ □□□-□

z - цепь управления постоянного тока, нет символа - переменного тока

количество и сочетание главных и вспомогательных контактов:
 10 - трёхполюсные с 1 н.о. вспомогательным контактом (9,12,18,25,32А)
 01 - трёхполюсные с 1 н.з. вспомогательным контактом (9,12,18,25,32А)
 11 - трёхполюсные с 1 н.з и 1 н.о. вспомогательным контактом (40,50,65,80,95А)
 04 - четырёхполюсные (9,12,25,40,50,65,80,95А)
 08 - четырёхполюсные (2 замыкающих и 2 размыкающих главных контакта 9,12,25,40,50,65,80,95А)

условное обозначение исполнения (цифры соответствуют рабочему току в категории AC3 при 380В)

условное обозначение типа

условное обозначение контактора



условный код изготовителя





Контакторы NC1

3. Технические параметры

3.1 Характеристики при переменном токе



★ Управляющая цепь переменного тока





Параметры		Исполнения	NC1-09	NC1-12	NC1-18
Рамка			Рамка 1 (3P, 4P)		Рамка 2 (3P)
					
Номинальный тепловой ток и кат. AC-1, A			20	20	32
Номинальные рабочие токи, A	380/400В	AC-3	9	12	18
		AC-4	3.5	5	7.7
	660/690В	AC-3	6.6	8.9	12
		AC-4	1.5	2	3.8
Номинальное напряжение изоляции, В			690	690	690
Номинальная мощность управляемого трёхфазного электродвигателя	кВт	220/230В AC	2.2	3	4
		380/400В AC	4	5.5	7.5
		660/690В AC	5.5	7.5	10
	л.с.	200В AC	3	5	7.5
		240В AC	3	5	7.5
		460В AC	5	7.5	10
Допустимая частота включений (циклов в час)	под током	AC-3	1,200	1,200	1,200
		AC-4	300	300	300
	без тока в цепи	3,600	3,600	3,600	
Коммутационная износ. тыс. циклов	AC-3	1,000	1,000	1,000	
	AC-4	200	200	200	
Механическая износостойкость, млн.циклов			10	10	10
Тип защитного предохранителя			RT16-20	RT16-20	RT16-32

NC1-25	NC1-32	NC1-40	NC1-50	NC1-65	NC1-80	NC1-95
Рамка 3 (3P, 4P)	Рамка 4 (3P)	Рамка 5 (3P, 4P)			Рамка 6 (3P, 4P)	
						
40	50	60	80	80	110	110
25	32	40	50	65	80	95
8.5	12	18.5	24	28	37	44
18	21	34	39	42	49	49
4.4	7.5	9	12	14	17.3	21.3
690	690	690	690	690	690	690
5.5	7.5	11	15	18.5	22	25
11	15	18.5	22	30	37	45
15	18.5	30	37	37	45	45
7.5	10	15	15	20	25	30
10	15	20	20	25	30	30
15	20	25	30	40	40	50
15	20	25	30	40	40	50
1,200	600	600	600	600	600	600
300	300	300	300	300	300	300
3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
1,000	800	800	600	600	600	600
200	200	150	150	150	100	100
10	8	8	8	8	6	6
RT16-40	RT16-50	RT16-63	RT16-80	RT16-80	RT16-100	RT16-125

3.2 Технические характеристики

★ Управляющая цепь постоянного тока

Параметры		Исполнения	NC1-09Z	NC1-12Z	NC1-18Z
Рамка			Рамка 1 (3P, 4P)		Рамка 2 (3P)
					
Номинальный тепловой ток и кат. AC-1, A			20	20	32
Номинальные рабочие токи, A	380/400В	AC-3	9	12	18
		AC-4	3.5	5	7.7
	660/690В	AC-3	6.6	8.9	12
		AC-4	1.5	2	3.8
Номинальный тепловой ток, A			20	20	32
Номинальное напряжение по изоляции, В			690	690	690
Номинальная мощность управляемого трёхфазного электродвигателя	кВт	220/230В AC	2.2	3	4
		380/400В AC	4	5.5	7.5
		660/690В AC	5.5	7.5	10
Допустимая частота включений (циклов в час)	под током	AC-3	1,200	1,200	1,200
		AC-4	300	300	300
	без тока в цепи			3,600	3,600
Коммутационная износ. тыс.циклов	AC-3		1,000	1,000	1,000
	AC-4		200	200	200
Механическая износостойкость, млн.циклов			10	10	10
Тип защитного предохранителя			RT16-20	RT16-20	RT16-32


NC1-25Z Рамка 3 (3P, 4P)	NC1-32Z Рамка 4 (3P)	NC1-40Z Рамка 5 (3P, 4P)	NC1-50Z	NC1-65Z	NC1-80Z	NC1-95Z
						
40	50	60	80	80	110	110
25	32	40	50	65	80	95
8.5	12	18.5	24	28	37	44
18	21	34	39	42	49	49
4.4	7.5	9	12	14	17.3	21.3
40	50	60	80	80	95	95
690	690	690	690	690	690	690
5.5	7.5	11	15	18.5	22	25
11	15	18.5	22	30	37	45
15	18.5	30	37	37	45	45
1,200	600	600	600	600	600	600
300	300	300	300	300	300	300
3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
1,000	800	800	600	600	600	600
200	200	150	150	150	100	100
10	8	8	6	6	6	6
RT16-40	RT16-50	RT16-63	RT16-80	RT16-80	RT16-100	RT16-125

4. Дополнительные узлы


4.1 Дополнительные узлы

Параметры		Исполнения	NC1-09(Z)	NC1-12(Z)	NC1-18(Z)	NC1-25(Z)
управление переменным током	потребляемые мощности	на включение, ВА	70	70	70	110
		на удержание, ВА	8	8	8	11
		мощность, Вт	1.8~2.7	1.8~2.7	3~4	3~4
управление постоянным током	параметры управления	U включения	(85%~110%) Us			
		U отключения	(20%~75%) Us			
		номинальные напряжения цепи управления 50/60 Гц, В	24,36,48,110,127,220,240,380,415,440,480,500,600,660			
управление постоянным током	параметры управл.	мощность на управление, Вт	9	9	11	11
		U включения	(85%~110%) Us			
		отключения	(10%~75%) Us			
		номинальные напр. упр., В	24,36,48,110,220			

Вспомогательные контакты типа F4



Вспомогательные контакты с выдержкой времени типа F5

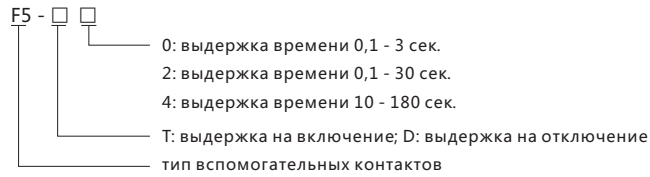

Вспомогательные контакты в боковой приставке типа NCF-11C



SR2-A

Резистивно-емкостные цепи SR2





SR2-B

NC1-32(Z)	NC1-40(Z)	NC1-50(Z)	NC1-65(Z)	NC1-80(Z)	NC1-95(Z)
110	200	200	200	200	200
11	20	20	20	20	20
3~4	6~10	6~10	6~10	6~10	6~10
(85%~110%) Us					
(20%~75%) Us					
24,36,48,110,127,220,240,380,415,440,480,500,600					
11	20	20	20	20	20
(85%~110%) Us					
(10%~75%) Us					

















Вид	Исполнения вспомогательных контактов		Тип	Артикул
	Кол-во н.о контактов.	Кол-во н.з. контактов.		
	2	0	F4-20	257029
	1	1	F4-11	257027
	0	2	F4-02	257009
	4	0	F4-40	257032
	3	1	F4-31	257031
	2	2	F4-22	257030
	1	3	F4-13	257028
	0	4	F4-04	257018

Вид	Выдержка времени	Число и тип контактов	Тип	Артикул
	0.1с~3с	N/O+N/C	F5-T0	258042
	0.1с~30с	N/O+N/C	F5-T2	258043
	10с~180с	N/O+N/C	F5-T4	258044
	0.1с~3с	N/O+N/C	F5-D0	258045
	0.1с~30с	N/O+N/C	F5-D2	258046
	10с~180с	N/O+N/C	F5-D4	258047




			NCF1-11 C	220481
---	--	--	-----------	--------

Вид	Используется с контактором	Тип	Артикул
	NC1-09...32	SR2-A 24V-48 В AC/DC	228521
		SR2-A 100V-250 В AC/DC	228520
		SR2-A 380V-440 В AC/DC	228522
	NC1-40...95	SR2-B 100V-127 В AC/DC	228523
		SR2-B 200V-250 В AC/DC	228525
		SR2-B 380V-440 В AC/DC	228524




4.2 Соединение контактора с дополнительными узлами и другими изделиями, тип конечной продукции

Конечная продукция	Контактор	Присоединяемые блоки	Конечный вид
Контакты с выдержкой времени		<p data-bbox="676 421 724 472">+</p>  <p data-bbox="778 465 967 528">Вспомогательные контакты с выдержкой времени</p>	<p data-bbox="1034 434 1155 450">→</p> 
Реверсивные контакторы		<p data-bbox="676 689 724 741">+</p>  <p data-bbox="810 752 943 792">Механическая блокировка</p>	<p data-bbox="1034 703 1155 719">→</p> 
Магнитные пускатели		<p data-bbox="663 943 711 994">+</p>  <p data-bbox="810 1043 943 1061">Тепловое реле</p>	<p data-bbox="1034 956 1155 972">→</p> 
Контактор для цепей компенсации реактивной мощности		<p data-bbox="663 1200 711 1252">+</p>  <p data-bbox="767 1285 970 1303">Блок ограничения тока</p>	<p data-bbox="1034 1214 1155 1229">→</p> 
Многофункциональный магнитный пускатель типа Star - delta		<p data-bbox="676 1469 724 1520">+</p>  <p data-bbox="715 1532 874 1615">Вспомогательные контакты с выдержкой времени</p> <p data-bbox="874 1469 922 1520">+</p>  <p data-bbox="948 1532 1107 1572">Вспомогательные контакты</p>	<p data-bbox="1066 1469 1187 1485">→</p> 

4.3 Соединение контакторов с тепловыми реле

Исполнение контактора	Присоединённое тепловое защитное реле			
	Тип реле	Номинальный ток, А	Рекоменд. тип предохранителя	
			aM	gG
NC1-09 NC1-12 NC1-18 NC1-25 NC1-32	 NR2-25	0.1~0.16	0.25	2
		0.16~0.25	0.5	2
		0.25~0.4	1	2
		0.4~0.63	1	2
		0.63~1	2	4
		1~1.6	2	4
		1.25~2	4	6
		1.6~2.5	4	6
		2.5~4	6	10
		4~6	8	16
		5.5~8	12	20
		7~10	12	20
		9~13	16	25
		12~18	20	35
17~25	25	50		
NC1-32	 NR2-36	23~32	40	63
		28~36	40	80
NC1-40 NC1-50 NC1-65 NC1-80 NC1-95	 NR2-93	23~32	40	63
		30~40	40	100
		37~50	63	100
		48~65	63	100
		55~70	80	125
		63~80	80	125
		80~93	100	160


4.4 Электронные тепловые реле

Исполнение контактора	Тип реле	Ном. тепловой ток А	Регулируемый отключающий ток	Комплектование с предохранителем	
NC1-09		1.2	0.6~1.2	RT36-4 (NT00-4)	
		2.4	1.2~2.4	RT36-6 (NT00-6)	
		4	2~4	RT36-10 (NT00-10)	
		8	4~8	RT36-16 (NT00-16)	
		10	5~10	RT36-20 (NT00-20)	
NC1-12	NRE8-25	12	7~12	RT36-25 (NT00-25)	
NC1-18		20	10~20	RT36-40 (NT00-40)	
NC1-25		25	20~25	RT36-50 (NT00-50)	
NC1-32		32	22~32	RT36-80 (NT00-80)	
			4	2~4	RT36-10 (NT00-10)
8	4~8		RT36-16 (NT00-16)		
10	5~10		RT36-20 (NT00-20)		
20	10~20		RT36-40 (NT00-40)		
40	20~40		RT36-80 (NT00-80)		
NC1-40	NRE8-40	65	30~65	RT36-160 (NT00-160)	
NC1-50					
NC1-65					
NC1-80					
NC1-95					100
	NRE8-100	100	50~100	RT36-200 (NT1-200)	
					NC1-40
					NC1-50
					NC1-65
					NC1-80

5. Технические данные

5.1 Присоединение



Исполнение контактора	Сечение проводника(Cu)				Размер винта	Момент затяжки (N·m)
	Кол-во проводников	Гибкие (мм ²)	Гибкие с наконечником (мм ²)	Жёсткие (мм ²)		
NC1-09	1~2	2.5	4	4	M3.5	0.8
NC1-12	1~2	2.5	4	4	M3.5	0.8
NC1-18	1~2	4	6	6	M3.5	0.8
NC1-25	1	4	10	6	M4	1.2
	2	4	6	6	M4	1.2
NC1-32	1	4	10	6	M4	1.2
	2	4	6	6	M4	1.2
NC1-40	1	10	16	10	M8	1.2
	2	10	10	10	M8	3.5
NC1-50	1	16	25	25	M8	3.5
	2	16	16	-	M8	3.5
NC1-65	1	16	25	25	M8	3.5
	2	16	16	-	M8	3.5
NC1-80	1	50	50	50	M10	3.5
	2	25	35	-	M10	4.0
NC1-95	1	50	50	50	M10	4.0
	2	25	35	-	M10	4.0

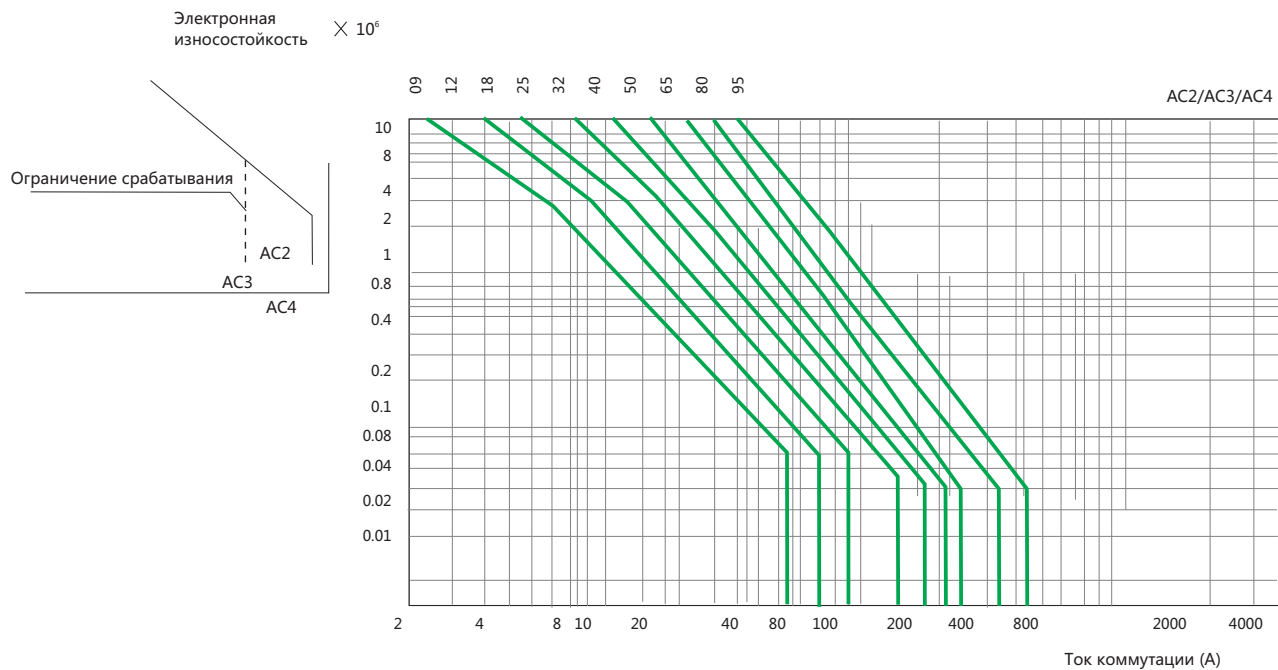



220/230B	0.55	0.75	1.1	2.2	3	4	5.5	7.5	10	15	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160	200	250	315	335	400	250	315	(кВт)
380/400B	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	10	15	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160	200	250	315	335	400	250	315	(кВт)
440B	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	10	15	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160	200	250	315	335	400	250	315	(кВт)	

6. Габаритные и установочные размеры



NC1-09~32

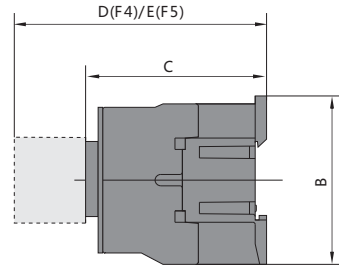


NC1-40~95

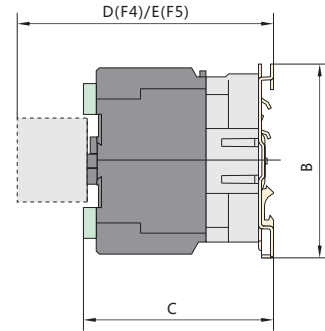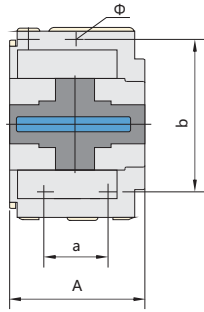

NC1-09Z~32Z

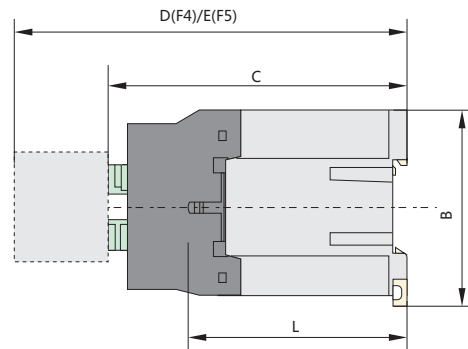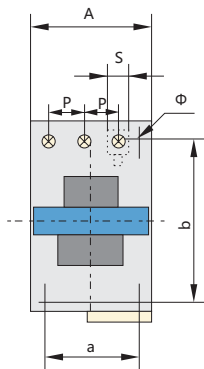

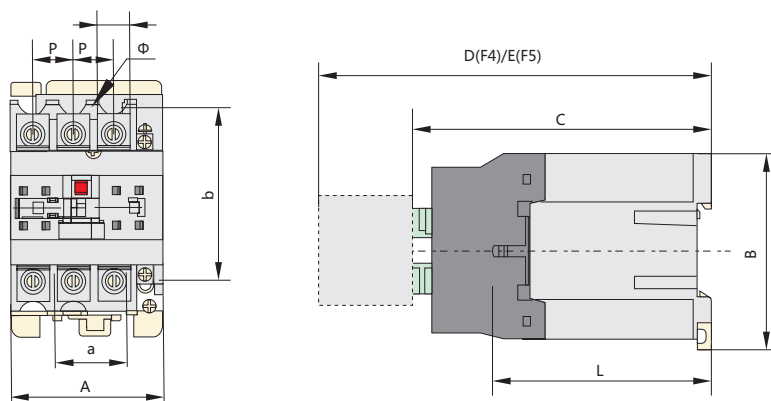







Исполнение	A max	B max	C max	D max	E max	a	b	Φ	L	P	S
NC1-09(Z)~12(Z)	47	76	82(116)	120.5(154.5)	140.5(174.5)	34/35	50/60	4.5	60(95)	10.5	8.6
NC1-18(Z)	47	76	87(122)	125.5(160.5)	145.5(180.5)	34/35	50/60	4.5	61(96)	11.3	10.4
NC1-25(Z)	57	86	95(131)	133.5(169.5)	153.5(189.5)	40	48	4.5	70(107)	13.2	11.7
NC1-32(Z)	57	86	100(138)	138.5(176.5)	158.5(196.5)	40	48	4.5	71.6(120)	14.5	13
NC1-4011(Z)~6511(Z)	77	129	116(173)	154.5(211.5)	174.5(231.5)	40	100/110	6.5	78(135)	20	8.6
NC1-4004/4008(Z)~6504/6508(Z)	84	129	116(173)	154.5(211.5)	174.5(231.5)	40	100/110	6.5	78(135)	20	8.6
NC1-8011(Z)~9511(Z)	87	129	127(188)	165.5(226.5)	185.5(246.5)	40	100/110	6.5	83(140)	23.5	12
NC1-8004/8008(Z)~9504/9508(Z)	96	129	127(183)	160.5(221.5)	180.5(241.5)	40	100/110	6.5	83(140)	23.5	12

Примечания:

1. L: расстояние от панели крепления до выводных зажимов главных контактов
2. P: межполюсные расстояния главных контактов
3. S: ширина гнезда выводного зажима главных контактов

7. Данные для выбора и заказа

	Номинальный рабочий ток по категории АС-3 380/400 В, А	Количество и вид всп. контактов	номинальные напряжения цепи управления, В	Типовое обозначение	Артикул
	9	1НО	24	NC1-0910 24В 50Гц	223274
	9	1НО	36	NC1-0910 36В 50Гц	223275
	9	1НО	110	NC1-0910 110В 50Гц	223277
	9	1НО	230	NC1-0910 230В 50Гц	223279
	9	1НО	400	NC1-0910 400В 50Гц	220510
	9	1НЗ	110	NC1-0901 110В 50Гц	223262
	9	1НЗ	230	NC1-0901 230В 50Гц	220482
	9	1НЗ	400	NC1-0901 400В 50Гц	220485
	12	1НО	24	NC1-1210 24В 50Гц	223289
	12	1НО	36	NC1-1210 36В 50Гц	223290
	12	1НО	110	NC1-1210 110В 50Гц	223292
	12	1НО	230	NC1-1210 230В 50Гц	223294
	12	1НО	400	NC1-1210 400В 50Гц	220580
	12	1НЗ	110	NC1-1201 110В 50Гц	223285
	12	1НЗ	230	NC1-1201 230В 50Гц	220556
	12	1НЗ	400	NC1-1201 400В 50Гц	220557
	9	-	230	NC1-0904 230В 50Гц	220499
	12	-	230	NC1-1204 230В 50Гц	220571
	18	1НО	24	NC1-1810 24В 50Гц	224831
	18	1НО	36	NC1-1810 36В 50Гц	224832
	18	1НО	110	NC1-1810 110В 50Гц	224833
	18	1НО	230	NC1-1810 230В 50Гц	224835
	18	1НО	400	NC1-1810 400В 50Гц	220608
	18	1НЗ	110	NC1-1801 110В 50Гц	224827
18	1НЗ	230	NC1-1801 230В 50Гц	220593	
18	1НЗ	400	NC1-1801 400В 50Гц	220594	
	25	1НО	24	NC1-2510 24В 50Гц	224846
	25	1НО	36	NC1-2510 36В 50Гц	224847
	25	1НО	110	NC1-2510 110В 50Гц	224849
	25	1НО	230	NC1-2510 230В 50Гц	224852
	25	1НО	400	NC1-2510 400В 50Гц	220644
	25	1НЗ	110	NC1-2501 110В 50Гц	224842
	25	1НЗ	230	NC1-2501 230В 50Гц	220621
	25	1НЗ	400	NC1-2501 400В 50Гц	220622
	25		230	NC1-2504 230В 50Гц	220636
	32	1НО	24	NC1-3210 24В 50Гц	224865
	32	1НО	36	NC1-3210 36В 50Гц	224866
	32	1НО	110	NC1-3210 110В 50Гц	224868
	32	1НО	230	NC1-3210 230В 50Гц	224870
	32	1НО	400	NC1-3210 400В 50Гц	220671
	32	1НЗ	110	NC1-3201 110В 50Гц	224861
	32	1НЗ	230	NC1-3201 230В 50Гц	220656
	32	1НЗ	400	NC1-3201 400В 50Гц	220657

	Номинальный рабочий ток по категории AC-3 380/400 В, А	Количество и вид всп. контактов	номинальные напряжения цепи управления, В	Типовое обозначение	Артикул
	40	1НО+1НЗ	110	NC1-4011 110В 50Гц	224984
	40	1НО+1НЗ	230	NC1-4011 230В 50Гц	224986
	40	1НО+1НЗ	400	NC1-4011 400В 50Гц	224991
	40	-	230	NC1-4004 230В 50Гц	224953
	50	1НО+1НЗ	110	NC1-5011 110В 50Гц	225066
	50	1НО+1НЗ	230	NC1-5011 230В 50Гц	225068
	50	1НО+1НЗ	400	NC1-5011 400В 50Гц	225073
	50	-	230	NC1-5004 230В 50Гц	225033
	65	1НО+1НЗ	110	NC1-6511 110В 50Гц	225141
	65	1НО+1НЗ	230	NC1-6511 230В 50Гц	225143
	65	1НО+1НЗ	400	NC1-6511 400В 50Гц	225148
	65	-	230	NC1-6504 230В 50Гц	223943
	80	1НО+1НЗ	110	NC1-8011 110В 50Гц	225217
	80	1НО+1НЗ	230	NC1-8011 230В 50Гц	225219
	80	1НО+1НЗ	400	NC1-8011 400В 50Гц	225224
	80	-	230	NC1-8004 230В 50Гц	225190
	95	1НО+1НЗ	110	NC1-9511 110В 50Гц	225292
	95	1НО+1НЗ	230	NC1-9511 230В 50Гц	225294
	95	1НО+1НЗ	400	NC1-9511 400В 50Гц	225299
	95	-	230	NC1-9504 230В 50Гц	223944

	номинальные напряжения цепи управления, В	Для контактов	Типовое обозначение	Артикул
Катушки переменного тока	24	NC1-09-18	Катушка NC1-09-18 24В 50Гц	234789
	230	NC1-09-18	Катушка NC1-09-18 230В 50Гц	234723
	400	NC1-09-18	Катушка NC1-09-18 400В 50Гц	234730
	24	NC1-25-32	Катушка NC1-25-32 24В 50Гц	234855
	230	NC1-25-32	Катушка NC1-25-32 230В 50Гц	234795
	400	NC1-25-32	Катушка NC1-25-32 400В 50Гц	234801
	24	NC1-40-95	Катушка NC1-40-95 24В 50Гц	234914
	230	NC1-40-95	Катушка NC1-40-95 230В 50Гц	234895
400	NC1-40-95	Катушка NC1-40-95 400В 50Гц	234899	
Механическая блокировка		NC1-09-32	Механическая блокировка NC1-09-32	234994
		NC1-40-95	Механическая блокировка NC1-40-95	234996



	Номинальный рабочий ток по категории AC-3 380/400 В, А	Количество и вид всп. контактов	Номинальные напряжения цепи управления, В(DC)	Типовое обозначение	Артикул
	9	1HO	24	NC1-0910Z 24B	225355
	9	1HO	110	NC1-0910Z 110B	225358
	9	1HO	220	NC1-0910Z 220B	225359
	9	1H3	24	NC1-0901Z 24B	225340
	9	1H3	110	NC1-0901Z 110B	225343
	9	1H3	220	NC1-0901Z 220B	225344
	12	1HO	24	NC1-1210Z 24B	225375
	12	1HO	110	NC1-1210Z 110B	225378
	12	1HO	220	NC1-1210Z 220B	225379
	12	1H3	24	NC1-1201Z 24B	225360
	12	1H3	110	NC1-1201Z 110B	225363
12	1H3	220	NC1-1201Z 220B	225364	
	18	1HO	24	NC1-1810Z 24B	225385
	18	1HO	110	NC1-1810Z 110B	225388
	18	1HO	220	NC1-1810Z 220B	225389
	18	1H3	24	NC1-1801Z 24B	225380
	18	1H3	110	NC1-1801Z 110B	225383
	18	1H3	220	NC1-1801Z 220B	225384
	25	1HO	24	NC1-2510Z 24B	225405
	25	1HO	110	NC1-2510Z 110B	225408
	25	1HO	220	NC1-2510Z 220B	225409
	25	1H3	24	NC1-2501Z 24B	225390
	25	1H3	110	NC1-2501Z 110B	225393
	25	1H3	220	NC1-2501Z 220B	225394
	32	1HO	24	NC1-3210Z 24B	225415
	32	1HO	110	NC1-3210Z 110B	225418
	32	1HO	220	NC1-3210Z 220B	225419
	32	1H3	24	NC1-3201Z 240B	225410
	32	1H3	110	NC1-3201Z 110B	225413
	32	1H3	220	NC1-3201Z 220B	225414
	40	1HO+1H3	24	NC1-4011Z 24B	225420
	40	1HO+1H3	110	NC1-4011Z 110B	225423
	40	1HO+1H3	220	NC1-4011Z 220B	225424
	50	1HO+1H3	24	NC1-5011Z 24B	225425
	50	1HO+1H3	110	NC1-5011Z 110B	225428
	50	1HO+1H3	220	NC1-5011Z 220B	225429
	65	1HO+1H3	24	NC1-5011Z 24B	225430
	65	1HO+1H3	110	NC1-5011Z 110B	225433
	65	1HO+1H3	220	NC1-5011Z 220B	225434
	80	1HO+1H3	24	NC1-8011Z 24B	225435
	80	1HO+1H3	110	NC1-8011Z 110B	225438
	80	1HO+1H3	220	NC1-8011Z 220B	225439
	95	1HO+1H3	24	NC1-9511Z 240B	225440
	95	1HO+1H3	110	NC1-9511Z 110B	225443
	95	1HO+1H3	220	NC1-9511Z 220B	225444




Контакты NC1-N, реверсивного и переключающего типов

1. Характеристики

- 1.1 Электрические характеристики: до 690В переменного тока частоты 50/60 Гц, до 95А
- 1.2 Назначение: управление реверсированием электро-двигателей, переключение цепей с повышенной надёжностью оперирования за счёт механической блокировки
- 1.3 Диапазон температур эксплуатации: от -25° до 40°С
- 1.4 Высота над уровнем моря: не более 2000м
- 1.5 Степень загрязнения: 3
- 1.6 Категория размещения: 3
- 1.7 Условия монтажа: на вертикальной плоскости, с допустимым отклонением от вертикали не более 5°


2. Структура условного обозначения

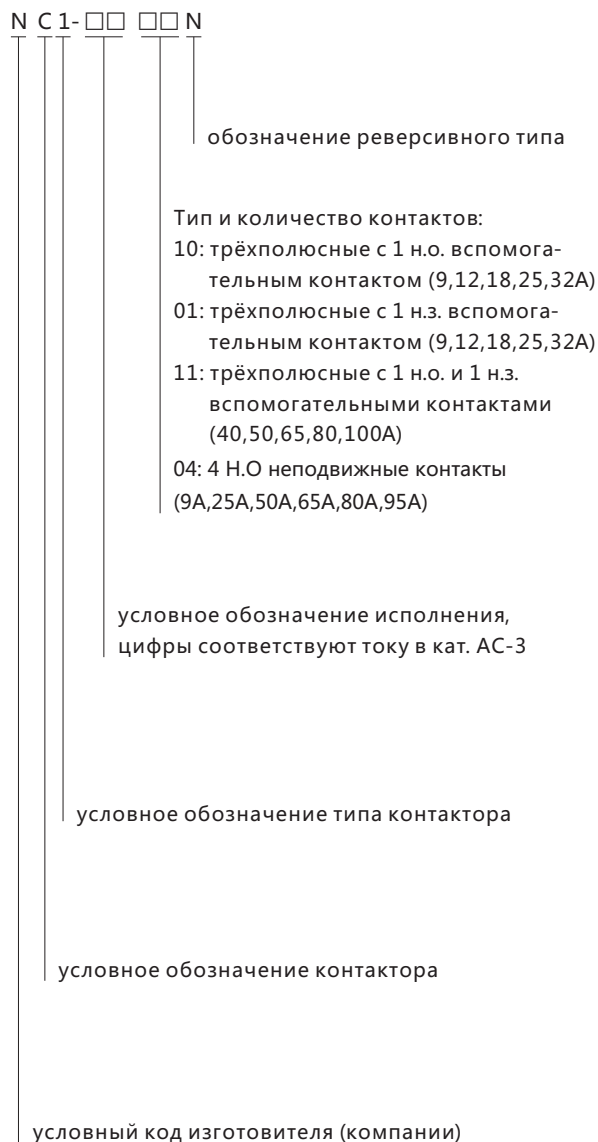

3. Конструкция

Конструкция контактора состоит из двух контакторов и механической блокировке, соединённых вместе и установленных на общей панели. Механическая блокировка устанавливается между контакторами.

4. Схема

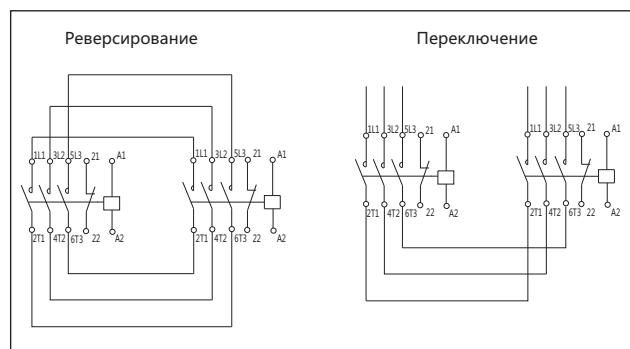

5. Технические характеристики

★ Реверсивного типа

Параметры		Исполнения	NC1-09N	NC1-12N	NC1-18N	NC1-25N	
			(3P, 4P)		(3P)	(3P, 4P)	
			20	20	32	40	
Номинальный тепловой ток и в кат.ас-1, а							
АС-3	Ie(A)	220/230В	9	12	18	25	
		380/400В	9	12	18	25	
		660/690В	6.6	8.9	12	18	
	Pe(кВт)	220/230В	2.2	3	4	5.5	
		380/400В	4	5.5	7.5	11	
		660/690В	5.5	7.5	10	15	
АС-4	Ie(A)	380/400В	3.5	5	7.7	8.5	
		660/690В	1.5	2	3.8	4.4	
	Pe(кВт)	380/400В	1.5	2.2	3	4	
		660/690В	1.1	1.5	3.7	4	
	Мощность управляемого трёхфазного электродвигателя	л.с.	200В	3	5	7.5	7.5
			240В	3	5	7.5	10
460В			5	7.5	10	15	
600В			5	7.5	10	15	



★ Переключающего типа

Параметры		Исполнения	NC1-09N	NC1-12N	NC1-25N	
			(4P)	(4P)	(4P)	
			20	20	40	
Номинальный тепловой ток и ток в категории ас-1, а						
АС-3	Ie(A)	220/230В	9	12	25	
		380/400В	9	12	25	
		660/690В	6.6	8.9	18	
	Pe(кВт)	220/230В	2.2	3	5.5	
		380/400В	4	5.5	11	
		660/690В	5.5	7.5	15	
АС-4	Ie(A)	380/400В	3.5	5	8.5	
		660/690В	1.5	2	4.4	
	Pe(кВт)	380/400В	1.5	2.2	4	
		660/690В	1.1	1.5	4	
	Мощность управляемого трёхфазного электродвигателя	л.с.	200В	3	5	7.5
			240В	3	5	10
460В			5	7.5	15	
600В			5	7.5	15	

NC1-32N (3P)	NC1-40N (3P, 4P)	NC1-50N	NC1-65N	NC1-80N (3P, 4P)	NC1-95N
50	60	80	80	95	95
32	40	50	65	80	95
32	40	50	65	80	95
21	34	39	42	49	49
7.5	11	15	18.5	22	25
15	18.5	22	30	37	45
18.5	30	37	37	45	45
12	18.5	24	28	37	44
7.5	9	12	14	17.3	21.3
5.5	7.5	11	15	18.5	22
5.5	7.5	11	11	15	18.5
10	15	15	20	25	30
15	20	20	25	30	30
20	25	30	40	40	50
20	25	30	40	40	50


NC1-40N (4P)	NC1-50N (4P)	NC1-65N	NC1-80N (4P)	NC1-95N
60	80	80	95	95
40	50	65	80	95
40	50	65	80	95
34	39	42	49	49
11	15	18.5	22	25
18.5	22	30	37	45
30	57	37	45	45
18.5	24	28	37	44
9	12	14	17.3	21.3
7.5	11	15	18.5	20
7.5	11	11	15	18.5
15	15	20	25	30
20	20	25	30	30
25	30	40	40	50
25	30	40	40	50

6. Данные для выбора и заказа


	Номинальный рабочий ток по категории AC-3 380/400 В, А	Количество и вид всп. контактов	номинальные напряжения цепи управления, В	Типовое обозначение	Артикул
	9	1НЗ	230	NC1-0901N 230В 50Гц	220489
	9	1НЗ	400	NC1-0901N 400ВВ 50Гц	220493
	12	1НЗ	230	NC1-1201N 230В 50Гц	220561
	12	1НЗ	400	NC1-1201N 400В 50Гц	220565
	18	1НЗ	230	NC1-1801N 230В 50Гц	220598
	18	1НЗ	400	NC1-1801N 400В 50Гц	220602
	25	1НЗ	230	NC1-2501N 230В 50Гц	220626
	25	1НЗ	400	NC1-2501N 400В 50Гц	220630
	32	1НЗ	230	NC1-3201N 230В 50Гц	220661
	32	1НЗ	400	NC1-3201N 400В 50Гц	220665
	40	1НО+1НЗ	230	NC1-4011N 230В 50Гц	225007
	40	1НО+1НЗ	400	NC1-4011N 400В 50Гц	225012
	50	1НО+1НЗ	230	NC1-5011N 230В 50Гц	225089
	50	1НО+1НЗ	400	NC1-5011N 400В 50Гц	225094
	65	1НО+1НЗ	230	NC1-6511N 230В 50Гц	225164
	65	1НЗ+1НЗ	400	NC1-6511N 400В 50Гц	225169
	80	1НЗ+1НЗ	230	NC1-8011N 230В 50Гц	225240
	80	1НЗ+1НЗ	400	NC1-8011N 400В 50Гц	225245
	95	1НО+1НЗ	230	NC1-9511N 230В 50Гц	225315
	95	1НО+1НЗ	400	NC1-9511N 400В 50Гц	225320

7. Габаритные и установочные размеры

NC1-09~32N

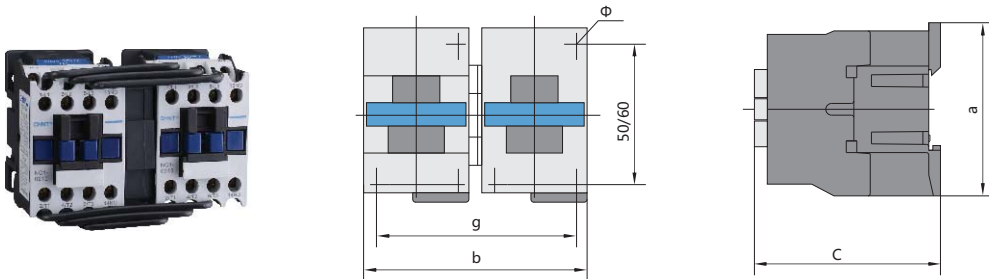

NC1-40~95N

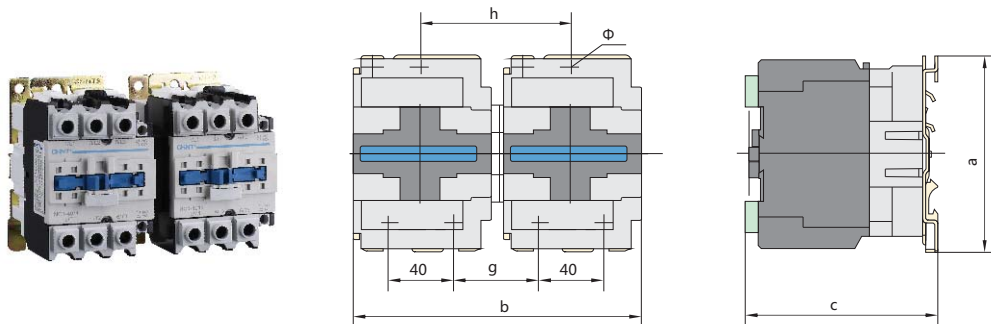

Исполнение контактора	a	b	c	g	h	Φ
NC1-09N~12N	78	105	82	95	—	4.5
NC1-18N	78	105	87	95	—	4.5
NC1-25N	90	125	95	111	—	4.5
NC1-32N	90	125	100	111	—	4.5
NC1-40N~65N	129	165	116	50	90	6.5
NC1-80N~95N	129	165	127	57	96	6.5



Контакторы NC2, 115-800A


Преимущества изделия

1. Трехполюсное и четырехполюсное исполнение
2. Катушка управления постоянного тока и переменного тока
3. Износостойкость 1000 тыс. циклов
4. Широкий выбор аксессуаров
5. Возможность реализовать реверсивный, контактор для цепей компенсации реактивной мощности и пускатель звезда-треугольник самостоятельно.

1. Характеристики

- 1.1 Сертификация: PCT, CE, VDE, UKrSEPRO, RCC, UL
- 1.2 Электрические характеристики: до 1000В переменного тока частотой 50/60 Гц, до 800А
- 1.3 Назначение: коммутация электрических цепей, защита от сверхтоков при применении совместно с тепловыми реле
- 1.4 Категории применения: AC-1, AC-3, AC-4
- 1.5 Диапазон температур эксплуатации: от -25° до 40°C
- 1.6 Высота над уровнем моря: не более 2000м
- 1.7 Категория размещения: 3
- 1.8 Условия монтажа: вертикально, с допустимым отклонением от вертикального положения не более 5°
- 1.9 Стандарт соответствия: ГОСТ Р 50030.4.1

2. Структура условного обозначения

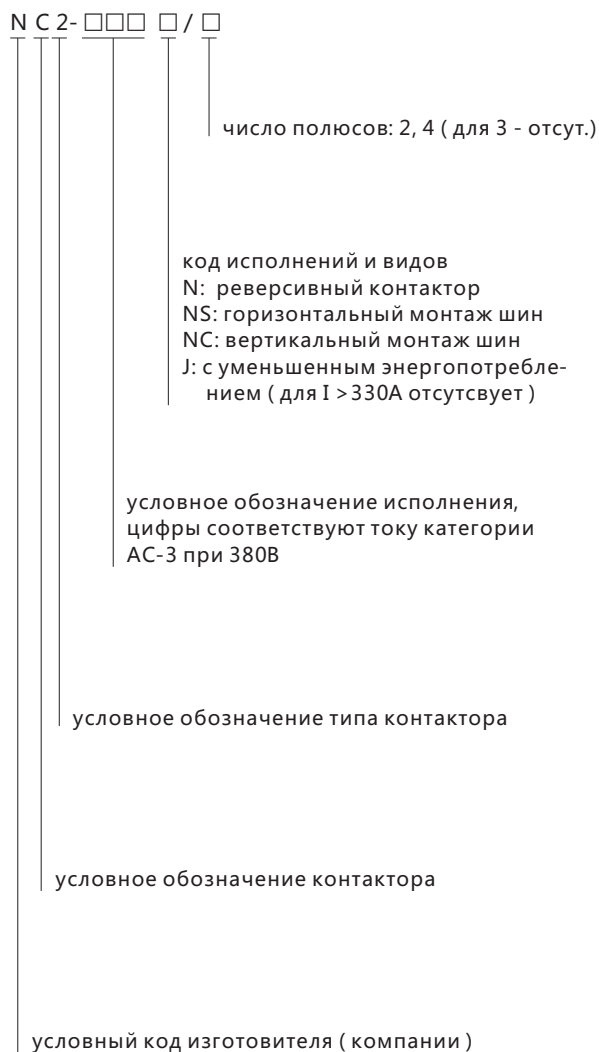

3. Присоединение проводников

Исполнение	Медные кабели и шины			Размер винта зажима	Момент затяжки, Нм
	Число проводников в зажиме	Кабели, сечение, мм ²	Плоские шины, размер, мм x мм		
NC2-115	1	70	-	M6	3
NC2-150	1	70	-	M8	6
NC2-185	1	120	-	M8	6
NC2-225	1	120	-	M10	10
NC2-265	1	185	-	M10	10
NC2-330	1	240	-	M10	10
NC2-400	1	240	-	M10	10
NC2-500	2	185	30x5	M10	10
NC2-630	2	240	40x5	M12	14
NC2-800	2	240	50x5	M12	14

4. Технические характеристики

★ AC цепь управления

Исполнение контактора			NC2-115	NC2-150	NC2-185	NC2-225
Номинальный тепловой ток в кат. AC-1, А			200	200	275	275
Номинальные рабочие токи, А	AC-3	380/400В AC	115	150	185	225
	AC-4	660/690В AC	86	108	118	137
Мощности управляемых трёхфазных электродвигателей	кВт	380/400В AC	55	75	90	110
		660/690В AC	80	100	110	129
	hp	240В AC	40	50	60	75
		415В AC	60	75	100	125
		480В AC	75	100	100	125
600В AC	75	100	100	125		
Допустимая частота включений в категории AC-3 (циклов в час)			1,200	1,200	600	600
Коммутационная износостойкость в категории AC-3, млн. циклов			1.2	1.2	1	1
Механическая износостойкость, млн. циклов			10	10	6	6
Необходимый предохранитель	Тип		RT36-1	RT36-1	RT36-2	RT36-2
	Номинальный ток, А		200	225	315	315

4-полюсный			NC2-115	NC2-150	NC2-185	NC2-225
Номинальный тепловой ток в кат. AC-1, А			200	200	275	275
Номинальные рабочие токи, А	AC-3	380/400В AC	115	150	185	225
	AC-4	660/690В AC	86	108	118	137
Мощности управляемых трёхфазных электродвигателей	кВт	380/400В AC	55	75	90	110
		660/690В AC	80	100	110	129
	hp	240В AC	40	50	60	75
		415В AC	60	75	100	125
		480В AC	75	100	100	125
600В AC	75	100	100	125		
Допустимая частота включений в категории AC-3 (циклов в час)			1,200	1,200	600	600
Коммутационная износостойкость в категории AC-3, млн. циклов			1.2	1.2	1	1
Механическая износостойкость, млн. циклов			10	10	6	6
Необходимый предохранитель	Тип		RT36-1	RT36-1	RT36-2	RT36-2
	Номинальный ток, А		200	225	315	315

NC2-265	NC2-330	NC2-400	NC2-500	NC2-630	NC2-800
315	380	450	630	800	1000
265	330	400	500	630	800
170	235	303	353	462	486
132	160	200	250	335	450
160	220	280	335	450	475
100	125	150	200	250	-
150	150	200	250	350	-
150	200	250	350	400	-
150	200	300	350	500	-
600	600	600	600	600	600
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6
6	6	6	6	6	3
RT36-2	RT36-3	RT36-3	RT36-4	RT36-4	N4
355	450	560	750	950 (если имеется)	1000

NC2-265	NC2-330	NC2-400	NC2-630
315	380	450	800
265	330	400	630
170	235	303	462
132	160	200	335
160	220	280	450
100	125	150	250
150	150	200	350
150	200	250	400
150	200	300	500
600	600	600	600
0.8	0.8	0.8	0.8
6	6	6	6
RT36-2	RT36-3	RT36-3	RT36-4
355	450	560	950 (если имеется)

5. Дополнительные узлы




параметры		исполнения	NC2-115	NC2-150	NC2-185	NC2-225
Управление переменным током	потребляемые мощности	на включение, ВА	660		966	
		на удержание, ВА	85.5		91.2	
	параметры управления	U включения	(85%~110%) Us			
		U отключения	обычное исполнение: 20%-75%, с уменьшенным энергопотреблением 10%-75% Us			
номинальные напряжения управления, В		110,127,220,230,380,400				
Вспомогательные контакты типа F4						
Вспомогательные контакты типа F5			<p>F4 - □ □</p> <ul style="list-style-type: none"> □ количество н.з.контактов □ количество н.о.контактов □ обозначение типа <p>F5 - □ □</p> <ul style="list-style-type: none"> 0: выдержка времени 0,1-3 сек 2: выдержка времени 0,1-30 сек 4: выдержка времени 10-180 сек T: регулируемая выдержка D: задержка на отключение □ обозначение типа 			

NC2-265	NC2-330	NC2-400	NC2-500	NC2-630	NC2-800
840	1,500	1,500	1,500	1,700	1,700
150	34.2	34.2	34.2	34.2	34.2

(85%~110%) Us

обычное исполнение 20%-75%, с уменьшенным энергопотреблением 10%-75% Us

110,127,220,230,380,400

Вид	Исполнения вспомогательных контактов		Тип	Артикул
	Кол-во н.о контактов.	Кол-во н.з. контактов.		
	2	0	F4-20	257029
	1	1	F4-11	257027
	0	2	F4-02	257009
	4	0	F4-40	257032
	3	1	F4-31	257031
	2	2	F4-22	257030
	1	3	F4-13	257028
	0	4	F4-04	257018
Вид	Выдержка времени	Число и тип контактов	Тип	Артикул
	0.1с~3с	N/O+N/C	F5-T0	258042
	0.1с~30с	N/O+N/C	F5-T2	258043
	10с~180с	N/O+N/C	F5-T4	258044
	0.1с~3с	N/O+N/C	F5-D0	258045
	0.1с~30с	N/O+N/C	F5-D2	258046
	10с~180с	N/O+N/C	F5-D4	258047

6. Особенности конструкции

Контактор состоит из основания, магнитной системы, управляющей включением-отключением, контактной системы с двойным разрывом цепи, дугогасительной системы. Нижняя часть основания выполнена из алюминиевого профиля, остальная часть, закрывающая магнитную систему из пластмассы. Катушка управления и магнитная система конструктивно выполнены единым блоком, извлекаемым из основания. Это позволяет производить обслуживание и ремонт оперативно и с малыми затратами.

Конструкция контактора NC2-115~265



1: Дугогасительная система

2: Контактная система

3: Основание

4: Магнитная система

Контакторы серии NC2 имеют маленькую зону ионизации выхлопных газов. Например, зона ионизации контакторов исполнений NC2-115~265 составляет 10 мм (при 200-500В). Это позволяет устанавливать контакторы различной мощности, не изменяя расстояний до других устройств. Малая зона ионизации позволяет рационально размещать контакторы при применении их в различном оборудовании.

Механизм блокировки может быть присоединен к контактору при горизонтальной установке или вертикальной установке контакторов. При соединении трех сблокированных контакторов, установка их должна быть вертикальной.




Тип	NC2-115		NC2-150		NC2-185		NC2-225	
	3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	4P
A	167	204	167	204	171	211	171	211
B	163	163	171	171	174	174	197	197
C	172	172	172	172	183	183	183	183
P	37	37	40	40	40	40	48	48
S	20	20	20	20	20	20	25	25
Ф	M6	M6	M8	M8	M8	M8	M10	M10
f	131	131	131	131	131	131	131	131
M	147	147	150	150	154	154	172	172
H	124	124	124	124	127	127	127	127
L	107	107	107	107	113.5	113.5	113.5	113.5
X1 200~500V	10		10		10		10	
X1 660~1000V	15		15		15		15	
Ga	80		80		80		80	
Ha	110~120		110~120		110~120		110~120	

Примечание: а, f минимальное расстояние для снятия и установки магнитной системы с катушкой при обслуживании и ремонте.




в, X1: разрядное расстояние определяется по рабочим напряжением и отключающей способности.

7. Габаритные и установочные размеры




NC2-115~330



NC2-400~500





NC2-630~800







NC2-265		NC2-330		NC2-400		NC2-500	NC2-630		NC2-800
3P	4P	3P	4P	3P	4P	3P	3P	4P	3P
202	247	213	261	213	261	233	309	389	309
203	203	206	206	206	206	238	304	304	304
215	215	220	220	220	220	233	256	256	256
48	48	48	48	48	48	55	80	80	80
25	25	25	25	25	25	30	40	40	40
M10	M10	M10	M10	M10	M10	M10	M12	M12	M12
147	147	147	147	147	147	150	181	181	181
178	178	181	181	181	181	208	264	264	264
147	147	158	158	158	158	172	202	202	202
141	141	145	145	145	145	146	155	155	155
10		10		15		15	20		20
15		15		20		20	30		30
96		96		80		80	180	240	180
110~120		110~120		170~180		170~180	180~190		180~190

8. Применение контакторов совместно с защитными реле

8.1 Применение совместно с тепловыми реле

Исполнение контактора	Присоединяемое тепловое реле			
	Тип реле	Номинальный ток, А	Рекомендуемый предохранитель	
			aM	gG
NC2-115 NC2-150 NC2-185 NC2-225	 NR2-200	80~125	125	200
		100~160	160	250
		125~200	200	315
NC2-185 NC2-225 NC2-265 NC2-330 NC2-400 NC2-500 NC2-630~800	 NR2-630	160~250	250	400
		200~315	315	500
		250~400	400	630
		315~500	500	800
		400~630	630	800

9. Данные для выбора и заказа
Контакторы NC2

	Номинальный рабочий ток по категории AC-3 380/400 В, А	Кол-во плюсов	Номинальные напряжения цепи управления, В	Типовое обозначение	Артикул		
	115	3	110	NC2-115 110В 50Гц	236394		
	115		230	NC2-115 230В 50Гц	236399		
	115		400	NC2-115 400В 50Гц	225125		
	150		110	NC2-150 110В 50Гц	236400		
	150		230	NC2-150 230В 50Гц	236842		
	150		400	NC2-150 400В 50Гц	235177		
	115	4	230	NC2-115/4 230В 50Гц	236846		
	115		400	NC2-115/4 400В 50Гц	235151		
	150		230	NC2-150/4 230В 50Гц	236849		
	150		400	NC2-150/4 400В 50Гц	235204		
	185	3	110	NC2-185 110В 50Гц	236406		
	185		230	NC2-185 230В 50Гц	236843		
	185		400	NC2-185 400В 50Гц	235230		
	225		110	NC2-225 110В 50Гц	236413		
	225		230	NC2-225 230В 50Гц	236415		
	225		400	NC2-225 400В 50Гц	235286		
	185	4	230	NC2-185/4 230В 50Гц	235257		
	185		400	NC2-185/4 400В 50Гц	235259		
	225		230	NC2-225/4 230В 50Гц	236854		
	225		400	NC2-225/4 400В 50Гц	235313		
	265	3	110	NC2-265 110В 50Гц	236419		
	265		230	NC2-265 230В 50Гц	236423		
	265		400	NC2-265 400В 50Гц	235337		
	330		110	NC2-330 110В 50Гц	236427		
	330		230	NC2-330 230В 50Гц	236431		
	330		400	NC2-330 400В 50Гц	235395		
	265	4	230	NC2-265/4 230В 50Гц	236857		
	265		400	NC2-265/4 400В 50Гц	235364		
	330		230	NC2-330/4 230В 50Гц	236860		
	330		400	NC2-330/4 400В 50Гц	235433		
	400	3	110	NC2-400 110В 50Гц	236435		
	400		230	NC2-400 230В 50Гц	236438		
	400		400	NC2-400 400В 50Гц	235463		
	500		110	NC2-500 110В 50Гц	236494		
	500		230	NC2-500 230В 50Гц	236498		
	500		400	NC2-500 400В 50Гц	235532		
	400	4	230	NC2-400/4 230В 50Гц	236863		
	400		400	NC2-400/4 400В 50Гц	235501		
			630	3	110	NC2-630 110В 50Гц	236766
			630		230	NC2-630 230В 50Гц	236840
630		400	NC2-630 400В 50Гц		235568		
800		110	NC2-800 110В 50Гц		236704		
800		230	NC2-800 230В 50Гц		236701		
800		400	NC2-800 400В 50Гц		236700		
630		4	230	NC2-630/4 230В 50Гц	236866		
630	400		NC2-630/4 400В 50Гц	235608			



Контакторы NC2-N реверсивного и переключающего типов

1. Характеристики

- 1.1 Электрические характеристики: до 690В переменного тока частотой 50/60 Гц, до 800А
- 1.2 Назначение: реверсирование электродвигателей, переключение цепей с повышенной надёжностью оперирования за счёт наличия механической блокировки
- 1.3 Диапазон температур эксплуатации: от -25° до 40° С
- 1.4 Высота над уровнем моря: не более 2000м
- 1.5 Категория размещения: 3
- 1.6 Условия монтажа: на вертикальной плоскости с допустимым отклонением от вертикали 5°
- 1.7 Стандарт соответствия: ГОСТ Р 50030.4.1

2. Структура условного обозначения

NC2 - □□□N

обозначение реверсивного типа

условное обозначение исполнения, цифры соответствуют току в категории АС-3

условное обозначение типа контактора

условное обозначение контактора

условный код изготовителя (компании)

3. Технические характеристики

3.1 Зазоры между включёнными и отключёнными контактами, мм

Тип	Расстояние
NC2-115N/150N	≥5мм
NC2-185N/225N	≥5мм
NC2-265N/330N	≥6мм
NC2-400N/500N	≥6.5мм
NC2-630N	≥7мм
NC2-800N	≥7мм

3.2 Механическая износостойкость

- а) исполнений NJLC-FF и NJLS-FF: 3,0 млн. циклов
- б) других исполнений: 2,0 млн.циклов

(a) 3×10 ⁶	NJLC-FF, NJLS-FF
(b) 2×10 ⁶	NJLS-FF, NJLS-GG, NJLS-HH, NJLS-KK, NJLS-LL, NJLC-FF, NJLC-FG, NJLC-FH, NJLC-FK, NJLC-FL, NJLC-GG, NJLC-GH, NJLC-GK, NJLC-GL, NJLC-HH, NJLC-HK, NJLC-HL, NJLC-KK, NJLC-KL, NJLC-LL

3.3 Подсоединение внешних проводников

Тип	Медные проводники			Размер винта зажима	Момент затяжки, Нм
	Количество проводников	Кабели, сечение, мм	Шины, размеры, мм x мм		
NC2-115	1	70	-	M6	3
NC2-150	1	70	-	M8	6
NC2-185	1	120	-	M8	6
NC2-225	1	120	-	M10	10
NC2-265	1	185	-	M10	10
NC2-330	1	240	-	M10	10
NC2-400	1	240	-	M10	10
NC2-500	2	185	30×5	M10	10
NC2-630	2	240	40×5	M12	14
NC2-800	2	240	50×5	M12	14

4. Особенности конструкции

4.1 В соответствии с требованиями по установке, контакторы с механической блокировкой могут устанавливаться на вертикальной панели в вертикальном или горизонтальном положении. При вертикальном положении, контакторы с меньшими токами устанавливаются выше контакторов с большими токами

4.2 Реверсивные контакторы, собираемые из контакторов NC2-115 -225 и NC2-265-630 устанавливаются в вертикальном положении, под контактор NC2-115-225 устанавливаются компенсирующие прокладки

Схемы соединений для контакторов


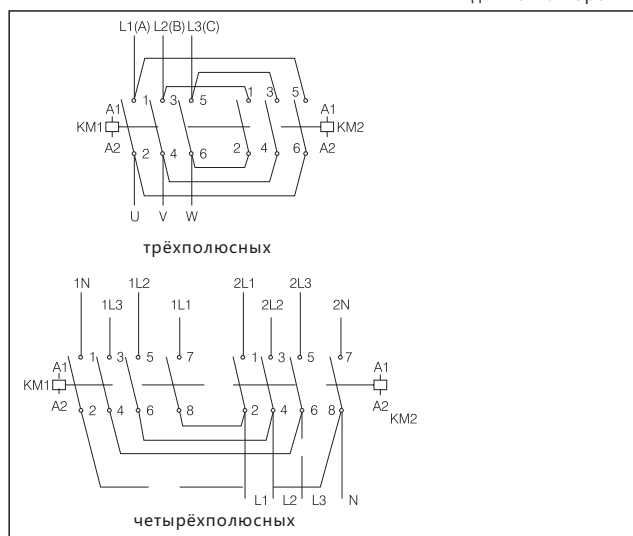


Схема установки контакторов


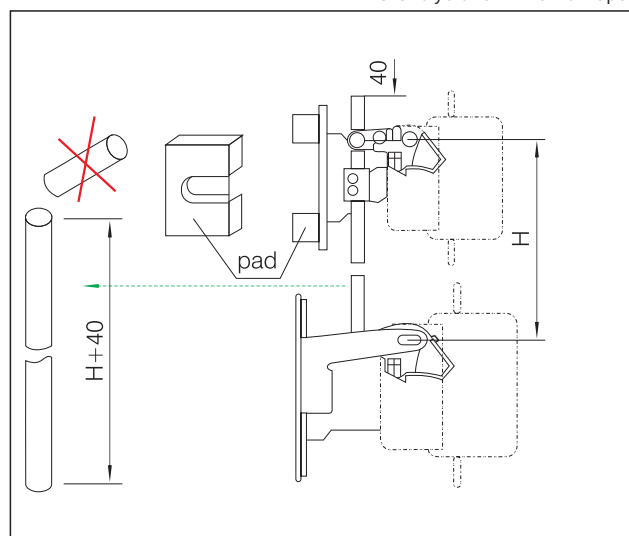


5. Дополнительные узлы

Тип механической блокировки		Исполнения контакторов, соединяемых с модулем блокировки			
NJLS-FF	(горизонтального)	NC2-115+NC2-115;	NC2-150+NC2-150;	NC2-115+NC2-150	
NJLS-GG		NC2-185+NC2-185;	NC2-225+NC2-225;	NC2-185+NC2-225	
NJLS-HH		NC2-265+NC2-265;	NC2-330+NC2-330;	NC2-265+NC2-330	
NJLS-KK		NC2-400+NC2-400;	NC2-500+NC2-500;	NC2-400+NC2-500	
NJLS-LL		NC2-630+NC2-630;	NC2-800+NC2-800		
NJLC-FF	(вертикального)	NC2-115+NC2-115;	NC2-150+NC2-150;	NC2-115+NC2-150	
NJLC-FG		NC2-115+NC2-185;	NC2-150+NC2-185;	NC2-115+NC2-225;	NC2-150+NC2-225
NJLC-FH		NC2-115+NC2-265;	NC2-115+NC2-330;	NC2-150+NC2-265;	NC2-150+NC2-330
NJLC-FK		NC2-115+NC2-400;	NC2-115+NC2-500;	NC2-150+NC2-400;	NC2-150+NC2-500
NJLC-FL		NC2-115+NC2-800;	NC2-115+NC2-630;	NC2-150+NC2-630;	NC2-150+NC2-800
NJLC-GG		NC2-185+NC2-185;	NC2-225+NC2-225;	NC2-185+NC2-225	
NJLC-GH		NC2-185+NC2-265;	NC2-185+NC2-330;	NC2-225+NC2-265;	NC2-225+NC2-330
NJLC-GK		NC2-185+NC2-400;	NC2-225+NC2-500;	NC2-225+NC2-400;	NC2-225+NC2-500
NJLC-GL		NC2-185+NC2-800;	NC2-185+NC2-630;	NC2-225+NC2-630;	NC2-225+NC2-800
NJLC-HH		NC2-265+NC2-265;	NC2-330+NC2-330;	NC2-265+NC2-330	
NJLC-HK		NC2-265+NC2-400;	NC2-330+NC2-400;	NC2-265+NC2-500;	NC2-330+NC2-500
NJLC-HL		NC2-265+NC2-265;	NC2-265+NC2-630;	NC2-330+NC2-630;	NC2-330+NC2-800
NJLC-KK		NC2-400+NC2-400;	NC2-500+NC2-500;	NC2-400+NC2-500;	NC2-400+NC2-800
NJLC-KL		NC2-400+NC2-630;	NC2-500+NC2-630;	NC2-500+NC2-800	
NJLC-LL		NC2-630+NC2-630;	NC2-630+NC2-800		
NJLC-MM		NC2-800+NC2-800			

6. Габаритные и установочные размеры, мм

Контакторы NC2-115NS - 630NS (горизонтальное положение) Контакторы NC2-115Nc - 630Nc (вертикальная установка)

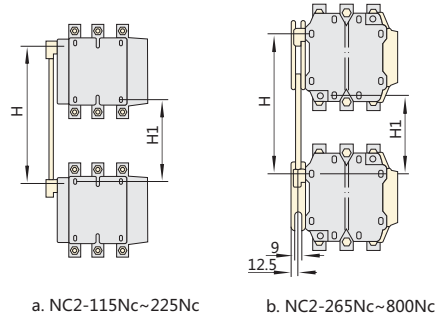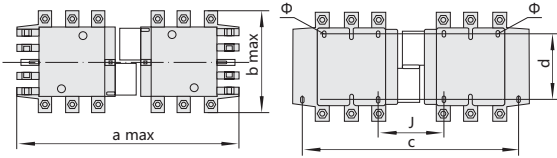


a. NC2-115Nc~225Nc

b. NC2-265Nc~800Nc

Исполнение	полюсов	A max	b max	c	d	j	MM	
NC2-115Ns	3	350	163	330	110~120	71		
	4	425	208	370		108		
NC2-150Ns	3	350	171	330		71		
	4	425	211	370		111		
NC2-185Ns	3	350	174	330		78		
	4	430	223	370		118		
NC2-225Ns	3	350	197	330		78		
	4	430	243	370		118		
NC2-265Ns	3	450	203	428		109		
	4	546	249	485		157		
NC2-330Ns	3	450	206	428		124		
	4	546	251	485		172		
NC2-400Ns	3	485	206	460	170~180	157		
	4	595	251	485		157		
NC2-500Ns	3	485	238	460		156		
NC2-630Ns	3	650	304	625		180~190	139	
	4	810	364	785			139	
NC2-800Ns	3	650	304	625			139	

Исполнения контакторов	H		H1	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
NC2-115Nc, NC2-150Nc	200	310	80	190
NC2-185Nc, NC2-225Nc	220	310	100	190
NC2-265Nc	250	380	130	260
NC2-330Nc	260	380	60	200
NC2-400Nc	280	380	100	200
NC2-500Nc	300	380	120	200
NC2-630Nc	380	380	200	200
NC2-800Nc	380	380	200	200

7. Данные для выбора и заказа

	Номинальный рабочий ток по категории AC-3 380/400 В, А	Кол-во полюсов	Номинальные напряжения цепи управления, В	Типовое обозначение	Артикул
	115	3P	230	NC2-115Ns 230В 50Гц	235137
	115	3P	400	NC2-115Ns 400В 50Гц	235143
	150	3P	230	NC2-150Ns 230В 50Гц	235190
	150	3P	400	NC2-150Ns 400В 50Гц	235196
	185	3P	230	NC2-185Ns 230В 50Гц	235243
	185	3P	400	NC2-185Ns 400В 50Гц	235249
	225	3P	230	NC2-225Ns 230В 50Гц	235299
	225	3P	400	NC2-225Ns 400В 50Гц	235305
	265	3P	230	NC2-265Ns 230В 50Гц	235350
	265	3P	400	NC2-265Ns 400В 50Гц	235356
	330	3P	230	NC2-330Ns 230В 50Гц	235408
	330	3P	400	NC2-330Ns 400В 50Гц	235417
	400	3P	230	NC2-400Ns 230В 50Гц	235476
	400	3P	400	NC2-400Ns 400В 50Гц	235485
	500	3P	230	NC2-500Ns 230В 50Гц	235547
	500	3P	400	NC2-500Ns 400В 50Гц	235556
	630	3P	230	NC2-630Ns 230В 50Гц	235583
	630	3P	400	NC2-630Ns 400В 50Гц	235592
	115	4P	230	NC2-115/4Ns 230В 50Гц	235161
	150	4P	230	NC2-150/4Ns 230В 50Гц	235214
	185	4P	230	NC2-185/4Ns 230В 50Гц	235269
	225	4P	230	NC2-225/4Ns 230В 50Гц	235323
	265	4P	230	NC2-265/4Ns 230В 50Гц	235374
	330	4P	230	NC2-330/4Ns 230В 50Гц	235443
	400	4P	230	NC2-400/4Ns 230В 50Гц	235513



Контакторы CJ19 для компенсации реактивной мощности

1. Характеристики


- 1.1 Электрические характеристики: до 400В переменного тока частотой 50/60 Гц
- 1.2 Стандарт соответствия: ГОСТ Р 50030.4.1



4. Технические характеристики

Параметры	CJ19-25	CJ19-32	CJ19-43	CJ19-63	CJ19-95	CJ19-115	CJ19-150	CJ19-170
Номинальный рабочий ток, А	17	23	29	43	72.2	87	115	130
Номинальная управляемая мощность, кВАр	220/230 В	6.7	10	15	20	35	40	52
	380/400 В	12	18	20	30	50	60	90
Номин.напряжение изоляции,В	690					690		
Пусковой импульс тока	20Ie					20Ie		
Коммутационная износ., тыс.ц.	100					20		
Механическая износостойкость, млн. циклов	1					3		
Характеристики цепи управл.	включение 85 - 110%, отключение 20-75% номинального напряжения цепи управления							
Потребляемая мощность катушки, ВА	на включен.	70	110	220		660		
	на удержан.	8	11	20		85.5		
Характеристики вспомогательных контактов	AC-15 360VA DC-13 33Вт							
Масса, кг	0.44	0.63	0.64	1.4	1.5	3.45		

2. Структура условного обозначения

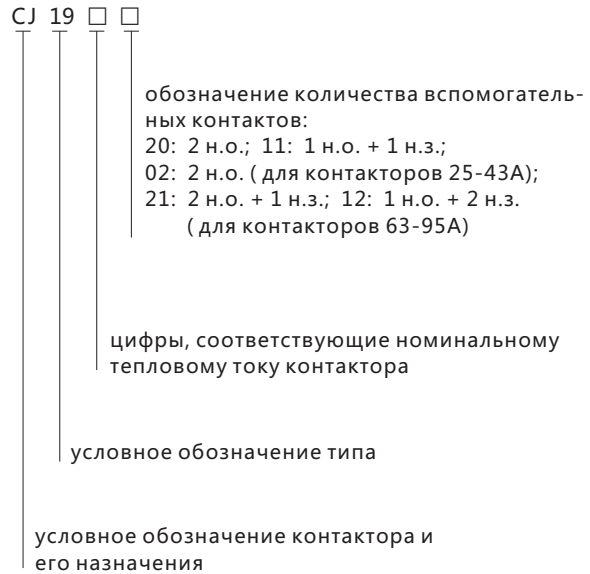

3. Нормальные условия применения

- 3.1 Диапазон температур эксплуатации: от -25° до 40°С, температура выше 35°С не должна воздействовать непрерывно более 24 часов.
- 3.2 Высота над уровнем моря: не более 2000м
- 3.3 Допустимая влажность: в месте установки контактора относительная влажность не должна превышать 50% при температуре 40°С, большая влажность допускается при меньшей температуре, например влажность 90% допускается при температуре не выше 20°С, иные условия применения должны оговариваться с изготовителем.
- 3.4 Степень загрязнения среды: 3
- 3.5 Категория размещения: 3
- 3.6 Условия монтажа: на вертикальной плоскости с допустимым отклонением панели от вертикали не более 50°
- 3.7 Механические воздействия: места установки контакторов не должны подвергаться значительным ударам и вибрации



5. Данные для выбора и заказа

Номинальная управляемая мощность 380/400 В, кВАр	Количество и вид всп. контактов	Номинальные напряжения цепи управления, В	Типовое обозначение	Артикул
12	1НО+1НЗ	230	CJ19-2511 230В 50Гц	244239
12	2НЗ	230	CJ19-2502 230В 50Гц	243092
18	1НО+1НЗ	230	CJ19-3211 230В 50Гц	244240
18	2НЗ	230	CJ19-3202 230В 50Гц	243185
20	1НО+1НЗ	230	CJ19-4311 230В 50Гц	244255
20	2НЗ	230	CJ19-4302 230В 50Гц	243293
30	1НО+2НЗ	230	CJ19-6312 230В 50Гц	243358
50(400В)	1НО+2НЗ	230	CJ19-9512 230В 50Гц	243422
60(400В)	1НО	220	CJ19-115/10 220В 50Гц	244353
80(400В)	1НО	220	CJ19-150/10 220В 50Гц	244361
90(400В)	1НО	220	CJ19-170/10 220В 50Гц	244369


6. Габаритные и установочные размеры, мм

CJ19-25~43

CJ19-63~95

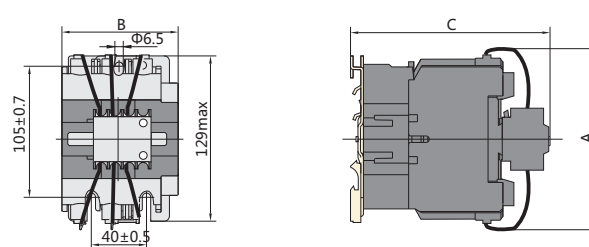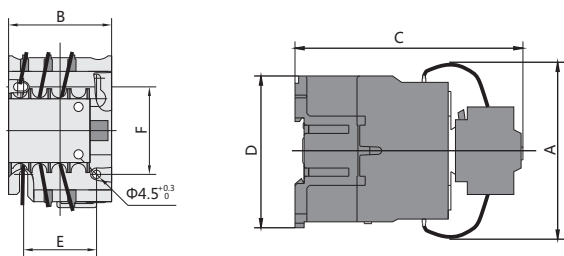

CJ19-115~170

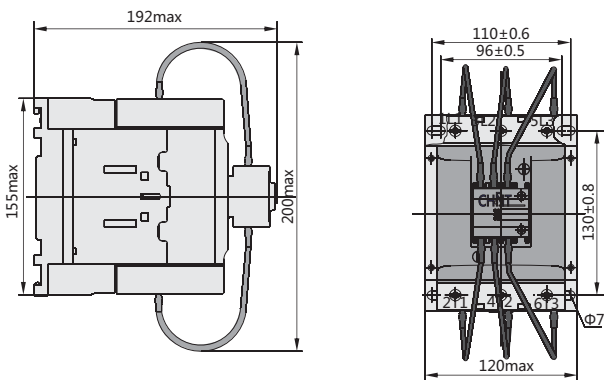

Модель	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	E	F	Примечание
CJ19-25	80	47	124	76	34/35	50/60	Исполнения крепления к панели: - крепление винтами; - крепление на 35 мм DIN-рейку(CJ19 - 25 - 95)
CJ19-32	90	58	132	86	40	48	
CJ19-43	90	58	136	86	40	48	
CJ19-63	132	79	150	-	-	-	
CJ19-95	135	87	158	-	-	-	
CJ19-115~170	200	120	192	155	-	-	

7. Присоединение проводников и установка на панели

7.1 Выводные зажимы должны быть закрыты защитными изолирующими крышками для обеспечения безопасности при монтаже и эксплуатации контактора

7.2 Контакторы исполнений CJ19 - 25- 43 крепятся винтами или на 35 мм DIN- рейке, исполнений CJ19 - 63 - 95 на 35 или 75 мм DIN-рейке.



Тепловое реле NR2

1. Характеристики

- 1.1 Сертификаты: CE, UkrSEPRO, GOST, RCC, UL
- 1.2 Электрические характеристики: до 690В переменного тока частотой 50/60 Гц
- 1.3 Класс защиты: 10А
- 1.4 Исполнения по установке и присоединению:
 - а: втычное (только для исполнений NR2 от 11,5 до 93А)
 - в: устанавливаемое отдельно (стационарное) - имеется в реле всех исполнений
- 1.5 Стандарт соответствия: ГОСТ Р 50030.4.1

2. Структура условного обозначения

N R 2 - □

класс защиты

условное обозначение типа

условное обозначение теплового реле

условный код изготовителя (компании)

3. Отличительные особенности


- 3.1 Термобиметаллические расцепители в 3-х полюсах
- 3.2 Наличие регулировки тока срабатывания
- 3.3 Наличие температурной компенсации
- 3.4 Наличие индикации срабатывания
- 3.5 Наличие кнопки "TEST"
- 3.6 Наличие кнопки "STOP" (" ОТКЛЮЧЕНИЕ")
- 3.7 Наличие возможностей ручного или автоматического (самовозврата) повторного включения
- 3.8 Электрически не связанные вспомогательные контакты 1н.о. и 1 н.з.

4. Технические характеристики


4.1 Защитные характеристики


Вид защиты	№ п.п.	I/In	Время срабатывания	Условия испытаний
Защитная характеристика при трёхфазной нагрузке	1	1.05	> 2 ч	Начало с холодного состояния
	2	1.2	≤ 2	Начало с нагретого состояния, непосредственно после испытания по п.1
	3	1.5	≤ 2 Мин	Начало с нагретого состояния, непосредственно после испытания по п.1
	4	7.2	2с < Tr ≤ 10с	Начало с холодного состояния
Защитная характеристика при выпадении одной фазы	5	Любые два полюса	> 2 ч	Начало с холодного состояния
		1.0		0.9
	6	1.15	0	≤ 2

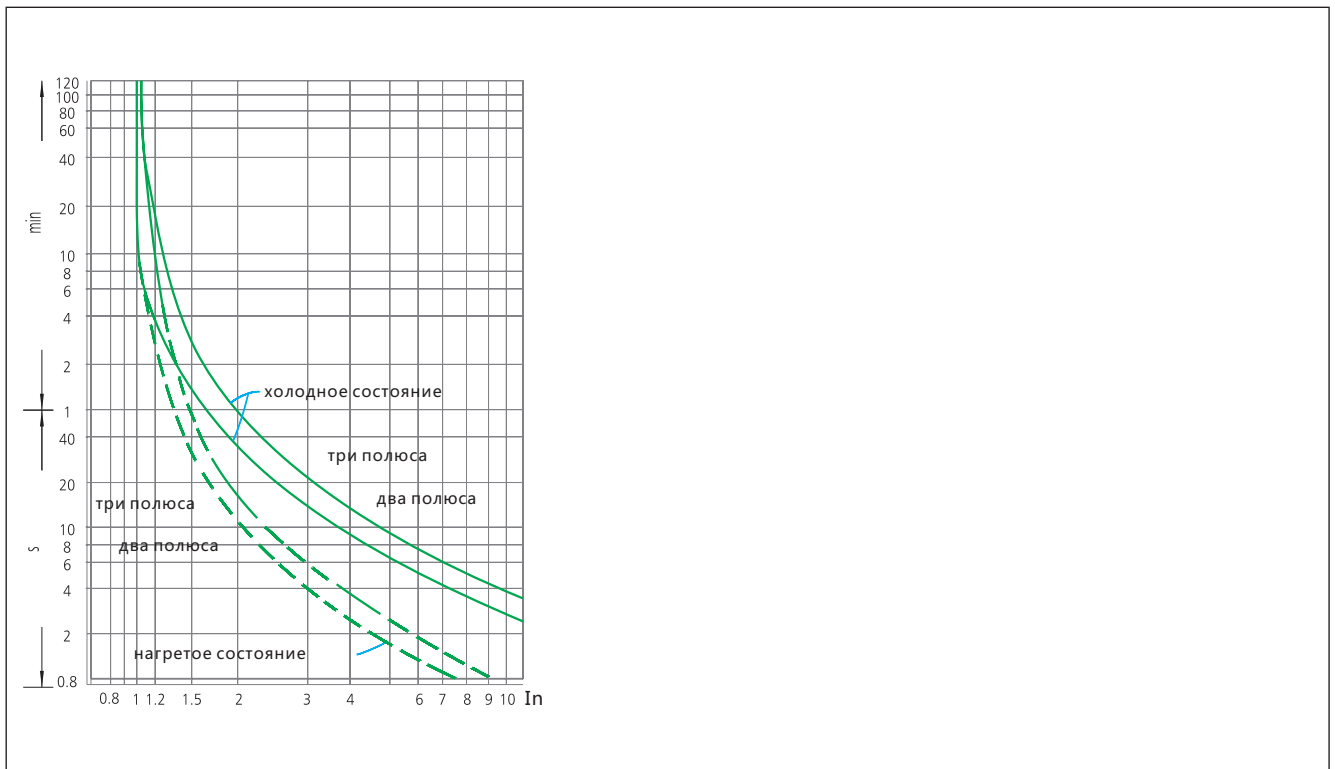

Время - токовые характеристики






4.2 Основные технические характеристики

модель		NR2-11.5						
Рисунок								
Наибольший ток, А		13						
Защита от выпадения фазы		имеется						
Автоматическое и ручное повторное включение		имеется						
Температурная компенсация		имеется						
Индикатор срабатывания реле		имеется						
Кнопки "TEST" и "STOP"		имеется						
Способ монтажа	втычной	имеется						
	устанавливаемый автономно	имеется						
Характеристики вспомогательных контактов	количество и тип контактов	1 н.о + 1 н.з.						
	рабочий ток в кат.АС-15 (Un 220В),А	2.73						
	рабочий ток в кат.АС-15 (Un 380В),А	1.58						
	рабочий ток в кат.DC-13 (Un 220В),А	0.2						
Номинальные рабочие токи реле, А		Диапазон регулировки тока уставки						
		0.1~0.16	0.16~0.25	0.25~0.40	0.40~0.63	0.63~1	1~1.6	1.25~2
Необходимый предохранит.	aM(A)	0.25	0.5	1	1	2	2	4
	gG(A)	2	2	2	2	4	4	6


Модель		NR2-93						
Рисунок								
Наибольший ток, А		93						
Защита от выпадения фазы		имеется						
Автоматическое и ручное повторное включение		имеется						
Температурная компенсация		имеется						
Индикатор срабатывания реле		имеется						
Кнопки "TEST" и "STOP"		имеется						
Способ монтажа	втычной	имеется						
	устанавливаемый автономно	имеется						
Характеристики вспомогательных контактов	количество и тип контактов	1 н.о + 1 н.з.						
	рабочий ток в кат.АС-15 (Un 220В),А	2.73						
	рабочий ток в кат.АС-15 (Un 380В),А	1.58						
	рабочий ток в кат.DC-13 (Un 220В),А	0.2						
Номинальные рабочие токи реле, А		Диапазон регулировки тока уставки						
		23~32	30~40	37~50	48~65	55~70	63~80	80~93
Необходимый предохранит.	aM(A)	40	40	63	63	80	80	100
	gG(A)	63	100	100	100	125	125	160

NR2-25								NR2-36	
									
25								36	
имеется								имеется	
имеется								имеется	
имеется								имеется	
имеется								имеется	
имеется								имеется	
имеется								имеется	
имеется								имеется	
1 н.о + 1 н.з.								1 н.о + 1 н.з.	
2.73								2.73	
1.58								1.58	
0.2								0.2	
Диапазон регулировки тока уставки								Диапазон регулировки тока уставки	
1.6~2.5	2.5~4	4~6	5.5~8	7~10	9~13	12~18	17~25	23~32	28~36
4	6	8	12	12	16	20	25	40	40
6	10	16	20	20	25	35	50	63	80


NR2-150			NR2-200			NR2-630				
										
150			200			630				
имеется			имеется			имеется				
имеется			имеется			имеется				
имеется			имеется			имеется				
имеется			имеется			имеется				
имеется			имеется			имеется				
отсутствует			отсутствует			отсутствует				
имеется			имеется			имеется				
1 н.о + 1 н.з.			1 н.о + 1 н.з.			1 н.о + 1 н.з.				
2.73			2.73			2.73				
1.58			1.58			1.58				
0.2			0.2			0.2				
Диапазон регулировки тока уставки			Диапазон регулировки тока уставки			Диапазон регулировки тока уставки				
80~104	95~120	110~150	80~125	100~160	125~200	160~250	200~315	250~400	315~500	400~630
125	125	160	125	160	200	250	315	400	500	630
200	224	250	200	250	315	400	500	630	800	800

5. Габаритные и установочные размеры


NR2-11.5

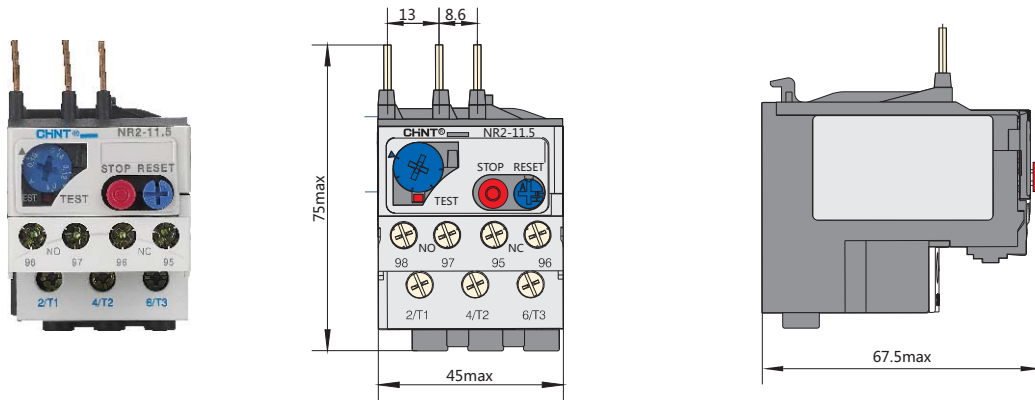


NR2-11.5 с монтажным блоком

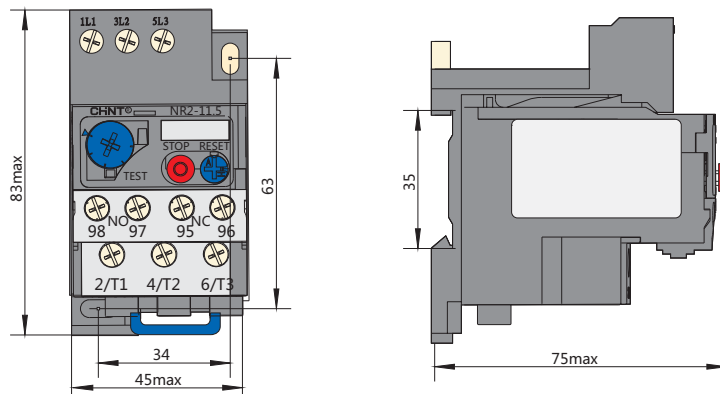


NR2-25

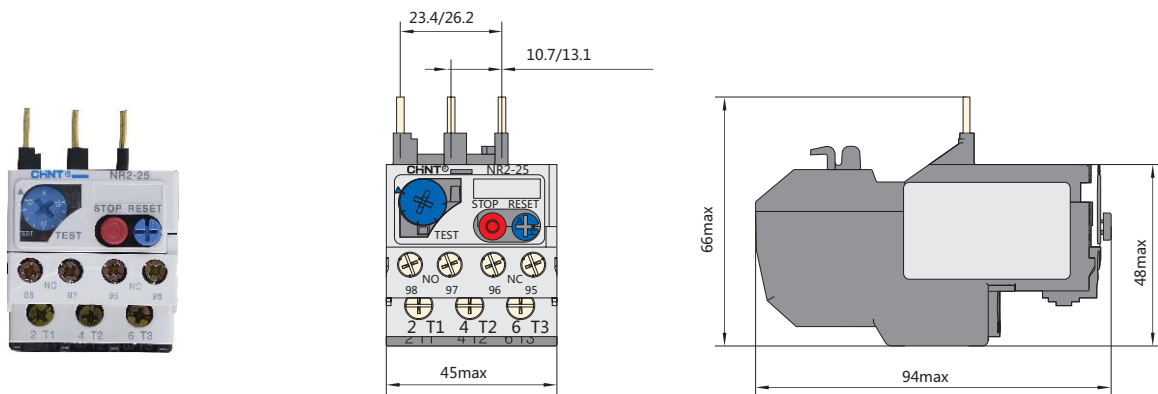


NR2-25 с монтажным блоком


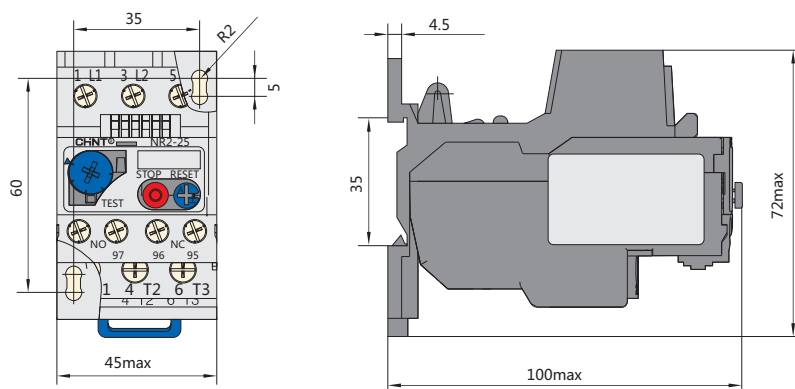


NR2-36


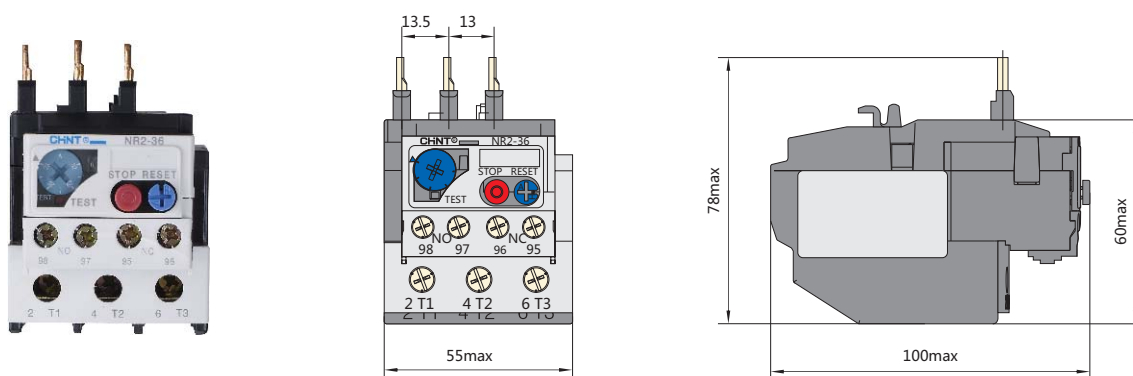


NR2-36 с монтажным блоком


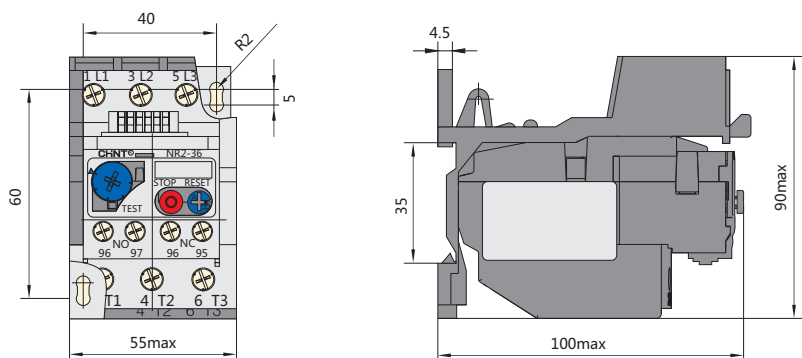


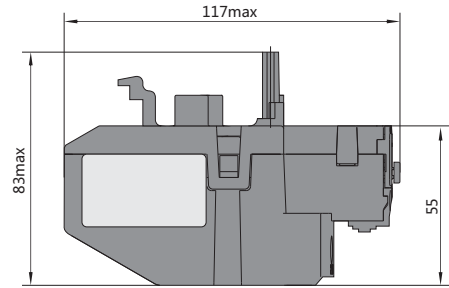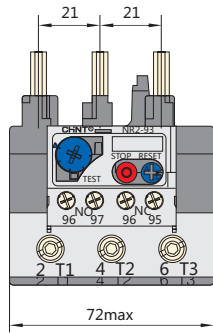

NR2-93 с монтажным блоком

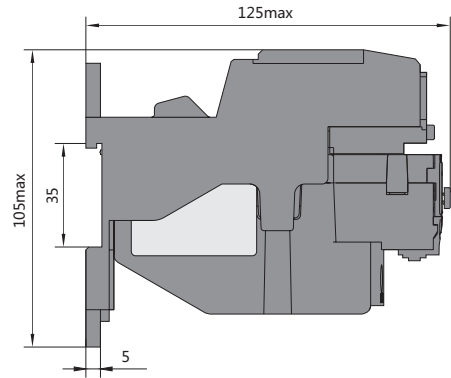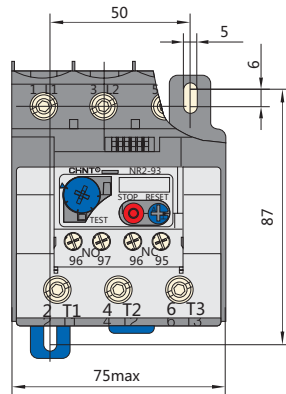

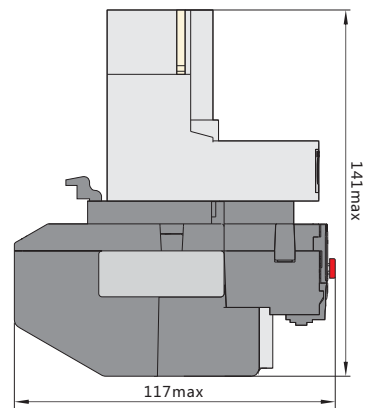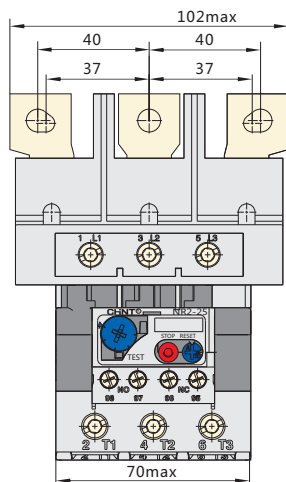

NR2-150








7. Дополнительные узлы

№		Назначение	Применение	Артикул
1		Монтажный блок для NR2-11,5	Применяется совместно с реле NR2-11,5 для автономно устанавливаемого (стационарного) исполнения	268993
2		Монтажный блок для NR2-25	Применяется совместно с реле NR2-25 для автономно устанавливаемого (стационарного) исполнения	268981
3		Монтажный блок для NR2-36	Применяется совместно с реле NR2-36 для автономно устанавливаемого (стационарного) исполнения	268986
4		Монтажный блок для NR2-93	Применяется совместно с реле NR2-93 для автономно устанавливаемого (стационарного) исполнения	268996

8. Данные для выбора и заказа

Исполнения реле	Диапазон регулировки тока защиты, А	Рекомендуемый тип предохранителя (RT16) и его ток, А		Исполнения контакторов	Артикул
		aM	gG		
 NR2-11.5	0.1~0.16	0.25	2	NC6-09	268152
	0.16~0.25	0.5	2		268153
	0.25~0.4	1	2		268154
	0.4~0.63	1	2		268155
	0.63~1	2	4		268156
	1~1.6	2	4		268157
	1.25~2	4	6		268158
	1.6~2.5	4	6		268159
	2.5~4	6	10		268160
	4~6	8	16		268161
 NR2-25	5.5~8	12	20	NC1-09 NC1-12 NC1-18 NC1-25 NC1-32	268162
	7~10	12	20		268163
	9~13	16	25		268164
	0.1~0.16	0.25	2		268098
	0.16~0.25	0.5	2		268099
	0.25~0.4	1	2		268100
	0.4~0.63	1	2		268101
	0.63~1	2	4		268102
	1~1.6	2	4		268103
	1.25~2	4	6		268104
	1.6~2.5	4	6		268105
	2.5~4	6	10		268106
4~6	8	16	268107		
5.5~8	12	20	268108		
7~10	12	20	268109		
9~13	16	25	268110		
12~18	20	35	268111		
17~25	25	50	268112		

Исполнения реле	Диапазон регулировки тока защиты, А	Рекомендуемый тип предохранителя (RT16) и его ток, А		Исполнения контакторов	Артикул
		aM	gG		
 NR2-36	23~32	40	63	NC1-32	268115
	28~36	40	80		268116
 NR2-93	23~32	40	63	NC1-40	268114
	30~40	40	100		268117
	37~50	63	100	NC1-50	268118
	48~65	63	100	NC1-65	268119
	55~70	80	125	NC1-80	268120
	63~80	80	125	NC1-95	268121
	80~93	100	160		268122
 NR2-150	80~104	125	200	NC2-115 NC2-150	268303
	95~120	125	224		268304
	110~150	160	250		268305
 NR2-200	80~125	125	200	NC2-115 NC2-150 NC2-185 NC2-225	268128
	100~160	160	250		268130
	125~200	200	315		268129
 NR2-630	160~250	250	400	NC2-185 NC2-225 NC2-265 NC2-330 NC2-400 NC2-500 NC2-630	268123
	200~315	315	500		268124
	250~400	400	630		268125
	315~500	500	800		268126
	400~630	630	800		268127



Электронное реле NRE8

1. Общие сведения

- 1.1 Сертификаты: CE, UKrSEPRO, UL.
- 1.2 Номинальные электрические параметры: 50/60 Гц, 690 В.
- 1.3 Стандарты: МЭК/EN 60947-4-1, UI508.

2. Обозначение типа

N RE 8 - □ / □



3. Особенности

- 3.1 Трехфазное, электронное, класс расцепления 10 А.
- 3.2 Снижение потребления электроэнергии до 80% по сравнению с биметаллическими реле;
- 3.3 Защита от обрыва фазы;
- 3.4 Плавно регулируемая уставка тока;
- 3.5 Две индикаторные лампы для индикации нормального состояния, задержки из-за перегрузки, обрыва фазы и задержки из-за обрыва фазы;
- 3.6 Механизм проверки вручную;
- 3.7 Кнопка сброса вручную;
- 3.8 Пара НЗ- и НО-контактов;
- 3.9 Два монтажных исполнения: независимое или комбинированное с контактором.

4. Технические параметры

- 4.1 Главная цепь: номинальная изоляция; напряжение: 690 В перем. тока; Номинальная частота: 50/60 Гц;
- 4.2 Вспомогательная цепь: номинальная изоляция; напряжение: 400 В перем. тока; Номинальная частота: 50/60 Гц; Другие номинальные параметры см. в таблице ниже.

Категория использования	AC-15		DC-13
Номинальное рабочее напряжение U_e (В)	230	400	220
Номинальный рабочий ток I_e (А)	2.5	1.5	0.2
Обычный ток нагрева (А)	5		

4.3 Проводные соединения. Подключение главной цепи производится медным проводом в изоляции из ПВХ или кабелем. Более подробную информацию см. в таблице ниже.

Диапазон токов (А)	Площадь поперечного сечения (мм ²)	Длина (м)	Количество
I ≤ 8	1.0	1	1
8 < I ≤ 12	1.5	1	1
12 < I ≤ 20	2.5	1	1
20 < I ≤ 25	4.0	1	1
25 < I ≤ 32	6.0	1	1
32 < I ≤ 50	10	1	1
50 < I ≤ 65	16	1	1
65 < I ≤ 85	25	1	1
85 < I ≤ 115	35	1	1
115 < I ≤ 150	50	2	1
150 < I ≤ 175	75	2	1
175 < I ≤ 225	95	2	1
225 < I ≤ 250	120	2	1
250 < I ≤ 275	150	2	1
275 < I ≤ 350	185	2	1
350 < I ≤ 400	240	2	1
400 < I ≤ 500	150	2	2
500 < I ≤ 630	185	2	2

4.4 Характеристики защиты

4.4.1 Рабочая характеристика для трехфазной системы с симметричной нагрузкой согласно таблице ниже.

Поз.	I/I _n	Время срабатывания	Состояние при проверке	Температура окружающей среды (°C)
1	1.05	Без срабатывания < 2 ч	Холодное состояние	(20±5)°C
2	1.20	срабатывание < 2 ч	Запуск из горячего состояния сразу после поз. № 1	
3	1.50	≤ 2 мин		
4	7.20	2 с < Tr ≤ 10 с	Холодное состояние	

При эксплуатации трехфазной системы если ток реле достигает и сохраняет значение, равное 1,05 от уставки тока, зеленая лампа начинает мигать, а красная лампа не загорается, что указывает на то, что реле не находится в состоянии задержки в связи с перегрузкой, которое соответствует отсутствию срабатывания в течение 2 часов, как указано для поз. 1 в приведенной выше таблице. Допуск по току составляет -3% для поз. 1 и +3% для поз. 2. Под холодным состоянием понимается состояние главной цепи реле через 5 секунд после ее выключения.

4.4.2 Рабочая характеристика для трехфазной системы согласно таблице ниже.

Поз.	I/I _n		Время срабатывания (Tr)	Состояние при проверке	Температура окружающей среды °C
	Любые две фазы	Третья фаза			
1	1.0	0.9	Без срабатывания < 2 ч	Запуск из холодного состояния	(20±5)°C
2	1.15	0	срабатывание < 2 ч	Запуск из горячего состояния сразу после поз. № 1	



В случае обрыва фазы, если одна из фаз имеет ток, равный 0, а две другие фазы имеют ток ≥ 1,15 от уставки тока, красная лампа начинает мигать, а зеленая лампа горит ровным светом, что указывает на состояние срабатывания с выдержкой времени.

Согласно этой таблице допустимая погрешность для цепи в строке 1 составляет -3% для поз. 1 и +3% для поз. 2.

4.5 Кривая срабатывания

Класс срабатывания 10 A


Класс срабатывания 10 A

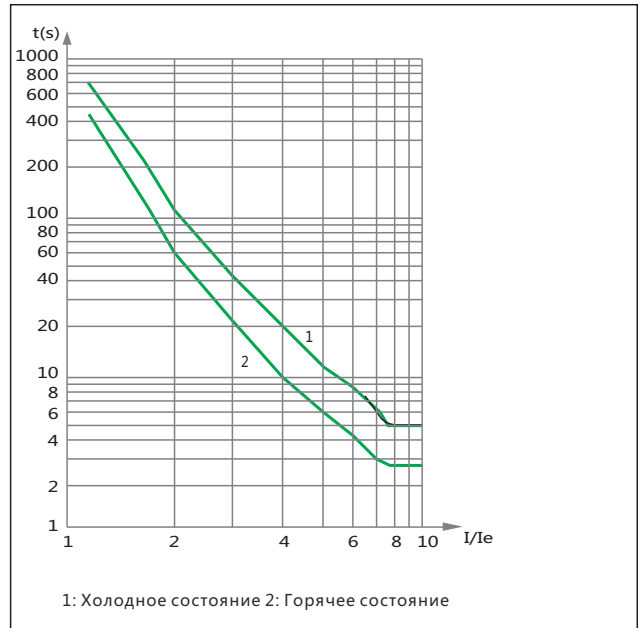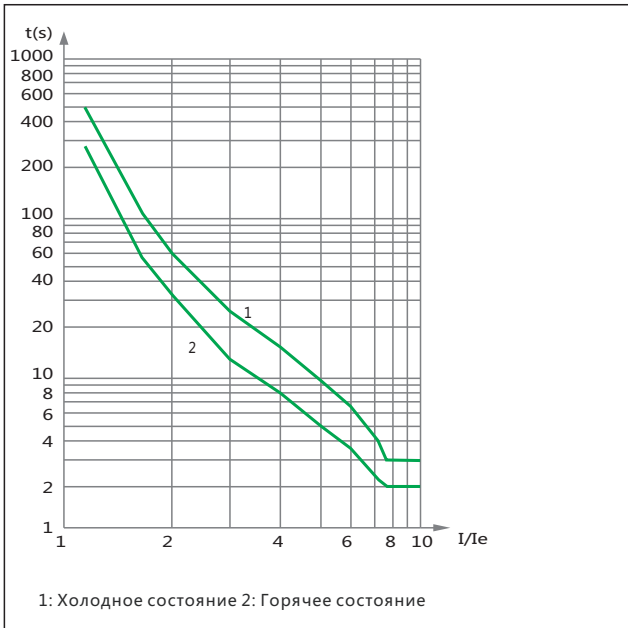


5. Габаритные и монтажные размеры (мм)

5.1 Для комбинированного монтажа


NRE8-25

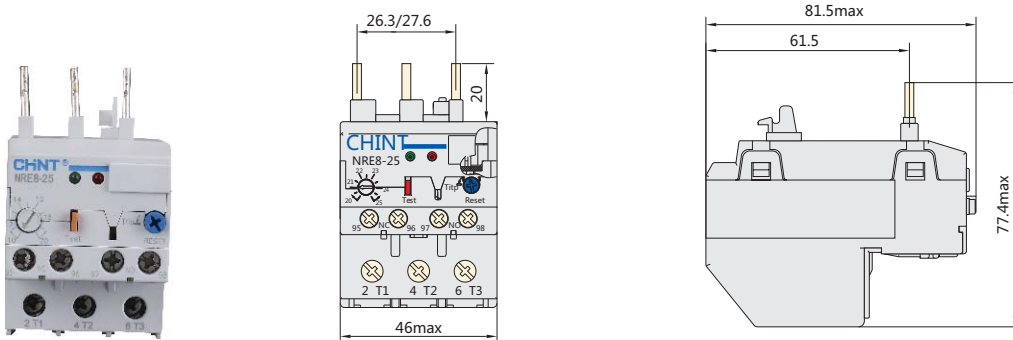


NRE8-25/F

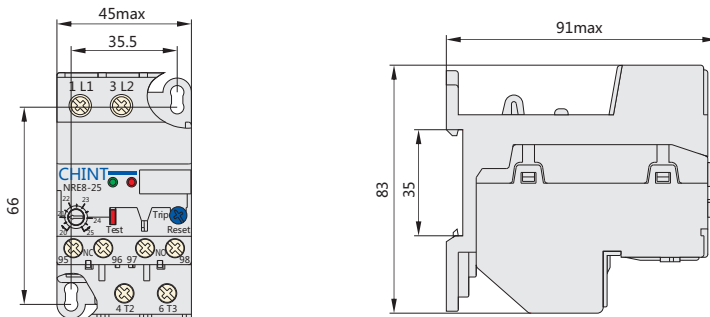


NRE8-40

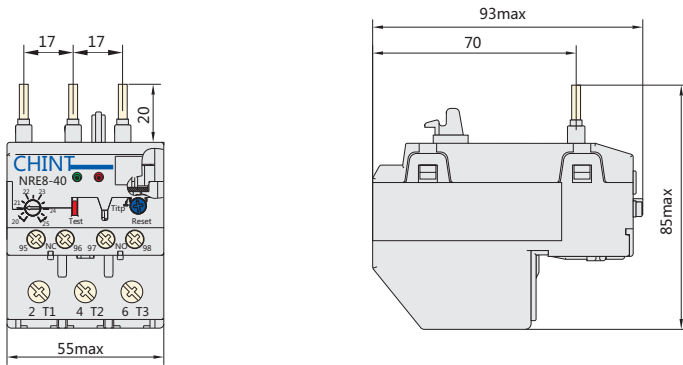


NRE8-40/F

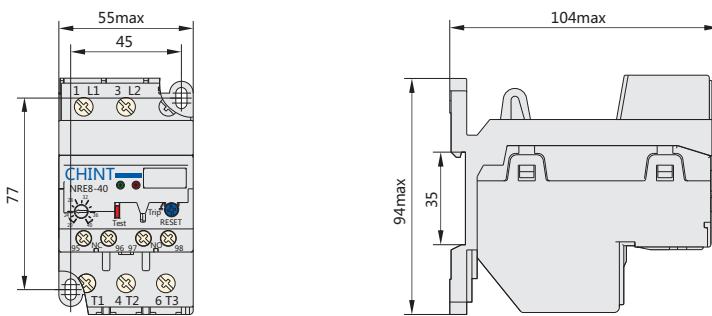


NRE8-100

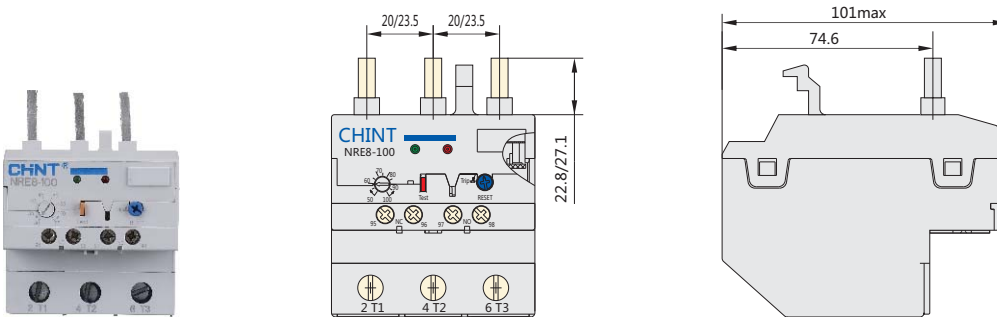


NRE8-200

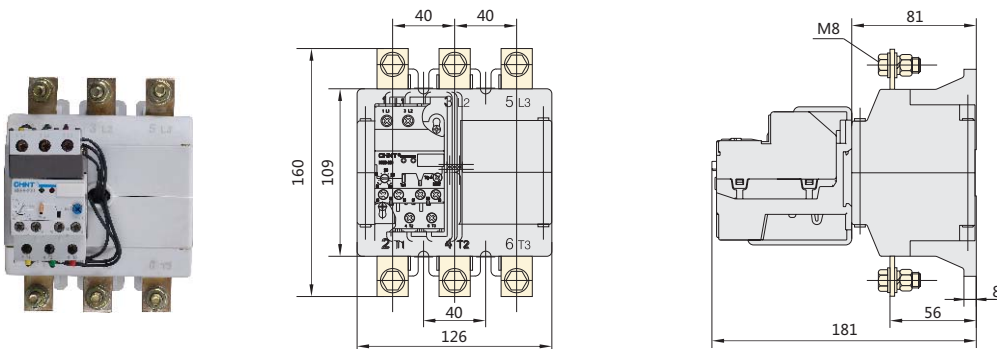

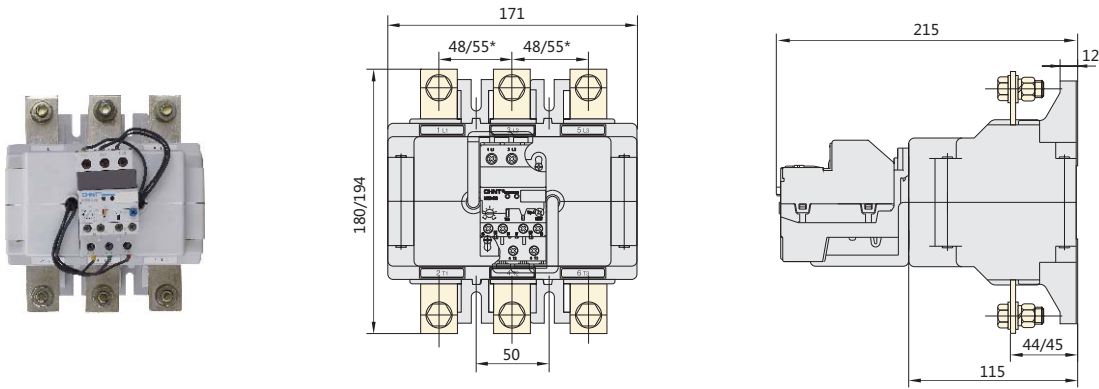



Примечание: размеры, обозначенные *, относятся к изделиям, рассчитанным на ток выше 400 А.

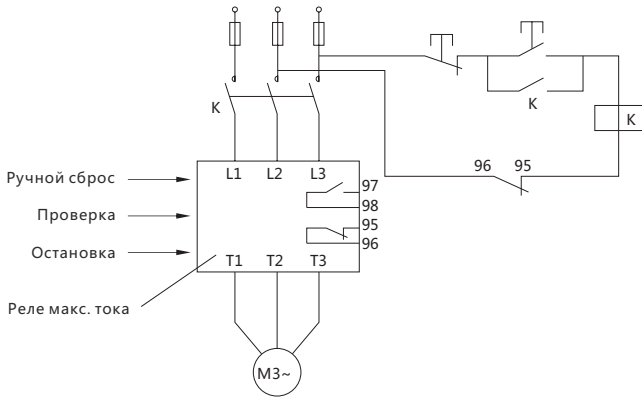6. Применение



7. Аксессуары





7.1 Монтажное основание

Монтажное основание	Описание	Применение
	Монтажный кронштейн NRE8-25	В сочетании с NRE8-25 представляет собой изделие с независимым монтажом
	Монтажный кронштейн NRE8-40	В сочетании с NRE8-40 представляет собой изделие с независимым монтажом

Примечание: NRE8-100 без монтажного кронштейна.

7.2 Монтаж с контакторами

Реле тепловой защиты	Номинальный ток (А)	Диапазон уставок тока (А)	Рекомендованная модель контактора	Рекомендованная модель предохранителя
 NRE8-25	1.2	0.6~1.2	NC1-09~18 NC1-25~32 NC7-09~18 NC7-25~38	RT36-4 (NT00-4)
	2.4	1.2~2.4		RT36-6 (NT00-6)
	4	2~4		RT36-10 (NT00-10)
	8	4~8		RT36-16 (NT00-16)
	10	5~10		RT36-20 (NT00-20)
	12	7~12		RT36-25 (NT00-25)
	20	10~20		RT36-40 (NT00-40)
	25	20~25		RT36-50 (NT00-50)
	32	22~32		RT36-80 (NT00-80)

Реле тепловой защиты	Номинальный ток (А)	Диапазон уставок тока (А)	Рекомендованная модель контактора	Рекомендованная модель предохранителя
 NRE8-40	4	2~4	NC1-40~65 NC7-40~65	RT36-10 (NT00-10)
	8	4~8		RT36-16 (NT00-16)
	10	5~10		RT36-20 (NT00-20)
	20	10~20		RT36-40 (NT00-40)
	40	20~40		RT36-80 (NT00-80)
 NRE8-100	65	30~65	NC1-40~65,NC7-40~65 NC8-40~65	RT36-160 (NT00-160)
	100	50~100	NC1-80~95,NC7-80~95 NC8-80~100	RT36-200 (NT1-200)
 NRE8-200	120	85~120	NC2-115, NC2-150	RT36-250 (NT1-250)
	160	110~160		RT36-315 (NT2-315)
	200	140~200	NC2-185, NC2-225	RT36-400 (NT2-400)
 NRE8-630	250	170~250	NC2-225, NC2-265	RT36-500 (NT3-500)
	315	215~315		RT36-630 (NT3-630)
	400	275~400	NC2-330, NC2-400	RT36-800 (NT4-800)
	500	340~500	NC2-500, NC2-630	RT36-1000 (NT4-1000)
	630	430~630		RT36-1000 (NT4-1000)

Наименование	Диапазон уставок реле, А	Артикул
NRE8-25 0.6-1.2A	0.6-1.2	278087
NRE8-25 1.2-2.4A	1.2-2.4	278088
NRE8-25 2-4A	2-4	278089
NRE8-25 4-8A	4-8	278090
NRE8-25 5-10A	5-10	278091
NRE8-25 7-12A	7-12	278092
NRE8-25 10-20A	10-20	278093
NRE8-25 20-25A	20-25	278094
NRE8-25 22-32A	22-32	278095
NRE8-40 2-4A	2-4	278096
NRE8-40 4-8A	4-8	278077
NRE8-40 5-10A	5-10	278097
NRE8-40 10-20A	10-20	278078
NRE8-40 20-40A	20-40	278098
NRE8-100 30-65A	30-65	278099
NRE8-100 50-100A	50-100	278100
NRE8-200 85-120A	85-120	278079
NRE8-200 110-160A	110-160	278080
NRE8-200 140-200A	140-200	278081
NRE8-630 170-250A	170-250	278082
NRE8-630 215-315A	215-315	278083
NRE8-630 275-400A	275-400	278084
NRE8-630 340-500A	340-500	278085
NRE8-630 430-630A	430-630	278086
Монтажный блок для NRE8-25	-	278990
Монтажный блок для NRE8-40	-	278991



Реле контроля фаз XJ3-D

1. Назначение

Реле контроля фаз XJ3-D предназначено для защиты электродвигателей и электроустановок, подключённых к трёхфазной сети в случаях: обрыва фазы, нарушения чередования фаз, перенапряжения, падения напряжения.

2. Принцип работы

При подаче на реле контроля фаз трёхфазного напряжения, если напряжение в пределах нормы и соблюден порядок чередования фаз, то контакты реле Tc и Ta замыкаются, и на катушку контактора электродвигателя подается напряжение, управляющее его включением. В случае одной из вышеперечисленных аварийных ситуаций замыкаются контакты Tc и Tb, и контактор отключается.

А также загорается индикатор, указывающий на причину срабатывания реле.


3. Номенклатура

Наименование	Артикул
XJ3-D AC 380В	284003


4. Технические характеристики

XJ3-D	
Напряжение питания, В	380
Диапазон настройки контроля перенапряжения, В	380 - 460
Диапазон настройки контроля падения напряжения, В	300 - 380
Диапазон времени задержки на включение при перенапряжении, с	1.5 - 4
Диапазон времени задержки на включение при падении напряжении, с	2 - 9
Время срабатывания реле при обрыве фазы, не более, с	2
Номинальный ток контактов, А	3
Количество переключающих контактов	1
Потребляемая мощность, не более, Вт	≤1
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее	100 000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее	1 000 000
Условие эксплуатации	УХЛ4

5. Схемы подключения

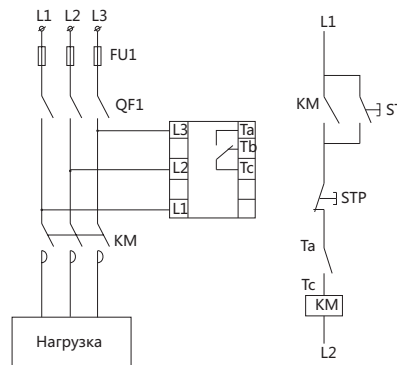


6. Габаритные и установочные размеры, мм

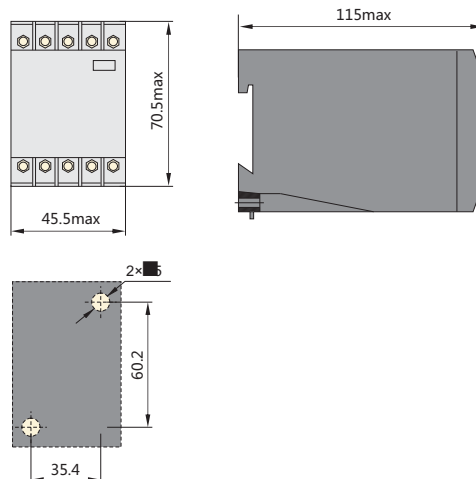



2. Обозначение типа

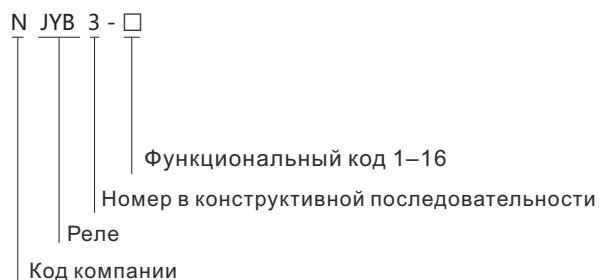

Реле контроля фаз NJYB3

1. Общие сведения

Реле контроля фаз NJYB3 используется для контроля повышенного напряжения, пониженного напряжения, обрыва фаз, последовательности фаз и несимметрии фаз в трехфазных трехпроводных цепях 380 В и трехфазных четырехпроводных цепях 220 В с частотой 50/60 Гц. В частности, оно используется в системах регулировки питания, системах кондиционирования воздуха и двигателях.

Это реле обеспечивает защиту от напряжения. После обнаружения сигнала напряжения реле обрабатывает входной сигнал, определяет, имеет ли место повышенное напряжение, пониженное напряжение, обрыв фазы, ошибочная фаза или несимметрия, и точно и устойчиво регулирует работу с помощью встроенного микропроцессора.



3. Технические параметры

Модель	Защитная функция	Время срабатывания защиты	Номинальное рабочее напряжение	Нагрузочная способность контакта	Форма контакта	Срок службы электрических компонентов	Срок службы механических компонентов
NJYB3	Повышенное напряжение	0.1s~10s	Трехфазная трехпроводная система: 380 В, 50/60 Гц	Ue/Le:AC-15 220V/0.75A, 380V/0.47A; Ith:3A	1 Z	10 ⁵	10 ⁶
	Пониженное напряжение						
	Несимметрия трехфазной системы						
	Обрыв фазы, последовательность фаз	≤1s	Трехфазная четырехпроводная система: 220 В, 50/60 Гц				

Модель	Трёхфазная трехпрово- дная	Трёхфазная четырёхпр- оводная	Однофазная / двухфазная	Защита от по- вышен ного н- апряжения	Защита от по- ниженного н- апряжения	Защита от несиммет- рии	Защита по- следова- тельности фаз	Защита от обрыва фазы
NJYB3-1	●						●	●
NJYB3-2	●			(1.05~1.3)×Ue				●
NJYB3-3	●				(0.7~0.95)×Ue			●
NJYB3-4	●			(1.05~1.3)×Ue	(0.7~0.95)×Ue			●
NJYB3-5	●			(1.05~1.3)×Ue	(0.7~0.95)×Ue		●	●
NJYB3-6	●			(1.05~1.3)×Ue	(0.7~0.95)×Ue	Стационар. 20% x Ue	●	●
NJYB3-7	●			Стационар. 120% x Ue	Стационар. 80% x Ue	5%~15%	●	●
NJYB3-8	●			(1.05~1.3)×Ue	(0.7~0.95)×Ue	5%~15%	●	●
NJYB3-9		●	●	(1.05~1.3)×Ue				●
NJYB3-10		●	●		(0.7~0.95)×Ue			●
NJYB3-11		●	●	(1.05~1.3)×Ue	(0.7~0.95)×Ue			●
NJYB3-12		●		(1.05~1.3)×Ue	(0.7~0.95)×Ue		●	●
NJYB3-13		●		(1.05~1.3)×Ue	(0.7~0.95)×Ue	Стационар. 20% x Ue	●	●
NJYB3-14		●		Стационар. 120% x Ue	Стационар. 80% x Ue	5%~15%	●	●
NJYB3-15		●		(1.05~1.3)×Ue	(0.7~0.95)×Ue	5%~15%	●	●
NJYB3-16		●					●	●

Примечание: ● обозначает имеющиеся функции, ○ обозначает опциональные функции.



Устойчивость

Поз.	Уровень нагрузки
Устойчивость к электростатическим разрядам	8 x (1 ± 10%) кВ (воздушный разряд)
Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Испытательная напряженность электрического поля: 10 x (1 ± 10%) В/м
Устойчивость к быстрому переходному режиму	Для линии питания, 2 x (1 ± 10%) кВ, длительность: 1 мин
Устойчивость к динамическим (ударным) изменениям напряжения	Напряжение проверки на обрыв сети: 2 x (1 ± 10%) кВ


4. Электрическая схема

Электрическая схема NJYB3-1, NJYB3-2, NJYB3-3, NJYB3-4, NJYB3-5, NJYB3-6, NJYB3-7, NJYB3-8


Электрическая схема NJYB3-1, NJYB3-2, NJYB3-3, NJYB3-4, NJYB3-5, NJYB3-6, NJYB3-7, NJYB3-8

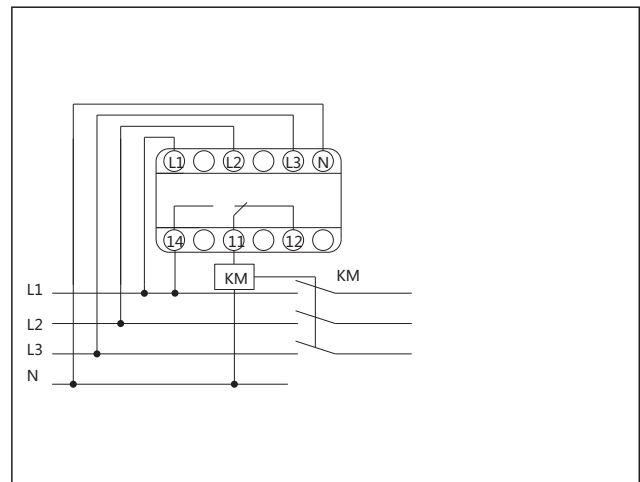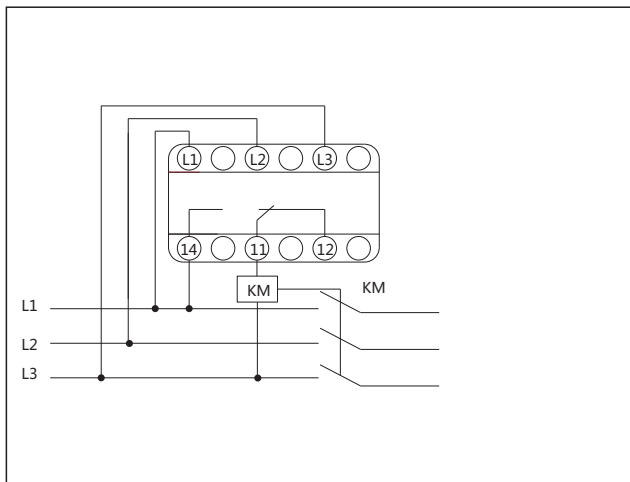

Электрическая схема NJYB3-9, NJYB3-10, NJYB3-11

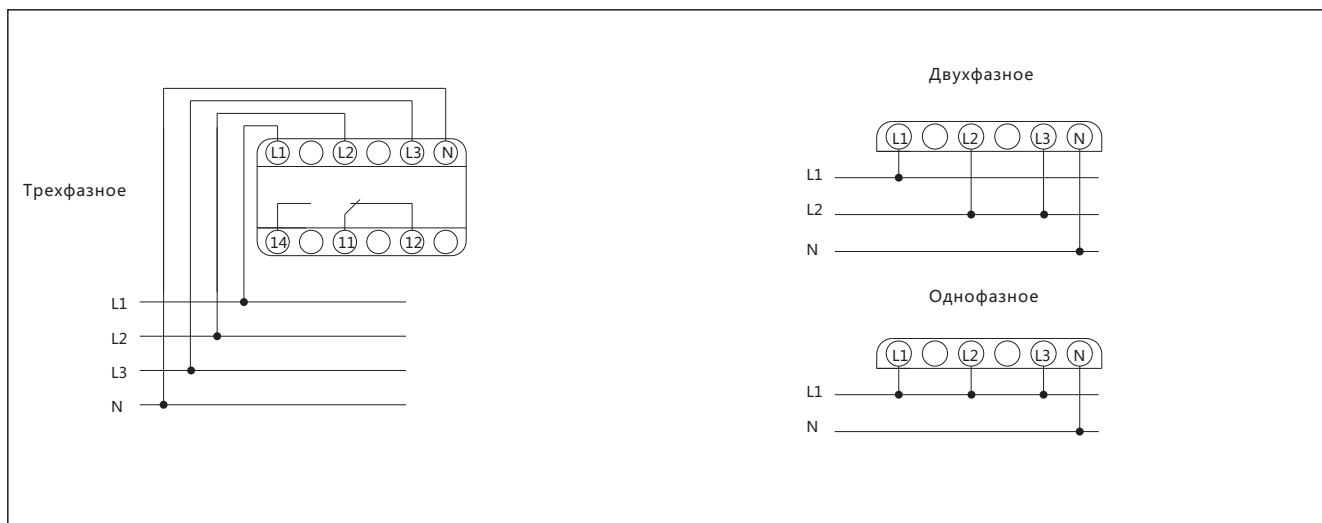

5. Габаритные и монтажные размеры (мм)

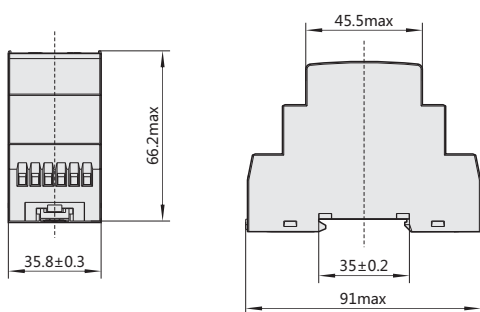

Информация для заказа

Наименование	Артикул
NJYB3-8 AC380B	636033
NJYB3-15 AC220B	636025



2. Обозначение типа

NJB 1 - □/□

Номинальное напряжение управляющего источника питания

Функциональный код: X: контроль несимметрии трехфазной сети, защита последовательности фаз, контроль обрыва фаз

Номер в конструктивной последовательности

Реле

Код компании

Реле контроля фаз NJB1-X (контроль несимметрии трехфазной сети, защита последовательности фаз, контроль обрыва фаз)

1. Общие сведения

Реле контроля фаз NJB1-X (далее «реле») используются в цепях управления 380–480 В переменного тока с частотой 50/60 Гц в качестве элементов для защиты последовательности фаз, контроля обрыва фаз и несимметрии фаз и замыкают или размыкают силовую цепь. Реле с истинным действительным значением трехфазного напряжения обеспечивает надежную рабочую защиту. Изделия соответствуют требованиям стандарта МЭК 60947-5-1.




3. Технические параметры

Тип	NJB1-X
Рабочее напряжение	Трехфазное, трехпроводная сеть: 380, 400, 415, 480 В переменного тока Трехфазное, четырехпроводная сеть: 220, 230, 240, 277 В переменного тока
Работа при несимметрии трехфазной сети	Коэффициент несимметрии: 2–22%
Время работы при несимметрии	0,1–30 с, регулируется
Количество контактов	1 переключающий
Нагрузочная способность контакта	Ue/Ie: AC-15 220 В/0,75 А, 380 В/0,47 А; Ith: 3 А
Режим индикации	Источник питания: зеленый светодиод, выход индикации задержки: желтый светодиод, индикация неисправности: красный светодиод
Температура окружающей среды	-5 °С... +40 °С
Монтаж	На оборудовании или гусенице


4. Габаритные и монтажные размеры (мм)

NJB1-X

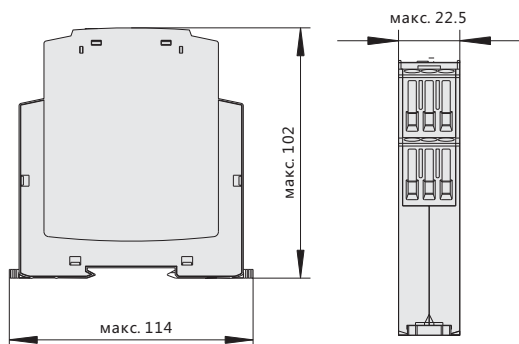

5. Электрическая схема

NJB1-X

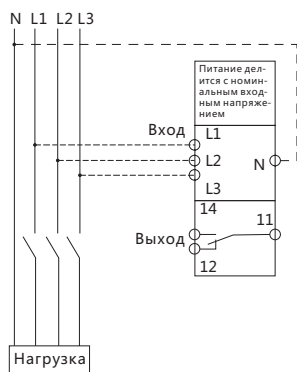

6. Информация для заказа

Наименование	Артикул
NJB1-X	280021




Промежуточные реле JZX-22F

1. Характеристики

Промежуточные реле JZX-22F предназначены для управления нагрузками небольшой мощности, требующими большого количества коммутаций. Широко применяются в автоматике инженерного оборудования зданий, насосов, систем вентиляции, отопления, освещения и т.д., коммутации электрических цепей переменного и постоянного тока.

2. Структура условного обозначения

JZX-22F (D) / 3 - 05 - 220 AC

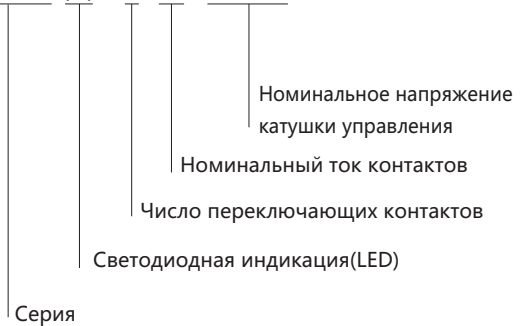

ЕАС

3. Технические характеристики

Тип	JZX-22F(D)/3-05	JZX-22F(D)/4-03
Номинальное рабочее напряжение, В	250(AC),28(DC)	
Номинальный ток контактов, А	5	3
Количество переключающих контактов	3	4
Сопротивление контактов, мОм	≤100	
Сопротивление изоляции, мегаОм	100	
Электрическая износостойкость,циклов В-О,не менее	10 ⁵	
Механическая износостойкость,циклов В-О,не менее	10 ⁷	
Время включения, мс	≤25	
Время отключения, мс	≤25	
Индикация	LED	
Номинальное напряжение катушки управления, В	12,24,220 AC 12,24 DC	
Напряжение срабатывания, % от нормального	80-110 AC 75-110 DC	
Напряжение возврата контактов реле, % от нормального	20 AC 10 DC	
Потребляемая мощность катушки, ВА(AC)/Вт(DC),	1,2/0,9	
Условие эксплуатации	УХЛ4	


4. Информация для заказа

Количество переключающих контактов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение катушки, В	Наименование	Артикул
3	5	220 AC	JZX-22F(D)/3-05-220 AC	285361
		24 AC	JZX-22F(D)/3-05-24 AC	285356
		12 AC	JZX-22F(D)/3-05-12 AC	285355
		24 DC	JZX-22F(D)/3-05-24 DC	285366
		12 DC	JZX-22F(D)/3-05-12 DC	285364
4	3	220 AC	JZX-22F(D)/4-03-220 AC	285380
		24 AC	JZX-22F(D)/4-03-24 AC	285375
		12 AC	JZX-22F(D)/4-03-12 AC	285374
		24 DC	JZX-22F(D)/4-03-24 DC	285385
		12 DC	JZX-22F(D)/4-03-12 DC	285383


5. Информация для заказа

Наименование	Артикул
Розетка CZY11A для промежуточного реле JZX-22F(D)/3	285975
Розетка CZY14A для промежуточного реле JZX-22F(D)/4	286976

6. Схемы подключения к сети




JZX-22F(D)/3-05




JZX-22F(D)/4-03

7. Габаритные размеры, мм

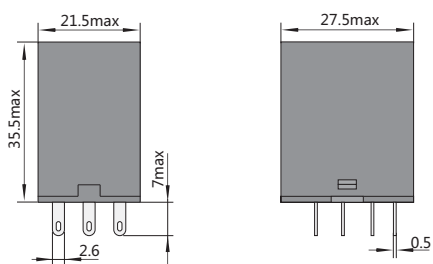


JZX-22F(D)/3-05

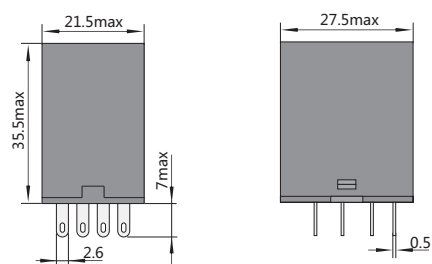

JZX-22F(D)/4-03




72×30×31(мм)

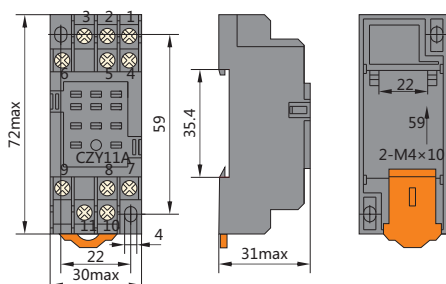

Розетка CZY11A



72×30×31(мм)

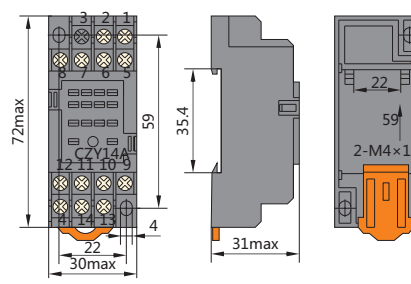

Розетка CZY14A



Промежуточное реле с кнопкой тестирования NJDC-17

1. Общие сведения

Формы контактов 2Z, 2ZS, 3ZS, 4ZS; с самоблокирующейся кнопкой тестирования; прозрачный пылезащитный кожух, имеются различные варианты монтажа; с различными цоколями на выбор; в качестве опции с индикатором состояния.



3. Технические характеристики

3.1 параметры контакта

Форма контакта	2Z(C), 3Z(C), 4Z(C)
Начальное сопротивление контакта	100 мОм
Материал контакта	Сплав серебра 2Z:10 А; 2ZS, 3ZS:5 А; 4ZS:3 А
Нагрузка на контакт (COSΦ = 1,0)	(220 В переменного тока/28 В пост. тока)
Макс. напряжение переключения	250 В переменного тока/125 В пост. тока
Макс. ток переключения	2Z:10 А; 2ZS, 3ZS:5 А; 4ZS:3 А
Макс. мощность переключения	2Z: 2200 ВА/280 Вт
	2ZS, 3ZS:1100 ВА/140 Вт
	4ZS:660 ВА/84 Вт
Электрический срок службы (количество переключений)	1x10 ⁵ (см. протокол сертификации)
Механический срок службы (количество переключений)	1x10 ⁷

2. Условия эксплуатации

Диапазон температур	-25°C~+55°C
Относительная влажность	Относительная влажность 90% при +20°C
Атмосферное давление	86 кПа~106 кПа
Рабочее положение	Опция

3.2 Технические характеристики

Сопротивление изоляции	100 МОм (500 В пост. тока)	
Диэлектрическая прочность	Контакт и катушка	1500 В перем. тока
	Между открытыми	500 В перем. тока
Время срабатывания	25 мс	
Время размыкания	25 мс	
Ударопрочность	Ускорение 100 м/с ² , длительность импульса 11 мс	
Вибрация	Двойная амплитуда 1 мм (10~55) Гц	
Форма клемм	Вставные, для печатных плат	
Наружные размеры (мм)	27,5x21,5x35,5	

3.3 Параметры катушки

Номинальная потребляемая мощность	0,9 Вт 1,2 ВА	
Напряжение втягивания	Постоянное напряжение: 75% номинального значения; переменное напряжение: 80% номинального значения	
Напряжение размыкания	Постоянное напряжение: 10% номинального значения; переменное напряжение: 20% номинального значения	
Макс. напряжение	110% номинального значения	

3.4 Характеристики

Номинальное напряжение (В пост. тока)	Напряжение срабатывания (В пост. тока) (?)	Напряжение размыкания (В пост. тока) (?)	Сопротивление катушки Ом ± 10%
5	3.75	0.5	28
6	4.5	0.6	40
12	9.0	1.2	160
24	18.0	2.4	640
36	27.0	3.6	1440
48	36.0	4.8	1900
110	82.5	11.0	14500
127	95.3	12.7	18000
220	165.0	22.0	39000

Номинальное напряжение (В пост. тока)	Напряжение срабатывания (В пост. тока) (?)	Напряжение размыкания (В пост. тока) (?)	Сопротивление катушки Ом ± 10%
6	4.8	1.2	10.5
12	9.6	2.4	44
24	19.2	4.8	160
36	28.8	7.2	380
48	38.4	9.6	650
110	88.0	22	3300
127	101.6	25.4	4100
220	176.0	44	14500
380	304.0	72	39000


Примечание: Температура катушки составляет 20С










4. Другое

Варианты цоколей

Модель реле	NJ DC-17(D)/ZZ			
Модель установленного цоколя	CZT08A-E	CZT08A-02	CZT08B-01	CZT08B-01E
Размеры цоколя (мм)	79×29×33	72×23×31	68×30×28	68×30×28
Форма вывода цоколя	Резьбовые клеммы (тип устройства, рейка)			
Модель реле	NJDC-17(D)/ZZS			
Модель установленного цоколя	CZY08A-E	CZY08B-01		
Размеры цоколя (мм)	72×23×31	63×30.5×26		
Форма вывода цоколя I	Резьбовые клеммы (тип устройства, рейка)			
Модель реле	NJDC-17(D)/3ZS			
Модель установленного цоколя	CZY11A-E	CZY11B		
Размеры цоколя (мм)	72×30×31	63×30.5×26		
Форма вывода цоколя I	Резьбовые клеммы (тип устройства, рейка)			
Модель реле	NJDC-17(D)/4ZS			
Модель установленного цоколя	CZY14A-E	CZY14B	CZY14B-E	
Размеры цоколя (мм)	72×30×31	63×30.5×26	63×30.5×26	
Форма вывода цоколя I	Резьбовые клеммы (тип устройства, рейка)			

5. Габаритные и установочные размеры (мм)

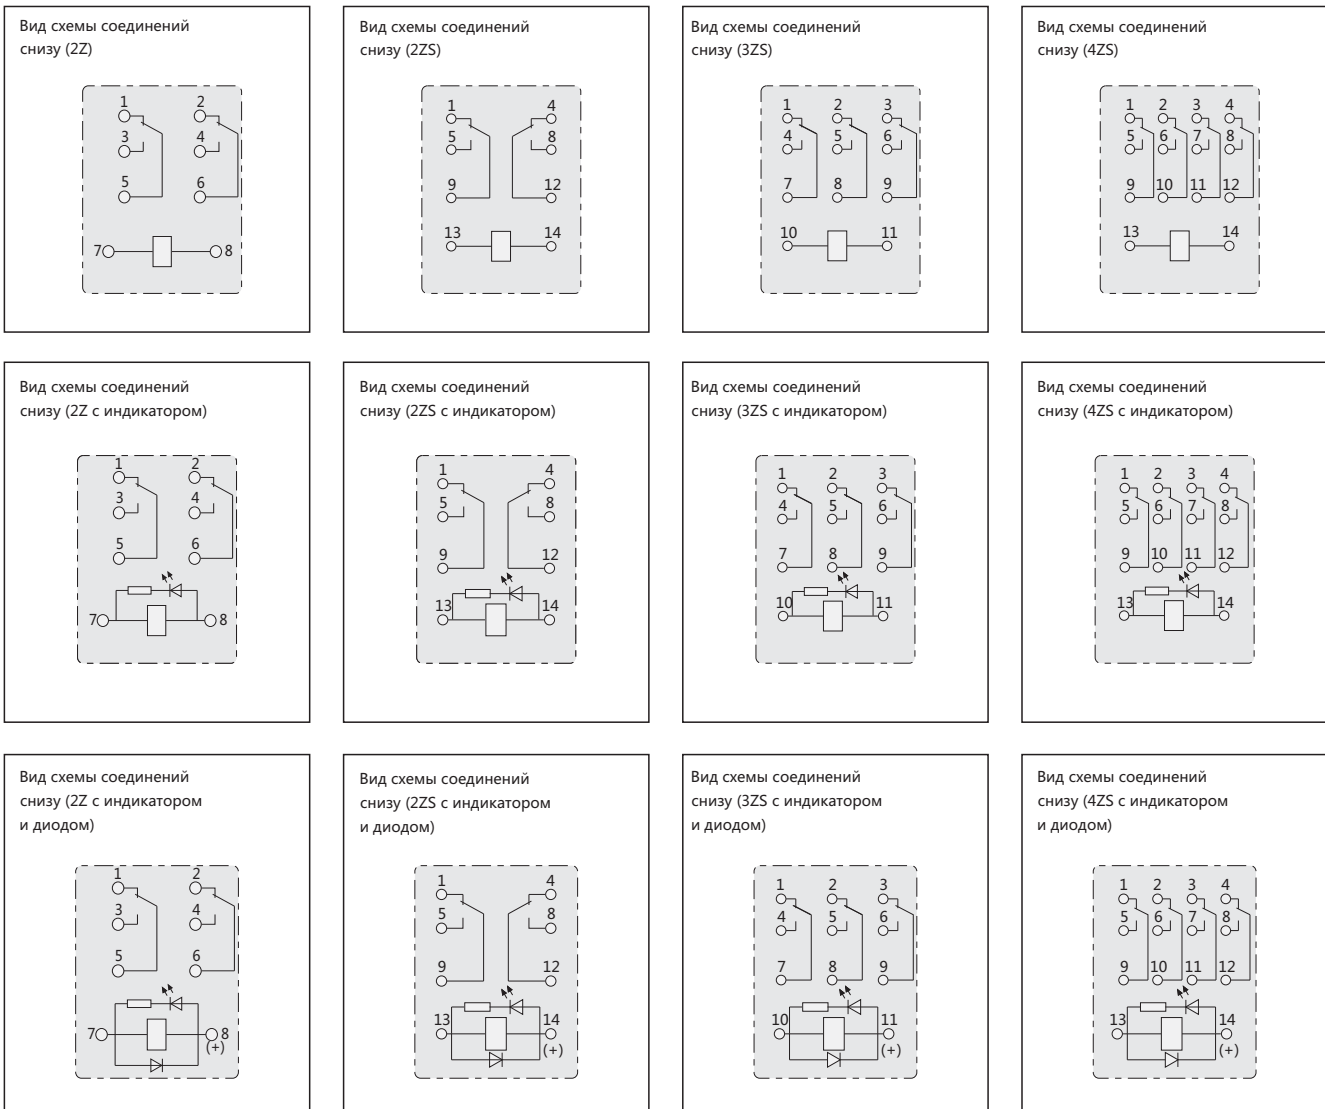

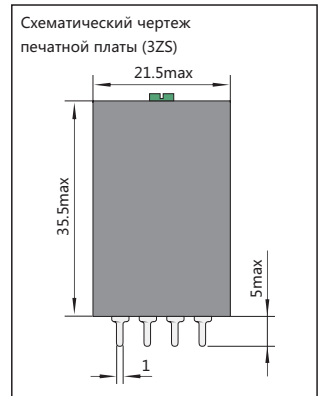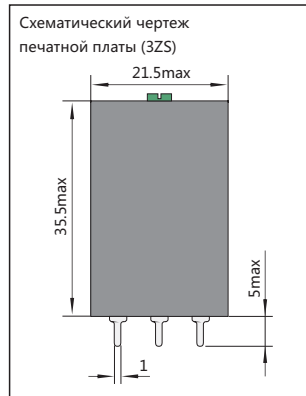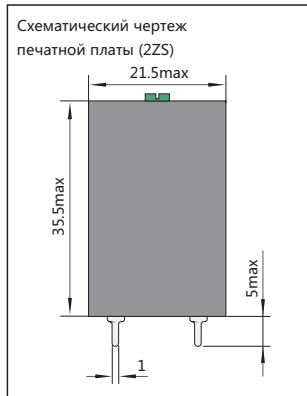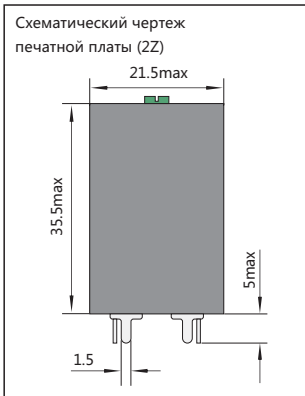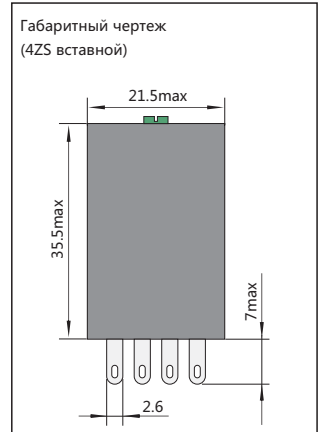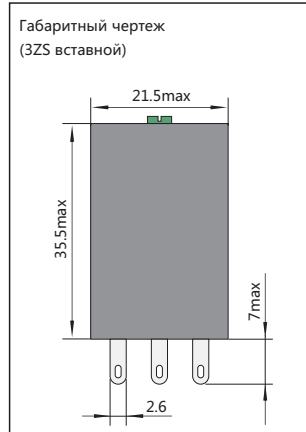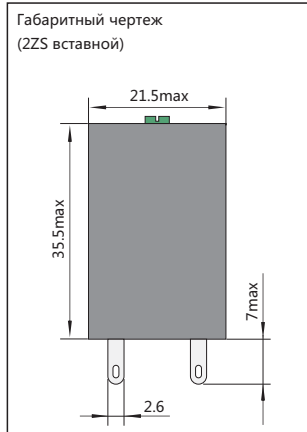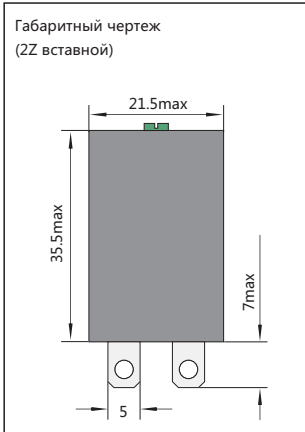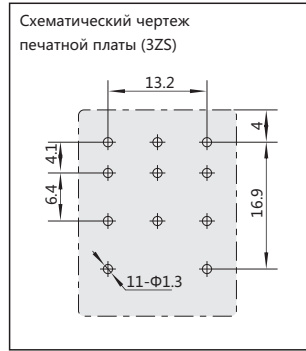

6. Информация для заказа

NJDC-17	(D)	/	2Z	220 В переменного тока	1
---------	-----	---	----	------------------------	---

↑
Модель реле

↑
D: с индикатором состояния
V: с индикатором состояния и подавлением всплесков напряжений (пост. тока)
M: с дугогасящим кожухом (используется для 4ZS)
No: обычного типа

↑
Форма контакта
2Z: два комплекта (2C)
2ZS: два комплекта (2C)
3ZS: три комплекта (2C)
4ZS: четыре комплекта (2C)

↑
Номинальное напряжение катушки (5~220) В пост. тока (6~380) В переменного тока

↑
Форма клемм
1: Тип печатной платы 6 или отсутствует: Вставная


Промежуточное реле с кнопкой тестирования NJDC-17



	Наименование	Артикул
	NJDC-17/2Z PLU DC12V	651036
	NJDC-17/2Z PLU DC24V	651037
	NJDC-17(D)/2Z PLU DC12V	651038
	NJDC-17(D)/2Z PLU DC24V	651039
	NJDC-17/2Z PLU AC220V	651042
	NJDC-17(D)/2Z PLU AC220V	651044
	NJDC-17/4ZS PLU DC12V	651057
	NJDC-17/4ZS PLU DC24V	651058
	NJDC-17(D)/4ZS PLU DC12V	651059
	NJDC-17(D)/4ZS PLU DC24V	651060
	NJDC-17/2ZS PLU AC220V	651063
	NJDC-17(D)/2ZS PLU AC220V	651065
	NJDC-17/3ZS PLU AC220V	651066
	NJDC-17(D)/3ZS PLU AC220V	651067
	NJDC-17/4ZS PLU AC220V	651068
	NJDC-17(D)/4ZS PLU AC220V	651069
	NJDC-17(D)/4ZS PLU AC24V	651105
	NJDC-17/4ZS PLU AC24V	651106



2. Структура условного обозначения

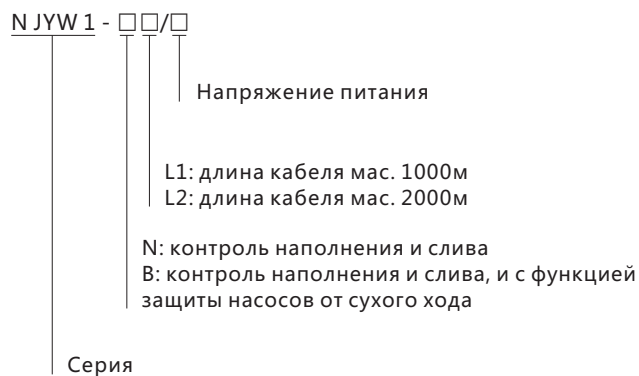

NJYW1 Реле контроля уровня жидкости

1. Описание

Реле контроля уровня жидкости NJYW1 предназначены для контроля уровня жидкости и применяется в схемах релейной защиты и автоматики управления наполнением и сливом резервуаров, бассейнов, водонапорных башен и т. п..

Реле NJYW1 не используются для контроля бензина, масла, дистиллированной воды, керосина, этиленгликоля, сжиженного газа.





3. Технические характеристики

Модель	NJYW1-NL1	NJYW1-NL2	NJYW1-BL1	NJYW1-BL2
Напряжение питания	110В или 220В или 380В, 50/60Гц			
Напряжение на электродах	AC 24В			
Число выходных контактов	1 переключающий		1NO + 1NC	
Мощность выходных контактов	Ue/Ie: AC-15 220В/0.75А, 380В/0.47А; Ith: 5А			
Потребляемая мощность	макс. 3ВА			
Длина кабеля	макс. 1000м	макс. 2000м	макс. 1000м	макс. 2000м
Сопротивление на включение	≤25кОм			
Сопротивление на выключение	≥2кОм			
Время срабатывания	время на включение: макс. 80мс, время на выключение: макс. 160мс			
Рабочая температура	-5°C...+40°C			
Крепление	DIN рейка			

4. Подключение схемы



Для NJYW1-NL1, NJYW1-NL2
напряжение питания 110V/220В

Для NJYW1-NL1, NJYW1-NL2
напряжение питания 220V/380В

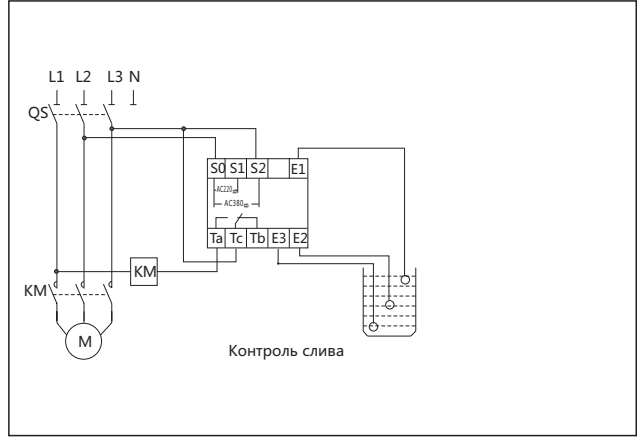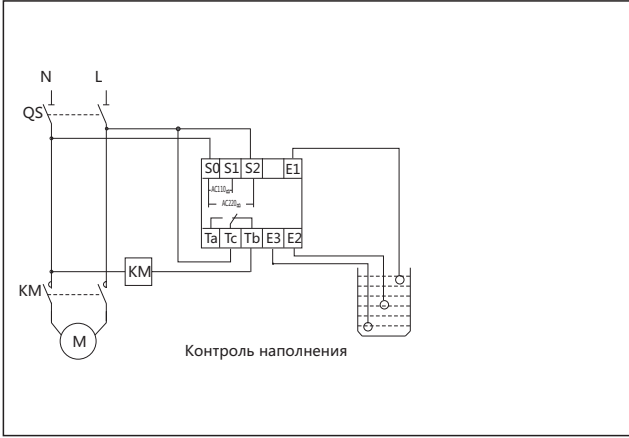



Для NJYW1-NL1, NJYW1-NL2
напряжение питания 110V/220В

Для NJYW1-BL1, NJYW1-BL2
напряжение питания 220В

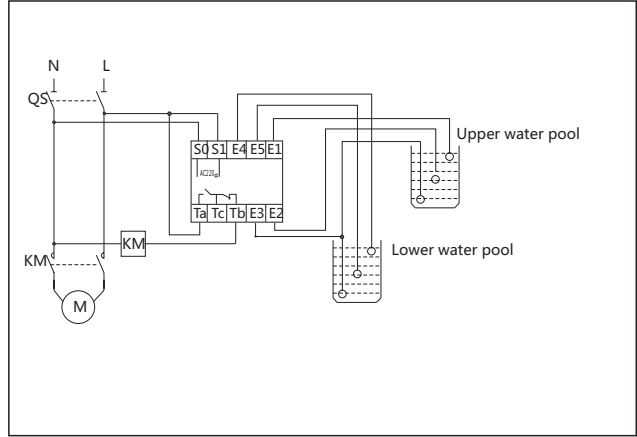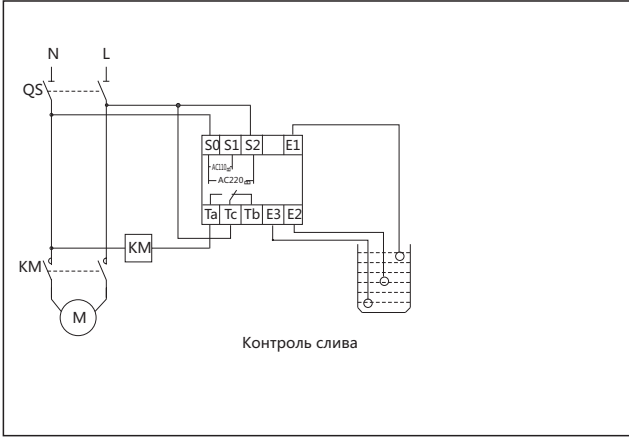


Для NJYW1-NL1, NJYW1-NL2
напряжение питания 220/380В

Для NJYW1-BL1, NJYW1-BL2
напряжение питания 380В

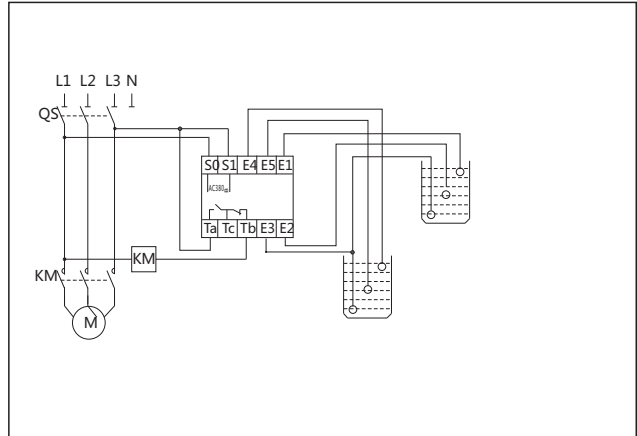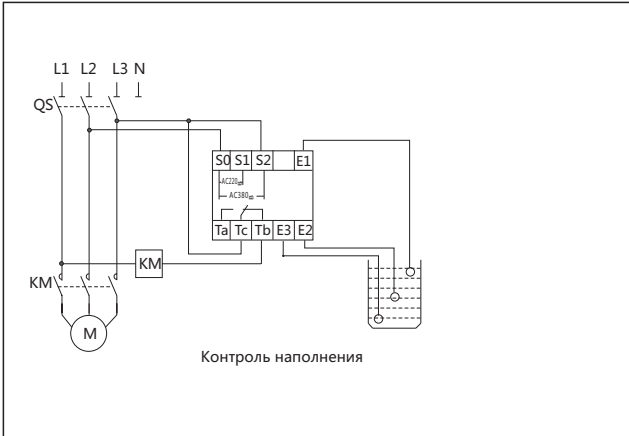

5. Габаритные и установочные размеры, мм

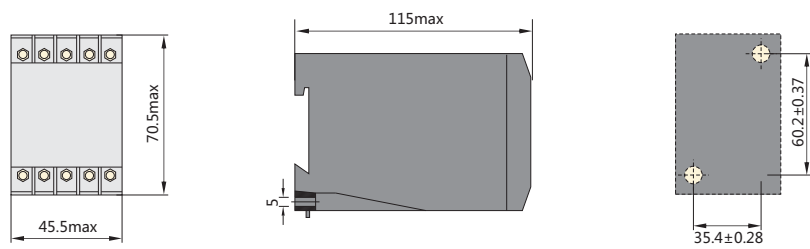




Реле времени NJS5

1. Назначение

Реле времени NJS5 предназначены для включения и отключения потребителей на заданное время в системах промышленной и бытовой автоматики: в вентиляционных, отопительных, осветительных системах.


2. Структура условного обозначения

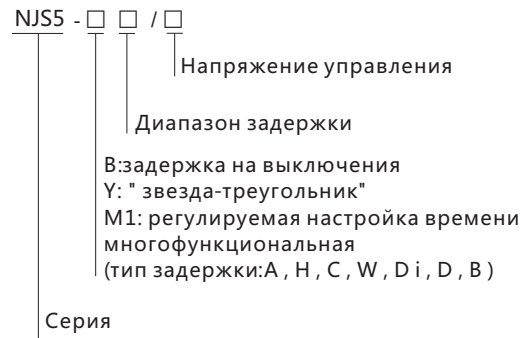




3. Технические характеристики

Модели	NJS5-M1	NJS5-M2	NJS5-Y	NJS5-B
Номинальное напряжение, В	AC230, 50Гц; DC24	AC230, 50Гц; DC24	AC380, 50Гц	AC220, 50Гц; DC24
Диапазон задержек времени	1s, 10s, 1min, 10min, 1h, 10h, 1d, 10d	0.1s-100h	10min	10s, 2min, 10min, 20min,
Точность установки	10%	10%	10%	10%
Точность повторения	0.5%	0.5%	2.5%	2.5%
Контакт	1NO/NC (переключающий)	1NO/NC (переключающий)	2NO	1NO/NC (переключающий)
Условный тепловой ток, А	5			
Категория применения	AC-15			
Номинальный ток нагрузки	0,75А при AC230В			
Потребляемая мощность	≤3ВА			
Электрическая износостойкость, циклов	30000			
Механическая износостойкость, циклов	1000000			
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 5 до плюс 40			
Температура хранения,	от минус 25 до плюс 55			
Монтаж	на 35мм DIN-рейку			
Номинальное напряжение изоляции, В	AC400			

4. Схема подключения

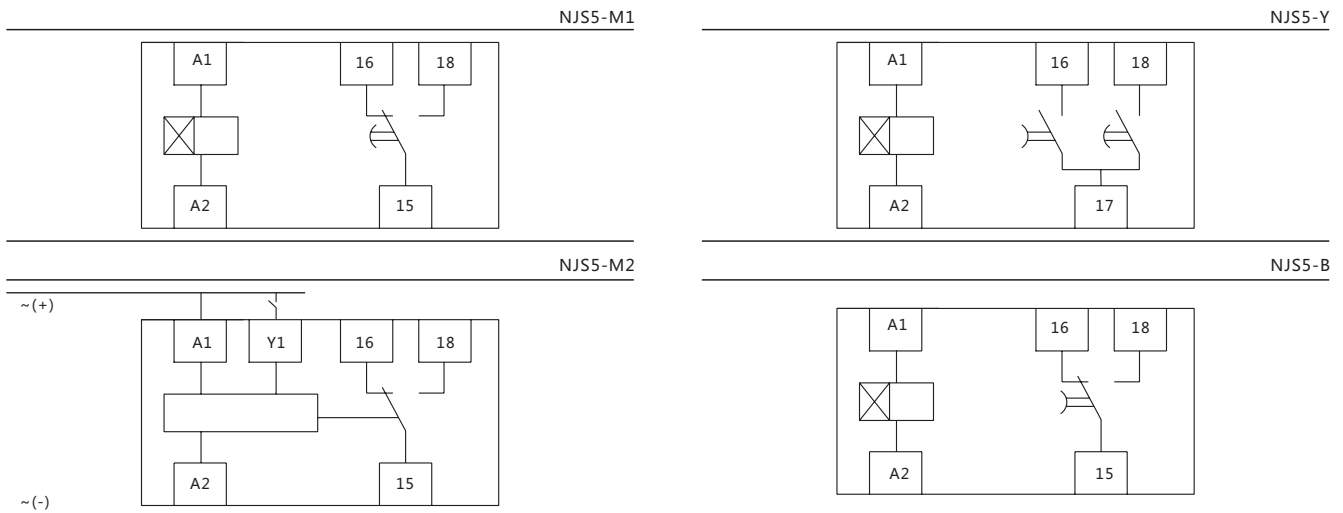

5. Габаритные и установочные размеры, мм

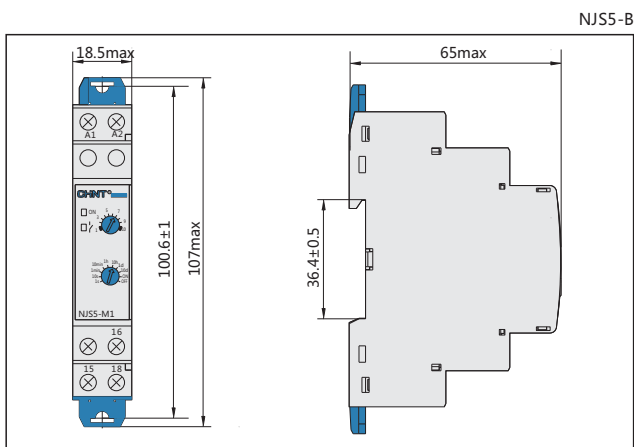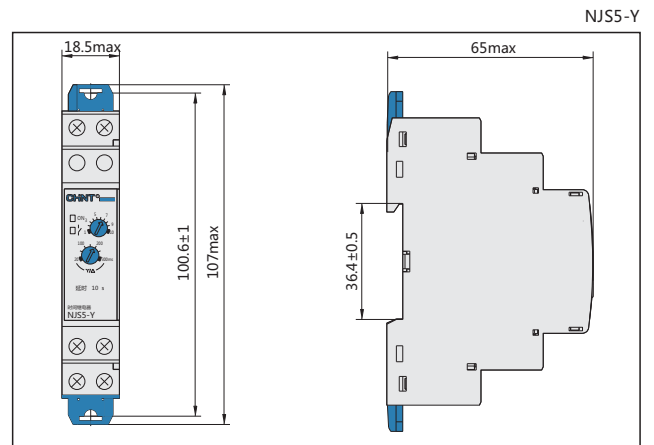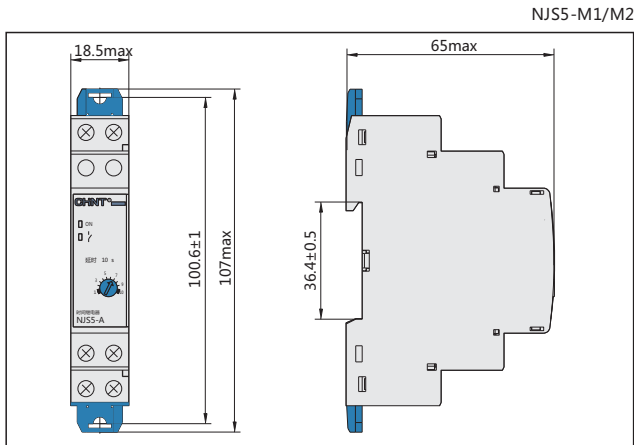

6. Функциональная схема

<p>NJS5-M1</p>		<p>Описание: при включении питания начинается отсчет времени, в это время контакты реле находятся в положении 15 – 16 замкнут, а 15 – 18 разомкнут. По окончании отсчёта времени контакты 15–16 размыкаются, а контакты 15–18 замыкаются и в таком положении остаётся до отключения питания.</p>
<p>NJS5-Y</p>		<p>Описание: реле времени NJS5-Y имеет два релейных выхода. Каждый управляет отдельным контактором. В момент пуска контакты 17–18 замыкаются и обмотки электродвигателя подключаются по схеме «ЗВЕЗДА». По истечении времени t контакты 17–18 размыкаются, наступает пауза длительностью t', затем контакты 17–28 замыкаются и обмотки электродвигателя подключаются по схеме «ТРЕУГОЛЬНИК».</p>

NJS5-B		<p>Описание: при включении питания включается реле,размыкаются контакты 15–16, а контакты 15-18 замыкаются. По окончании отсчёта времени контакты 15–18 размыкаются, а контакты 15-16 замыкаются и в таком положении остаётся до отключения питания.</p>
NJS5-M2		<p>Описание: при включении питания начинается отсчет времени ,в это время контакты реле находятся в положении 15 – 16 замкнут, а 15 – 18 разомкнут По окончании отсчёта времени контакты 15–16 размыкаются, а контакты 15-18 замыкаются и в таком положении остаётся до отключения питания.</p>
NJS5-M2		<p>Описание: при включении питания включается реле,размыкаются контакты 15–16, а контакты 15-18 замыкаются. По окончании отсчёта времени контакты 15–18 размыкаются, а контакты 15-16 замыкаются и в таком положении остаётся до отключения питания.</p>
NJS5-M2		<p>Описание: После подачи питания реле остается в покое до появления и пропадания сигнала Y1. Как только сигнал появляется,контакты 15 – 16 сразу размыкаются, а15 – 18 сразу замыкаются,и как только сигнал Y1 пропадет, начинается отсчет времени (T) , после окончания отсчета контакт 15 – 18 разомкнется,а контакт 15 – 16 замкнется и в таком положении остаётся до отключения питания .</p>
NJS5-M2		<p>Описание: После подачи питания реле остается в покое до появления и пропадания сигнала Y1. Как только сигнал Y1 пропадет, контакты 15 – 16 сразу размыкаются, а 15 – 18 сразу замыкаются, начинается отсчет времени t после окончания отсчета контакт 15 – 18 разомкнется, а контакт 15 – 16 замкнется . Цикл повториться при появлении и пропадании сигнала S. Появление второго сигнала во время отсчета не влияет на работу реле.</p>

<p>NJS5-M2 Di</p>		<p>Описание: Циклическая работа с задержкой выключения. После подачи питания контакты 15 – 16 сразу размыкаются, а 15 - 18 сразу замыкаются, и начинается отсчет времени t. По окончании отсчета времени контакты 15 - 18 размыкаются, а 15 – 16 замыкаются на время t, после цикл повторяется до отключения питания.</p>
<p>NJS5-M2</p>		<p>Описание: Циклическая работа с задержкой включения. После подачи питания начинается отсчет времени, в это время контакты реле находятся в положении 15-16 замкнут, а 15-18 разомкнут. По окончании отсчета времени контакты 15-16 размыкаются, а контакты 15-18 замыкаются на время t, после цикл повторяется до отключения питания.</p>
<p>NJS5-M2</p>		<p>Описание: После подачи питания реле остается в покое до появления сигнала Y1. Как только сигнал Y1 появляется, контакты 15 – 16 сразу размыкаются, а 15 – 18 сразу замыкаются, начинается отсчет времени t, после окончания отсчета контакт 15 – 18 разомкнется, а контакт 15 – 16 замкнется.</p>

7. Информация для заказа

Наименование	Артикул
NJS5-M1 AC230B	303273
NJS5-M1 DC24B	303276
NJS5-M2 AC230B	303280
NJS5-M2 DC24B	303284
NJS5-Y AC380B	303215
NJS5-B 10s AC220B	303191
NJS5-B 2min AC220B	303194
NJS5-B 10min AC220B	303197
NJS5-B 20min AC220B	303198



Реле времени NTE8

1. Описание

Реле времени NTE8 предназначены для включения и отключения потребителей на заданное время в системах промышленной и бытовой автоматики: в вентиляционных, отопительных, осветительных системах.

2. Структура условного обозначения

N TE 8 - □ □

Тип задержки
 A: задержка выключения после пропадания сигнала
 B: задержка включения

Диапазон задержек времени
 10: 0.1-10с
 120: 10-120с
 480: 0.5-8мин



Серия




3. Технические характеристики

Параметры	NTE8
Номинальное напряжение, В	AC230, AC24, 50Гц; DC24
Диапазон задержек времени	0.1-10с, 10-120с, 0,5-8мин
Точность установки	1%
Контакт	1NO
Условный тепловой ток, А	5
Категория применения	AC-15
Номинальный ток нагрузки	1А при AC230В
Потребляемая мощность	≤1ВА
Электрическая износостойкость, циклов	100,000
Механическая износостойкость, циклов	1,000,000
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 5 до плюс 40
Температура хранения, °С	от минус 10 до плюс 55
Монтаж	на 35мм DIN-рейку
Номинальное напряжение изоляции, В	AC250

4. Схема подключения

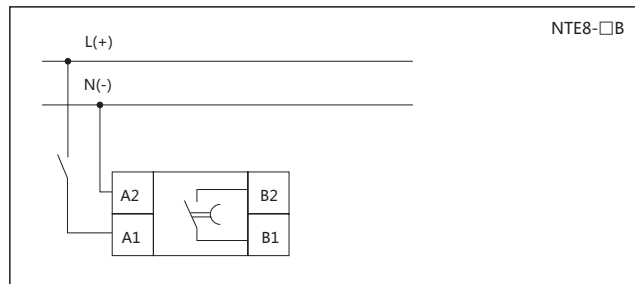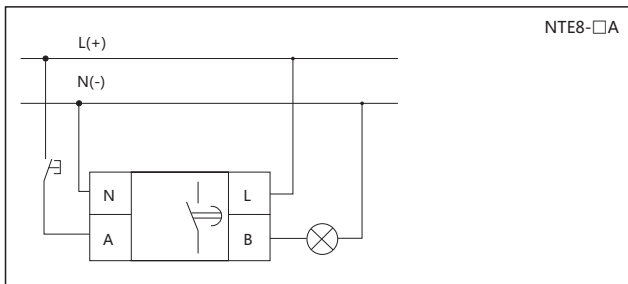

5. Габаритные и установочные размеры, мм

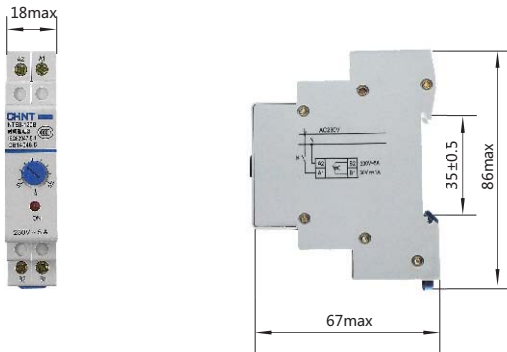

6. Информация для заказа

Наименование	Артикул
NTE8-10A AC230B	302016
NTE8-10A DC24B	302026
NTE8-10B AC230B	302018
NTE8-10B AC24B	302021
NTE8-10B DC24B	302020
NTE8-120A AC230B	302017
NTE8-120A AC24B	302045
NTE8-120A DC24B	302046
NTE8-120B AC230B	302014
NTE8-120B AC24B	302022
NTE8-120B DC24B	302024
NTE8-480A AC230B	302015
NTE8-480B AC230B	302019
NTE8-480B AC24B	302023
NTE8-480B DC24B	302025



Реле задержки времени JSS48A

1. Общие сведения

Реле задержки времени JSS48A может использоваться для управления цепью при переменном номинальном напряжении питания цепи управления до 380 В, 50 Гц/60 Гц и при постоянном номинальном напряжении питания цепи управления до 240 В в качестве элемента задержки времени для переключения цепи в соответствии с заданным значением.

2. Обозначение типа

JSS 48 A □-□/□

Номинальное напряжение питания цепи управления

Задержка времени

Идентификационный код

Ноль: обозначает 8-контактный одноступенчатый переключатель задержки питания, оснащенный функциями сброса и паузы (многодиапазонная задержка)

2Z: обозначает 8-контактный двухступенчатый переключатель задержки питания (многодиапазонная задержка)

11: обозначает 11-контактный двухступенчатый переключатель задержки питания, оснащенный функциями сброса и паузы (многодиапазонная задержка)

S: обозначает 8-контактный одноступенчатый переключатель циклической задержки, оснащенный функциями сброса и паузы (многодиапазонная задержка)

P: обозначает 8-контактный двухступенчатый переключатель задержки питания индикаторного типа (многодиапазонная задержка)

P2: обозначает 8-контактный двухступенчатый переключатель задержки питания индикаторного типа с 2-значной настройкой (одиночная задержка)

P3: обозначает 8-контактный двухступенчатый переключатель задержки питания индикаторного типа с 3-значной настройкой (одиночная задержка)

P4: обозначает 8-контактный двухступенчатый переключатель задержки питания индикаторного типа с 4-значной настройкой (одиночная задержка)

G2: обозначает 8-контактный двухступенчатый переключатель задержки питания с 2-значной настройкой (одиночная задержка)

G3: обозначает 8-контактный двухступенчатый переключатель задержки питания с 3-значной настройкой (одиночная задержка)

G4: обозначает 8-контактный двухступенчатый переключатель задержки питания с 4-значной настройкой (одиночная задержка)

Производный код

Номер последовательности операций

Реле задержки времени

Примечание: Данное изделие может применяться для широкого диапазона рабочих напряжений, в частности, рабочее напряжение в пределах 24 В~48 В переменного/постоянного тока означает, что оно может работать нормально в диапазоне напряжений от 24 до 48 В переменного/постоянного тока.

3. Технические характеристики

3.1 Главные характеристики см. в таблице

Тип	JSS48A	JSS48A-2Z	JSS48A-11	JSS48A-G	JSS48A-P	JSS48A-S
Рабочий режим	Задержка включения питания	Задержка включения питания	Задержка включения питания	Задержка включения питания	Задержка включения питания	Циклическая задержка
Номер контакта	Задержка переключения 1	Задержка переключения 2	Задержка переключения 2	Задержка переключения 2	Задержка переключения 2	Задержка переключения 1
Нагрузочная способность контактов	Ue/Ie:AC-15 220 В/0,75 А, 380 В/0,47 А; DC-13 220 В/0,27 А; Ith: 5 А					
Рабочее напряжение	Переменное/постоянное напряжение: 24 ~ 48 В, 100 ~ 240 В, 220 В переменного тока, 380 В переменного тока, 50/60 Гц					
Электрическая стойкость	1x10 ⁵					
Механическая стойкость	1x10 ⁶					
Погрешность задержки	1%					
Температура окружающей среды	-5~+40С					
Потребляемая мощность	3 ВА					
Тип установки	Панельная					

Тип	Диапазон задержки
JSS48A	
JSS48A-11	1 ~ 99 мин 99 с, 1 мин. ~ 99 ч 99 мин. 0,01~99,99 с
JSS48A-2Z	
JSS48A-S	1~99 с, 1~99 мин, 1~99 ч
JSS48A-G2	
JSS48A-P2	0,1~9,9 с, 1~99 с, 0,1~9,9 мин. 1~99 мин.
JSS48A-G3	0,01~ 9,99 с, 0,1~99,9 с, 1~999 с,
JSS48A-P3	0,1~99,9 мин, 1~999 мин.
JSS48A-G4	0,01~99,99 с, 0,1~999,9 с, 1~9999 с, 0,1~999,9 мин.
JSS48A-P4	1~9999 мин, 0,1~999,9 ч

4. Схема соединений

Схема соединений JSS48A

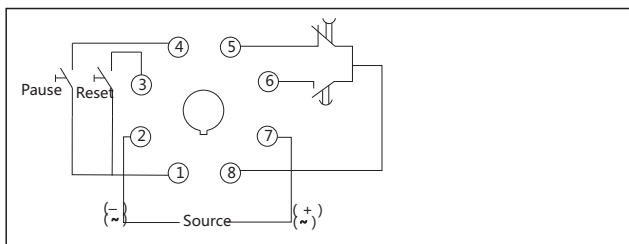


Схема соединений JSS48A-2Z, JSS48A-G, JSS48A-P

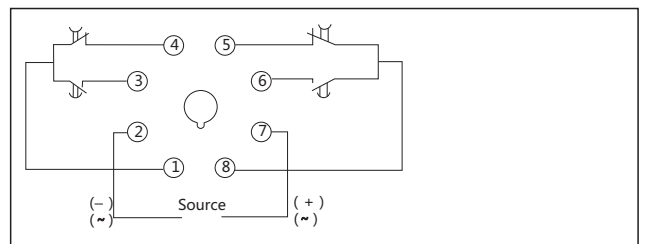


Схема соединений JSS48A-11


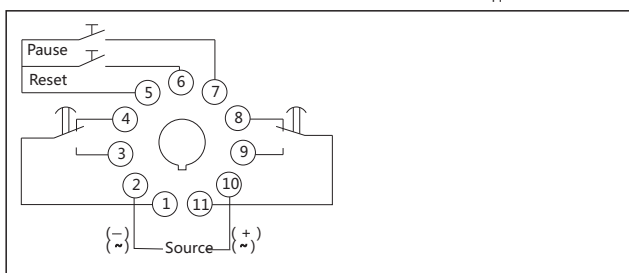





Схема соединений JSS48A-S

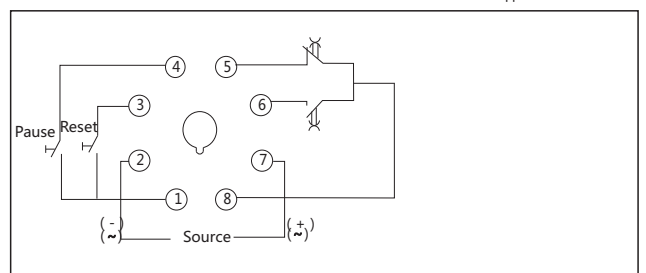

5. Габаритные и установочные размеры (мм)

Профильные установочные размеры

Размер отверстия

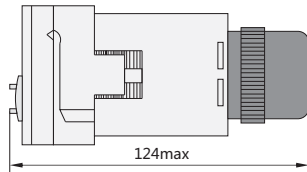

Реле времени JSS48A



Наименование	Артикул
JSS48A-11 AC/DC100V~240V	300082
JSS48A AC/DC100V~240V	300084
JSS48A-G2 99s AC220V	300133
JSS48A-G2 99min AC/DC100V~240V	300076
JSS48A-P3 99.9s AC/DC100V~240V	300106
JSS48A-P3 999s AC/DC100V~240V	300108
JSS48A-P2 9.9min AC/DC100V~240V	300117
JSS48A-P2 99min AC/DC100V~240V	300118




Реле задержки времени JSS48B

1. Общие сведения

Реле задержки времени JSS48B может использоваться для управления цепью при переменном номинальном напряжении питания до 380 В, 50 Гц/60 Гц и при постоянном номинальном напряжении питания до 240 В в качестве элемента задержки времени для переключения цепи в соответствии с заданным временем.

2. Обозначение типа

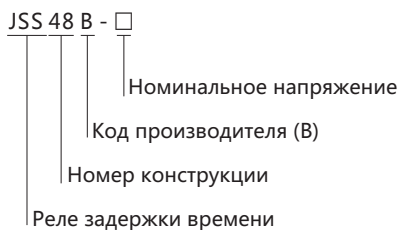


Примечание: Данное изделие может применяться для широкого диапазона рабочих напряжений, в частности, рабочее напряжение в пределах 24~48 В переменного/постоянного тока означает, что оно может работать нормально в диапазоне напряжений от 24 до 48 В переменного/постоянного тока.

3. Технические характеристики

Тип	JSS48B
Рабочий режим	Задержка включения питания
Номер контакта	Задержка переключения 1
Нагрузочная способность контактов	Ue/Ie: AC-15 220 В/ 0,75 А, 380 В/ 0,47 А; DC-13 220 В/ 0,27 А; Ith: 5 А
Рабочее напряжение	Переменное/постоянное напряжение: 24~48 В, 100~240 В, 220 В переменного тока, 380 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц
Режим регулировки по времени	Сокращенный режим регулировки по времени
Электрическая стойкость	1x10 ⁵
Механическая стойкость	1x10 ⁶
Погрешность задержки	±0,05%±50 мс
Температура окружающей среды	-5 ~ +40С
Диапазон задержки	0,01~99,99 с, 1~99 мин 99 с, 1~99 ч 99 мин
Тип установки	Панельная


4. Схема соединений

Схема соединений JSS48B

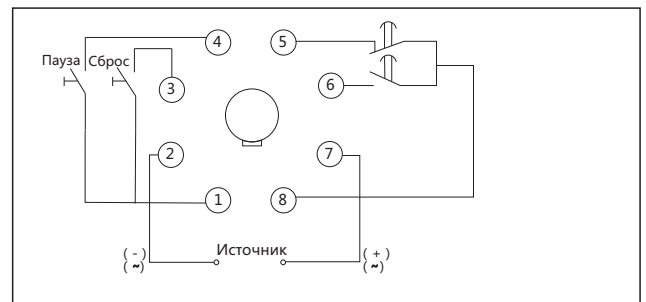


5. Габаритные и установочные размеры (мм)

Профильные установочные размеры изделий серии JSS48B

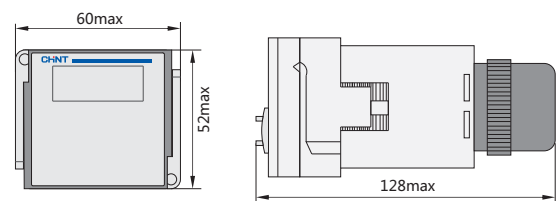

Размер отверстия



Реле времени JSS48B

Наименование	Артикул
JSS48B AC/DC24V~48V	300130
JSS48B AC/DC100V~240V	300129
JSS48B AC220V	300131
JSS48B AC380V	300132



Реле задержки времени JSZ3

1. Общие сведения

Реле задержки времени JSZ3 может использоваться в системах автоматического управления, в частности в системах автоматического управления станков, системах автоматического управления комплектным оборудованием и т.п.

2. Обозначение типа

JS Z 3 □ □

Код диапазона задержки, может иметь значения А, В, С, D, E, F, G (для реле многодиапазонного типа)

A: базовый тип (задержка включения, реле многодиапазонного типа)

C: с мгновенным срабатыванием (задержка включения, реле многодиапазонного типа)

F: задержка выключения
Y: дельта-задержка запуска (задержка включения)

K: задержка выключения управления

R: повторяющаяся циклическая задержка (задержка включения)

Номер конструкции


Встроенное

Реле задержки времени

3. Технические характеристики

Тип	JSZ3A	JSZ3C	JSZ3F	JSZ3K	JSZ3Y	JSZ3R
Рабочий режим	Задержка включения питания	JSZ3C задержка включения питания с моментальным срабатыванием контакта	Задержка включения питания	Задержка обрыва сигнала	Дельта-задержка запуска	Повторяющаяся циклическая задержка
Нагрузочная способность	A: (0,05–0,5) с/5 с/30 с/3 мин.		(0,1–1) с	(0,1–1) с		
	B: (0,1–1) с/10 с/60 с/6 мин.		(0,5–5) с	(0,5–5) с		
	C: (0,5–5) с/50 с/5 мин./30 мин.		(1–10) с	(1–10) с		
	D: (1–10) с/100 с/10 мин./60 мин.		(2,5–30) с	(2,5–30) с		
	E: (5–60) с/10 мин./60 мин./6 ч		(5–60) с	(5–60) с		
	F: (0,25–2) мин./2 мин./2 ч/12 ч		(10–180) с	(10–180) с		
	G: (0,5–4) мин./40 мин./4 ч/24 ч					
Режим настройки	Потенциометр					
Рабочее напряжение	50 Гц/60 Гц, 36 В, 110 В, 127 В, 220 В перем.тока 230 В перем.тока 380 В перем.тока 400 В перем.тока 24 В пост.тока	50 Гц/60 Гц, 36 В, 110 В, 127 В, 220 В перем.тока 230 В перем.тока 380 В перем.тока 400 В перем.тока 24 В пост.тока	50 Гц/60 Гц, 110 В, 220 В, 230 В перем.тока 380 В перем.тока 400 В перем.тока 24 В пост.тока	50 Гц/60 Гц, 110 В, 220 В, 230 В перем.тока 380 В перем.тока 400 В перем.тока 24 В пост.тока	36 В, 110 В, 50 Гц/60 Гц, 220 В перем.тока 230 В перем.тока 400 В перем.тока 24 В пост.тока	36 В, 110 В, 50 Гц/60 Гц, 220 В перем.тока 380 В перем.тока 400 В перем.тока 24 В пост.тока
Погрешность задержки	10%					
Номер контакта	Задержка переключения 2 задержка переключения 1 мгновенное переключение		Задержка переключения 1 или задержка переключения 2		Дельта-задержка переключения 1 Задержка переключения 1	
Нагрузочная способность контактов	Ue/Ie: AC–15 220 В/0,75 А, 380 В/0,47 А; DC–13 220 В/0,27 А; Ith: 5 А 1x10 ⁶					
Электрическая стойкость	1x10⁶					
Механическая стойкость	1x10 ⁶					
Температура окружающей среды	-5 ~ +40 °C					
Тип установки	Панельного типа, для оборудования					
Адаптированный цоколь	Панельного типа: FM8858, CZS08S; Для оборудования, CZS08X-E					

4. Схема соединений

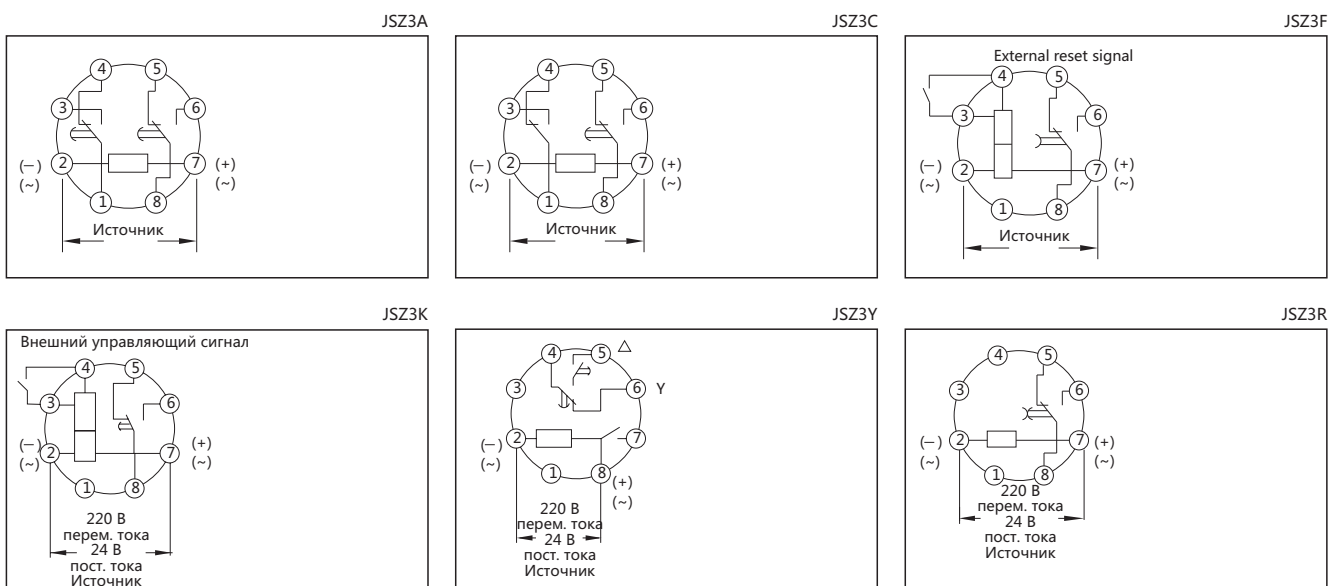

Реле времени JSZ3



	Наименование	Артикул
	JSZ3A-C AC230V	294652
	JSZ3Y 10s AC220V	294671
	JSZ3Y 30s AC220V	294673
	JSZ3Y 60s AC220V	294675
	JSZ3R 30s/30min AC220V	294685
	JSZ3A-A AC220V	294320
	JSZ3A-B AC220V	294321
	JSZ3A-C AC220V	294322
	JSZ3A-D AC220V	294323
	JSZ3A-E AC220V	294324
	JSZ3A-F AC220V	294325
	JSZ3A-AC220V	294326
	JSZ3C-A AC220V	294358
	JSZ3C-B AC220V	294359
	JSZ3C-C AC220V	294360
	JSZ3C-D AC220V	294361
	JSZ3C-E AC220V	294362
	JSZ3C-F AC220V	294363
	JSZ3C-AC220V	294364
	JSZ3F 1s AC220V	294383
	JSZ3F 60s AC220V	294400
	JSZ3F 3min AC220V	294407



Реле задержки времени JSZ6

1. Общие сведения

Реле задержки времени JSZ6 может использоваться в системах автоматического управления, в частности, в системах автоматического управления станков, системах автоматического управления комплектным оборудованием и т.п.

2. Обозначение типа



JS Z 6 - □

- 2: Задержка переключения 2 4:
- Задержка переключения 4
- Номер конструкции
- Встроенный тип
- Реле задержки времени

3. Технические характеристики


Тип	JSZ6-2	JSZ6-4
Рабочий режим	Задержка включения питания	Задержка включения питания
Количество контактов	Задержка переключения 2	Задержка переключения 4
Нагрузочная способность контактов	Ue/Le: AC-15 220 В/ 0,75 А, 380 В/ 0,47 А; DC-13 220 В/ 0,27 А; Ith: 5 А	
Диапазон задержки	(0,1-1) с, (0,5-5) с, (1-10) с, (2,5-30) с, (5-60) с, (15-180) с, (1-10) мин, (2,5-30) мин, (5-60) мин,	
Рабочее напряжение	50 Гц/ 60 Гц 36 В, 110 В, 127 В, 220 В, 24 В пост. тока	
Электрический срок службы	1x10 ⁵	
Механический срок службы	1x10 ⁶	
Режим настройки	Потенциометр	
Погрешность при переустановке	10%	
Температура окружающей среды	-5~ +40С	
Взаимозаменяемость	Является взаимозаменяемым с изделиями серии НЗУ	
Адаптированный цоколь	CZY08A-02, CZY08A-E, CZY08B-01, CZY14A, CZY14B, CZY14B-E	

4. Схема соединений

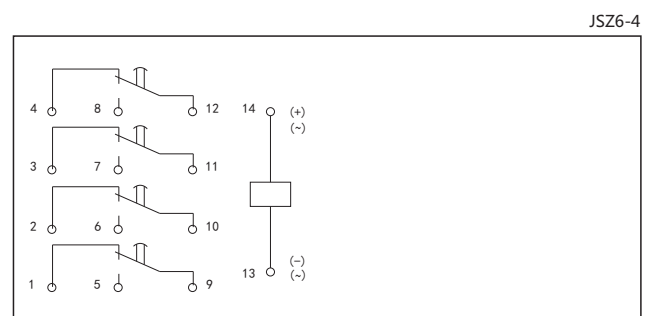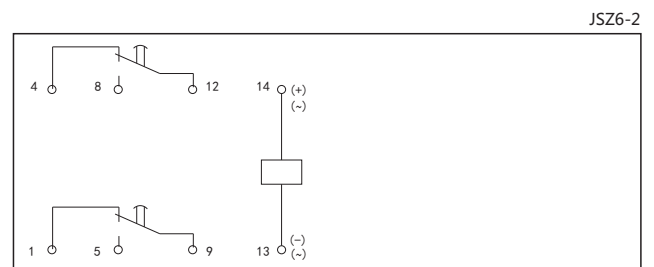


5. Габаритные и установочные размеры (мм)


Профильные установочные размеры JSZ6

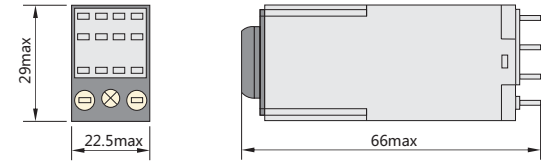

Размер отверстия



Реле времени JSZ6

	Наименование	Артикул
	JSZ6-2 10s AC220V	294533
	JSZ6-2 30s AC220V	294535
	JSZ6-2 60s AC220V	294538
	JSZ6-2 10min AC220V	294544
	JSZ6-2 30min AC220V	294547
	JSZ6-4 5s AC220V	294564
	JSZ6-4 60s AC220V	294571
	JSZ6-4 30min AC220V	294579
	JSZ6-4 60min AC220V	294580



Реле времени KG10M

1. Общие сведения

Реле времени KG10M позволяет автоматически включать или выключать питание различных приборов в соответствии

с временем, установленным пользователем.

К регулируемым объектам относятся электрическое оборудование и бытовые приборы, в частности уличные фонари, неоновые лампы, лампы для рекламы, производственное оборудование, передающие устройства и телевизоры и т.п., требующие включения и выключения в определенное время.

2. Технические характеристики

Рабочий режим	Автоматическая регулировка по времени
Номинальное рабочее напряжение	220 В, 50 Гц/60 Гц
Допустимый диапазон напряжений	(85%~110%) U _e
Номинальный рабочий ток	AC-15 220 В 3 А
Количество контактов	1 НО
Количество включений/выключений	16 размыканий и 16 замыканий
Электрический срок службы	1x10 ⁵
Механический срок службы	1x10 ⁶
Аккумулятор	Встроенный аккумулятор
Диапазон регулировки по времени	1 мин. ~ 168 ч
Погрешность отсчета времени	2 с/день
Потребляемая мощность	< 4 ВА
Относительная влажность	95%
Температура окружающей среды	-5~ +40С
Тип установки	Панельная
Габаритные размеры	59,5x51,5x122,5


3. Схема соединений

Схема соединений




4. Габаритные и установочные размеры (мм)

Профильные установочные размеры

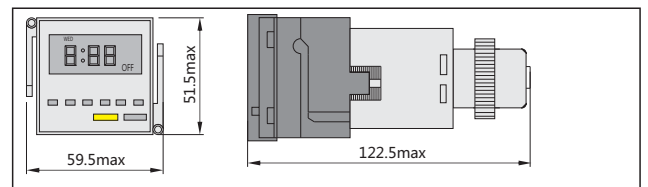

Размер отверстия

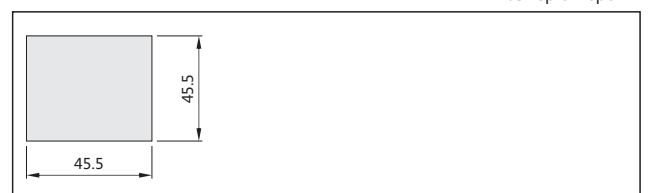

Реле времени KG10M

Наименование	Артикул
KG10M AC110V	309015
KG10M AC220V	309008



Пускатели NS2 для управления и защиты электродвигателей

1. Характеристики

- 1.1 Электрические характеристики:
до 690В переменного
тока частотой 50/60 Гц, до 80А
- 1.2 Стандарты соответствия: ГОСТ Р 50030.2,
ГОСТ Р 50030.4.1

2. Структура условного обозначения

NS2 - □ □ / □

цифры: номинальный ток исполнения, А

код типоразмера

цифры: наибольший номинальный ток, А

условное обозначение типа

условное обозначение пускателя

условный код изготовителя (компании)

3. Характеристики

- 3.1 Диапазон температур эксплуатации: от -25° до 40°С.
Температура выше 35°С не должна непрерывно
воздействовать более 24 часов.
- 3.2 Высота над уровнем моря: не более 2000м
- 3.3 Допустимая влажность: в месте установки пускателя
относительная влажность не должна превышать 50%
при температуре 40°С.
Большая влажность допускается при меньшей
температуре, например,
влажность 90% допустима при температуре не выше 20°С.
- 3.4 Степень загрязнения среды: 3
- 3.5 Классы защиты: 10А (для NS2-25, NS2-32)
10 (для NS2-80, NS2-80В)
- 3.6 Способ управления пускателем: ручной
- 3.7 Условия монтажа: на вертикальной панели с
допустимым отклонением от вертикали не более 5°
Места установки пускателей не должны подвергаться
значительным ударам и вибрациям

4. Технические характеристики

4.1 Защитные характеристики

- при трёхфазной симметричной перегрузке

№ п.п.	Токи перегрузки, кратные In	Условия испытаний	Время воздействия	Результат воздействия	Температура
1	1.05	Холодное состояние	$t \geq 2ч$	не срабатывает	$+20^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$
2	1.20	Нагретое состояние (непосредственно после п.1)	$t < 2ч$	срабатывает	$+20^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$
3	1.50	Нагретое состояние (непосредственно после п.1)	Класс защиты	срабатывает	$+20^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$
			10A $t < 2\text{Мин}$ 10 $t < 4\text{Мин}$		
4	7.20	Холодное состояние	Класс защиты	срабатывает	$+20^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$
			10A $2с < t \leq 10с$ 10 $4с < t \leq 10с$		


- при выпадении фазы

№ п.п.	Токи перегрузки, кратные In		Условия испытаний	Время	Результат воздействия	Температура
	Любые 2 фазы	Выпадающая фаза				
1	1.0	0.9	Холодное состояние	$t \geq 2ч$	не срабатывает	$+20^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$
2	1.15	0	Нагретое состояние (непосредственно после п.1)	$t < 2ч$	срабатывает	$+20^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$

Характеристика температурной компенсации

№ п.п.	Токи перегрузки, кратные In	Условия испытаний	Время	Результат воздействия	Температура
1	1.0	Холодное состояние	$t \geq 2ч$	не срабатывает	$+40^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$
2	1.2	Нагретое состояние (непосредственно после п.1)	$t < 2ч$	срабатывает	$+40^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$
3	1.05	Холодное состояние	$t \geq 2ч$	не срабатывает	$-5^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$
4	1.3	Нагретое состояние (непосредственно после п.1)	$t < 2ч$	срабатывает	$-5^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$

4.2 Технические характеристики

Модель		NS2-25, NS2-25X				
						
Номинальное напряжение изоляции U_i , В		690				
Номинальное рабочее напряжение U_e , В		230/240, 400/415, 440, 500, 690				
Номин. импульсное выдерживаемое напр. U_{imp} , В		8000				
Диапазон регулирования тока, А		0.1~0.16	0.16~0.25	0.25~0.4	0.4~0.63	
Номинальный ток, А		0.16	0.25	0.4	0.63	
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность I_{cu} , кА	230/240В	100	100	100	100	
	400/415В	100	100	100	100	
	440В	100	100	100	100	
	480/500В	100	100	100	100	
	660/690В	100	100	100	100	
Номинальная наибольшая отключающая способность I_{sp} , кА	230/240В	100	100	100	100	
	400/415В	100	100	100	100	
	440В	100	100	100	100	
	480/500В	100	100	100	100	
	660/690В	100	100	100	100	
Зона ионизации, мм		40	40	40	40	
Мощность управляемого и защищаемого электродвигателя, кВт	230/240В	-	-	-	-	
	400В	-	-	-	-	
	415В	-	-	-	-	
	440В	-	-	-	-	
	500В	-	-	-	-	
	660/690В	-	-	-	0.37	
Ток срабатывания электромагнитного расцепителя, А		1.5	2.4	5	8	
Номинальный ток защитного предохранителя, необходимого для установки в цепи при значении ожидаемого тока К.З. выше номинальной предельной наибольшей отключающей способности (I_{cu}) пускателя, А	230/240В	aM A	★	★	★	★
		gI/gG A	★	★	★	★
	400/415В	aM A	★	★	★	★
		gI/gG A	★	★	★	★
	440В	aM A	★	★	★	★
		gI/gG A	★	★	★	★
	500В	aM A	★	★	★	★
		gI/gG A	★	★	★	★
★ предохранитель не требуется	690В	aM A	★	★	★	★
		gI/gG A	★	★	★	★
Степень защиты пускателя		IP2L0	IP2L0	IP2L0	IP2L0	

NS2-25, NS2-25X




690

440, 230/240, 400/415, 500, 690

8000

0.63~1	1~1.6	1.6~2.5	2.5~4	4~6.3	6~10
1	1.6	2.5	4	6.3	10
100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	50	15
100	100	100	100	50	10
100	100	3	3	3	3
100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	50	15
100	100	100	100	50	10
100	100	2.25	2.25	2.25	2.25
40	40	40	40	40	40
-	-	0.37	0.75	1.1	2.2
-	0.37	0.75	1.5	2.2	4
-	-	0.75	1.5	2.2	4
0.37	0.55	1.1	1.5	3	4
0.37	0.75	1.1	2.2	3.7	5.5
0.55	1.1	1.5	3	4	7.5
13	22.5	33.5	51	78	138
★	★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	★
★	★	★	★	50	50
★	★	★	★	63	63
★	★	★	★	50	50
★	★	★	★	63	63
★	★	16	25	32	32
★	★	20	32	40	40
IP2L0	IP2L0	IP2L0	IP2L0	IP2L0	IP2L0

4.3 Технические характеристики

Модель			NS2-25 , NS2-25X, NS2-32 , NS2-32X				
							
Номинальное напряжение изоляции U_i , В			690				
Номинальное рабочее напряжение U_e , В			230/240, 400/415, 440, 500, 690				
Номинальное импульсное выдерживаемое напр., U_{imp} , В			8000				
Диапазон регулирования тока, А			9~14	13~18	17~23	20~25	24~32
Номинальный ток, А			14	18	23	25	32
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность I_{cu} , кА	230/240В		100	100	50	50	50
	400/415В		15	15	15	15	10
	440В		8	8	6	6	6
	480/500В		6	6	4	4	4
	660/690В		3	3	3	3	3
Номинальная наибольшая отключающая способность I_{sp} , кА	230/240В		100	100	50	50	50
	400/415В		7.5	7.5	6	6	5
	440В		4	4	3	3	3
	500В		4.5	4.5	3	3	3
	660/690В		2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
Зона ионизации, мм			40	40	40	40	40
Мощность управляемого и защищаемого пускателем трёхфазного электродвигателя, кВт	230/240В		3	4	5.5	5.5	7.5
	400В		5.5	7.5	11	11	15
	415В		5.5	9	11	11	15
	440В		7.5	9	11	11	15
	500В		7.5	9	11	15	18.5
	660/690В		9	11	15	18.5	25
Ток срабатывания электромагнитного расцепителя, А			170	223	327	327	416
Номинальный ток защитного предохранителя, необходимого для установки в цепи при значении ожидаемого тока КЗ выше номинальной предельной отключающей способности (I_{cu}) пускателя, А	230/240В	aM A	★	★	80	80	80
		gI/gG A	★	★	100	100	100
	400/415В	aM A	63	63	80	80	80
		gI/gG A	80	80	100	100	100
	440В	aM A	50	50	63	63	63
		gI/gG A	63	63	80	80	80
	500В	aM A	50	50	50	50	50
		gI/gG A	63	63	63	63	63
★предохранитель не требуется	690В	aM A	40	40	40	40	40
		gI/gG A	50	50	50	50	50
Степень защиты пускателя			IP2L0	IP2L0	IP2L0	IP2L0	IP2L0

NS2-80B



690

230/240, 400/415

8000

16~25	25~40	40~63	56~80
25	40	63	80
-	-	-	-
15	15	15	15
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
7.5	7.5	7.5	7.5
-	-	-	-
-	-	-	-
50	50	50	50
-	-	15	22
11	18.5	30	40
11	22	33	45
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
327	480	756	960
-	-	-	-
-	-	-	-
80	250	315	315
100	315	400	400
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
IP2L0	IP2L0	IP2L0	IP2L0

5. Дополнительные узлы

5.1 Минимальный расцепитель напряжения



Номинальное напряжение изоляции, В	Напряжение отключения пускателя	Типовое обозначение	Артикул
690	35%~70%Ue	NS2-UV110 110~115В 50Гц	495908
690	35%~70%Ue	NS2-UV220 220~240В 50Гц	495907
690	35%~70%Ue	NS2-UV380 380~400В 50Гц	495906

5.2 Независимый расцепитель



Напряжение изоляции Ui, В	Напряжение отключения пускателя	Типовое обозначение	Артикул
690	70%~110%Ue	NS2-SH110 110~115В 50Гц	495973
690	70%~110%Ue	NS2-SH110 127В 60Гц	-
690	70%~110%Ue	NS2-SH220 220~240В 50Гц	495976
690	70%~110%Ue	NS2-SH380 380~400В 50Гц	495979
690	70%~110%Ue	NS2-SH380 440В 60Гц	-

5.3 Вспомогательные контакты (мгновенного включения-отключения)

5.3.1 Типов NS2-AE20, NS2-AE11



Напряжение изоляции Ui, В	Номинальный тепловой ток I th, А	Исполнения	Вид и количество вспомогательных контактов	Артикул
250	2.5	NS2-AE20	2 н.о.	495947
250	2.5	NS2-AE11	1 н.о. + 1 н.з.	495967

Категории применения, номинальные рабочие напряжения Ue, номинальные рабочие токи Ie

Категории применения	AC-15				DC-13		
	24	48	110/127	230/240	24	48	60
Номин. рабочие напряжения Ue, В	2	1.25	1	0.5	1	0.3	0.15
Номин. рабочие токи Ie, А	48	60	127	120	24	15	9
Управляемые мощности P, Вт							

5.3.2 Типов NS2-AU для NS2-25



Напряжение изоляции Ui, В	Номинальный тепловой ток I th, А	Исполнения	Вид и количество вспомогательных контактов	Артикул
690	6	NS2-AU20	2 н.о.	495950
690	6	NS2-AU11	1 н.о. + 1 н.з.	495953

Вспомогательный контакт NS2-AU для NS80В

Напряжение изоляции Ui, В	Номинальный тепловой ток I th, А	Исполнения	Вид и количество вспомогательных контактов	Артикул
690	6	NS2-AU20	2 н.о.	495970
690	6	NS2-AU11	1 н.о. + 1 н.з.	495971

Категории применения, номинальные рабочие напряжения U_e , номинальные рабочие токи I_e

Категория применения	AC-15						
Номинальные рабочие напряжения U_e , В	48	110/127	230/240	380/415	440	500	690
Номинальные рабочие токи I_e , А	6	4.5	3.3	2.2	1.5	1	0.6
Управляемые мощности Р, Вт	300	500	720	850	650	500	400

Категория применения	DC-13				
Номинальные рабочие напряжения U_e , В	24	48	60	110	220
Номинальные рабочие токи I_e , А	6	5	3	1.3	0.5
Управляемые мощности Р, Вт	140	240	180	140	120

5.3.3 Сигнальные и вспомогательные контакты (мгновенного включения и отключения)



Напряжения изоляции U_i , В	Номинальные тепловые токи I_{th} , А		Исполнения	Вид и количество контактов	Артикул
	- вспомогательных контактов	- сигнальных контактов			
690	6	2.5	NS2-FA0110	1Н3+1НО	495955
690	6	2.5	NS2-FA0101	1Н3+1Н3	495958
690	6	2.5	NSE-FA1010	1НО+1НО	495961
690	6	2.5	NS2-FA1001	1НО+1Н3	495964

Категории применения, номинальные рабочие напряжения, номинальные рабочие токи сигнальных контактов



Категории применения	AC-14				DC-13		
	Номинальные рабочие напряжения U_e , В	24	48	110/127	230/240	24	48
Номинальные рабочие токи I_e , А	1.5	1	0.5	0.3	1	0.3	0.15
Управляемые мощности Р, Вт	36	48	72	72	24	15	9
Количество циклов отключений	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Характеристики в режимах редких коммутаций сигнальных контактов и вспомогательных контактов

Категории применения	Включение			Отключение			Количество циклов включений-отключений и частота циклов в минуту		
	I/I_e	U/U_e	$\cos\Phi$ или $t_{0,95}$	I/I_e	U/U_e	$\cos\Phi$ или $t_{0,95}$	Количество циклов	Частота включений - отключений, циклов в минуту	Время выдержки под током, секунд
AC-14	6	1.1	0.7	6	1.1	0.7	10	2	0.05
AC-15	10	1.1	0.3	10	1.1	0.3	10	2	0.05
DC-13	1.1	1.1	6Pe	1.1	1.1	6Pe	10	2	0.05


Примечание: при нагрузке P_e более 50 Вт, верхний предел $t_{0,95}$ не более 300 мс

5.4 Защитные оболочки для NS2-25

	Наименование	Степень защиты	Артикул
	NS2-МС Оболочка без кнопок	IP55	495943
	NS2-МС01 Оболочка с кнопкой "Стоп"	IP55	495944


6. Габаритные и установочные размеры, мм

NS2-25X, NS2-32X


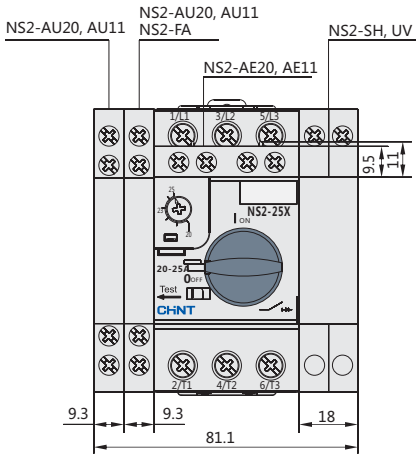


NS2-25



NS2-25, NS2-32

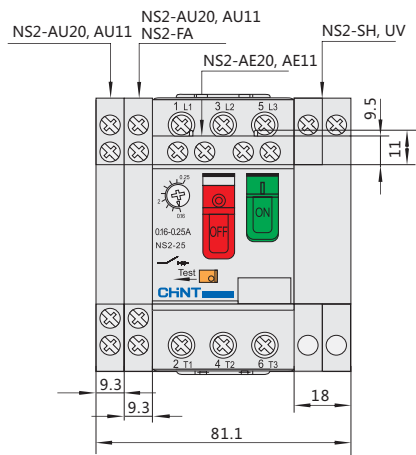



NS2-25X

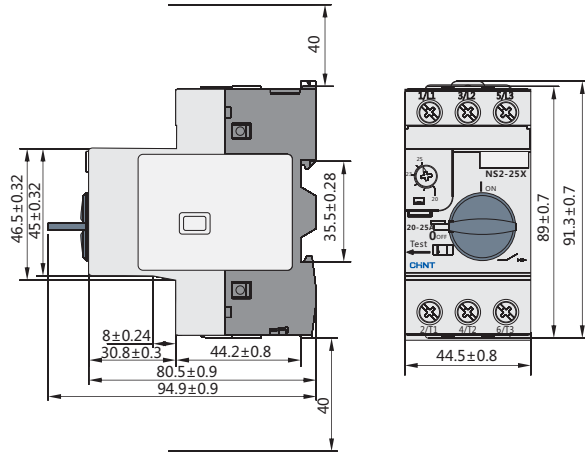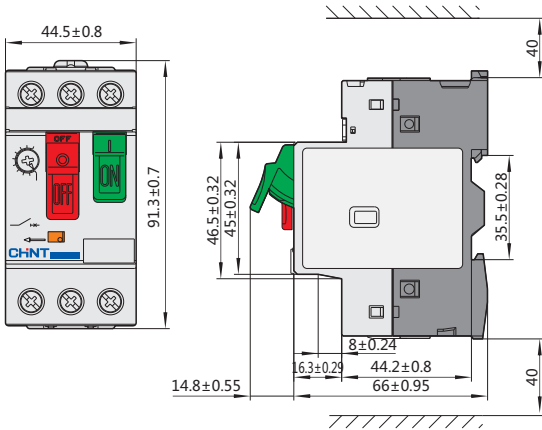


NS2-MC

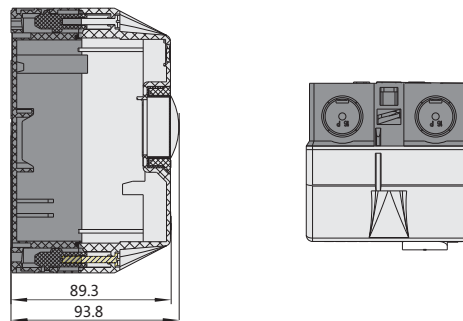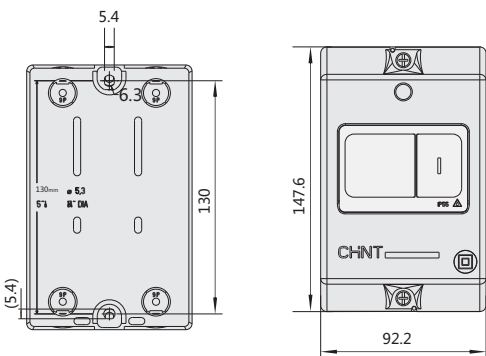


NS2-MC01

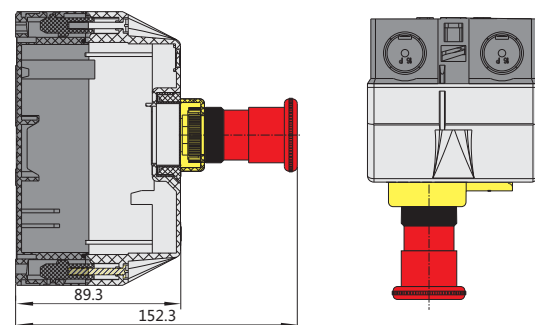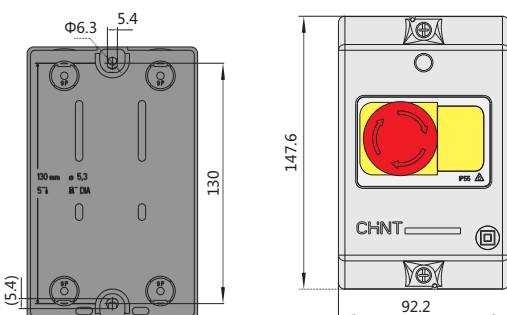



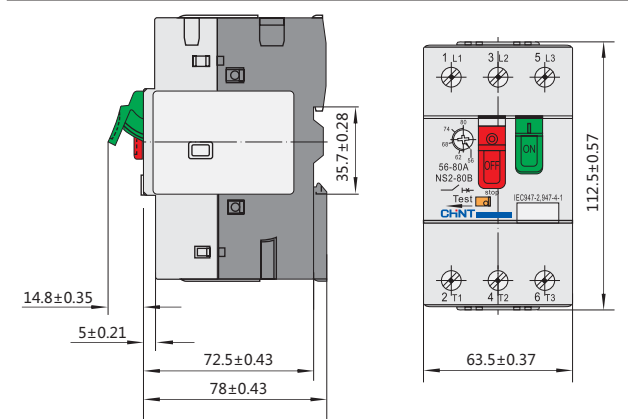

NS2-80B

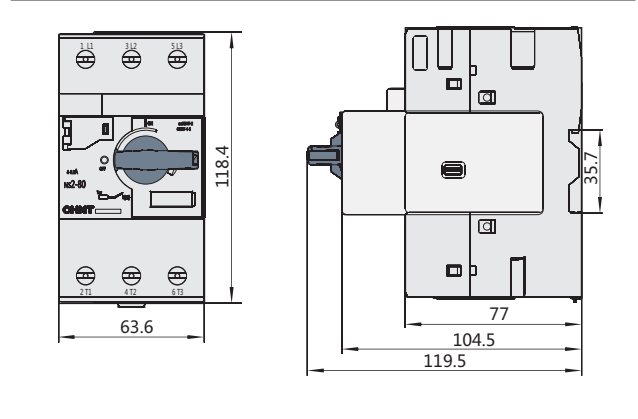

NS2-80



7. Данные для выбора и заказа

	Мощность управляемого и защищаемого электродвигателя, кВт		Диапазон регулирования тока, А	Типовое обозначение	Артикул
	50/60 Гц по категории АС-3				
	400/415 В	690 В			
 NS2-25	-	-	0.1-0.16	NS2-25 0.1-0.16A	495118
	-	-	0.16-0.25	NS2-25 0.16-0.25A	495119
	-	-	0.25-0.4	NS2-25 0.25-0.4A	495120
	-	-	0.4-0.63	NS2-25 0.4-0.63A	495121
	-	0.37	0.63-1	NS2-25 0.63-1A	495122
	0.37	0.55	1-1.6	NS2-25 1-1.6A	495123
	0.75	1.1	1.6-2.5	NS2-25 1.6-2.5A	495124
	1.5	1.5	2.5-4	NS2-25 2.5-4A	495125
	2.2	3	4-6.3	NS2-25 4-6.3A	495126
	4	4	6-10	NS2-25 6-10A	495127
	5.5	7.5	9-14	NS2-25 9-14A	495128
	7.5	9	13-18	NS2-25 13-18A	495129
	11	11	17-23	NS2-25 17-23A	495130
	11	18.5	20-25	NS2-25 20-25A	495131
	15	25	24-32	NS2-32 20-32A	495218
 NS2-25X	-	-	0.1-0.16	NS2-25X 0.1-0.16A	495134
	-	-	0.16-0.25	NS2-25X 0.16-0.25A	495135
	-	-	0.25-0.4	NS2-25X 0.25-0.4A	495136
	-	-	0.4-0.63	NS2-25X 0.4-0.63A	495137
	-	0.37	0.63-1	NS2-25X 0.63-1A	495138
	0.37	0.55	1-1.6	NS2-25X 1-1.6A	495140
	0.75	1.1	1.6-2.5	NS2-25X 1.6-2.5A	495139
	1.5	1.5	2.5-4	NS2-25X 2.5-4A	495143
	2.2	3	4-6.3	NS2-25X 4-6.3A	495145
	4	4	6-10	NS2-25X 6-10A	495146
	5.5	7.5	9-14	NS2-25X 9-14A	495147
	7.5	9	13-18	NS2-25X 13-18A	495141
	11	11	17-23	NS2-25X 17-23A	495142
	15	25	24-32	NS2-32X 24-32A	495219
	11	18.5	20-25	NS2-25X 20-25A	495144
 NS2-80B	18.5	-	25-40	NS2-80B 25-40A	495069
	11	-	16-25	NS2-80B 16-25A	495068
	30	-	40-63	NS2-80B 40-63A	495070
	40	-	56-80	NS2-80B 56-80A	495071
 NS2-80	11	18.5	16-25	NS2-80 16-25A	495286
	22	33	25-40	NS2-80 25-40A	495287
	33	55	40-63	NS2-80 40-63A	495288
	45	63	56-80	NS2-80 40-63A	495289



NQ3 Пускатели электромагнитные

1. Характеристики

- 1.1 Электрические характеристики: номинальное рабочее напряжение до 660В AC тока, номинальная мощность до 11 кВт, ток до 22А, 50 Гц /60 Гц.
- 1.2 Предназначены для прямого пуска и защиты электродвигателей от перегрузок и выпадения фазы.
- 1.3 Стандарт соответствия: ГОСТ Р 50030.4.1

2. Структура условного обозначения

N Q 3 - □ P

код структуры типоразмера:
P с кнопками управления

типоразмер мощности данного типа

условное обозначение типа

условное обозначение электромагнитного пускателя

условный код изготовителя

3. Технические характеристики

- 3.1 Высота над уровнем моря: не более 2000м.
- 3.2 Диапазон температур эксплуатации: от -5°C до 40°C
- 3.3 Номинальное напряжение катушки управления
(AC 50 Гц): 24В, 36В, 48В, 110В, 127В, 220В, 380В, 415В)
- 3.4 Механическая износостойкость, циклов: 1,000,000
Электрическая износостойкость, циклов: 500,000
- 3.5 Степень защиты: IP55

4. Данные для выбора и заказа



Тип	Номинальные рабочие токи (А)	Максимальная мощность (кВт)			Регулируемые токи защиты, А	Номинальное напряжение катушек, В(50Гц)	Типовое обозначение	Артикул
		АС-3						
		660В	380В	220В				
NQ3-5.5P	12	7.5	5.5	3	0.4~0.63	220	NQ3-5.5P 0.63A 220B	496029
					0.4~0.63	380	NQ3-5.5P 0.63A 380B	496042
					0.63~1	220	NQ3-5.5P 1A 220B	496030
					0.63~1	380	NQ3-5.5P 1A 380B	496043
					1~1.6	220	NQ3-5.5P 1.6A 220B	496031
					1~1.6	380	NQ3-5.5P 1.6A 380B	496044
					1.25~2	220	NQ3-5.5P 2A 220B	496032
					1.25~2	380	NQ3-5.5P 2A 380B	496045
					1.6~2.5	220	NQ3-5.5P 2.5A 220B	496033
					1.6~2.5	380	NQ3-5.5P 2.5A 380B	496046
					2.5~4	220	NQ3-5.5P 4A 220B	496034
					2.5~4	380	NQ3-5.5P 4A 380B	496047
					4~6	220	NQ3-5.5P 6A 220B	496035
					4~6	380	NQ3-5.5P 6A 380B	496048
					5.5~8	220	NQ3-5.5P 8A 220B	496036
					5.5~8	380	NQ3-5.5P 8A 380B	496049
					7~10	220	NQ3-5.5P 10A 220B	496037
					7~10	380	NQ3-5.5P 10A 380B	496050
9~13	220	NQ3-5.5P 13A 220B	496038					
9~13	380	NQ3-5.5P 13A 380B	496051					
NQ3-11P	22	15	11	5.5	9~13	220	NQ3-11P 13A 220B	496079
					9~13	380	NQ3-11P 13A 380B	496089
					12~18	220	NQ3-11P 18A 220B	496080
					12~18	380	NQ3-11P 18A 380B	496090
					17~25	220	NQ3-11P 25A 220B	496081
					17~25	380	NQ3-11P 25A 380B	496091

Примечание: NQ3 Пускатели являются комплектным устройством, состоящим из контактора NC1-1810, NC1-3210, теплового реле NR2-25, кнопка.





5. Габаритные и установочные размеры

NQ3-5.5P

NQ3-11P

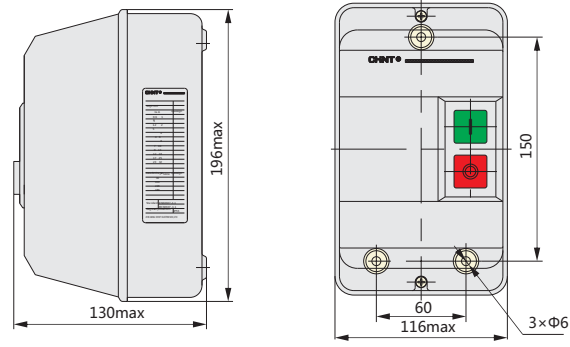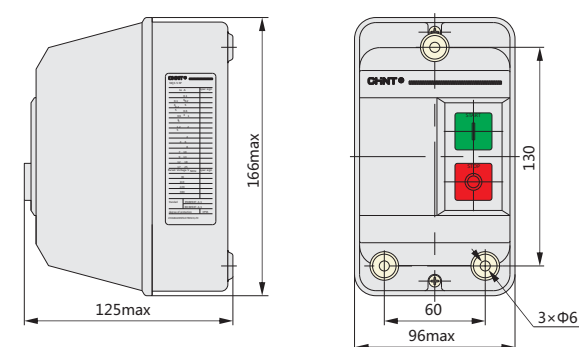

6. Схемы

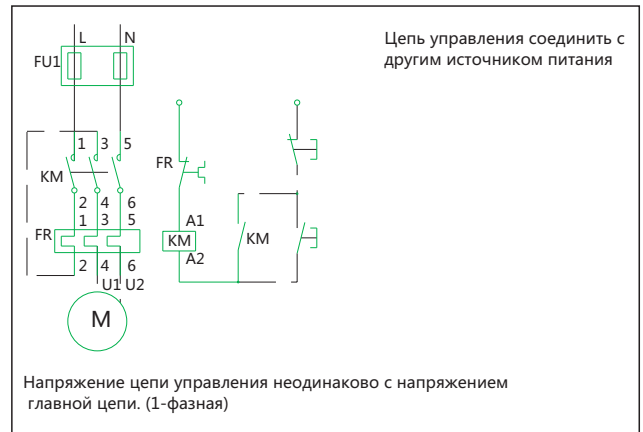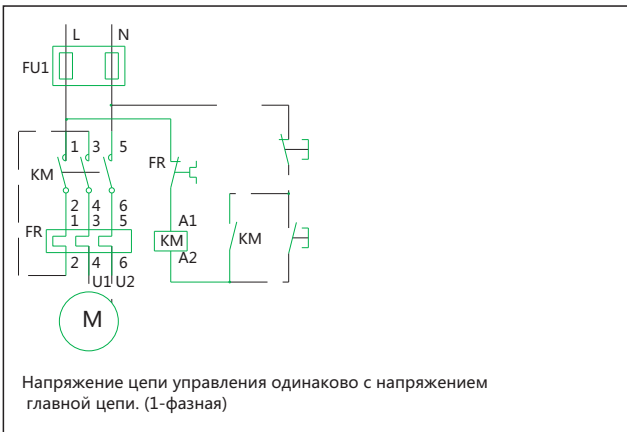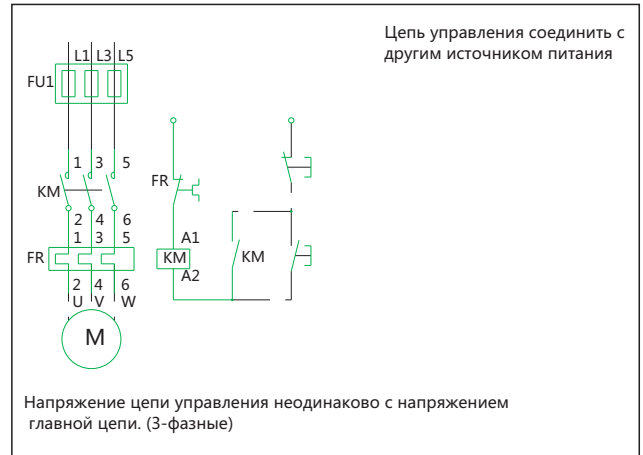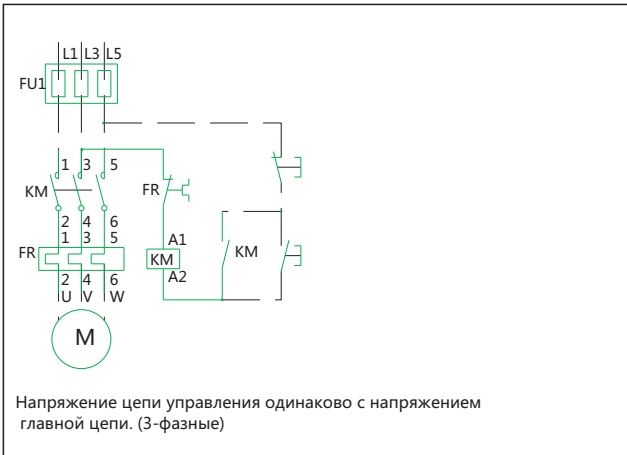

7. Внешний вид

NQ3-5,5P



NQ3-11P






JD-5A Комплексное защитное устройство для двигателей

1. Общие сведения

Комплексное защитное устройство для двигателей JD-5A (далее – защитное устройство) применяется для защиты двигателя переменного тока от перегрузки, обрыва и несимметрии фаз. Рабочая частота – 50 Гц, номинальное напряжение изоляции до 690 В, номинальная сила тока – 1–400 А. Возможна работа в непрерывном или прерывистом режиме. Защитное устройство и контактор переменного тока обычно работают совместно.

Данное изделие отвечает требованиям стандарта IEC 60947-4-1.

2. Обозначение типа

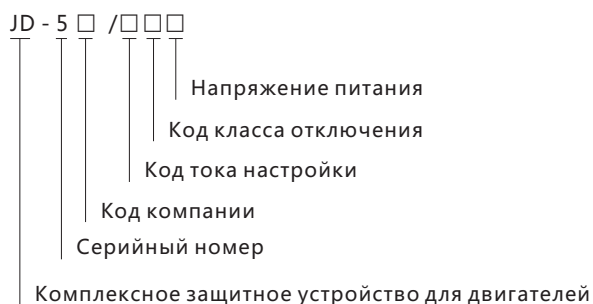

3. Условия эксплуатации

- 3.1 Высота над уровнем моря: ≤ 2000 м.
- 3.2 Температура окружающей среды: -5 ... +40 °С, средне-суточная – +35 °С.
- 3.3 Атмосферные условия: на месте установки относительная влажность не должна превышать 50% при максимальной температуре +40 °С; при менее высокой температуре допускается более высокая относительная влажность; относительная влажность 90% допускается при температуре +20 °С; необходимо принимать специальные меры против образования конденсата, что может иметь место при перепадах температуры.
- 3.4 Уровень загрязнения окружающей среды: уровень 3.
- 3.5 Угол наклона между плоскостью монтажа и вертикальной плоскостью: ± 5°.
- 3.6 В местах, где отсутствует опасность взрыва, нет газов, которые могут вызывать коррозию металлов или разрушать изоляцию, минимальная запыленность.
- 3.7 В местах, защищенных от попадания дождя и снега (навес), а также от воздействия паров.
- 3.8 В местах, не подверженных ударным воздействиям и вибрациям.
- 3.9 Категория установки: III.

4. Технические характеристики

Таблица 1

Тип	Диапазон тока настройки (А)	Напряжение в цепи управления (напряжение питания) (В)	Допустимая мощность двигателя (кВт)
JD-5A/80	1~5	220 В, 230 В, 380 В, 400 В	0.5~2.5
JD-5A/80	5~20	220 В, 230 В, 380 В, 400 В	2.5~10
JD-5A/80	20~80	220 В, 230 В, 380 В, 400 В	10~40
JD-5A/400	80~200	220 В, 230 В, 380 В, 400 В	40~100
JD-5A/400	160~400	220 В, 230 В, 380 В, 400 В	80~200

Цепь управления: номинальное напряжение изоляции – 380 В, номинальная частота – 50 Гц, параметры контактов – см. табл. 2.

Таблица 2

Тип применения	AC-15	
Номинальное рабочее напряжение (В)	240	380
Номинальный рабочий ток (А)	1.5	0.95
Ток термической стойкости (А)	5	

5. Особенности конструкции

- 5.1 Трехфазное электронного типа, класс отключения уровня 10 А, 10, 20 и 30.
- 5.2 Поддерживает функции защиты от обрыва фазы, перегрузки и несимметрии фаз.
- 5.3 Цифровая система настройки с высокой точностью.
- 5.4 Цифровой индикатор силы тока.
- 5.5 Три индикатора: нормальная работа, перегрузка и обрыв фазы (несимметрия трехфазной сети).
- 5.6 Подключение главной цепи осуществляется через проходной разъем.
- 5.7 Тип установки: болты.

6. Защитные функции

6.1 Рабочие характеристики при условии симметричной нагрузки в фазах (см. табл. 3).

6.2 Рабочие характеристики при обрыве одной из фаз должны соответствовать следующему требованию: время срабатывания защитного устройства ≤ 5 с

$$\frac{I_{\text{макс}} - I_{\text{мин}}}{I_{\text{макс}}} \times 100\% > 40\%$$


Где:

$I_{\text{макс}}$ – максимальный из трех фазовых токов;

$I_{\text{мин}}$ – минимальный из трех фазовых токов.

6.3 Функция отключения.

Рис. 1

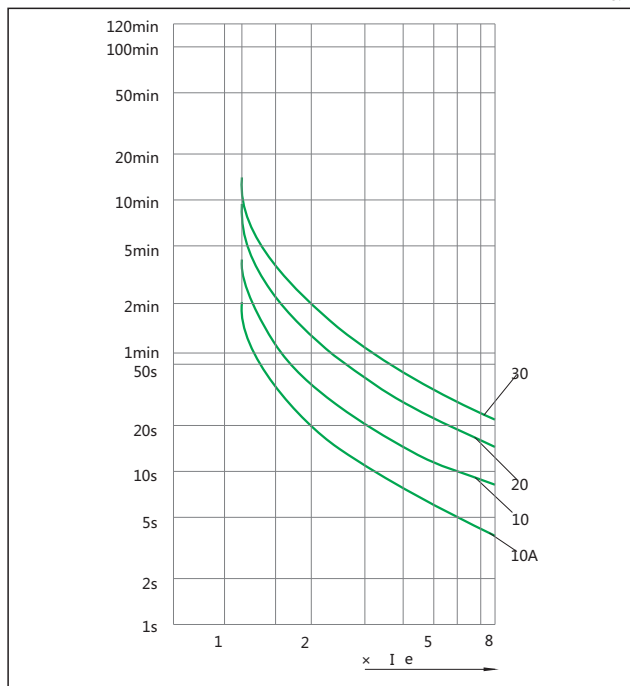


№	I/In	Класс отключения	Время срабатывания	Условия испытания	Температура окружающего воздуха
1	1.05	10A	< 2 ч, без отключения	Холодный пуск	
		10			
		20			
		30			
2	1.2	10A	< 2 ч, отключение	Сразу после №1	20±2
		10			
		20			
		30			
3	1.5	10A	<2мин	Запуск после однократного протекания тока настройки по главному контуру в течение 2 ч	
		10	<4мин		
		20	<8мин		
		30	<12мин		
4	7.2	10A	2с < Откл ≤ 10с	Холодный пуск	
		10	4с < Откл ≤ 10с		
		20	6с < Откл ≤ 20с		
		30	9с < Откл ≤ 30с		


6.4 Режим сброса: сброс путем обесточивания.

7. Схема соединений



7.1 На рис. 2 показана схема соединений цепи управления для напряжения 220 и 230 В.

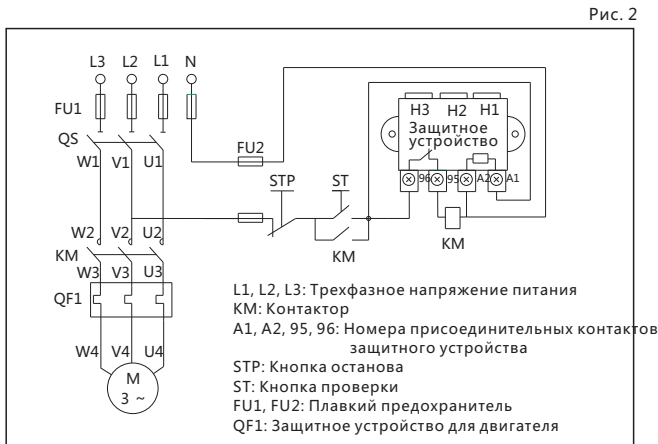

7.2 На рис. 3 показана схема соединений цепи управления для напряжения 380 и 400 В.

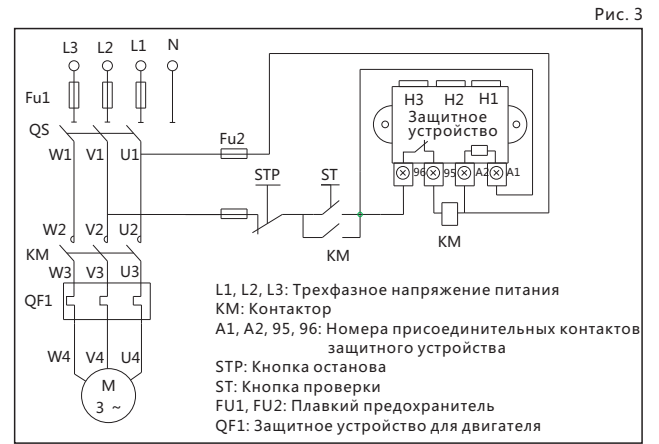


8. Габаритные и установочные размеры (мм)

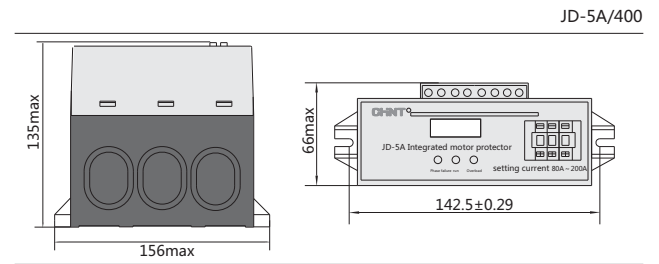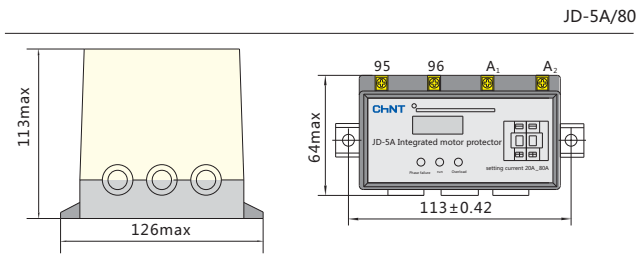

9. Информация для заказа

Наименование	Диапазон уставок, А	Напряжение управления, В	Артикул
G JD-5A 1A ~ 5A AC380B	1 ÷ 5	380	282073
G JD-5A 5A ~ 20A AC380B	5 ÷ 20	380	282074
G JD-5A 20A ~ 80A AC380B	20 ÷ 80	380	282062
G JD-5A 80A ~ 200A AC380B	80 ÷ 200	380	282077
G JD-5A 160A ~ 400A AC380B	160 ÷ 400	380	282078
G JD-5A 1A ~ 5A AC220B	1 ÷ 5	220	282071
G JD-5A 5A ~ 20A AC220B	5 ÷ 20	220	282072
G JD-5A 20A ~ 80A AC220B	20 ÷ 80	220	282063
G JD-5A 80A ~ 200A AC220B	80 ÷ 200	220	282075
G JD-5A 160A ~ 400A AC220B	160 ÷ 400	220	282076

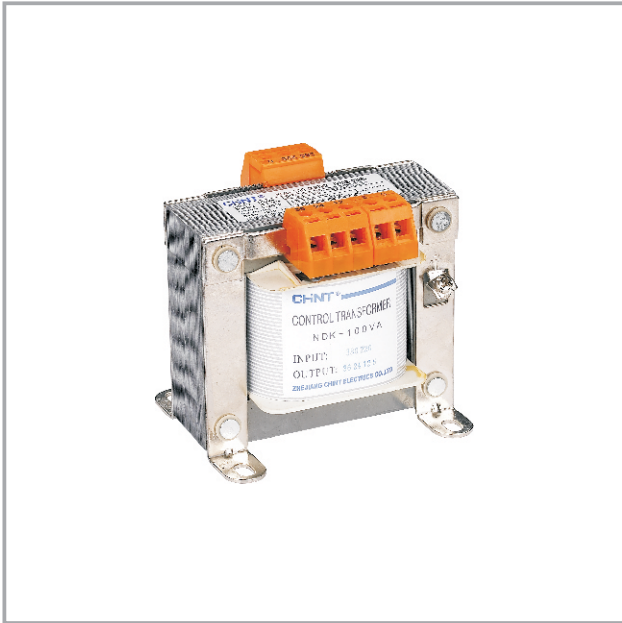

Трансформаторы однофазные NDK

1. Характеристики

Однофазные понижающие трансформаторы серии NDK мощностью 25-5000 ВА предназначены для питания цепей управления и сигнализации оборудования, местного освещения.


2. Условия эксплуатации

- температура окружающей среды: от -25°C до +40°C;
- высота над уровнем моря: не более 2000 м;
- относительная влажность воздуха: не более 95%;
- категория размещения: 3;
- стандарт соответствия: МЭК 61558-2-6.

3. Преимущества

Высокая безопасность и надежность, экономия энергии и другие.

4. Структура условного обозначения

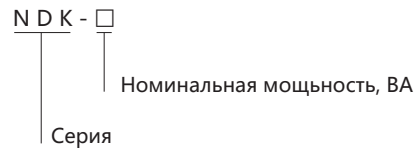

EAC

5. Технические характеристики

Тип	Номинальная мощность, ВА	Напряжение первичное, В	Напряжение вторичное, В	Частота, Гц
NDK-25	25	230, 400	12, 24, 36 48, 110, 127, 230, 400	50/60
NDK-50	50			
NDK-100	100			
NDK-150	150			
NDK-200	200			
NDK-250	250			
NDK-300	300			
NDK-400	400			
NDK-500	500			
NDK-700	700			
NDK-1000	1000			
NDK-1500	1500			
NDK-2000	2000			
NDK-3000	3000			
NDK-4000	4000			
NDK-5000	5000			

6. Информация для заказа






Схема трансформатора	Номинальная мощность, ВА	Напряжение первичное U_1 , В	Напряжение вторичное U_2 , В	Тип	Артикул
	50	230	24	NDK-50 230/24	327154
	100			NDK-100 230/24	327065
	150			NDK-150 230/24	327088
	200			NDK-200 230/24	327110
	250			NDK-250 230/24	327115
	300			NDK-300 230/24	327139
	400			NDK-400 230/24	327143
	500			NDK-500 230/24	327153
	700			NDK-700 230/24	327163
	1000			NDK-1000 230/24	327060
100	230	12	NDK-100 230/12	326332	


Схема трансформатора	Номинальная мощность, ВА	Напряжение первичное, В	Напряжение вторичное U_2 , В		Тип	Артикул
			U_2	U_3		
	50	230 / 400	12	24	NDK-50 400 230/24 12	327158
	100				NDK-100 400 230/24 12	327072
	150				NDK-150 400 230/24 12	327094
	200				NDK-200 400 230/24 12	327112
	250				NDK-250 400 230/24 12	326340
	50	230 / 400	110	230	NDK-50 400 230/230 110	327157
	100				NDK-100 400 230/230 110	327071
	150				NDK-150 400 230/230 110	327093
	200				NDK-200 400 230/230 110	327111
	250				NDK-250 400 230/230 110	327122
	50	230 / 400	24	24	NDK-50 400 230/24 0 24	327159
	100				NDK-100 400 230/24 0 24	327073
	150				NDK-150 400 230/24 0 24	327095

Примечание: компания "CHINT" выполняет изготовление трансформаторов под заказ по техническим данным заказчика.

7. Габаритные и установочные размеры, мм

NDK-25~1000

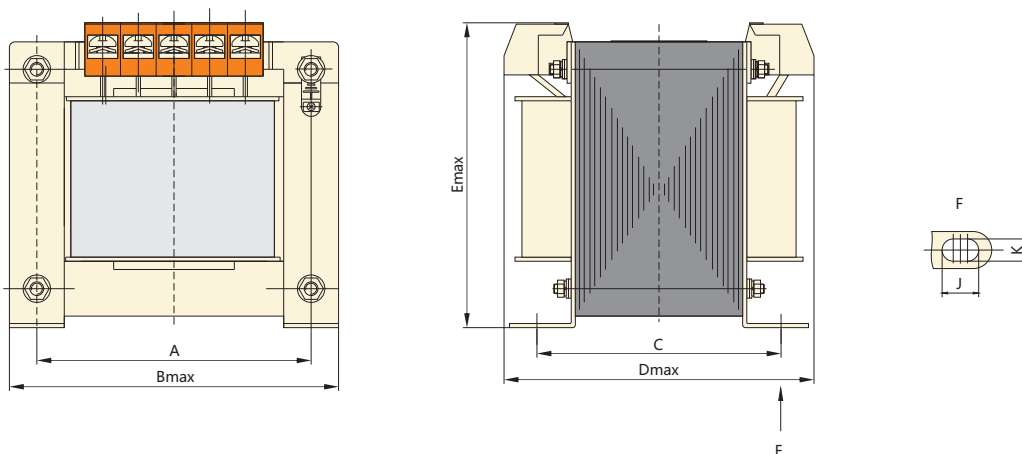

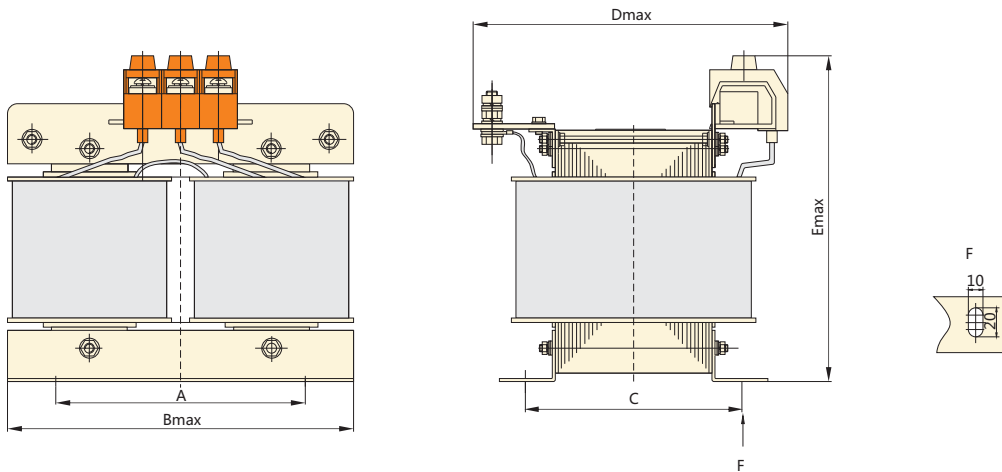

Тип	(A×C) (мм)	(K×J) (мм)	(B×D×E) (мм)
NDK-25	62.5×50	5×8	80×80×82
NDK-50	70×58	6×10	85×83×84
NDK-100	85×64	6×10	103×87×99
NDK-150	85×72	6×10	103×93×99
NDK-200	85×83	6×10	103×105×99
NDK-250	100×80	8×11	130×120×150
NDK-300	100×84	8×11	130×125×150
NDK-400	110×114	8×11	148×155×153
NDK-500	110×114	8×11	148×155×153
NDK-700	125×99	8×11	173×158×174
NDK-1000	125×123	8×11	173×186×174
NDK-1500	160×120	10×20	265×195×265
NDK-2000	160×130	10×20	265×205×275
NDK-3000	160×140	10×20	265×220×305
NDK-4000	190×180	10×20	315×260×305
NDK-5000	190×180	10×20	315×260×305



JBK5 Однофазный трансформатор


1. Общие сведения

1.1 Назначение: однофазные трансформаторы серии JBK5 подходят для цепей переменного тока с частотой 50/60 Гц, используются для управления различным механическим оборудованием и электроприборами, а также в качестве источника питания для рабочего освещения и сигнальных ламп.

1.2 Стандарты: МЭК/EN 61558, Q/ZT205.

2. Обозначение типа

JBK 5 - □ / □

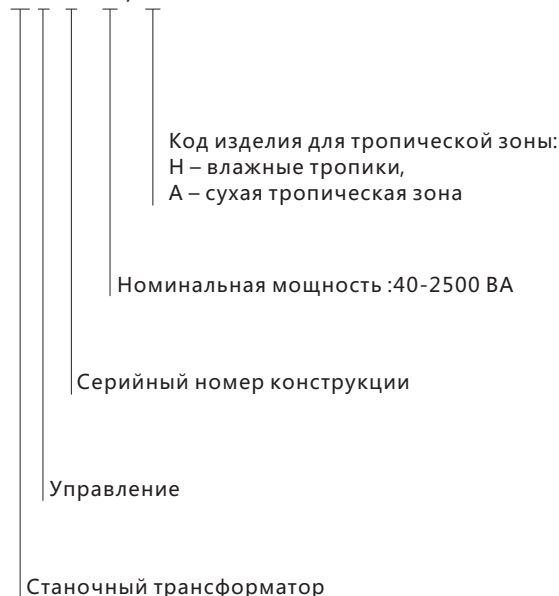

3. Условия эксплуатации


- 3.1 Температура: -5 °С... +40 °С, среднее значение за 24 часа не должно превышать +35 °С. Если нижнее предельное значение составляет -10 °С или -25 °С, необходимо указать это.
- 3.2 Высота установки над уровнем моря: ≤ 2000 м;
- 3.3 Относительная влажность ≤ 90%, если среднее нижнее предельное значение за месяц составляет менее +25 °С; ≤ 50% при температуре +40 °С. При более низкой температуре влажность может быть выше. Чем ниже температура, тем выше влажность.

4. Особенности


Для соединения железных сердечников, а также железного сердечника и зажимного (монтажного) элемента однофазных трансформаторов серии JBK5 мы используем аргодуговую сварку, что обеспечивает прочность изделия и делает его конструкцию более надежной. Монтажный элемент является литым, а болты заземления выполнены из высококачественного антикоррозионного сплава, который резко повышает надежность заземления. Кроме того, изделия обеспечивают надежную работу, низкое рассеяние энергии, имеют компактные размеры, надежные проводные соединения, широкий диапазон применения и т. п.

5. Габаритные и монтажные размеры

Тип JBK5-40~630

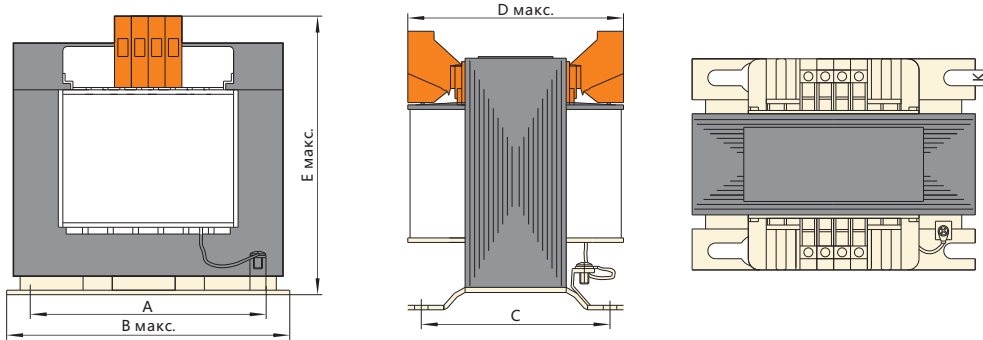

Тип JBK5-1000~2500

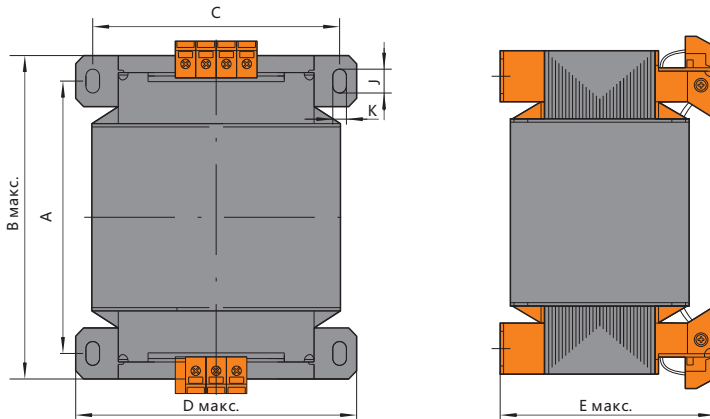

Размер (мм) / Мощность (ВА)	Поз.	Габаритные размеры (мм)			Монтажные размеры (мм)		Монтажные отверстия (мм)
		В макс.	D макс.	E макс.	A	C	K
40~63		79	78	92	66	46	4.8
100		85	95	97	72	62	4.8
160		97	96	105	84	73.5	5.8
250		97	110	105	84	85	5.8
400		121	110	130	100	85	7
630		151	116	150	130	90	7
1000		230	170	156	160	142	7×14
1600		258	185	168	180	155	7×14
2500		285	210	175	210	175	7×14

6. Информация для заказа

Наименование	Номинальная мощность, ВА	Артикул
JBK5-40BA	40	335027
JBK5-63BA	63	335028
JBK5-100BA	100	335030
JBK5-160BA	160	335031
JBK5-250BA	250	335032
JBK5-400BA	400	335033
JBK5-500BA	500	335029
JBK5-630BA	630	335034
JBK5-1000BA	1000	335035
JBK5-1600BA	1600	335036
JBK5-2000BA	2000	335037
JBK5-2500BA	2500	335038



Автоматический регулятор сверхнизкого переменного напряжения серии TM

1. Общие сведения

Автоматический стабилизатор сверхнизкого переменного напряжения включает в себя импульсную систему автоматического регулирования, управляет электромагнитным реле и переключает отводы автоматического трансформатора, чтобы получить устойчивое выходное напряжение. Выдающимся преимуществом изделия является наличие функции стабилизации входящего сверхнизкого напряжения и возможность применения в широком диапазоне напряжений.

Изделие широко используется в офисном оборудовании для различных областей, а также в домашних холодильниках, морозилках, электрических вентиляторах, кондиционерах воздуха, телевизорах, компьютерах и других электрических приборах, в системах передачи данных, медицинских учреждениях, системах освещения и везде, где из-за слишком высокого или слишком низкого напряжения сети электрические приборы не работают надлежащим образом. Он автоматически подстраивает напряжение на нужный диапазон, обеспечивая нормальное использование электрических приборов.

Производственный стандарт: Q/ZT 648.

2. Обозначение типа

TM - □
 Номинальная мощность, кВА
 Автоматический ступенчатый регулятор напряжения

3. Условия эксплуатации

- 3.1 Температура окружающей среды: $-5 \sim +40^{\circ}\text{C}$
- 3.2 Высота места установки не должна превышать 3000 м над уровнем моря.
- 3.3 Рабочие условия: на месте установки не должно быть явных загрязнений; внутреннее пространство не должно иметь отложений химикатов, грязи, опасных агрессивных сред и горючих взрывоопасных газов.
- 3.4 На месте установки необходимо обеспечить вентиляцию; вокруг места установки необходимо оставить достаточно места для рассеивания тепла (обычно оставленное пространство должно быть не меньше 0,5 м). Для предотвращения перегрева регулируемого источника питания запрещается накрывать источник питания пластиковой крышкой, тканью и другими пожароопасными предметами или ставить на него какие-либо предметы.
- 3.5 При монтаже запрещается ставить его на пластиковые компоненты холодильников, морозилок и других приборов, чтобы избежать перегрева стабилизатора напряжения, который приведет к деформации пластиковых поверхностей приборов в результате нагрева.

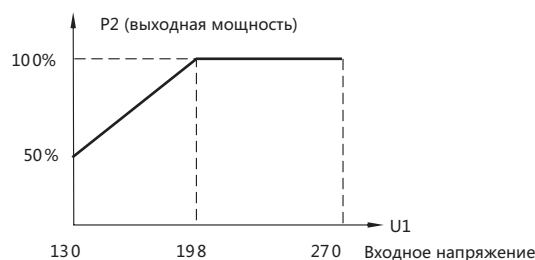


Рис. 1 Кривая выходной мощности
 Когда напряжение от однофазного стабилизированного источника напряжения падает ниже 198 В, выходная мощность изделия уменьшается. Изделие нужно использовать после уменьшения мощности.

4. Технические параметры

Модель	Номинальная мощность, кВА	Номинальный выходной ток, А	Частота, Гц	Номинальное входное напряжение, В	Диапазон входных напряжений, В	Номинальное выходное напряжение и погрешность,	Выходная защита от повышенного напряжения, В	Способ установки
ТМ-0.5	0.5	2.3	50	220	130~270	220 (±10%)	246±4	Настольный
ТМ-1	1	4.5						
ТМ-1.5	1.5	6.8						
ТМ-2	2	9.1						
ТМ-3	3	13.6						Настенный, настольный
ТМ-5	5	22.7						
ТМ-8	8	36.4						
ТМ-10	10	45.5						

5. Особенности изделия



5.1 Изделие включает в себя реле для быстрого переключения и регулировки напряжения, имеет надежные рабочие характеристики, быстро реагирует, не имеет амплитудных искажений и обладает высокой мгновенной перегрузочной способностью.

5.2 Высокая способность выдерживать перегрузки и повышенные напряжения. В случае повышенной нагрузки обеспечивает автоматическую защиту и уменьшение выходной мощности. Когда напряжение сети превышает диапазон входных напряжений стабилизатора и подается высокое напряжение, он также может быстро уменьшить мощность, чтобы обеспечить безопасность электрического оборудования пользователей.

5.3 Рабочий диапазон напряжений — 130–270 В переменного тока.


При изменении напряжения сети с 130 до 270 В выходное напряжение всегда поддерживается в пределах 220 В ±10%, поэтому он особенно подходит для применения в случае колебаний напряжения сети в этом диапазоне.



5.4 В стабилизаторе имеется ЖК-экран для четкой, интуитивно понятной и точной индикации значений входных и выходных напряжений.

5.5 Стабилизатор имеет превосходную схему и изготовлен из высококачественных материалов и деталей. Таким образом, изделия этой серии обладают низким количеством отказов, длительным сроком службы и обеспечивают надежную работу.

5.6 ТМ-3~10 имеет два рабочих состояния — “Сеть” и “Устойчивое” . Когда переменное напряжение является нормальным, можно включить переключатель “Сеть” , чтобы стабилизатор напряжения работал в состоянии “Сеть” ; при этом потери на сквозной выходной клемме источника питания дополнительно уменьшаются.



6. Габаритные и установочные размеры

Модель	Габаритные размеры (мм)	Размер упаковки (мм)	Штук в упаковке	Вес-нетто (кг)	Вес-брутто (кг)
	Ширина макс. x глубина макс. x высота макс.				
ТМ-0.5	165*275*96	215*352*146	1	2.7	3.1
ТМ-1	165*275*96	215*352*146	1	2.9	3.3
ТМ-1.5	165*275*96	215*352*146	1	4.0	4.4
ТМ-2	185*295*105	225*370*150	1	5.3	5.7
ТМ-3	260*380*155	308*430*195	1	9.9	10.7
ТМ-5	295*410*195	353*455*215	1	14.8	15.8
ТМ-8	295*410*195	353*455*215	1	18.8	19.8
ТМ-10	450*320*205	505*388*254	1	21.5	22.8

Вышеуказанные размеры и вес приведены только для справки.

При усовершенствовании в изделия могут быть внесены локальные изменения без предварительного уведомления.

7. Информация для заказа

В целях безопасности при заказе следует внимательно ознакомиться со следующими требованиями к выбору и мерами предосторожности:

- a. Данное изделие нельзя использовать в условиях повышенной нагрузки. В зонах с обычно низким напряжением сети следует проследить за тем, чтобы эффективная мощность пропорционально уменьшалась, т.е. чем ниже входное напряжение, тем ниже должна быть нагрузка на электрический прибор. При снижении напряжения ниже 198 В выходная мощность регулируемого источника питания уменьшается, таким образом, его нужно использовать после снижения нагрузки, чтобы избежать перегрузки. Взаимосвязь см. на "Рис. 1. Кривая выходной мощности" .
- b. В нормальных условиях регулируемый источник питания следует надлежащим образом выбрать в зависимости от номинальной мощности, начального импульсного тока, индуктивной или емкостной нагрузки выбираемого электрического оборудования. Его выходная мощность должна обеспечивать достаточный запас прочности; в частности, при выборе ударной нагрузки запас должен быть больше. Например, кондиционеры воздуха, морозилки, холодильники и другие бытовые приборы требуют большого пускового тока в момент запуска. Обычно мощность стабилизатора напряжения должна быть в 3 раза больше номинальной мощности используемых приборов; в противном случае он непригоден для нормальной работы с бытовыми приборами.
- c. В стабилизаторе имеет место высокое напряжение. Непрофессиональному персоналу не разрешается открывать корпус, чтобы избежать поражения электрическим током.
- d. Стабилизатор напряжения нужно надежно заземлить. Розетка переменного тока, к которой подключается стабилизатор напряжения, должна быть оснащена надежным заземляющим проводом для обеспечения безопасного использования. Если прибор никогда не используется, следует вытащить из розетки сетевой штепсель или отсоединить проводку и убрать прибор на хранение.



Стабилизатор напряжения TM

	Наименование	Артикул
	TM-0.5	673009
	TM-1	673010
	TM-1.5	673011
	TM-2	673012
	TM-3	673013
	TM-5	673014
	TM-8	673015
	TM-10	673016




Стабилизаторы напряжения TND1/TNS1(SVC)

1. Описание

Стабилизаторы напряжения TND1, TNS1 предназначены для поддержания стабильного однофазного/трехфазного напряжения питания нагрузок бытового и промышленного назначения 220 В/380 В, 50 Гц при отклонениях сетевого напряжения в широких пределах по значению и длительности.

Применяются для стабилизации напряжения при работе с высокочувствительной техникой на промышленных объектах, в медицинских организациях, телекоммуникационных компаниях, в малоэтажном жилищном строительстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве.

2. Структура условного обозначения

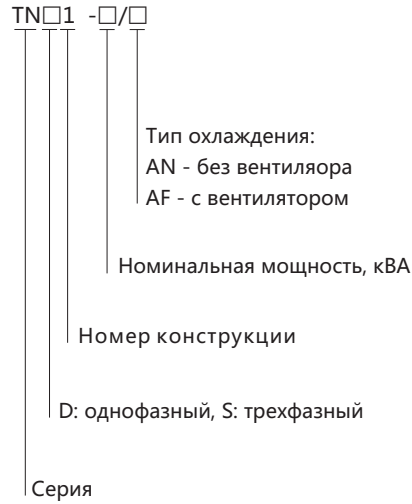

3. Условия эксплуатации

- 3.1 Температура окружающей среды: -15°C~+45°C.
- 3.2 Относительная влажность ≤90%(при +25°C).
- 3.3 Высота над уровнем моря: ≤1000м.
- 3.4 Среда эксплуатации: внутри помещения при отсутствии химических, коррозионных сред, загрязнений, воспламеняемых или взрывоопасных газов.


4. Технические параметры

Модели	TND1	TNS1
		
Число фаз	одна	три
Диапазон рабочего входного напряжения, В	160~250	280~430
Выходное напряжение, В	220±4%	380±4%
Частота, Гц	50-60	
Задержка включения выходного напряжения	≤3с (если входное напряжение на 20В отличается от номинального)	
Эффективность (КПД), %	более 90%	
Напряжение срабатывания защиты от повышенного выходного напряжения, В	246±4(по каждому из фазных напряжений)	
Напряжение срабатывания защиты от пониженного выходного напряжения, В	180±8(по каждому из фазных напряжений)	

5. Особенности

5.1 Выходная мощность

Зависимость выходной мощности от входного напряжения приведена на рисунке 1. При входном напряжении менее 198В, выходная мощность и напряжение снижаются, при входном напряжении 110В, во избежание перегрузки, выходная мощность не может быть больше 50% от номинальной мощности.

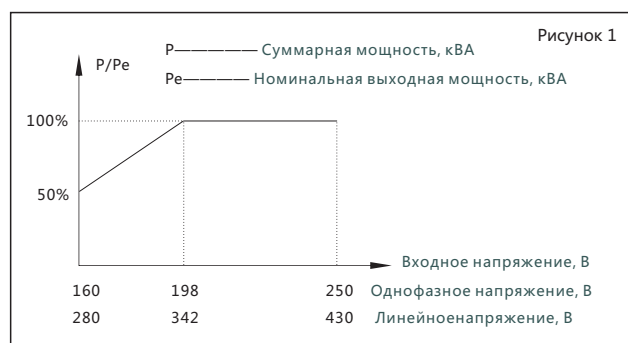

6. Размеры и вес

	Модели	Габаритные размеры, мм	Упаковочные размеры, мм	Число мест	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
Стабилизаторы напряжения однофазные	TND1(SVC)-0.5	195×205×150	235×215×175	1	4.5	4.8
	TND1(SVC)-1	215×240×170	260×250×200	1	6.1	6.5
	TND1(SVC)-1.5	215×240×170	260×250×200	1	6.5	7
	TND1(SVC)-2	225×290×220	330×260×260	1	8.5	9
	TND1(SVC)-3	245×305×240	360×300×270	1	12.5	13
	TND1(SVC)-5	225×350×285	385×265×310	1	16.5	17
	TND1(SVC)-10/AF(вертик.)	285×320×520	390×410×610	1	38.5	47
Стабилизаторы напряжения трехфазные	TNS1(SVC)-3	490×325×160	525×375×200	1	19.5	20
	TNS1(SVC)-6	275×355×620	335×405×680	1	33.5	37
	TNS1(SVC)-9	330×360×730	385×410×780	1	46	50
	TNS1(SVC)-15	330×420×840	415×550×930	1	60.5	66
	TNS1(SVC)-20	480×465×930	590×580×1020	1	110	126
	TNS1(SVC)-30/AF	480×465×930	590×580×1020	1	115	131

7. Рекомендации по выбору

- a. мощность потребления от одной фазы трехфазного стабилизатора напряжения в трехфазной сети или при применении его в однофазной сети должна составлять не более 1/3 от номинальной мощности.
- b. Коэффициент запаса мощности стабилизатора напряжения в зависимости от нагрузки

Вид нагрузки	Примеры нагрузок	Коэффициент запаса	Кратность мощность
Активная нагрузка	Лампы накаливания, спиральные нагреватели, электропечи	1.1~1.3	> 1.1~1.3 полный номинальной мощности
Индуктивная, емкостная нагрузка	Вентиляторы, электронасосы, холодильники и т.д.	2.5~3	> 2.5~3 полный номинальной мощности

8. Информация для заказа

	Наименование	Номинальная мощность, кВА	Артикул
Стабилизаторы напряжения однофазные TND1	TND1(SVC)-0.5	0.5	355014
	TND1(SVC)-1	1	355015
	TND1(SVC)-1.5	1.5	355016
	TND1(SVC)-2	2	355017
	TND1(SVC)-3	3	355018
	TND1(SVC)-5	5	355019
	TND1(SVC)-10/AF	10	355020
Стабилизаторы напряжения трехфазные TNS1	TNS1(SVC)-3	3	356022
	TNS1(SVC)-6	6	356024
	TNS1(SVC)-9	9	356010
	TNS1(SVC)-15	15	356011
	TNS1(SVC)-20	20	356012
	TNS1(SVC)-30/AF	30	356025




Стабилизаторы напряжения TNDZ(DBW), TNSZ(SBW)

1. Описание

Стабилизаторы напряжения TND1, TNS1 предназначены для поддержания стабильного однофазного/трехфазного напряжения питания нагрузок бытового и промышленного назначения 220 В/380 В, 50 Гц при отклонениях сетевого напряжения в широких пределах по значению и длительности. Применяются для стабилизации напряжения при работе с высокочувствительной техникой на промышленных объектах, в медицинских организациях, телекоммуникационных компаниях, в малоэтажном жилищном строительстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве.

2. Структура условного обозначения

TN □ Z(□BW)-□

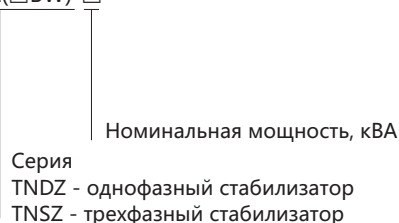

3. Условия эксплуатации

- 3.1 Температура окружающей среды: $-15^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$.
- 3.2 Относительная влажность $\leq 90\%$ (при $+20^{\circ}\text{C}$).
- 3.3 Высота над уровнем моря: $\leq 1000\text{м}$.
- 3.4 Среда эксплуатации: внутри помещения при отсутствии химических, коррозионных сред, загрязнений, воспламеняемых или взрывоопасных газов..



4. Технические параметры

Модели	Номинальная мощность, кВА	Число фаз	Частота Гц	Диапазон входного напряжения	Номинальное выходное напряжение	Точность поддержания выходного напряжения	Напряжение срабатывания защиты от повышенного выходного напряжения, В	Напряжение срабатывания защиты от пониженного выходного напряжения, В	Задержка включения выходного напряжения	Номинальный ток, А
TNDZ(DBW)-20	20	1	50-60	176-264	220	$\pm(1\pm 5)\%$	242 \pm 2.2	198 \pm 2.2	$\leq 1.5\text{с}$ (если входное напряжение на 15В отличается от номинального)	91
TNDZ(DBW)-30	30									136
TNDZ(DBW)-50	50									227
TNDZ(DBW)-75	75									341
TNSZ(SBW)-30	30	3	50-60	304-456	380	$\pm(1\pm 5)\%$	418 \pm 3.8	342 \pm 3.8	$\leq 1.5\text{с}$ (если входное напряжение на 25В отличается от номинального)	46
TNSZ(SBW)-50	50									76
TNSZ(SBW)-75	75									114
TNSZ(SBW)-100	100									152
TNSZ(SBW)-150	150									228
TNSZ(SBW)-180	180									273
TNSZ(SBW)-200	200									304
TNSZ(SBW)-225	225									342
TNSZ(SBW)-250	250									380
TNSZ(SBW)-300	300									456
TNSZ(SBW)-320	320									486
TNSZ(SBW)-350	350									532
TNSZ(SBW)-400	400									608
TNSZ(SBW)-450	450									684
TNSZ(SBW)-500	500	760								

5. Особенности

5.1 Если при работе стабилизатора напряжения происходит изменение напряжения по фазам по питающим цепям или со стороны нагрузки, то стабилизатор напряжения автоматически контролирует и восстанавливает нормальную работу.

5.2 Наличие защиты и сигнализации от перенапряжения.

Если в режиме стабилизации входное напряжение превысит 456В(трехфазное) или 264В(однофазное), то стабилизатор напряжения отключит источник питания и будет сигнализировать об этом до тех пор, пока входное и выходное напряжения не снизятся до нормального значения.

5.3 Наличие функции автоматического пуска при восстановлении источника питания.

5.4 Наличие задержки включения при восстановлении источника питания.

6. Размеры и вес

Модели	Номинальная мощность, кВА	Габаритные размеры, мм	Вес нетто, кг
Стабилизаторы напряжения однофазные TNDZ(DBW)	20	800×610×1380	200
	30	800×610×1380	230
	50	850×690×1450	305
	75	850×690×1450	350
	100	1000×800×1850	400
	150	1100×800×1900	450
	200	1250×1020×2050	500
Стабилизаторы напряжения трехфазные TNSZ(SBW)	30	750×610×1250	210
	50	800×610×1375	270
	75	850×690×1450	320
	100	850×690×1450	390
	150	1070×940×1740	560
	180	1070×940×1740	625
	200	1150×970×1900	670
	225	1150×970×1900	720
	250	1150×970×1900	770
	300	1250×1020×2050	875
	320	1250×1020×2050	920
	350	1400×1070×2250	945
	400	1400×1070×2250	1045
	450	1400×1070×2250	1350
500	1400×1070×2250	1400	

7. Информация для заказа

	Номинальная мощность, кВА	Наименование	Артикул
Стабилизаторы напряжения однофазные TNDZ(DBW)	20	TNDZ(DBW)-20	361008
	30	TNDZ(DBW)-30	361009
	50	TNDZ(DBW)-50	361010
	75	TNDZ(DBW)-75	361011
Стабилизаторы напряжения трехфазные TNSZ(SBW)	30	TNSZ(SBW)-30	354025
	50	TNSZ(SBW)-50	354028
	75	TNSZ(SBW)-75	354029
	100	TNSZ(SBW)-100	354030
	150	TNSZ(SBW)-150	354031
	180	TNSZ(SBW)-180	354032
	200	TNSZ(SBW)-200	354033
	225	TNSZ(SBW)-225	354034
	250	TNSZ(SBW)-250	354035
300	TNSZ(SBW)-300	354036	



Переключатели кулачковые LW32










1. Характеристики

Назначение	Применение
Переключатели кулачковые предназначены для цепей управления и распределения электрической энергии, измерительных приборов и пуска электродвигателей.	LW32 могут использоваться как главные выключатели, реверсивные переключатели, многопозиционные переключатели, переключатели для амперметра и вольтметра, переключатели для управления двигателями. Используются в электрических цепях переменного тока напряжением до 440 В.

2. Технические характеристики

Тип	LW32-10	LW32-25	LW32-32	LW32-63	LW32-125						
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	690										
Номинальное напряжение U_e , В	230	400	230	400	230	400	230	400	230	400	
Условный тепловой ток I_{th} , А	10		25	32		63	125				
Номинальный рабочий ток I_e , А	AC-21A	10	10	25	25	32	32	63	63	125	125
	AC-22A	10	10	25	25	32	32	63	63	125	125
	AC-15	2.6	1.5	8	5	14	6	-	-	-	-
	AC-23A	3	5	5.5	11	7.5	15	15	30	30	45
Номинальная мощность в категории применения, кВт	AC-2	2.5	3.7	5.5	11	7.5	15	15	30	30	45
	AC-3	1.5	2.2	4	7.5	5.5	11	11	18.5	15	30
	AC-4	0.37	0.55	1.5	3	2.7	5.5	5.5	7.5	-	-
Механическая износостойкость, циклов	60×10 ⁴ (при частоте коммутаций не более 120 в час)										
Электрическая износостойкость, циклов по AC-15	20×10 ⁴ (при частоте коммутаций не более 120 в час)										
Максимальное сечение подключаемых проводников, мм ²	2.5		6		10		16		35		
Температура эксплуатации, °C	-5... +40										
Температура хранения, °C	-25... +70										

3. Информация для заказа


Коммутационная программа	Обозначение положений	Тепловой ток I _{th} , А	Кол-во полюсов	Тип	Артикул
Положение Угол поворота 	0-1	10	1	LW32-10/C01/1	425058
		25		LW32-25/C01/1	425059
Положение Угол поворота 	0-1	10	2	LW32-10/C02/1	425060
		25		LW32-25/C02/1	425061
Положение Угол поворота 	0-1	10	3	LW32-10/C03/2	425062
		25		LW32-25/C03/2	425063
		32		LW32-32/C03/2	425064
		63		LW32-63/C03/2	425065
Положение Угол поворота 	0-1	10	4	LW32-10/C04/2	425067
		25		LW32-25/C04/2	425068
Положение Угол поворота 	ОТКЛ-ВКЛ	10	3	LW32-10/C03/2 "ОТКЛ-ВКЛ"	425069
		25		LW32-25/C03/2 "ОТКЛ-ВКЛ"	425070
		32		LW32-32/C03/2 "ОТКЛ-ВКЛ"	425071
		63		LW32-63/C03/2 "ОТКЛ-ВКЛ"	425072
		125		LW32-125/C03/2 "ОТКЛ-ВКЛ"	425073
Положение Угол поворота 	1-2	10	1	LW32-10/C11/1	425074
		25		LW32-25/C11/1	425075
Положение Угол поворота 	1-2	10	2	LW32-10/C22/2	425076
		25		LW32-25/C22/2	425077
Положение Угол поворота 	1-2	10	3	LW32-10/C33/3	425078
		25		LW32-25/C33/3	425079
		32		LW32-32/C33/3	425080
		63		LW32-63/C33/3	425081
Положение Угол поворота 	1-0-2	10	1	LW32-10/1	425085
		25		LW32-25/1	425082

4. Информация для заказа

Коммутационная программа	Обозначение положений	Тепловой ток I _{th} , А	Кол-во полюсов	Тип	Артикул																																																																
<table border="1"> <tr><td>Положение</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>Угол поворота</td><td>-45°</td><td>0°</td><td>+45°</td></tr> <tr><td>1</td><td>x</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>5</td><td>x</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td>x</td></tr> </table>	Положение	1	0	2	Угол поворота	-45°	0°	+45°	1	x			3			x	5	x			7			x	1-0-2	10	2	LW32-10/2	425137																																								
	Положение	1	0	2																																																																	
Угол поворота	-45°	0°	+45°																																																																		
1	x																																																																				
3			x																																																																		
5	x																																																																				
7			x																																																																		
25	LW32-25/2	425052																																																																			
<table border="1"> <tr><td>Положение</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>Угол поворота</td><td>-45°</td><td>0°</td><td>+45°</td></tr> <tr><td>1</td><td>x</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>5</td><td>x</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>9</td><td>x</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td>x</td></tr> </table>	Положение	1	0	2	Угол поворота	-45°	0°	+45°	1	x			3			x	5	x			7			x	9	x			11			x	1-0-2	10	3	LW32-10/3	425138																																
	Положение	1	0	2																																																																	
	Угол поворота	-45°	0°	+45°																																																																	
	1	x																																																																			
	3			x																																																																	
5	x																																																																				
7			x																																																																		
9	x																																																																				
11			x																																																																		
25	LW32-25/3	425053																																																																			
32	LW32-32/3	425037																																																																			
63	LW32-63/3	425040																																																																			
125	LW32-125/3	425042																																																																			
<table border="1"> <tr><td>Положение</td><td>0</td><td>U_{AB}</td><td>U_{BC}</td><td>U_{CA}</td></tr> <tr><td>Угол поворота</td><td>0°</td><td>90°</td><td>180°</td><td>270°</td></tr> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td>x</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td></tr> </table>	Положение	0	U _{AB}	U _{BC}	U _{CA}	Угол поворота	0°	90°	180°	270°	1				x	3		x			5		x	x		7			x	x	0-U _{AB} -U _{BC} -U _{CA}	10	3	LW32-10/УН2/2 для вольтметра	425021																																		
	Положение	0	U _{AB}	U _{BC}	U _{CA}																																																																
Угол поворота	0°	90°	180°	270°																																																																	
1				x																																																																	
3		x																																																																			
5		x	x																																																																		
7			x	x																																																																	
25	LW32-25/УН2/2 для вольтметра	425055																																																																			
<table border="1"> <tr><td>Положение</td><td>U_{CA}</td><td>U_{BC}</td><td>U_{AB}</td><td>0</td><td>U_{AN}</td><td>U_{BN}</td><td>U_{CN}</td></tr> <tr><td>Угол поворота</td><td>135°</td><td>90°</td><td>45°</td><td>0°</td><td>45°</td><td>90°</td><td>135°</td></tr> <tr><td>1</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr> <tr><td>3</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>x</td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td></tr> </table>	Положение	U _{CA}	U _{BC}	U _{AB}	0	U _{AN}	U _{BN}	U _{CN}	Угол поворота	135°	90°	45°	0°	45°	90°	135°	1	x						x	3	x					x		5		x	x					7		x	x					9	x			x	x			11				x	x	x		U _{CA} -U _{BC} -U _{AB} -0-U _{AN} -U _{BN} -U _{CN}	10	3	LW32-10/УН5/3 для вольтметра	425016
	Положение	U _{CA}	U _{BC}	U _{AB}	0	U _{AN}	U _{BN}	U _{CN}																																																													
Угол поворота	135°	90°	45°	0°	45°	90°	135°																																																														
1	x						x																																																														
3	x					x																																																															
5		x	x																																																																		
7		x	x																																																																		
9	x			x	x																																																																
11				x	x	x																																																															
25	LW32-25/УН5/3 для вольтметра	425057																																																																			

5. Габаритные и установочные размеры, мм

1-5(толщина монтажной панели)

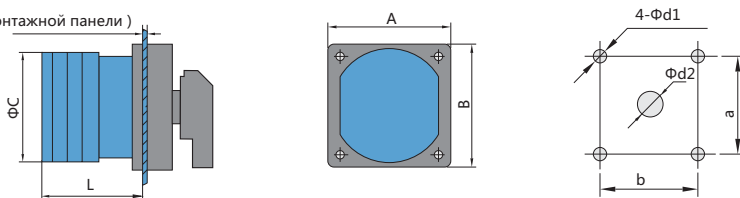

Тип	A	B	C	L	a	b	d1	d2
LW32-10	48	48	43	22+9.6n	36	36	4.5	10
LW32-25	48	48	45.2	23+12.8n	36	36	4.5	10
LW32-32	64	64	58	26.5+12.8n	48	48	4.5	10
LW32-63	64	64	66	29.2+21.5n	48	48	4.5	10
LW32-125	88	88	84	35+26.5n	68	68	6	13



Кнопки управления, NP2

1. Общие характеристики

Электрические параметры: Переменный ток 50/60 Гц 415 В/постоянный ток 220 В;
Степень защиты: IP40

Соответствует: ГОСТ Р 50030.5.1 (МЭК/EN60947-5-1)

2. Условия эксплуатации и монтажа

- 2.1 Температура окружающего воздуха: от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$, среднесуточная температура не более $+35^{\circ}\text{C}$.
- 2.2 Высота над уровнем моря: не более 2000 м.
- 2.3 Атмосферные условия: относительная влажность не более 50% при максимальной температуре $+40^{\circ}\text{C}$; При более низких температурах допускается более высокая влажность, например, при $+25^{\circ}\text{C}$ - 90%. В случае выпадения конденсата при изменении температуры - необходимо принимать соответствующие защитные меры.
- 2.4 Степень загрязнения среды: 3
- 2.5 Категория перенапряжения: II

3. Технические характеристики

3.1 Номинальное напряжение изоляции U_i : 415 В

3.2 Условный тепловой ток I_{th} : 10 А

Номинальное рабочее напряжение U_e , В	Номинальный рабочий ток I_e , А	
	AC-15	DC-13
415	1.9	-
220	4.5	0.3
125	-	0.55

3.3 Износостойкость

Коммутационный износ: Утапливаемые и грибовидные кнопки
- 5×10^5 циклов оперирования на переменном токе,
 2×10^5 циклов оперирования на постоянном токе; Другие типы
- 1×10^5 циклов оперирования.
Механический износ: Утапливаемые и грибовидные кнопки
- 1 млн циклов оперирования; Кнопки с подсветкой
- 3×10^5 циклов оперирования;
Другие типы - 1×10^5 циклов оперирования;

4. Параметры ламп для кнопок с подсветкой

Основные параметры	Прямого типа
	Светодиодный индикатор
Номинальный рабочий ток I_e	$I_e \leq 20\text{mA}$
Номинальное рабочее напряжение (В)	AC/DC 6, 12, 24, 48, 110, 230 AC 400

5. Особенности конструкции

- 5.1 Невозможность демонтажа кнопки спереди благодаря стопорной металлической части;
- 5.2 Надежный контакт обеспечивается применением двойных контактов для коммутации цепи и функцией самоочистки контактов;
- 5.3 Замыкающие и размыкающие контакты независимы друг от друга и свободно комбинируются;
- 5.4 Выводы для скрытого присоединения безопасны и надежны. Применение для изготовления частей механизма и основания материалов на основе сплава алюминия с цинком, придают изделию эстетичный вид;
- 5.5 Возможность применения в индикаторном элементе ВА9s разных типов ламп для подсветки и возможность их заказа.

6. NP2 Кнопки и переключатели Ф22мм с металлической головкой

в виде комплектующих



Комбинация контактных блоков и монтажной колодки



Головка



в сборе




Кнопка

Кнопки и переключатели в сборе

★ Кнопки с самовозвратом


Размеры, мм

NP2-BA □□ плоская	Тип	Цвет	Состояние		Артикул
			↘	↙	
	NP2-BA21	●	1	—	573787
	NP2-BA31	●	1	—	574842
	NP2-BA42	●	—	1	574843
	NP2-BA51	●	1	—	574844
	NP2-BA61	●	1	—	574845
	NP2-BA25	●	1	1	574841
	NP2-BA35	●	1	1	573763
	NP2-BA45	●	1	1	573764

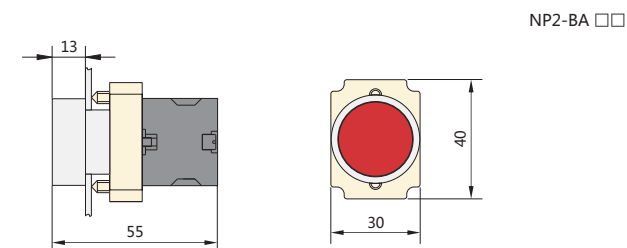


NP2-BA □□

NP2-BA □□□□ с маркировкой	Тип	Цвет	Состояние		Артикул
			↘	↙	
	NP2-BA3311	ⓘ	1	—	575478
	NP2-BA2365	ⓖ	1	1	575479
	NP2-BA4322	ⓐ	—	1	575480
	NP2-BA2351	Ⓢ	1	—	575481
	NP2-BA1345	Ⓣ	1	1	575482

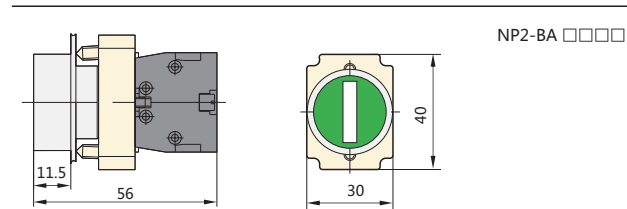


NP2-BA □□□□

NP2-BL □□ выступающая	Тип	Цвет	Состояние		Артикул
			↘	↙	
	NP2-BL42	●	—	1	575483
	NP2-BL31	●	1	—	575484
	NP2-BL55	●	1	1	575485
	NP2-BL65	●	1	1	575486
	NP2-BL15	○	1	1	575487
	NP2-BL21	●	1	—	575488

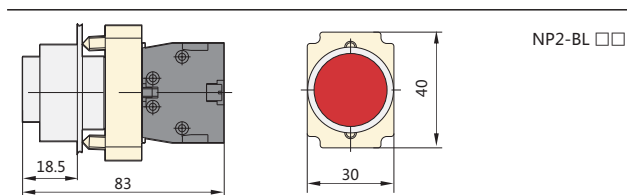


NP2-BL □□

NP2-BW1 □□ с подсветкой (выступающая)	Тип	Цвет	Состояние		Артикул
			↘	↙	
	NP2-BW1161 230B LED	○	1	—	575489
	NP2-BW1361 230B LED	●	1	—	575490
	NP2-BW1462 230B LED	●	—	1	575491
	NP2-BW1561 230B LED	●	1	—	575492
	NP2-BW1661 230B LED	●	1	—	575493

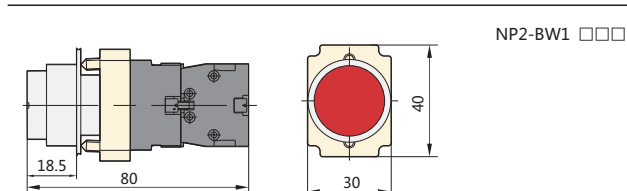


NP2-BW1 □□


NP2-BW3 □□ с подсветкой (плоская)	Тип	Цвет	Состояние		Артикул
			↘	↙	
	NP2-BW3161 230B LED	○	1	—	574684
	NP2-BW3361 230B LED	●	1	—	573831
	NP2-BW3365 230B LED	●	1	1	574268
	NP2-BW3465 230B LED	●	1	1	574267
	NP2-BW3565 230B LED	●	1	1	574266
	NP2-BW3665 230B LED	●	1	1	574751

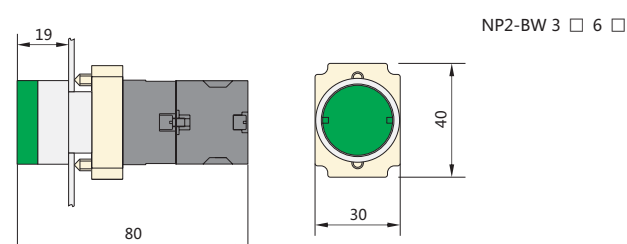


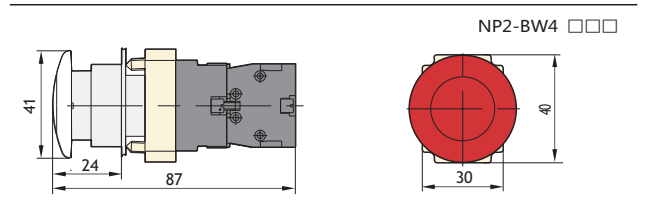
NP2-BW 3 □ □ 6 □


★ ф40 Кнопки "грибок"


NP2-BC □□	Тип	Цвет			Артикул
			↖	↗	
	NP2-BC22	●	—	1	573809
	NP2-BC32	●	—	1	573798
	NP2-BC42	●	—	1	574846
	NP2-BC52	●	—	1	573838

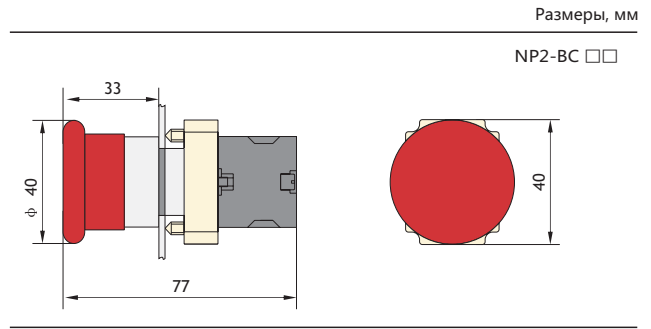


NP2-BW4 □□ с подсветкой	Тип	Цвет			Артикул
			↖	↗	
	NP2-BW4462 230B LED	●	—	1	575495




NP2-BS □□ Кнопка с фиксацией (деблокируется поворотом)	Тип	Цвет			Артикул
			↖	↗	
	NP2-BS542	●	—	1	574862
	NP2-BS545	●	1	1	574863

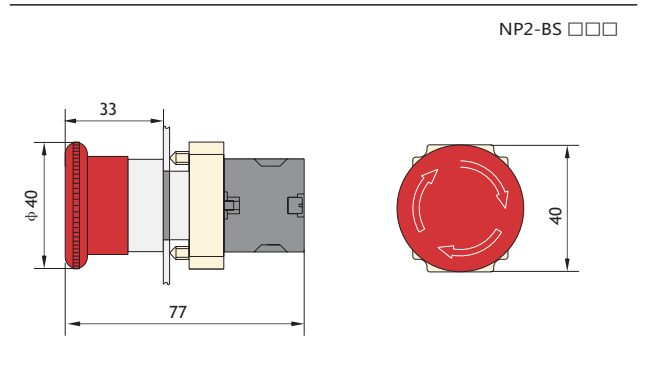



★ Кнопки сдвоенные (с подсветкой)

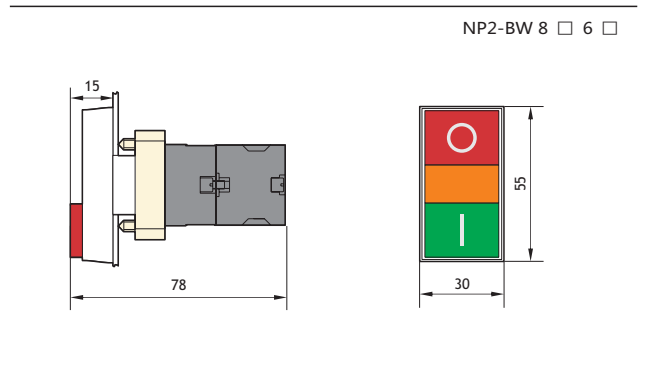








NP2-BW8 □□	Тип	Цвет			Артикул
			↖	↗	
	NP2-BW8465 230B LED	● + ●	1	1	573829








★ Переключатели (2 положения)


NP2-BD (J, G) □□	Тип Артикул	Позиционирование	↙	↘
	NP2-BD21 574847		1	—
	NP2-BD41 574850		1	—
	NP2-BJ21 574856		1	—
	NP2-BJ25 574857		1	1
	NP2-BJ41 573827		1	—
	NP2-BJ45 573836		1	1
	NP2-BG21 574853		1	—
	NP2-BG25 574854		1	1
	NP2-BG41 573767		1	—

★ Переключатели (3 положения)

NP2-BD (J, G) □□	Тип Артикул	Позиционирование	↙	↘
	NP2-BD33 574849		2	—
	NP2-BD53 574852		2	—
	NP2-BJ33 574858		2	—
	NP2-BJ53 573770		2	—
	NP2-BG33 574855		2	—
	NP2-BG53 573769		2	—

NP2-BK1 □□ с подсветкой	Тип Артикул	Цвет	↙	↘	Позиционирование
	NP2-BK12461 230V LED 574697		1	—	
	NP2-BK13465 230V LED 575500		1	1	

NP2-BK1 □□

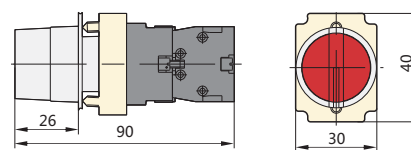


 с фиксацией

 с возвратом


 обозначает позицию выемки ключа

Размеры, мм

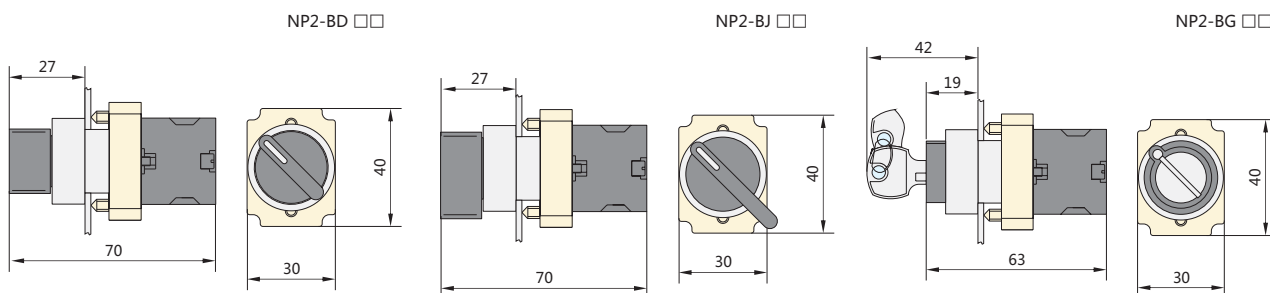


Головки миталлические






★ Головки плоские

NP2-BA □	Тип	Цвет	Артикул
	NP2-BA1	○	573474
	NP2-BA2	●	573476
	NP2-BA3	●	573478
	NP2-BA4	●	573480
	NP2-BA5	●	573482
	NP2-BA6	●	573484


★ Головки сдвоенные

NP2-BW □□	Тип	Артикул
	NP2-BW84	573619






★ Головки переключателей

NP2-BD/□	Тип	Характеристики	Артикул
	NP2-BD2		573498
	NP2-BD3		573500
	NP2-BD4		573502
	NP2-BD5		573504





★ Головки с самовозвратом (с подсветкой)





NP2-BW3 □	Тип	Цвет	Артикул
	NP2-BW31	○	573604
	NP2-BW33	●	573606
	NP2-BW34	●	573608
	NP2-BW35	●	573610
	NP2-BW36	●	573612

★ Головки переключателей(ключ)

NP2-BG □	Тип	Характеристики	Артикул
	NP2-BG2		573506
	NP2-BG3		573510
	NP2-BG4		573518
	NP2-BG5		573520

Комбинация контактных блоков и монтажной колодки

NP2-BZ □□	Тип			Артикул
	NP2-BZ101	1	—	573622
	NP2-BZ102	—	1	573623
	NP2-BZ103	2	—	573624
	NP2-BZ104	—	2	573625
	NP2-BZ105	1	1	573626

NP2-BW06 □ без LED (BA9s)	Тип			Артикул
 ≤230B	NP2-BW061	1	—	573599
	NP2-BW062	—	1	573600
 ≤230B	NP2-BW063	2	—	573601
	NP2-BW064	—	2	573602
	NP2-BW065	1	1	573603

7. NP2 Кнопки и переключатели $\Phi 22$ мм с пластиковой головкой

в виде комплектующих

в сборе



Комбинация контактных блоков и монтажной колодки

Головка


Кнопка

Кнопки и переключатели в сборе


★ Кнопки с самовозвратом

Размеры, мм

NP2-EA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> плоская	Тип	Цвет			Артикул
	NP2-EA21	●	1	—	574814
	NP2-EA31	●	1	—	574816
	NP2-EA42	●	—	1	574817
	NP2-EA51	●	1	—	574818
	NP2-EA61	●	1	—	574819
	NP2-EA25	●	1	1	574815
	NP2-EA35	●	1	1	573779
	NP2-EA45	●	1	1	573780

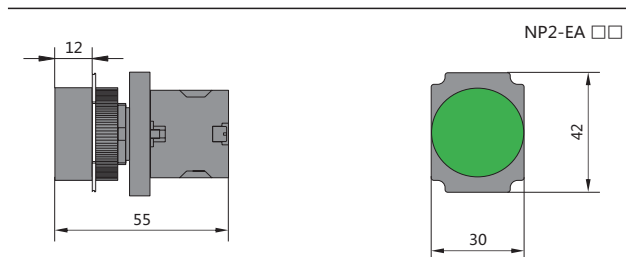


NP2-EW3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> с подсветкой (плоская)	Тип	Цвет			Артикул
	NP2-EW3165 230В LED	○	1	1	574735
	NP2-EW3365 230В LED	●	1	1	574736
	NP2-EW3465 230В LED	●	1	1	574737
	NP2-EW3565 230В LED	●	1	1	574738
	NP2-EW3665 230В LED	●	1	1	574739

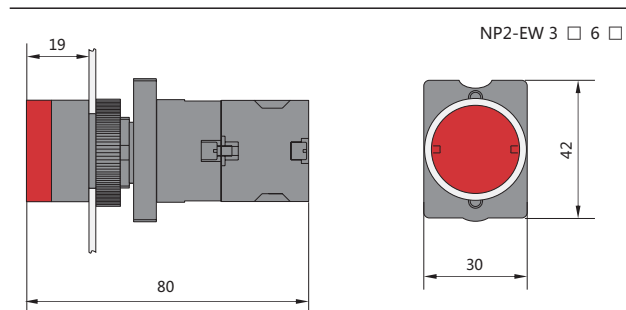


★ $\Phi 40$ Кнопки "грибок" с самовозвратом

NP2-EC <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Тип	Цвет			Артикул
	NP2-EC22	●	—	1	573844
	NP2-EC32	●	—	1	573839
	NP2-EC42	●	—	1	574820

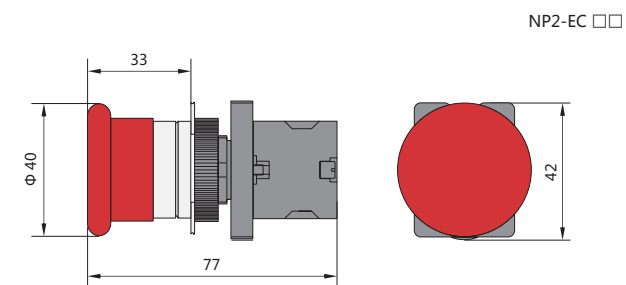


★ Кнопки "грибок" с фиксацией


NP2-ES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Тип	Цвет			Артикул
		●	—	1	574831
		●	—	1	574833

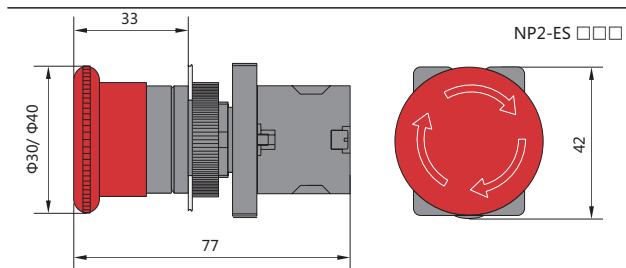

★ Кнопки сдвоенные с самовозвратом (с подсветкой)

NP2-EW8 □□	Тип	Цвет	↖	↗	Артикул
	NP2-EW8465 230B LED	● + ●	1	1	574745

Размеры, мм

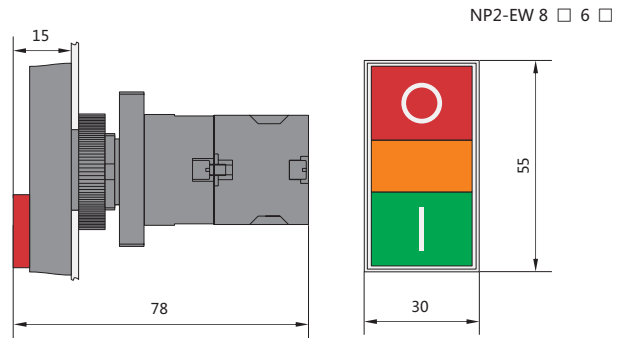




★ Переключатели (2 положения)

NP2-ED (J, G) □□	Тип Артикул	Позиционирование	↖	↗
	NP2-ED21 574821		1	—
	NP2-ED25 573781		1	1
	NP2-ED41 573801		1	—
	NP2-EJ21 574823		1	—
	NP2-EJ25 574824		1	1
	NP2-EJ41 574826		1	—
	NP2-EG21 574829		1	—
NP2-EG41 573841		1	—	

★ Переключатели (3 положения)


NP2-ED (J, G) □□	Тип Артикул	Позиционирование	↖	↗
	NP2-ED33 574822		2	—
	NP2-ED53 573775		2	—
	NP2-EJ33 574825		2	—
	NP2-EJ53 574828		2	—
	NP2-EG33 574830		2	—
NP2-EG53 573842		2	—	

Размеры, мм

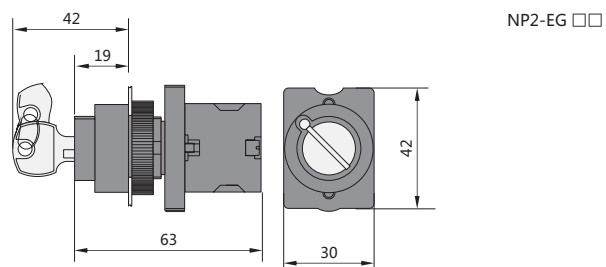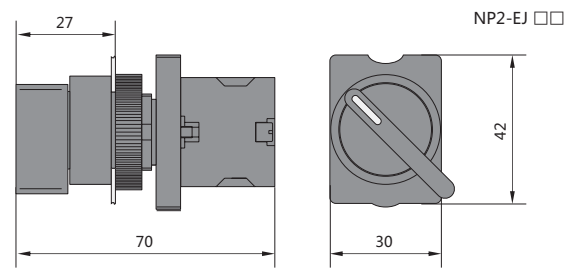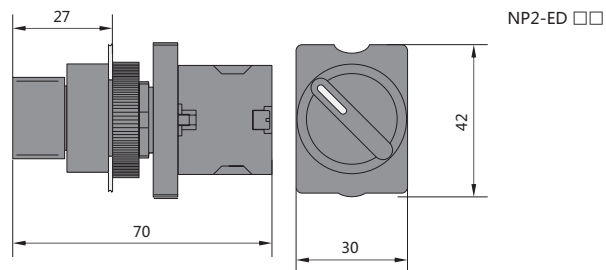


Головки пластиковые


★ Головки плоские

NP2-EA □	Тип	Цвет	Артикул
	NP2-EA1	○	573627
	NP2-EA2	●	573629
	NP2-EA3	●	573631
	NP2-EA4	●	573633
	NP2-EA5	●	573635
	NP2-EA6	●	573637






★ Головки с самовозвратом (с подсветкой)

NP2-EW3 □	Тип	Цвет	Артикул
	NP2-EW31	○	573741
	NP2-EW33	●	573743
	NP2-EW34	●	573745
	NP2-EW35	●	573747
	NP2-EW36	●	573749






★ Головки сдвоенные(с подсветкой)

NP2-EW □□	Тип	Артикул
	NP2-EW84	573754





★ Головки переключателей с ключом





NP2-EG □	Тип	Характеристики	Артикул
	NP2-EG2		573659
	NP2-EG3		573663
	NP2-EG4		573671
	NP2-EG5		573673

★ Головки переключателей

NP2-ED/ □	Тип	Характеристики	Артикул
	NP2-ED2		573651
	NP2-ED3		573653
	NP2-ED4		573655
	NP2-ED5		573657


Комбинация контактных блоков и монтажной колодки


NP2-EZ □□	Тип			Артикул
	NP2-EZ101	1	—	573757
	NP2-EZ102	—	1	573758
	NP2-EZ103	2	—	573759
	NP2-EZ104	—	2	573760
	NP2-EZ105	1	1	573761

NP2-EW06□ без LED (BA9s)	Тип			Артикул
 ≤230B	NP2-EW061	1	—	573736
	NP2-EW062	—	1	573737
 ≤230B	NP2-EW063	2	—	573738
	NP2-EW064	—	2	573739
	NP2-EW065	1	1	573740



Вспомогательные устройства

★ Лампы (светодиоды)


BA9s LED	Тип	Цвет	Артикул
	BA9s AC/DC 6B LED	○	576986
	BA9s AC/DC 6B LED	●	576985
	BA9s AC/DC 6B LED	●	576983
	BA9s AC/DC 6B LED	●	576984
	BA9s AC/DC 6B LED	●	576995
	BA9s AC/DC 12B LED	○	576957
	BA9s AC/DC 12B LED	●	576960
	BA9s AC/DC 12B LED	●	576958
	BA9s AC/DC 12B LED	●	576959
	BA9s AC/DC 12B LED	●	576988
	BA9s AC/DC 24B LED	○	576968
	BA9s AC/DC 24B LED	●	576972
	BA9s AC/DC 24B LED	●	576969
	BA9s AC/DC 24B LED	●	576970
	BA9s AC/DC 24B LED	●	576971
	BA9s AC/DC 36B LED	○	576989
	BA9s AC/DC 36B LED	●	576993
	BA9s AC/DC 36B LED	●	576990

BA9s	Тип	Цвет	Артикул
	BA9s AC/DC 36B LED	●	576991
	BA9s AC/DC 36B LED	●	576992
	BA9s AC/DC 48B LED	○	576977
	BA9s AC/DC 48B LED	●	576994
	BA9s AC/DC 48B LED	●	576978
	BA9s AC/DC 48B LED	●	576979
	BA9s AC/DC 48B LED	●	576980
	BA9s AC/DC 110B LED	○	576950
	BA9s AC/DC 110B LED	●	576954
	BA9s AC/DC 110B LED	●	576951
	BA9s AC/DC 110B LED	●	576952
	BA9s AC/DC 110B LED	●	576953
	BA9s AC/DC 230B LED	○	576961
	BA9s AC/DC 230B LED	●	576965
	BA9s AC/DC 230B LED	●	576962
	BA9s AC/DC 230B LED	●	576963
	BA9s AC/DC 230B LED	●	576964



★ Блоки контактные

NP2-BE □□□	Тип Артикул	Примечание
	NP2-BE101 576728	НО
	NP2-BE102 576726	НЗ

★ Шильдик



NP2-BZ	Тип Артикул	Характеристики
	NP2-BZ31 576794	30мм(Н)X45мм(L)


★ Шильдик аварийной остановки

NP2-BY	Тип Артикул	Характеристики
	NP2-BY9101 576788	Ф60 (без надписи)
	NP2-BY9330 576784	Ф60 (с надписью)
	NP2-BY8101 576792	Ф90 (без надписи)
	NP2-BY8330 576786	Ф90 (с надписью)



Кнопочные посты

★ Корпуса для кнопок NP2

	Тип	Артикул
 1 место	NP2-B01	574887
 2 места	NP2-B02	574885


	Тип	Артикул
 3 места	NP2-B03	574886

★ Посты с одной кнопкой

	Тип	Надпись	1	2	Цвет	Артикул
	NP2-B102		1	—	●	574869
	NP2-B103	START	1	—	●	574870


	Тип	Надпись	1	2	Цвет	Артикул
	NP2-B112	○	—	1	●	574871
	NP2-B114	STOP	—	1	●	574696


★ Посты с грибовидной головкой

Ф40 , с возвратом поворотом	Тип	↖	↗	Цвет	Артикул
	NP2-J174	11	—	●	574883

Ф40 , с возвратом пружинным	Тип	Надпись	↖	↗	Цвет	Артикул
	NP2-B164H29	STOP	—	1	●	574879



★ Посты с переключателем

	Тип	↖	↗	Надпись	Артикул
	NP2-B132H29	1	—	STOP STRAT	574878



с ключом	Тип	↖	↗	Надпись	Артикул
	NP2-B142H29	1	—	STOP STRAT	574568



★ Посты с 2 кнопками

	Тип	Надпись	↖	↗	Цвет	Артикул
	NP2-B213		1	—	●	573810
		○	—	1	●	
	NP2-B215	START	1	—	●	574872
		STOP	—	1	●	



	Тип	Надпись	↖	↗	Цвет	Артикул
	NP2-B222	↑	1	—	○	574873
		↓	1	—	●	
	NP2-B223	→	1	—	○	575551
		←	1	—	●	

★ Посты с 3 элементами

	Тип	Надпись	↖	↗	Цвет	Артикул
	NP2-B363		1	—	●	574903
		○	—	1	●	
	NP2-B324	↑	1	—	○	573811
		○	—	1	●	
		↓	1	—	●	

	Тип	Надпись	↖	↗	Цвет	Артикул
	NP2-B339		1	—	●	574875
		○			●	
			1	—	●	
	NP2-B334	→	1	—	○	574874
		○	—	1	●	
		←	1	—	●	



Размеры постов, мм

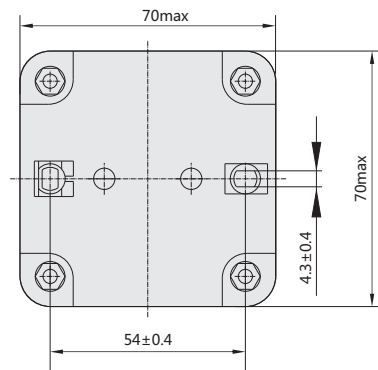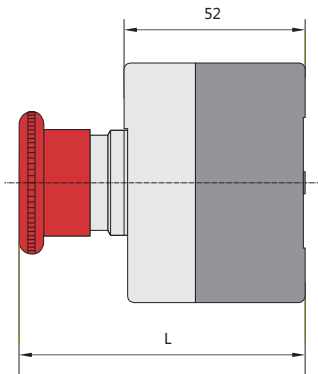

★с плоской кнопкой : L=62мм

★с переключателем : L=77мм

★с грибовидной головкой : L=82мм

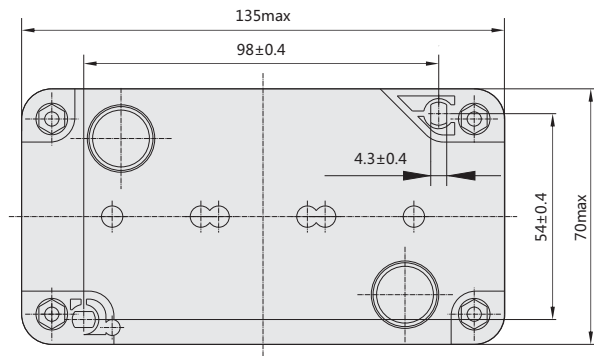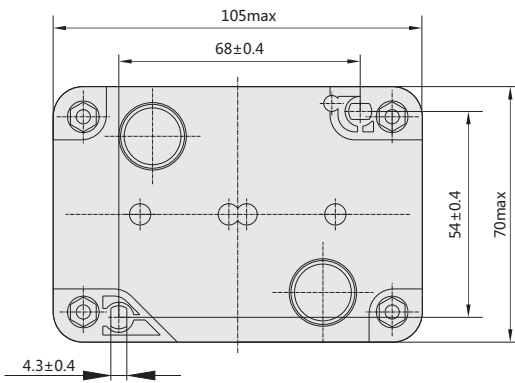



Кнопки управления NP8

1. Общие характеристики

Электрические параметры: Переменный ток 50/60 Гц, 415 В/ постоянный ток 250 В;
 Степень защиты: IP65
 Соответствует: ГОСТ Р 50030.5.1 (МЭК/EN60947-5-1)

2. Условия эксплуатации и монтажа

- 2.1 Температура окружающего воздуха: от -25 °С до +40 °С, среднесуточная температура не более +35 °С.
- 2.2 Высота над уровнем моря: не более 2000 м.
- 2.3 Атмосферные условия: относительная влажность не более 50 % при максимальной температуре +40 °С; При более низких температурах допускается более высокая влажность, например при +20 °С - 90%. При выпадении конденсата необходимо принимать соответствующие защитные меры.
- 2.4 Степень загрязнения среды: 3
- 2.5 Категория размещения: II

3. Технические характеристики

3.1 Номинальные параметры по категориям применения

AC-15	Номинальное рабочее напряжение, В	415	240	120
	Номинальный рабочий ток, А	1.9	3	6
DC-13	Номинальное рабочее напряжение, В	250	125	-
	Номинальный рабочий ток, А	0.27	0.55	-

3.2 Основные параметры кнопки с подсветкой

Основные параметры	Светодиод
Номинальный рабочий ток	≤20мА
Номинальное рабочее напряжение, В	AC/DC 6, 12, 24, 36, AC110~230

3.3 Износостойкость

Механическая:

Утапливаемые, грибовидные кнопки и варианты с подсветкой: 3×10^6 циклов оперирования.

Кнопки поворотные, сдвоенные, с возвратом и варианты с ключом: 1×10^5 циклов оперирования.

Электрическая:

Утапливаемые, грибовидные кнопки и варианты с подсветкой: AC 1×10^6 / DC 2.5×10^5 циклов оперирования.


Кнопки поворотные, сдвоенные, с возвратом и варианты с ключом: 1×10^5 циклов оперирования.

4. Особенности конструкции


- 4.1 Управляющий механизм имеет поверхность с ярким цветом.
- 4.2 Модульная конструкция. Отдельные элементы, такие как контакты, вспомогательные элементы, подсветка могут быть изменены для реализации различных функций.
- 4.3 Удобная конструкция для установки и демонтажа.
- 4.4 Наличие элементов блокировки исключает возможность неправильной установки при монтаже.
- 4.5 Все винтовые клемные соединения имеют устройство против ослабления соединения при транспортировке.
- 4.6 Применяются светодиоды с интенсивным светоизлучением и с длительным сроком службы

5. Данные для выбора и заказа


★ Плоские кнопки с самовозвратом

NP8-□□ BN/□□	Тип	Цвет	↙	↘	Артикул
	NP8-10BN/1	○	1	—	578079
	NP8-10BN/2	●	1	—	578080
	NP8-10BN/3	●	1	—	577901
	NP8-01BN/4	●	—	1	577900
	NP8-10BN/5	●	1	—	577996
	NP8-10BN/6	●	1	—	578078
	NP8-11BN/2	●	1	1	577775
	NP8-11BN/3	●	1	1	577776
	NP8-11BN/4	●	1	1	577777


★ Выступающие кнопки с самовозвратом

NP8-□□ GN/□□	Тип	Цвет	↙	↘	Артикул
	NP8-10GN/1	○	1	—	—
	NP8-10GN/2	●	1	—	—
	NP8-10GN/3	●	1	—	577955
	NP8-01GN/4	●	—	1	577954
	NP8-10GN/5	●	1	—	—
	NP8-10GN/6	●	1	—	—
	NP8-11GN/2	●	1	1	—
	NP8-11GN/3	●	1	1	577772
	NP8-11GN/4	●	1	1	577773


★ Плоские кнопки с подсветкой (пружинный возврат)

NP8-□□ BND/□□	Тип	Цвет	↙	↘	Артикул
	NP8-10BND/1 AC110-230B	○	1	—	578126
	NP8-10BND/3 AC110-230B	●	1	—	577917
	NP8-01BND/4 AC110-230B	●	—	1	577916
	NP8-10BND/5 AC110-230B	●	1	—	577984
	NP8-10BND/6 AC110-230B	●	1	—	578127
	NP8-11BND/1 AC110-230B	○	1	1	577786
	NP8-11BND/3 AC110-230B	●	1	1	577787
	NP8-11BND/4 AC110-230B	●	1	1	577788
	NP8-11BND/5 AC110-230B	●	1	1	577789
	NP8-11BND/6 AC110-230B	●	1	1	577790


★ Выступающие кнопки с подсветкой (пружинный возврат)

NP8-□□ GND/□□	Тип	Цвет	↙	↘	Артикул
	NP8-10GND/1 AC110-230B	○	1	—	—
	NP8-10GND/3 AC110-230B	●	1	—	577973
	NP8-01GND/4 AC110-230B	●	—	1	577972
	NP8-10GND/5 AC110-230B	●	1	—	577995
	NP8-10GND/6 AC110-230B	●	1	—	—
	NP8-11GND/1 AC110-230B	○	1	1	577994
	NP8-11GND/3 AC110-230B	●	1	1	577975
	NP8-11GND/4 AC110-230B	●	1	1	577976
	NP8-11GND/5 AC110-230B	●	1	1	—
	NP8-11GND/6 AC110-230B	●	1	1	—


★ Ф40 Кнопки "грибок" с самовозвратом

NP8-□□ M/□□	Тип	Цвет	↙	↘	Артикул
	NP8-10M/11	○	1	—	—
	NP8-10M/12	●	1	—	578505
	NP8-10M/13	●	1	—	577925
	NP8-01M/14	●	—	1	577924
	NP8-11M/13	●	1	1	577927
	NP8-11M/14	●	1	1	577928


★ Ф40 Кнопки "грибок" с подсветкой (пружинный возврат)

NP8-□□ MD/□□	Тип	Цвет	↙	↘	Артикул
	NP8-10MD/11 AC 110-230B	○	1	—	578128
	NP8-10MD/13 AC 110-230B	●	1	—	577945
	NP8-01MD/14 AC 110-230B	●	—	1	577944
	NP8-11MD/13 AC 110-230B	●	1	1	577947
	NP8-11MD/14 AC 110-230B	●	1	1	577948


★ Ф40 Кнопки "грибок" с фиксацией

NP8-□□ ZS/□□	Тип	Цвет	↙	↘	Артикул
	NP8-01ZS/14	●	—	1	577879
	NP8-11ZS/14	●	1	1	577793


★ Индикатор

NP8-D/□	Тип	Цвет	Артикул
	NP8-D/1 AC110-230B	○	578054
	NP8-D/3 AC110-230B	●	577770
	NP8-D/4 AC110-230B	●	577771
	NP8-D/5 AC110-230B	●	578074
	NP8-D/6 AC110-230B	●	578075










★ Кнопки двойные

NP8-□□ S/□□	Тип	Цвет	↖	↗	Артикул
	NP8-11S	● + ●	1	1	577846









★ Кнопки двойные (с подсветкой)

NP8-□□ SD/□□	Тип	Цвет	↖	↗	Артикул
	NP8-11SD AC 110-230В	● + ● ● (LED)	1	1	577843
	NP8-11SD AC 24В	● + ● ● (LED)	1	1	577837

★ Переключатели

NP8-□□ X/□	Тип	Позиционирование	Цвет	↖	↗	Артикул
	NP8-10X/212		●	1	—	578125
	NP8-11X/212			1	1	577799
	NP8-20X/312			2	—	578121
	NP8-10X/222			1	—	578305
	NP8-11X/222			1	1	578295
	NP8-20X/332			2	—	578296
	NP8-20X/372			2	—	578297
	NP8-20X/382			2	—	578298

★ Переключатели с ключом





NP8-□□ Y/□	Тип	Позиционирование	↖	↗	Артикул
	NP8-10Y/21		1	—	577848
	NP8-11Y/21		1	1	577849
	NP8-20Y/31		2	—	577854
	NP8-10Y/22		1	—	578198
	NP8-11Y/22		1	1	578199
	NP8-20Y/33		2	—	578208
	NP8-20Y/37		2	—	578209
	NP8-20Y/38		2	—	578210

 с фиксацией

 с возвратом

 обозначает позицию выемки ключа

★ Переключатели с подсветкой





NP8- □□ XD/ □	Тип	Позиционир- вание	Цвет	↵	↶	Артикул
	NP8-11XD/213 AC110-230B	↙	●	1	1	577817
	NP8-11XD/214 AC110-230B		●	1	1	517818
	NP8-11XD/215 AC110-230B		●	1	1	577819
	NP8-11XD/216 AC110-230B		●	1	1	577820
	NP8-11XD/211 AC110-230B		○	1	1	577816
	NP8-11XD/313 AC110-230B	↙	●	1	1	577829
	NP8-11XD/314 AC110-230B		●	1	1	577830
	NP8-11XD/315 AC110-230B		●	1	1	577831
	NP8-11XD/316 AC110-230B		●	1	1	577832
	NP8-11XD/311 AC110-230B		○	1	1	577828
	NP8-11XD/223 AC110-230B	↘	●	1	1	578243
	NP8-11XD/224 AC110-230B		●	1	1	578244
	NP8-11XD/225 AC110-230B		●	1	1	578340
	NP8-11XD/226 AC110-230B		●	1	1	578341
	NP8-11XD/221 AC110-230B		○	1	1	578339
	NP8-11XD/333 AC110-230B	↘	●	1	1	578249
	NP8-11XD/334 AC110-230B		●	1	1	578252
	NP8-11XD/335 AC110-230B		●	1	1	578404
	NP8-11XD/336 AC110-230B		●	1	1	578407
	NP8-11XD/331 AC110-230B		○	1	1	578401

6. Аксессуары


★ Блок контактный для NP8

Тип	↵	↶	Артикул
Блок контактный 1 НО для NP8	1	—	578999
Блок контактный 1 НЗ для NP8	—	1	578998

7. Размеры, мм

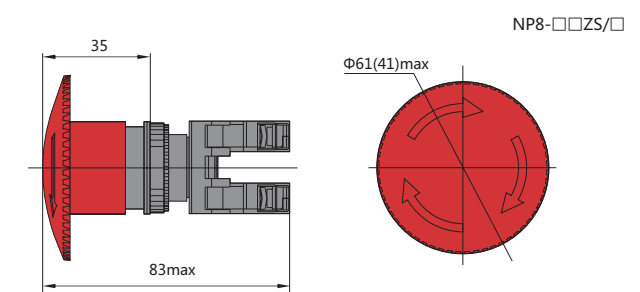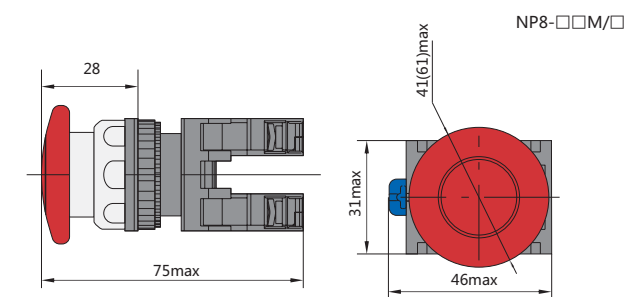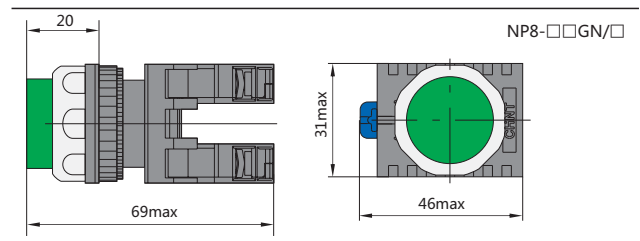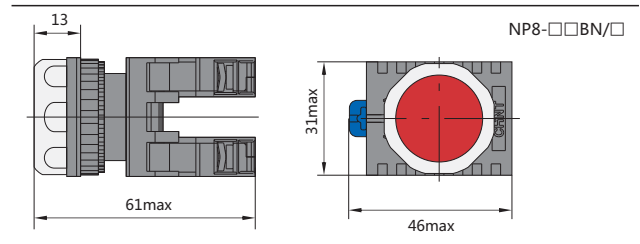


NP8-□□S/□

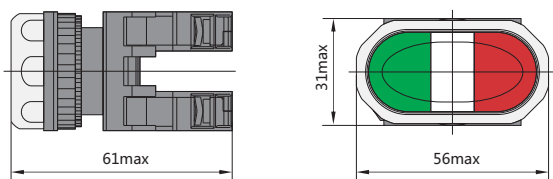


Размеры, мм


NP8-□□X/□

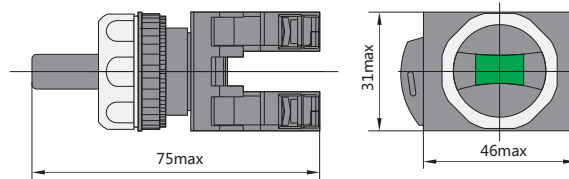


NP8-□□BND/□

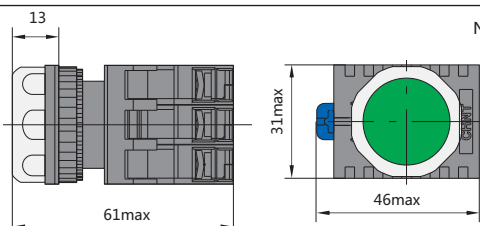


NP8-□□XD/□

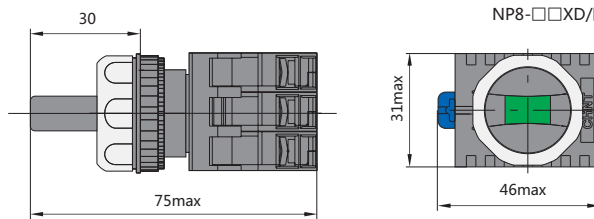


NP8-□□GND/□

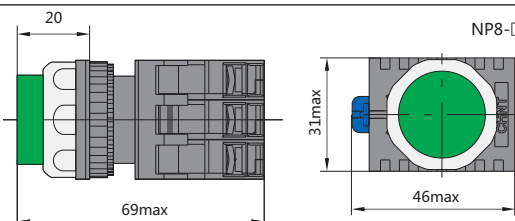


NP8-□□Y/□

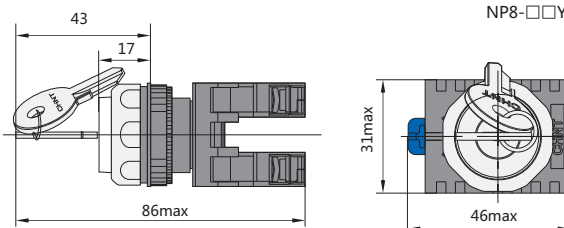


NP8-□□MD/□

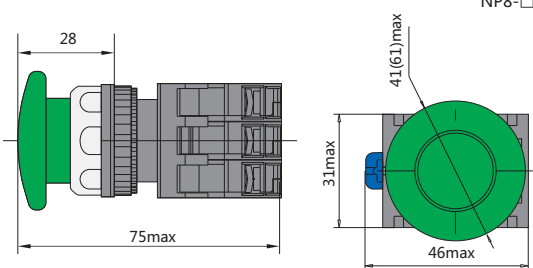

NP8-D/□

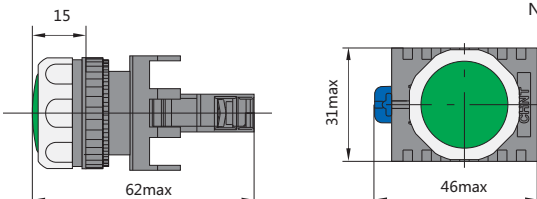

NP8-□□SD/□

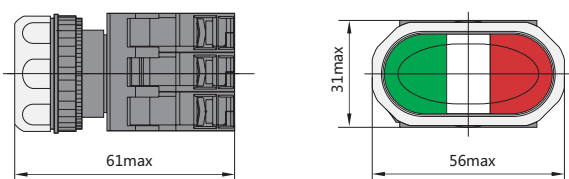



Кнопочные посты NPH1

1. Общие характеристики

Электрические параметры: Переменный ток
50/60 Гц 415 В/постоянный ток 250 В;
Степень защиты: IP54/IP40
Соответствует: ГОСТ Р 50030.5.1 (МЭК/EN60947-5-1)

2. Условия эксплуатации и размещения

- 2.1 Температура окружающего воздуха: от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$, среднесуточная температура не более $+35^{\circ}\text{C}$.
- 2.2 Высота над уровнем моря: не более 2000 м.
- 2.3 Атмосферные условия: относительная влажность не более 50% при максимальной температуре $+40^{\circ}\text{C}$; При более низких температурах допускается более высокая влажность, например, при $+25^{\circ}\text{C}$ - 90%. При выпадении конденсата необходимо принимать соответствующие защитные меры.
- 2.4 Степень загрязнения среды: 3
- 2.5 Категория размещения: 3

3. Технические характеристики

3.1 Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith: 10A

AC-15	Номинальное рабочее напряжение, В	415	240	120
	Номинальный рабочий ток, А	1.9	3	6
DC-13	Номинальное рабочее напряжение, В	250	125	-
	Номинальный рабочий ток, А	0.27	0.55	-

3.2 Износостойкость

Коммутационная износостойкость :Утапливаемые и грибовидные кнопки

- 5×10^5 циклов оперирования на переменном токе,
- $2,5 \times 10^5$ циклов оперирования на постоянном токе;
- Другие типы - 1×10^5 циклов оперирования.

Механическая износостойкость: Утапливаемые и грибовидные кнопки

- 1 млн циклов оперирования; Кнопки с подсветкой
- 3×10^6 циклов оперирования;
- Другие типы - 1×10^5 циклов оперирования


Номинальное рабочее напряжение, В	Номинальный рабочий ток
AC/DC 6В, 12В, 24В, 36В	$\leq 20\text{mA}$
AC 110В~220В	$\leq 20\text{mA}$

4. Данные для выбора и заказа

Кнопочные посты с 1 толкателем

	Тип	Исполнение			Артикул
				Цвет	
	NPH1-1001	1	—	●	587027
	NPH1-1002	1	—	●	-
	NPH1-1003	—	1	●	587029
	NPH1-1004	—	1	● ○	-


Размеры, мм

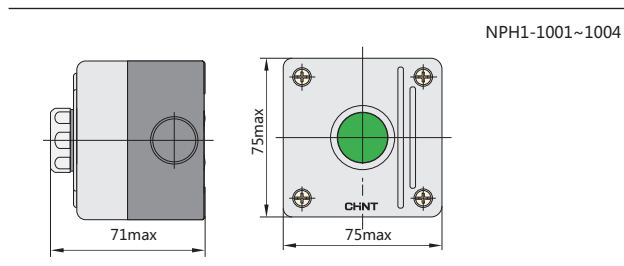

Кнопочные посты с 1 переключателем

	Тип	Исполнение				Артикул
		Позиции перекл.			Цвет	
	NPH1-1007		1	—	●	-
	NPH1-1008		2	—	●	587032


Размеры, мм

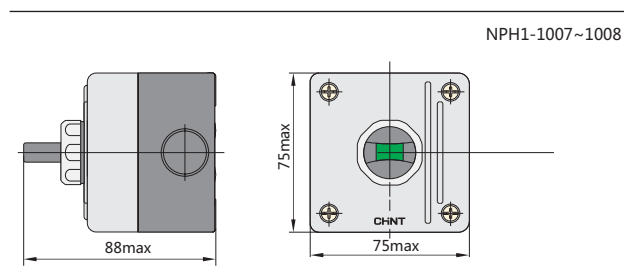

Кнопочные посты с 1 толкателем «грибок»φ40 мм, с фиксацией

	Тип	Исполнение			Артикул
				Цвет	
	NPH1-1009	—	1	●	587021


Размеры, мм

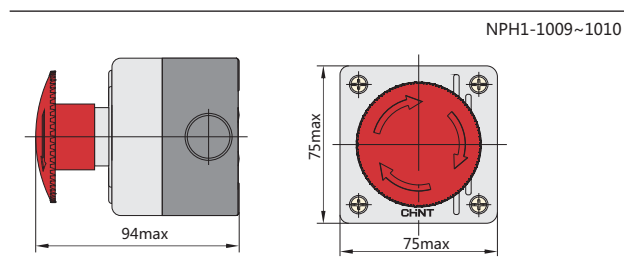

Кнопочные посты с 1 переключателем с ключом

	Тип	Исполнение			Артикул
		Позиции перекл.			
	NPH1-1011		—	1	587035


Размеры, мм

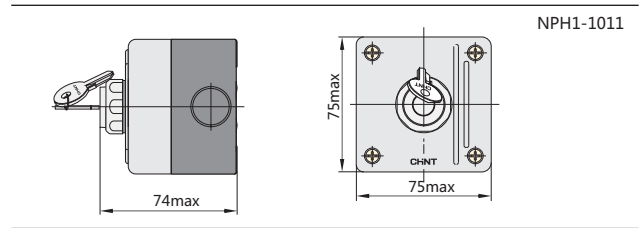

Кнопочные посты с 2 толкателями

	Тип	Исполнение			Артикул
				Цвет	
	NPH1-2001	1	—	●	587025
		—	1	●	
	NPH1-2002	1	—	● 1	587022
		—	1	● ○	
	NPH1-2003	1	—	○ ←	587026
		—	1	● →	
	NPH1-2004	1	—	○ ↑	-
		—	1	● ↓	

Размеры, мм

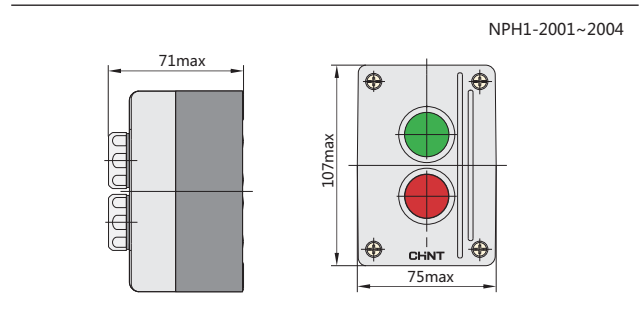

Кнопочные посты с 3 толкателями


	Тип	Исполнение			Артикул
				Цвет	
	NPH1-3001	1	—	●	587030
		—	1	●	
		1	—	●	
	NPH1-3002	1	—	● 1	587028
		—	1	● ○	
		1	—	● II	
	NPH1-3003	1	—	○ ←	587023
		—	1	● ○	
		1	—	● →	
	NPH1-3004	1	—	○ ↑	-
		—	1	● ○	
		1	—	● ↓	

Размеры, мм


	Тип	Исполнение			Артикул
				Цвет	
	NPH1-3005 LED AC/DC 24В	1		●	-
			1NC	●	
	NPH1-3006 LED AC/DC 24В			●	-
		Индикатор Свет		●	
		1		● 1	
			1	● ○	
		Индикатор Свет		●	

Размеры, мм

NPH1-3001~3004

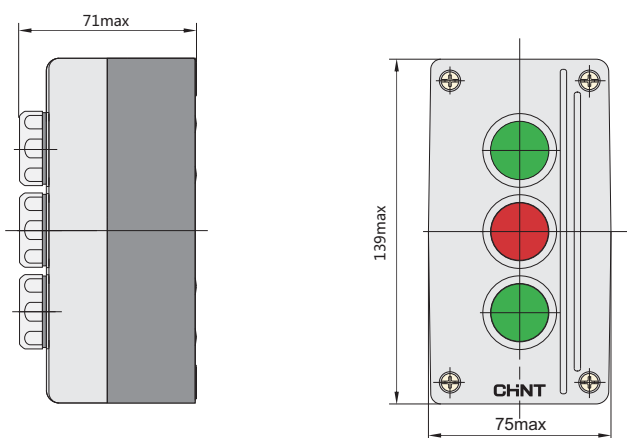

NPH1-3005~3006

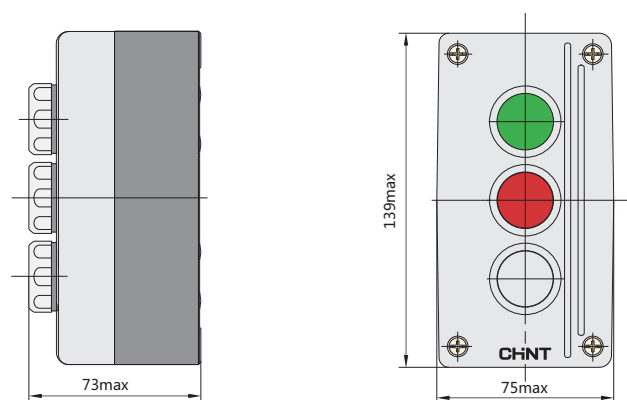



Пульты кнопочные серии NP3


1. Назначение

Пульты кнопочные NP3 предназначены для коммутации электрических цепей управления подъемными механизмами.

2. Конструкция

- 2.1 Наличие защитного сальника на вводе кабеля, который исключает попадание влаги и пыли внутрь корпуса.
- 2.2 Между основанием и крышкой установлена герметичная прокладка.


3. Информация для заказа

NP3	Модель	Функция	Количество кнопок управления	Артикул
	NP3-1	Верх/вниз	2	586017
	NP3-2	Верх/вниз, влево/вправо	4	586018
	NP3-3	Верх/вниз, влево/вправо, вперед/назад	6	586019
	NP4-4	Верх/вниз, влево/вправо, вперед/назад, прямое вращение/обратное вращение	8	586020
	NP4-5	Верх/вниз, влево/вправо, вперед/назад, прямое вращение/обратное вращение, быстро/Медленно	10	586021

4. Технические характеристики

Наименование параметра	Типоисполнения				
	NP3-1	NP3-2	NP3-3	NP3-4	NP3-5
Количество кнопок управления	2	4	6	8	10
Номинальное рабочее напряжение, В	110, 220, 380				
Номинальный рабочий ток, А	AC-15	220В	4.5		
		380В	2.5		
	DC-13	220В	0.3		
		110В	0.6		
Сопротивление контакты, МОм	менее 50				
Механическая износостойкость, млн.циклов	1				
Электрическая износостойкость, млн.циклов	0.5				
Степень защиты	IP65				

5. Габаритные и установочные размеры, мм

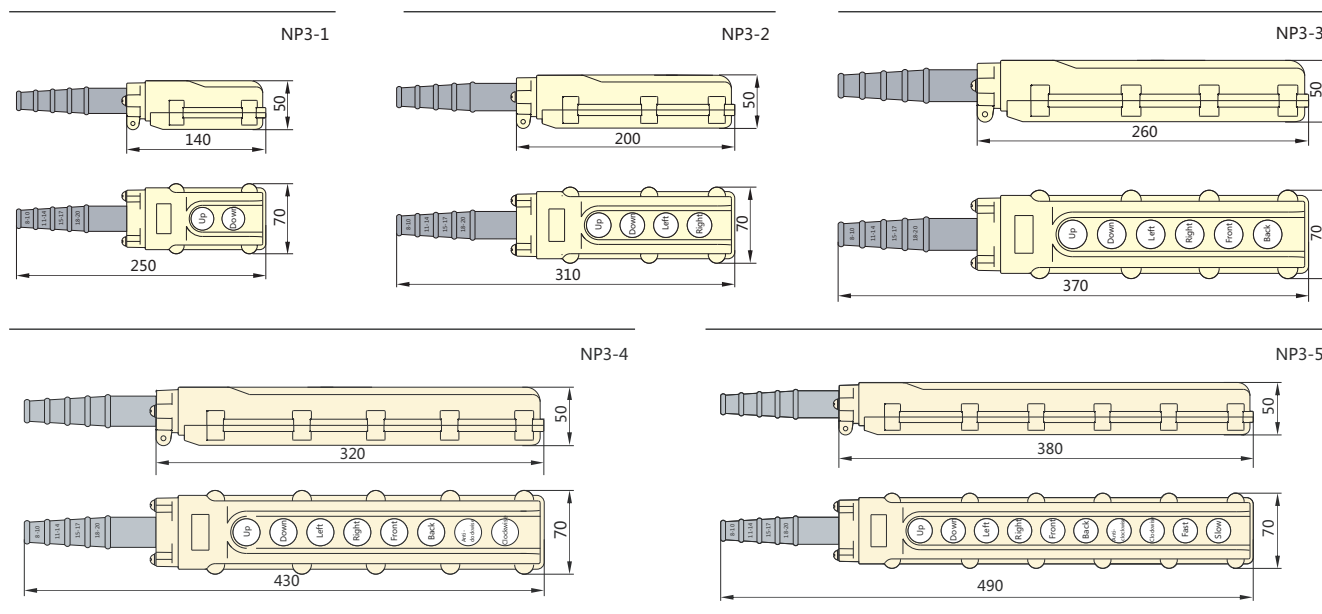



1. Общие характеристики

Степень защиты: IP40;

Соответствует: ГОСТ Р 50030.5.1 (МЭК/EN60947-5-1)

2. Условия эксплуатации и монтажа

2.1 Температура окружающего воздуха:

от -25 °С до +40 °С, среднесуточная температура не более +35 °С.

2.2 Высота над уровнем моря: не более 2000 м.

2.3 Атмосферные условия: относительная влажность не более 50% при максимальной температуре +40 °С; При более низких температурах допускается более высокая влажность, например, при +25 °С - 90 %. При выпадении конденсата необходимо принимать соответствующие защитные меры.

2.4 Степень загрязнения среды: 3

2.5 Категория перенапряжения: III

Световые индикаторы ND16

Преимущества изделия

1. Универсальная серия AC/DC
2. Помехозащищенная серия
3. Степень защиты: IP 40
4. 40 000 часов гарантированной работы



3. Технические характеристики

3.1 Основные параметры индикатора

Номинальн. рабоч. напряжен. Ue (В)		Номинальный рабочий ток (мА)	Срок службы (ч)	Яркость (cd/m ²)	Цвет
АС	АС/DC				
400	400	Ie ≤ 20	≥ 30000	≥ 60	
230	230				
110	110				
-	24				
-	-				
-	-				
-	-				

3.2 Основные параметры зуммера


Номинальн. рабоч. напряжен. Ue (В)		Номинальный рабочий ток (мА)	Громкость (dB/10см)	Яркость (cd/m ²)	Цвет
АС	АС/DC				
400	110	Ie ≤ 20	70	≥ 20	
230	24				

Примечание: Для переменного блока питания рабочее напряжение должно быть 0.85Ue ~ 1.1Ue.

4. Данные для выбора и заказа

★ Индикаторы , Ф22/Ф25


ND16-22DS/□	Тип	Цвет	Артикул
	ND16-22DS/2 AC/DC 24B	○	592401
	ND16-22DS/2 AC/DC 24B	●	592370
	ND16-22DS/2 AC/DC 24B	●	592419
	ND16-22DS/2 AC/DC 24B	●	592437
	ND16-22DS/2 AC/DC 24B	●	592402
	ND16-22DS/4 AC 110B	○	592394
	ND16-22DS/4 AC 110B	●	592553
	ND16-22DS/4 AC 110B	●	592417
	ND16-22DS/4 AC 110B	●	592435
	ND16-22DS/4 AC 110B	●	592395
	ND16-22DS/4 AC 230B	○	592360
	ND16-22DS/4 AC 230B	●	592575
	ND16-22DS/4 AC 230B	●	592595
	ND16-22DS/4 AC 230B	●	593078
	ND16-22DS/4 AC 230B	●	592361
	ND16-22DS/4 AC 400B	○	592526
	ND16-22DS/4 AC 400B	●	592552
	ND16-22DS/4 AC 400B	●	592375
	ND16-22DS/4 AC 400B	●	592393
	ND16-22DS/4 AC 400B	●	592532



Размеры, мм
ND16-22DS/□

★ Зуммеры ,Ф22/Ф25


ND16 зуммер	Тип	Цвет	Артикул
	ND16-22F AC 220B(прерывистый звук)	●	593188
	ND16-22F AC 220B(прерывистый звук)	●	593189
	ND16-22F AC/DC 24B(прерывистый звук)	●	593190
	ND16-22F AC/DC 24B(прерывистый звук)	●	593191
	ND16-22FS AC 220B (прерывистый звук+переменное свечение)	●	593207
	ND16-22FS AC/DC 24B (прерывистый звук+переменное свечение)	●	593202
	ND16-22L AC 220B(непрерывистый звук)	●	593226
	ND16-22L AC 220B(непрерывистый звук)	●	593227
	ND16-22L AC/DC 24B(непрерывистый звук)	●	593216
	ND16-22L AC/DC 24B(непрерывистый звук)	●	593217
	ND16-22LC AC 220B (непрерывистый звук+постоянное свечение)	●	593214
	ND16-22LC AC/DC 24B (непрерывистый звук+постоянное свечение)	●	593209



ND16-22F
ND16-22FS
ND16-22L
ND16-22LC




2. Обозначение типа

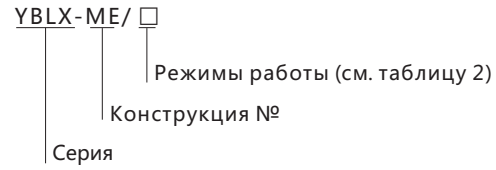

3. Технические параметры

Тип контакта



Выключатели путевые YBLX-ME/8000

1. Общие сведения

Выключатель путевой серии YBLX-ME/8000 используется в электрических цепях с напряжением не более $U_e = 380 \text{ В}$, 50/60 Гц или $U_e = 220 \text{ В}$ перем. тока и током не более $I_e = 0,8 \text{ А}$ пост. тока или $I_e = 0,16 \text{ А}$ переменного тока для регулировки перемещения, изменения направления движения или скорости ходового механизма, автоматической регулировки станка, ограничение действия или перемещения или операционного контроля ходового механизма. Стандарт: GB 14048.5, МЭК 60947-5-1, пройдена обязательная сертификация изделий в Китае CCC.

ЕАС

Таблица 1


Степень защиты	IP52
Частота коммутации	механическая: 120 циклов/мин. электрическая: 3 циклов/мин.
Механический цикл	60×10^4 циклов
Электрический цикл	30×10^4 циклов
Сопротивление изоляции	$\geq 100 \text{ МОм (DC500V)}$
Сопротивление контакта	$\leq 15 \text{ мОм}$ (начальное значение)
Температура окружающей среды	$-5^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$
Относительная влажность	$\leq 95\%$
Устойчивость к напряжению	Между деталями под напряжением и заземлением (1890 В)
	Между клеммами на одном уровне (1140 В)
	Между клеммой и нетоковедущими частями (2500 В)
Номинальное напряжение	AC 380V DC 220V
Номинальный ток	AC 0.8A DC 0.16A

Таблица 2


Модель	Рабочие режимы	Макс. рабочее усилие (макс. OF)	Макс. рабочий диапазон (макс. OF)	Мин. переход за предельное положение (мин. ОТ)	Полный ход (ТТ)
YBLX-ME/8104	Роликовый поворотный манипулятор	12Н	35°	70°	105°
YBLX-ME/8107	Регулируемая поворотная штанга	12Н	35°	70°	105°
YBLX-ME/8108	Регулируемая роликовая поворотная штанга	12Н	35°	70°	105°
YBLX-ME/8111	С плунжером прямого давления	15Н	5мм	2мм	7мм
YBLX-ME/8112	Горизонтальный ролик плунжера прямого давления	15Н	5мм	2мм	7мм
YBLX-ME/8122	Горизонтальный ролик плунжера прямого давления	15Н	5мм	2мм	7мм
YBLX-ME/8166	Универсальный тип I	12Н	35°	-	-
YBLX-ME/8169	Универсальный тип I	12Н	35°	-	-
YBLX-ME/8101	Универсальный тип III	12Н	35°	-	-

4. Габаритные и монтажные размеры


YBLX-ME/8104

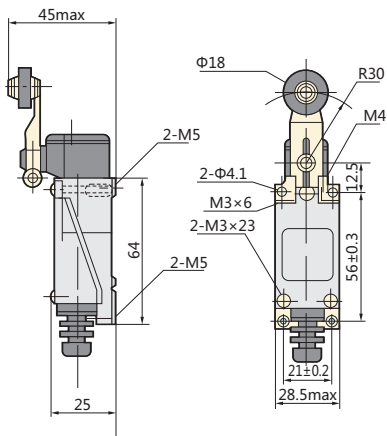


YBLX-ME/8108

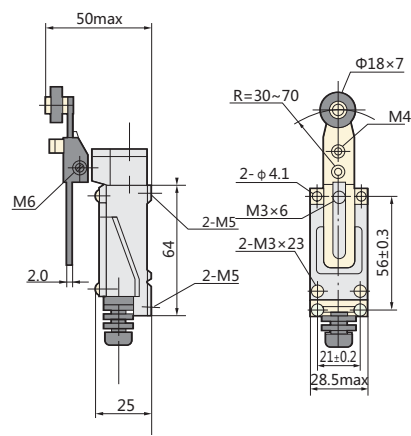


YBLX-ME/8107

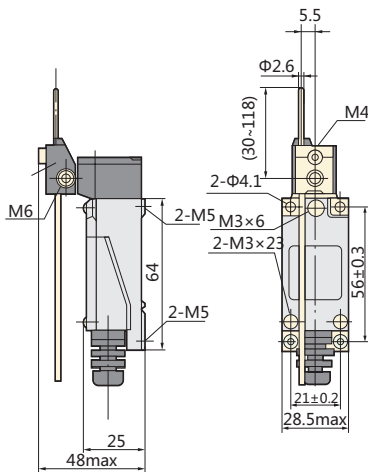


YBLX-ME/8111

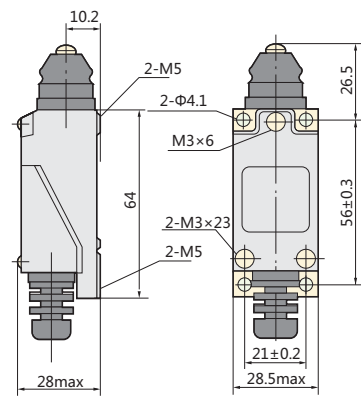


YBLX-ME/8112

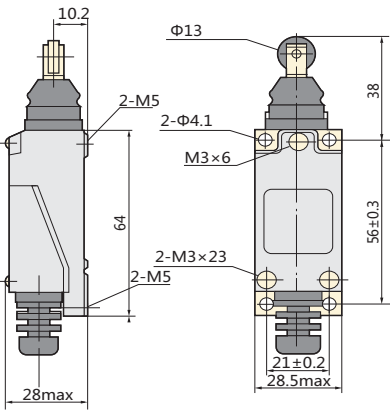


YBLX-ME/8166

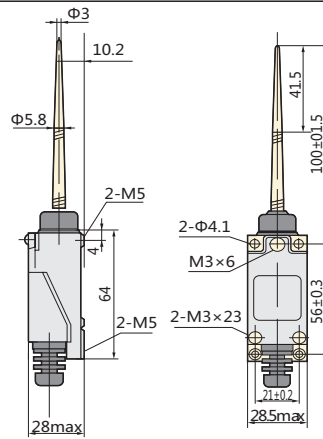


YBLX-ME/8101

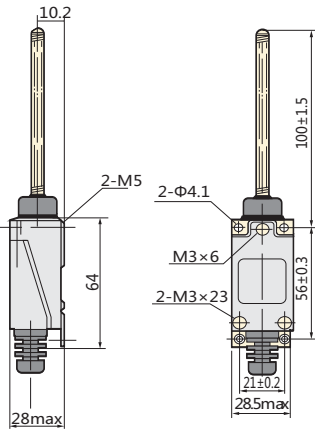

YBLX-ME/8169

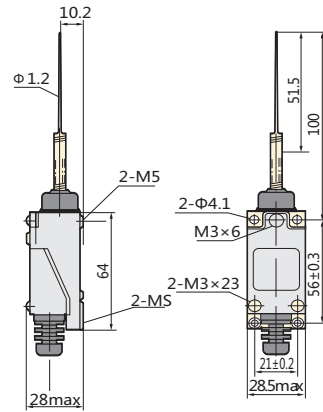

YBLX-ME/8122

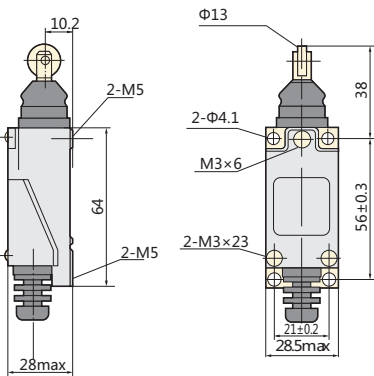


5. Информация для заказа

Наименование	Артикул
Выключатель путевого YBLX-ME/8104	443011
Выключатель путевого YBLX-ME/8107	443012
Выключатель путевого YBLX-ME/8108	443013
Выключатель путевого YBLX-ME/8111	443014
Выключатель путевого YBLX-ME/8112	443015
Выключатель путевого YBLX-ME/8122	443016
Выключатель путевого YBLX-ME/8166	443017
Выключатель путевого YBLX-ME/8169	443018
Выключатель путевого YBLX-ME/8101	443010



3. Технические параметры

Тип контакта



Выключатели путевые YBLX-P1

1. Общие сведения

Выключатель путевой серии YBLX-P1 используется в электрических цепях с напряжением не более $U_e = 380\text{ В}$, 50/60 Гц или $U_e = 220\text{ В}$ пост. тока и током не более $I_e = 5\text{ А}$ перем. тока или $I_e = 0,15\text{ А}$ постоянного тока для регулировки перемещения, изменения направления движения или скорости ходового механизма, автоматической регулировки станка, ограничение действия или перемещения или операционного контроля ходового механизма.

Стандарт: GB 14048.5, МЭК 60947-5-1, пройдена обязательная сертификация изделий в Китае CCC.

2. Обозначение типа

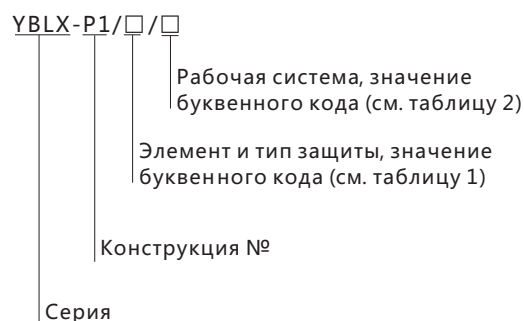


Таблица 1

100	Двухполюсный защитный выключатель путевой (широкий)
120	Двухполюсный защитный выключатель путевой (узкий)


Степень защиты	IP52
Условный тепловой ток, А	10
Механическая износостойкость	60×10^4 циклов
Электрическая износостойкость	30×10^4 циклов
Температура окружающей среды	$-5^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$
Относительная влажность	$\leq 95\%$
Номинальное напряжение	AC 380V DC 220V
Номинальный ток	AC 5A DC 0.15A

Таблица 2


Модель	Рабочие режимы
YBLX-P1/120/1C	Прямого действия, с буфером
YBLX-P1/120/1D	Прямого действия, одинарный ролик
YBLX-P1/120/1E	Прямого действия, одинарный ролик с буфером
YBLX-P1/120/1F	Угловой рычаг, одинарный ролик
YBLX-P1/120/1G	Регулируемый угол поворота, одинарный ролик
YBLX-P1/120/1P	Регулируемая длина металлического рычага с амортизатором
YBLX-P1/120/1R	Универсального типа
YBLX-P1/120/1U	Регулируемая длина одиночного рычага и одинарного ролика
YBLX-P1/100/1E	Прямого действия, одинарный ролик с буфером
YBLX-P1/100/1G	Регулируемый угол поворота, одинарный ролик

4. Габаритные и монтажные размеры, мм


YBLX-P1/120/1U

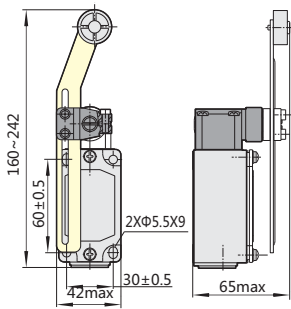


YBLX-P1/120/1E

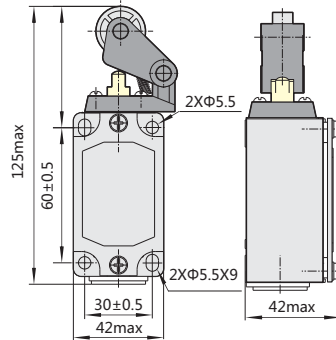


YBLX-P1/120/1G

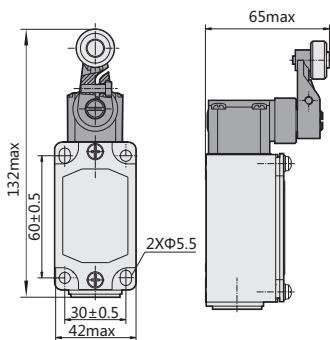


YBLX-P1/100/1G

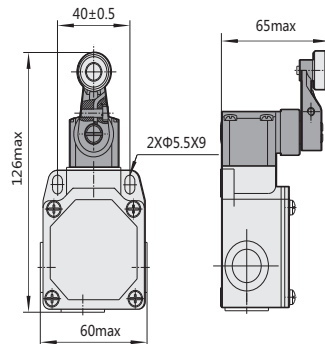


YBLX-P1/100/1E

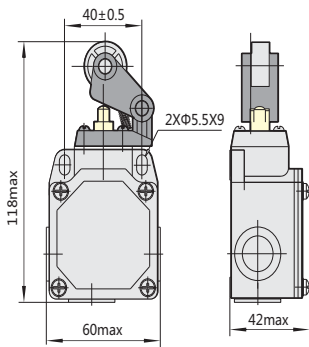


YBLX-P1/120/1C

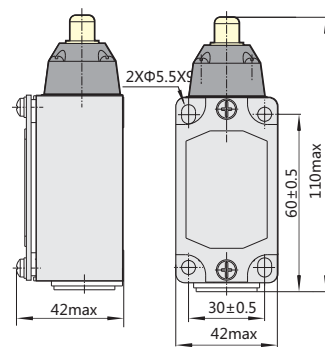


YBLX-P1/120/1D

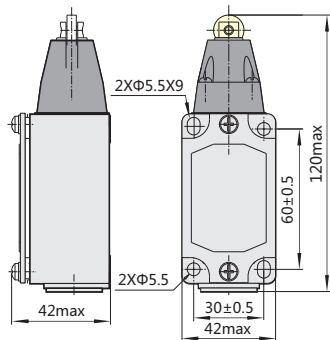


YBLX-P1/120/1F

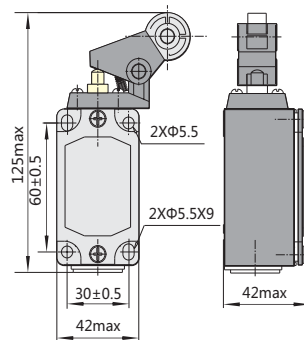

YBLX-P1/120/1D

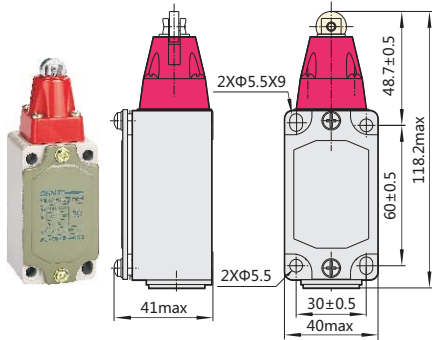



YBLX-P1/120/1F

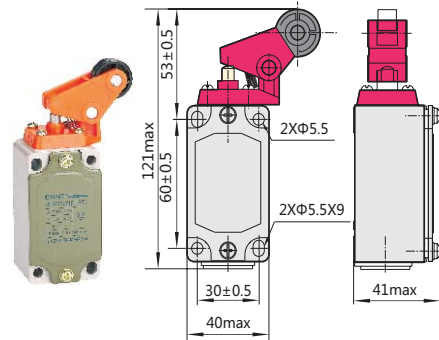

4.1 Защитный кожух

YBLX-P1/100


YBLX-P1/120

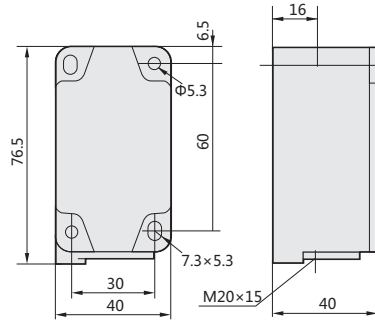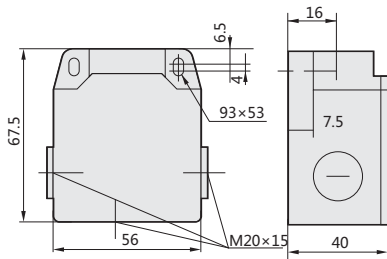

4.2 Тип и параметры ведущей головки


Категория D

Категория C

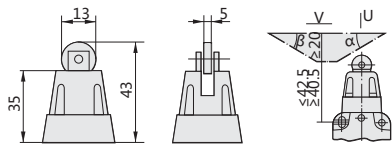

YBLX-P1/100/D
YBLX-P1/120/D

$\alpha_{max}=30^\circ$
 $\beta_{max}=30^\circ$
 $V_{max}=1.0\text{м/с}$
 $U_{max}=1.5\text{м/с}$

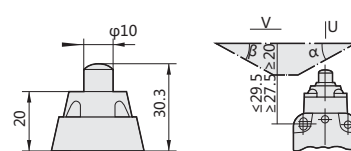


YBLX-P1/100/C
YBLX-P1/120/C

$\alpha_{max}=30^\circ$
 $\beta_{max}=30^\circ$
 $V_{max}=0.5\text{м/с}$
 $U_{max}=1.5\text{м/с}$


Категория F

Категория E

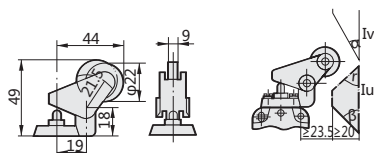

YBLX-P1/100/F
YBLX-P1/120/F

$\alpha_{max}=30^\circ$
 $V_{max}=1.0\text{м/с}$
 $Y_{max}=45^\circ$
 $\beta_{max}=45^\circ$
 $V_{max}=2.5\text{м/с}$

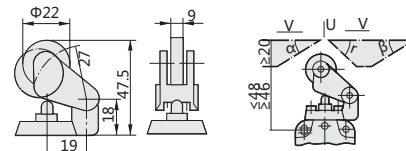


YBLX-P1/100/E
YBLX-P1/120/E


$\alpha_{max}=30^\circ$
 $V_{max}=1.0\text{м/с}$
 $Y_{max}=45^\circ$
 $\beta_{max}=45^\circ$
 $V_{max}=2.5\text{м/с}$
 $U_{max}=1.5\text{м/с}$

Категория R


Диапазон срабатывания

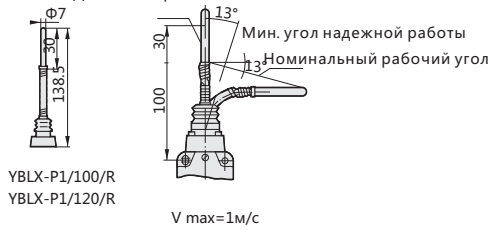


Категория G, H, J, K

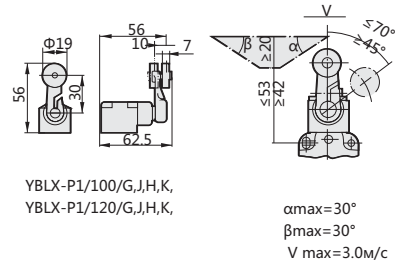

Категория U, N

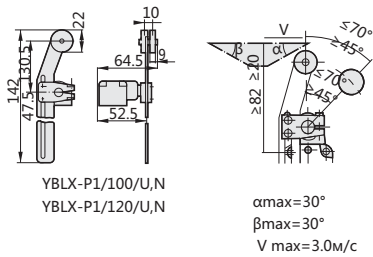

Категория P, Q, W, V

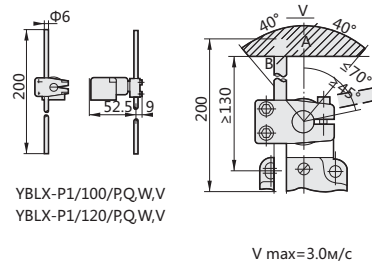

4. Информация для заказа

Наименование	Артикул
YBLX-P1/120/1C	437072
YBLX-P1/120/1D	437070
YBLX-P1/120/1E	437071
YBLX-P1/120/1F	437073
YBLX-P1/120/1G	437069
YBLX-P1/120/1P	437075
YBLX-P1/120/1R	437080
YBLX-P1/120/1U	437074
YBLX-P1/100/1E	437047
YBLX-P1/100/1G	437041



Выключатели путевые YBLX-K1

1. Общие сведения

Выключатель путевой серии YBLX-K1 используется в электрических цепях с напряжением не более $U_e = 380\text{ В}$, 50/60 Гц или $U_e = 220\text{ В}$ пост. тока и током не более $I_e = 5\text{ А}$ перем. тока или $I_e = 0,15\text{ А}$ постоянного тока для регулировки перемещения, изменения направления движения или скорости ходового механизма, автоматической регулировки станка, ограничение действия или перемещения или операционного контроля ходового механизма.

Стандарт: GB 14048.5, МЭК 60947-5-1, пройдена обязательная сертификация изделий в Китае CCC.

2. Обозначение типа

YBLX-K1/□ 1 1

1НЗ

1НО

Рабочие режимы:

"1" — одинарный ролик


"2" — два колеса

"3" — прямого действия

"4" — прямого действия, одинарный ролик

Серия

Тип контакта



3. Технические параметры

Таблица 1

Степень защиты	IP52
Условный тепловой ток, А	5А
Номинальное напряжение	AC 380В Dc220В
Номинальный ток	AC 5А DC0.15А
Частота коммутации	20 циклов/мин
Механическая износостойкость	60×10^4 циклов
Электрическая износостойкость	30×10^4 циклов
Температура окружающей среды	-5°C ~ +40°C
Относительная влажность	$\leq 85\%$ (20°C)
Высота над уровнем моря	$\leq 2000\text{ м}$
Устойчивость к напряжению	Между деталями под напряжением и заземлением (1890 В)
	Между клеммами на одном уровне (1140 В)
	Между клеммой и нетоковедущими частями (2500 В)



Таблица 2

Наименование параметров	Модель	YBLX-K1/111	YBLX-K1/211	YBLX-K1/311	YBLX-K1/411
Мак. рабочее усилие		15Н	20Н	20Н	20Н
Прямой рабочий ход		45°	70°	5мм	5мм
Дополнительный ход		15°		5мм	5мм

4. Габаритные и монтажные размеры, мм



YBLX-K1/111

YBLX-K1/211

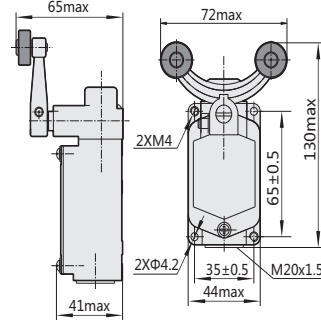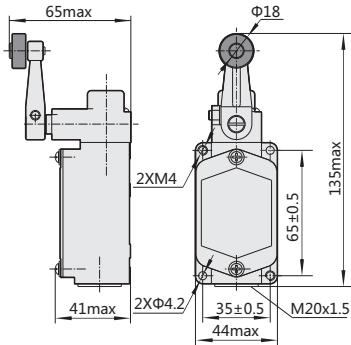

YBLX-K1/311

YBLX-K1/411

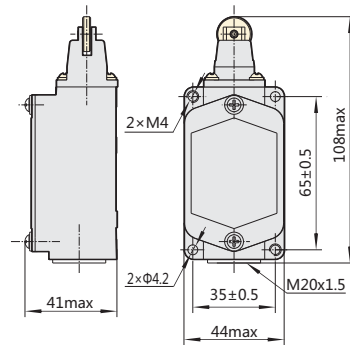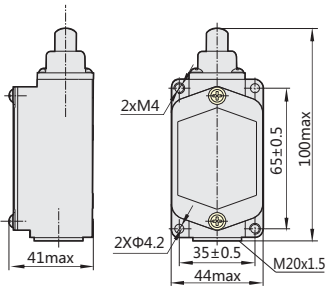



4. Информация для заказа

Наименование	Артикул
YBLX-K1/111	441025
YBLX-K1/211	441026
YBLX-K1/311	441027
YBLX-K1/411	441028



2. Обозначение типа

YB LX K 3/2 0 □/□

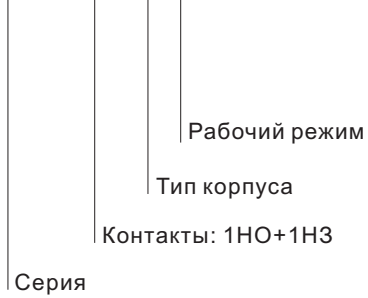

Выключатели путевые YBLX-K3

1. Общие сведения

Выключатель путевой серии YBLX-K3 используется в электрических цепях с напряжением не более $U_e = 380\text{ В}$, 50/60 Гц или $U_e = 220\text{ В}$ пост. тока и током не более $I_e = 5\text{ А}$ перем. тока или $I_e = 0,15\text{ А}$ постоянного тока для регулировки перемещения, изменения направления движения или скорости ходового механизма, автоматической регулировки станка, ограничение действия или перемещения или операционного контроля ходового механизма. Стандарт: GB 14048.5, МЭК 60947-5-1, проведена обязательная сертификация изделий в Китае CCC.



3. Технические параметры

Степень защиты	IP52
Условный тепловой ток, А	5А
Номинальное напряжение	AC 380В DC220В
Номинальный ток	AC 5А DC0.15А
Частота коммутации	20 циклов/мин
Механическая износостойкость	60×10^4 циклов
Электрическая износостойкость	30×10^4 циклов
Температура окружающей среды	-5°C~+40°C
Относительная влажность	≤85%(20°C)
Высота над уровнем моря	≤2000м
Устойчивость к напряжению	Между деталями под напряжением и заземлением (1890 В)
	Между клеммами на одном уровне (1140 В)
	Между клеммой и нетоковедущими частями (2500 В)

Таблица 1

	Рабочий режим
Z	Толкатель
B	Рычаг с роликом
T	Рычаг с роликом, регулируемый по длине


Таблица 1

Таблица 2


Наименование параметров	Модель	YBLX-K3/20S/Z	YBLX-K3/20S/B YBLX-K3/20S/T
	Мак. рабочее усилие		30Н
Прямой рабочий ход		7мм	45°
Дополнительный ход		2.0мм	20°

4. Габаритные и монтажные размеры, мм


YBLX-K3/20S/Z



YBLX-K3/20S/B

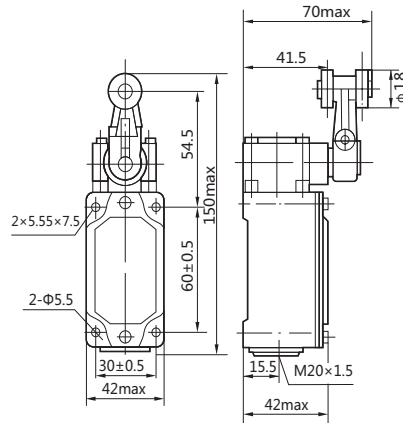

YBLX-K3/20S/T

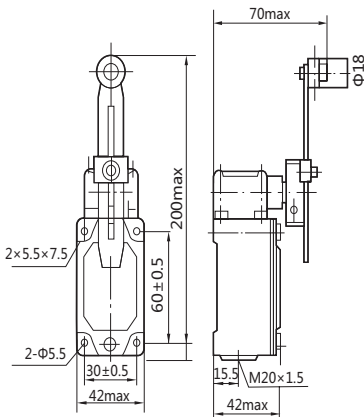

4. Информация для заказа

Наименование	Артикул
YBLX-K3/20S/Z	439025
YBLX-K3/20S/B	439021
YBLX-K3/20S/T	439022



Преобразователи частоты NVF300M


1. Общие сведения

Инвертор серии NVF300M серии Mini представляет собой высокопроизводительный инвертор с векторным управлением, специально разработанный нашей компанией. Он включает в себя усовершенствованный принцип управления для получения высокоточной регулировки крутящего момента с помощью вектора магнитной индукции и отличается высокой точностью, широким диапазоном скоростей, большим пусковым моментом, высокой надежностью, высокой перегрузочной способностью, а также гибкой и удобной эксплуатацией. Удобная регулировка скорости, регулировка крутящего момента, управление процессами с обратной связью, простой ПЛК, регулировка частоты качаний, многосекционная регулировка скорости и другие функции обеспечивают соответствие требованиям разнообразных высокоточных приводов.

Инверторы NVF300M серии Mini делятся на однофазные и трехфазные инверторы с высокой адаптируемостью к нагрузкам, устойчивой и надежной работой, автоматическим энергосберегающим режимом и другими функциями. Он может широко применяться в медицинском оборудовании, оборудовании для пищевой промышленности, системах водоподготовки, бумагоделательном и текстильном оборудовании, станках, ленточных конвейерах, деревообрабатывающем оборудовании, оборудовании для дорожного движения и транспортных средств, коммуникационном, машинном и ином оборудовании, а также других средствах управления электрическими приводами и автоматизированными системами.

Изделия разработаны и проверены в соответствии с международными стандартами; условия работы у пользователя точно воспроизводятся при тестировании. Соответствующие стандарты: GB/T 12668.2-2002, МЭК 61800-2.

2. Обозначение типа

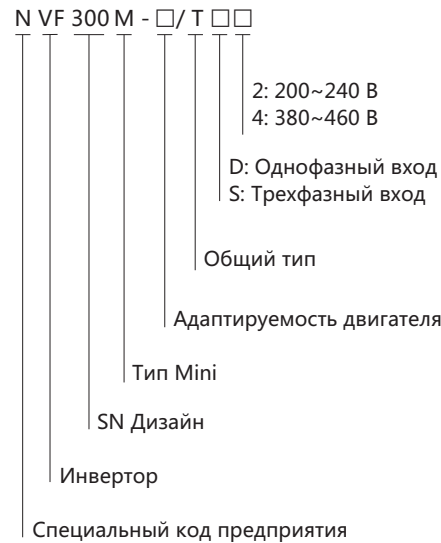


3. Условия эксплуатации

- 3.1 Температура
Диапазон рабочих температур окружающей среды — от -10 до 40°C. Когда температура превышает 40°C, инвертор используется с уменьшением мощности на 1% от номинального значения на 1°C повышения температуры.
- 3.2 Влажность
Относительная влажность 5~95%, без образования конденсата.
- 3.3 Высота над уровнем моря
Инвертор, установленный на высоте ниже 1000 метров над уровнем моря, способен выдавать номинальную мощность. Если высота над уровнем моря превышает 1000 метров, инвертор требует уменьшения мощности и используется с уменьшением мощности на 10% от номинального значения на каждые 1000 метров увеличения высоты над уровнем моря.
- 3.4 Удары и вибрация
Не допускать падения инвертора на пол или повреждений в результате внезапных ударов. Не устанавливать инвертор в местах, где часто может иметь место вибрация.
- 3.5 Электромагнитное излучение
Устанавливать инвертор I в местах на удалении от источников электромагнитного излучения.
- 3.6 Защита от воды и влаги
Не устанавливать инвертор в местах, где могут иметь место водяные брызги или роса.
- 3.7 Загрязнение воздуха
Не устанавливать инвертор в местах с загрязненным воздухом, в частности, в запыленной среде, среде с коррозионным газом и т.п.
- 3.8 Условия хранения
Не устанавливать инвертор в среде с прямым попаданием солнечного света, маслом, паром и вибрацией.



Высота над уровнем моря



Температура



Хорошая вентиляция

4. Технические характеристики

4.1 Характеристики инвертора

Уровень входного напряжения	Однофазный 200~240 В		
Мощность инвертора (кВт)	0.4/TD2	0.75/TD2	1.5/TD2
Допустимая мощность двигателя	0.4	0.75	1.5
Номинальный выходной ток (А)	2.5	4.0	7.5

Уровень входного напряжения	Однофазный 200~240 В		
Мощность инвертора (кВт)	0.4/TS2	0.75/TS2	1.5/TS2
Допустимая мощность двигателя	0.4	0.75	1.5
Номинальный выходной ток (А)	2.5	4.0	7.5

Уровень входного напряжения	Однофазный 200~240 В		
Мощность инвертора (кВт)	0.4/TS4	0.75/TS4	1.5/TS4
Допустимая мощность двигателя	0.4	0.75	1.5
Номинальный выходной ток (А)	1.2	2.1	3.8

4.2 Характеристики инвертора

Входная и выходная характеристика	Диапазон входных напряжений: 200~240 В (-15%~+10%)/380~460 В (-15 ~ +10%)
	Диапазон входных частот: (47~63) Гц
	Диапазон выходных напряжений: 0~входное напряжение
	Диапазон выходных частот: (0~300) Гц

Периферийный интерфейс	Программируемый цифровой вход: 5-канальный вход (включая 1-канальный высокоскоростной импульсный вход)
	Программируемый аналоговый вход: AI1: вход (0~10) В или (0/4~20) мА ; AI2: вход 0~10) В или (0/4~20)мА ;
	Высокоскоростной импульсный выход: 1-канальный выход
	Релейный выход: 1-канальный выход
	Аналоговый выход: 1-канальный выход, опциональный (0~10) В или (0/4~20) мА


Рабочие функции	Повышение крутящего момента: автоматическое усиление крутящего момента; ручное усиление крутящего момента 0,1~30,0%
	Динамическое торможение: встроенное тормозное устройство, внешнее тормозное сопротивление
	Торможение постоянным током: опциональный пуск и останов; рабочая частота: (0~60) Гц; тормозной ток (0~100)% номинального тока; время срабатывания (0,0~30,0 с)
	Управление в толчковом режиме: диапазон толковых частот:(0~50,0) Гц; время разгона и замедления в толчковом режиме (0,1~6000,0) с
	Работа на нескольких скоростях: для обеспечения работы на нескольких скоростях путем установки обычного ПЛК внутри или- регулировки многофункционального регулятора клемм
	Автоматическая регулировка напряжения (AVR): способен автоматически поддерживать постоянное выходное напряжение при изменении напряжения сети
	Автоматическое ограничение тока: для того чтобы автоматически ограничить ток во время работы, чтобы предотвратить частое отключение из-за перегрузок по току.
	Встроенный ПИД-регулятор: позволяет легко создать систему управления с обратной связью
	Защитная функция: обеспечивают 20 функций защиты от неисправностей: перегрузка по току, перенапряжение, пониженное напряжение, перегрев, неполнофазный режим, перегрузка, отключение ПИД и другие защитные функции

Технические характеристики	Режим управления: без векторного PG-управления, V/F- управление
	Перегрузочная способность: 150% номинального тока, 60 с
	Пусковой крутящий момент: без векторного PG-управления, 0,5 Гц/150 % (номинальный крутящий момент)
	Передаточное отношение: 1:100 (без PG-управления); 1:50 (V/F- управление)
	Погрешность регулировки скорости: ±0,5 % от макс. скорости
	Несущая частота: (0,5~15) кГц

Конструкция	Степень защиты: IP20
	Тормозное устройство: обычный трехфазный инвертор в стандартном исполнении вместе с встроенным тормозным устройством, а обычный однофазный инвертор оснащается опциональным тормозным устройством.
	Режим охлаждения: охлаждение с помощью высокоскоростных вентиляторов переменного тока

5. Схема соединений

5.1 Стандартная схема соединений

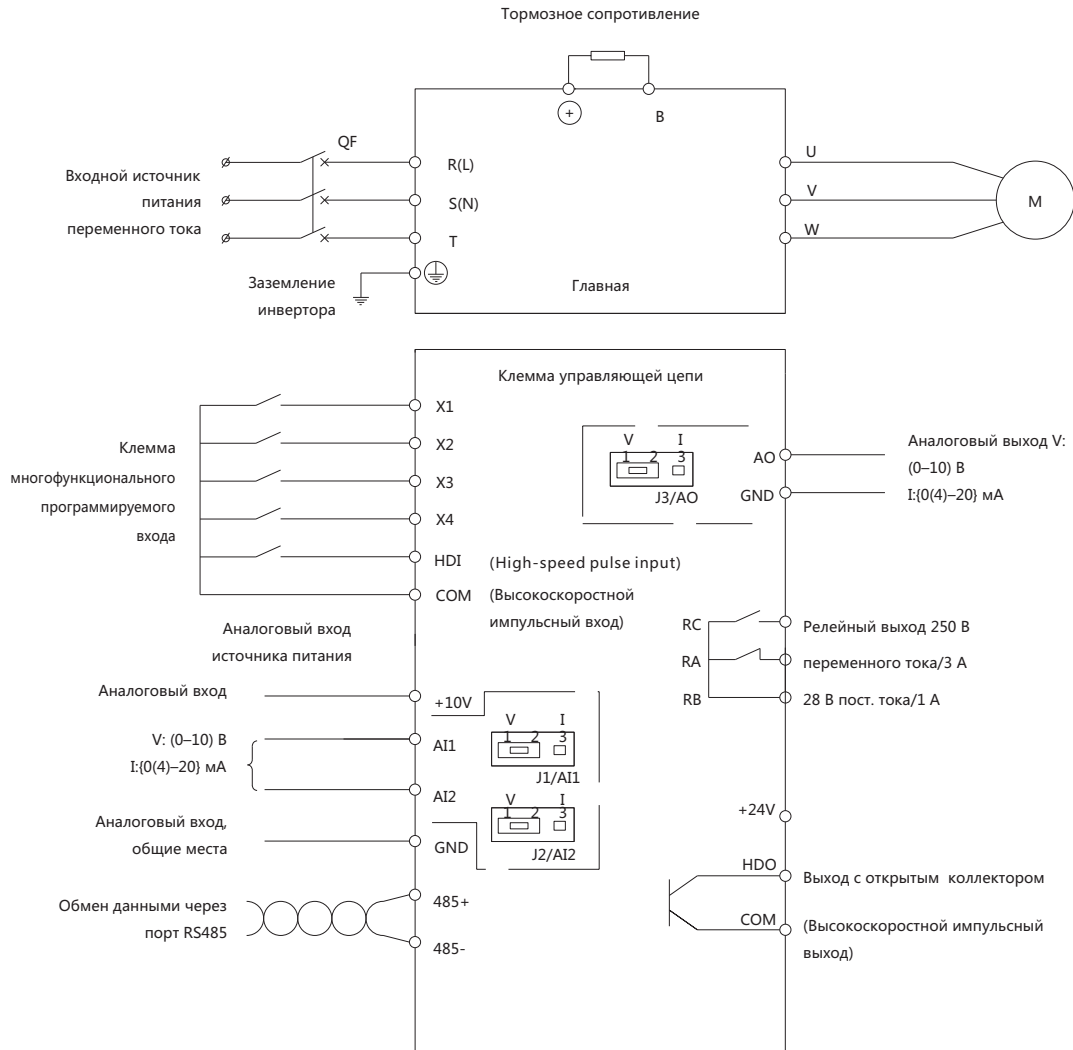

Соответствует разводке управляющих клемм

RA	RB	HDI	X1	X2	X3	X4	AI1	AI2
RC	HDO	+24V	COM	485+	485-	GND	+10V	AO

Выбор перемычек J1 J2 J3 :

Положения J1 и J2 (интерфейсы аналоговых входов AI1 и AI2):

Если 1 подключено к 2: аналоговый вход напряжения 0 В~10 В ; если 2 подключено к 3, аналоговый токовый вход 0/4~20МА

Положение J3 (интерфейс аналогового выхода AO):

Если 1 подключено к 2: аналоговый выход напряжения 0~10 В ; если 2 подключено к 3, аналоговый токовый выход 0/4~20 МА

5.2 Примечания относительно клемм главной цепи


Обозначение клеммы	Наименование и описание клеммы
R, S, T L, N	Клемма силового входа переменного тока для подключения трехфазного источника питания с основной частотой (200 ~240 В)/(380~460 В) Клемма силового входа переменного тока для подключения однофазного источника питания с основной частотой (200~240 В)
⊕, B	Подключение клеммы тормозного резистора
U, V, W	Клемма выхода переменного тока для подключения двигателя
⊕	Клемма заземления для заземления инвертора

5.3. Описание клемм управляющей цепи


Категория	Обозначение клеммы	Название	Описание функции клеммы	Характеристики
Источник питания	+10V	Источник питания +10 В	Опорное внешнее питание +10 В	Макс. допустимый выходной ток 5 мА
	GND	Заземление источника питания +10 В	Аналоговый сигнал и заземление источника питания +10 В	Внутренняя развязка GND и COM
Аналоговый вход	AI1	Аналоговый односторонний вход AI1	Аналоговый односторонний вход напряжения или токовый вход; входное напряжение/ток выбираются с помощью перемычки на плате управления J1 (опорное заземление: GND)	Диапазон входных напряжений: -10 ~10 В (входной импеданс: 45 кОм); разрешение: 1/4000
	AI2	Аналоговый односторонний вход AI2	Аналоговый односторонний вход напряжения или токовый вход; на напряжение/ток выбираются с помощью перемычки на плате управления J2 (опорное заземление: GND)	Диапазон входных токов: 0~20 мА; разрешение:1/2000 (нужна перемычка)
Аналоговый выход	A0	Аналоговый выход 1	Аналоговый выход напряжения/ токовый выход; выходное напряжение и ток выбираются с помощью перемычки на плате управления J3; см. описание функционального кода F6.11 для заводской настройки выходного напряжения	Диапазон выходных напряжений: (0~10) В Диапазон выходных токов:(0/4~ 20) мА
Передача данных	458+	Коммуникационный интерфейс RS485	Положительная клемма дифференциального сигнала 485	Стандартный коммуникационный интерфейс RS485
	485-		Отрицательная клемма дифференциального сигнала 485	Использовать витую пару или экранированный провод
Клемма многофункционального входа	X1	Клемма многофункционального входа 1	Программируется как клемма многофункционального переключающего входа; введение для функций входных клемм переключающего входа F5.00~F5.04 и F5.07 (группа F5)	Импеданс входа с фотоэлектрической развязкой: R = 3,3 кОм; Макс. входная частота X1~X4: 200 Гц; Макс. входная частота X7: 100 кГц Диапазон входных напряжений: 20~30 В
	X2	Клемма многофункционального входа 2		
	X3	Клемма многофункционального входа 3		
	X4	Клемма многофункционального входа 3		
	HDI	Клемма многофункционального импульсного входа HDI		
Клемма многофункционального выхода	HDO	Клемма выхода с открытым коллектором	Программируется как клемма многофункционального импульсного сигнала; введение для функций выходных клемм переключающего входа F6.00 и F6.02 (группа F6) (общая клемма: COM)	Диапазон выходных частот: определяются с помощью F6.18, макс. 100 кГц
Источник питания	+24 В	Источник питания +24 В	Внешний источник питания +24 В для использования вместе с X1~X4, HDI, HDO и другими клеммами	Макс. выходной ток: 200мА
	COM	Разъем общего питания +24 В		Внутренняя развязка COM и GND
Клемма релейного выхода 1	RA	Релейный выход	Программируется как клемма многофункционального релейного выхода; введение для функций выходной клеммы F6.03 переключающего выхода (группа F6)	RA-RB: Нормально закр., RB-RC: Нормально откр. Коммутационная способность контактов: HO/НЗ:5 А/3 А 250 В~ Относительно методов использования см. F6 . Повышенное входное напряжение клеммы релейного выхода имеет уровень II.
	RB			
	RC			

6. Габаритные и установочные размеры (мм)

Внешний вид индикаторного блока

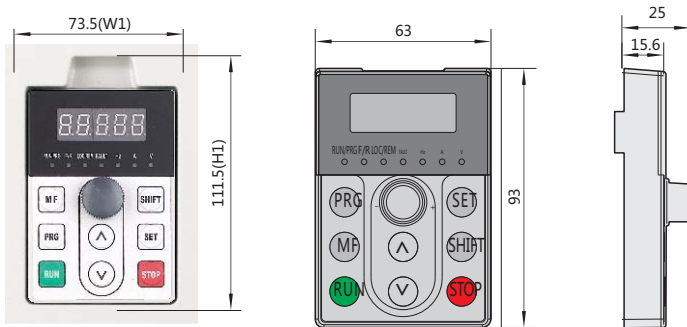

NVF300M-0.4/TD2~1.5/TD2, 0.4/TS2~1.5/TS2, 0.4/TS4~1.5/TS4

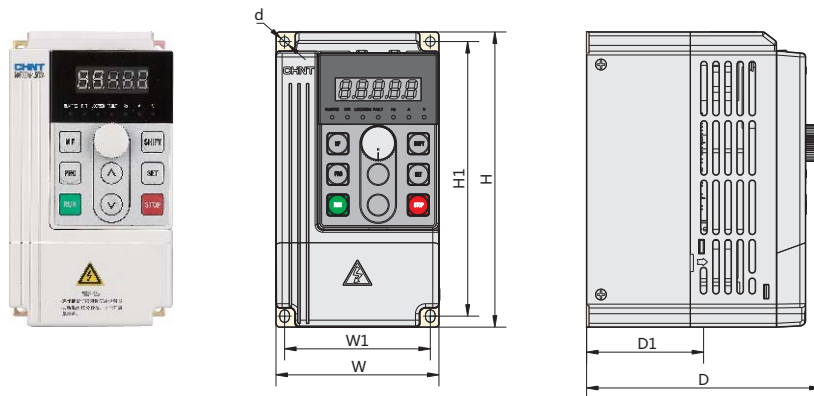

Модель	Установочный размер							Вес kg
	W	H	D	W1	H1	D1	d	
Индикаторный блок				73.5	111.5			
NVF300M-0.4/TD2								
NVF300M-0.75/TD2								
NVF300M-1.5/TD2								
NVF300M-0.4/TS2	85	154	123	76	143	61	5	0.9
NVF300M-0.75/TS2								
NVF300M-1.5/TS2								
NVF300M-0.4/TS4								
NVF300M-0.75/TS4								
NVF300M-1.5/TS4								

7. Информация для заказа

7.1 Выбрать нужную модель и технические характеристики в соответствии с описанием модели и обозначениями. Например:



Однофазный, 200~240 В серия: NVF300M-0.75/TD2. Трехфазный 200~240 В серия: NVF300M-0.75/TS2. Трехфазный 380~460 В серия: NVF300M-0.75/TS4

7.2 Рекомендации по подбору

7.2.1 В целях обеспечения надежной работы инвертора его мощность должна быть не меньше мощности двигателя.

7.2.2 Стандартный инвертор подходит для вентиляторов, водяных насосов, прокатных станов, мешалок, шаровых дробилок, центрифуг и других нагрузок.

8. Опциональное периферийное оборудование

Инвертор NVF300M-□/□□□	Оptionальное оснащение тормоза Конфигурация тормозного устройства (10% от коэффициента торможения)	Тормозное сопротивление		Конфигурация	Входной реактор переменного тока		Выходной реактор переменного переменного тока		
		Сопротивление (Ом)	Мощность (Вт)		Номинальный ток (А)	Индуктивность (мГн)	Конфигурация	Номинальный ток (А)	Индуктивность (мГн)
0.4/TD2	Встроенный выбор тормозного устройства	220	80	Внешний выбор	2.4	4.6	Внешний выбор	2.4	4.5
0.75/TD2		220	80		4.5	2.4		4.5	2.3
1.5/TD2		100	260		7	1.6		7	1.5
0.4/TS2		220	80		2.4	4.6		2.4	4.5
0.75/TS2		220	80		4.5	2.4		4.5	2.3
1.5/TS2		100	260		7	1.6		7	1.5
0.4/TS4	Встроенный выбор тормозного устройства	750	80	Внешний выбор	2.5	2.83	Внешний выбор	3	2.1
0.75/TS4		750	80		3.7	2.239		3	2.1
1.5/TS4		400	260		3.7	2.239		6.3	1.5
Удлинитель для индикатора и поддон для индикаторного блока	Удлинитель для индикатора			Поддон для индикаторного блока					
Примечание: если для управления необходимо выпаять панель инвертора, это следует особо указать при заказе вместе с длиной удлинителя индикатора.									

Преобразователи частоты NVF300M

	Наименование	Артикул
	NVF300M-0.4/TD2	831009
	NVF300M-0.75/TD2	831010
	NVF300M-1.5/TD2	831011
	NVF300M-0.4/TS2	831012
	NVF300M-0.75/TS2	831013
	NVF300M-1.5/TS2	831014
	NVF300M-0.4/TS4	831015
	NVF300M-0.75/TS4	831016
	NVF300M-1.5/TS4	831017



Преобразователь частоты NVF2G


1. Общие сведения

Преобразователь частоты серии NVF2G представляет собой высокоэффективный преобразователь частоты с незамкнутым контуром и разработан исключительно силами нашей компании. Его особенностями являются: высокий пусковой крутящий момент (0,5 Гц, в 1,5 раза выше номинального крутящего момента), значительная устойчивость к перегрузкам, гибкость и удобство в эксплуатации, PID в прямом и обратном направлении и др. Преобразователи частоты этой серии можно разделить на мини-преобразователи частоты, преобразователи частоты общего типа (мощные инвертеры), преобразователи частоты для вентиляторов и водяных насосов (для малых нагрузок). Они способны адаптироваться к высоким нагрузкам, стабильны и надежны в работе, поддерживают функцию автоматического энергосбережения и др. Преобразователи частоты могут применяться для управления электрическими двигателями и другими автоматическими системами (например, в бумажной и текстильной промышленности, для подачи воды, бетона, красок и красителей, в городских системах, в пищевой, химической и горной промышленности, в металлургии).

Оборудование, в составе которого могут использоваться преобразователи частоты



2. Особенности изделия

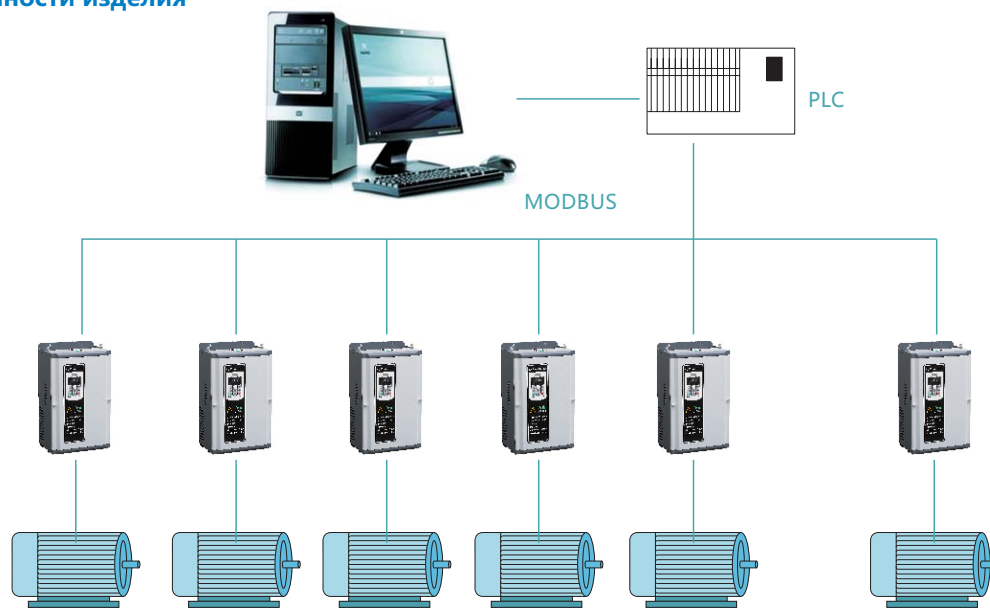

2.1 Идеальные характеристики для управления двигателями

- Высокий пусковой крутящий момент: 0,5 Гц, 150% номинального крутящего момента двигателя.
- Значительная экономия энергии: меньше нагрузка на двигатель, выше КПД; повышение КПД двигателя за счет экономии энергии; двигатель работает с высоким КПД независимо от изменения нагрузки.
- Функция точной самокалибровки к параметрам двигателя: возможность точной общей или статической самокалибровки к параметрам двигателя, удобство отладки, простота работы, возможность увеличения точности и скорости реакции.
- Слежение за скоростью: при перезапуске после возобновления подачи питания преобразователь частоты может определить направление вращения и скорость двигателя, после чего плавно продолжит работу.
- Внешний реактор постоянного тока (свыше 110 кВт) может эффективно ограничивать высокие гармоники.
- Эксклюзивная технология компенсации времени нечувствительности позволяет повысить выходной крутящий момент.
- Широкий диапазон несущих частот: частот (1–15 кГц) позволяет эффективно уменьшить шум при работе двигателя.
- Повышенная стойкость к перегрузкам: выдерживает 1 минуту при 150% номинальном токе. При тяжелой нагрузке может часто инициировать срабатывание защиты от перегрузки, обеспечивает непрерывную стабильную работу оборудования.
- Контроль за нагрузкой в реальном времени: контроль напряжения на сборной шине и тока двигателя в целях обеспечения стабильного пуска и останова, быстрого отслеживания.

2.2 Конструкция высокой надежности

- Универсальная конструкция в отношении входного напряжения: диапазон флюктуаций входного напряжения может достигать $\pm 15\%$.
- Функция входной фильтрации может эффективно уменьшать гармонические помехи.
- Функция автоматической регулировки напряжения (AVR) и автоматического ограничения тока может сделать систему более стабильной.
- Функция идеальной защиты и диагностики неисправностей обеспечивает безопасную и надежную работу оборудования.

2.3 Различные прикладные функции

- Используется интерфейс связи RS-485 и стандартный протокол MODBUS, возможно подключение по сети к внешнему ПЛК.
- Возможна работа при частотах биения, применяемых в текстильной промышленности.
- Эффективное энергосбережение достигается за счет встроенной интеллектуальной функции ПИД-управления и перехода в режим ожидания.
- Простота управления ПЛК: преобразователь частоты может работать с разной скоростью, в зависимости от определенных правил, которые просто реализовать при помощи ПЛК. В программном коде можно определить не только одну частоту вращения для разных этапов работы, но и задать время работы, направление вращения и количество циклов. Модульная конструкция: преобразователь частоты серии NVF2G имеет модульную конструкцию, которую просто собрать и разобрать. Возможна установка нагревателя и клавиатуры, которые просты в эксплуатации и техническом обслуживании. Конструкция общей сборной шины постоянного напряжения: несколько преобразователей частоты можно подключить параллельно к общей сборной шине постоянного напряжения. При этом они будут совместно использовать энергию обратной связи при торможении. Кроме того, благодаря этому можно избежать перенапряжения, стабилизировать напряжение на сборной шине каждого отдельного преобразователя частоты, обеспечить непрерывную и стабильную работу оборудования.

2.4 Повышенная стойкость к воздействиям окружающей среды:

- Преобразователь частоты должен эксплуатироваться при температуре окружающей среды от $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$. При более высоких температурах необходимо снижать мощность на 1% на каждый $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ свыше $40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Широкий диапазон входного напряжения допускает 15% флюктуацию напряжения 380 В, которое часто используется в строительных и промышленных сетях питания.
- Печатные платы имеют конформное покрытие, что обеспечивает их работоспособность в различных тяжелых условиях.

3. Различные программные функции

<p>Контроль скорости</p> <p>Запуск со скоростью двигателя на холостом ходу Преобразователь частоты может подключиться к двигателю, который работает на холостом ходу, автоматически, без детектора скорости.</p>	<p>Управление частотой пропускания</p> <p>Пропуск указанной частоты во избежание вибраций механической системы Для того чтобы предотвратить вибрации в механической системе, можно автоматически не приближаться к точке резонанса при работе на постоянной скорости.</p>
<p>Остановка постоянным напряжением при запуске</p> <p>Останов и перезапуск двигателя, работающего на холостом ходу Работающий на холостом ходу двигатель может быть автоматически остановлен за счет торможения постоянным напряжением, а затем снова запущен, когда направление вращения двигателя не определено.</p>	<p>Работа на нескольких скоростях</p> <p>Программа может работать согласно нескольким уставкам скорости Возможна работа в соответствии с частотой внутреннего хранилища на основании сочетания сигналов. Управление с несколькими ступенями может обеспечиваться ПЛК, ограничительным переключателем и др.</p>
<p>Автоматическая регулировка напряжения (AVR)</p> <p>Во время работы преобразователя частоты обеспечивается стабильное выходное напряжение Во время флюктуаций напряжения в сети питания выходное напряжение преобразователя частоты не меняется.</p>	<p>Экономия энергии при работе</p> <p>Автоматическая работа при максимальном КПД Определение тока нагрузки и обеспечение максимального КПД двигателя в зависимости от нагрузки и частоты вращения. Благодаря этому обеспечивается наиболее эффективное сохранение энергии.</p>
<p>Автоматическое ограничение тока</p> <p>Автоматическое ограничение выходного тока во избежание частых перегрузок по току Если флюктуации нагрузки превышают предельный уровень тока, включается автоматическая регулировка, которая поддерживает ток в надлежащем диапазоне.</p>	<p>Регистрация неисправностей</p> <p>Автоматическое сохранение информации о неисправностях При возникновении сигнала тревоги система автоматически регистрирует ток и напряжение, а также тип неисправности, что может быть полезно для последующей диагностики.</p>
<p>Ограничение крутящего момента</p> <p>Защита оборудования и обеспечение его надежной работы Данная функция может быть полезна для защиты оборудования за счет управления крутящим моментом, который развивает двигатель.</p>	<p>Управление режимом ожидания водяного насоса</p> <p>В целях снижения механического износа Если потребление воды в ночное время меньше, и выходная частота преобразователя частоты меньше частоты режима ожидания, преобразователь частоты переходит в режим ожидания.</p>
<p>Определение частоты</p> <p>Используется для определения частоты, доступна для блокировки остановки Если выходная частота выше установленного уровня, на выходе появляется сигнал, который может использоваться для блокировки управления оборудованием.</p>	<p>ПИД-управление</p> <p>Автоматическое управление процессом Преобразователь частоты выполняет ПИД-расчеты и принимает их результаты в качестве уставки частоты, а также для количественного управления давлением, расходом и объемом воздуха и др.</p>
<p>Управление частотой биения</p> <p>Возможно снижение и повышение частоты относительно установленного значения Частота биения доступна для текстильной промышленности, производства химического волокна и других отраслей. Иногда также требуются функции продольного перемещения и намотки.</p>	<p>Ограничение повышенного напряжения</p> <p>Предотвращение поломки и отключения из-за перенапряжения Может использоваться при штамповке и других операциях, где энергия периодически регенерируется из-за возвратно-поступательного движения. Согласно статусу регенерации рабочая частота увеличивается или уменьшается, чтобы уменьшить перенапряжение.</p>
<p>Восстановление после неисправности</p> <p>В целях повышения надежности оборудования Даже если преобразователь частоты обнаружил неисправность, после самодиагностики произойдет автоматический сброс, и работа будет возобновлена без перезапуска двигателя. Количество автоматических перезапусков – 3.</p>	<p>Автоматическое усиление крутящего момента</p> <p>Для того чтобы повысить выходной низкочастотный крутящий момент в режиме управления V/F Используется для настройки функции ручного/автоматического усиления крутящего момента в режиме управления V/F, чтобы эффективно повысить низкочастотный крутящий момент преобразователя частоты.</p>

4. Основные параметры и технические характеристики

4.1 Технические характеристики преобразователя частоты NVF2G

4.1.1 Тип мини

Класс входного напряжения	Однофазное 220 В		
Мощность преобразователя частоты (кВт)	0.4/TD2	0.75/TD2	1.5/TD2
Допустимая мощность двигателя (кВт)	0.4	0.75	1.5
Номинальный выходной ток (А)	2.5	4.5	7

4.1.2 General type (T), fan and water pump type (P)

Класс входного напряжения	Однофазное 220 В		3-фазное		380 В				
Мощность преобразователя частоты (кВт)	2.2/TD2	3.7/TD2	0.4/TS4	0.75/TS4	1.5/TS4	2.2/PS4,2.2/TS4	3.7/PS4,3.7/TS4	5.5/PS4	5.5/TS4
Допустимая мощность двигателя (кВт)	2.2	3.7	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	5.5
Номинальный выходной ток (А)	10	16	1.2	2.5	3.7	5	9	11	13

Класс входного напряжения	3-фазное	380 В				
Мощность преобразователя частоты (кВт)	7.5/PS4,7.5/TS4	11/PS4	11/TS4	15/PS4,15/TS4	18.5/PS4,18.5/TS4	22/PS4,22/TS4
Допустимая мощность двигателя (кВт)	7.5	11	11	15	18.5	22
Номинальный выходной ток (А)	17	22	25	32	37	45

Класс входного напряжения	3-фазное	380 В				
Мощность преобразователя частоты (кВт)	30/PS4,30/TS4	37/PS4,37/TS4	45/PS4,45/TS4	55/PS4,55/TS4	75/PS4	75/TS4
Допустимая мощность двигателя (кВт)	30	37	45	55	75	75
Номинальный выходной ток (А)	60	75	90	110	140	150

Класс входного напряжения	3-фазное	380 В				
Мощность преобразователя частоты (кВт)	90/PS4,90/TS4	110/PS4,110/TS4	132/PS4,132/TS4	160/PS4,160/TS4	185/PS4,185/TS4	200/PS4,200/TS4
Допустимая мощность двигателя (кВт)	90	110	132	160	185	200
Номинальный выходной ток (А)	176	210	253	300	340	380

Класс входного напряжения	3-фазное	380 В		
Мощность преобразователя частоты (кВт)	220/PS4,220/TS4	245/PS4,245/TS4	280/PS4,280/TS4	315/PS4
Допустимая мощность двигателя (кВт)	220	245	280	315
Номинальный выходной ток (А)	420	470	520	600


4.2 Стандартные технические параметры

Входные и выходные параметры	Диапазон входного напряжения: 380/220 В ± 15%
	Диапазон входной частоты: 47–63 Гц
	Диапазон выходного напряжения: 0 – номинальное входное напряжение
	Диапазон выходной частоты: общий тип: 0–400 Гц; для вентиляторов и водяных насосов: 0–120 Гц
Периферийный интерфейс	Цифровой программируемый вход: тип мини: 5-контактный; общий тип, для вентиляторов и водяных насосов: 6-контактный
	Аналоговый программируемый вход: AI1: вход 0–10 В; AI2: 0–10 В или 0/4–20 мА; AI1 + AI2
	Выход с открытым коллектором: 1-контактный выход
	Релейный выход: тип мини: 1-контактный выход; общий тип, для вентиляторов и водяных насосов: 2-контактный выход
Рабочие функции	Усиление крутящего момента: автоматическое усиление крутящего момента; ручное усиление крутящего момента 0,1–30,0%
	Динамическое торможение: встроенный или внешний тормоз, внешнее подключение к тормозному сопротивлению
	Торможение постоянным напряжением: запуск и останов выбираются независимо друг от друга; частота движения: 0–10 Гц, тормозной ток: 0–150%, время срабатывания: 0,0–3600,0 с
	Управление в толчковом режиме: Диапазон частот толчкового режима: (0–400) Гц, время ускорения и торможения при толчках (0,1–3600,0) с
	Работа на нескольких скоростях: управление с несколькими ступенями может обеспечиваться встроенным простым ПЛК или многофункциональным управляющим контактом
	Автоматическая регулировка напряжения (AVR): при изменении напряжения в сети выходное напряжение автоматически поддерживается на стабильном уровне
	Автоматическое ограничение тока: для того чтобы автоматически ограничить ток во время работы, чтобы предотвратить неисправность или отключение из-за частых перегрузок по току
	Встроенный ПИД-контроллер: удобная возможность создания системы управления с замкнутым контуром
Технические особенности	Режим управления: управление non-PG вектором, управление V/F, управление крутящим моментом
	Стойкость к перегрузке: тип мини и общий тип: 150% номинального тока в течение 1 минуты; для вентиляторов и водяных насосов: 120% номинального тока в течение 1 минуты
	Пусковой крутящий момент: управление non-PG вектором: 0,5 Гц / 150% (номинальный крутящий момент)
	Коэффициент регулировки скорости: управление non-PG вектором: 1 : 100; управление V/F: 1 : 50
	Точность управления скоростью (управление non-PG вектором): ± 0,5% максимальной скорости
	Несущая частота: 1–15 кГц
Эксплуатация	Температура: преобразователь частоты должен эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -10 °C до +40 °C. При более высоких температурах необходимо снижать мощность на 1% на каждый 1 °C свыше +40 °C
	Влажность: относительная влажность воздуха на месте эксплуатации ≤ 90%, без образования конденсата
	Высота над уровнем моря: преобразователь частоты может обеспечивать номинальную мощность при установке на высоте не более 1000 м. В противном случае мощность необходимо уменьшить на 10% на каждые 1000 м
	Удары и вибрация: не допускается падение преобразователя частоты на землю, а также внезапные удары по нему. Не следует устанавливать преобразователь частоты в местах, где может иметь место вибрация
	Электромагнитное излучение: преобразователь частоты не следует устанавливать рядом с источниками электромагнитных помех
Конструкция	Загрязнение воздуха: не следует устанавливать преобразователь частоты в местах с сильным загрязнением воздуха пылью или коррозионными газами
	Класс защиты: IP20
	Тормозные механизмы: стандартный тормозной механизм для моделей до 22 кВт; стандартный тормозной механизм для моделей свыше 22 кВт
	Режим охлаждения: высокоскоростной вентилятор постоянного напряжения используется для охлаждения всех преобразователей частоты серии NVF2G

5. Схема соединений

5.1. Стандартная схема соединений

5.1.1 Стандартная схема соединений для типа мини

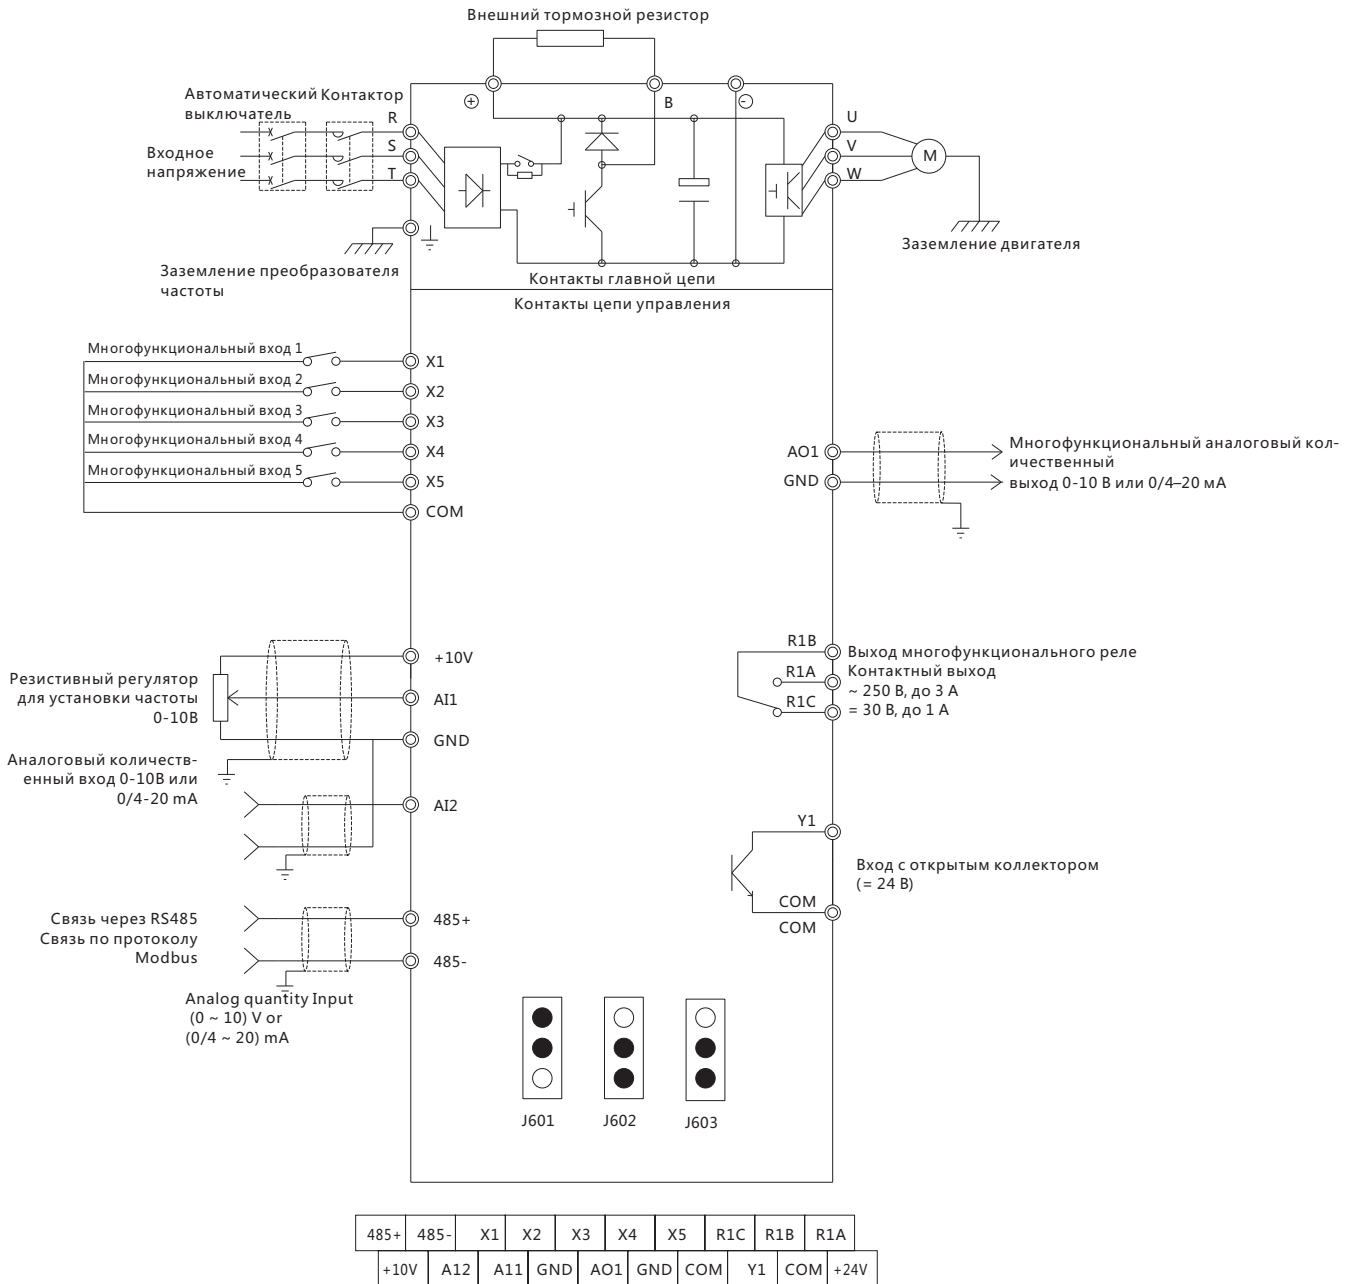

Расположение соответствующих управляющих контактов

Положение J601 (интерфейс AI1): подключение контактов 1 и 2: 0-10 В, входное аналоговое напряжение AI1; подключение контактов 2 и 3: вход потенциометра на панели

Положение J602 (интерфейс AI2): Подключение контактов 1 и 2: 0-10 В, входное аналоговое напряжение;

подключение контактов 2 и 3: 0/4-20 мА, входной аналоговый ток


Положение J603 (интерфейс AO1): Подключение контактов 1 и 2: 0-10 В, входное аналоговое напряжение;

подключение контактов 2 и 3: 0/4-20 мА, входной аналоговый ток

Соответствующая модель: NVF2G-0./TD2 – NVF2G-1.5/TD2

Примечание: основные силовые линии однофазного преобразователя частоты необходимо подключать к контактам R и T.

5.1.2 Стандартная схема соединений. Общий тип, для вентиляторов и водяных насосов

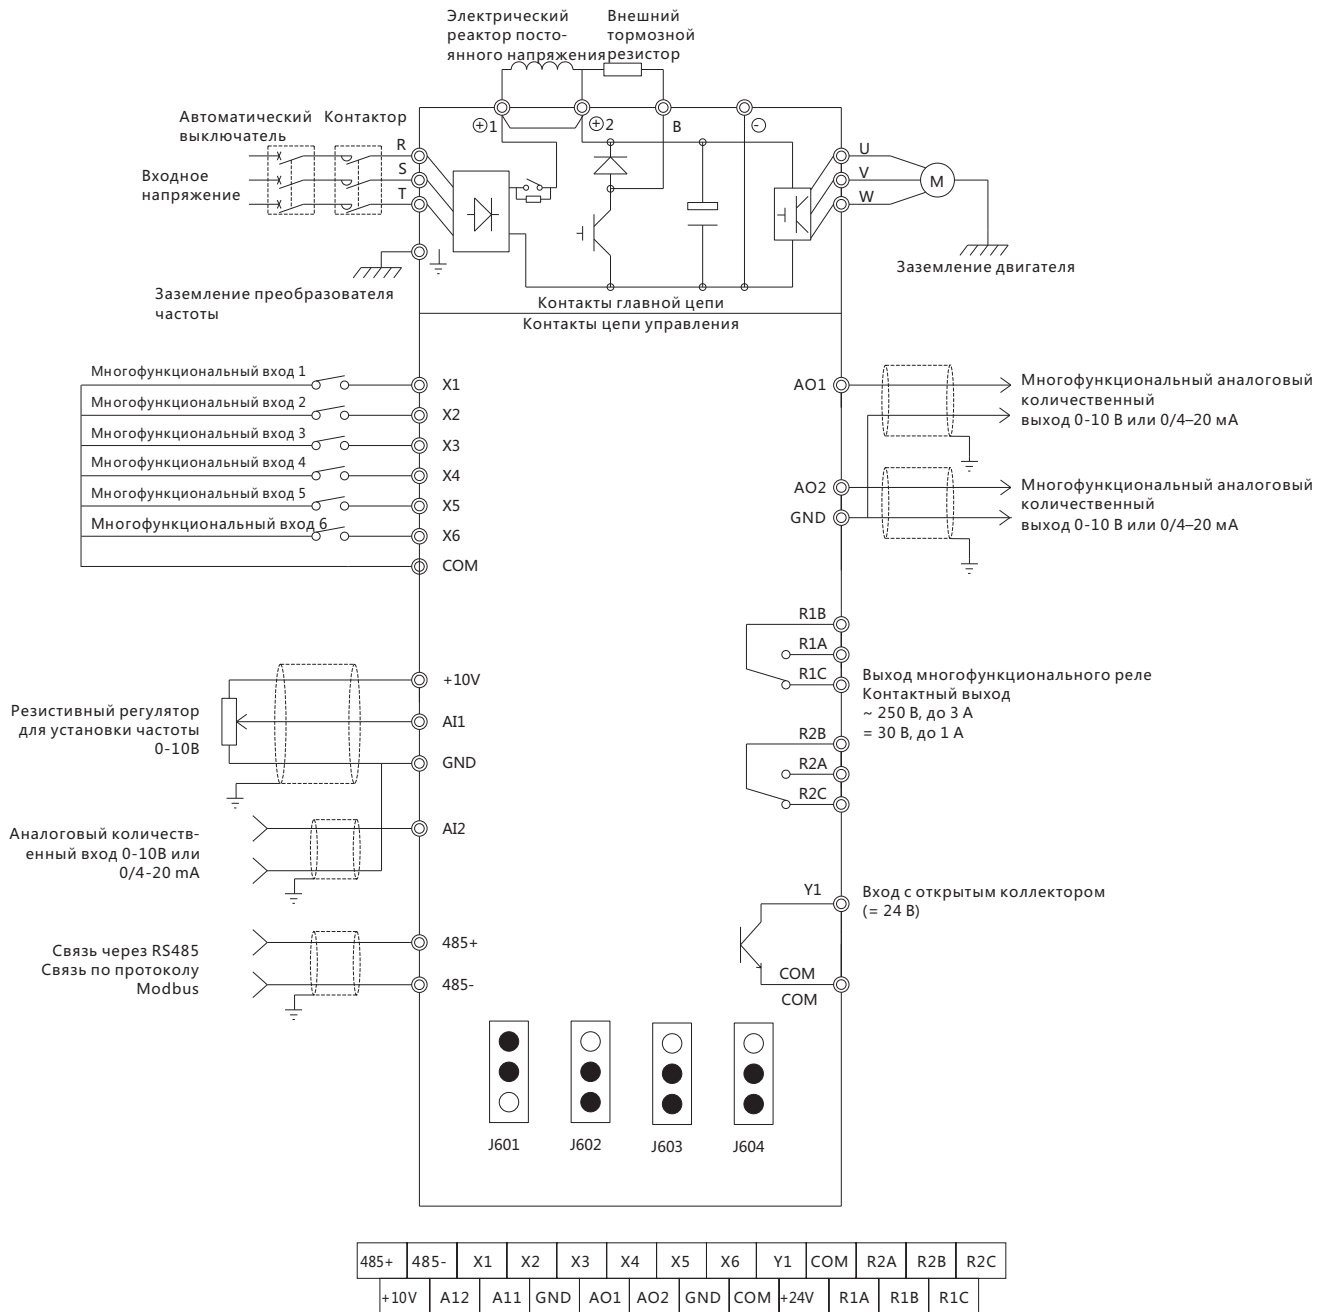

Расположение соответствующих управляющих контактов
 Положение J601 (интерфейс AI1): подключение контактов 1 и 2: 0–10 В, входное аналоговое напряжение AI1; подключение контактов 2 и 3: вход потенциометра на панели
 Положение J602 (интерфейс AI2): подключение контактов 1 и 2: 0–10 В, входное аналоговое напряжение; подключение контактов 2 и 3: 0/4–20 мА, входной аналоговый ток
 Положение J603 (интерфейс AO1): подключение контактов 1 и 2: 0–10 В, выходное аналоговое напряжение; подключение контактов 2 и 3: 0/4–20 мА, выходной аналоговый ток
 Положение J604 (интерфейс AO2): подключение контактов 1 и 2: 0–10 В, выходное аналоговое напряжение; подключение контактов 2 и 3: 0/4–20 мА, выходной аналоговый ток
 Соответствующая модель: NVF2-0.4/TS4 – NVF2-280/TS4; NVF2-3.7/PS4 – NVF2-315/PS4; NVF2-2.2/TD2 – 3.7/TD2

Примечание: основные силовые линии однофазного преобразователя частоты необходимо подключать к контактам R и T.07

5.2 Описание контактов

5.2.1 Описание контактов основной цепи

Обозначение контакта	Наименование и описание контакта
R,S,T	Входной контакт для переменного напряжения питания, который используется для подключения к 3-фазному источнику питания 380 В (для подключения к однофазному источнику питания 220 В используется контакт T)
Ⓢ1,Ⓢ	Входной контакт для постоянного напряжения питания, который используется для соединения с внешним тормозным механизмом
Ⓢ1,B	Подключение к контакту тормозного резистора
Ⓢ1,Ⓢ2	Разъем реактора постоянного напряжения
U,V,W	Выходные контакты переменного напряжения, которые подключаются к двигателю
	Контакт заземления. Используется для заземления преобразователя частоты


5.2.2 Описание контактов цепи управления

Обозначение контакта	Наименование контакта	Описание
R1A,R1B,R1C	Контакт релейного выхода	RA и RB – нормально разомкнутые контакты; RB и RC – нормально замкнутые контакты
R2A,R2B,R2C		Сброс функциональных параметров через F6.01 и F6.02
Y1,COM	Выход с открытым коллектором	Настройка функциональных параметров через F6.00, заводская настройка – выходной сигнал при вращении вперед
485+,485- 10V	Контакты последовательной шины связи Источник питания, используемый для настройки частоты	Контакт, последовательно подключенный к внешнему элементу
AI1,GND		Потенциометр 4,7–10 кОм, подключенный к AI1, AI2 и GND
AI1,GND	Входной контакт для аналогового сигнала	Используется для подключения потенциометра или сигнала 0-10 В, который используется для настройки частоты, настройки ПИД или обратной связи
AI2,GND	Входной контакт для аналогового сигнала	Входные сигналы 0–10 В или 0/4–20 мА, которые используются для настройки частоты, настройки ПИД или обратной связи
AO1,AO2	Входной контакт для аналогового сигнала	AO1 и AO2 подключаются к аналоговому сигналу 0–10 В или 0/4–20 мА, который может использоваться для индикации рабочей частоты, выходного тока, выходного напряжения и др.
X1	Многофункциональный входной контакт	По умолчанию – работа в прямом направлении
X2	Многофункциональный входной контакт	По умолчанию – работа в обратном направлении
X3	Многофункциональный входной контакт	По умолчанию – толчок в прямом направлении
X4	Многофункциональный входной контакт	По умолчанию – толчок в обратном направлении
X5	Многофункциональный входной контакт	По умолчанию – сброс неисправности
X6	Многофункциональный входной контакт	По умолчанию – внешний вход неисправности
COM	Общая точка для многофункциональных входных контактов	Используется совместно с X1 – X6
24 В,COM	Выход 24 В, который используется как вспомогательный источник питания	Выход 24 В, который используется как вспомогательный выход постоянного напряжения (< 50 мА)

6. Установочные размеры (мм)


6.1 Таблица внешнего вида изделий

Размеры отверстий под дисплейный блок NVF2G

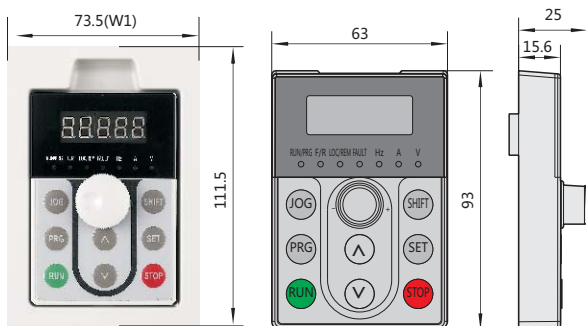


Размеры отверстий в панели


NVF2G-0.4/TD2 – NVF2G-3.7/TD2 и NVF2G-0.4/TS4 – NVF2G-11/PS4

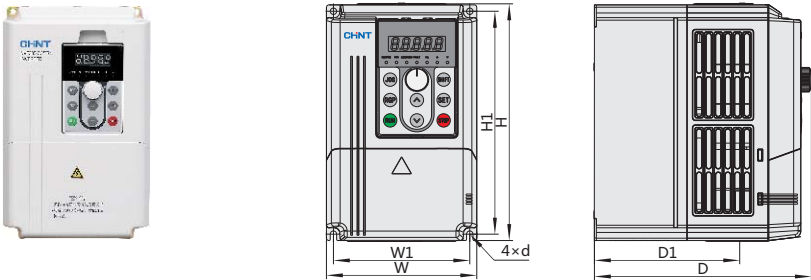


NVF2G-11/TS4 – NVF2G-37/PS4

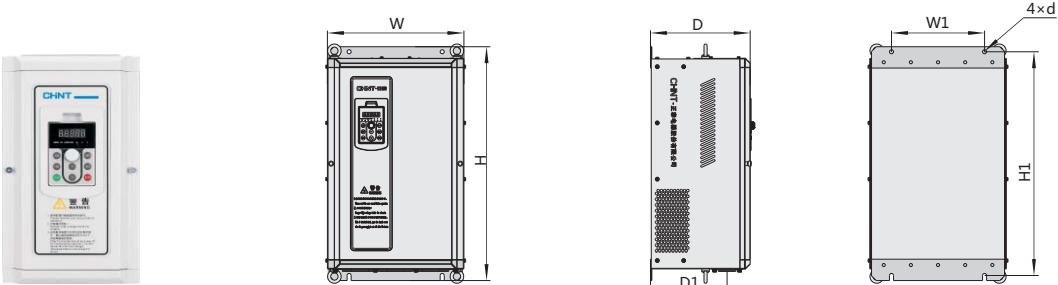

NVF2G-37/TS4 – NVF2G-75/PS4

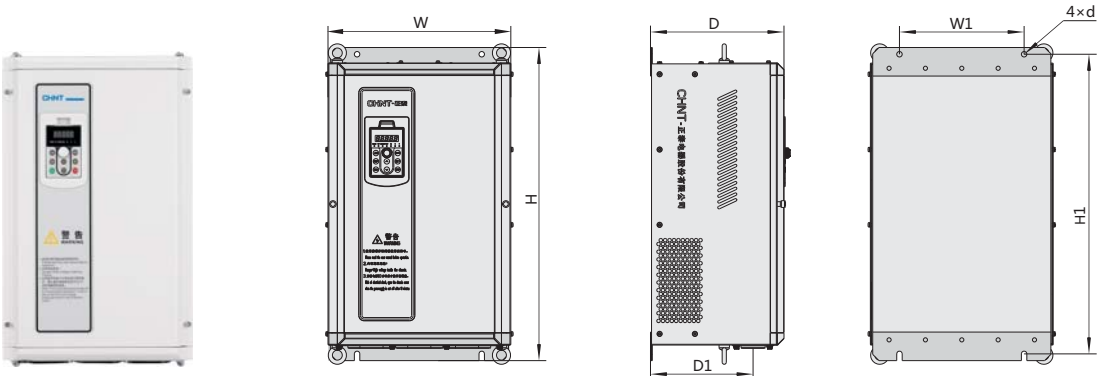

NVF2G-75/TS4 – NVF2G-315/PS4A

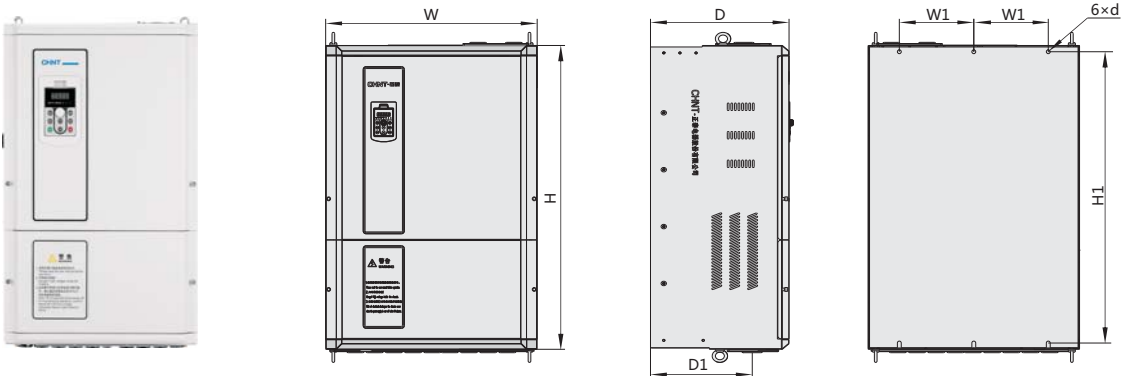

6.2 Установочные размеры изделий

Модель	Установочные размеры							Вес кг
	W	H	D	W1	H1	D1	d	
Дисплейный блок NVF2G-0.4/TD2	85	154	114	74.5	111.5	105	5	0.9
NVF2G-0.75/TD2				76	142			
NVF2G-1.5/TD2				107	175			
NVF2G-0.4/TS4	118	187	173	107	175	110	5	3.1
NVF2G-0.75/TS4(1.5/PS4)								
NVF2G-1.5/TS4(2.2/PS4)								
NVF2G-2.2/TD2								
NVF2G-2.2/TS4(3.7/PS4)	155	247	189	140	232	125	6	3.6
NVF2G-3.7/TS4(5.5/PS4)								
NVF2G-3.7/TD2								
NVF2G-5.5/TS4(7.5/PS4)	191	378	183	90	362	129	9	11
NVF2G-7.5/TS4(11/PS4)								
NVF2G-11/TS4(15/PS4)	215	426	213	120	407	164	10	15
NVF2G-15/TS4(18.5/PS4)								
NVF2G-18.5/TS4(22/PS4)								
NVF2G-22/TS4(30/PS4)	300	527	230	166.6	506	179	10	25
NVF2G-30/TS4(37/PS4)								
NVF2G-37/TS4(45/PS4)								
NVF2G-45/TS4(55/PS4)	352	603	257	240	577	197.5	10	36
NVF2G-55/TS4(75/PS4)								
NVF2G-75/TS4(90/PS4)	406	631	272	126	600	224	10	65
NVF2G-90/TS4(110/PS4)								
NVF2G-110/TS4(132/PS4)	470	807	352	150	769	226.5	12	95
NVF2G-132/TS4(160/PS4)								
NVF2G-160/TS4(185/PS4)								
NVF2G-185/TS4(200/PS4)	540	892	390	180	848	256	12	150
NVF2G-200/TS4(220/PS4)								
NVF2G-220/TS4(245/PS4)								
NVF2G-245/TS4(280/PS4)								
NVF2G-280/TS4(315/PS4)	710	1020	386	250	978	284	13	165

7. Дополнительные принадлежности периферийного оборудования

Наименование	Назначение
Проводка для автоматического выключателя	Защита системы питания при коротком замыкании. Должна быть подключена между реакторами переменного напряжения и основной цепью переменного напряжения источника питания, либо, при отсутствии реактора, к передней части преобразователя частоты.
Входной электрический реактор переменного напряжения	Для повышения коэффициента мощности входного питания, подавления высоких гармоник и ограничения бросков токов в цепи питания преобразователя частоты.
Электрический реактор постоянного напряжения	1. Для улучшения или ограничения частоты появления аберраций напряжения сети питания и формы волны тока за счет импульсного тока, который генерируется при зарядке и разрядке конденсатора фильтра. 2. Для подавления гармоник и улучшения качества напряжения питания в сети.
Выходной электрический реактор переменного напряжения	1. Позволяет эффективно уменьшить шум при работе двигателя. 2. Позволяет эффективно уменьшить шум дифференциального режима в пределах 100 кГц на выходной стороне преобразователя частоты. 3. Позволяет эффективно поглощать броски напряжения.
Тормозные механизмы	1. Обеспечивают управление напряжением накачки сборной шины, выполняют некоторые функции защиты преобразователя частоты. 2. Необходимы при частом торможении, могут повысить эффективность торможения преобразователя частоты.
Тормозное сопротивление	Может поглощать механическую энергию, которая генерируется при торможении, а также тепловую энергию (за счет тормозного сопротивления), что позволяет уменьшить время торможения приводной системы преобразователя частоты.
Опорная пластина для клавиатуры	Если пульт управления преобразователем частоты необходимо установить на двери шкафа управления, либо если необходимо дистанционное управление последним, для установки используется опорная пластина для клавиатуры.
Удлинительный шнур дисплея	Используется в качестве удлинительного кабеля при удаленном контроле или при снятии пульта управления.

Таблица выбора принадлежностей

Преобразователь частоты	Выбор принадлежностей для торможения		Выходной электрический реактор переменного напряжения		Выходной электрический реактор переменного напряжения		Электрический реактор постоянного напряжения					
	Конфигурационные условия тормозного механизма (коэффициент торможения 10%)	Тормозное сопротивление		Номинальный ток (А)	Индуктивность (мГ)	Номинальный ток (А)	Индуктивность (мГ)	Номинальный ток (А)	Индуктивность (мГ)			
Сопротивление (Ом)		Мощность (Вт)	Выбираемая внешняя конфигурация							Выбираемая внешняя конфигурация		
NVF2G-□/□□□												
1.5/TD2	Стандартный внутренний тормозной механизм	100	260	7	1.6	7	1.5	Не требуется приобретать электрический реактор постоянного напряжения	—	—		
2.2/TD2		70	260	11	1	11	0.9		—	—		
3.7/TD2		40	390	18.5	0.6	18	0.5		—	—		
0.4/TS4	Стандартная конфигурация с внутренним тормозным механизмом (включая модель 22/PS4)	750	80	2.5	2.83	3	2.1		—	—		
0.75/TS4		750	80	3.7	2.239	3	2.1		—	—		
1.5/PS4,1.5/TS4		400	260	3.7	2.239	3	2.1		—	—		
2.2/PS4,2.2/TS4		250	260	5.5	2.18	6.3	1.5		—	—		
3.7/PS4,3.7/TS4		150	390	9	1.85	11	1.1		—	—		
5.5/PS4,5.5/TS4		100	520	13	1.56	16	0.8		—	—		
7.5/PS4,7.5/TS4		75	780	18	1	18	0.65		—	—		
11/PS4,11/TS4		50	1040	24	0.52	28	0.33		—	—		
15/PS4,15/TS4		40	1560	34	0.397	35	0.25		—	—		
18.5/PS4,18.5/TS4		32	4800	38	0.352	40	0.2		—	—		
22/PS4,22/TS4	Выбираемый внутренний тормозной механизм	27.2	4800	50	0.26	50	0.18		Выбираемый внешний тормозной механизм (включая модель 110/PS4)	70	0.9	
30/PS4,30/TS4		20	6000	60	0.24	63	0.09			80	0.86	
37/PS4,37/TS4		16	7000	75	0.235	80	0.08	100		0.7		
45/PS4,45/TS4		13.6	9600	91	0.17	100	0.06	120		0.58		
55/PS4,55/TS4		10	12000	112	0.16	125	0.04	146		0.47		
75/PS4,75/TS4		6.8	12000	150	0.12	160	0.035	160		0.36		
90/PS4,90/TS4		6.8	12000	200	0.0705	200	0.023	180		0.33		
110/PS4,110/TS4		6	20000	224	0.0692	224	0.016	250		0.24		
132/PS4,132/TS4		6	25000	280	0.0503	280	0.016	280		0.24		
160/PS4,160/TS4		2.5	50000	315	0.0447	315	0.013	340		0.16		
185/PS4,185/TS4	Выбираемый тормозной механизм			400	0.0352	400	0.011	Стандартный внешний тормозной механизм	460	0.09		
200/PS4,200/TS4				400	0.0352	400	0.011		460	0.09		
220/PS4,220/TS4				450	0.0313	560	0.009		Стандартная внешняя конфигурация	500	0.82	
245/PS4,245/TS4				560	0.0251	600	0.008			600	0.072	
280/PS4,280/TS4				560	0.0251	600	0.008			600	0.072	
315/PS4				640	0.0224	690	0.006			700	0.068	
Внешний вид соответствующих принадлежностей												
Внешний вид удлинительного шнура дисплея и опорной пластины дисплейного блока		Удлинительный шнур дисплея 		Опорная пластина дисплейного блока 								
Примечание: если панель инвертора должна быть съемной, необходимо указать это при заказе. Кроме того, необходимо указать длину удлинительного шнура.												

8. Информация для заказа

8.1 Обозначение типа

NVF2G-□/□ □ □

Класс входного напряжения: 2: серия 220 В; 4: серия 380 В

Входное напряжение: D: одна фаза; S: три фазы

Тип: T: общий тип; P: для вентиляторов и водяных насосов

Адаптивная мощность двигателя (кВт)

Улучшенного типа

Последовательный номер конструкции

Номер преобразователя частоты

Код компании

При заказе необходимо выбрать нужную модель и технические характеристики, как показано на рисунке с примером обозначения модели.

Например:

однофазный преобразователь частоты серии 220 В: NVF2G-0.75/TD2

3-фазный преобразователь частоты 380 В общего типа: NVF2G-45/TS4

3-фазный преобразователь частоты 380 В для вентиляторов и водяных насосов: NVF2G-55/PS4

8.2 Рекомендации по подбору

- 8.2.1 В целях обеспечения надежной работы преобразователя частоты, мощность последнего должна быть равна мощности двигателя или превосходить ее.
- 8.2.2 Преобразователи частоты общего типа обычно используются для различных нагрузок, за исключением вентиляторов и водяных насосов. Например: прокатные станы, смесители, шаровые мельницы, центробежные и другие мощные станки.
- 8.2.3 Преобразователи частоты для вентиляторов и водяных насосов используются для вентиляторов, водяных насосов и других небольших нагрузок.

9. Шкаф управления VFC, модифицированный по требованиям заказчика

Различные шкафы управления VFC можно заказать специально под требования конкретного технологического процесса.



10. Информация для заказа

Наименование	Артикул	Мощность двигателя, кВт	Номинальный выходной ток, А
NVF2G-2.2/TD2	639160	2.2	10
NVF2G-3.7/TD2	639161	3.7	16
NVF2G-0.75/TS4	639011	0.75	2.5
NVF2G-1.5/PS4	639012	1.5	3.7
NVF2G-1.5/TS4	639013	1.5	3.7
NVF2G-2.2/PS4	639028	2.2	5
NVF2G-2.2/TS4	639029	2.2	5
NVF2G-3.7/PS4	639040	3.7	9
NVF2G-3.7/TS4	639041	3.7	9
NVF2G-5.5/PS4	639050	5.5	11
NVF2G-5.5/TS4	639051	5.5	13
NVF2G-7.5/PS4	639054	7.5	17
NVF2G-7.5/TS4	639055	7.5	17
NVF2G-11/PS4	639014	11	22
NVF2G-11/TS4	639015	11	25
NVF2G-15/PS4	639020	15	32
NVF2G-15/TS4	639021	15	32
NVF2G-18.5/PS4	639024	18.5	37
NVF2G-18.5/TS4	639025	18.5	37
NVF2G-22/PS4	639032	22	45
NVF2G-22/TS4	639033	22	45
NVF2G-30/PS4	639042	30	60
NVF2G-30/TS4	639043	30	60
NVF2G-37/PS4	639046	37	75
NVF2G-37/TS4	639047	37	75
NVF2G-45/PS4	639048	45	90
NVF2G-45/TS4	639049	45	90
NVF2G-55/PS4	639052	55	110
NVF2G-55/TS4	639053	55	110
NVF2G-75/PS4	639056	75	140
NVF2G-75/TS4	639057	75	150
NVF2G-90/PS4	639058	90	176
NVF2G-90/TS4	639059	90	176
NVF2G-110/PS4	639016	110	210
NVF2G-110/TS4	639017	110	210
NVF2G-132/PS4	639018	132	253
NVF2G-132/TS4	639019	132	253
NVF2G-160/PS4	639022	160	300
NVF2G-160/TS4	639023	160	300
NVF2G-185/PS4	639026	185	340
NVF2G-185/TS4	639027	185	340
NVF2G-200/PS4	639030	200	380
NVF2G-200/TS4	639031	200	380
NVF2G-220/PS4	639034	220	420
NVF2G-220/TS4	639035	220	420
NVF2G-245/PS4	639036	245	470
NVF2G-245/TS4	639037	245	470
NVF2G-280/PS4	639038	280	520
NVF2G-280/TS4	639039	280	520
NVF2G-315/PS4	639044	315	600
NVF2G-315/TS4	639045	315	600



Устройство плавного пуска NJR2

1. Описание

Устройство плавного пуска NJR2 предназначено для плавного пуска, остановки и защиты асинхронных электродвигателей.

Соответствует: IEC 60947-4-2.

2. Применение

Область применения устройств плавного пуска электродвигателей:


- механизмы различного назначения, требующие плавного пуска и остановки, например насосы для перекачки воды и технологических продуктов
- конвейеры, дробилки, мешалки, мельницы
- центрифуги, вентиляторы с большой инерционной массой и т.д.

3. Технические характеристики

- Трехфазное напряжение питания: 380 В(±15%) 50/60 Гц (± 2%).
- Диапазон мощности: 7.5-315 кВт.
Номинальный рабочий ток: 15-579 А
- Ограничение пускового тока: (50-500)% I_e .
- Окружающая температура эксплуатации: от -10 до +40°C.
- Высота над уровнем моря:
до 1000 м (номинальный ток), выше 1000 м (снижение тока на 0.5% каждые 100м при высоте более 1000М).

4. Особенности

- Устройство плавного пуска для двигателей мощностью до 315 кВт.
- 5 режимов пуска: пусковой режим с токоограничением, линейное изменение напряжения, толчек + ограничение тока, толчек + линейное изменение напряжения, Постепенное нарастание тока, линейное изменение напряжения + токоограничение двойным контуром регулирования .
- встроенная защита двигателя, например защита от перегрузки, коротких замыканий, обрыва фазы, перенапряжения, и т.д.
- Съемный пульт управления. Можно установить на дверь шкафа (см. рисунок 1).
- Устройства плавного пуска оснащены жидкокристаллическим дисплеем с отображением информации на английском языке (см. рисунок 2).
- Современный патентованный дизайн алюминиевого корпуса, обеспечивает положительное охлаждение устройства (см. рисунок 3).
- Интерфейс RS485, релейные выходы (см. рисунок 4).
- Регистрация информации об авариях.

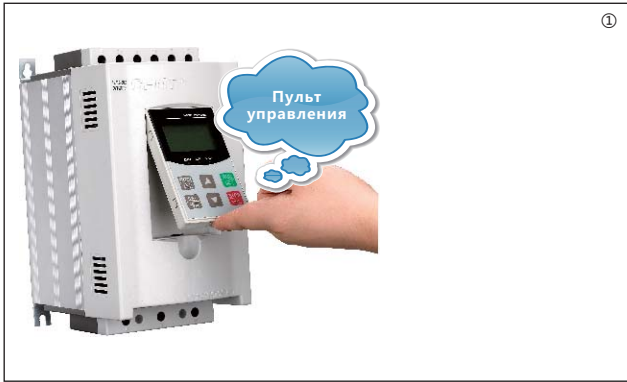

5. Информация для заказа

Номинальное рабочее напряжение, 380 В



NJR2-30D




NJR2-75D



NJR2-220D

Номинальный ток, А	Мощность двигателя, кВт	Тип	Артикул	Масса, кг
15	7.5	NJR2-7.5D	489019	5
22	11	NJR2-11D	489020	
29	15	NJR2-15D	489021	
36	18.5	NJR2-18.5D	489022	
42	22	NJR2-22D	489023	
57	30	NJR2-30D	489024	
70	37	NJR2-37D	489025	8
84	45	NJR2-45D	489026	
103	55	NJR2-55D	489027	
140	75	NJR2-75D	489028	
167	90	NJR2-90D	489029	
207	110	NJR2-110D	489030	20
248	132	NJR2-132D	489031	
300	160	NJR2-160D	489032	
349	185	NJR2-185D	489033	
404	220	NJR2-220D	489034	25
459	250	NJR2-250D	489035	
514	280	NJR2-280D	489036	
579	315	NJR2-315D	489037	

6. Принципиальная схема подключения


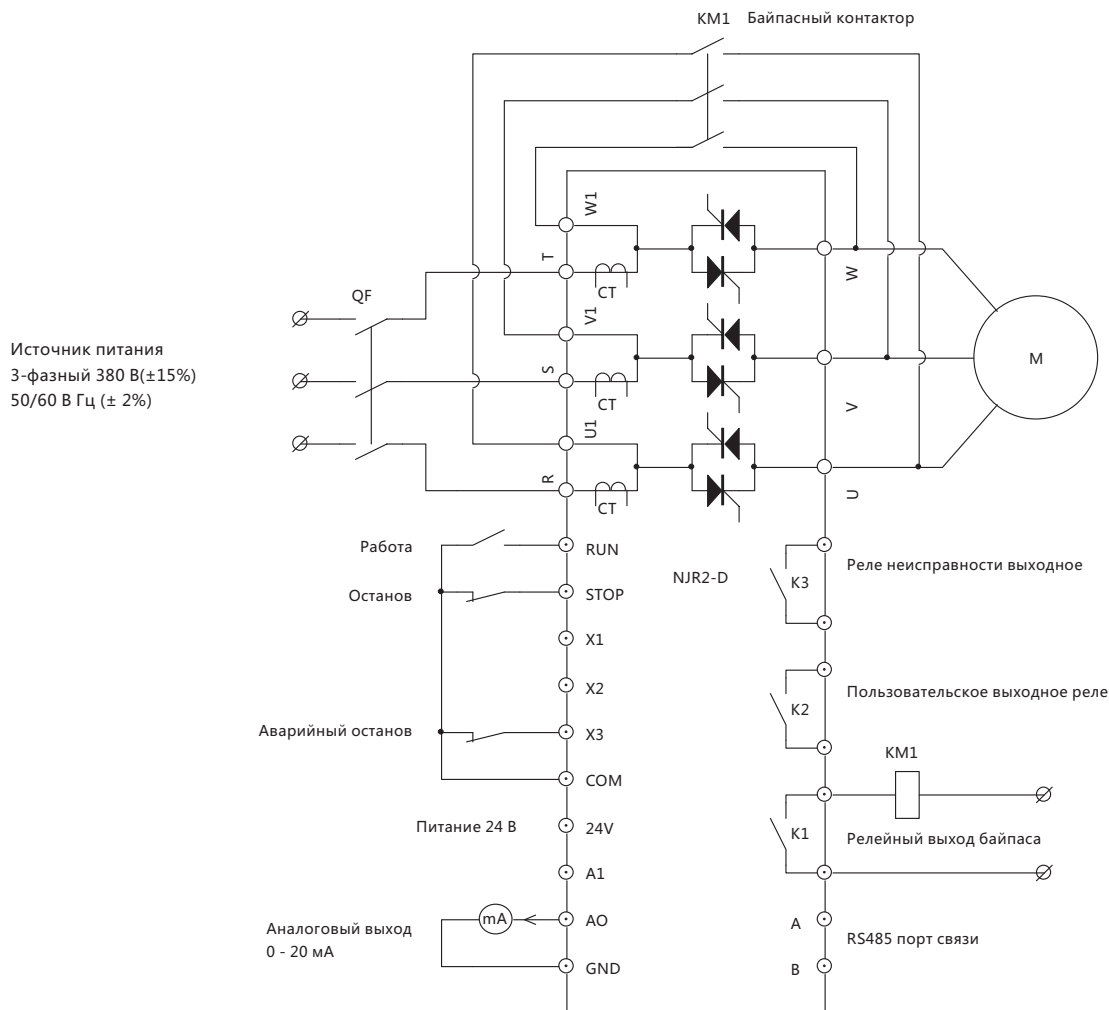


Клемма

Клемма	Описание
GND	Общая точка для клеммы AO.
AO	Выходной ток 0-20 мА .
A1	реверсивная клемма.
24V	Источник питания +24 В, максимальный допустимый ток 100 мА (общая точка COM).
COM	Общая точка для 24 В.
X3	Аварийный останов (Необходимо подключение с клеммой COM).
X1, X2	Реверсивные входы.
STOP	Останов/сборс (необходимо подключиться с клеммам COM).
RUN	Пуск (Необходимо подключение с клеммой COM).
K3	Аварийный релейный выход NO, мощность контакта AC 230 В 5А.
K2	Релейный выход NO, мощность контакта AC 230 В 5А.
K1	Релейный выход NO для контроля контактора байпаса, мощность контакта AC 230 В 5А.
A, B	Порт связи RS485 (При необходимости этой функции, свяжитесь с компанией)



7. Габаритные и установочные размеры, мм

NJR2-7.5D~45D

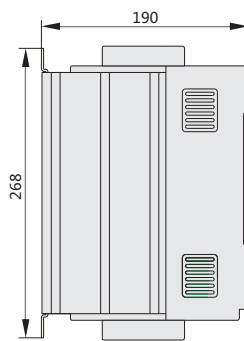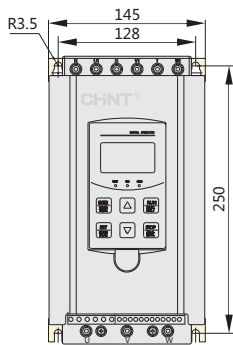



Модель	Ном. ток А	Мощность двигателя кВт	Вес, кг
NJR2-7.5D	15	7.5	5
NJR2-11D	22	11	
NJR2-15D	29	15	
NJR2-18.5D	36	18.5	5
NJR2-22D	42	22	
NJR2-30D	57	30	5
NJR2-37D	70	37	
NJR2-45D	84	45	

NJR2-55D~75D

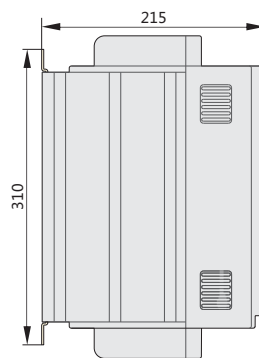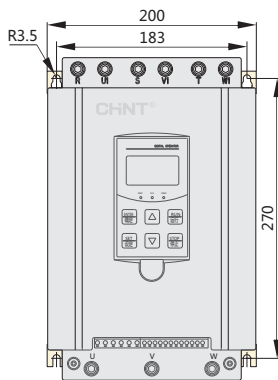



Модель	Ном. ток А	Мощность двигателя кВт	Вес, кг
NJR2-55D	103	55	8
NJR2-75D	140	75	

NJR2-90D~185D

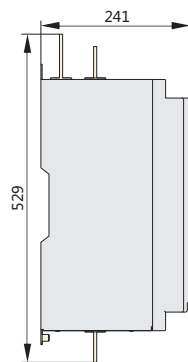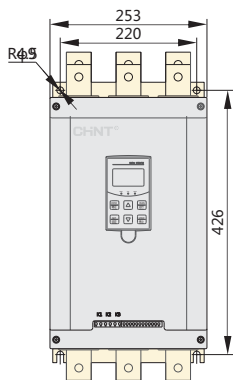

Модель	Ном. ток А	Мощность двигателя кВт	Вес, кг
NJR2-90D	167	90	20
NJR2-110D	207	110	
NJR2-132D	248	132	
NJR2-150D	280	150	
NJR2-160D	300	160	
NJR2-185D	349	185	

NJR2-200D~315D

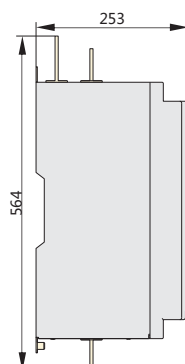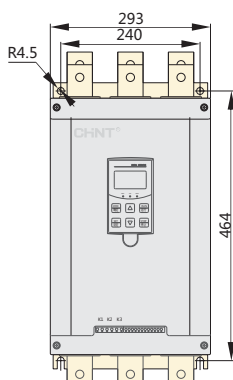

Модель	Ном. ток А	Мощность двигателя кВт	Вес, кг
NJR2-200D	375	200	25
NJR2-220D	404	220	
NJR2-250D	459	250	
NJR2-280D	514	280	
NJR2-315D	579	315	




Сухой низковольтный шунтирующий конденсатор серии NWC6

1. Область применения

Сухой низковольтный шунтирующий конденсатор серии NWC6 может использоваться в системах питания переменного напряжения с номинальным напряжением до 1000 В. Он позволяет повысить коэффициент мощности, уменьшить потери на линии и улучшить качество напряжения. Конденсатор заполнен сухим огнеупорным материалом. Регламентирующий стандарт: IEC/EN 60831-1:2002

2. Номер модели и его значение

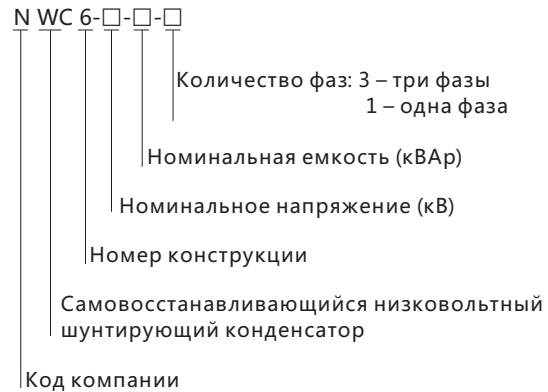

Примечание: принятая по умолчанию номинальная частота 50 Гц. Изделия с номинальной частотой 60 Гц имеют маркировку 60Hz.

3. Нормальные рабочие условия и требования к монтажу

- 3.1 Температура окружающей среды: $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +50\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 3.2 Относительная влажность: $\leq 50\%$ при $40\text{ }^{\circ}\text{C}$; $\leq 90\%$ при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- 3.3 Высота над уровнем моря: $\leq 2000\text{ м}$;
- 3.4 Характеристики окружающей среды: не должна содержать опасных газов и паров, проводящей или взрывоопасной пыли. Не допускается высокий уровень механических вибраций.

4. Основные технические параметры и характеристики

- 4.1 Основные технические параметры:
 - 4.1.1 Номинальное напряжение: 0,23 кВ, 0,4 кВ, 0,45 кВ, 0,525 кВ.
 - 4.1.2 Номинальная частота: 50 Гц или 60 Гц.
 - 4.1.3 Номинальная емкость: (5...30) кВАр.
 - 4.1.4 Отклонение по емкости: $-5\% \dots +10\%$; соотношение минимальной и максимальной емкости, измеренной между двумя выходными контактами трехфазного конденсатора не должен превышать 1,08.
 - 4.1.5 Тангенс угла потерь $\text{tg } \delta$: меньше 0,0012 при напряжении номинальной частоты.
 - 4.1.6 Выдерживаемое напряжение: между электродами, частота питания 2,15 UN, 2 с; контакт-корпус: частота питания 3,6 кВ, 5 с.
 - 4.1.7 Максимально допустимое перенапряжение: 1,1 UN; не более 8 ч каждые 24 ч.
 - 4.1.8 Максимально допустимый ток: 1.3 IN.
 - 4.1.9 Характеристика саморазрядки: если к конденсатору приложить постоянное напряжение, равное $\sqrt{2}$ UN, а затем отключить его, через 3 минуты остаточное напряжение снизится до 75 В или ниже.

4.2 Основные модели и характеристики изделия

Серийный номер	Номер модели	Номинальное напряжение (кВ)	Номинальная частота (Гц)	Номинальная емкость (кВАр)	Номинальная емкость (мкФ)	Номинальный ток (А)	Габаритные размеры Г х В (мм)	Установочные размеры
1	NWC6-0.23-3-3	0.23	50	3	180	7.5	Ф76×240	Рис. 1
2	NWC6-0.23-5-3	0.23	50	5	301	12.5	Ф86×290	
3	NWC6-0.23-7.5-3	0.23	50	7.5	451	18.8	Ф96×290	
4	NWC6-0.23-10-3	0.23	50	10	602	25.1	Ф106×280	Рис. 2
5	NWC6-0.4-5-3	0.4	50	5	99	7.2	Ф76×180	Рис. 1
6	NWC6-0.4-7.5-3	0.4	50	7.5	149	10.8	Ф76×180	
7	NWC6-0.4-10-3	0.4	50	10	199	14.4	Ф76×240	
8	NWC6-0.4-15-3	0.4	50	15	298	21.7	Ф76×290	
9	NWC6-0.4-16-3	0.4	50	16	318	23.1	Ф76×290	
10	NWC6-0.4-20-3	0.4	50	20	398	28.9	Ф86×290	
11	NWC6-0.4-25-3	0.4	50	25	497	36.1	Ф96×290	
12	NWC6-0.4-30-3	0.4	50	30	597	43.3	Ф106×290	Рис. 2
13	NWC6-0.45-5-3	0.45	50	5	79	6.4	Ф76×180	Рис. 1
14	NWC6-0.45-7.5-3	0.45	50	7.5	118	9.6	Ф76×180	
15	NWC6-0.45-10-3	0.45	50	10	157	12.8	Ф76×240	
16	NWC6-0.45-15-3	0.45	50	15	236	19.2	Ф76×290	
17	NWC6-0.45-16-3	0.45	50	16	252	20.5	Ф76×290	
18	NWC6-0.45-20-3	0.45	50	20	314	25.7	Ф86×290	
19	NWC6-0.45-25-3	0.45	50	25	393	32.1	Ф96×290	
20	NWC6-0.45-30-3	0.45	50	30	472	38.5	Ф106×290	Рис. 2
21	NWC6-0.525-5-3	0.525	50	5	58	5.5	Ф76×180	Рис. 1
22	NWC6-0.525-7.5-3	0.525	50	7.5	87	8.2	Ф76×180	
23	NWC6-0.525-10-3	0.525	50	10	115	11.0	Ф76×240	
24	NWC6-0.525-15-3	0.525	50	15	173	16.5	Ф76×290	
25	NWC6-0.525-16-3	0.525	50	16	185	17.6	Ф76×290	
26	NWC6-0.525-20-3	0.525	50	20	231	22.0	Ф86×290	
27	NWC6-0.525-25-3	0.525	50	25	289	27.5	Ф96×290	
28	NWC6-0.525-30-3	0.525	50	30	346	33.0	Ф106×290	Рис. 2

Примечания:

1. Параметры однофазных конденсаторов могут быть адаптированы к требованиям заказчика. Физические размеры при этом остаются такими же, как у трехфазного конденсатора с аналогичными характеристиками.
2. Конденсатор с номинальной частотой 60 Гц может быть адаптирован к требованиям заказчика.

5. Основные технические параметры и характеристики

5.1 Основные особенности

- 5.1.1 Безопасность эксплуатации: конденсатор сухого типа: заполнен сухим огнеупорным материалом, теплопроводным силикагелем. Пластичный алюминиевый цилиндрический корпус защищает конденсатор от повышенного давления. Он не содержит смазки, экологически безопасен, стоек к коррозии, взрывобезопасен и т. п., то есть надежен и безопасен.
- 5.1.2 Условия эксплуатации: подходит для работы в местах с повышенной пожарной опасностью.
- 5.1.3 Простота установки: нижняя часть конденсатора представляет собой резьбовую шпильку M12/M16, которая обеспечивает прочность его крепления. Возможна установка конденсатора в вертикальном и горизонтальном положении.
- 5.1.4 На базе сухих конденсаторов NWC6 можно применить щиты компенсации реактивной мощности модульного типа, уменьшить стоимость и снизить трудоемкость технического обслуживания.

b. При стационарном подключении шунтирующего конденсатора к двигателю рабочий ток.

c. При работе трансформатора на холостом ходу необходимо гарантировать отключение конденсатора, чтобы предотвратить чрезмерную компенсацию.

- 5.2.4 Для правильной эксплуатации конденсатора необходимо предусмотреть его защиту от короткого замыкания, повышенного напряжения и тока, а также установить в цепи конденсатора устройство для ограничения пускового тока (например, последовательный реактор или специальные контакты CJ19).
- 5.2.5 Перед тем как прикоснуться к конденсатору или выполнить его проверку, необходимо отключить его от сети, а затем закоротить его контакты.
- 5.2.6 Контакты конденсатора и проводники должны быть надежно соединены. Проводимость проводников должна в 1,43 раза превосходить номинальный ток конденсатора.

Номинальное напряжение	Диапазон емкости	Сечение провода
0,4,0,45	≤10	4,0
0,4,0,45	12~20	6,0
0,4,0,45	24~30	10,0

- 5.2.7 Расстояние между верхней поверхностью конденсатора и другими элементами должно быть не менее 20 мм. Это необходимо для правильной работы защиты от повышенного давления. Расстояние между соседними конденсаторами должно быть достаточным для обеспечения надежного охлаждения оборудования.
- 5.2.8 В случае неисправности конденсатора, окончания его срока службы или срабатывания защиты от повышенного давления верхняя сторона конденсатора немного вспучивается, после чего конденсатор выходит из строя. Пользователи должны периодически измерять рабочий ток и температуру поверхности конденсаторов, а также своевременно заменять их.

5.2 Замечания по применению

5.2.1 Выбор конденсатора:

Напряжение сети	Номинальное напряжение конденсатора	Частота сети
127/220	0.23/0.25	Используйте 0,25 кВ, 50 Гц или закажите изделие на 60 Гц
220/380	0.4/0.45/0.525	Используйте 0,45 кВ, 50 Гц или закажите изделие на 60 Гц

5.2.2 Перенапряжение и перегрев приводят к сокращению срока службы конденсатора. Для работы в тропическом климате или на большой высоте рекомендуется выбирать конденсаторы с более высоким номинальным напряжением, чем напряжение в сети питания.

5.2.3 Если в состав системы входит шунтирующий конденсатор, необходимо обратить внимание на следующее: а. При сильных гармонических колебаниях не следует устанавливать шунтирующий конденсатор напрямую и подключать реактор 7%/14% последовательно. При средних гармонических колебаниях следует увеличить уровень напряжения, например, до 0,525 кВ. (Наиболее распространенные источники гармонических колебаний: частотный преобразователь, выпрямитель, инвертер, оборудование для нанесения электролитических покрытий, печи средней частоты, электродуговые печи и др.).

6. Физические и установочные размеры

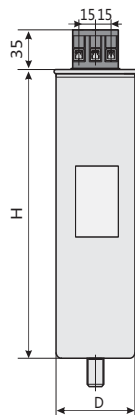


Рис. 1

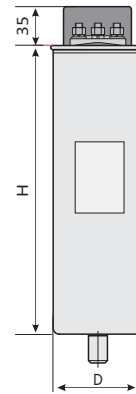


Рис. 2

7. Информация для заказа

Наименование	Артикул	Номинальное рабочее напряжение, кВ	Мощность конденсатора, кВАр	Номинальный ток I _n , А
NWC6-0.45-5-3	799032	0.45	5	6.4
NWC6-0.45-7.5-3	799033	0.45	7.5	9.6
NWC6-0.45-10-3	799034	0.45	10	12.8
NWC6-0.45-15-3	799035	0.45	15	19.2
NWC6-0.45-20-3	799036	0.45	20	25.7
NWC6-0.45-25-3	799037	0.45	25	32.1
NWC6-0.45-30-3	799038	0.45	30	38.5
NWC6-0.525-5-3	799039	0.525	5	5.5
NWC6-0.525-7.5-3	799040	0.525	7.5	8.2
NWC6-0.525-10-3	799041	0.525	10	11
NWC6-0.525-15-3	799042	0.525	15	16.5
NWC6-0.525-20-3	799043	0.525	20	22
NWC6-0.525-25-3	799044	0.525	25	27.5
NWC6-0.525-30-3	799045	0.525	30	33
NWC6-0.4-5-3	799023	0.4	5	7.2
NWC6-0.4-7.5-3	799024	0.4	7.5	10.8
NWC6-0.4-10-3	799025	0.4	10	14.4
NWC6-0.4-15-3	799026	0.4	15	21.7
NWC6-0.4-16-3	799027	0.4	16	23.1
NWC6-0.4-20-3	799029	0.4	20	28.9
NWC6-0.4-25-3	799030	0.4	25	36.1
NWC6-0.4-30-3	799031	0.4	30	43.3




Самовосстанавливающийся шунтирующий конденсатор BZMJ

1. Общие сведения

- 1.1 Номинальное напряжение: 1000 В переменного тока
- 1.2 Применение: для увеличения коэффициента мощности и улучшения качества питания
- 1.3 Стандарты: МЭК/EN 60831-1:2002

2. Обозначение типа

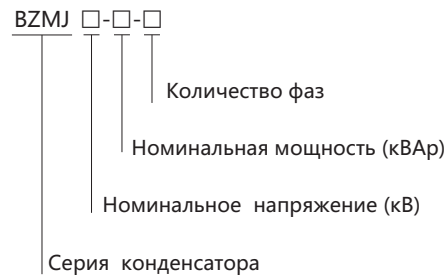

3. Условия эксплуатации

- 3.1 Температура окружающей среды: $-25 \sim +50^{\circ}\text{C}$
- 3.2 Относительная влажность: 50% при 40°C , 90% при 20°C
- 3.3 Высота над уровнем моря 2000 м
- 3.4 Условия окружающей среды: без опасных газов и паров, взрывоопасной пыли и резких механических колебаний.

4. Технические характеристики

- 4.1 Номинальное напряжение: (0,23 ~ 1,0) кВ
- 4.2 Номинальная частота: 50 или 60 Гц
- 4.3 Номинальная мощность: 1 ~ 60 кВАр
- 4.4 Погрешность мощности: $-5 \sim +10\%$
- 4.5 Тангенс угла диэлектрических потерь: 30 кВА $\rho \text{ tg } 0,0012$
 $>30 \text{ кВА } \rho \text{ tg } 0,0015$ при номинальной мощности, частоте, напряжении.
- 4.6 Макс. допустимое повышенное напряжение: $1,1 U_n$
- 4.7 Макс. допустимый повышенный ток: $1,3 I_n$
- 4.8 Наличие саморазряда: питание выкл., напряжение падает с $2 U_n$ до 75В и ниже в течение 3 минут
- 4.9 Характерные параметры

Серий №	Модель	Номинальное напряжение (кВ)	Номинальная мощность	Номинальная частота	Номинальная емкость	Номинальный ток	Высота корпуса (мм)	Рисунок
1	BZMJ 0.23-5-3	0.23	5	50	301	12.5	140	Рис. 1
2	BZMJ 0.23-6-3	0.23	6	50	361	15.1	190	Рис. 1
3	BZMJ 0.23-7.5-3	0.23	7.5	50	451	18.8	190	Рис. 1
4	BZMJ 0.23-10-3	0.23	10	50	602	25.1	195	Рис. 2
5	BZMJ 0.23-12-3	0.23	12	50	722	30.1	220	Рис. 2
6	BZMJ 0.23-15-3	0.23	15	50	903	37.7	250	Рис. 2
7	BZMJ 0.23-20-3	0.23	20	50	1203	50.2	250	Рис. 3
8	BZMJ 0.23-30-3	0.23	30	50	1805	75.3	315	Рис. 3
9	BZMJ 0.4-3-3	0.4	3	50	60	4.3	95	Рис. 1
10	BZMJ 0.4-5-3	0.4	5	50	99	7.2	95	Рис. 1
11	BZMJ 0.4-6-3	0.4	6	50	119	8.7	120	Рис. 1
12	BZMJ 0.4-7.5-3	0.4	7.5	50	149	10.8	120	Рис. 1
13	BZMJ 0.4-8-3	0.4	8	50	159	11.5	120	Рис. 1
14	BZMJ 0.4-10-3	0.4	10	50	199	14.4	140	Рис. 1
15	BZMJ 0.4-12-3	0.4	12	50	239	17.3	190	Рис. 1
16	BZMJ 0.4-14-3	0.4	14	50	279	20.2	190	Рис. 1
17	BZMJ 0.4-15-3	0.4	15	50	298	21.7	190	Рис. 1
18	BZMJ 0.4-16-3	0.4	16	50	318	23.1	190	Рис. 1
19	BZMJ 0.4-18-3	0.4	18	50	358	26.0	220	Рис. 1
20	BZMJ 0.4-20-3	0.4	20	50	398	28.9	220	Рис. 1
21	BZMJ 0.4-25-3	0.4	25	50	497	36.1	220	Рис. 2
22	BZMJ 0.4-30-3	0.4	30	50	597	43.3	250	Рис. 2
23	BZMJ 0.4-40-3	0.4	40	50	796	57.7	250	Рис. 3
24	BZMJ 0.4-50-3	0.4	50	50	995	72.2	315	Рис. 3
25	BZMJ 0.4-60-3	0.4	60	50	1194	86.6	315	Рис. 3
26	BZMJ 0.45-3-3	0.45	3	50	47	3.8	120	Рис. 1
27	BZMJ 0.45-5-3	0.45	5	50	79	6.4	120	Рис. 1
28	BZMJ 0.45-6-3	0.45	6	50	94	7.7	120	Рис. 1
29	BZMJ 0.45-7.5-3	0.45	7.5	50	118	9.6	120	Рис. 1
30	BZMJ 0.45-8-3	0.45	8	50	126	10.3	120	Рис. 1
31	BZMJ 0.45-10-3	0.45	10	50	157	12.8	140	Рис. 1
32	BZMJ 0.45-12-3	0.45	12	50	189	15.4	190	Рис. 1
33	BZMJ 0.45-14-3	0.45	14	50	220	18.0	190	Рис. 1
34	BZMJ 0.45-15-3	0.45	15	50	236	19.2	190	Рис. 1
35	BZMJ 0.45-16-3	0.45	16	50	252	20.5	190	Рис. 1
36	BZMJ 0.45-18-3	0.45	18	50	283	23.1	220	Рис. 1
37	BZMJ 0.45-20-3	0.45	20	50	314	25.7	220	Рис. 1
38	BZMJ 0.45-25-3	0.45	25	50	393	32.1	220	Рис. 1
39	BZMJ 0.45-30-3	0.45	30	50	472	38.5	250	Рис. 2
40	BZMJ 0.45-40-3	0.45	40	50	629	51.3	250	Рис. 2
41	BZMJ 0.45-50-3	0.45	50	50	786	64.2	315	Рис. 3
42	BZMJ 0.45-60-3	0.45	60	50	943	77.0	315	Рис. 3
43	BZMJ 0.525-5-3	0.525	5	50	58	5.5	120	Рис. 1
44	BZMJ 0.525-10-3	0.525	10	50	115	11.0	140	Рис. 1
45	BZMJ 0.525-15-3	0.525	15	50	173	16.5	190	Рис. 1
46	BZMJ 0.525-20-3	0.525	20	50	231	22.0	220	Рис. 1
47	BZMJ 0.525-25-3	0.525	25	50	289	27.5	220	Рис. 2
48	BZMJ 0.525-30-3	0.525	30	50	346	33.0	250	Рис. 2
49	BZMJ 0.525-40-3	0.525	40	50	462	44.0	250	Рис. 3
50	BZMJ 0.525-50-3	0.525	50	50	577	55.0	315	Рис. 3
51	BZMJ 0.525-60-3	0.525	60	50	693	66.0	315	Рис. 3
52	BZMJ 0.69-5-3	0.69	5	50	33	4.2	95	Рис. 1
53	BZMJ 0.69-10-3	0.69	10	50	67	8.4	140	Рис.1
54	BZMJ 0.69-15-3	0.69	15	50	100	12.6	190	Рис.1
55	BZMJ 0.69-20-3	0.69	20	50	134	16.7	220	Рис.1
56	BZMJ 0.69-25-3	0.69	25	50	167	20.9	220	Рис. 2
57	BZMJ 0.69-30-3	0.69	30	50	201	25.1	250	Рис. 2
58	BZMJ 0.69-40-3	0.69	40	50	267	33.5	250	Рис. 3
59	BZMJ 0.69-50-3	0.69	50	50	334	41.8	315	Рис. 3
60	BZMJ 0.69-60-3	0.69	60	50	401	50.2	315	Рис. 3

Серий №	Модель	Номинальное напряжение (кВ)	Номинальная мощность	Номинальная частота	Номинальная емкость	Номинальный ток	Высота корпуса (мм)	Рисунок
61	BZMJ 1.14-10-3	1.14	10	50	25	5.1	220	Рис. 1
62	BZMJ 1.14-15-3	1.14	15	50	37	7.6	250	Рис. 2
63	BZMJ 0.4-7.5-3YN	0.4	7.5	50	149	10.8	195	Рис. 2*
64	BZMJ 0.4-10-3YN	0.4	10	50	199	14.4	195	Рис. 2*
65	BZMJ 0.4-15-3YN	0.4	15	50	298	21.7	250	Рис. 2*
66	BZMJ 0.4-20-3YN	0.4	20	50	398	28.9	250	Рис. 3*

Примечание: Модели, помеченные*, используются для компенсации отдельных фаз, самую большую из четырех клемм следует подключать к нейтральному проводу.

5. Особенности

- 5.1 Компактная конструкция и надежное качество благодаря передовой технологии и превосходным импортным материалам.
- 5.2 Может использоваться в местах с повышенной температурой окружающей среды и перепадами напряжения.
- 5.3 Хорошие герметизирующие свойства; отходящие клеммы для удобного и надежного подключения проводов.
- 5.4 Стационарного типа, удобен для монтажа, имеет элегантный вид благодаря новым монтажным штифтам.
- 5.5 Без покраски благодаря использованию металлического корпуса с покрытием.

6. Примечание

- 6.1 Проследить за тем, чтобы конденсаторы использовались только в указанных условиях, включая надлежащие температуру, напряжение и ток, поскольку повышенное напряжение и ток могут привести к сокращению срока службы конденсатора.
- 6.2 Необходимо учитывать следующее-если конденсатор подключен к системе параллельно.
 - a. В случае токорегулирующей системы и системы электрооборудования конденсатор нельзя подключать напрямую.
 - b. Рабочий ток конденсатора должен быть меньше тока холостого хода двигателя параллельно включенного двигателя.
 - c. Если трансформатор не имеет нагрузки, конденсатор должен прекратить работу.
- 6.3 Если конденсатор подключается к системе параллельно, необходимо предусмотреть специальные переключатели, контакторы и реле макс. тока.

7. Установочные размеры (мм)

Рис. 1

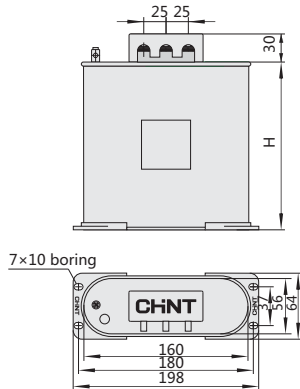


Рис. 2


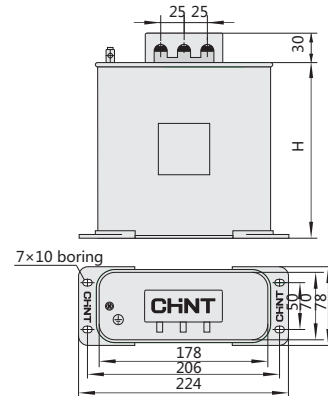


Рис. 3



Конденсатор серии BZMJ

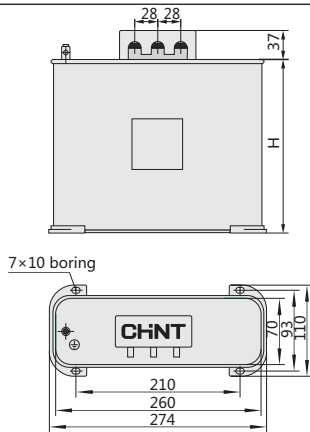

	Наименование	Артикул
	BZMJ 0.4-3-3	516349
	BZMJ 0.4-5-3	516351
	BZMJ 0.4-7.5-3	516353
	BZMJ 0.4-10-3	516355
	BZMJ 0.4-15-3	516358
	BZMJ 0.4-25-3	516361
	BZMJ 0.4-30-3	516362
	BZMJ 0.45-3-3	516364
	BZMJ 0.45-5-3	516366
	BZMJ 0.45-10-3	516370
	BZMJ 0.45-12-3	516371
	BZMJ 0.45-15-3	516373
	BZMJ 0.45-25-3	516376
	BZMJ 0.45-30-3	516377
	BZMJ 0.525-15-3	516319
	BZMJ 0.525-30-3	516320
	BZMJ 0.525-50-3	516332
	BZMJ 0.525-60-3	516329



Контроллер для компенсации реактивной мощности JK F8

1. Общие сведения

JK F8 – контроллер компенсации реактивной мощности (в дальнейшем – "контроллер") – контроллер специального типа, обеспечивающий компенсацию реактивной мощности в низковольтных распределительных сетях.

2. Обозначение типа

JK F 8-□

Характеристики выходного контура

Низкое напряжение
Серия контроллеров компенсации реактивной мощности

3. Особенности

- 3.1 Благодаря комбинированному управлению реактивной мощностью и коэффициентом мощности контроллер обеспечивает надежный ввод при низких нагрузках и предотвращает броски тока при коммутации.
- 3.2 Отображение состояния сети в реальном времени, включая такие параметры, как коэффициент мощности, напряжение, ток, активная и реактивная мощность и др.
- 3.3 Автоматическое определение полярности измеряемого сигнала. При подключении больше не нужно беспокоиться о соблюдении полярности.
- 3.4 Если напряжение электрической сети не превышает 300 В, либо если оно превышает предопределенный уровень повышенного напряжения, подключенные блоки конденсаторов автоматически и быстро (в течение 5 секунд) отсоединяются от сети. Отключение происходит в несколько этапов, значение напряжения отображается на дисплее.
- 3.5 Если ток во вторичной обмотке трансформатора тока меньше 150 мА, контроллер не допускает подключения дополнительных конденсаторов. Вместо этого подключенные блоки конденсаторов автоматически и быстро (в течение 5 секунд) отсоединяются от сети. Отключение происходит в несколько этапов.
- 3.6 Время предотвращения коммутации (управления размыканием/замыканием контактора) для одной и той же группы конденсаторов составляет 3 минуты (время разрядки конденсатора).
- 3.7 Время от времени контроллер автоматически выполняет функцию самодиагностики, что облегчает проведение заводских приемочных испытаний панели конденсаторов.


4. Условия эксплуатации

- 4.1 Температура окружающей среды: $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- 4.2 Относительная влажность: $\leq 50\%$ при $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\leq 90\%$ при $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- 4.3 Высота над уровнем моря: $\leq 2000\text{ м}$.
- 4.4 Рабочая атмосфера: не должна содержать опасных газов и/или паров, проводящей или взрывоопасной пыли. Не допускается высокий уровень механических вибраций.
- 4.5 Рабочее напряжение: $400\text{ В} \pm 10\%$.

5. Технические характеристики

Параметры	Технические характеристики
Измеряемое напряжение	400 В±10%
Измеряемый ток	150mA~5 А
Номинальная частота	50/60 Гц ± 5%
Предотвращение подключения конденсаторов при низком напряжении	≤150 mA
Коэффициент трансформации трансформатора тока	Диапазон коэффициентов трансформации трансформатора измеряемого тока: 5 ... 800 Предустановленный коэффициент трансформации (заводская настройка: 60, что значит 300 : 5)
Время задержки	5 ... 120 секунд (заводская настройка: 30 секунд)
Предустановленный режим	Полностью автоматический режим (отображается код F-0: 1): настройка порогов подключения и отключения конденсаторов не требуется Ручной режим (отображается код F-0: 0): необходимо настроить пороги подключения и отключения конденсаторов
Порог подключения конденсаторов	Полностью автоматический режим: блоки конденсаторов подключаются с минимальным шагом Ручной режим: предустановленное значение реактивной мощности: 1 ... 120 кВАр (заводская настройка: 10 кВАр)
Порог отключения конденсаторов	Коэффициент мощности: 0,85 ... -0,95 с непрерывной регулировкой (заводская настройка: 1,00)
Порог повышенного напряжения	400 ... 456 В (заводская настройка: 430 В)
Количество контуров	JKF8-6 (количество контуров может быть установлено от 1 до 6), JKF8-12 (количество контуров может быть установлено от 1 до 12)
Режим работы	Автоматическое циклическое управление размыканием/замыканием, ручное управление
Макс. потребляемая мощность	15 Вт
Нагрузочная способность в точке контакта	5 А/230 В (или 3 А/400 В)
Вес	Примерно 1,5 кг

6. Схема соединений

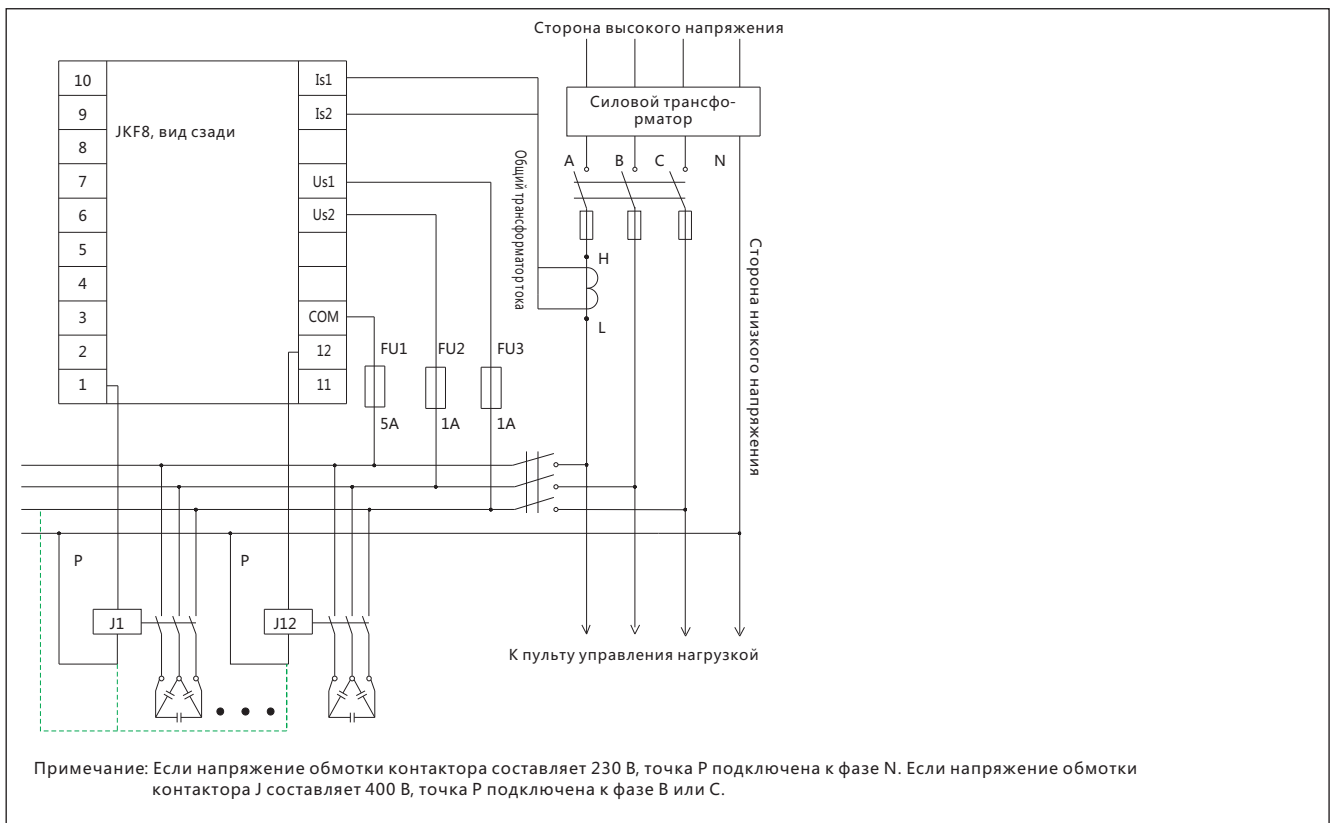

- 6.1 Контакты US1 и US2 необходимо подключить к измеряемому напряжению. Необходимо подключение к сети переменного напряжения 400 В.
- 6.2 Контакты IS1 и IS2 необходимо подключить к измеряемому току, который должен поступать от подключенного к нагрузке трансформатора тока и не должен совпадать по фазе с US1 и US2 (если А – ток, то В и С – напряжение).
- 6.3 Контакт СОМ является общим. К нему необходимо подключить от 1 до 12 реле на выходных линиях контроллера. Контакты 1–12 необходимо подключить к выходным линиям управления соответствующих контакторов цепей компенсации в составе панели конденсаторов.
- 6.4 Если напряжение обмотки контактора J составляет 230 В, точка Р подключена к фазе N. Если напряжение обмотки контактора J составляет 400 В, точка Р подключена к фазе С (так как не совпадает по фазе с контактом СОМ).
- 6.5 Контакты FU1 – FU3 необходимо подключить к предохранителям, которые предоставляются пользователем.

7. Описание параметров


7.1 Описание динамических параметров

Код	Значение	Ед. изм.	Описание
I	Ток	A	Если измеренное значение вне отображаемого диапазона, отображается примерное значение. Например, 1260 А отображается как E13
U	Напряжение	V	Отображается измеренное значение напряжения
Q	Реактивная мощность	kVar	Если измеренное значение вне отображаемого диапазона, отображается примерное значение. Например, 1360 кВАр отображается как E14
P	Активная мощность	kW	Если измеренное значение вне отображаемого диапазона, отображается примерное значение. Например, 1360 кВт отображается как E14

7.2 Описание предустановленных параметров (описание меню)

Код	Описание	Диапазон настройки	Заводская настройка	Шаг изменения	Примечание
F-0	Предустановленный режим	1 или 0	1	—	1 – полностью автоматический 0 – ручной
F-1	Порог подключения конденсаторов	1 ... 120 кВАр	10 кВАр	1 кВАр	В полностью автоматическом режиме этот параметр недействителен
F-2	Заданный коэффициент мощности	0,85 ... -0,95	1,00	0,01	"-" означает емкость системы
F-3	Время задержки при коммутации	5 ... 120 с	30 с	1с	
F-4	Защита от повышенного напряжения	400 ... 456 В	430 V	2 В	Перепад напряжения: 8 ... 10 В
F-5	Количество контуров управления	1...6 или 1...12	6 или 12	1	Два типа характеристик
F-6	Коэффициент трансформации трансформатора измеряемого тока	5 ... 800	60	5	(300 : 5)

8. Габаритные и установочные размеры (мм)

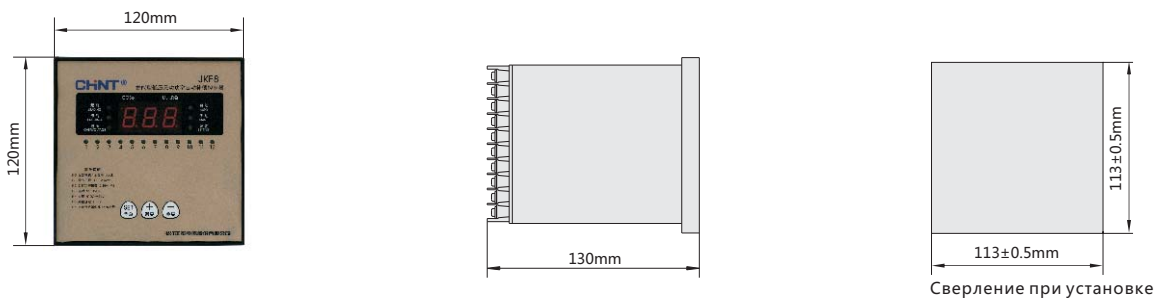

9. Информация для заказа

Количество контуров	Наименование	Артикул
6	JKFB-6	507003
12	JKFB-12	507002




Трансформаторы тока ВН-0.66 I

1. Назначение

Трансформаторы тока ВН-0,66 предназначены: для применения в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями; для применения в схемах коммерческого учета электроэнергии; для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам или устройствам защиты и управления.

Соответствуют требованиям ГОСТ 7746 .

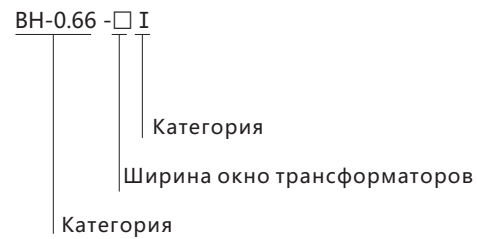

2. Структура условного обозначения



3. Технические характеристики


Наименование параметры	Значение
Номинальное напряжение $U_{ном}$, кВ	0,66
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	0,72
Частота, Гц	50
Номинальный вторичный рабочий ток, А	5
Класс точность	0,5; 0,5S 0,2; 0,2S

4. Наименование


Типоразмер	Наименование	Номинальный первичный ток, А	Номинальная вторичная нагрузка, ВА	Артикул
 ВН-0.66 со встроенной шиной	ВН-0.66 5/5А 0.5 со встроенной шиной	5	2.5	364389
	ВН-0.66 10/5А 0.5 со встроенной шиной	10	2.5	364390
	ВН-0.66 15/5А 0.5 со встроенной шиной	15	2.5	364391
	ВН-0.66 20/5А 0.5 со встроенной шиной	20	2.5	364392
	ВН-0.66 25/5А 0.5 со встроенной шиной	25	2.5	364472
	ВН-0.66 30/5А 0.5 со встроенной шиной	30	2.5	364393
	ВН-0.66 40/5А 0.5 со встроенной шиной	40	2.5	364473
	ВН-0.66 50/5А 0.5 со встроенной шиной	50	2.5	364394
	ВН-0.66 75/5А 0.5 со встроенной шиной	75	2.5	364395
	ВН-0.66 100/5А 0.5 со встроенной шиной	100	2.5	364443
 30I ВН-0.66	ВН-0.66 30I 150/5А 0.5	150	2.5	364512
	ВН-0.66 30I 200/5А 0.5	200	5	364513
	ВН-0.66 30I 250/5А 0.5	250	5	364514
	ВН-0.66 30I 300/5А 0.5	300	5	364515

Типоразмер	Наименование	Номинальный первичный ток, А	Номинальная вторичная нагрузка, ВА	Артикул
 BH-0.66 30I B	ВН-0.66 30 I B 100/5A 0.5	100	5	364297
	ВН-0.66 30 I B 150/5A 0.5	150	2.5	364407
	ВН-0.66 30 I B 200/5A 0.5	200	5	364408
	ВН-0.66 30 I B 250/5A 0.5	250	5	364409
	ВН-0.66 30 I B 300/5A 0.5	300	5	364410
	ВН-0.66 30 I B 200/5A 0.5S	200	5	364873
	ВН-0.66 30 I B 250/5A 0.5S	250	5	364885
 BH-0.66 40I	ВН-0.66 40 I 300/5A 0.5	300	5	364529
	ВН-0.66 40 I 400/5A 0.5	400	5	364530
	ВН-0.66 40 I 500/5A 0.5	500	10	364481
	ВН-0.66 40 I 600/5A 0.5	600	10	364482
	ВН-0.66 40 I 400/5A 0.5s	600	10	364886
 BH-0.66 60I	ВН-0.66 60 I 600/5A 0.5	600	10	364537
	ВН-0.66 60 I 750/5A 0.5	750	10	364538
	ВН-0.66 60 I 800/5A 0.5	800	10	364540
	ВН-0.66 60 I 1000/5A 0.5	1000	10	364539
 BH-0.66 80I	ВН-0.66 80 I 800/5A 0.5	800	10	364542
	ВН-0.66 80 I 1000/5A 0.5	1000	10	364543
	ВН-0.66 80 I 1200/5A 0.5	1200	20	364544
	ВН-0.66 80 I 1500/5A 0.5	1500	20	364545
 BH-0.66 100I	ВН-0.66 100 I 1000/5A 0.5	1000	10	364546
	ВН-0.66 100 I 1200/5A 0.5	1200	20	364547
	ВН-0.66 100 I 1500/5A 0.5	1500	20	364548
	ВН-0.66 100 I 2000/5A 0.5	2000	20	364549
	ВН-0.66 100 I 2500/5A 0.5	2500	40	364550
 BH-0.66 120I	ВН-0.66 120 I 1500/5A 0.5	1500	20	364554
	ВН-0.66 120 I 2000/5A 0.5	2000	20	364555
	ВН-0.66 120 I 2500/5A 0.5	2500	40	364556
	ВН-0.66 120 I 3000/5A 0.5	3000	40	364557
	ВН-0.66 120 I 4000/5A 0.5	4000	40	364558


5. Габаритные и установочные размеры, мм

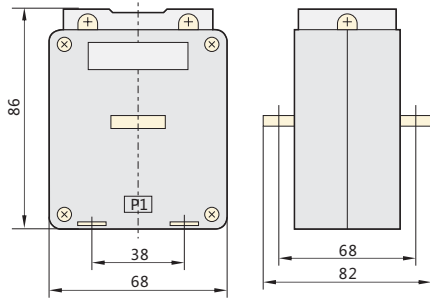


ВН-0.66 со встроенной шиной

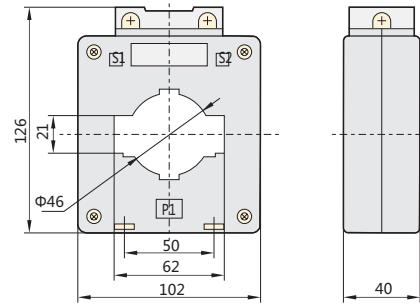


ВН-0.66 60I

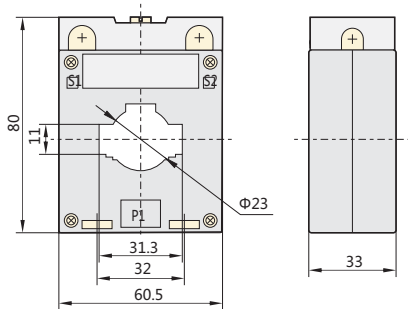


ВН-0.66 30I

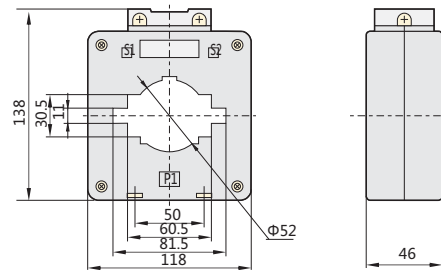


ВН-0.66 80I

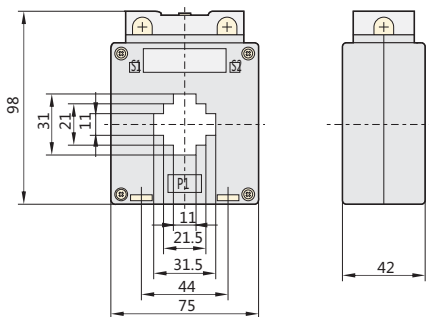


ВН-0.66 30I B

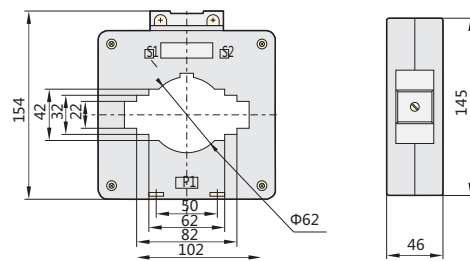

ВН-0.66 100I

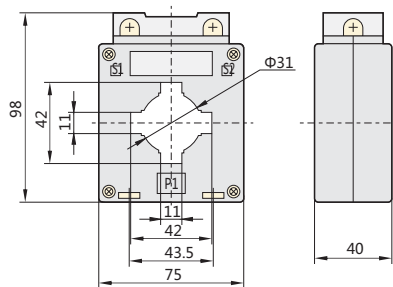

ВН-0.66 40I B

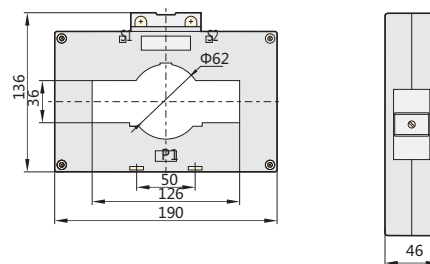

ВН-0.66 120I



Амперметры и вольтметры серии NP

1. Описание

Аналоговые электроизмерительные амперметры и вольтметры серии NP предназначены для измерения силы тока и напряжения в электрических цепях переменного тока. Данные приборы применяются для работы в закрытых помещениях, в электрощитовом оборудовании, в электроустановках промышленных предприятий, жилых, общественных зданий и сооружений.



2. Технические характеристики



Наименование параметра	Амперметры	Вольтметры
Система	Электромагнитная	
Способ установки	на панель щита	
Диапазон измерений	0-3000А	0-600В
Номинальное рабочее напряжение, В	400В	600В
Класс точности	1,5	
Сопротивление изоляции, не менее, Мом	20	
Способ подключения	≤50А - непосредственный; >100 - через трансформатор тока с вторичным током 5А	непосредственный
Температура хранения, °С	от минус 40 до плюс 70	
Предельная рабочая температура, °С	от минус 20 до плюс 55	

3. Информация для заказа

Наименование	Способ подключения	Максимальный измеряемый ток, А/ Напряжение, В	Артикул
Амперметр NP72-A 10/20А ,10А кл. точн. 1,5 72x72мм	непосредственное	10	761964
Амперметр NP72-A 50/100А ,50А кл. точн. 1,5 72x72мм	непосредственное	50	776034
Амперметр NP72-A 100/200/5А ,100А кл. точн. 1,5 72x72мм	через трансформатор тока	100	761849
Амперметр NP72-A 150/300/5А ,150А кл. точн. 1,5 72x72мм	через трансформатор тока	150	761781
Амперметр NP72-A 200/400/5А ,200А кл. точн. 1,5 72x72мм	через трансформатор тока	200	761850
Амперметр NP72-A 300/600/5А ,300А кл. точн. 1,5 72x72мм	через трансформатор тока	300	761851
Амперметр NP72-A 400/800/5А ,400А кл. точн. 1,5 72x72мм	через трансформатор тока	400	761852
Амперметр NP72-A 500/1000/5А ,500А кл. точн. 1,5 72x72мм	через трансформатор тока	500	761853
Амперметр NP72-A 600/1200/5А ,600А кл. точн. 1,5 72x72мм	через трансформатор тока	600	761854
Амперметр NP72-A 1000/2000/5А ,1000А кл. точн. 1,5 72x72мм	через трансформатор тока	1000	761856
Амперметр NP72-A 1500/3000/5А ,1500А кл. точн. 1,5 72x72мм	через трансформатор тока	1500	761858
Амперметр NP72-A 2000/4000/5А ,2000А кл. точн.1,5 72x72мм	через трансформатор тока	2000	761863
Амперметр NP72-A 3000/6000/5А ,3000А кл. точн.1,5 72x72мм	через трансформатор тока	3000	761879

Наименование	Способ подключения	Максимальный измеряемый ток, А/ Напряжение, В	Артикул
Амперметр NP96-A 10/20А ,10А кл. точн. 1,5 96x96мм	непосредственное	10	761951
Амперметр NP96-A 50/100А ,50А кл. точн. 1,5 96x96мм	непосредственное	50	761954
Амперметр NP96-A 100/200/5А ,100А кл. точн. 1,5 96x96мм	через трансформатор тока	100	761298
Амперметр NP96-A 150/300/5А ,150А кл. точн. 1,5 96x96мм	через трансформатор тока	150	761299
Амперметр NP96-A 200/400/5А ,200А кл. точн. 1,5 96x96мм	через трансформатор тока	200	761300
Амперметр NP96-A 300/600/5А ,300А кл. точн. 1,5 96x96мм	через трансформатор тока	300	761302
Амперметр NP96-A 400/800/5А ,400А кл. точн. 1,5 96x96мм	через трансформатор тока	400	761303
Амперметр NP96-A 500/1000/5А ,500А кл. точн. 1,5 96x96мм	через трансформатор тока	500	761304
Амперметр NP96-A 600/1200/5А ,600А кл. точн. 1,5 96x96мм	через трансформатор тока	600	761305
Амперметр NP96-A 1000/2000/5А ,1000А кл. точн. 1,5 96x96мм	через трансформатор тока	1000	761865
Амперметр NP96-A 1500/3000/5А ,1500А кл. точн. 1,5 96x96мм	через трансформатор тока	1500	761866
Амперметр NP96-A 2000/4000/5А ,2000А кл. точн.1,5 96x96мм	через трансформатор тока	2000	761867
Амперметр NP96-A 3000/6000/5А ,3000А кл. точн.1,5 96x96мм	через трансформатор тока	3000	776128
Вольтметр NP72-V 100В кл. точн. 1,5 72x72мм	непосредственное	100	761732
Вольтметр NP72-V 300В кл. точн. 1,5 72x72мм	непосредственное	300	761734
Вольтметр NP72-V 500В кл. точн. 1,5 72x72мм	непосредственное	500	761736
Вольтметр NP72-V 600В кл. точн. 1,5 72x72мм	непосредственное	600	776111
Вольтметр NP96-V 100В кл. точн. 1,5 96x96мм	непосредственное	100	761764
Вольтметр NP96-V 300В кл. точн. 1,5 96x96мм	непосредственное	300	761766
Вольтметр NP96-V 500В кл. точн. 1,5 96x96мм	непосредственное	500	761676
Вольтметр NP96-V 600В кл. точн. 1,5 96x96мм	непосредственное	600	761783

4. Габаритные и установочные размеры, мм

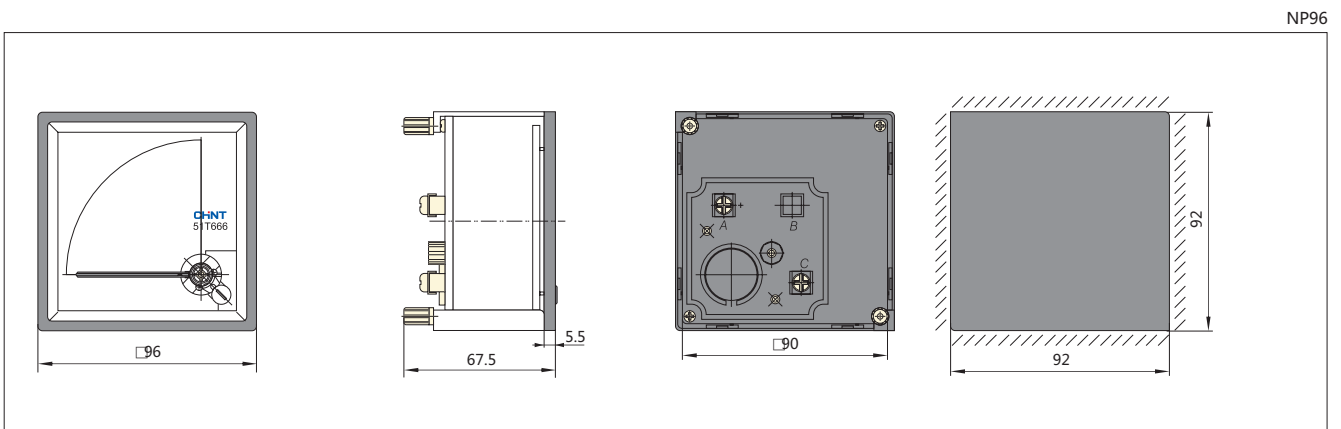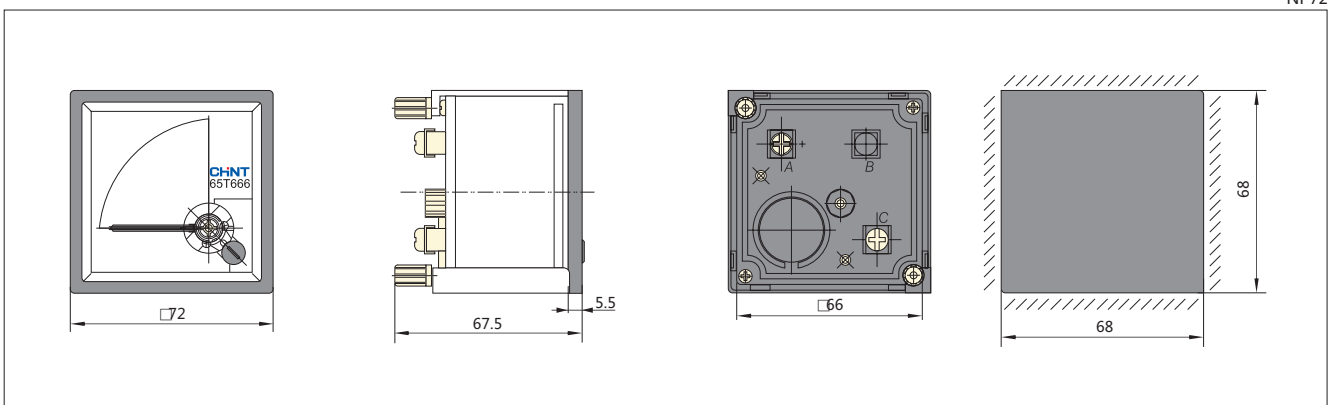



Плавкий предохранитель с ножевым контактом RT36

1. Общие сведения

Плавкий предохранитель с ножевым контактом RT36 – новое изделие нашей компании. Его отличительные особенности – компактные размеры, малый вес, низкая

потребляемая мощность и высокая отключающая способность. Предохранители этого типа широко используются для защиты электрических устройств от перегрузки и короткого замыкания.

Изделия этой серии делятся на типы gG и aM. К типу gG

относятся обычные плавкие предохранители с полной отключающей способностью. Плавкие предохранители

типа aM используются для защиты двигателей и обладают


частичной отключающей способностью.

Данное изделие соответствует стандартам GB 13539 и IEC 60269; его технические характеристики соответствуют

профессиональному международному уровню.

2. Обозначение типа

RT 36-□□/□

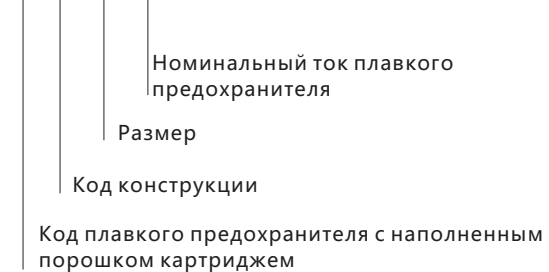


3. Технические характеристики

Технические характеристики	Одинаковые модели для отечественного применения и экспорта	Номинальный ток (А)	Номинальное напряжение (В)	Номинальная мощность (Вт)	Вес (кг)	Отключающая способность (кА)
RT36-00C (Примечание: соответствует корпусу RT36-00)	NT00C, R030A	4	500	1.5	0.12	120
		6	500	1.6	0.12	120
		10	500	1.7	0.12	120
		16	500	2.0	0.12	120
		20	500	2.5	0.12	120
		25	500	3.1	0.12	120
		32	500	3.5	0.12	120
		36	500	3.8	0.12	120
		40	500	4.0	0.12	120
		50	500	5.3	0.12	120
		63	500	6.1	0.12	120
		80	500	6.9	0.12	120
		100	500	10.0	0.12	120


Таблица (продолжение)

Технические характеристики	Одинаковые модели для отечественного применения и экспорта	Номинальный ток (А)	Номинальное напряжение (В)	Номинальная мощность (Вт)	Вес (кг)	Отключающая способность (кА)
RT36-00	RT16-00(NT00)	4	AC500/AC690/DC250	1.5	0.15	120/50/100
		6	AC500/AC690/DC250	1.6	0.15	120/50/100
		10	AC500/AC690/DC250	1.7	0.15	120/50/100
		16	AC500/AC690/DC250	2.0	0.15	120/50/100
		20	AC500/AC690/DC250	2.5	0.15	120/50/100
		25	AC500/AC690/DC250	3.1	0.15	120/50/100
		32	AC500/AC690/DC250	3.5	0.15	120/50/100
		36	AC500/AC690/DC250	3.8	0.15	120/50/100
		40	AC500/AC690/DC250	4.0	0.15	120/50/100
		50	AC500/AC690/DC250	5.3	0.15	120/50/100
		63	AC500/AC690/DC250	6.1	0.15	120/50/100
		80	AC500/AC690/DC250	6.9	0.15	120/50/100
		100	AC500/AC690/DC250	10.0	0.15	120/50/100
		125	AC500/AC690/DC250	9.6	0.15	120/50/100
		160	AC500/AC690/DC250	12.0	0.15	120/50/100
RT36-0	RT16-0(NT0)	4	500/690	1.7	0.2	120/50
		6	500/690	2.0	0.2	120/50
		10	500/690	1.8	0.2	120/50
		20	500/690	3.0	0.2	120/50
		25	500/690	3.5	0.2	120/50
		32	500/690	4.05	0.2	120/50
		36	500/690	4.0	0.2	120/50
		40	500/690	5.1	0.2	120/50
		50	500/690	7.25	0.2	120/50
		63	500/690	8.1	0.2	120/50
		80	500/690	10.26	0.2	120/50
RT36-0	RT16-0(NT0)	100	500/690	12.58	0.2	120/50
		125	500/690	15.62	0.2	120/50
		160	500/690	16.0	0.2	120/50
RT36-1	RT16-1(NT1)	80	AC500/AC690/DC440	8.35	0.36	120/50/100
		100	AC500/AC690/DC440	12.05	0.36	120/50/100
		125	AC500/AC690/DC440	13.46	0.36	120/50/100
		160	AC500/AC690/DC440	16.53	0.36	120/50/100
		200	AC500/AC690/DC440	20.8	0.36	120/50/100
		224	AC500/AC690/DC440	22.69	0.36	120/50/100
		250	AC500/AC690/DC440	23.0	0.36	120/50/100
RT36-2	RT16-2(NT2)	125	AC500/AC690/DC440	21.7	0.85	120/50/100
		160	AC500/AC690/DC440	22.7	0.85	120/50/100
		200	AC500/AC690/DC440	26.8	0.85	120/50/100
		224	AC500/AC690/DC440	28.9	0.85	120/50/100
		250	AC500/AC690/DC440	28.9	0.85	120/50/100
		300	AC500/AC690/DC440	32.0	0.85	120/50/100
		315	AC500/AC690/DC440	32.45	0.85	120/50/100
		355	AC500/AC690/DC440	33.66	0.85	120/50/100
		400	AC500/AC690/DC440	34.0	0.85	120/50/100

4.2 Размер корпуса плавкого предохранителя

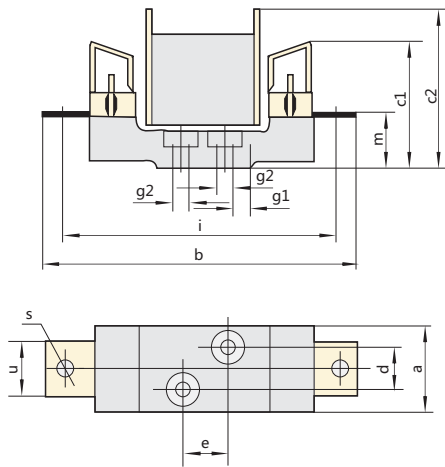


Размер	RT36-00	RT36-0	RT36-1	RT36-2	RT36-3	RT36-4	NRT36-00
a	30	33	58	64	64	96	30
b	118	170	200	225	250	304	120
c1	60	73	82	98	105	145	60
c2	85	93	96	112	120	165	85
d	0	0	30	30	30	45	0
e	25	25	25	25	25	30	25
g1	8	16	15	17	17	4	8
g2	8.3	7.5	10.5	10.5	10.5	13	7.5
i	100	150	175	200	210	260	100
m	25	38	38	40	45	47.5	2.5
s	M8	M8	M10	M10	M12	M16	M8
u	25	25	25	30	40	45	25

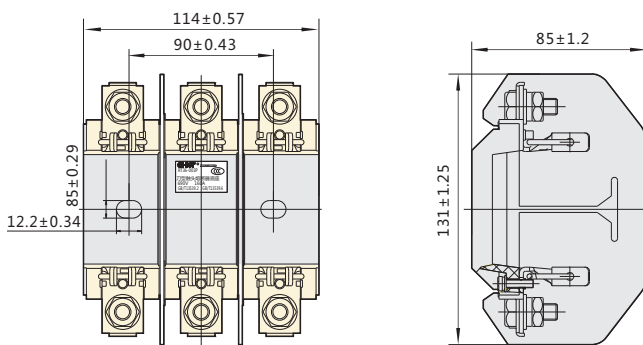

6. Информация для заказа

Наименование	Артикул
Плавкая вставка предохранителя RT36-00С-125, габарит 00С, 4А	521463
Плавкая вставка предохранителя RT36-00С-125, габарит 00С, 6А	521464
Плавкая вставка предохранителя RT36-00С-125, габарит 00С, 10А	521240
Плавкая вставка предохранителя RT36-00С-125, габарит 00С, 16А	521242
Плавкая вставка предохранителя RT36-00С-125, габарит 00С, 20А	521244
Плавкая вставка предохранителя RT36-00С-125, габарит 00С, 25А	521246
Плавкая вставка предохранителя RT36-00С-125, габарит 00С, 32А	521248
Плавкая вставка предохранителя RT36-00С-125, габарит 00С, 40А	521359
Плавкая вставка предохранителя RT36-00С-125, габарит 00С, 50А	521251
Плавкая вставка предохранителя RT36-00С-125, габарит 00С, 63А	521253
Плавкая вставка предохранителя RT36-00С-125, габарит 00С, 80А	521191
Плавкая вставка предохранителя RT36-00С-125, габарит 00С, 100А	521238
Плавкая вставка предохранителя RT36-00С-125, габарит 00С, 125А	521364
Плавкая вставка предохранителя RT36-00С-125, габарит 00С, 160А	521365
Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 16А	521338
Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 25А	521340
Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 32А	521341
Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 40А	521344
Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 50А	521345
Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 63А	521347
Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 80А	521348
Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 100А	521349
Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 125А	521257
Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 160А	521259
Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 32А	521222
Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 40А	521223
Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 50А	521225
Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 63А	521227
Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 80А	521229
Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 100А	521232
Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125А	521234
Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 160А	521236
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 80А	521190
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 100А	521181
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 125А	521186
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 160А	521187
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 200А	521188
Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250А	521189
Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 125А	521208
Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 160А	521210
Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 200А	521211
Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 250А	521213
Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 315А	521215
Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 355А	521216
Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 400А	521218
Плавкая вставка предохранителя RT36-3-630, габарит 3, 315А	521205
Плавкая вставка предохранителя RT36-3-630, габарит 3, 355А	521206
Плавкая вставка предохранителя RT36-3-630, габарит 3, 400А	521197
Плавкая вставка предохранителя RT36-3-630, габарит 3, 500А	521200

Наименование	Артикул
Плавкая вставка предохранителя RT36-3-630, габарит 3, 630А	521202
Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160А	521366
Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160А	521260
Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250А	521367
Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400А	521368
Держатель плавкой вставки RT36-3-630, габарит 3, 630А	521369
Рукоятка для съема плавкой вставки серии RT36	521371

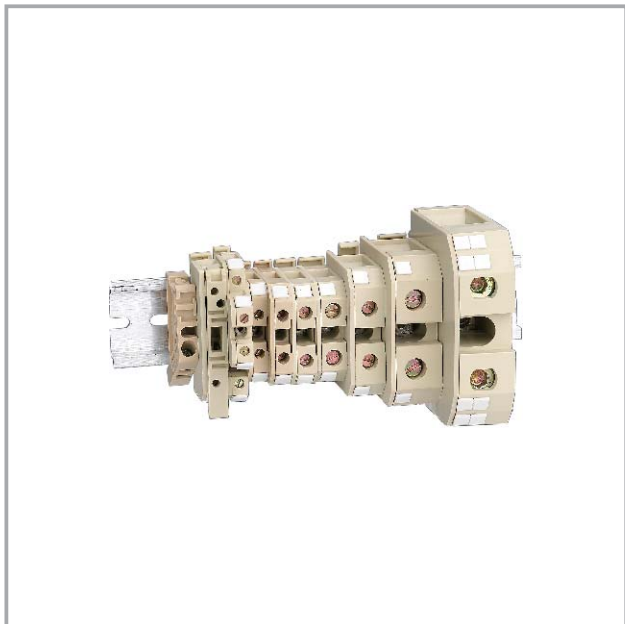

Клеммные зажимы наборные SAK

1. Назначение

Для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных проводников различного сечения.

ERC

SAK-2.5



SAK-20RD



SAK-4



SAK-6



SAK-10



SAK-16




SAK-35



SAK-70



2. Габаритные и монтажные размеры, мм

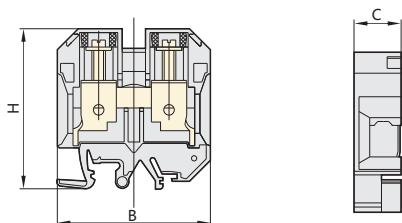

NO.	Модель	Размеры, мм			DIN-рейка
		B	C	H	
1	SAK-2.5	39.5	6	40	TH35/G32
2	SAK-4	40	6.5	48.5	TH35/G32
3	SAK-20RD	59	8.5	43	TH35/G32
4	SAK-6	40	8	44	TH35/G32
5	SAK-10	40.5	10	45	TH35/G32
6	SAK-16	51	12	51.5	TH35/G32
7	SAK-35	59	18.5	61.5	TH35/G32
8	SAK-70	75	22	79	TH35/G32
9	EK-2.5	57	6	39	TH35
10	EK-4	57	7	42	TH35
11	EK-6	57	8	42.4	TH35
12	EK-10	57	10	42	TH35
13	EK-16	58	13.5	47	TH35
14	EK-35	59	16	56	TH35
15	EW35	47	8	61	

3. Информация для заказа

NO.	Наименование	Цвет	Максимальное сечение подключаемых проводов, мм ²	Артикул
1	Зажим наборный SAK-2.5/1	бежевый, синий	0.5~2.5	550060
2	Зажим наборный SAK-20RD/1	бежевый, синий	0.5~4	550064
3	Зажим наборный SAK-4/1	бежевый, синий	0.5~4	550041
4	Зажим наборный SAK-6/1	бежевый, синий	0.5~6	550061
5	Зажим наборный SAK-10/1	бежевый, синий	1.5~0	550062
6	Зажим наборный SAK-16/1	бежевый, синий	4~16	550042
7	Зажим наборный SAK-35/1	бежевый, синий	10~35	550043
8	Зажим наборный SAK-70/1	бежевый, синий	16~70	550054
9	Заземляющий зажим наборный EK-2.5/1	желто-зеленый	0.5~2.5	550034
10	Заземляющий зажим наборный EK-4/1	желто-зеленый	0.5~4	550070
11	Заземляющий зажим наборный EK-6/1	желто-зеленый	0.5~6	550035
12	Заземляющий зажим наборный EK-10/1	желто-зеленый	1.5~10	550071
13	Заземляющий зажим наборный EK-16/1	желто-зеленый	4~16	550039
14	Заземляющий зажим наборный EK-35/1	желто-зеленый	6~35	550040



Клеммные зажимы наборные JXB

1. Назначение

Для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных проводников различного сечения.

ERC

JXB-2.5



JXB-20RD



JXB-4



JXB-4S



JXB-6



JXB-10



JXB-16




JXB-35



JXB-70



2. Габаритные и монтажные размеры, мм

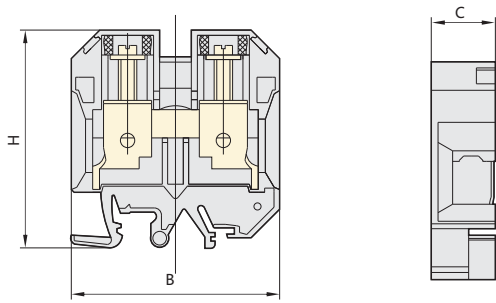

NO.	Модель	Размеры, мм			DIN-рейка
		B	C	H	
1	JXB-2.5	39.5	6	40	TH35/G32
2	JXB-2.5S	65	8	48.5	TH35/G32
3	JXB-4	40	6.5	48.5	TH35/G32
4	JXB-4S	55	6.7	61	TH35/G32
5	JXB-20RD	59	8.5	43	TH35/G32
6	JXB-6	40	8	44	TH35/G32
7	JXB-10	40.5	10	45	TH35/G32
8	JXB-16	51	12	51.5	TH35/G32
9	JXB-35	59	18.5	61.5	TH35/G32
10	JXB-70	75	22	79	TH35/G32
11	EK-2.5	57	6	39	TH35
12	EK-4	57	7	42	TH35
13	EK-6	57	8	42.4	TH35
14	EK-10	57	10	42	TH35
15	EK-16	58	13.5	47	TH35
16	EK-35	59	16	56	TH35
17	EW35	47	8	61	

3. Информация для заказа

NO.	Наименование	Цвет	Максимальное сечение подключаемых проводов, мм ²	Артикул
1	Зажим наборный JXB-2.5/1	серый	0.5~2.5	554062
2	Зажим наборный JXB-20RD/1	серый	0.5~4	554034
3	Зажим наборный JXB-4/1	серый	0.5~4	554033
4	Зажим наборный JXB-6/1	серый	0.5~6	554037
5	Зажим наборный JXB-10/1	серый	1.5~0	554038
6	Зажим наборный JXB-16/1	серый	4~16	554039
7	Зажим наборный JXB-35/1	серый	10~35	554040
8	Зажим наборный JXB-70/1	серый	16~70	554024
9	Заземляющий зажим наборный EK-2.5/1	желто-зеленый	0.5~2.5	550034
10	Заземляющий зажим наборный EK-4/1	желто-зеленый	0.5~4	550070
11	Заземляющий зажим наборный EK-6/1	желто-зеленый	0.5~6	550035
12	Заземляющий зажим наборный EK-10/1	желто-зеленый	1.5~10	550071
13	Заземляющий зажим наборный EK-16/1	желто-зеленый	4~16	550039
14	Заземляющий зажим наборный EK-35/1	желто-зеленый	6~35	550040

NO.	Наименование	Цвет	Максимальное сечение подключаемых проводов, мм ²	Артикул
15	Заглушка для JXB-2.5	серый	-	550025
16	Заглушка для JXB-4	серый	-	550036
17	Заглушка для JXB-6	серый	-	550022
18	Заглушка для JXB-10	серый	-	550037
19	Заглушка для JXB-16	серый	-	550038
20	Заглушка для JXB-35	серый	-	550045
21	Заглушка для JXB-70	серый	-	550088
22	Ограничители на DIN-рейку для JXB(EW35)	-	-	550033
23	Центральная перемычка JXB-2.5/10	-	-	550089
24	Центральная перемычка JXB-4/10	-	-	550093
25	Центральная перемычка JXB-6/10	-	-	550094
26	Центральная перемычка JXB-10/10	-	-	550090
27	Центральная перемычка JXB-16/10			550091
28	Центральная перемычка JXB-35/10			550092



Клеммные зажимы наборные JCUK

1. Назначение

Для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных проводников различного сечения.

EAC


JCUK-2.5N



JCUK-35N



JCUK-50H

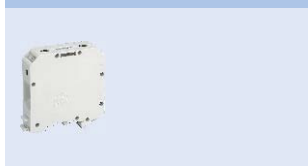

JCUK-150H



JCUK-95H




JCUK-5N



JCUK-6N



JCUK-10RD

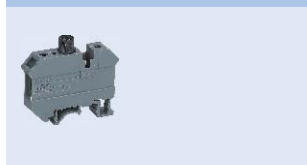


JCUK-3N



JCUK/DK4



JCUK-5RD

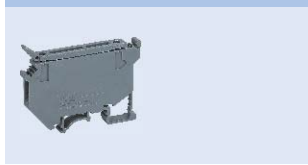


JCUK/K5




JCUK-5JD



JCUK-10JD

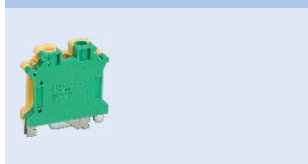


JCUK-16JD

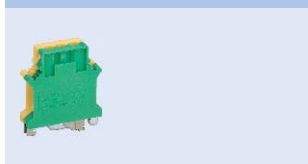

JCUK-35JD



JCUK/S

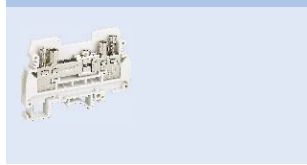


JCUK-10N



JCUK-16N



2. Габаритные и монтажные размеры, мм

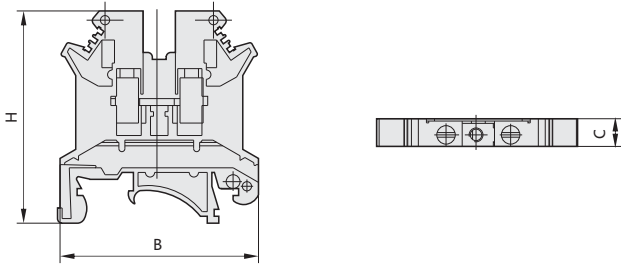

NO.	Модель	Размеры, мм			DIN-рейка
		B	C	H	
1	JCUK-2.5N	43	6	41	TH35/G32
2	JCUK-3N	42.5	5	46	TH35/G32
3	JCUK-5N	42.5	5.8	46	TH35/G32
4	JCUK-6N	42.5	7.8	47	TH35/G32
5	JCUK-10N	42.5	9.8	47	TH35/G32
6	JCUK-16N	42.5	11.8	46	TH35/G32
7	JCUK-35N	50	15	61	TH35/G32
8	JCUK-50H	72.5	21.6	77	TH35/G32
9	JCUK-95H	84.5	26	91.5	TH35/G32
10	JCUK-150H	101	31	112	TH35/G32
11	JCUK/S	72.8	8.2	51.2	TH35/G32
14	JCUK/K5	56	8.5	61	TH35/G32
15	JCUK/DK4	63.5	6.2	46.3	TH35/G32
17	JCUK-3JD	43	5.6	47	TH35/G32
23	JCUK-5JD	43	6.4	47	TH35/G32
24	JCUK-10JD	43	8.4	47	TH35/G32
25	JCUK-16JD	43	12.6	52	TH35/G32
26	JCUK-35JD	42.5	15	47	TH35/G32
27	JCUK-5RD	72.5	8.2	56.5	TH35/G32
28	JCUK-10RD	62	12	46.5	TH35/G32

3. Информация для заказа

NO.	Наименование	Цвет	Максимальное сечение подключаемых проводов, мм ²	Артикул
1	Зажим наборный JCUK-2.5N	серый	2.5	549055
2	Зажим наборный JCUK-3N	серый	3	549047
3	Зажим наборный JCUK-5N	серый	5	549048
4	Зажим наборный JCUK-6N	серый	6	549049
5	Зажим наборный JCUK-10N	серый	10	549050
6	Зажим наборный JCUK-16N	серый	16	549053
7	Зажим наборный JCUK-35N	серый	35	549054
8	Зажим наборный JCUK-50H	серый	50	549068
9	Зажим наборный JCUK-95H	серый	95	549069
10	Зажим наборный JCUK-150H	серый	150	549056
11	Заземляющий зажим наборный JCUK-5JD	желто-зеленый	5	549038
12	Заземляющий зажим наборный JCUK-6JD	желто-зеленый	6	549044
13	Заземляющий зажим наборный JCUK-10JD	желто-зеленый	10	549039
14	Заземляющий зажим наборный JCUK-16JD	желто-зеленый	16	549046
16	Заземляющий зажим наборный JCUK-35JD	желто-зеленый	35	549045
17	Заглушка для JCUK-5N			549035



Блок зажимов ТВ

1. Общие сведения

Серия ТВ применима к цепи с переменным током 50 Гц, номинальным напряжением не более 600 В и номинальным током не более 100А для подключения провода.

Стандарт: МЭК 60947-7-1.

ТВ-6003



ТВ-6004



ТВ-10003



ТВ-10004



ТВ-1503



ТВ-1504



ТВ-1505



ТВ-1506



ТВ-2503



ТВ-2504



ТВ-2506



ТВ-4503



ТВ-4504



ТВ-4505



ТВ-4506




ТВ-1510



ТВ-2510



2. Габаритные и монтажные размеры, мм

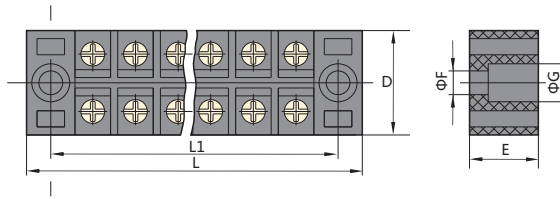

No.	Модель	Номинальный ток	Количество клеммных пар	Размеры, мм					
				L	L1	D	E	F	G
1	ТВ-1503	15А	3	46.5	34	22	17	4.7	7.8
2	ТВ-1504	15А	4	54	44	22	17	4.7	7.8
3	ТВ-1506	15А	6	72	62	22	17	4.4	7.8
4	ТВ-1512	15А	12	126	114	22	17	4.5	7.5
5	ТВ-1510	15А	10	108	97	22	17	4.4	7.8
6	ТВ-2503	25А	3	55	44.5	30	20	5	8
7	ТВ-2504	25А	4	68	56	30	20	5	7.8
8	ТВ-2506	25А	6	92	80.5	30	20	4.3	8
9	ТВ-2512	25А	12	163	152	30	20	4.4	7.8
10	ТВ-4503	45А	3	70	58	38	25	4.7	7.8
11	ТВ-4504	45А	4	86	75	38	25	4.7	7.8
12	ТВ-4505	45А	5	102.5	93	38	25	4.7	7.8
13	ТВ-4506	45А	6	120	109	38	25	5	8
14	ТВ-4512	45А	12	222	212.5	38	25	4.7	7.8
15	ТВ-6003	60А	3	74.5	63	38	31	5.2	7.8
16	ТВ-6004	60А	4	93.5	80	38	31	5.2	7.8
17	ТВ-10003	100А	3	86.5	75.5	43.5	35	5.2	7.8
18	ТВ-10004	100А	4	108	97	43.5	35	5.2	7.8

3. Информация для заказа

NO.	Наименование	Количество клеммных пар	Артикул
1	Блок зажимов ТВ-1503	3	558028
2	Блок зажимов ТВ-1504	4	558029
3	Блок зажимов ТВ-1506	6	558030
4	Блок зажимов ТВ-1512	12	558031
5	Блок зажимов ТВ-2503	3	558032
6	Блок зажимов ТВ-2504	4	558033
7	Блок зажимов ТВ-2506	6	558034
8	Блок зажимов ТВ-2512	12	558035
9	Блок зажимов ТВ-4503	3	558025
10	Блок зажимов ТВ-4504	4	558026
11	Блок зажимов ТВ-4506	6	558027
12	Блок зажимов ТВ-4512	12	558020
13	Блок зажимов ТВ-6003	3	558024
14	Блок зажимов ТВ-6004	4	558023
16	Блок зажимов ТВ-10003	3	558022
17	Блок зажимов ТВ-10004	4	558021



3. Основная функция

Защита от перегрузки, защита от короткого замыкания и физическое отключение.

4. Технические параметры

Номинальный ток: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 А

Номинальное напряжение: 230 В перем. тока (1P, 1P+N), 400 В перем. тока (2~4P, 3P+N)

Частота: 50/60 Гц

Тип электромагнитного расцепления: B, C, D Количество полюсов: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P

Срок службы механической части: 20 000 циклов

Срок службы электрической части: 10 000 циклов

Номинальная отключающая способность (I_{cn}): 6000 А

Отключающая способность (I_{cs}): 6000 А

Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение (U_{imp}): 4 кВ

Потребляемая мощность на каждом полюсе автоматического выключателя: см. таблицу 1



Универсальность применения, устойчивая и надежная эксплуатация в экстремальных условиях

Рабочая температура: -35 + 70°C
Пригодность к применению в различных условиях.

Автоматические выключатели NXB-63

1. Совместимые стандарты

IEC 60898-1

2. Совместимая сертификация


CE



Таблица 1

Номинальный ток I _n (А)	Максимальная потребляемая мощность на каждом полюсе (Вт)
1–10	2
16–32	3,5
40–63	5

5. Габаритные и присоединительные размеры

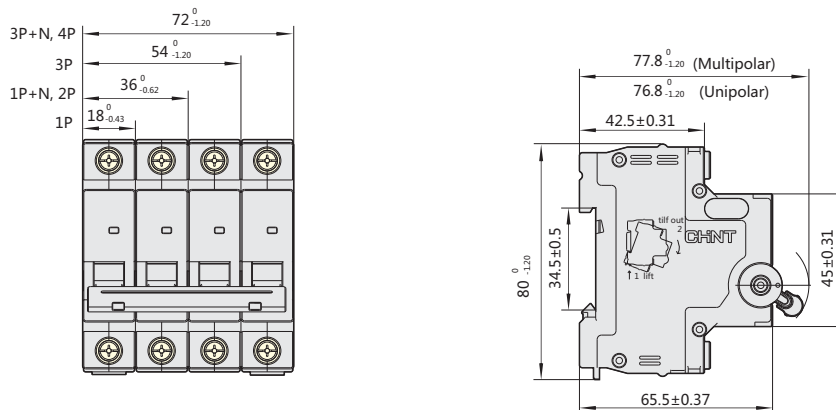

6. Информация для заказа

Характеристика В


Кол-во полюсов	Номинальный ток	Типовое обозначение	Артикул
1P	1A	NXB-63 1P B1 6kA	814034
1P	2A	NXB-63 1P B2 6kA	814035
1P	3A	NXB-63 1P B3 6kA	814036
1P	4A	NXB-63 1P B4 6kA	814037
1P	6A	NXB-63 1P B6 6kA	814038
1P	10A	NXB-63 1P B10 6kA	814039
1P	16A	NXB-63 1P B16 6kA	814040
1P	20A	NXB-63 1P B20 6kA	814041
1P	25A	NXB-63 1P B25 6kA	814042
1P	32A	NXB-63 1P B32 6kA	814043
1P	40A	NXB-63 1P B40 6kA	814044
1P	50A	NXB-63 1P B50 6kA	814045
1P	63A	NXB-63 1P B63 6kA	814046
2P	1A	NXB-63 2P B1 6kA	814112
2P	2A	NXB-63 2P B2 6kA	814113
2P	3A	NXB-63 2P B3 6kA	814114
2P	4A	NXB-63 2P B4 6kA	814115
2P	6A	NXB-63 2P B6 6kA	814116
2P	10A	NXB-63 2P B10 6kA	814117
2P	16A	NXB-63 2P B16 6kA	814118
2P	20A	NXB-63 2P B20 6kA	814119
2P	25A	NXB-63 2P B25 6kA	814120
2P	32A	NXB-63 2P B32 6kA	814121
2P	40A	NXB-63 2P B40 6kA	814122
2P	50A	NXB-63 2P B50 6kA	814123
2P	63A	NXB-63 2P B63 6kA	814124
3P	1A	NXB-63 3P B1 6kA	814190
3P	2A	NXB-63 3P B2 6kA	814191
3P	3A	NXB-63 3P B3 6kA	814192
3P	4A	NXB-63 3P B4 6kA	814193
3P	6A	NXB-63 3P B6 6kA	814194
3P	10A	NXB-63 3P B10 6kA	814195
3P	16A	NXB-63 3P B16 6kA	814196
3P	20A	NXB-63 3P B20 6kA	814197
3P	25A	NXB-63 3P B25 6kA	814198
3P	32A	NXB-63 3P B32 6kA	814199
3P	40A	NXB-63 3P B40 6kA	814200
3P	50A	NXB-63 3P B50 6kA	814201
3P	63A	NXB-63 3P B63 6kA	814202
4P	1A	NXB-63 4P B1 6kA	814268
4P	2A	NXB-63 4P B2 6kA	814269
4P	3A	NXB-63 4P B3 6kA	814270
4P	4A	NXB-63 4P B4 6kA	814271
4P	6A	NXB-63 4P B6 6kA	814272
4P	10A	NXB-63 4P B10 6kA	814273
4P	16A	NXB-63 4P B16 6kA	814274
4P	20A	NXB-63 4P B20 6kA	814275
4P	25A	NXB-63 4P B25 6kA	814276
4P	32A	NXB-63 4P B32 6kA	814277
4P	40A	NXB-63 4P B40 6kA	814278
4P	50A	NXB-63 4P B50 6kA	814279
4P	63A	NXB-63 4P B63 6kA	814280

Характеристика C


Кол-во полюсов	Номинальный ток	Типовое обозначение	Артикул
1P	1A	NXB-63 1P C1 6kA	814008
1P	2A	NXB-63 1P C2 6kA	814009
1P	3A	NXB-63 1P C3 6kA	814010
1P	4A	NXB-63 1P C4 6kA	814011
1P	6A	NXB-63 1P C6 6kA	814012
1P	10A	NXB-63 1P C10 6kA	814013
1P	16A	NXB-63 1P C16 6kA	814014
1P	20A	NXB-63 1P C20 6kA	814015
1P	25A	NXB-63 1P C25 6kA	814016
1P	32A	NXB-63 1P C32 6kA	814017
1P	40A	NXB-63 1P C40 6kA	814018
1P	50A	NXB-63 1P C50 6kA	814019
1P	63A	NXB-63 1P C63 6kA	814020
2P	1A	NXB-63 2P C1 6kA	814086
2P	2A	NXB-63 2P C2 6kA	814087
2P	3A	NXB-63 2P C3 6kA	814088
2P	4A	NXB-63 2P C4 6kA	814089
2P	6A	NXB-63 2P C6 6kA	814090
2P	10A	NXB-63 2P C10 6kA	814091
2P	16A	NXB-63 2P C16 6kA	814092
2P	20A	NXB-63 2P C20 6kA	814093
2P	25A	NXB-63 2P C25 6kA	814094
2P	32A	NXB-63 2P C32 6kA	814095
2P	40A	NXB-63 2P C40 6kA	814096
2P	50A	NXB-63 2P C50 6kA	814097
2P	63A	NXB-63 2P C63 6kA	814098
3P	1A	NXB-63 3P C1 6kA	814164
3P	2A	NXB-63 3P C2 6kA	814165
3P	3A	NXB-63 3P C3 6kA	814166
3P	4A	NXB-63 3P C4 6kA	814167
3P	6A	NXB-63 3P C6 6kA	814168
3P	10A	NXB-63 3P C10 6kA	814169
3P	16A	NXB-63 3P C16 6kA	814170
3P	20A	NXB-63 3P C20 6kA	814171
3P	25A	NXB-63 3P C25 6kA	814172
3P	32A	NXB-63 3P C32 6kA	814173
3P	40A	NXB-63 3P C40 6kA	814174
3P	50A	NXB-63 3P C50 6kA	814175
3P	63A	NXB-63 3P C63 6kA	814176
4P	1A	NXB-63 4P C1 6kA	814242
4P	2A	NXB-63 4P C2 6kA	814243
4P	3A	NXB-63 4P C3 6kA	814244
4P	4A	NXB-63 4P C4 6kA	814245
4P	6A	NXB-63 4P C6 6kA	814246
4P	10A	NXB-63 4P C10 6kA	814247
4P	16A	NXB-63 4P C16 6kA	814248
4P	20A	NXB-63 4P C20 6kA	814249
4P	25A	NXB-63 4P C25 6kA	814250
4P	32A	NXB-63 4P C32 6kA	814251
4P	40A	NXB-63 4P C40 6kA	814252
4P	50A	NXB-63 4P C50 6kA	814253
4P	63A	NXB-63 4P C63 6kA	814254

Описание идентификатора

Малогабаритный автоматический выключатель NXB-63

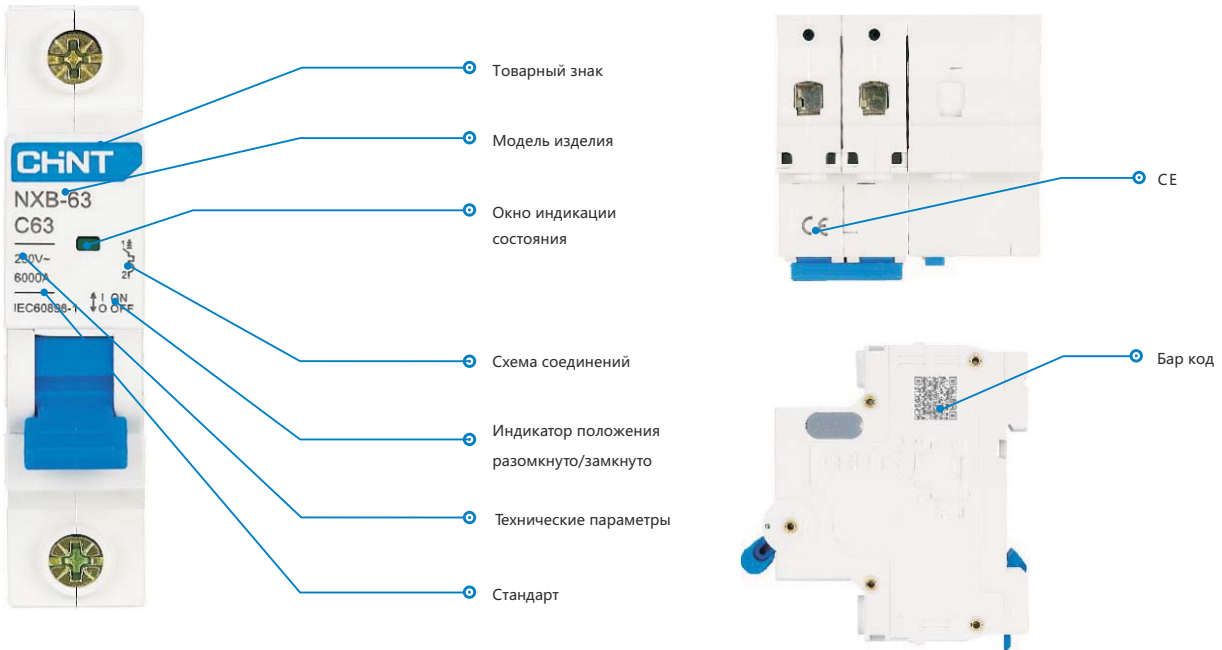

Устройство защитного отключения дифференциального тока NXBLE-63

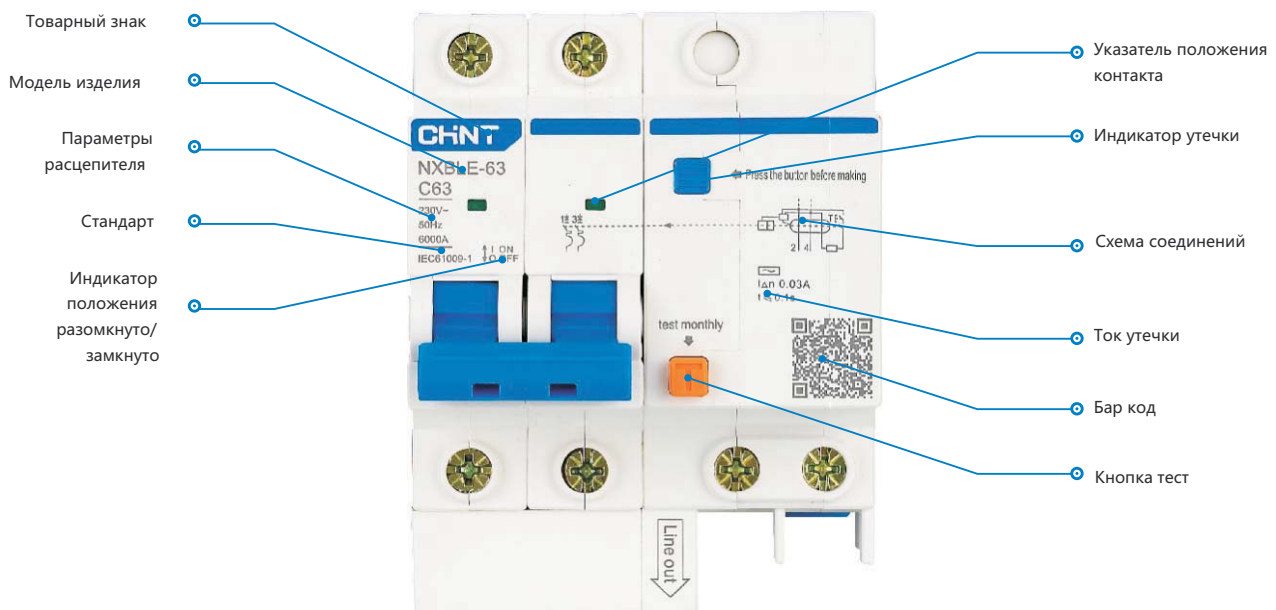

Характеристики срабатывания

Характеристики срабатывания соответствуют стандартам IEC 60898-1 и IEC 61009-1


Испытание	Тип	Испытательный ток	Состояние запуска	Предельное время срабатывания/не срабатывания	Ожидаемый результат	Примечания
a	B, C, D	1,13 In	Холодное	$t < 1$ ч (для In > 63 A) $t < 1$ ч (для In > 63 A)	Нет срабатывания	
b	B, C, D	1,45 In	Сразу после испытания	$t < 1$ ч (для In > 63 A) $t < 1$ ч (для In > 63 A)	Срабатывание	Ток стабильно увеличивается в течение 5 секунд
c	B, C, D	2,55 In	Сразу после испытания	1 с < t < 60 с (для In > 32 A) 1 с < t < 60 с (для In > 32 A)	Срабатывание	
d	B C D	3 In 5 In 10 In	Холодное	$t < 0,1$ с	Нет срабатывания	Подключает ток путем замыкания вспомогательного выключателя
e	B C D	5 In 10 In 20 In	Холодное	$t < 0,1$ с	Срабатывание	Подключает ток путем замыкания вспомогательного выключателя

Характеристики срабатывания соответствуют стандарту IEC 60947-2


Тип размыкания	Испытательный ток	Состояние запуска	Предельное время срабатывания/не срабатывания	Ожидаемый результат	Примечания
C, D	1,05 In	Холодное	$t < 2$ ч (для In > 63 A) $t < 2$ ч (для In > 63 A)	Нет срабатывания	
C, D	1,3 In	Сразу после испытания	$t < 1$ ч (для In > 63 A) $t < 1$ ч (для In > 63 A)	Срабатывание	Ток стабильно увеличивается в течение 5 секунд
C, D	2 In	Холодное	$t < 900$ с	Срабатывание	
C	6,4 In	Холодное	$t < 0,2$ с	Нет срабатывания	Подключает ток путем замыкания вспомогательного выключателя
D	9,6 In				
C	9,6 In	Холодное	$t < 0,2$ с	Срабатывание	
D	9,6 In				

Кривая срабатывания

Соответствует стандартам IEC 60898-1 и МЭК 61009-1

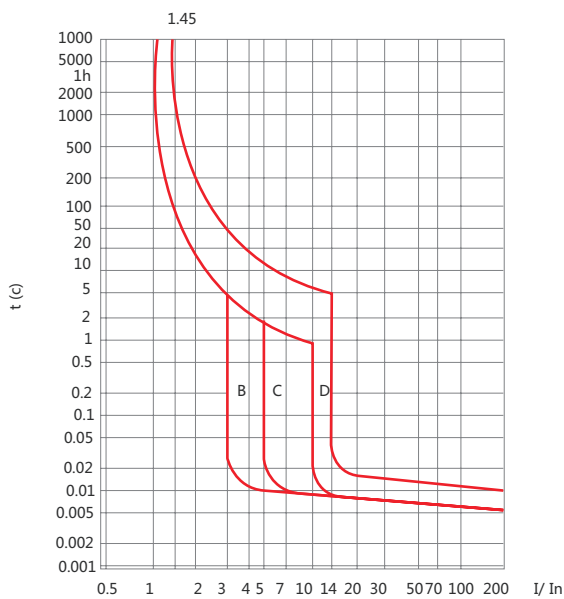

Соответствует стандарту МЭК 60947-2

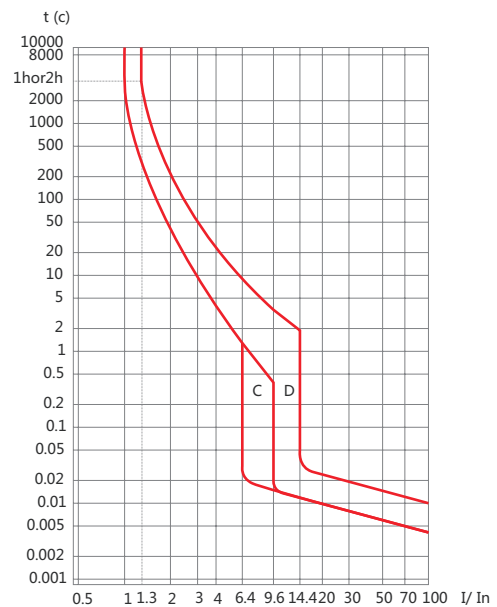

Характеристика D

Кол-во полюсов	Номинальный ток	Типовое обозначение	Артикул
1P	1A	NXB-63 1P D1 6kA	814021
1P	2A	NXB-63 1P D2 6kA	814022
1P	3A	NXB-63 1P D3 6kA	814023
1P	4A	NXB-63 1P D4 6kA	814024
1P	6A	NXB-63 1P D6 6kA	814025
1P	10A	NXB-63 1P D10 6kA	814026
1P	16A	NXB-63 1P D16 6kA	814027
1P	20A	NXB-63 1P D20 6kA	814028
1P	25A	NXB-63 1P D25 6kA	814029
1P	32A	NXB-63 1P D32 6kA	814030
1P	40A	NXB-63 1P D40 6kA	814031
1P	50A	NXB-63 1P D50 6kA	814032
1P	63A	NXB-63 1P D63 6kA	814033
2P	1A	NXB-63 2P D1 6kA	814099
2P	2A	NXB-63 2P D2 6kA	814100
2P	3A	NXB-63 2P D3 6kA	814101
2P	4A	NXB-63 2P D4 6kA	814102
2P	6A	NXB-63 2P D6 6kA	814103
2P	10A	NXB-63 2P D10 6kA	814104
2P	16A	NXB-63 2P D16 6kA	814105
2P	20A	NXB-63 2P D20 6kA	814106
2P	25A	NXB-63 2P D25 6kA	814107
2P	32A	NXB-63 2P D32 6kA	814108
2P	40A	NXB-63 2P D40 6kA	814109
2P	50A	NXB-63 2P D50 6kA	814110
2P	63A	NXB-63 2P D63 6kA	814111

Кол-во полюсов	Номинальный ток	Типовое обозначение	Артикул
3P	1A	NXB-63 3P D1 6kA	814177
3P	2A	NXB-63 3P D2 6kA	814178
3P	3A	NXB-63 3P D3 6kA	814179
3P	4A	NXB-63 3P D4 6kA	814180
3P	6A	NXB-63 3P D6 6kA	814181
3P	10A	NXB-63 3P D10 6kA	814182
3P	16A	NXB-63 3P D16 6kA	814183
3P	20A	NXB-63 3P D20 6kA	814184
3P	25A	NXB-63 3P D25 6kA	814185
3P	32A	NXB-63 3P D32 6kA	814186
3P	40A	NXB-63 3P D40 6kA	814187
3P	50A	NXB-63 3P D50 6kA	814188
3P	63A	NXB-63 3P D63 6kA	814189
4P	1A	NXB-63 4P D1 6kA	814255
4P	2A	NXB-63 4P D2 6kA	814256
4P	3A	NXB-63 4P D3 6kA	814257
4P	4A	NXB-63 4P D4 6kA	814258
4P	6A	NXB-63 4P D6 6kA	814259
4P	10A	NXB-63 4P D10 6kA	814260
4P	16A	NXB-63 4P D16 6kA	814261
4P	20A	NXB-63 4P D20 6kA	814262
4P	25A	NXB-63 4P D25 6kA	814263
4P	32A	NXB-63 4P D32 6kA	814264
4P	40A	NXB-63 4P D40 6kA	814265
4P	50A	NXB-63 4P D50 6kA	814266
4P	63A	NXB-63 4P D63 6kA	814267



Автоматические выключатели NXB-80

1. Совместимые стандарты

IEC 60898-1

2. Совместимая сертификация

CE

3. Основная функция

Защита от перегрузки, защита от короткого замыкания и физическое отключение.

4. Технические параметры

Номинальный ток: 80 А

Номинальное напряжение: 230 В пер. тока

Частота: 50/60 Гц

Тип электромагнитного расцепления: В, С, D

Количество полюсов: 1P, 1P + N, 2P

Срок службы механической части: 20 000 циклов

Срок службы электрической части: 10 000 циклов

Номинальная отключающая способность: см. таблицу 1

Отключающая способность: см. таблицу 1

Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение U_{imp} (кВ): 4


Потребляемая мощность на каждом полюсе автоматического выключателя: $\leq 6,5$ Вт

EAC

Таблица 1

Модель	Количество полюсов	Номинальное напряжение	Номинальная отключающая способность	Отключающая способность
NXB-80	1P, 1P+N	230V	6000A	6000A
	2P	230V	6000A	6000A
NXB-80H	2P	230V	10000A	7500A

5. Габаритные и присоединительные размеры

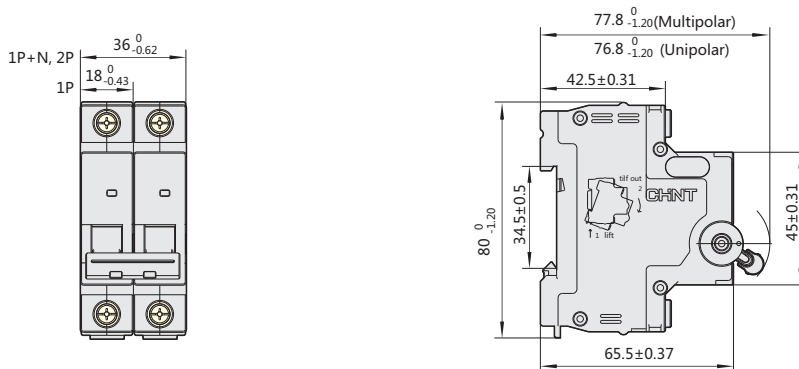



Автоматический выключатель NXB-125G

1. Совместимые стандарты

IEC 60898-1

2. Совместимая сертификация

CE

3. Основная функция

Защита от перегрузки, защита от короткого замыкания

4. Технические параметры

Номинальный ток: 63, 80, 100 и 125 А

Номинальное напряжение: 230 В перем. тока (1P), 400 В перем. тока (2P, 3P, 4P)

Частота: 50/60 Гц

Тип электромагнитного расцепления: В, С, D

Количество полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P

Срок службы механической части: 20 000 циклов

Срок службы электрической части: 6000 циклов ($I_n \leq 100 \text{ A}$)
4000 циклов ($I_n > 100 \text{ A}$)

Номинальная отключающая способность (I_{cu}): 10 000 А;


Наибольшая отключающая способность выключателя:

см. таблицу 1

Таблица 1

Номинальный ток I_n (А)	Максимальная потребляемая мощность на каждом полюсе (Вт)
63	3.5
80	5.5
100	7.5
125	11.5

5. Габаритные и присоединительные размеры

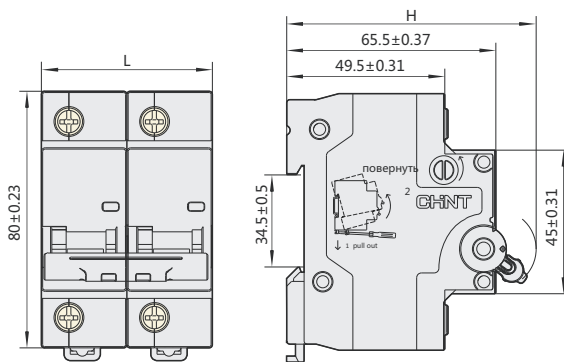

	1P	2P	3P	4P
L(mm)	27 ⁰ _{-0.52}	54 ⁰ _{-0.74}	81 ⁰ _{-0.87}	108 ⁰ _{-1.40}
H(mm)	75.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}



Защитное устройство дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков (RCBO) NXBLE-63

1. Совместимые стандарты

IEC 61009-1

2. Совместимая сертификация

CE

3. Основная функция

Защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, отключение, срабатывание от дифференциальных токов.

4. Технические параметры

Номинальный дифференциальный рабочий ток: 0,03, 0,05, 0,075, 0,1 и 0,3 А

Номинальное напряжение: 230 В перем. тока (1P+N, 2P), 400 В перем. тока (3P, 3P+N, 4P)

Частота: 50/60 Гц

Тип электромагнитного расцепления: B, C, D

Количество полюсов: 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P

Срок службы механической части: 20 000 циклов


Срок службы электрической части: 10 000 циклов

Номинальная отключающая способность (I_{cu}): 6000 А

Отключающая способность (I_{cs}): 6000 А

Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение (U_{imp}): 4 кВ

5. Габаритные и присоединительные размеры

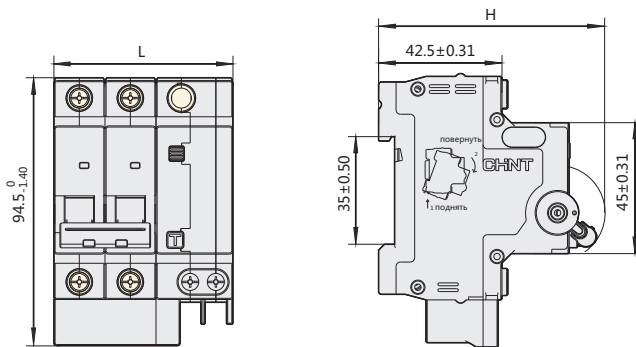

	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
L(mm)	54 ⁰ _{-0.74}	72 ⁰ _{-0.74}	103.5 ⁰ _{-1.40}	117 ⁰ _{-1.40}	135 ⁰ _{-1.60}
H(mm)	76.8 ⁰ _{-1.20}	77.8 ⁰ _{-1.20}	77.8 ⁰ _{-1.20}	77.8 ⁰ _{-1.20}	77.8 ⁰ _{-1.20}



Автоматы дифференциальные NXBLE-63Y

1. Совместимые стандарты

IEC 61009-1

2. Совместимая сертификация

CE

3. Основная функция


Защита от перегрузки, защита от короткого замыкания и физическое отключение.
срабатывание от дифференциальных токов.

4. Технические параметры

Номинальный ток: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 А
Номинальный дифференциальный рабочий ток: 0,01 и 0,03 А
Номинальное напряжение: 230 В перем. тока
Частота: 50/60 Гц
Тип электромагнитного расцепления: C, D
Количество полюсов: 1P+N
Срок службы механической части: 20 000 циклов
Срок службы электрической части: 10 000 циклов
Номинальная отключающая способность (Icu): 4500 А
Отключающая способность (Ics): 4500 А
Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение (Uimp): 4 кВ



5. Габаритные и присоединительные размеры

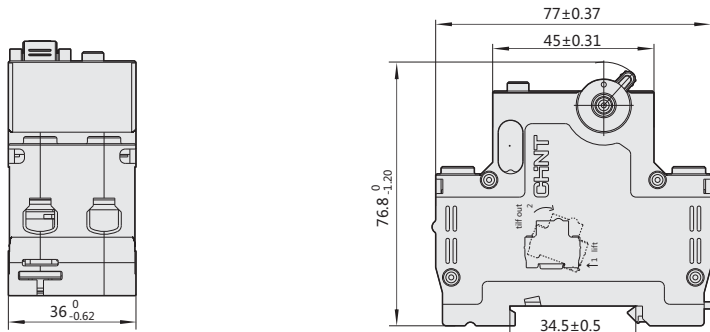

6. Информация для заказа

Типовое обозначение	Артикул
NXBLE-63Y 1P+N C6 0.01A 4.5kA	105522
NXBLE-63Y 1P+N C10 0.01A 4.5kA	105523
NXBLE-63Y 1P+N C16 0.01A 4.5kA	105524
NXBLE-63Y 1P+N C20 0.01A 4.5kA	105525
NXBLE-63Y 1P+N C25 0.01A 4.5kA	105526
NXBLE-63Y 1P+N C32 0.01A 4.5kA	105527
NXBLE-63Y 1P+N C40 0.01A 4.5kA	105528
NXBLE-63Y 1P+N C50 0.01A 4.5kA	105529
NXBLE-63Y 1P+N C63 0.01A 4.5kA	105530
NXBLE-63Y 1P+N D6 0.01A 4.5kA	105531
NXBLE-63Y 1P+N D10 0.01A 4.5kA	105532
NXBLE-63Y 1P+N D16 0.01A 4.5kA	105533
NXBLE-63Y 1P+N D20 0.01A 4.5kA	105534
NXBLE-63Y 1P+N D25 0.01A 4.5kA	105535
NXBLE-63Y 1P+N D32 0.01A 4.5kA	105536
NXBLE-63Y 1P+N D40 0.01A 4.5kA	105537
NXBLE-63Y 1P+N D50 0.01A 4.5kA	105538
NXBLE-63Y 1P+N D63 0.01A 4.5kA	105539

Типовое обозначение	Артикул
NXBLE-63Y 1P+N C6 0.03A 4.5kA	105540
NXBLE-63Y 1P+N C10 0.03A 4.5kA	105541
NXBLE-63Y 1P+N C16 0.03A 4.5kA	105542
NXBLE-63Y 1P+N C20 0.03A 4.5kA	105543
NXBLE-63Y 1P+N C25 0.03A 4.5kA	105544
NXBLE-63Y 1P+N C32 0.03A 4.5kA	105545
NXBLE-63Y 1P+N C40 0.03A 4.5kA	105546
NXBLE-63Y 1P+N C50 0.03A 4.5kA	105547
NXBLE-63Y 1P+N C63 0.03A 4.5kA	105548
NXBLE-63Y 1P+N D6 0.03A 4.5kA	105549
NXBLE-63Y 1P+N D10 0.03A 4.5kA	105550
NXBLE-63Y 1P+N D16 0.03A 4.5kA	105551
NXBLE-63Y 1P+N D20 0.03A 4.5kA	105552
NXBLE-63Y 1P+N D25 0.03A 4.5kA	105553
NXBLE-63Y 1P+N D32 0.03A 4.5kA	105554
NXBLE-63Y 1P+N D40 0.03A 4.5kA	105555
NXBLE-63Y 1P+N D50 0.03A 4.5kA	105556
NXBLE-63Y 1P+N D63 0.03A 4.5kA	105557



Защитное устройство дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков (RCBO) NXBLE-125G

1. Совместимые стандарты

IEC 61009-1

2. Совместимая сертификация

CE

3. Основная функция

Защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, отключение, срабатывание от дифференциальных токов.

4. Технические параметры

Номинальный ток: 63, 80, 100 и 125 А

Номинальный дифференциальный рабочий ток: 0,03, 0,05, 0,075, 0,1 и 0,3 А

Номинальное напряжение: 230 В перем. тока (1P+N, 2P), 400 В перем. тока (3P, 3P+N, 4P) Частота: 50/60 Гц

Тип электромагнитного расцепления:

Количество полюсов: 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P

Срок службы механической части: 20 000 циклов


Срок службы электрической части: 6000 циклов ($I_n \leq 100$ А), 4000 циклов ($I_n > 100$ А)

Номинальная наибольшая отключающая способность (I)
Отключающая способность (I_{cs}): 7500 А

Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение (U_{imp}): 4 кВ

5. Габаритные и присоединительные размеры

Рисунок 2

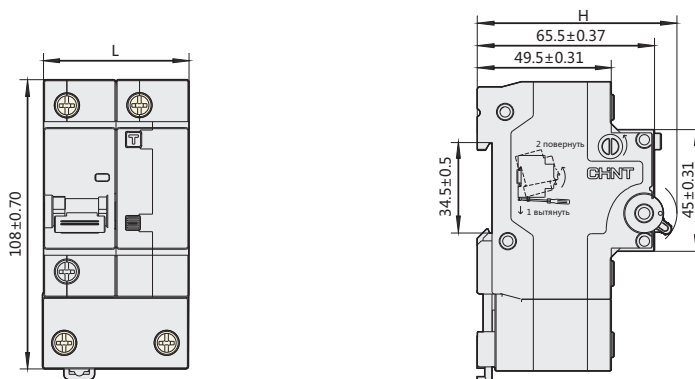

	1P+N	2P	3P	4P
L(mm)	54 ⁰ _{-0.74}	81 ⁰ _{-0.87}	108 ⁰ _{-1.40}	135 ⁰ _{-1.60}
H(mm)	75.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}



Разъединитель NXHB-125

1. Совместимые стандарты

IEC 60947-3

2. Совместимая сертификация

CE



3. Основная функция

Функция выключателя-разъединителя

4. Параметры и характеристики

Номинальный ток (Ie): 20, 32, 40, 63, 80, 100 и 125 A

Количество полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P

Номинальное напряжение по изоляции (Ui): 500 В

Номинальное рабочее напряжение (Ue): 230 В перем. тока (1P), 400 В перем. тока (2P, 3P, 4P)

Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение (Uimp): 6 кВ

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (Icw): 12 Ie, период включения 1 с

Номинальная стойкость при включении на короткое замыкание (Icm): 20 Ie, период включения 0,1 с

Номинальная включающая и отключающая способность: 3 Ie, 1,05 Ue, COS = 0,65

Рабочая производительность: механический срок службы — 10 000 циклов, электрический срок службы — 3000 циклов.

Степень загрязнения: II;

Категория применения: AC-22A, AC-21B


Категория установки: II и III

Установка: монтаж на стальную рейку TH35-7,5, уклон монтажной поверхности относительно вертикальной плоскости должен быть < 5°

Проводные соединения: винтовые зажимы, момент затяжки 3,5 Н·м (80–125 A), момент затяжки 2,0 Н·м (20–63 A)

5. Габаритные и присоединительные размеры

Рисунок 1. Габаритные и присоединительные

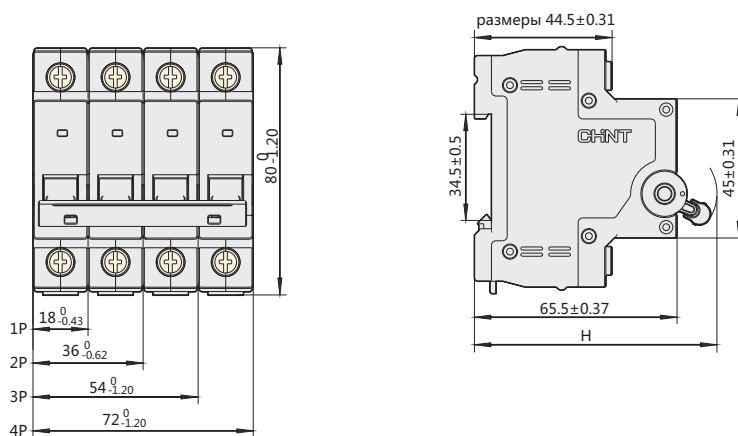

	1P	2P~4P
H(mm)	76.3 ⁰ _{-1.20}	78 ⁰ _{-1.20}



Вспомогательный контакт AX-X1 для NXB-63

1. Совместимые стандарты

IEC60947-5-1

2. Совместимая сертификация

CE

3. Основная функция

Обеспечивать на большом расстоянии индикацию сигнала о состоянии автоматического выключателя (замкнут/разомкнут)


4. Параметры и характеристики

Количество полюсов	Номинальное рабочее напряжение (В)	Номинальный рабочий ток (А)
AC-12	AC 415	3
	AC 240	6
DC-12	DC 130	1
	DC 48	2
	DC 24	6

Характеристики действия: На рисунке 1 показана схема соединений вспомогательных контактов, когда вспомогательный контакт разомкнут, соединяются клеммы 11 и 12; когда вспомогательный контакт замкнут, соединяются клеммы 11 и 14.

Срок службы: период эксплуатации вспомогательных контактов составляет $\geq 10\,000$ ц

Рисунок 1




EAC

5. Сборка и установка изделия

Возможна сборка с использованием автоматических выключателей серии NXB-63, NXB-40, схема сборки приведена ниже.


Рисунок 2

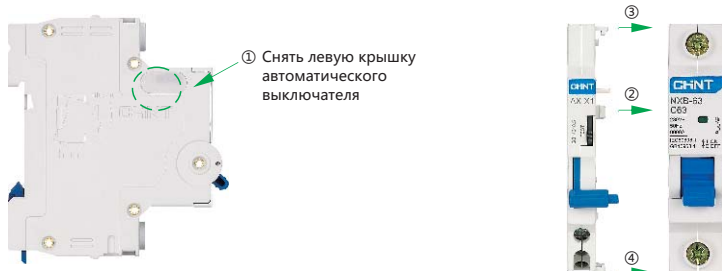

После сборки AX-X1 и автоматического выключателя установите их на стальную монтажную рейку TH 35–7.5.

6. Размеры и установочные размеры

Рисунок 3

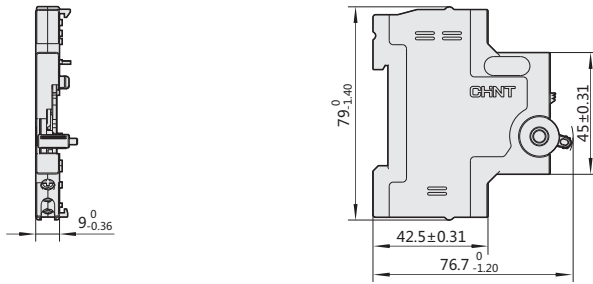

7. Информация для заказа

Наименование	Артикул
Вспом. контакт АХ-Х1 для NXB-63	814991



Сигнальный вспомогательный контакт AL-X1 для NXB-63

1. Совместимые стандарты

IEC60947-5-1

2. Совместимая сертификация

CE

3. Основная функция

Обеспечивать на расстоянии индикацию автоматического выключателя (замкнут/разомкнут) и сигнализации.

4. Параметры и характеристики

Таблица 1

Количество полюсов	Номинальное рабочее напряжение (В)	Номинальный рабочий ток (А)
AC-12	AC 415	3
	AC 240	6
DC-12	DC 130	1
	DC 48	2
	DC 24	6

Характеристики действия. На рисунке 1 показана схема соединений для вспомогательного контакта. Когда вспомогательный контакт разомкнут, соединяются клеммы 91 и 94; когда вспомогательный контакт замкнут, соединяются клеммы 91 и 92. Когда вспомогательный контакт цепи сигнализации замкнут и разомкнут вручную при помощи ручки, клеммы 91 и 92 должны остаться соединенными; когда вспомогательный контакт цепи сигнализации замкнут, а собранная цепь размыкается вследствие ошибки, контакты 91 и 92 должны быть разъединены, а контакты 91 и 94 - соединены. Срок службы: вспомогательного контакта цепи сигнализации составляет $\geq 10\,000$ циклов.

Рисунок 1



5. Сборка и установка изделия

Возможна сборка с использованием автоматических выключателей серии NXB-63, NXB-40, схема сборки приведена ниже.


Рисунок 2



После сборки AL-X1 и автоматического выключателя установите их на стальную монтажную рейку TH 35–7.5.

6. Габаритные и присоединительные размеры

Рисунок 3

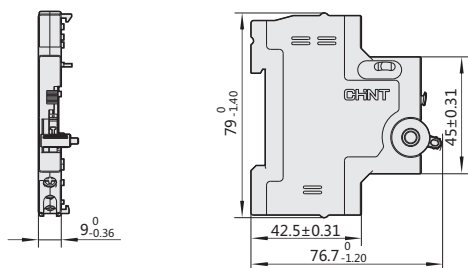

7. Информация для заказа

Наименование	Артикул
Сигнальный вспом. контакт AL-X1 для NXB-63	814990



Независимый расцепитель SHT-X1 для NXB-63

1. Основная функция

Независимый расцепитель SHT-X1 для NXB-63

2. Параметры и характеристики

Номинальное напряжение по изоляции (Ui): 500 В


Номинальный рабочий ток при различных значениях номинального рабочего напряжения: см. таблицу 1 Категория применения: AC-12, DC-12 Характеристики действия. В пределах 70% ~ 110% номинального напряжения цепи управления расцепитель должен работать надежно, размыкая автоматический выключатель. На рисунке 1 показана схема соединений расцепителя. Когда расцепитель разомкнут, должен загореться внешний индикатор безопасности клеммы C2; когда расцепитель замкнут, должны быть соединены клеммы C2 и 14, также должен загореться внешний индикатор предупреждения; когда расцепитель замкнут и подсоединена внешняя кнопка, расцепитель должен сработать и вызвать срабатывание и размыкание автоматического выключателя. При этом на индикаторе расцепителя должна отображаться метка срабатывания.

Механический срок службы: расцепителя составляет ≥ 4000 циклов.

Таблица 1

Номинальное рабочее напряжение (В)	Номинальный рабочий ток (А)
AC 400	3
AC 230	6
AC/DC 48	3
AC/DC 24	6


Рисунок 1

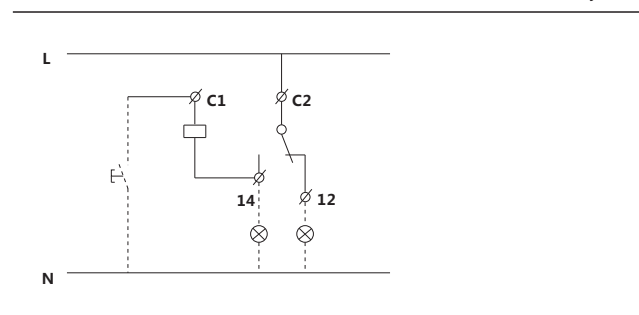

5. Сборка и установка изделия

SHT-X1 можно собрать с использованием автоматического выключателя серии NXB-63 или NXB-40, схема сборки приведена ниже.


Рисунок 2

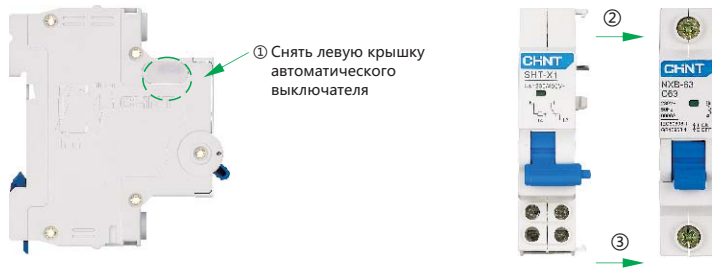

После сборки SHT-X1 и автоматического выключателя установите их настальную монтажную рейку TH35-7.5.

6. Габаритные и присоединительные размеры

Рисунок 3

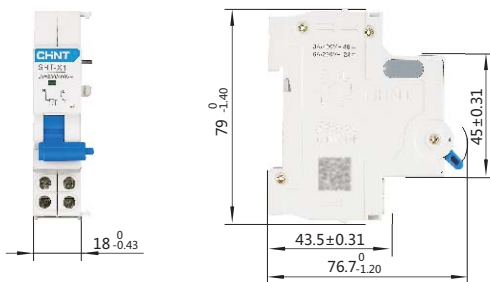

7. Информация для заказа

Наименование	Артикул
Независ. расцепитель SHT-X1 для NXB-63	814988
Независ. расцепитель SHT-X1 для NXB-40	814989



Расцепитель максимального напряжения OVT-X1

1. Основная функция

Для обеспечения защиты от максимального напряжения необходимо выполнить сборку с использованием автоматического выключателя.

2. Параметры и характеристики

Номинальное рабочее напряжение (U_e): 230 В перем. тока, 50 Гц (или 60 Гц).

Номинальное напряжение по изоляции (U_i): 500 В

Заданное значение максимального напряжения (U_{vo}): 280 В

Характеристики действия расцепителя: когда напряжение главной цепи находится в пределах (85% ~ 110%) U_e , расцепитель должен быть способен поддерживать надежную работу автоматического выключателя в течение продолжительного времени. Когда напряжение главной цепи повышается до 280 В ($1 \pm 5\%$), расцепитель, собранный с автоматическим выключателем серии NXB-63, должен сработать и вызвать размыкание данного выключателя. Механический и электрический срок службы расцепителя составляет ≥ 4000 рабочих циклов.

3. Сборка и установка изделия

OVT-X1 можно собрать с использованием автоматического выключателя серии NXB-63 или NXB-40, схема сборки приведена ниже.

Рисунок 1


EAC



После сборки расцепителя и автоматического выключателя установите их на стальную монтажную рейку TH35-7.5.

4. Габаритные и присоединительные размеры

Рисунок 2

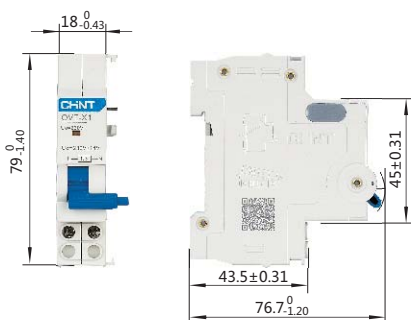

5. Информация для заказа

Наименование	Артикул
Расцепитель мин. напряжения OVT-X1 для NBX-63	814986



Расцепитель минимального напряжения UVT-X1

1. Основная функция

Для обеспечения защиты от максимального напряжения необходимо выполнить сборку с использованием автоматического выключателя.

2. Параметры и характеристики

Номинальное рабочее напряжение (U_e): 230 В перем. тока
 Номинальное напряжение по изоляции (U_i): 500 В
 Характеристики действия. Когда приложенное напряжение $\leq 35\% U_e$, изделие должно предотвращать замыкание автоматического выключателя; когда приложенное напряжение $\leq 70\% U_e$, изделие должно сработать и вызвать размыкание автоматического выключателя; когда приложенное напряжение $\leq 85\% U_e$, изделие должно быть способным замкнуться. Приложенное напряжение не должно превышать $110\% U_e$. Срок службы: расцепителя составляет ≥ 4000 циклов.

3. Сборка и установка изделия

UVT-X1 можно собрать с использованием автоматического выключателя серии NXB-63 или NXB-40, схема сборки приведена ниже.


Рисунок 1



После сборки расцепителя и автоматического выключателя установите их на стальную монтажную рейку TH35-7.5.

4. Габаритные и присоединительные размеры

Рисунок 2

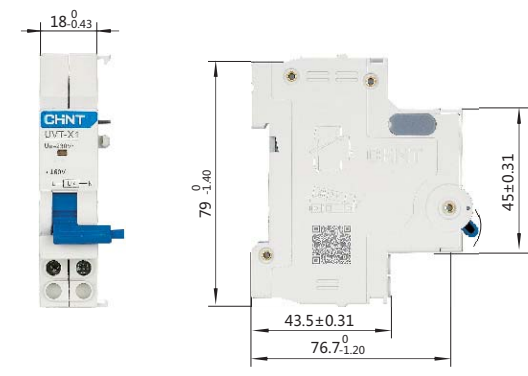

5. Информация для заказа

Наименование	Артикул
Расцепитель мин. напряжения UVT-X1 для NXB-63	814987



Расцепитель максимального /минимального напряжения OUVT-X1 для NXB-63

1. Основная функция

Для обеспечения защиты от максимального/минимального напряжения необходимо выполнить сборку с использованием автоматического выключателя.

2. Параметры и характеристики

Номинальное рабочее напряжение (U_e): 230 В перем. тока, 50 Гц

Заданное значение максимального напряжения (U_o): 280 В

Номинальное напряжение по изоляции (U_i): 500 В

Характеристики срабатывания. Расцепитель собирается с автоматическим выключателем серии NXB-63. Когда приложенное напряжение снижено до 35% U_e или повышено до 95–105% заданного значения максимального напряжения, расцепитель должен вызвать срабатывание автоматического выключателя. Когда приложенное напряжение составляет менее 35% U_e или более 105% заданного значения максимального напряжения, расцепитель должен предупредить замыкание автоматического выключателя. Когда напряжение питания составляет более 85% U_e и менее 95% заданного значения максимального напряжения, автоматический выключатель должен иметь возможность нормально замкнуться. Верхний предел приложенного напряжения должен быть меньше 110% заданного значения максимального напряжения. Механический и электрический срок службы после сборки расцепителя с автоматическим выключателем должен составлять ≥ 4000 рабочих циклов, из которых по 500 циклов для срабатывания при максимальном и минимальном напряжении и 3000 циклов для размыкания/ замыкания автоматического выключателя.

3. Сборка и установка изделия

OUVT-X1 можно собрать с использованием автоматического выключателя серии NXB-63 или NXB-40, схема сборки приведена ниже.


Рисунок 1



После сборки OUVT-X1 и автоматического выключателя установите их на стальную монтажную рейку TH3.5-7.5.

4. Габаритные и присоединительные размеры

Рисунок 2

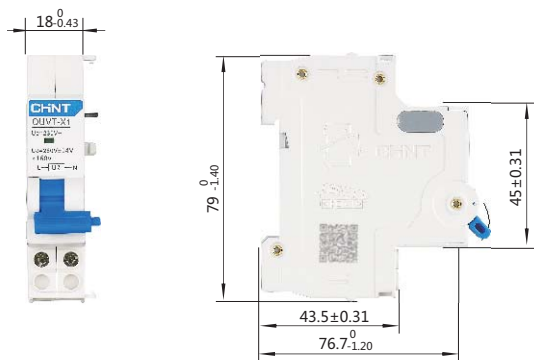

5. Информация для заказа

Наименование	Артикул
Расцепитель макс./мин. напряжения OUVT-X1 для NBX-63	814985



Вспомогательный контакт АХ-ХЗ

1. Основная функция

IEC60947-5-1

2. Совместимая сертификация

CE

3. Основная функция

Собирается с автоматическим выключателем для обеспечения индикации на большом расстоянии сигнала о состоянии выключателя (замкнут/разомкнут).

4. Параметры и характеристики


Номинальные рабочие токи при различных рабочих напряжениях

Таблица 1

Количество полюсов	Номинальное рабочее напряжение (В)	Номинальный рабочий ток (А)
AC-12	AC 415	3
	AC 240	6
DC-12	DC 130	1
	DC 48	2
	DC 24	6

Характеристики действия. На рисунке 1 показана схема соединений для вспомогательных контактов. Когда вспомогательные контакты разомкнуты, соединяются клеммы 11 и 12; когда вспомогательные контакты замкнуты, соединяются клеммы 11 и 14. Срок службы: вспомогательных контактов составляет ? 10 000 циклов.


Рисунок 1



5. Сборка и установка изделия

AX-X3 можно собрать с использованием автоматического выключателя серии NXB-125 или NXB-125G, схема сборки приведена ниже.


Рисунок 2

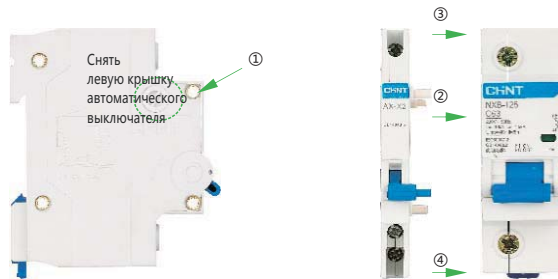

После сборки AX-X3 и автоматического выключателя установите их на стальную монтажную рейку TH3.5-7.5.

6. Габаритные и присоединительные размеры

Рисунок 3

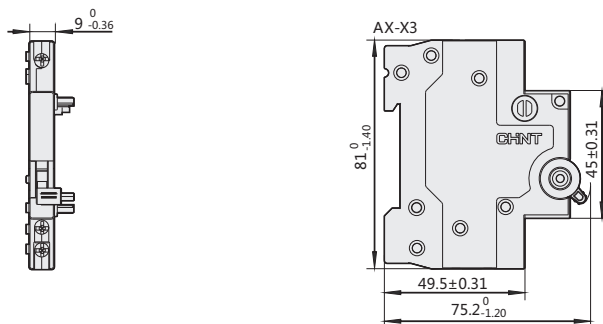



Вспомогательный контакт AL-X3

1. Совместимые стандарты

IEC60947-5-1

2. Совместимая сертификация

CE

3. Основная функция

Собирается с автоматическим выключателем для обеспечения индикации на большом расстоянии сигнала о состоянии выключателя (замкнут/разомкнут) и

4. Параметры и характеристики

Номинальные рабочие токи при различных рабочих напряжениях

Таблица 1

Количество полюсов	Номинальное рабочее напряжение (В)	Номинальный рабочий ток (А)
AC-12	AC 415	3
	AC 240	6
DC-12	DC 130	1
	DC 48	2
	DC 24	6

Характеристики действия. На рисунке 1 показана схема соединений вспомогательного контакта.

Когда вспомогательные контакты разомкнуты, соединяются клеммы 91 и 94; когда вспомогательные контакты замкнуты, соединяются клеммы 91 и 92. Когда сигнальный

контакт замкнут и открыт вручную при помощи ручки, клеммы 91 и 92 должны остаться соединенными;


когда сигнальный контакт

замкнут, а собранная цепь

размыкается вследствие ошибки, контакты 91 и 92 должны быть рассоединены, а контакты 91 и 94 — соединены.

Срок службы: вспомогательного контакта цепи сигнализации составляет ? 10 000 циклов.


Рисунок 1



5. Сборка и установка изделия

AL-X3 можно собрать с использованием автоматического выключателя серии NXB-125, схема сборки приведена ниже.


Рисунок 2

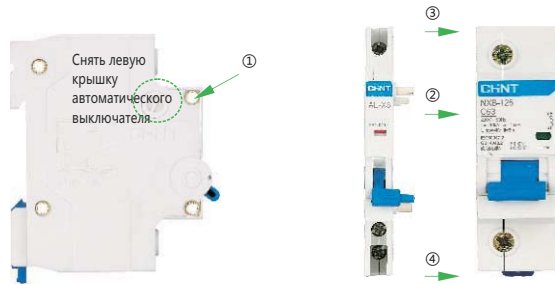

После сборки AL-X3 и автоматического выключателя установите их на стальную монтажную рейку TH3.5-7.5.

6. Габаритные и присоединительные размеры

Рисунок 3

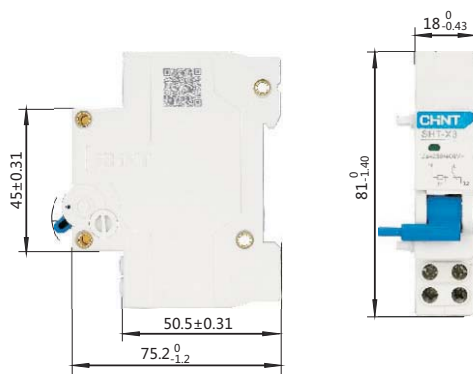



Независимый расцепитель SHT-X3

1. Основная функция

Для срабатывания удаленного независимого расцепления необходимо выполнить сборку с использованием автоматического выключателя.

2. Параметры и характеристики

Номинальное напряжение по изоляции (U_i): 500 В

Номинальный рабочий ток при различных значениях

номинального рабочего напряжения: см. таблицу 1

Категория применения: AC-12, DC-12

Характеристики действия. В пределах 70–110%

номинального напряжения цепи управления расцепитель

должен работать надежно, размыкая автоматический

выключатель. На рисунке 1 показана схема соединений

расцепителя. Когда расцепитель разомкнут, должен загореться внешний индикатор безопасности клеммы C2;

когда расцепитель замкнут, должны быть соединены

клеммы C2 и 14, также должен загореться внешний

индикатор предупреждения; когда расцепитель замкнут и

подсоединена внешняя кнопка, расцепитель должен

сработать и вызвать срабатывание и размыкание

автоматического выключателя. При этом на индикаторе

расцепителя должна отображаться метка срабатывания.


Механический срок службы: расцепителя составляет

4000 циклов.

Таблица 1

Номинальное рабочее напряжение (В)	Номинальный рабочий ток (А)
AC 400	3
AC 230	6
AC/DC 48	3
AC/DC 24	6


Рисунок 1

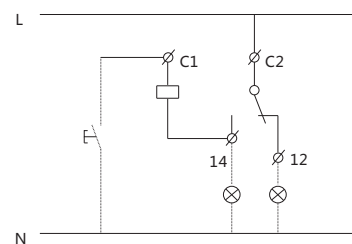

5. Сборка и установка изделия

SHT-X3 можно собрать с использованием автоматического выключателя NXB-125, схема сборки приведена ниже.


Рисунок 2

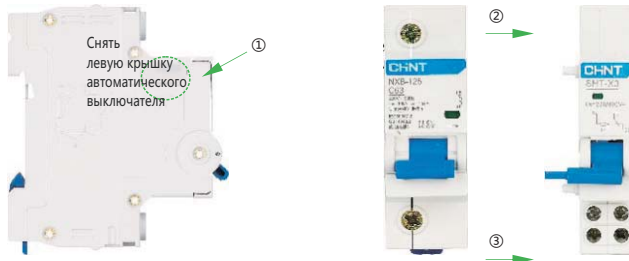

После сборки расцепителя и автоматического выключателя установите их на стальную монтажную рейку TH35–5.5.

6. Габаритные и присоединительные размеры

Рисунок 3

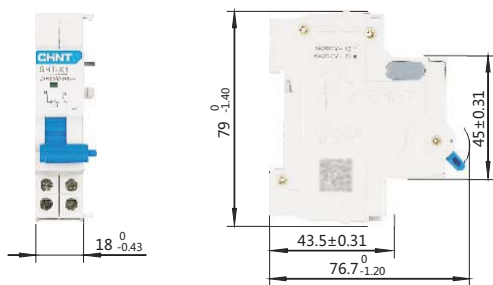



Расцепитель максимального напряжения OVT-X3

1. Основная функция

Для обеспечения защиты от максимального напряжения необходимо выполнить сборку с использованием автоматического выключателя.

2. Параметры и характеристики

Номинальное рабочее напряжение (U_e): 230 В перем. тока, 50 Гц (или 60 Гц).

Номинальное напряжение по изоляции (U_i): 500 В
Заданное значение максимального напряжения (U_{vo}): 280 В

Характеристики действия расцепителя. Когда напряжение главной цепи находится в пределах 85–110% U_e , расцепитель должен быть способен поддерживать надежную работу автоматического выключателя в течение продолжительного времени. Когда напряжение главной цепи повышается до 280 В ($1 \pm 5\%$), расцепитель, собранный с автоматическим выключателем серии NXB-125, должен сработать и вызвать размыкание данного выключателя. Механический и электрический срок службы расцепителя составляет 4000 рабочих циклов.

3. Сборка и установка изделия

OVT-X3 можно собрать с использованием автоматического выключателя серии NXB-125, схема сборки приведена ниже.


Рисунок 1



После сборки расцепителя и автоматического выключателя установите их на стальную монтажную рейку TH35-7.5.

4. Габаритные и присоединительные размеры

Рисунок 2

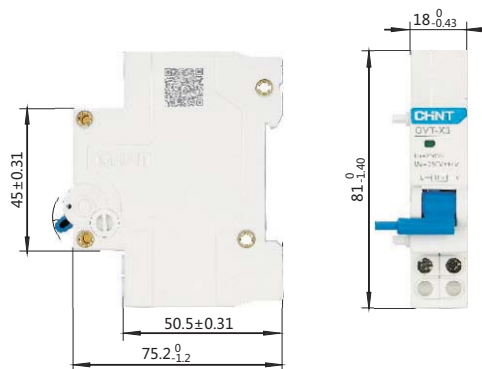



Расцепитель минимального напряжения UVT-X3

1. Основная функция

Для обеспечения защиты от минимального напряжения необходимо выполнить сборку с использованием автоматического выключателя.

2. Параметры и характеристики

Номинальное рабочее напряжение (U_e): 230 В перем. тока
 Номинальное напряжение по изоляции (U_i): 500 В
 Срок службы: расцепителя составляет 4000 циклов.
 Характеристики действия. Когда приложенное напряжение 35% U_e , изделие должно предотвращать замыкание автоматического выключателя; когда приложенное напряжение 70% U_e , изделие должно сработать и вызвать размыкание автоматического выключателя; когда приложенное напряжение 85% U_e , изделие должно быть способным замкнуться.
 Приложенное напряжение не должно превышать 110% U_e .

3. Сборка и установка изделия

UVT-X3 можно собрать с использованием автоматического выключателя серии NXB-125, схема сборки приведена ниже.


Рисунок 1



После сборки расцепителя и автоматического выключателя установите их на стальную монтажную рейку TH35-7.5.

4. Габаритные и присоединительные размеры

Рисунок 2

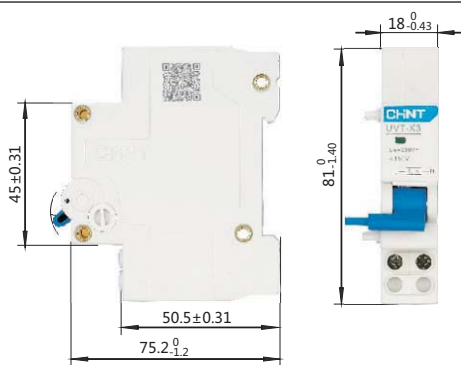



Расцепитель максимального/минимального напряжения OUVT-X3

1. Основная функция

Для обеспечения защиты от максимального/минимального напряжения необходимо выполнить сборку с использованием автоматического выключателя.

2. Параметры и характеристики

Номинальное рабочее напряжение (U_e): 230 В перем. тока
50 Гц

Заданное значение максимального напряжения (U_{vo}): 280 В

Номинальное напряжение по изоляции (U_i): 500 В

Характеристики срабатывания. Расцепитель собирается с автоматическим выключателем серии NXB-125. Когда приложенное напряжение снижено до 35% U_e или повышено до 95–105% заданного значения максимального напряжения, расцепитель должен вызвать срабатывание автоматического выключателя. Когда приложенное напряжение составляет менее 35% U_e или более 105% заданного значения максимального напряжения, расцепитель должен предупреждать замыкание автоматического выключателя. Когда напряжение питания составляет более 85% U_e и менее 95% заданного значения максимального напряжения, автоматический выключатель должен иметь возможность нормально замкнуться. Верхний предел приложенного напряжения должен быть меньше 110% заданного значения максимального напряжения.

Механический и электрический срок службы после сборки расцепителя с автоматическим выключателем должен составлять ? 4000 рабочих циклов, из которых по 500 циклов для срабатывания при максимальном и минимальном напряжении и 3000 циклов для размыкания/замыкания автоматического выключателя.

3. Сборка и установка изделия

OUVT-X3 можно собрать с использованием автоматического выключателя серии NXB-125, схема сборки приведена ниже.


Рисунок 1



После сборки OUVT-X3 и автоматического выключателя установите их на стальную монтажную рейку TH35-7.5.

4. Габаритные и присоединительные размеры

Рисунок 2

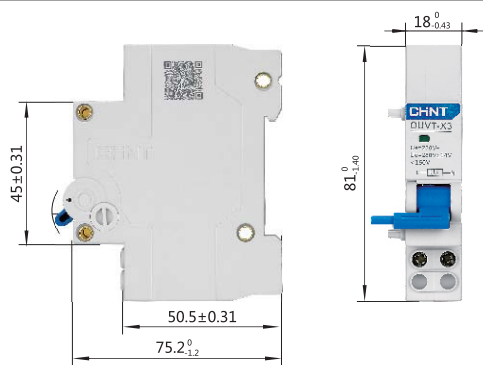



Контакторы NXC

1. Область применения

Новые контакторы переменного тока NXC имеют современный дизайн и компактную конструкцию. Они используются, главным образом для частых запусков и управления двигателями переменного тока, а также для удаленного замыкания/размыкания цепи. Их также можно сочетать с соответствующими реле тепловой защиты для создания электромагнитных пускателей.

Совместимые стандарты: IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1.

2. Параметры

- Номинальный рабочий ток (Ie): 6 А~630 А
- Номинальное рабочее напряжение (Ue): 220~690 В
- Номинальное напряжение изоляции: 690 В (NXC-06М~100), 1000 В (NXC-120~630)
- Количество полюсов: 3Р и 4Р (только для NXC-06М~12М)
- Метод управления обмоткой: перем. ток (NXC-06(М)~225), пост. ток (NXC-06М~12М), перем./пост. ток (NXC-265~630)
- Способ монтажа: NXC-06М~100 – установка на рейку и монтажную панель; NXC-120~630 – монтажную панель.

Рабочая температура: -35 +70 °С
 Напряжение срабатывания катушки управления 70-120%

ERC

3. Условия эксплуатации и монтажа

Тип	Условия эксплуатации и монтажа
Классы монтажа	III
Степень загрязнения	3
Совместимые стандарты	IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Сертификационный знак	CE
Степень защиты корпуса	NXC-06М~38: IP 20; NXC-40~100: IP 10; NXC-120~630: IP 00
Температура окружающей среды	Диапазон рабочих температур: -35 °С~+70 °С. Нормальный диапазон рабочих температур: -5... +40 °С. Средняя температура окружающей среды за 24 часа не должна превышать +35 °С. В случае использования вне нормального диапазона рабочих температур см. «Инструкцию по применению в ненормальных условиях» в приложении.
Высота над уровнем моря	Не превышает 2000 м над уровнем моря.
Атмосферные условия	Относительная влажность не должна превышать 50% при максимальной температуре +70 °С. Более высокая относительная влажность допускается при более низкой температуре, например, 90% при +20 °С. Для предотвращения образования конденсата вследствие колебаний уровня влажности необходимо предусмотреть специальные меры.
Условия монтажа	Угол между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью не должен превышать ±5°.
Удары и вибрация	Изделие следует устанавливать в местах, где отсутствуют значительные тряска, удары и вибрация.

Описание

4. Контактор переменного тока NXC

NXC	-	12	/N	230 В	50 Гц
↑		↑	↑	↑	↑
Модель		Номинальный ток	Специальная функция	Напряжение обмотки	Частота
		06, 09, 12, 16, 18, 22, 25, 32, 38, 40, 50, 65, 75, 85, 100, 120, 160, 185, 225, 265, 330, 400, 500, 630	/N: Реверсивный контактор	24, 36, 48, 110, 127, 220, 380, 415, 440, 480 и 660 В (перем. ток: 06–225 А; перем./пост. ток: 265–630 А)	50 Гц, 60 Гц, 50/60 Гц

Примечание. Изделия серии 06–100 А имеют один вспомогательный контакт НО и один вспомогательный контакт НЗ. Изделия серии 120–630 А имеют два вспомогательных контакта НО и два вспомогательных контакта НЗ.

5. Миниатюрный трехполюсный контактор переменного тока NXC

NXC	-	06М	10	/Z	/N	230 В	50 Гц
↑		↑	↑	↑	↑	↑	↑
Модель		Номинальный ток	Подсобный контакт	Форма катушки	Специальная функция	Напряжение катушки	Частота
		06М, 09М, 12М	10: НО, 01: НЗ	/Z: Пост. ток катушка управления	/N: Реверсивный контактор	Перем. ток: 24, 36, 48, 110, 127, 220, 380, 415, 440, 480 и 660 В Пост. ток: 24, 48, 110 и 220 В	50 Гц, 60 Гц, 50/60 Гц

6. Миниатюрный четырехполюсный контактор переменного тока NXC

NXC	-	06М	/22	/Z	/N	230 В	50 Гц
↑		↑	↑	↑	↑	↑	↑
Модель		Номинальный ток	4Р главный контакт сочетание	Форма катушки	Специальная функция	Напряжение катушки	Частота
		06М, 09М, 12М	/22: Главные контакты: 2 НО и 2 НЗ /04: 4 НЗ главные контакты /40: 2 НО главные контакты	/Z: Обмотка с управлением постоянным током	/N: Реверсивный контактор	Перем. ток: 24, 36, 48, 110, 127, 220, 380, 415, 440, 480 и 660 В Пост. ток: 24, 48, 110 и 220 В	50 Гц, 60 Гц, 50/60 Гц

Пример кода модели: NXC-12 230 В 50 Гц представляет собой контактор переменного тока категории применения АС-3, с номинальным током 12 А при напряжении главной цепи 380/400 В. Корпус каждого контактора имеет один вспомогательный контакт НО и один вспомогательный контакт НЗ. Напряжение и частота управления обмоткой — 220 В перем. тока и 50 Гц соответственно.

7. Таблица выбора контактора переменного тока NXC

Мощность (кВт)			Максимальный рабочий ток (А) (АС-3 380 В/400 В)	Количество контактов в корпусе контактора		Модель контактора
220/230/240 В	380/400 В	660/690 В		НО	НЗ	
1.5	2.2	3	6	1	0	NXC-06M10
1.5	2.2	3	6	0	1	NXC-06M01
1.5	2.2	3	6	1	1	NXC-06
2.2	4	4	9	1	0	NXC-09M10
2.2	4	4	9	0	1	NXC-09M01
2.2	4	5.5	9	1	1	NXC-09
3	5.5	4	12	1	0	NXC-12M10
3	5.5	4	12	0	1	NXC-12M01
3	5.5	7.5	12	1	1	NXC-12
3	7.5	7.5	16	1	1	NXC-16
4	7.5	10	18	1	1	NXC-18
5.5	11	11	22	1	1	NXC-22
5.5	11	15	25	1	1	NXC-25
7.5	15	18.5	32	1	1	NXC-32
9	18.5	18.5	38	1	1	NXC-38
11	18.5	30	40	1	1	NXC-40
15	22	37	50	1	1	NXC-50
18.5	30	37	65	1	1	NXC-65
22	37	37	75	1	1	NXC-75
22	37	45	85	1	1	NXC-85
25	45	45	100	1	1	NXC-100
37	55	80	120	2	2	NXC-120
45	75	100	160	2	2	NXC-160
55	90	100	185	2	2	NXC-185
63	110	110	225	2	2	NXC-225
75	132	160	265	2	2	NXC-265
90	160	200	330	2	2	NXC-330
132	200	300	400	2	2	NXC-400
160	250	335	500	2	2	NXC-500
200	335	350	630	2	2	NXC-630

8. Таблица рабочих напряжений катушек

NXC-06M~12M								
Перем. ток (В) 50 Гц	24	36	48	110	127	220	380	415
Перем. ток (В) 60 Гц	24	36	48	110	127	220	380	415
Пост. ток (В)	24	-	48	110	-	220	-	-



NXC-06~100								
АС (В) 50Hz	24	36	48	110	127	220	380	415
АС (В) 60Hz	24	36	48	110	127	220	380	415

NXC-120~225								
Перем. ток (В) 50 Гц	-	-	-	-	110	127	220	380
Перем. ток (В) 60 Гц	-	-	-	-	110	127	220	380

NXC-265~630								
Перем./пост. ток (В)	-	-	-	-	110~127	220~240	380~415	-




Параметры

9. Параметры и технические характеристики главной цепи

Модель контактора		NXC-06M	NXC-09M	NXC-12M	NXC-06	NXC-09	NXC-12	NXC-16	NXC-18	NXC-22	
											
Установленное рабочее значение тока при заданной температуре, Ith (A)		20	20	20	20	20	25	25	32	32	
Номинальное напряжение изоляции, Ui (В)		690									
Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение, Uimp (кВ)		6			8						
Включающая способность		Ток включения: 10×Ie (AC-3) или 12×Ie (AC-4)									
Номинальная отключающая способность		Ток отключения: 8×Ie (AC-3) или 10×Ie (AC-4)									
Номинальный рабочий ток, Ie (А)	220V/230V	AC-3	6	9	12	6	9	12	16	18	22
		AC-4	6	9	12	6	9	12	16	18	22
	380V/400V	AC-3	6	9	12	6	9	12	16	18	22
		AC-4	6	9	9	6	9	12	12	18	18
	660V/690V	AC-3	3.8	4.9	4.9	3.8	6.6	8.9	8.9	12	14
		AC-4	3.8	4.9	4.9	3.8	6.6	8.9	8.9	12	12
Номинальная мощность цепи управления (кВт)	AC-3	220V/230V	1.5	2.2	3	1.5	2.2	3	3	4	5.5
		380V/400V	2.2	4	5.5	2.2	4	5.5	7.5	7.5	11
		660V/690V	3	4	4	3	5.5	7.5	7.5	10	11
Срок службы электрической части (количество переключений)		AC-3	1.2×10 ⁶								
Срок службы механической части (количество переключений)		1.2×10 ⁷									
Главный контакт		3 NO, 4 NO, 2 NO+2 NC				3 NO					
Предохранитель, поставляемый для УЗКЗ		NT00-20	NT00-20	NT00-25	NT00-20	NT00-20	NT00-25	NT00-25	NT00-32	NT00-32	
Подходящее реле тепловой защиты		Модель	NXR-12			NXR-25					
Встроенный вспомогательный контакт		3P	1 NO or 1 NC			1 NO+1 NC					
		4P	-								



Цель управления	Модель контактора	NXC-06M	NXC-09M	NXC-12M	NXC-06	NXC-09	NXC-12	NXC-16	NXC-18	NXC-22	
Соединение главной цепи	Кабельное соединение (мм ²)	Заводской гибкий провод	1	1~2.5			1~4			1.5~6	
			2	1~1.5			1~2.5			1.5~4	
		Жесткий провод	1	1~2.5			1~4			1.5~6	
			2	1~2.5			1~4			1.5~6	
	Размер зажимного винта		M3				M3.5				
	Момент затяжки (Н м)		0.8				0.8				
Соединение цепи управления	Кабельное соединение (мм ²)	Заводской гибкий провод	1	1~2.5			1~4				
			2	1~1.5			1~2.5				
		Жесткий провод	1	1~2.5			1~4				
			2	1~2.5			1~4				
	Размер зажимного винта		M3				M3.5				
	Момент затяжки (Н м)		0.8				0.8				

Модель контактора	NXC-06M	NXC-09M	NXC-12M	NXC-06	NXC-09	NXC-12	NXC-16	NXC-18	NXC-22
Источник управляющего напряжения катушки	Перем.ток 50 Гц	24, 36, 48, 110, 127, 220, 380, 415			24, 36, 48, 110, 127, 220, 380, 415				
	Пост. ток	24, 48, 110, 220							
Управляющее напряжение	Втягивание	75~120% Us			70~120% Us				
	Размыкание	Перем. ток:20~70% Us; пост. ток:10~70% Us			20~65% Us				
Средняя мощность катушки (ВА)	Пуск	25~40			40~60				40~60
	Удержание	2~7			9.5				9.5
Распределение тепла (Вт)	Перем. ток	1~3			1~3				1~3
	Пост. ток	-			-				-

Модель контактора			NXC-25	NXC-32	NXC-38	NXC-40	NXC-50	NXC-65	NXC-75	NXC-85	NXC-100
											
Установленное рабочее значение тока при заданной температуре, Ith (A)			40	50	50	60	80	80	90	100	110
Номинальное напряжение изоляции, Ui (В)			690								
Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение, Uimp (кВ)			8								
Включающая способность			Ток включения: 10×Ie (AC-3) или 12×Ie (AC-4)								
Номинальная отключающая способность			Ток отключения: 8×Ie (AC-3) или 10×Ie (AC-4)								
Номинальный рабочий ток, Ie (A)	220V/230V	AC-3	25	32	38	40	50	65	75	85	100
		AC-4	25	32	38	40	50	65	75	85	100
	380V/400V	AC-3	25	32	38	40	50	65	75	85	100
		AC-4	25	32	32	40	50	65	75	85	100
	660V/690V	AC-3	18	22	22	34	39	42	42	49	49
		AC-4	18	22	22	34	39	42	42	49	49
Номинальная мощность цепи управления (кВт)	AC-3	220V/230V	5.5	7.5	9	11	15	18.5	22	22	25
		380V/400V	11	15	18.5	18.5	22	30	37	37	45
		660V/690V	15	18.5	18.5	30	37	37	37	45	45
Срок службы электрической части (количество переключений)		AC-3	1.2×10 ⁶			1×10 ⁶			0.8×10 ⁶		
		AC-4	См. кривую срока службы электрической части								
Срок службы механической части (количество переключений)			1×10 ⁷			0.9×10 ⁷			0.65×10 ⁷		
Главный контакт			3 NO								
Предохранитель, поставляемый для УЗКЗ			gG50	gG63	gG63	gG63	gG80	gG80	gG100	gG100	gG125
Подходящее реле тепловой защиты		Модель	NXR-25		NXR-38		NXR-100				
Встроенный вспомогательный контакт		3P	1 NO+1 NC								
		4P	-								


Цепь управления		Модель контактора	NXC-25	NXC-32	NXC-38	NXC-40	NXC-50	NXC-65	NXC-75	NXC-85	NXC-100	
Соединение главной цепи	Кабельное соединение (мм)	Заводской гибкий провод	1	1.5~10			6~25			10~35		
			2	1.5~6			4~10			6~16		
		Жесткий провод	1	1.5~6			6~25			10~35		
			2	1.5~6			4~10			6~16		
	Размер зажимного винта			M4			M8			M8		
	Момент затяжки (Н м)			1.2			6			6		
Соединение цепи управления	Кабельное соединение (мм ²)	Заводской гибкий провод	1	1~4								
			2	1~2.5								
		Жесткий провод	1	1~4								
			2	1~4								
	Размер зажимного винта			M3.5								
	Момент затяжки (Н м)			0.8								

Модель контактора			NXC-25	NXC-32	NXC-38	NXC-40	NXC-50	NXC-65	NXC-75	NXC-85	NXC-100
Источник управляющего напряжения катушки	Перем. ток 50 Гц		24, 36, 48, 110, 127, 220, 380, 415								
Управляющее напряжение	Пост. ток		(70%~120%) Us								
	Втягивание Размыкание		(20%~65%) Us								
Средняя мощность катушки (ВА)	Пуск		50~70			160~210			190~250		
	Удержание		8~11.4			13~25			17~30		
Рассеивание тепла (Вт)	Перем. ток		1~3			4~8			6~10		
	Пост. ток		-			-			-		

Модель контактора			NXC-120	NXC-160	NXC-185	NXC-225	NXC-265	NXC-330	NXC-400	NXC-500	NXC-630
											
Установленное рабочее значение тока при заданной температуре, Ith (A)			200	200	275	275	315	380	450	630	700
Номинальное напряжение изоляции, Ui (В)			1000								
Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение, Uimp (кВ)			12								
Включающая способность			Ток включения: 10×Ie (AC-3) или 12×Ie (AC-4)								
Номинальная отключающая способность			Ток отключения: 8×Ie (AC-3) или 10×Ie (AC-4)								
Номинальный рабочий ток, Ie (А)	220V/230 В	AC-3	120	160	185	225	265	330	400	500	630
		AC-4	120	160	160	185	265	330	330	500	500
	380V/400 В	AC-3	120	160	185	225	265	330	400	500	630
		AC-4	120	160	160	185	265	330	330	500	500
	660V/690 В	AC-3	86	107	107	118	170	235	303	353	400
		AC-4	86	107	107	107	137	170	235	303	353
Номинальная мощность цепи управления	AC-3 (кВт)	220V/230 В	37	45	55	63	75	90	132	160	200
		380V/400 В	55	75	90	110	132	160	200	250	335
		660V/690 В	80	100	100	110	160	200	300	335	350
Срок службы электрической части (количество переключений)		AC-3	1.2×10 ⁶				0.8×10 ⁶				
		AC-4	См. кривую срока службы электрической части								
Срок службы механической части (количество переключений)		0.6×10 ⁷									
Главный контакт		3 NO									
Предохранитель, поставляемый для УЗКЗ		gG224	gG224	gG315	gG315	gG400	gG425	gG500	gG800	gG950	
Подходящее реле тепловой защиты		Модель	NXR-200			NXR-630					
Встроенный вспомогательный контакт		3P	2 NO+2 NC								
		4P	-								

Цель управления		Модель контактора	NXC-120	NXC-160	NXC-185	NXC-225	NXC-265	NXC-330	NXC-400	NXC-500	NXC-630	
Соединение главной цепи	Кабельное соединение (мм)	Заводской гибкий провод	1	10~150								
			2	10~75								
		Жесткий провод	1	10~150			50~240					
			2	10~75			50~240					
	Размер зажимного винта			M4	M8	M10						
Момент затяжки (Н м)			10			14						
Соединение цепи управления	Кабельное соединение (мм ²)	Заводской гибкий провод	1	1~4								
			2	1~2.5								
		Жесткий провод	1	1~4								
			2	1~4								
	Размер зажимного винта			M3.5								
Момент затяжки (Н м)			0.8									

Модель контактора		NXC-120	NXC-160	NXC-185	NXC-225	NXC-265	NXC-330	NXC-400	NXC-500	NXC-630	
Источник управляющего напряжения катушки	Перем. ток 50 Гц	110, 127, 220, 380				Общее для перем. и пост. тока: 110, 127, 220, 380					
	Пост. ток	-									
Управляющее напряжение	Втягивание	(70%~120%) Us				(70%~120%) Us					
	Размыкание	(20%~65%) Us				(10%~70%) Us					
Средняя мощность катушки (ВА)	Пуск	500			600			800			
	Удержание	50			11			11			
Рас рассеивание тепла (Вт)	Перем. ток	30~50			3~6			3~7			
	Пост. ток	-			3~6			3~7			

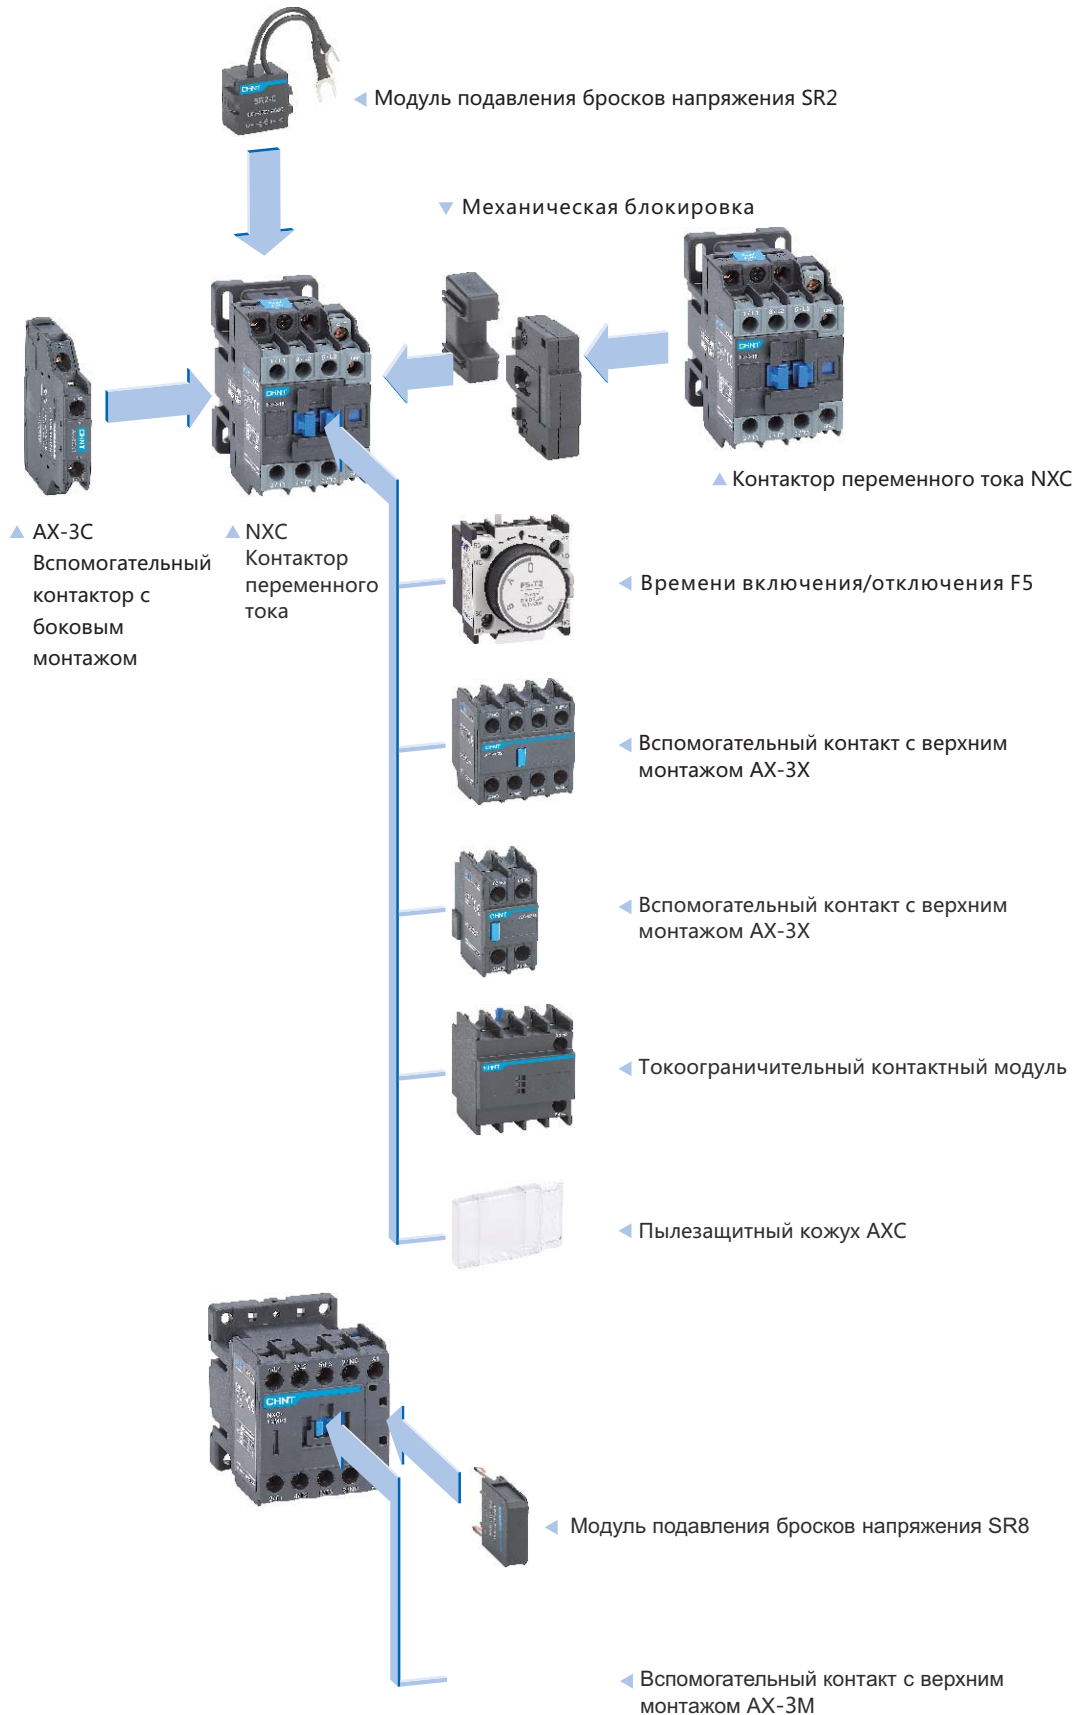Вспомогательные устройства**10. Схемы вспомогательных устройств**

11. Описание вспомогательного устройства

Группа вспомогательных контактов с верхним монтажом

Группа вспомогательных контактов с боковым монтажом

AX - 3X	11	AX - 3M	11	AX - 3C	11	B
<p>Модель группы вспомогательных контактов</p> <p>Применимо к 6-630 А Контактор переменного тока</p>	<p>Парная комбинация вспомогательных контактов НО и НЗ</p> <p>11, 20, 02 22, 13, 31 04, 40</p>	<p>Модель группы вспомогательных контактов</p> <p>Применимо к NXC-06M~12M Контактор переменного тока</p>	<p>Парная комбинация вспомогательных контактов НО и НЗ</p> <p>11, 20, 02 22, 13, 31 04, 40</p>	<p>Модель группы вспомогательных контактов</p>	<p>Парная комбинация вспомогательных контактов НО и НЗ</p> <p>11</p>	<p>А: Стандартная модель, без крепления слева, применимо к контактору переменного тока на 6~225 А</p> <p>Б: Расширенная модель, используется для контактора переменного тока на 265~630 А</p>

Пылезащитный кожух

Реле времени с пневматическим замедлением

AXC	1	F5	T	4
<p>Пылезащитный кожух</p>	<p>1: Используется для NXC-06~22, NXC-120~630</p> <p>2: Используется для NXC-25~38</p> <p>3: Используется для NXC-40~65</p> <p>4: Используется для NXC-75~100</p>	<p>задержка</p>	<p>Тип задержки</p> <p>T: Задержка включения питания D: Задержка выключения питания</p>	<p>Диапазон задержки</p> <p>0: 0,1~3 с 2: 0,1~30 с 4: 10~180 с</p>

Информация для заказа

Номинальный рабочий ток по категории AC-3 380/400В, А	Кол-во и вид всп. контактов	Номинальное напряжение в цепи управления, В	Типовое обозначение	Артикул
6А	1НЗ	220	NXC-06M01 220V	836584
6А	1НО	220	NXC-06M10 220V	836572
9А	1НЗ	220	NXC-09M01 220V	836588
9А	1НО	220	NXC-09M10 220V	836576
12А	1НЗ	220	NXC-12M01 220V	836592
12А	1НО+1НЗ	220	NXC-12M10 220V	836580
6А	1НО+1НЗ	220	NXC-06M/22 220V	836608
9А	1НО+1НЗ	220	NXC-09M/22 220V	836612
12А	1НО+1НЗ	220	NXC-12M/22 220V	836616
6А	1НО+1НЗ	220	NXC-06 220V 50Hz	836696
9А	1НО+1НЗ	220	NXC-09 220V 50Hz	836704
12А	1НО+1НЗ	220	NXC-12 220V 50Hz	836712
16А	1НО+1НЗ	220	NXC-16 220V 50Hz	836720
18А	1НО+1НЗ	220	NXC-18 220V 50Hz	836904
25А	1НО+1НЗ	220	NXC-25 220V 50Hz	836851
32А	1НО+1НЗ	220	NXC-32 220V 50Hz	836852
40А	1НО+1НЗ	220	NXC-40 220V 50Hz	836780
50А	1НО+1НЗ	220	NXC-50 220V 50Hz	836788
65А	1НО+1НЗ	220	NXC-65 220V 50Hz	836796
85А	1НО+1НЗ	220	NXC-85 220V 50Hz	836816
100А	1НО+1НЗ	220	NXC-100 220V 50Hz	836824
160А	1НО+1НЗ	220	NXC-160 220V 50Hz	836515
185А	1НО+1НЗ	220	NXC-185 220V 50Hz	836519
225А	1НО+1НЗ	220	NXC-225 220V 50Hz	836523
400А	1НО+1НЗ	220-240	NXC-400 AC/DC 220V-240V	836548
630А	1НО+1НЗ	220-240	NXC-630 AC/DC 220V-240V	836563

12. Таблица выбора вспомогательных устройств (вспомогательный контакт)

Контактор	Дополнительное вспомогательное устройство	Модель вспомогательного устройства	Комбинация контактов
NXC-06M~12M	Вспомогательный контакт с верхним расположением AX-3M	AX-3M/20	2NO+0NC
		AX-3M/11	1NO+1NC
		AX-3M/02	0NO+2NC
		AX-3M/40	4NO+0NC
		AX-3M/31	3NO+1NC
		AX-3M/22	2NO+2NC
		AX-3M/13	1NO+3NC
NXC-06~225	Вспомогательный контакт с верхним расположением AX-3M	AX-3X/20	2NO+0NC
		AX-3X/11	1NO+1NC
		AX-3X/02	0NO+2NC
		AX-3X/40	4NO+0NC
		AX-3X/31	3NO+1NC
		AX-3X/22	2NO+2NC
		AX-3X/13	1NO+3NC
	AX-3X/04	0NO+4NC	
	Вспомогательный контакт с боковым монтажом AX-3C	AX-3C/11	1NO+1NC
NXC-265~630	Вспомогательный контакт с верхним расположением AX-3M	AX-3X/20	2NO+0NC
		AX-3X/11	1NO+1NC
		AX-3X/02	0NO+2NC
		AX-3X/40	4NO+0NC
		AX-3X/31	3NO+1NC
		AX-3X/22	2NO+2NC
		AX-3X/13	1NO+3NC
	AX-3X/04	0NO+4NC	
	Вспомогательный контакт с боковым монтажом AX-3C	AX-3C/11B	1NO+1NC

13. Таблица выбора вспомогательных устройств (реле времени с пневматическим замедлением)

Контактор	Дополнительное вспомогательное устройство	Модель вспомогательного устройства	Комбинация контактов	Диапазон задержки (с)
Полная серия NXC (за исключением NXC-06M~12M)	Реле времени с пневматическим замедлением F5	F5-T0	1NO+1NC	0.1~3
		F5-T2	1NO+1NC	0.1~30
		F5-T4	1NO+1NC	10~180
		F5-D0	1NO+1NC	0.1~3
		F5-D2	1NO+1NC	0.1~30
		F5-D4	1NO+1NC	10~180

14. Таблица выбора вспомогательных устройств (пылезащитный кожух)

Контактор	Дополнительное вспомогательное устройство
NXC-06~22, NXC-120~630	Пылезащитный кожух AXC-1
NXC-25~38	Пылезащитный кожух AXC-2
NXC-40~65	Пылезащитный кожух AXC-3
NXC-75~100	Пылезащитный кожух AXC-4

15. Основные параметры и технические характеристики вспомогательных устройств

Параметр		Значение параметра	
Номинальный рабочий ток (В)		До 690	
Номинальное напряжение изоляции (В)		690	
Установленное рабочее значение тока при заданной температуре, I _{th} (А)		10	
Номинальная включающая способность (А)		Ток отключения 10 I _e (AC-15) или I _e (DC-13)	
Защита от короткого замыкания		gG предохранитель: 10 А	
Управляющая способность	Вспомогательный контакт	AC-15	380/400 В 1.5А
		DC-13	220 В 0.3А
	Реле времени пневматическим замедлением F5	AC-15	IEC/EN 60947-5-1 0.52А/0.95А
		DC-13	CE 0.15А
Compliant standards		IP 20	
Product certification		1~4	
Enclosure protection degree		1~4	
Cable connection (mm ²)	Flexible wire without cold-pressed terminal	1~4	
		1~2,5	
	Flexible wire with cold-pressed terminal	1~4	
		1~4	
	Hard wire	M3.5, M3 (AX-3M)	
Fastening screw size		0,8	
Tightening torque (N·m)		660/380 В 220 В	




16. Дополнительные изделия

Название	Реверсивный контактор переменного тока
Реверсивный контактор переменного тока	

17. Габаритные размеры и монтаж

Dimensions and installation



NXC-06M-12M

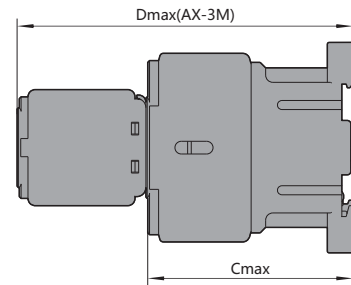

Модель	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	a	b	Φ
NXC-06M-12M	45.5	59	58	94	35±0.35	50±0.48	4.2
NXC-06M/4-12M/4	45.5	59	58	94	35±0.35	50±0.48	4.2
NXC-06M/Z-12M/Z	45.5	59	70	106	35±0.35	50±0.48	4.2
NXC-06M/4/Z-12M/4/Z	45.5	59	70	106	35±0.35	50±0.48	4.2



Dimensions and installation

NXC-06-22

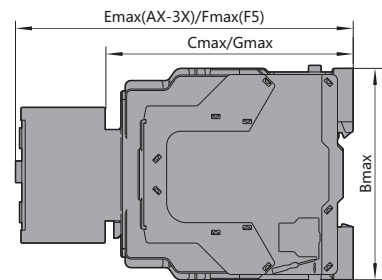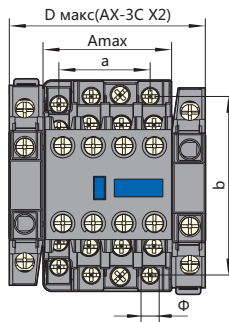

Dimensions and installation



NXC-25-100

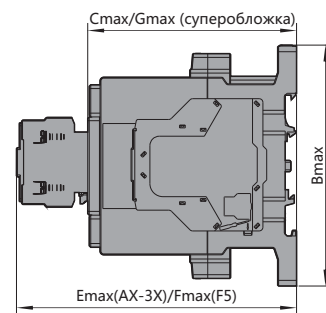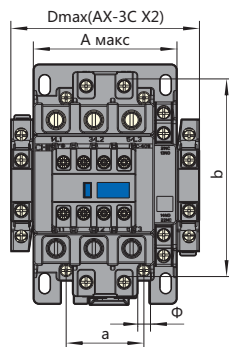

Модель	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	Emax	Fmax	Gmax	a	b	Φ
NXC-06-22	45.5	75	88	70	126.5	146.5	90	35±0.31	62±0.31	4.5
NXC-25-38	56.5	87	93	81	131.5	151.5	95	40±0.31	48±0.31	4.5
NXC-40-65	77	129	118	102	156.5	176.5	121	40±0.31	105±0.31	6.5
NXC-75-100	87	132	127	112	165.5	185.5	129	40±0.28	105±0.57	6.5



Dimensions and installation

NXC-120-225

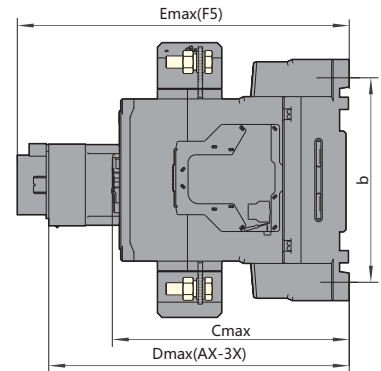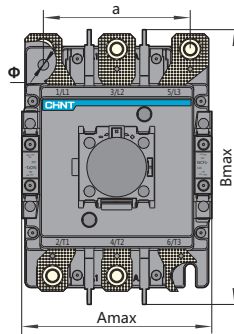



Dimensions and installation

NXC-265-400

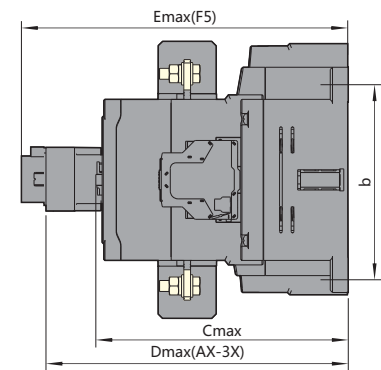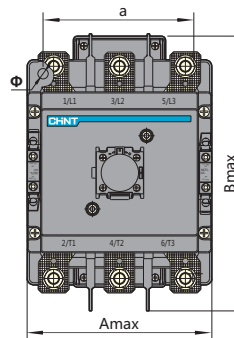

Dimensions and installation


NXC-500-630

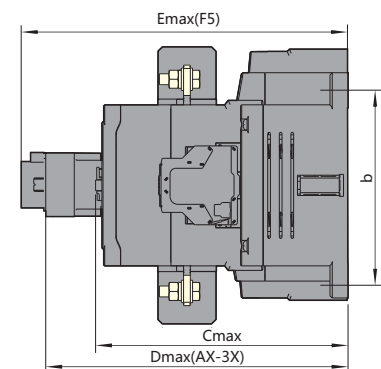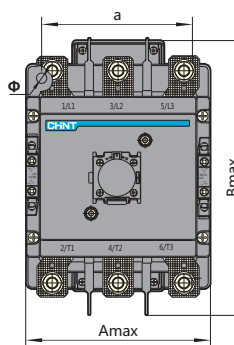


Модель	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	Emax	a	b	Φ
NXC-120-225	127	182	158	196.5	216.5	96±0.5	133.6±0.8	7
NXC-265-400	150	236	207	245.5	265.5	120±0.5	180±0.8	9
NXC-500-630	165	248	225	263.5	283.5	130±0.5	180±0.8	9

18. Схемы электрических соединений


NXC-06~100

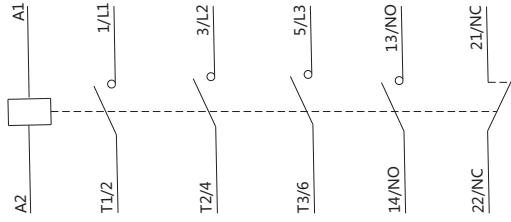


NXC-120~630

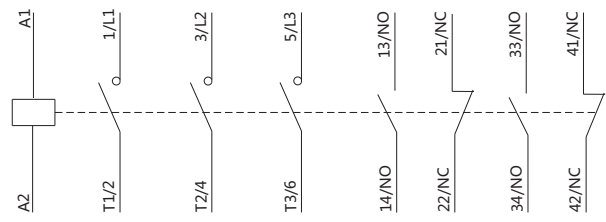


AX-3X/11




AX-3X/20




AX-3X/02




AX-3X/22




AX-3X/13




AX-3X/40




AX-3X/04




AX-3X/31




AX-3M/11




AX-3M/20




AX-3M/02



AX-3M/22



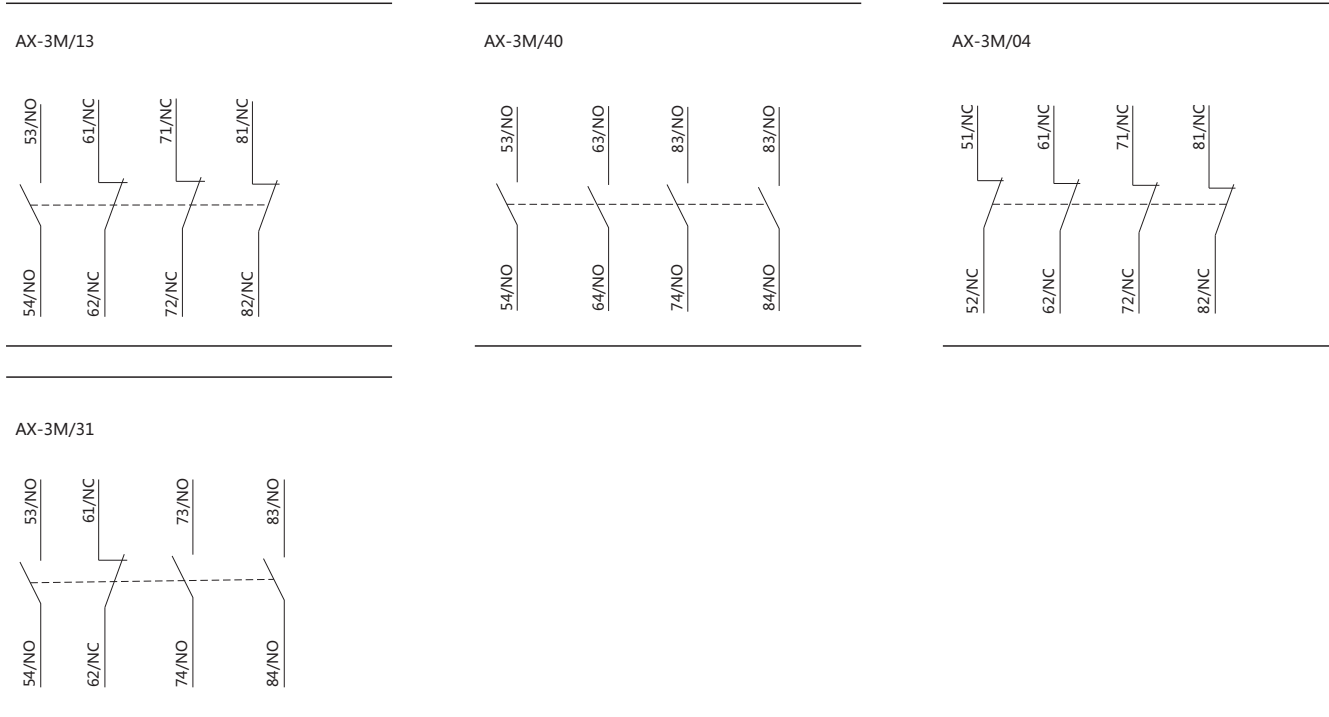

Приложение I. Инструкция по применению в ненормальных условиях

19. Инструкции по использованию поправочных коэффициентов в условиях эксплуатации на больших высотах над уровнем моря

- Стандарт IEC 60947-1 определяет взаимосвязь между высотой над уровнем моря и выдерживаемым импульсным напряжением. Высота 2000 м над уровнем моря или ниже не оказывает значительного воздействия на производительность изделия.
- При высоте более 2000 м над уровнем моря необходимо учитывать охлаждающее воздействие воздуха и падение номинального выдерживаемого импульсного напряжения. В этом случае конструкцию и сценарии применения изделий необходимо согласовать между производителем и пользователем.
- Поправочные коэффициенты для номинального выдерживаемого импульсного напряжения и номинального рабочего тока для высот более 2000 м над уровнем моря приведены в следующей таблице. Номинальное рабочее напряжение остается без изменений.

Высота над уровнем моря (м)	2000	3000	4000
Поправочный коэффициент для выдерживаемого номинального напряжения	1	0.88	0.78
Поправочный коэффициент для номинального рабочего тока	1	0.92	0.9

20. Инструкции по эксплуатации в условиях нестандартной температуры

- Стандартом IEC 60947-1 определяется диапазон нормальной рабочей температуры для изделия. При изделий стандартном диапазоне температур не будет оказываться существенного влияния на их эксплуатационные качества.
- При рабочей температуре выше +40 °C необходимо понизить допустимый уровень повышения температуры изделий. Необходимо уменьшить как номинальный рабочий ток, так и число контакторов в стандартных изделиях для предотвращения повреждения изделия, сокращения срока его службы, уменьшения надежности или влияния на управляющее напряжение. При температуре ниже -5 °C необходимо учитывать замерзание изоляции и консистентной смазки во избежание отказов. В таких случаях конструкцию и сценарии применения изделий необходимо согласовать между производителем и пользователем.
- Поправочные коэффициенты для различного номинального рабочего тока в условиях температуры эксплуатации выше +55 °C приведены в следующей таблице. Номинальное рабочее напряжение остается без изменений.

Температура окружающей среды (°C)	55	60	65	70
Поправочный коэффициент	1	0.93	0.875	0.75

- В диапазоне температур +55... +70 °C напряжение втягивания контакторов переменного тока составляет 90~110% Us, а результат холодных пробных пусков при температуре +40 °C составляет 70~120% Us.

21. Инструкции по понижению параметров при использовании устройств в коррозионно-активной среде

● Воздействие на металлические детали

Хлор Cl₂, диоксид азота NO₂, сульфид водорода H₂S, диоксид серы SO₂

Медь. Толщина покрытия сульфидом меди при использовании в среде, содержащей хлор, будет в два раза больше по сравнению с толщиной в стандартных условиях эксплуатации. Это условие также действует для среды, содержащей диоксид азота.

Серебро. При использовании в среде, содержащей SO₂ или H₂S, серебряные или содержащие серебро контакты темнеют вследствие образования на их поверхности сульфида серебра. Это ведет к увеличению температуры контакта и возможному повреждению контактов.

Во влажной среде, где сосуществуют Cl₂ и H₂S, толщина слоя увеличивается в 7 раз. При наличии H₂S и NO₂ толщина слоя сульфида серебра увеличивается в 20 раз.

● Соображения во время подбора изделия

На нефтеперерабатывающих предприятиях, при производстве стали, бумаги, искусственных волокон (нейлон), или на других производствах, где используется сера, оборудование может быть подвержено вулканизации (в некоторых секторах промышленности – окислению). Оборудование, установленное в машинных залах, не всегда надежно защищено от окисления. В таких помещениях для создания давления, слегка превышающего атмосферное, используются короткие впускные клапаны, что помогает до определенной степени сократить проникновение загрязнений из внешней среды. Тем не менее, после эксплуатации в течение 5-6 лет данное оборудование неизбежно ржавеет и окисляется. Поэтому при работе с агрессивными газами данное оборудование должно эксплуатироваться при пониженной мощности. Понижающий коэффициент по отношению к номинальному значению составляет 0,6 (до 0,8). Это помогает снизить ускорение окисления, возникающее вследствие роста температуры.

22. Инструкция по эксплуатации при параллельном расположении полюсов

● В случае параллельного расположения полюсов номинальный ток данных полюсов должен быть скорректирован для компенсации распределения продолжительного нестабильного тока, как показано в таблице ниже.

Количество параллельно	2	3	4
Поправочный коэффициент	1.6	2.25	2.8

Приложение II. Описание категории применения

Различные типы энергопотребляющего оборудования могут иметь совершенно разные нагрузочные характеристики и различные величины изменения тока при включении/отключении, поэтому требования к контакторам также отличаются. Стандарт IEC 60947-1 устанавливает категории применения контакторов, определяемые одним или более из следующих условий применения.

- Ток, кратный номинальному рабочему току
- Напряжение, кратное номинальному рабочему напряжению
- Коэффициент мощности или постоянная времени
- Работоспособность в условиях короткого замыкания
- Селективность
- Прочие условия эксплуатации (если применимо)

Контакторы переменного тока NXC в основном включают в себя следующие категории:

23. Категории применения сети переменного тока

Тип AC-1

Данный тип используется для нагрузок переменного тока, коэффициент мощности которых выше или равен 0,95. Примеры: обогрев, распределение энергии.

Тип AC-2

Данный тип используется для запуска торможения реверсом и толчкового движения двигателя с фазным ротором.

Во время замыкания контактор коммутирует пусковой ток, в 2,5 раза превышающий номинальный ток двигателя.

Во время размыкания контактор должен отключить пусковой ток при напряжении меньшем или равном напряжению сети.

Тип AC-3

Данный тип используется для отключения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

Во время замыкания контактор коммутирует пусковой ток, в 7 раз превышающий номинальный ток двигателя.

Во время размыкания контактор отключает номинальный ток двигателя. В данном случае напряжение на клемме провода контактора составляет примерно 20% от напряжения сети. Отключение происходит не резко.

Пример: все стандартные электродвигатели с короткозамкнутым ротором, используемые, например, в лифтах, эскалаторах, транспортировочных лентах, воздушных компрессорах, насосах, миксерах и кондиционерах.

Тип AC-4

Данный тип используется для торможения реверсом и толчкового движения электродвигателя с короткозамкнутым ротором и двигателя с фазным ротором.

Контактор коммутирует ток, в 5–7 раз превышающий номинальный ток двигателя, и отключает этот же ток при более высоком напряжении. При меньшей частоте вращения двигателя отключение напряжения происходит так же резко, как в случае с напряжением сети.

Категории применения цепи управления.

24. Примеры: печатное оборудование, проволочно-волоочильный стан, башенный кран, кран, металлургия.

Тип AC-13

Данный тип системы используется для запуска и торможения электропривода противовключением и толчкового движения двигателей постоянного тока с шунтовым возбуждением. Длительность составляет 2 мс или менее. Данный тип используется

для переключения электромагнитов.

Тип AC-15

Данный тип используется для переключения электромагнитов. Мощность втягивания во время замыкания электромагнита превышает 72 В·А. Примеры: рабочая катушка контакторов.

25. Информация для заказа

Номинальный рабочий ток по категории AC-3 380/400В, А	Количество и вид всп. контактов	Номинальные напряжения цепи управления, В(DC)	Типовое обозначение	Артикул
6	1НЗ	220	NXC-06M01 220V	836584
6	1НО	220	NXC-06M10 220V	836572
9	1НЗ	220	NXC-09M01 220V	836588
9	1НО	220	NXC-09M10 220V	836576
12	1НЗ	220	NXC-12M01 220V	836592
12	1НО	220	NXC-12M10 220V	836580
6	1НО+1НЗ	220	NXC-06M/22 220V	836608
9	1НО+1НЗ	220	NXC-09M/22 220V	836612
12	1НО+1НЗ	220	NXC-12M/22 220V	836616
6	1НО+1НЗ	220	NXC-06 220V 50Hz	836696
9	1НО+1НЗ	220	NXC-09 220V 50Hz	836704
12	1НО+1НЗ	220	NXC-12 220V 50Hz	836712
16	1НО+1НЗ	220	NXC-16 220V 50Hz	836720
18	1НО+1НЗ	220	NXC-18 220V 50Hz	836904
25	1НО+1НЗ	220	NXC-25 220V 50Hz	836851
32	1НО+1НЗ	220	NXC-32 220V 50Hz	836852
40	1НО+1НЗ	220	NXC-40 220V 50Hz	836780
50	1НО+1НЗ	220	NXC-50 220V 50Hz	836788
65	1НО+1НЗ	220	NXC-65 220V 50Hz	836796
85	1НО+1НЗ	220	NXC-85 220V 50Hz	836816
100	1НО+1НЗ	220	NXC-100 220V 50Hz	836824
120	1НО+1НЗ	220	NXC-120 220V 50Hz	836511
160	1НО+1НЗ	220	NXC-160 220V 50Hz	836515
185	1НО+1НЗ	220	NXC-185 220V 50Hz	836519
225	1НО+1НЗ	220	NXC-225 220V 50Hz	836523
265	1НО+1НЗ	220V-240	NXC-265 AC/DC 220V-240V	836542
330	1НО+1НЗ	220V-240	NXC-330 AC/DC 220V-240V	836545
400	1НО+1НЗ	220V-240	NXC-400 AC/DC 220V-240V	836548
500	1НО+1НЗ	220V-240	NXC-500 AC/DC 220V-240V	836560
630	1НО+1НЗ	220V-240	NXC-630 AC/DC 220V-240V	836563



Краткое описание

1. Область применения

Реле тепловой защиты NXR (здесь и далее: термореле) используется для защиты от перегрузки и обрыва фазы для двигателей переменного тока с частотой 50/60 Гц, напряжением до 690 В и силой тока 0,1–630 А. Термореле также обеспечивают термокомпенсацию, индикацию действия, автоматический и ручной сброс, функции остановки и проверки. Данные изделия отличаются стабильностью и надежностью работы. Термореле могут подключаться к контакторам или устанавливаться отдельно. Совместимые стандарты: IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1.

2. Конструктивные характеристики

- Тип с трехфазной биметаллической пластиной или электронный тип (NXR-200, NXR-630) с током отключения 10А
 - С защитой от обрыва фазы
 - С устройством для непрерывной регулировки тока уставки
 - С термокомпенсацией
 - С индикацией действия
 - С механизмом для проведения испытаний
 - К кнопкой остановки
 - С кнопкой ручного или автоматического сброса (NXR-200 и NXR-630)
 - Оснащены только ручным сбросом
 - С одним нормально разомкнутым контактом и одним нормально замкнутым контактом (электрически разделенные)
 - Способ монтажа: вставляется в специальные гнезда контактора (NXR-12, 25, 38, 100) или устанавливается отдельно NXR-200 и NXR-630
- Характеристики защиты

ЕАС

3. Условия работы

Тип	Условия эксплуатации и монтажа
Классы монтажа	III
Степень загрязнения	3
Совместимые стандарты	IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Сертификационный знак	CE
Степень защиты корпуса	NXC-06M~38: IP 20; NXC-40~100: IP 10; NXC-120~630: IP 00
Температура окружающей среды	Диапазон рабочих температур: -35... +70 °С. Нормальный диапазон рабочих температур: -5... +40 °С. Средняя температура окружающей среды за 24 часа не должна превышать +35 °С. Для использования за пределами диапазона нормальных рабочих температур см. «Инструкция по применению в ненормальных условиях».
Высота над уровнем моря	Не превышает 2000 м над уровнем моря.
Атмосферные условия	Относительная влажность не должна превышать 50% при максимальной температуре +70 °С. Более высокая относительная влажность допускается при более низкой температуре, например, 90% при +20 °С. Для предотвращения образования конденсата вследствие колебаний уровня влажности необходимо предусмотреть специальные меры.
Условия монтажа	Угол между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью не должен превышать ±5°.
Удары и вибрация	Изделие следует устанавливать в местах, где отсутствуют значительные тряски, удары и вибрация.



Краткое описание

Область применения

Реле тепловой защиты NXR (здесь и далее: термореле) используется для защиты от перегрузки и обрыва фазы для двигателей непрерывного или прерывистого переменного тока с частотой 50/60 Гц, напряжением до 690 В и силой тока 0,1–630 А.

Термореле также обеспечивают термокомпенсацию, индикацию действия, автоматический и ручной сброс, функции остановки и проверки. Данные изделия отличаются стабильностью и надежностью работы. Термореле могут подключаться к контакторам или устанавливаться отдельно.

Совместимые стандарты: IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1.

Конструктивные характеристики

- Тип с трехфазной биметаллической пластиной или электронный тип (NXR-200, NXR-630) с током отключения 10А
- С защитой от обрыва фазы
- С устройством для непрерывной регулировки тока уставки
- С термокомпенсацией
- С индикацией действия
- С механизмом для проведения испытаний
- К кнопкой остановки
- С кнопкой ручного или автоматического сброса (NXR-200 и NXR-630)
- Оснащены только ручным сбросом
- С одним нормально разомкнутым контактом и одним нормально замкнутым контактом (электрически раздельные)
- Способ монтажа: вставляется в специальные гнезда контактора (NXR-12, 25, 38, 100) или устанавливается отдельно NXR-200 и NXR-630

Характеристики защиты

Условия работы

Тип	Условия эксплуатации и монтажа
Тип установки	III
Степень загрязнения	3
Совместимые стандарты	IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Сертификационный знак	CE
Степень защиты корпуса	IP 20 (NXR-12, 25, 38, 100)
Температура окружающей среды	Диапазон рабочих температур: -35... +70 °С. Нормальный диапазон рабочих температур: -5... +40 °С. Средняя температура окружающей среды за 24 часа не должна превышать +35 °С. Для использования за пределами диапазона нормальных рабочих температур см. ?Инструкция по применению в ненормальных условиях?.
Высота над уровнем моря	Не превышает 2000 м над уровнем моря
Атмосферные условия	Относительная влажность не должна превышать 50% при максимальной температуре +70 °С. Более высокая относительная влажность допускается при более низкой температуре, например, 90% при +20 °С. Для предотвращения образования конденсата вследствие колебаний уровня влажности необходимо предусмотреть специальные меры.
Условия монтажа	Угол между монтажной поверхностью и вертикальной поверхностью не должен превышать ±5°.
Удары и вибрация	Изделие следует устанавливать в местах, где отсутствуют значительные тряски, удары и вибрация.

Описание

Класс диапазона	Пределы настройки
12	0,1–0,16 A
	0,16–0,25 A
	0,25–0,4 A
	0,4–0,63 A
	0,63–1 A
	1–1,6 A
	1,25–2 A
	1,6–2,5 A
	2,5–4 A
	4–6 A
	5,5–8 A
	7–10 A
9–12 A	

Класс диапазона	Пределы настройки
25	0,1–0,16 A
	0,16–0,25 A
	0,25–0,4 A
	0,4–0,63 A
	0,63–1 A
	1–1,6 A
	1,25–2 A
	1,6–2,5 A
	2,5–4 A
	4–6 A
	5,5–8 A
	7–10 A
9–13 A	
12–18 A	
17–25 A	

Класс диапазона	Пределы настройки
38	23–32 A
	30–38 A
100	23–32 A
	30–40 A
	37–50 A
	48–65 A
	55–70 A
	63–80 A
200	80–93 A
	80–100 A
	80–160A
630	100–200A
	125–250A
	200–400A
	315–630A

Пример выбора:

NXR-25 7–10 A представляет собой термореле NXR 3P с классом диапазона тока 25 и пределами настройки тока 7–10 A.

4. Быстрый выбор и таблица соответствия

Внешний вид изделия	Номинальный ток (А)	Параметры подходящего предохранителя (рекомендован RT16) (А)	Модель подходящего контактора
		gG	
 <p>NXR-12</p>	0.1~0.16	2	 <p>NXC-06M, 09M, 12M</p>
	0.16~0.25	2	
	0.25~0.4	2	
	0.4~0.63	2	
	0.63~1	4	
	1~1.6	4	
	1.25~2	6	
	1.6~2.5	6	
	2.5~4	10	
	4~6	16	
	5.5~8	20	
7~10	20		
9~12	25		
 <p>NXR-25</p>	0.1~0.16	2	 <p>NXC-06, 09, 12, 16, 18, 22, 25, 32, 38</p>
	0.16~0.25	2	
	0.25~0.4	2	
	0.4~0.63	2	
	0.63~1	4	
	1~1.6	4	
	1.25~2	6	
	1.6~2.5	6	
	2.5~4	10	
	4~6	16	
	5.5~8	20	
	7~10	20	
	9~13	25	
12~18	35		
17~25	50		
 <p>NXR-38</p>	23~32	63	 <p>NXC-25, 32, 38</p>
	30~38	80	
 <p>NXR-100</p>	23~32	63	 <p>NXC-40, 50, 65, 75, 85, 100</p>
	30~40	100	
	37~50	100	
	48~65	100	
	55~70	125	
	63~80	125	
	80~93	160	
80~100	160		
 <p>NXR-200</p>	80~160	315	 <p>NXC-120, 160, 185, 225</p>
	125~200	315	
 <p>NXR-630</p>	125~250	800	 <p>NXC-225, 265, 330, 400, 500, 630</p>
	200~400	800	
	315~630	800	


Параметры

Параметр			NXR-12	NXR-25	NXR-38	NXR-100	NXR-200	NXR-630
Уровень тока			12	25	38	100	200	630
Номинальное напряжение изоляции (В)			690	690	690	690	690	690
Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение (В)			6000	6000	6000	6000	6000	6000
Степень защиты корпуса			IP20	IP20	IP20	IP20	-	-
Защита от потери фазы			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Ручной и автоматический сброс			Yes	Yes	Yes	Yes	Manual	Manual
Компенсация влияния температуры			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Индикация срабатывания			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Кнопка проверки			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Кнопка останова			Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Способ установки			Подключаемый	Подключаемый	Подключаемый	Подключаемый	Автономный	Автономный
Встроенный вспомогательный контакт			1NO+1NC	1NO+1NC	1NO+1NC	1NO+1NC	1NO+1NC	1NO+1NC
Переменный ток-15 380/400В номинальный ток (А)			1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Постоянный ток-13 220В номинальный ток (А)			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Поперечное сечение провода мм ²	Главная цепь	Одножильный или многожильный провод	1~4	1~6	4~10	4~35	25~95	50~2×185
		Монтажный винт	M3.5	M4	M4	M10	M8	M10
		Момент затяжки (Н·м)	0.8	0.8	0.8	0.8	1.2	1.2
	Вспомогательная цепь	Одножильный или многожильный провод	1~2.5	1~2.5	1~2.5	1~2.5	1~2.5	1~2.5
		Монтажный винт	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5	M3.5
		Момент затяжки (Н·м)	1.2	1.7	1.7	10	10	20

5. Характеристики защиты


Параметр	№	Кратные величины тока уставки		Время срабатывания	Условия испытаний
Защита от перегрузки	1	1.05		В нерабочем состоянии через 2 часа	Холодный пуск
	2	1.2		В рабочем состоянии в течение 2 часов	Горячий пуск (после № 1)
	3	1.5		В рабочем состоянии в течение 2 минут	Пуск после достижения теплового равновесия при токе уставки
	4	7.2		2с < Трехполюсный выключатель ≤ 10 с	Холодный пуск
Защита от потери фазы	5	Любые две фазы	Другая фаза	В нерабочем состоянии через 2 часа	Холодный пуск
		1.0	0.9		
	6	1.15	0	В рабочем состоянии в течение 2 час	Горячий пуск (после № 5)

6. Характеристики срабатывания

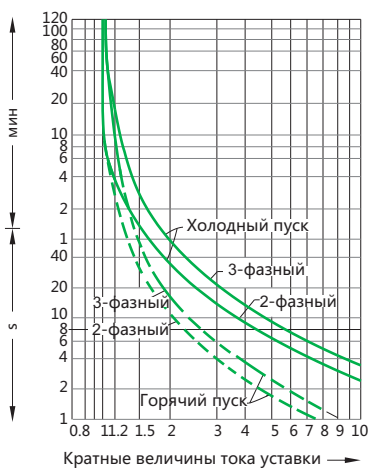

Кривая зависимости времени срабатывания термореле от тока (+20 °C)


7. вид спереди продукции

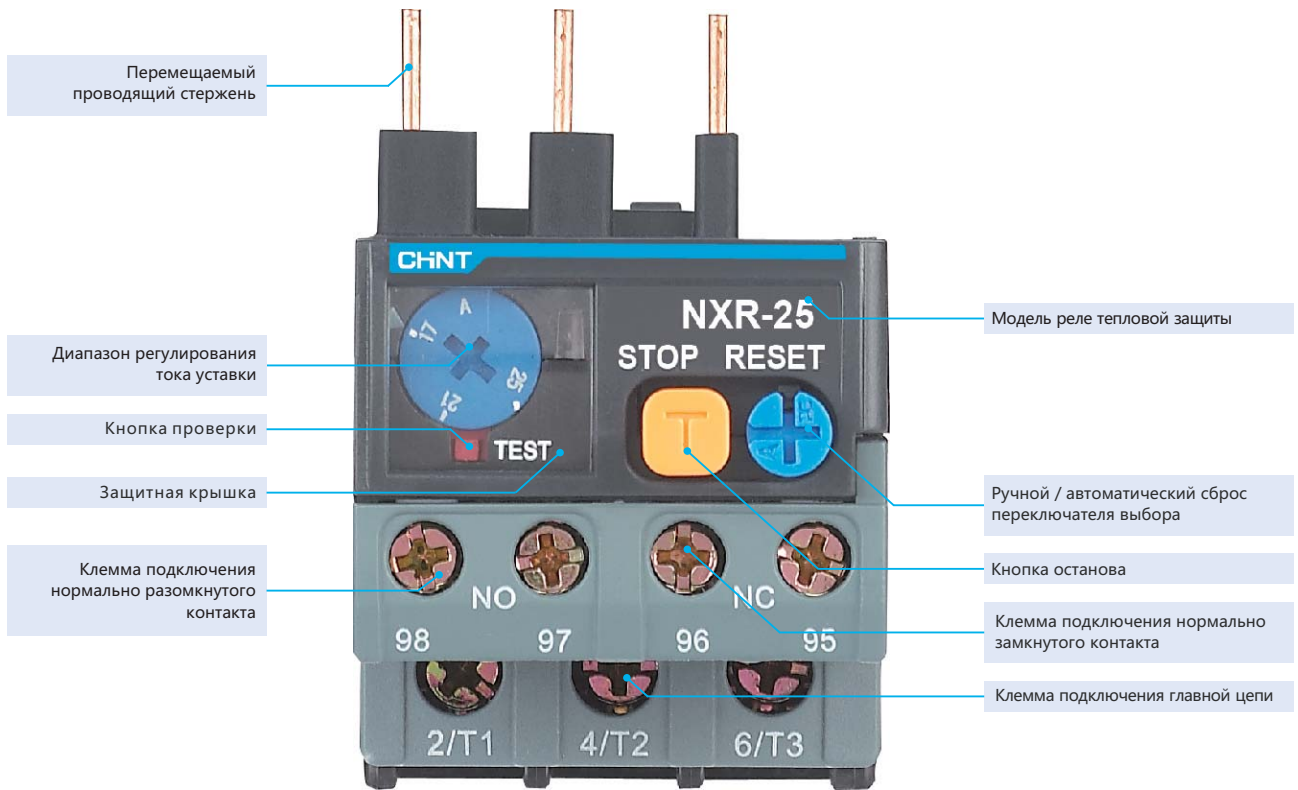

8. Габаритные размеры и монтаж


Габаритные размеры и монтаж

NXR-12

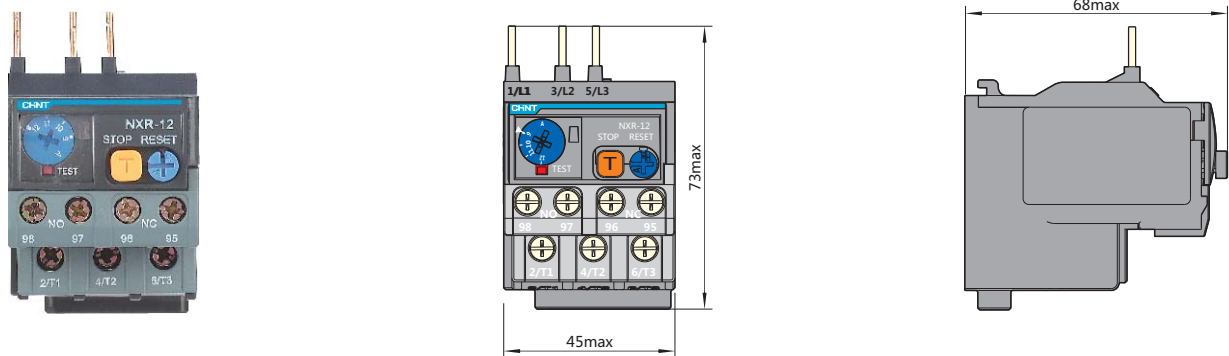


Габаритные размеры и монтаж

NXR-25

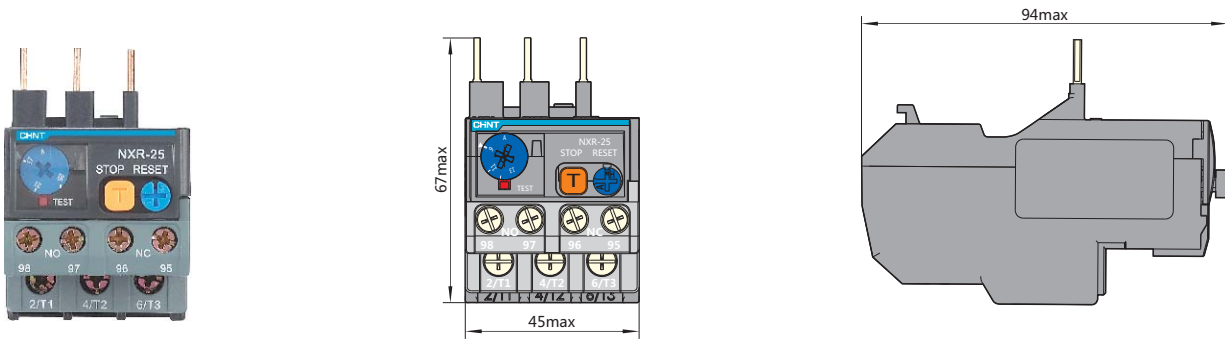


Габаритные размеры и монтаж

NXR-38

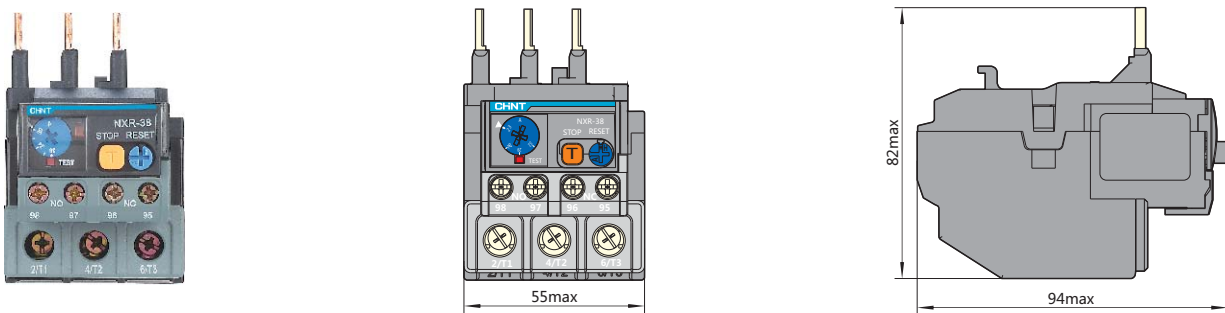



Габаритные размеры и монтаж

NXR-100

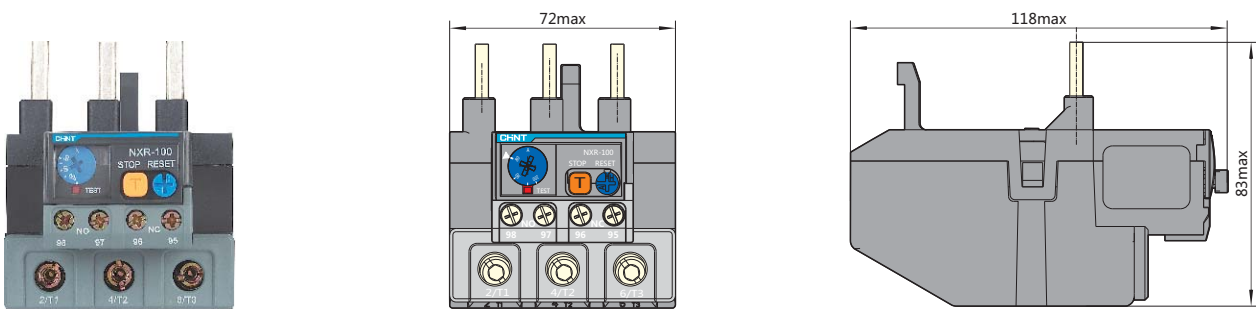



Габаритные размеры и монтаж

NXR-200

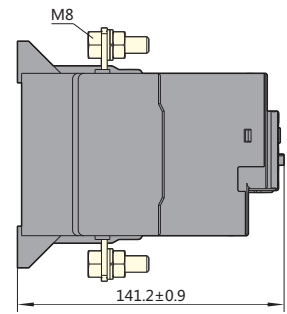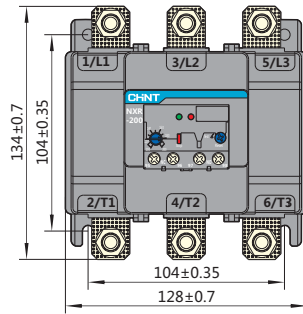

Габаритные размеры и монтаж




NXR-630

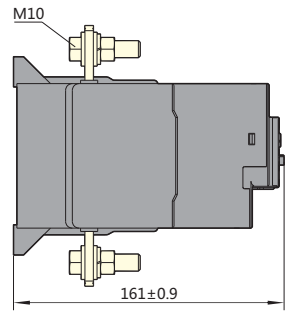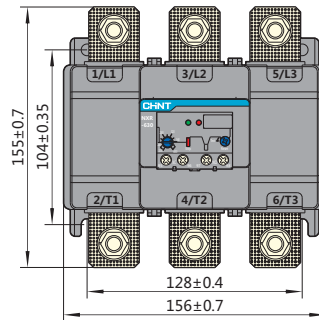

9. Размеры комбинирования с контакторами


Габаритные размеры и монтаж

NXC-06M + NXR-12

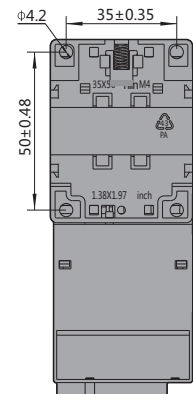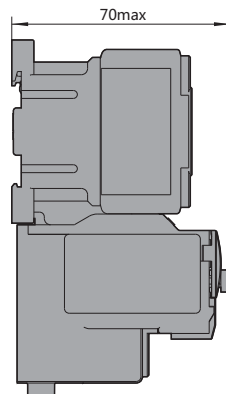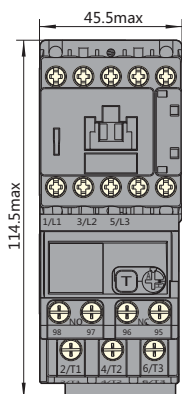


Габаритные размеры и монтаж

NXC-09 + NXR-25

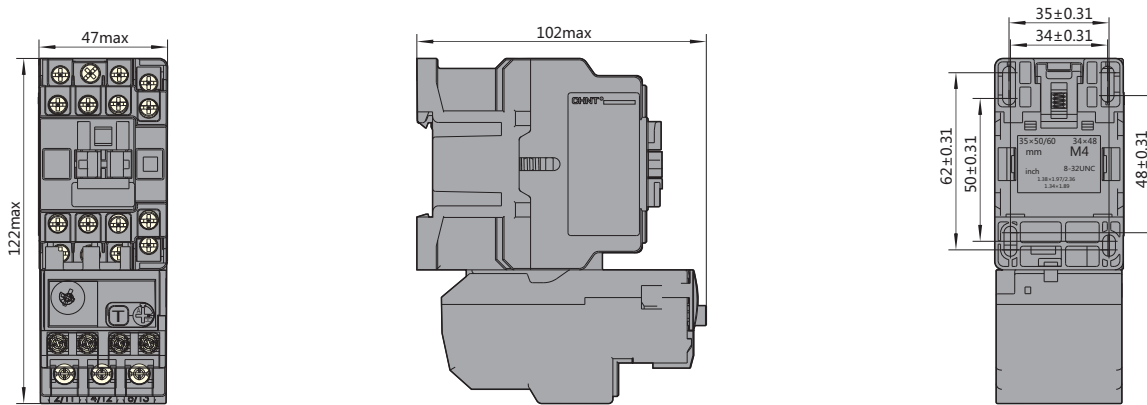


Габаритные размеры и монтаж

NXC-18 + NXR-25

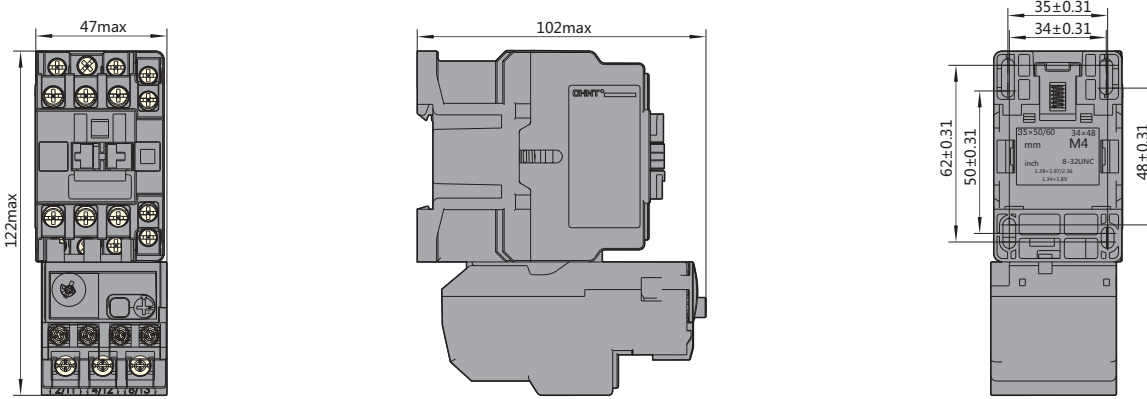


Габаритные размеры и монтаж

NXC-38 + NXR-25

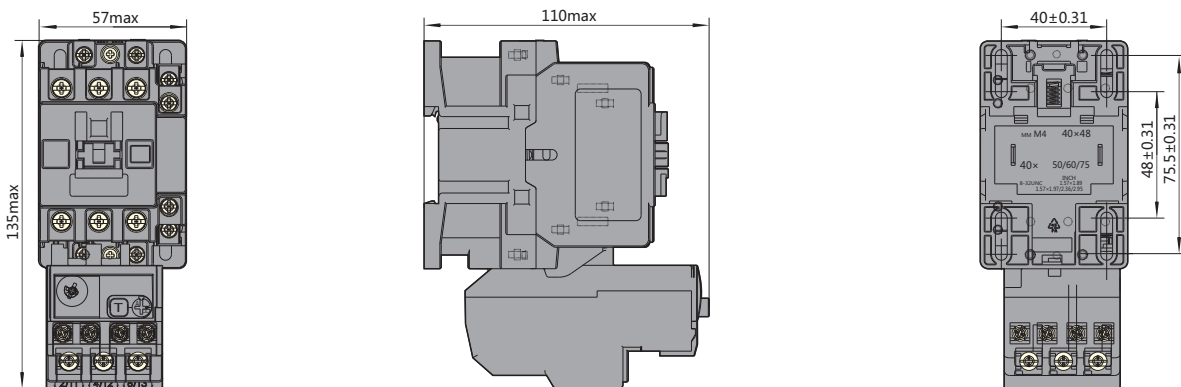


NXC-38 + NXR-38

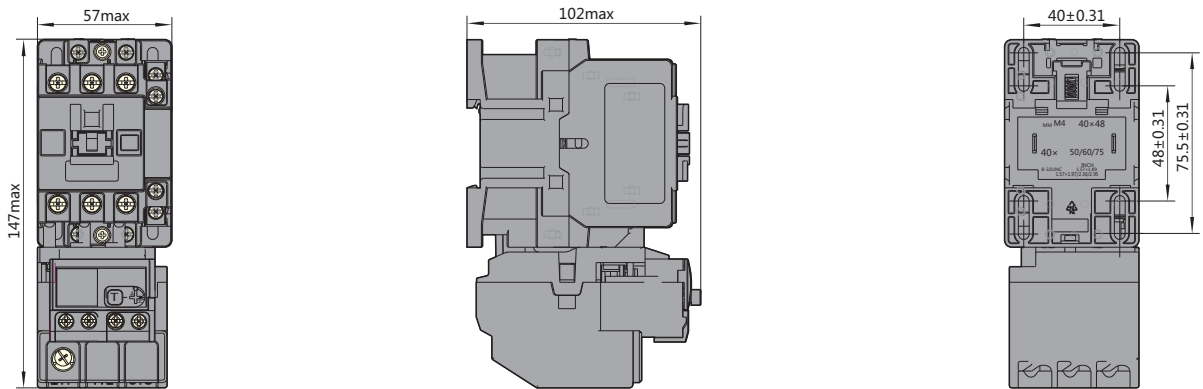


Габаритные размеры и монтаж

NXC-40 + NXR-100

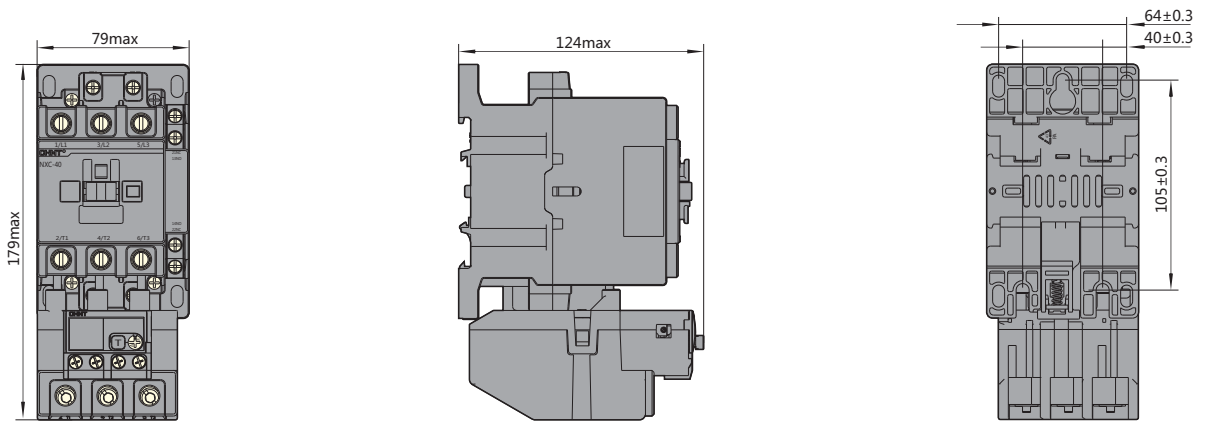

Габаритные размеры и монтаж


NXC-75 + NXR-100

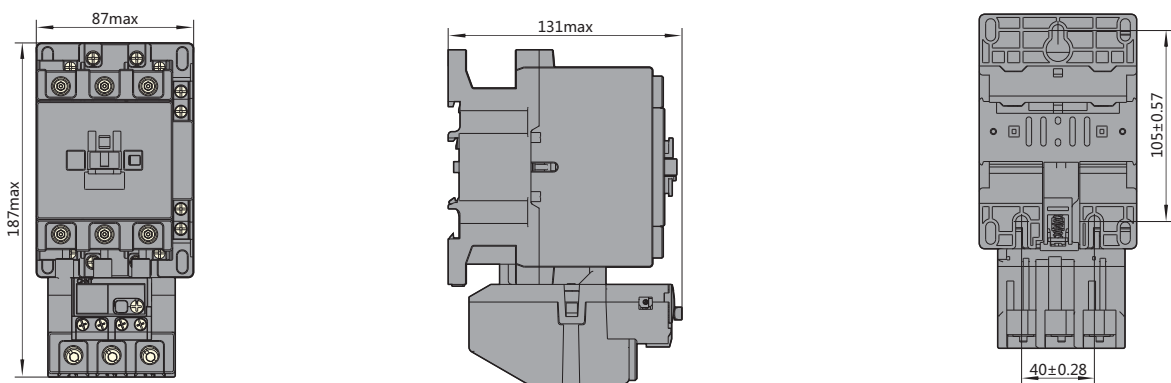


10. Схемы электрических соединений

Габаритные размеры и монтаж

NXR-12~100

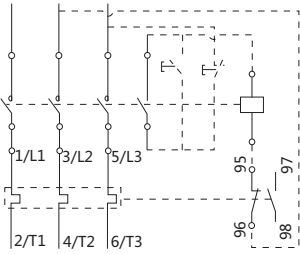

NXR-200~630

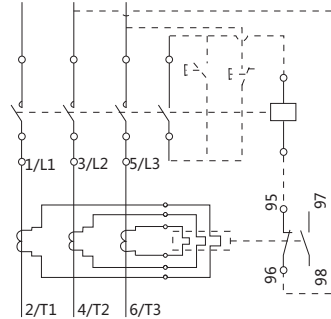


11. Приложение I. Инструкция по применению в ненормальных условиях

- Стандартом IEC 60947-1 определяется диапазон нормальной рабочей температуры для изделия. При использовании изделий в стандартном диапазоне температур не будет оказываться существенного влияния на их эксплуатационные качества.
- При рабочей температуре более +40 °С, необходимо понизить допустимый уровень повышения температуры изделий. Номинальный рабочий ток следует отрегулировать так, чтобы предотвратить повреждение изделия, сокращение срока его службы, снижение надежности, или исключить влияние на его рабочие характеристики.
- При температуре ниже -5 °С, следует учитывать влияние изменений в системе теплоотвода на рабочие характеристики изделий. Ниже приводятся коэффициенты компенсации температуры при температуре окружающей среды выше +40 °С и ниже -5 °С. В таблице ниже приводятся коэффициенты компенсации, соответствующие температурам окружающей среды -35 °С и +70 °С. Никаких корректировок не требуется для NXR-200 и NXR-630.

Рабочая температура окружающей среды		-35°C	+70°C
Коэффициенты компенсации температуры для NXR-12, 25, 38, 100	Кратность стабильного тока	1.05	0.9
	Кратность тока срабатывания	1.4	1.2

NXR-12, 25, 38, 100

Temperature compensation curve

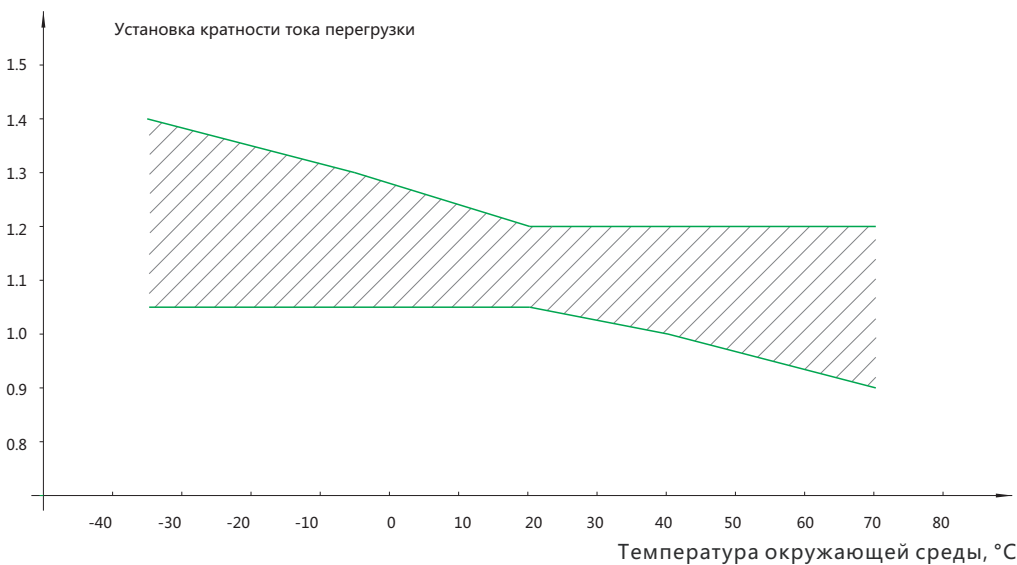


12. Информация для заказа

Диапазон регулировки тока защиты, А	Типовое обозначение	Артикул
0.1-0.16	NXR-12 0.1-0.16A	837092
0.16-0.25	NXR-12 0.16-0.25A	837093
0.25-0.4	NXR-12 0.25-0.4A	837094
0.4-0.63	NXR-12 0.4-0.63A	837095
0.63-1	NXR-12 0.63-1A	837096
1-1.6	NXR-12 1-1.6A	837097
1.6-2.5	NXR-12 1.6-2.5A	837099
2.5-4	NXR-12 2.5-4A	837100
4-6	NXR-12 4-6A	837101
5.5-8	NXR-12 5.5-8A	837102
7-10	NXR-12 7-10A	837103
9-12	NXR-12 9-12A	837104
0.4-0.63	NXR-25 0.4-0.63A	837108
0.63-1	NXR-25 0.63-1A	837109
1-1.6	NXR-25 1-1.6A	837110
1.25-2	NXR-25 1.25-2A	837111
1.6-2.5	NXR-25 1.6-2.5A	837112
2.5-4	NXR-25 2.5-4A	837113
4-6	NXR-25 4-6A	837114
5.5-8	NXR-25 5.5-8A	837115
7-10	NXR-25 7-10A	837116
9-13	NXR-25 9-13A	837117
12-18	NXR-25 12-18A	837118
17-25	NXR-25 17-25A	837119
23-32	NXR-38 23A-32A	837120
30-38	NXR-38 30A-38A	837121
23-32	NXR-100 23A-32A	837122
30-40	NXR-100 30A-40A	837123
37-50	NXR-100 37A-50A	837124
48-65	NXR-100 48A-65A	837125
63-80	NXR-100 63A-80A	837127
80-93	NXR-100 80A-93A	837128

Вспомогательные устройства

- 1 Корпус
- 2 Сигнальный контакт
- 3 Моторный привод
- 4 Вспомогательный контакт
- 5 Передние соединительные клеммы
- 6 Независимый расцепитель
- 7 Задняя соединительная панель
- 8 Расцепитель минимального напряжения
- 9 Межфазная перегородка
- 10 Механизм ручного управления

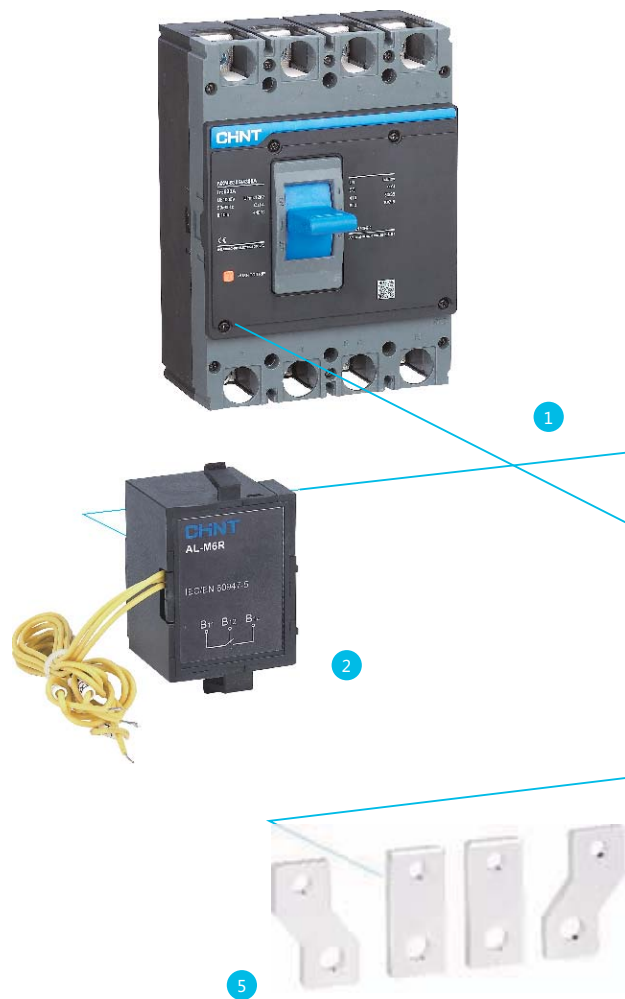



3



4



5



8



7



9



10



Широкий ряд размеров корпуса с дополнительными возможностями

Возможность выбора наиболее подходящего размера корпуса, повышение эффективности продукции и сокращение эксплуатационных затрат



Двойная изоляция, более удобное обслуживание

Повышение изоляционной способности изделия, возможность установки аксессуаров, обеспечивающих безопасность и эффективность обслуживания



Принципиально новое электронное оборудование, более надежная защита цепи

Новейшие электронные приборы более точно распознают скрытые отказы и обеспечивают более удобную настройку параметров.



USB-порт для удобства подключения к компьютеру или мобильным устройствам

Подключение к компьютерным устройствам через USB-порт позволяет осуществлять считывание данных, настройку параметров, онлайн-диагностику и запись неисправностей.



Универсальность применения устойчивая и надежная работа в экстремальных условиях

Рабочая температура: $-35^{\circ}\text{C}/+70^{\circ}\text{C}$
Пригодность к применению в различных условиях


Выключатель

Автоматический выключатель в литом корпусе обеспечивает защиту электросхем и оборудования в случае перегрузки по току, короткого замыкания и пониженного напряжения, которые могут возникнуть в цепях распределения энергии. Кроме того, он также может обеспечить защиту от перегрузки, короткого замыкания и пониженного напряжения при нечастых запусках электродвигателя.

- Типоразмер:
Автоматический выключатель в литом корпусе серии NXM: 63A, 125A, 160A, 250A, 320A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1600A
Электронный выключатель серии NXMS: 160A, 250A, 320A, 400A, 630A, 1000A, 1600A
- Номинальное рабочее напряжение: U_e (В перем. тока): 400/415/690
- Код отключающей способности: S, H
- Количество полюсов: 2P, 3P, 4P
- Тип расцепления: термомангнитный фиксированный; магнитный регулируемый; термомангнитный регулируемый; тепловой и магнитный регулируемый; электронный.
- Метод монтажа: Стационарный, втычной

Расшифровка паспортной таблички

- 1 Тип изделия: Типоразмер; отключающая способность; количество полюсов
- 2 I_n : Номинальный рабочий ток U_i : Номинальное рабочее напряжение
- 3 Частота перем. тока
- 4 I_i : 10 I_n : Кратность тока переходного процесса
- 5 U_{imp} : Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение
- 6 Cat A: Категория использования выключателя
- 7 +40 °C: Температура окружающей среды
- 8 Символ обозначения автоматического выключателя с функцией расцепления
- 9 U_e : Номинальное рабочее напряжение
- 10 Изделие соответствует требованиям стандарта МЭК/EN 60947.2
- 11 I_{cu}/I_{cs} : Максимальная отключающая способность при коротком замыкании/Рабочая отключающая способность при коротком замыкании
- 12 Рабочая отключающая способность при коротком замыкании

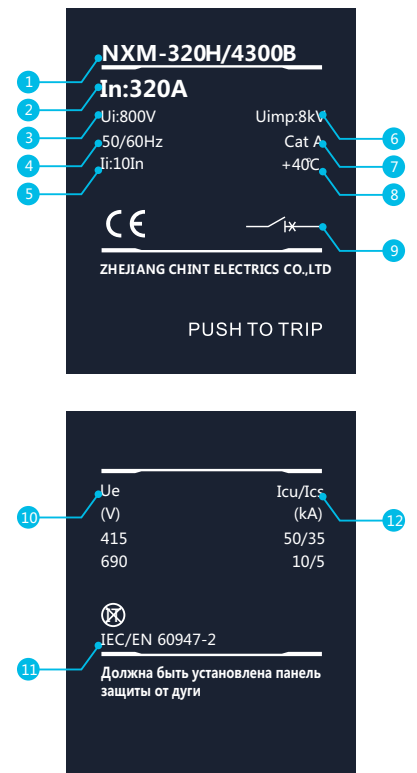

Паспортная табличка термомангнитного стационарного автоматического выключателя в литом корпусе серии NXM



NXM-320H/4300B





NXMS-320H/3300

Выключатель

Автоматический выключатель в литом корпусе обеспечивает защиту электросхем и оборудования в случае перегрузки по току, короткого замыкания и пониженного напряжения, которые могут возникнуть в цепях распределения энергии. Кроме того, он также может обеспечить защиту от перегрузки, короткого замыкания и пониженного напряжения при нечастых запусках электродвигателя.


- Типоразмер:
Автоматический выключатель в литом корпусе серии NXM: 63A, 125A, 160A, 250A, 320A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1600A
Электронный выключатель серии NXMS: 160A, 250A, 320A, 400A, 630A, 1000A, 1600A
- Номинальное рабочее напряжение: U_e (В перем. тока): 400/415/690
- Код отключающей способности: S, H
- Количество полюсов: 2P, 3P, 4P
- Тип расцепления: термомагнитный фиксированный; магнитный регулируемый; термомагнитный регулируемый; тепловой и магнитный регулируемый; электронный.
- Метод монтажа: Стационарный, втычной

Расшифровка паспортной таблички

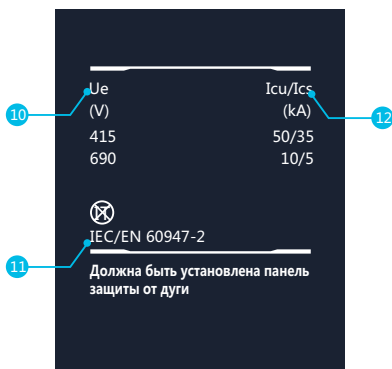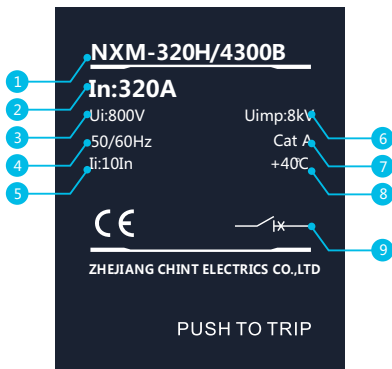


Паспортная табличка термомагнитного стационарного автоматического выключателя в литом корпусе серии NXM

- 1 Тип изделия: Типоразмер; отключающая способность; количество полюсов
- 2 I_n : Номинальный рабочий ток U_i : Номинальное рабочее напряжение
- 3 Частота перем. тока
- 4 I_i : $10I_n$: Кратность тока переходного процесса
- 5 U_{imp} : Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение
- 6 Cat A: Категория использования выключателя
- 7 $+40^\circ C$: Температура окружающей среды
- 8 Символ обозначения автоматического выключателя с функцией расцепления
- 9 U_e : Номинальное рабочее напряжение
- 10 Изделие соответствует требованиям стандарта МЭК/EN 60947.2
- 11 I_{cu}/I_{cs} : Максимальная отключающая способность при коротком замыкании/
- 12 Рабочая отключающая способность при коротком замыкании

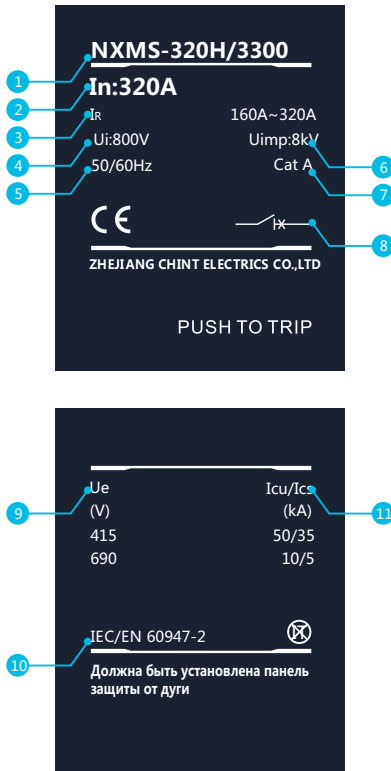

- 1 Тип изделия: Типоразмер; отключающая способность; количество полюсов
- 2 I_n : Номинальный рабочий ток
- 3 I_R : Установленный диапазон токов срабатывания с длительной задержкой
- 4 U_i : Номинальное напряжение изоляции
- 5 Частота переменного тока
- 6 U_{imp} : Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение
- 7 Cat A: Категория использования выключателя
- 8 Символ обозначения автоматического выключателя с функцией расцепления
- 9 U_e : Номинальное рабочее напряжение
- 10 Изделие соответствует требованиям стандарта МЭК/EN 60947.2
- 11 I_{cu}/I_{cs} : Максимальная отключающая способность при коротком замыкании/ Рабочая отключающая способность при коротком замыкании

Электронное расцепление

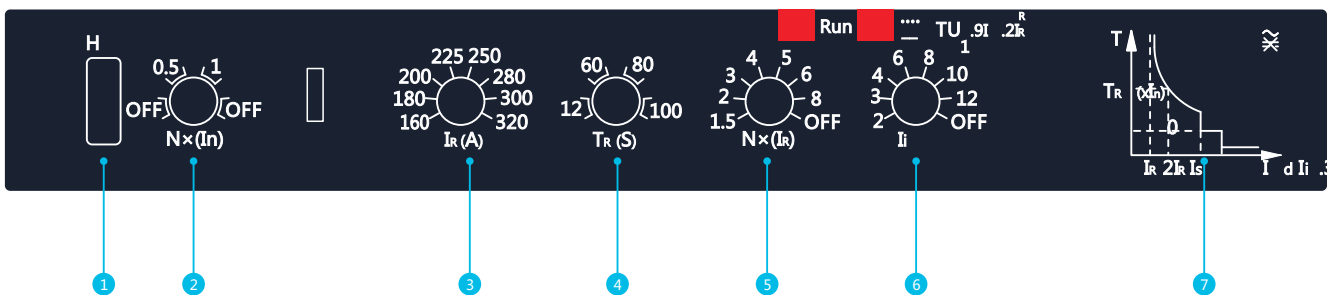

- 1 Интерфейс HTU/USB
- 2 Установка защиты по току нейтрального провода с двумя настраиваемыми уровнями тока и возможностью отключения (OFF)
- 3 Установка номинального значения тока с помощью 8-ступенчатого переключателя
- 4 Настройка длительной задержки (с) с 4 шагами
- 5 7 шагов настройки тока защиты I_{sd} с короткой задержкой срабатывания - он может регулироваться или быть выключен (OFF)
- 6 7 шагов настройки тока защиты I_i мгновенного срабатывания - может регулироваться и быть выключен (защиты)
- 7 График срабатывания защиты «ток/время»

Определение и описание модели

NXM	-	160	S	FMU	C	/	4
Код изделия		Код типоразмера	Код отключающей способности ²⁾	Код типа отключающего элемента	Код принципа работы		Код количества полюсов
NXM: Автоматический выключатель в литом корпусе		63A 125A 160A 250A 320A 400A 630A 800A 1000A 1600A	S : 25kA S : 35kA H : 50kA S : 50kA H : 70kA S : 50kA	MFT: магнитный фиксированного типа, MTU: магнитный регулируемого типа, FTU: терромагнитный фиксированного типа, FMU: тепловой регулируемого типа магнитный фиксированного типа	Без кода: непосредственное управление рукояткой P: работа от привода Z: работа от поворотной рукоятки		2: 2 полюса 3: 3 полюса 4: 4 полюса

Пример выбора модели:

NXM-160S FMU P/4300 2 A G 100 R: Для заказа одного выключателя в литом корпусе типоразмера 160А, с отключающей способностью 25 кА, с фиксированным магнитным и регулируемым термическим расцепителем, с моторным приводом, 4 полюсами, без внутренних дополнительных устройств, с защитой двигателя, с категорией полюсов А, с функцией выдачи аварийного сигнала перегрузки без расцепления. Номинальный ток - 100А и заднее подключение.

Примечание.

1) Номинальный ток каждого типоразмера приведен в Таблице 1

2) Соответствующее количество полюсов и отключающая способность, связанные с типоразмером, приведены в Таблице 2.

3) На страницах 17-20 приведены методы срабатывания и дополнительные устройства.

Сравнительная таблица типоразмеров и номинального тока

Номинальный ток (А)	10	16	20	25	30	32	40	50	60	63	70	75	80	100	125	140	150	160	170	180	200	
63	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
125	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
160		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
250															■	■	■	■	■	■	■	■
320																						■
400																						
630																						
800																						
1000																						
1600																						

Сравнительная таблица типоразмеров, количества полюсов и отключающей способности

Типоразмер (А):	63	125			160			250				
Количество полюсов	2P	3P	4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P
Код отключающей способности	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	H	-	■	■	-	■	■	-	■	■	-	■
	R	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	■

300	2	T	125	R
внутренних вспомогательных устройств	Код использования	код модуля	Номинальный ток	Код установки
<p>Первая цифра - это тип расцепителя</p> <p>3: Вторая и третья позиции - коды внутренних дополнительных устройств</p>	<p>Без кода: защита распределительной сети</p> <p>2: защита двигателя</p>	<p>Без кода: без коммуникационного модуля</p> <p>T: с коммуникационным модулем</p>	<p>30A~1600A</p>	<p>Без кода: подключение спереди</p> <p>R: подключение сзади</p> <p>DR: подключение сзади с монтажом втычного типа</p>

Описание

NXHM	-	63		/	3		00		R
Код изделия		Код типоразмера			Код количества полюсов		Код внутренних дополнительных устройств ¹⁾		Код установки
NXHM: выключатель-разъединитель		63A 125A 160A 250A 320A 400A 630A 800A 1000A			3: 3 полюса 4: 4 полюса		Коды внутренних вспомогательных устройств		Без кода: подключение спереди R: подключение сзади DR: подключение сзади с монтажом втычного типа
			Без кода: управление с помощью рукоятки P: с моторным приводом Z: работа от поворотной рукоятки						

Примеры выбора модели:


NXHM-63 P/300 R: Для заказа одного выключателя-разъединителя типоразмера 63 А, с механизмом привода от двигателя, без внутренних вспомогательных устройств, подключение сзади.

Примечание. 1) На страницах 25-26 приведены примеры кодов внутренних дополнительных устройств. Код с номером "00" может быть опущен в случае отсутствия внутренних вспомогательных устройств.

Графики времени срабатывания


NXM-63

Кривая срабатывания

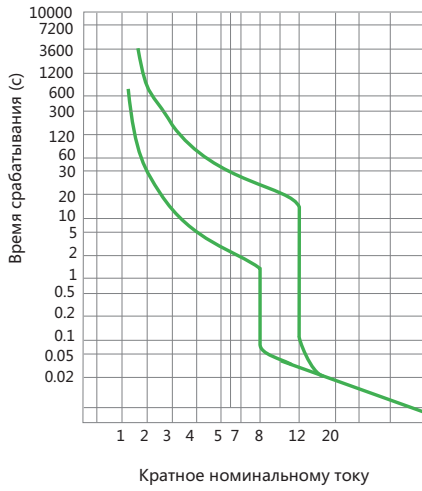


NXM-63

Кривая компенсации влияния температуры

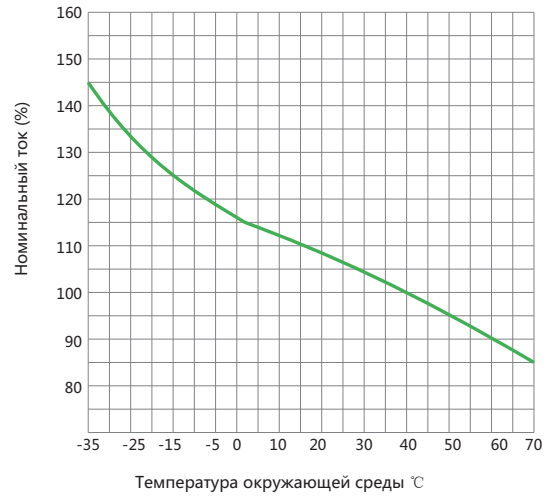


NXM-125, NXMLE-125

Кривая срабатывания

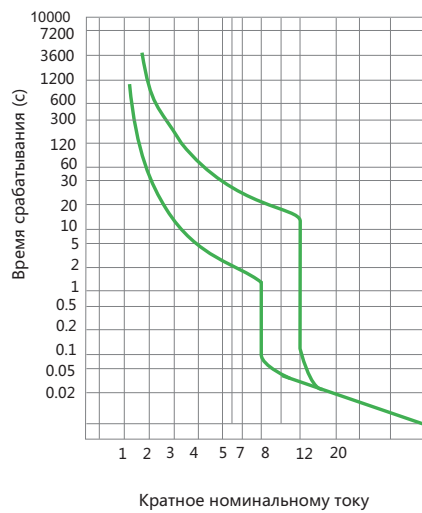


NXM-125, NXMLE-125

Кривая компенсации влияния температуры

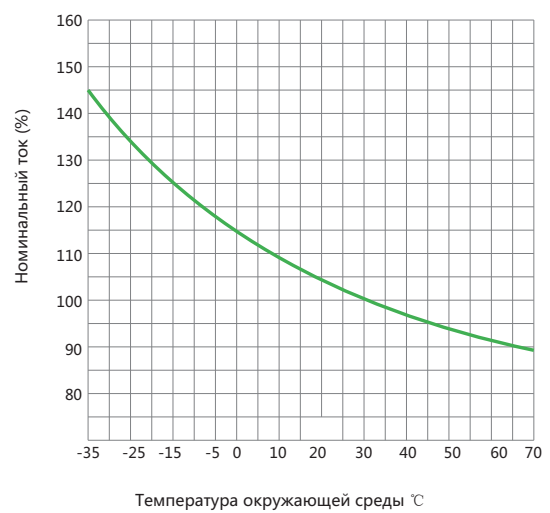


NXM-160, NXMLE-160

Кривая срабатывания

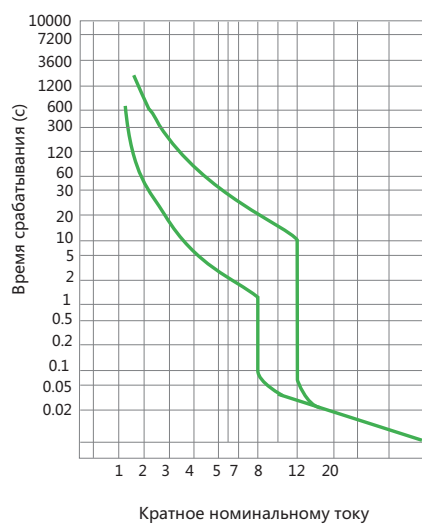


NXM-160, NXMLE-160

Кривая компенсации влияния температуры

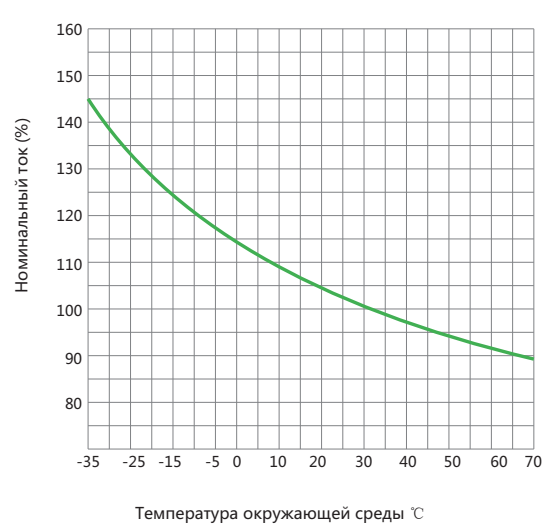


NXM-250/320, NXMLE-250/320

Кривая срабатывания

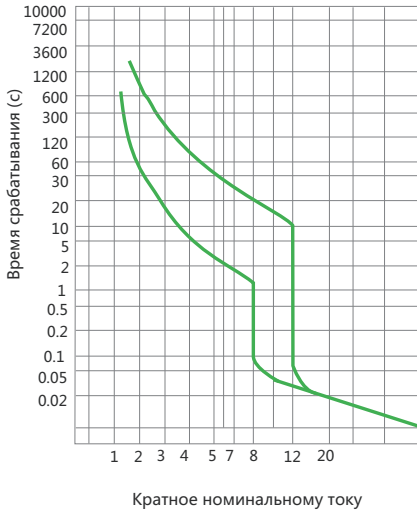


NXM-250/320, NXMLE-250/320

Кривая компенсации влияния температуры

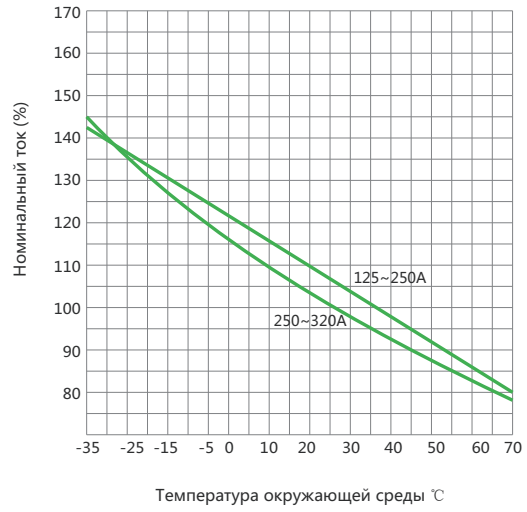


NXM-400/630, NXMLE-400/630

Кривая срабатывания

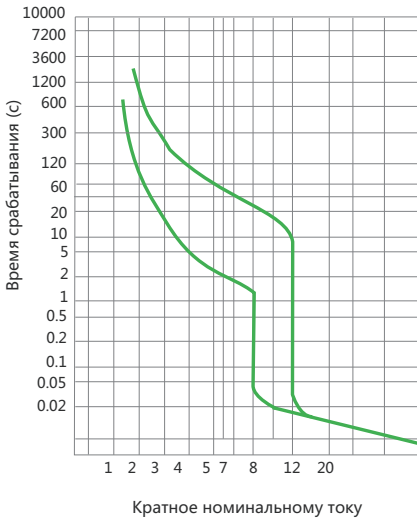


NXM-400/630, NXMLE-400/630

Кривая компенсации влияния температуры

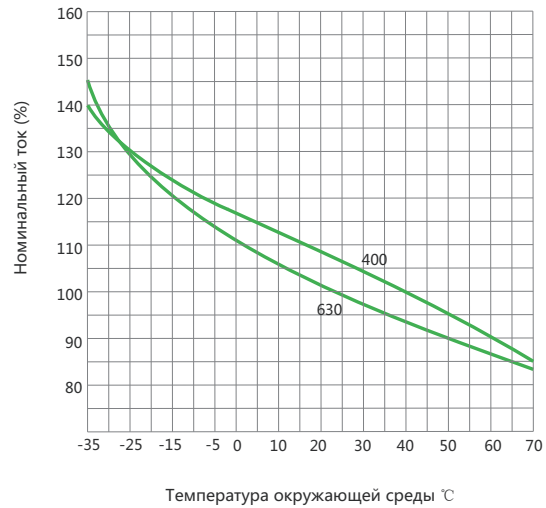


NXM-800, NXMLE-800

Кривая срабатывания

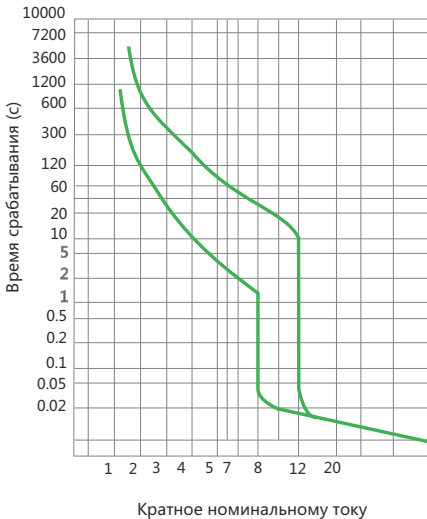


NXM-800

Кривая компенсации влияния температуры

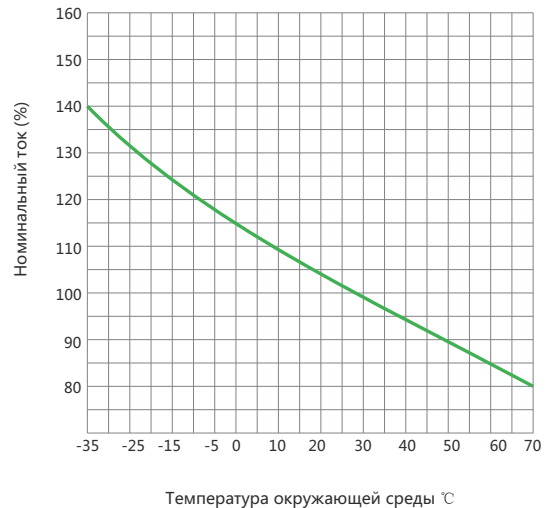


NXM-1000

Кривая срабатывания

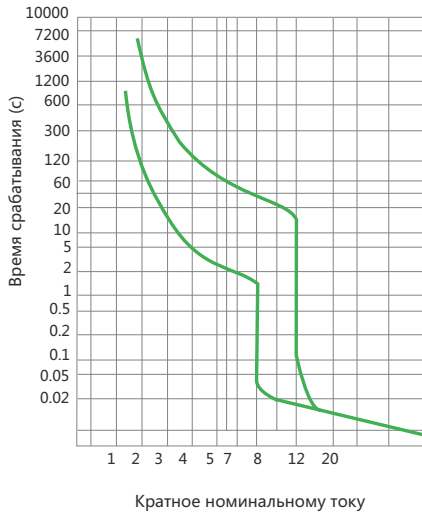


NXM-1000

Кривая компенсации влияния температуры

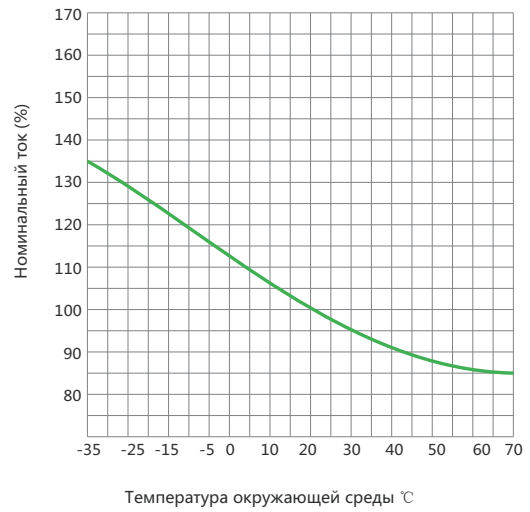


NXM-1600

Кривая срабатывания

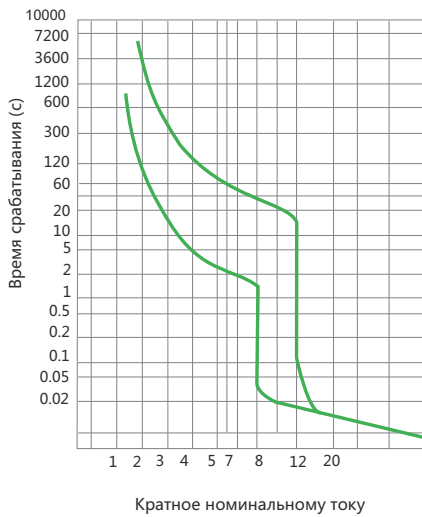


NXM-1600


Кривая компенсации влияния температуры

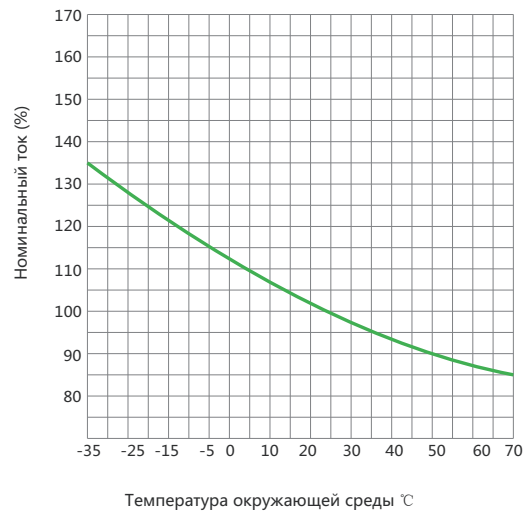

Автоматический выключатель в литом корпусе серии NXMS

Кривая срабатывания защиты распределительной сети

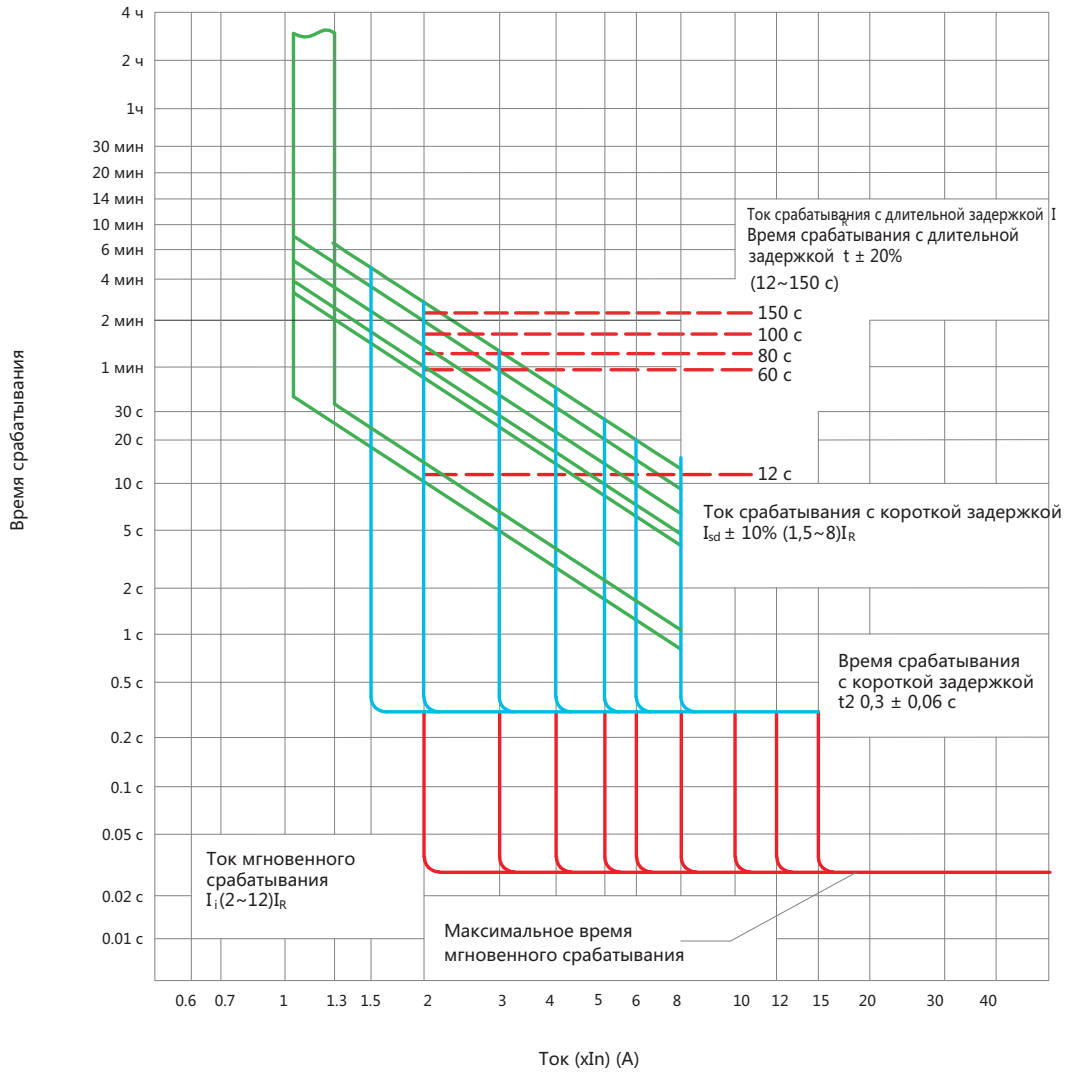

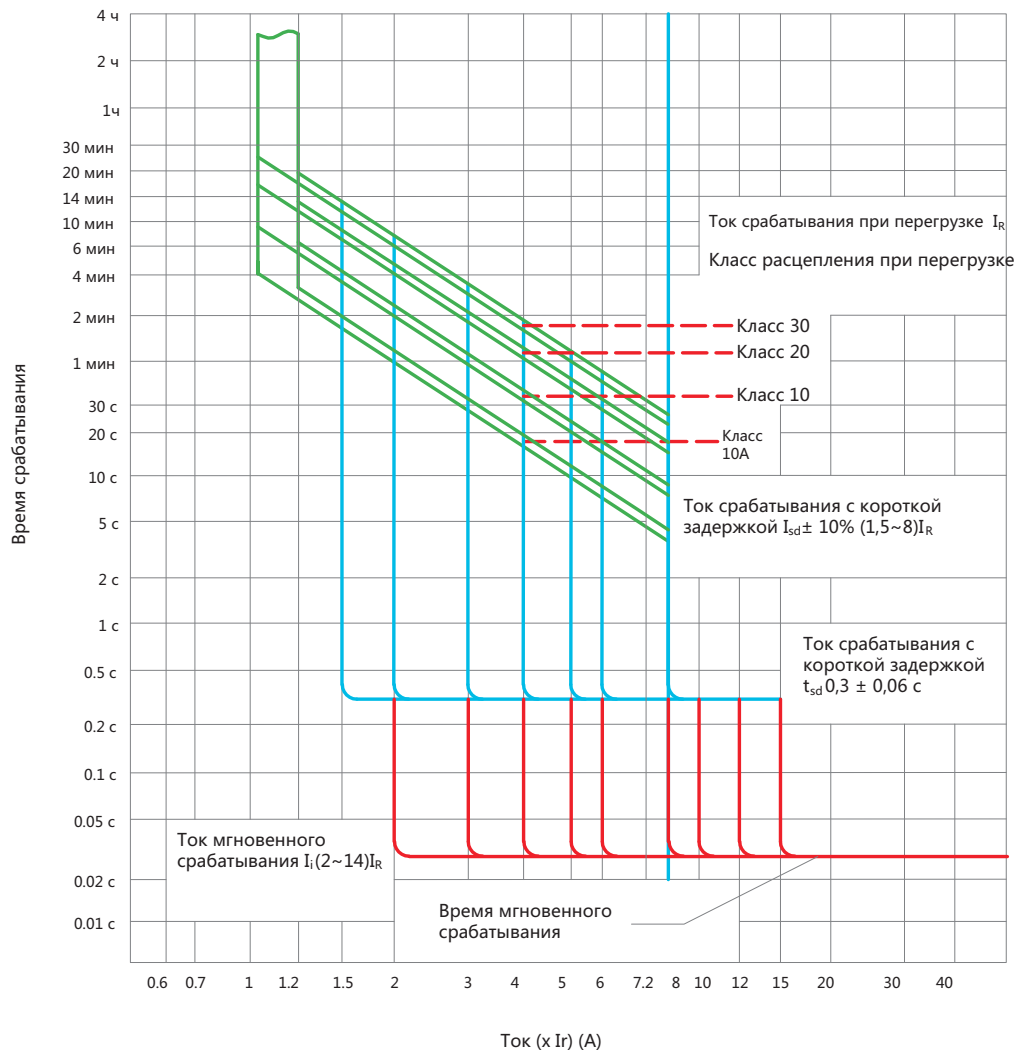





NXMLE-320S/4300A

Устройство защитного отключения по дифференциальному току

Устройство защитного отключения по дифференциальному току используется, в основном, с целью защиты от тока утечки, которой может привести к нарушению изоляции, поражению человека или оборудования электрическим током вне зависимости от наличия стандартной защиты от перегрузки и короткого замыкания.

- Типоразмер: 125A, 160A, 250A, 320A, 400A, 630A, 800A
- Номинальное рабочее напряжение: U_e (В перем. тока): 400/415/690
- Код отключающей способности: S, H
- Количество полюсов: 1PN, 2P, 3P, 3PN, 4P
- Способ установки: со стационарным монтажом, с монтажом втычного типа

Расшифровка паспортной таблички

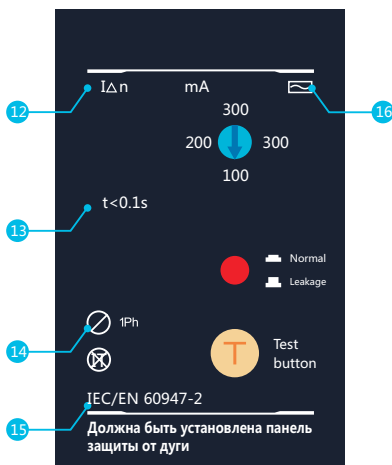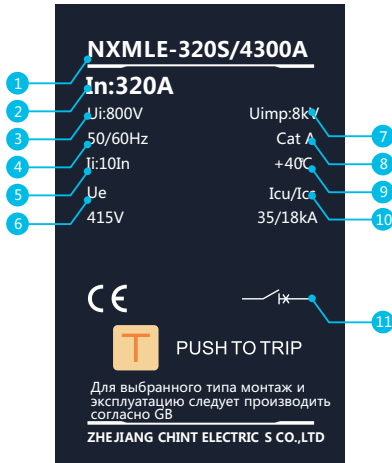

- 1 Тип изделия: Типоразмер; отключающая способность; количество полюсов
- 2 I_n : Номинальный рабочий ток
- 3 U_i : Номинальное напряжение изоляции
- 4 Частота переменного тока
- 5 i_i : $10I_n$: Кратное току переходного процесса
- 6 U_e : Номинальное рабочее напряжение
- 7 U_{imp} : Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение
- 8 Cat A: Категория использования выключателя
- 9 +40°C: Температура окружающей среды
- 10 I_{cu}/I_{cs} : Номинальная предельная наибольшая отключающая способность/номинальная рабочая наибольшая отключающая способность
- 11 Символы обозначения автоматического выключателя с функцией расцепления
- 12 Номинальный рабочий ток замыкания на землю t :
- 13 Максимальное время размыкания
- 14 Подходит только для трехфазного питания
- 15 Изделие соответствует Стандарту МЭК/EN 60947.2 Выбор тока утечки (mA)




NXHM-320/400

Выключатель-разъединитель


Серии выключателей-разъединителей в основном используются для соединения/разъединения цепи в распределительной сети.

- Типоразмер: 63А, 125А, 160А, 250А, 320А, 400А, 630А, 800А, 1000А
- Номинальное рабочее напряжение: U_e (В перем. тока): 400/415/690
- Количество полюсов: 3P, 4P
- Способ установки: со стационарным монтажом, с монтажом вычного типа

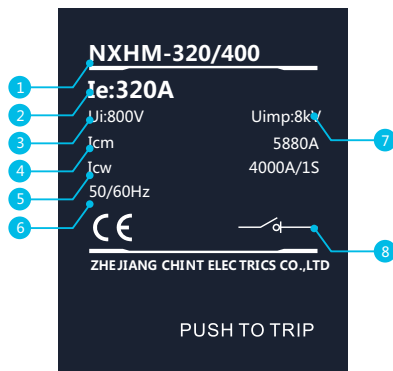

Метод монтажа: со стационарным монтажом; с монтажом вычного типа

- 1 Тип изделия: Типоразмер; Количество полюсов
- 2 I_e : Номинальный рабочий ток
- 3 U_i : Номинальное напряжение изоляции
- 4 I_{cm} : Номинальная кратковременная включающая способность
- 5 I_{cw} : Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
- 6 Частота переменного тока
- 7 U_{imp} : Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
- 8 Функция прерывателя цепи по МЭК/EN
- 9 U_e : Номинальное рабочее напряжение
- 10 Изделие соответствует требованиям стандарта МЭК/EN 60947.3

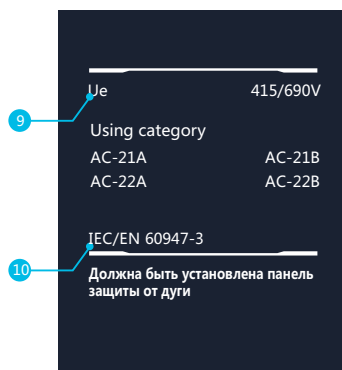

Паспортная табличка выключателя-разъединителя NXHM